


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/11 01	SR	17,61	V	0,01	V	99,75	V	0,00	V	0,51	V	141,69	V	32657	V
2020/08/11 02	SR	12,60	V	0,01	V	109,29	V	0,00	V	0,52	V	141,65	V	32543	V
2020/08/11 03	SR	42,64	V	0,68	V	80,70	V	0,02	V	0,49	V	141,49	V	32369	V
2020/08/11 04	SR	141,54	V	2,37	V	38,47	V	0,11	V	0,44	V	140,72	V	31099	V
2020/08/11 05	SR	129,19	V	1,28	V	39,84	V	0,01	V	0,46	V	141,03	V	31338	V
2020/08/11 06	SR	80,94	V	0,08	V	50,54	V	0,00	V	0,44	V	142,07	V	31290	V
2020/08/11 07	SR	62,55	V	0,02	V	55,40	V	0,00	V	0,54	V	142,11	V	31282	V
2020/08/11 08	SR	51,00	V	0,01	V	61,20	V	0,00	V	0,47	NV	140,02	V	31321	V
2020/08/11 09	SR	77,95	V	0,02	V	53,28	V	0,00	V	0,47	V	139,84	V	31610	V
2020/08/11 10	SR	83,92	V	0,04	V	52,07	V	0,00	V	0,43	V	139,99	V	30994	V
2020/08/11 11	SR	57,06	V	0,01	V	62,08	V	0,00	V	1,35	V	139,87	V	31477	V
2020/08/11 12	SR	63,84	V	0,01	V	62,23	V	0,00	V	0,47	V	138,04	V	31219	V
2020/08/11 13	SR	57,95	V	0,01	V	64,85	V	0,00	V	0,49	V	137,99	V	31695	V
2020/08/11 14	SR	56,04	V	0,01	V	62,82	V	0,00	V	0,45	V	138,57	V	31896	V
2020/08/11 15	SR	29,73	V	0,01	V	83,39	V	0,00	V	0,51	V	139,50	V	32377	V
2020/08/11 16	SR	76,27	V	0,45	V	58,42	V	0,00	V	0,45	V	140,08	V	31922	V
2020/08/11 17	SR	66,04	V	0,01	V	53,23	V	0,00	V	0,47	V	140,08	V	31968	V
2020/08/11 18	SR	59,12	V	0,05	V	54,55	V	0,00	V	0,47	V	140,67	V	32045	V
2020/08/11 19	SR	58,41	V	0,01	V	56,08	V	0,00	V	0,49	V	140,57	V	31792	V
2020/08/11 20	SR	25,72	V	0,01	V	83,19	V	0,00	V	0,57	V	141,87	V	32707	V
2020/08/11 21	SR	28,51	V	0,01	V	83,17	V	0,00	V	0,53	V	142,26	V	32536	V
2020/08/11 22	SR	130,55	V	4,99	V	56,99	V	0,72	V	0,59	V	142,64	V	32123	V
2020/08/11 23	SR	56,72	V	0,61	V	78,71	V	0,01	V	0,52	V	143,28	V	32398	V
2020/08/11 24	SR	11,51	V	0,01	V	122,47	V	0,00	V	0,52	V	143,05	V	33014	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.5-141.5	0.0-5.0	38.5-122.5	0.0-0.7	0.4-1.4	138.0-143.3	30994.5-33013.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.6	0.4	67.6	0	0.5	140.8	31903
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

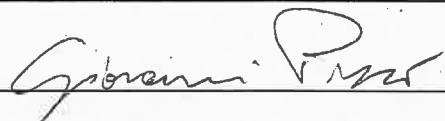

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/12 01	SR	8,61	V	0,01	V	130,02	V	0,00	V	0,53	V	143,03	V	33141	V
2020/08/12 02	SR	18,04	V	0,01	V	104,48	V	0,00	V	0,52	V	143,24	V	32942	V
2020/08/12 03	SR	26,14	V	0,09	V	98,01	V	0,00	V	0,51	V	143,31	V	32736	V
2020/08/12 04	SR	26,95	V	0,01	V	89,74	V	0,00	V	0,50	V	143,63	V	32475	V
2020/08/12 05	SR	21,22	V	0,01	V	95,09	V	0,00	V	0,51	V	143,96	V	32453	V
2020/08/12 06	SR	19,41	V	0,01	V	101,19	V	0,00	V	0,51	V	143,75	V	32598	V
2020/08/12 07	SR	26,18	V	0,01	V	90,30	V	0,00	V	0,65	V	143,25	V	32378	V
2020/08/12 08	SR	48,47	V	0,07	V	68,69	V	0,00	V	0,53	V	140,84	V	31952	V
2020/08/12 09	SR	27,99	V	0,24	V	97,64	V	0,00	V	0,53	V	140,52	V	31995	V
2020/08/12 10	SR	34,47	V	0,04	V	84,64	V	0,00	V	0,56	V	141,22	V	32078	V
2020/08/12 11	SR	31,12	V	0,05	V	88,10	V	0,00	V	0,55	V	141,82	V	32167	V
2020/08/12 12	SR	52,69	V	0,43	V	87,56	V	0,00	V	0,48	V	142,17	V	31420	V
2020/08/12 13	SR	38,26	V	0,22	V	99,27	V	0,00	V	0,46	V	142,21	V	31218	V
2020/08/12 14	SR	36,79	V	0,14	V	101,53	V	0,00	V	0,50	V	143,44	V	31706	V
2020/08/12 15	SR	34,24	V	0,22	V	106,50	V	0,00	V	0,46	V	144,13	V	31785	V
2020/08/12 16	SR	45,51	V	0,35	V	103,98	V	0,00	V	0,44	V	143,96	V	31560	V
2020/08/12 17	SR	38,12	V	0,07	V	102,69	V	0,00	V	0,45	V	144,14	V	31602	V
2020/08/12 18	SR	48,24	V	0,44	V	113,16	V	0,00	V	0,44	V	144,16	V	31602	V
2020/08/12 19	SR	14,24	V	0,02	V	142,77	V	0,00	V	0,48	V	143,94	V	32175	V
2020/08/12 20	SR	29,05	V	0,17	V	117,10	V	0,00	V	0,47	V	144,04	V	31809	V
2020/08/12 21	SR	17,33	V	0,04	V	120,82	V	0,00	V	0,45	V	144,76	V	31983	V
2020/08/12 22	SR	9,40	V	0,01	V	144,20	V	0,00	V	0,48	V	145,68	V	32032	V
2020/08/12 23	SR	11,75	V	0,10	V	147,17	V	0,00	V	0,49	V	146,87	V	31930	V
2020/08/12 24	SR	79,17	V	1,61	V	91,23	V	0,01	V	0,42	V	146,38	V	30828	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.6-79.2	0.0-1.6	68.7-147.2	0.0-0.0	0.4-0.6	140.5-146.9	30828.0-33141.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31	0.2	105.2	0	0.5	143.5	32023.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/13 01	SR	28,76	V	0,06	V	100,61	V	0,00	V	0,44	V	146,49	V	31575	V
2020/08/13 02	SR	107,65	V	3,31	V	71,72	V	0,14	V	0,46	V	146,72	V	31324	V
2020/08/13 03	SR	61,44	V	1,26	V	84,98	V	0,35	V	0,42	V	146,36	V	31096	V
2020/08/13 04	SR	50,77	V	1,03	V	95,43	V	0,04	V	0,45	V	147,08	V	31466	V
2020/08/13 05	SR	33,36	V	0,22	V	98,52	V	0,00	V	0,46	V	147,62	V	31681	V
2020/08/13 06	SR	31,87	V	0,02	V	94,75	V	0,00	V	0,53	V	147,66	V	31745	V
2020/08/13 07	SR	48,70	V	0,60	V	95,87	V	0,00	V	0,97	V	144,09	V	31809	V
2020/08/13 08	SR	54,61	V	0,39	V	91,35	V	0,00	V	0,44	V	141,98	V	31471	V
2020/08/13 09	SR	42,06	V	0,05	V	91,19	V	0,00	V	1,07	V	139,59	V	31578	V
2020/08/13 10	SR	40,25	V	0,02	V	93,41	V	0,00	V	0,47	V	138,32	V	31673	V
2020/08/13 11	SR	40,75	V	0,23	V	94,94	V	0,00	V	0,42	V	138,50	V	31485	V
2020/08/13 12	SR	42,43	V	0,11	V	96,83	V	0,00	V	0,44	V	138,76	V	31355	V
2020/08/13 13	SR	34,41	V	0,17	V	107,38	V	0,00	V	0,44	V	138,98	V	31294	V
2020/08/13 14	SR	33,55	V	0,05	V	108,10	V	0,00	V	0,42	V	139,87	V	31810	V
2020/08/13 15	SR	107,92	V	3,02	V	86,05	V	0,11	V	0,44	V	140,59	V	31745	V
2020/08/13 16	SR	70,51	V	1,11	V	100,70	V	0,03	V	0,45	V	141,02	V	30254	V
2020/08/13 17	SR	124,81	V	3,58	V	85,53	V	0,12	V	0,43	V	141,01	V	31386	V
2020/08/13 18	SR	20,70	V	0,04	V	122,42	V	0,03	V	0,38	V	140,58	V	30350	V
2020/08/13 19	SR	91,04	V	10,41	V	209,46	V	11,92	V	0,33	V	133,72	V	25870	V
2020/08/13 20	SR	10,74	V	0,01	V	166,42	V	3,36	V	0,43	V	134,50	V	31824	V
2020/08/13 21	SR	48,33	V	0,28	V	106,24	V	0,76	V	0,40	V	138,03	V	31285	V
2020/08/13 22	SR	31,49	V	0,47	V	107,51	V	0,03	V	0,42	V	139,80	V	31454	V
2020/08/13 23	SR	69,41	V	1,61	V	88,62	V	0,05	V	0,43	V	141,13	V	31169	V
2020/08/13 24	SR	66,71	V	0,79	V	81,74	V	0,01	V	0,44	V	141,79	V	30966	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.7-124.8	0.0-10.4	71.7-209.5	0.0-11.9	0.3-1.1	133.7-147.7	25869.9-31823.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.8	1.2	103.3	0.7	0.5	141.4	31152.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/14 01	SR	106,75	V	2,52	V	74,46	V	0,13	V	0,41	V	142,83	V	31015	V
2020/08/14 02	SR	41,23	V	0,14	V	88,18	V	0,00	V	0,40	V	142,72	V	31248	V
2020/08/14 03	SR	69,39	V	1,16	V	89,09	V	0,07	V	0,41	V	143,46	V	31497	V
2020/08/14 04	SR	37,71	V	0,21	V	101,55	V	0,00	V	0,38	V	143,63	V	31443	V
2020/08/14 05	SR	54,24	V	0,68	V	94,54	V	0,02	V	0,39	V	143,74	V	31358	V
2020/08/14 06	SR	25,56	V	0,03	V	110,88	V	0,00	V	0,38	V	143,67	V	31812	V
2020/08/14 07	SR	27,58	V	0,05	V	112,96	V	0,00	V	0,39	V	143,86	V	31775	V
2020/08/14 08	SR	17,22	V	0,01	V	122,71	V	0,00	V	0,39	V	144,12	V	31455	V
2020/08/14 09	SR	22,36	V	0,04	V	118,99	V	0,00	V	0,39	V	144,38	V	31252	V
2020/08/14 10	SR	51,00	V	1,63	V	118,58	V	0,15	V	0,47	V	144,35	V	30936	V
2020/08/14 11	SR	66,39	V	1,05	V	105,79	V	0,04	V	0,42	V	141,38	V	29065	V
2020/08/14 12	SR	38,03	V	0,28	V	114,63	V	0,14	V	0,39	V	140,13	V	30901	V
2020/08/14 13	SR	26,65	V	0,06	V	127,71	V	0,36	V	0,41	V	140,41	V	31172	V
2020/08/14 14	SR	23,03	V	0,08	V	136,17	V	0,43	V	0,42	V	140,62	V	31341	V
2020/08/14 15	SR	16,51	V	0,01	V	129,59	V	0,53	V	0,43	V	140,77	V	31189	V
2020/08/14 16	SR	18,04	V	0,02	V	121,97	V	0,31	V	0,43	V	140,55	V	30800	V
2020/08/14 17	SR	38,75	V	0,49	V	112,69	V	0,20	V	0,41	V	140,47	V	30300	V
2020/08/14 18	SR	67,47	V	1,21	V	100,37	V	0,32	V	0,38	V	139,98	V	29754	V
2020/08/14 19	SR	22,04	V	0,05	V	120,67	V	0,28	V	0,38	V	139,66	V	29978	V
2020/08/14 20	SR	18,63	V	0,01	V	129,67	V	0,08	V	0,43	V	140,26	V	30455	V
2020/08/14 21	SR	14,13	V	0,04	V	140,53	V	0,23	V	0,47	V	140,97	V	30837	V
2020/08/14 22	SR	13,38	V	0,01	V	139,50	V	1,07	V	0,56	V	141,48	V	30861	V
2020/08/14 23	SR	38,53	V	0,07	V	107,53	V	0,86	V	0,47	V	141,31	V	30283	V
2020/08/14 24	SR	96,81	V	1,75	V	91,12	V	0,54	V	0,38	V	141,28	V	29729	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.4-106.8	0.0-2.5	74.5-140.5	0.0-1.1	0.4-0.6	139.7-144.4	29065.0-31812.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.6	0.5	112.9	0.2	0.4	141.9	30852.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/15 01	SR	130,97	V	4,43	V	102,25	V	1,12	V	0,39	V	140,98	V	29992	V
2020/08/15 02	SR	20,25	V	0,01	V	126,89	V	0,64	V	0,40	V	141,18	V	30754	V
2020/08/15 03	SR	71,93	V	1,03	V	98,86	V	0,31	V	0,40	V	141,86	V	30287	V
2020/08/15 04	SR	32,59	V	0,34	V	112,37	V	0,33	V	0,39	V	141,57	V	30350	V
2020/08/15 05	SR	15,81	V	0,01	V	116,56	V	0,15	V	0,41	V	142,44	V	31240	V
2020/08/15 06	SR	13,62	V	0,01	V	118,49	V	0,03	V	0,48	V	143,48	V	31634	V
2020/08/15 07	SR	10,17	V	0,01	V	127,79	V	0,00	V	0,50	V	143,92	V	31944	V
2020/08/15 08	SR	12,31	V	0,01	V	121,13	V	0,07	V	0,52	V	143,67	V	31614	V
2020/08/15 09	SR	13,62	V	0,01	V	110,52	V	0,12	V	0,52	V	143,43	V	31582	V
2020/08/15 10	SR	43,48	V	0,34	V	79,57	V	0,11	V	0,59	V	142,87	V	31201	V
2020/08/15 11	SR	39,72	V	0,01	V	69,84	V	0,06	V	0,54	V	141,35	V	31054	V
2020/08/15 12	SR	42,62	V	0,01	V	63,92	V	0,02	V	0,53	V	141,54	V	31120	V
2020/08/15 13	SR	55,87	V	0,02	V	53,03	V	0,06	V	0,56	V	142,07	V	31027	V
2020/08/15 14	SR	57,01	V	0,03	V	56,50	V	0,02	V	0,51	V	142,35	V	30637	V
2020/08/15 15	SR	55,43	V	0,03	V	61,12	V	0,00	V	0,51	V	142,68	V	30565	V
2020/08/15 16	SR	56,64	V	0,03	V	59,94	V	0,02	V	0,91	V	143,39	V	30531	V
2020/08/15 17	SR	92,97	V	0,43	V	53,26	V	0,10	V	1,06	V	142,82	V	30113	V
2020/08/15 18	SR	72,85	V	0,78	V	72,83	V	0,15	V	1,95	V	140,50	V	29873	V
2020/08/15 19	SR	48,20	V	0,01	V	71,38	V	0,12	V	1,91	V	136,73	V	30934	V
2020/08/15 20	SR	34,66	V	0,01	V	82,46	V	0,06	V	0,59	V	136,97	V	31826	V
2020/08/15 21	SR	27,64	V	0,01	V	89,73	V	0,00	V	0,50	V	137,25	V	31674	V
2020/08/15 22	SR	33,90	V	0,01	V	91,03	V	0,08	V	0,48	V	137,61	V	31248	V
2020/08/15 23	SR	41,05	V	0,12	V	88,16	V	0,12	V	0,45	V	137,82	V	31067	V
2020/08/15 24	SR	41,14	V	0,01	V	84,30	V	0,15	V	0,42	V	138,11	V	31014	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.2-131.0	0.0-4.4	53.0-127.8	0.0-1.1	0.4-1.9	136.7-143.9	29873.4-31944.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliero	44.4	0.3	88	0.2	0.6	141.1	30970.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

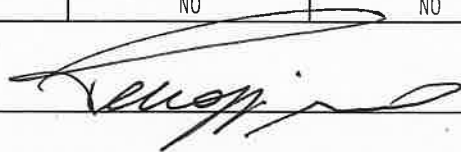

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/16 01	SR	25,74	V	0,01	V	97,03	V	0,15	V	0,43	V	138,52	V	31379	V
2020/08/16 02	SR	29,28	V	0,01	V	94,34	V	0,19	V	0,44	V	139,23	V	31426	V
2020/08/16 03	SR	33,62	V	0,14	V	96,41	V	0,04	V	0,44	V	139,66	V	31330	V
2020/08/16 04	SR	27,18	V	0,01	V	99,62	V	0,15	V	0,47	V	140,15	V	31414	V
2020/08/16 05	SR	44,17	V	0,07	V	83,71	V	0,26	V	0,43	V	139,84	V	31216	V
2020/08/16 06	SR	87,95	V	2,64	V	90,84	V	0,35	V	0,48	V	139,15	V	29452	V
2020/08/16 07	SR	29,35	V	0,10	V	114,86	V	0,02	V	0,40	V	139,45	V	31517	V
2020/08/16 08	SR	16,98	V	0,01	V	123,16	V	0,00	V	0,43	V	139,96	V	31631	V
2020/08/16 09	SR	27,03	V	0,05	V	112,25	V	0,00	V	0,42	V	140,42	V	31084	V
2020/08/16 10	SR	70,67	V	0,61	V	95,70	V	0,00	V	0,45	V	139,12	V	30295	V
2020/08/16 11	SR	43,91	V	0,09	V	101,12	V	0,00	V	0,42	V	137,96	V	30969	V
2020/08/16 12	SR	62,24	V	0,28	V	95,22	V	0,00	V	0,43	V	139,06	V	31130	V
2020/08/16 13	SR	78,28	V	1,41	V	92,16	V	0,04	V	0,40	V	139,74	V	30712	V
2020/08/16 14	SR	81,35	V	1,92	V	105,24	V	0,34	V	0,44	V	139,98	V	30732	V
2020/08/16 15	SR	78,49	V	0,79	V	97,20	V	0,76	V	0,37	V	140,85	V	30507	V
2020/08/16 16	SR	60,34	V	0,93	V	107,03	V	1,10	V	0,38	V	141,41	V	29010	V
2020/08/16 17	SR	71,33	V	0,52	V	99,67	V	2,56	V	0,33	V	141,63	V	30232	V
2020/08/16 18	SR	123,76	V	3,12	V	114,04	V	3,96	V	0,40	V	141,53	V	30663	V
2020/08/16 19	SR	91,85	V	1,82	V	118,75	V	5,95	V	0,37	V	140,81	V	30544	V
2020/08/16 20	SR	51,11	V	0,24	V	117,83	V	4,51	V	0,35	V	139,80	V	30175	V
2020/08/16 21	SR	36,66	V	0,25	V	110,24	V	2,54	V	0,37	V	139,43	V	30143	V
2020/08/16 22	SR	39,13	V	0,09	V	94,11	V	1,24	V	0,38	V	139,61	V	30400	V
2020/08/16 23	SR	58,65	V	0,24	V	84,49	V	0,30	V	0,42	V	139,93	V	30378	V
2020/08/16 24	SR	48,15	V	0,28	V	92,51	V	0,09	V	0,44	V	140,20	V	30889	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.0-123.8	0.0-3.1	83.7-123.2	0.0-6.0	0.3-0.5	138.0-141.6	29010.5-31630.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.9	0.7	101.6	1	0.4	139.9	30717.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

