

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/11 01	SR	94,80	V	0,02	V	131,92	V	0,00	V	0,47	V	143,27	V	34739	V
2025/08/11 02	SR	110,91	V	0,04	V	123,58	V	0,00	V	0,46	V	143,72	V	34526	V
2025/08/11 03	SR	130,70	V	0,05	V	115,40	V	0,00	V	0,73	V	143,76	V	34336	V
2025/08/11 04	SR	137,75	V	0,06	V	114,85	V	0,00	V	0,51	V	144,16	V	34353	V
2025/08/11 05	SR	113,41	V	0,04	V	124,66	V	0,00	V	0,47	V	144,39	V	34500	V
2025/08/11 06	SR	69,79	V	0,01	V	136,23	V	0,00	V	0,47	V	144,59	V	34681	V
2025/08/11 07	SR	91,11	V	0,01	V	125,84	V	0,00	V	0,47	V	144,78	V	34626	V
2025/08/11 08	SR	78,09	V	0,01	V	133,45	V	0,00	V	0,46	V	145,07	V	34705	V
2025/08/11 09	SR	102,01	V	0,07	V	137,86	V	0,00	V	0,54	V	145,34	V	34508	V
2025/08/11 10	SR	114,24	V	0,09	V	132,40	V	0,00	V	0,44	V	143,07	V	34058	V
2025/08/11 11	SR	197,05	V	0,51	V	107,43	V	0,01	V	0,42	V	141,72	V	33570	V
2025/08/11 12	SR	110,37	V	0,02	V	117,14	V	0,00	V	0,44	V	142,77	V	34139	V
2025/08/11 13	SR	110,19	V	0,08	V	113,71	V	0,00	V	0,46	V	143,31	V	33944	V
2025/08/11 14	SR	107,84	V	0,36	V	128,79	V	0,01	V	0,48	V	143,37	V	33850	V
2025/08/11 15	SR	201,70	V	4,11	V	113,42	V	1,04	V	0,46	V	142,78	V	33054	V
2025/08/11 16	SR	117,18	V	0,79	V	129,64	V	0,04	V	0,47	V	142,77	V	33561	V
2025/08/11 17	SR	103,06	V	0,35	V	127,70	V	0,02	V	0,44	V	142,50	V	33626	V
2025/08/11 18	SR	110,30	V	0,16	V	129,67	V	0,00	V	0,48	V	143,42	V	34278	V
2025/08/11 19	SR	73,35	V	0,07	V	142,13	V	0,00	V	0,52	V	141,50	V	34567	V
2025/08/11 20	SR	75,25	V	0,06	V	132,21	V	0,00	V	0,53	V	140,82	V	34250	V
2025/08/11 21	SR	110,86	V	0,56	V	115,97	V	0,00	V	0,55	V	141,09	V	34034	V
2025/08/11 22	SR	70,56	V	0,11	V	126,39	V	0,00	V	0,56	V	141,11	V	34213	V
2025/08/11 23	SR	105,11	V	0,35	V	118,91	V	0,00	V	0,55	V	141,23	V	34300	V
2025/08/11 24	SR	72,25	V	0,03	V	125,70	V	0,00	V	0,52	V	141,50	V	34387	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	69.8-201.7	0.0-4.1	107.4-142.1	0.0-1.0	0.4-0.7	140.8-145.3	33053.8-34739.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	108.7	0.3	125.2	0	0.5	143	34200.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/12 01	SR	177,99	V	0,47	V	99,63	V	0,00	V	0,51	V	141,67	V	34318	V
2025/08/12 02	SR	151,22	V	0,17	V	99,76	V	0,00	V	0,51	V	141,54	V	34430	V
2025/08/12 03	SR	73,48	V	0,05	V	133,05	V	0,00	V	0,52	V	140,34	V	34663	V
2025/08/12 04	SR	132,16	V	0,32	V	117,03	V	0,00	V	0,49	V	139,13	V	34239	V
2025/08/12 05	SR	166,38	V	0,36	V	104,80	V	0,00	V	0,48	V	138,68	V	33859	V
2025/08/12 06	SR	127,36	V	0,18	V	113,03	V	0,00	V	0,53	V	138,47	V	33855	V
2025/08/12 07	SR	164,54	V	1,02	V	118,49	V	0,04	V	0,82	V	138,06	V	33439	V
2025/08/12 08	SR	72,57	V	0,01	V	132,59	V	0,00	V	0,54	V	138,44	V	34300	V
2025/08/12 09	SR	89,60	V	0,17	V	130,46	V	0,00	V	0,55	V	139,25	V	34236	V
2025/08/12 10	SR	41,98	V	0,09	V	154,59	V	0,00	V	0,57	V	139,33	V	34264	V
2025/08/12 11	SR	94,35	V	0,94	V	133,64	V	0,10	V	0,57	V	138,81	V	33945	V
2025/08/12 12	SR	211,74	V	2,26	V	105,71	V	0,11	V	0,56	V	138,23	V	33334	V
2025/08/12 13	SR	156,97	V	1,25	V	112,53	V	0,04	V	0,56	V	138,32	V	33285	V
2025/08/12 14	SR	203,01	V	1,74	V	102,73	V	0,03	V	0,56	V	138,86	V	33191	V
2025/08/12 15	SR	192,42	V	2,81	V	114,94	V	0,26	V	0,59	V	139,15	V	33358	V
2025/08/12 16	SR	135,59	V	0,62	V	119,23	V	0,01	V	0,56	V	139,80	V	33379	V
2025/08/12 17	SR	79,41	V	0,12	V	134,73	V	0,00	V	0,54	V	140,31	V	33453	V
2025/08/12 18	SR	124,96	V	0,86	V	126,65	V	0,04	V	0,54	V	140,74	V	33492	V
2025/08/12 19	SR	197,87	V	1,31	V	100,94	V	0,09	V	0,50	V	140,49	V	33034	V
2025/08/12 20	SR	188,79	V	0,52	V	102,71	V	0,00	V	0,50	V	140,67	V	33107	V
2025/08/12 21	SR	136,09	V	0,43	V	128,65	V	0,00	V	0,52	V	141,23	V	33505	V
2025/08/12 22	SR	75,01	V	0,02	V	144,14	V	0,00	V	0,50	V	142,27	V	34061	V
2025/08/12 23	SR	88,91	V	0,01	V	139,06	V	0,00	V	0,51	V	142,71	V	33890	V
2025/08/12 24	SR	67,54	V	0,02	V	151,75	V	0,00	V	0,54	V	142,86	V	33813	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	42.0-211.7	0.0-2.8	99.6-154.6	0.0-0.3	0.5-0.8	138.1-142.9	33034.2-34662.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	131.2	0.7	121.7	0	0.5	140	33768.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

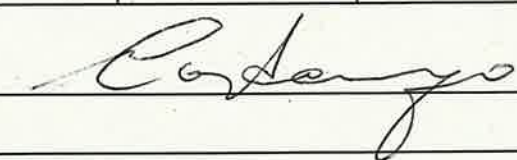
DATI VERIFICATI DA: _____


RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/13 01	SR	67,13	V	0,01	V	135,22	V	0,00	V	0,58	V	143,18	V	33786	V
2025/08/13 02	SR	201,79	V	3,27	V	119,13	V	0,46	V	0,59	V	143,50	V	33761	V
2025/08/13 03	SR	62,78	V	0,05	V	154,20	V	0,00	V	0,51	V	143,47	V	34097	V
2025/08/13 04	SR	74,01	V	0,04	V	141,81	V	0,00	V	0,48	V	142,66	V	33657	V
2025/08/13 05	SR	43,21	V	0,01	V	158,12	V	0,00	V	0,50	V	143,12	V	34159	V
2025/08/13 06	SR	188,45	V	0,65	V	108,46	V	0,02	V	0,46	V	142,58	V	33276	V
2025/08/13 07	SR	238,82	V	1,70	V	108,86	V	0,06	V	0,45	V	141,43	V	33027	V
2025/08/13 08	SR	150,69	V	1,24	V	126,32	V	0,16	V	0,47	V	142,19	V	33440	V
2025/08/13 09	SR	118,27	V	0,12	V	125,52	V	0,00	V	0,49	V	143,50	V	33596	V
2025/08/13 10	SR	129,62	V	0,06	V	120,31	V	0,00	V	0,53	V	144,08	V	33568	V
2025/08/13 11	SR	175,52	V	5,01	V	138,84	V	4,31	V	0,57	V	141,99	V	29026	V
2025/08/13 12	SR	83,22	V	0,19	V	138,98	V	0,02	V	0,61	V	137,64	V	32184	V
2025/08/13 13	SR	85,10	V	0,01	V	133,07	V	0,00	V	0,56	V	137,70	V	33059	V
2025/08/13 14	SR	81,96	V	0,02	V	134,84	V	0,00	V	0,60	V	138,75	V	33669	V
2025/08/13 15	SR	97,21	V	0,02	V	124,71	V	0,00	V	0,58	V	139,37	V	33800	V
2025/08/13 16	SR	108,81	V	0,06	V	125,83	V	0,00	V	0,56	V	139,67	V	34214	V
2025/08/13 17	SR	197,87	V	0,70	V	112,87	V	0,00	V	0,49	V	139,33	V	33696	V
2025/08/13 18	SR	197,13	V	0,93	V	121,32	V	0,00	V	0,48	V	139,48	V	33641	V
2025/08/13 19	SR	64,96	V	0,01	V	138,84	V	0,00	V	0,54	V	140,08	V	34133	V
2025/08/13 20	SR	72,91	V	0,02	V	131,63	V	0,00	V	0,55	V	139,87	V	34109	V
2025/08/13 21	SR	99,56	V	0,11	V	126,16	V	0,00	V	0,54	V	139,73	V	33837	V
2025/08/13 22	SR	107,90	V	3,07	V	136,85	V	1,46	V	0,53	V	137,48	V	28757	V
2025/08/13 23	SR	126,85	V	0,47	V	123,58	V	0,02	V	0,47	V	136,32	V	32950	V
2025/08/13 24	SR	111,79	V	0,09	V	127,84	V	0,00	V	0,48	V	139,36	V	33806	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	43.2-238.8	0.0-5.0	108.5-158.1	0.0-4.3	0.4-0.6	136.3-144.1	28756.6-34214.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	120.2	0.7	129.7	0.3	0.5	140.7	33218.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

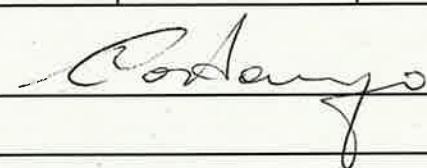
DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/14 01	SR	84,48	V	0,01	V	131,81	V	0,00	V	0,50	V	140,20	V	34065	V
2025/08/14 02	SR	108,34	V	0,04	V	122,43	V	0,00	V	0,51	V	140,73	V	33957	V
2025/08/14 03	SR	115,03	V	0,04	V	118,27	V	0,00	V	0,50	V	141,15	V	33687	V
2025/08/14 04	SR	89,56	V	0,05	V	134,72	V	0,00	V	0,52	V	141,75	V	34001	V
2025/08/14 05	SR	131,70	V	0,37	V	121,65	V	0,01	V	0,51	V	141,92	V	33617	V
2025/08/14 06	SR	121,92	V	0,05	V	119,23	V	0,00	V	0,51	V	142,12	V	33666	V
2025/08/14 07	SR	131,67	V	0,12	V	118,90	V	0,00	V	0,50	V	141,86	V	33469	V
2025/08/14 08	SR	145,93	V	0,53	V	118,13	V	0,04	V	0,53	V	142,69	V	33874	V
2025/08/14 09	SR	162,59	V	0,25	V	107,38	V	0,01	V	0,53	V	143,46	V	33581	V
2025/08/14 10	SR	160,78	V	0,16	V	106,58	V	0,00	V	0,53	V	144,13	V	33553	V
2025/08/14 11	SR	197,33	V	0,51	V	101,30	V	0,00	V	0,52	V	144,34	V	33250	V
2025/08/14 12	SR	207,29	V	0,51	V	104,10	V	0,00	V	0,53	V	144,22	V	33857	V
2025/08/14 13	SR	49,59	V	0,01	V	135,24	V	0,00	V	0,58	V	142,15	V	33113	V
2025/08/14 14	SR	32,13	V	0,01	V	138,30	V	0,00	V	0,50	V	138,71	V	33024	V
2025/08/14 15	SR	56,47	V	0,03	V	129,26	V	0,00	V	0,49	V	137,34	V	33024	V
2025/08/14 16	SR	154,58	V	0,75	V	103,85	V	0,02	V	0,81	V	136,33	V	32486	V
2025/08/14 17	SR	221,93	V	2,88	V	113,44	V	0,25	V	0,46	V	136,31	V	32388	V
2025/08/14 18	SR	146,66	V	0,08	V	115,87	V	0,00	V	0,45	V	138,14	V	32931	V
2025/08/14 19	SR	105,76	V	0,11	V	135,57	V	0,00	V	0,52	V	139,90	V	33822	V
2025/08/14 20	SR	174,64	V	8,72	V	137,51	V	12,56	V	0,53	V	137,05	V	27900	V
2025/08/14 21	SR	89,45	V	0,23	V	133,59	V	0,00	V	0,50	V	136,77	V	33027	V
2025/08/14 22	SR	94,76	V	0,02	V	134,61	V	0,00	V	0,43	V	138,01	V	33109	V
2025/08/14 23	SR	151,11	V	0,18	V	103,95	V	0,00	V	0,43	V	137,73	V	32341	V
2025/08/14 24	SR	235,85	V	1,49	V	89,25	V	0,04	V	0,46	V	138,33	V	32143	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.1-235.9	0.0-8.7	89.3-138.3	0.0-12.6	0.4-0.8	136.3-144.3	27899.8-34064.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	132.1	0.7	119.8	0.5	0.5	140.2	33078.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/15 01	SR	135,93	V	0,03	V	110,44	V	0,00	V	0,50	V	139,70	V	32781	V
2025/08/15 02	SR	137,65	V	0,04	V	111,92	V	0,00	V	0,50	V	141,27	V	33090	V
2025/08/15 03	SR	95,70	V	0,01	V	128,89	V	0,00	V	0,52	V	142,02	V	33737	V
2025/08/15 04	SR	93,08	V	0,01	V	134,47	V	0,00	V	0,62	V	142,21	V	33744	V
2025/08/15 05	SR	157,60	V	0,12	V	134,39	V	0,00	V	0,47	V	138,99	V	32937	V
2025/08/15 06	SR	221,58	V	0,52	V	130,10	V	0,00	V	0,53	V	137,59	V	33256	V
2025/08/15 07	SR	115,90	V	0,14	V	157,40	V	0,00	V	0,54	V	137,61	V	33897	V
2025/08/15 08	SR	127,18	V	0,36	V	157,58	V	0,00	V	0,54	V	138,05	V	33986	V
2025/08/15 09	SR	50,87	V	0,01	V	171,92	V	0,00	V	0,57	V	138,99	V	34218	V
2025/08/15 10	SR	61,22	V	0,01	V	168,56	V	0,00	V	0,57	V	139,58	V	34139	V
2025/08/15 11	SR	54,87	V	0,01	V	166,68	V	0,00	V	0,55	V	140,08	V	34132	V
2025/08/15 12	SR	56,36	V	0,01	V	150,80	V	0,00	V	0,51	V	140,46	V	33998	V
2025/08/15 13	SR	47,60	V	0,01	V	152,92	V	0,00	V	0,51	V	140,57	V	33785	V
2025/08/15 14	SR	106,75	V	0,03	V	126,24	V	0,00	V	0,47	V	140,64	V	33125	V
2025/08/15 15	SR	120,77	V	0,02	V	114,97	V	0,00	V	0,43	V	140,19	V	32745	V
2025/08/15 16	SR	128,39	V	0,02	V	110,32	V	0,00	V	0,44	V	140,60	V	32796	V
2025/08/15 17	SR	139,42	V	0,13	V	116,85	V	0,00	V	0,45	V	141,10	V	33110	V
2025/08/15 18	SR	142,80	V	0,07	V	111,63	V	0,00	V	0,45	V	141,47	V	32953	V
2025/08/15 19	SR	150,39	V	0,12	V	109,31	V	0,00	V	0,45	V	141,22	V	32879	V
2025/08/15 20	SR	136,15	V	0,05	V	114,31	V	0,00	V	0,49	V	141,78	V	33250	V
2025/08/15 21	SR	102,21	V	0,01	V	118,58	V	0,00	V	0,47	V	142,07	V	33297	V
2025/08/15 22	SR	83,89	V	0,01	V	127,70	V	0,00	V	0,47	V	142,09	V	33485	V
2025/08/15 23	SR	115,44	V	0,01	V	121,87	V	0,00	V	0,47	V	142,15	V	33470	V
2025/08/15 24	SR	111,53	V	0,01	V	118,99	V	0,00	V	0,44	V	142,05	V	33240	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	47.6-221.6	0.0-0.5	109.3-171.9	0.0-0.0	0.4-0.6	137.6-142.2	32744.8-34218.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	112.2	0.1	132	0	0.5	140.5	33418.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

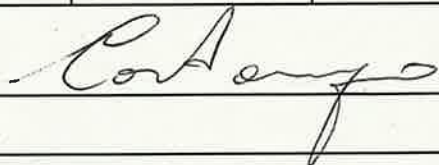
DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/16 01	SR	75,97	V	0,04	V	120,69	V	0,00	V	0,45	V	142,48	V	33347	V
2025/08/16 02	SR	69,32	V	0,02	V	120,51	V	0,00	V	0,47	V	143,04	V	33383	V
2025/08/16 03	SR	78,35	V	0,03	V	118,05	V	0,00	V	0,45	V	143,09	V	33277	V
2025/08/16 04	SR	116,10	V	0,57	V	117,78	V	0,03	V	0,50	V	143,54	V	33464	V
2025/08/16 05	SR	166,32	V	1,12	V	104,28	V	0,07	V	0,48	V	143,77	V	33062	V
2025/08/16 06	SR	127,79	V	0,62	V	124,01	V	0,02	V	0,44	V	142,40	V	29409	V
2025/08/16 07	SR	29,46	V	0,01	V	182,42	V	0,00	V	0,55	V	138,47	V	32307	V
2025/08/16 08	SR	112,85	V	0,16	V	102,60	V	0,00	V	0,49	V	142,95	V	33511	V
2025/08/16 09	SR	117,08	V	0,23	V	99,97	V	0,00	V	0,52	V	143,92	V	33484	V
2025/08/16 10	SR	93,82	V	0,23	V	109,81	V	0,00	V	0,54	V	144,78	V	33832	V
2025/08/16 11	SR	34,70	V	0,01	V	129,36	V	0,00	V	0,52	V	144,96	V	33833	V
2025/08/16 12	SR	32,57	V	0,01	V	137,06	V	0,00	V	0,52	V	145,58	V	33560	V
2025/08/16 13	SR	32,02	V	0,01	V	147,03	V	0,00	V	0,54	V	146,30	V	33658	V
2025/08/16 14	SR	43,10	V	0,01	V	140,33	V	0,00	V	0,50	V	146,18	V	33343	V
2025/08/16 15	SR	32,24	V	0,01	V	157,08	V	0,00	V	0,52	V	145,77	V	33277	V
2025/08/16 16	SR	47,82	V	0,01	V	155,37	V	0,00	V	0,50	V	145,62	V	33230	V
2025/08/16 17	SR	28,99	V	0,01	NV	164,31	V	0,00	V	0,46	V	145,32	V	33169	V
2025/08/16 18	SR	5,76	V	0,01	NV	221,22	V	0,00	V	0,50	V	139,21	V	27891	V
2025/08/16 19	SR	39,27	V	1,19	V	231,76	V	0,23	V	0,57	V	139,57	V	33989	V
2025/08/16 20	SR	105,15	V	0,26	V	118,57	V	0,01	V	0,37	V	141,18	V	31714	V
2025/08/16 21	SR	100,00	V	0,04	V	116,41	V	0,00	V	0,38	V	140,67	V	31687	V
2025/08/16 22	SR	117,11	V	0,02	V	115,84	V	0,00	V	0,40	V	141,43	V	32314	V
2025/08/16 23	SR	89,83	V	0,03	V	119,21	V	0,00	V	0,42	V	142,12	V	32387	V
2025/08/16 24	SR	134,65	V	0,22	V	109,19	V	0,02	V	0,42	V	142,15	V	32287	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.8-166.3	0.0-1.2	100.0-231.8	0.0-0.2	0.4-0.6	138.5-146.3	27891.2-33988.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.3	0.2	136	0	0.5	143.1	32725.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

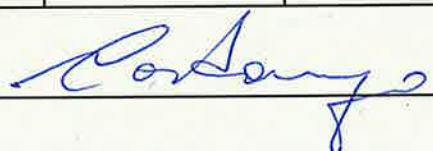
RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/17 01	SR	97,68	V	0,15	V	120,16	V	0,01	V	2,36	V	143,19	V	32656	V
2025/08/17 02	SR	123,01	V	0,14	V	123,49	V	0,01	V	0,85	V	136,23	V	32010	V
2025/08/17 03	SR	87,55	V	0,03	V	133,97	V	0,00	V	0,54	V	130,98	V	32309	V
2025/08/17 04	SR	84,42	V	0,03	V	138,67	V	0,00	V	0,55	V	130,97	V	32723	V
2025/08/17 05	SR	104,82	V	0,04	V	135,97	V	0,01	V	0,49	V	130,82	V	32791	V
2025/08/17 06	SR	139,00	V	0,22	V	131,84	V	0,02	V	0,45	V	130,79	V	32539	V
2025/08/17 07	SR	172,01	V	0,26	V	123,18	V	0,01	V	0,43	V	130,65	V	32303	V
2025/08/17 08	SR	212,14	V	0,88	V	108,52	V	0,03	V	0,39	V	130,62	V	31901	V
2025/08/17 09	SR	113,01	V	0,07	V	127,97	V	0,00	V	0,41	V	131,40	V	32375	V
2025/08/17 10	SR	1312,11	18	3,01	V	114,38	V	0,08	V	0,40	V	131,62	V	31667	V
2025/08/17 11	SR	53,01	V	0,01	V	145,82	V	0,00	V	0,45	V	134,19	V	32869	V
2025/08/17 12	SR	132,22	V	0,36	V	117,12	V	0,00	V	0,36	V	134,10	V	31692	V
2025/08/17 13	SR	67,52	V	0,01	V	127,82	V	0,00	V	0,39	V	134,50	V	31733	V
2025/08/17 14	SR	78,99	V	0,04	V	123,94	V	0,00	V	0,41	V	135,41	V	31904	V
2025/08/17 15	SR	88,13	V	0,93	V	138,73	V	0,09	V	0,45	V	135,92	V	31864	V
2025/08/17 16	SR	50,31	V	0,01	V	142,64	V	0,00	V	0,47	V	136,77	V	32173	V
2025/08/17 17	SR	71,50	V	0,54	V	160,32	V	0,04	V	0,50	V	137,94	V	32888	V
2025/08/17 18	SR	16,86	V	0,01	V	199,07	V	0,00	V	0,50	V	137,87	V	33276	V
2025/08/17 19	SR	14,42	V	0,01	V	186,88	V	0,00	V	0,49	V	137,78	V	33177	V
2025/08/17 20	SR	41,84	V	0,07	V	160,37	V	0,00	V	0,41	V	136,11	V	32174	V
2025/08/17 21	SR	29,56	V	0,01	V	167,14	V	0,00	V	0,42	V	135,45	V	32422	V
2025/08/17 22	SR	154,03	V	0,25	V	111,26	V	0,01	V	0,35	V	134,06	V	31007	V
2025/08/17 23	SR	43,39	V	0,01	V	140,29	V	0,00	V	0,39	V	133,89	V	31804	V
2025/08/17 24	SR	109,80	V	1,56	V	135,00	V	0,49	V	0,39	V	134,12	V	31647	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.4-312.1	0.0-3.0	108.5-199.1	0.0-0.5	0.4-2.4	130.6-143.2	31006.6-33276.2
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	99.9	0.4	138.1	0	0.5	134.4	32246
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

