

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/18 01	SR	64,13	V	0,02	V	136,13	V	0,00	V	0,42	V	134,40	V	32006	V
2025/08/18 02	SR	134,75	V	0,75	V	130,52	V	0,08	V	0,42	V	134,83	V	31885	V
2025/08/18 03	SR	156,25	V	0,81	V	126,35	V	0,08	V	0,47	V	135,89	V	31834	V
2025/08/18 04	SR	152,91	V	0,70	V	127,22	V	0,11	V	0,46	V	136,51	V	31940	V
2025/08/18 05	SR	182,36	V	1,08	V	120,69	V	0,16	V	0,51	V	137,14	V	32021	V
2025/08/18 06	SR	135,36	V	0,65	V	129,10	V	0,11	V	0,51	V	137,76	V	32430	V
2025/08/18 07	SR	105,30	V	0,07	V	127,61	V	0,03	V	0,49	V	138,11	V	32511	V
2025/08/18 08	SR	119,55	V	1,05	V	134,67	V	0,22	V	0,53	V	138,53	V	32561	V
2025/08/18 09	SR	107,42	V	0,37	V	131,44	V	0,07	V	0,49	V	138,97	V	32566	V
2025/08/18 10	SR	86,13	V	0,16	V	136,06	V	0,05	V	0,50	V	138,99	V	32662	V
2025/08/18 11	SR	51,85	V	0,02	V	145,84	V	0,05	V	0,53	V	139,61	V	32999	V
2025/08/18 12	SR	90,61	V	0,08	V	118,02	V	0,02	V	0,48	V	139,32	V	32863	V
2025/08/18 13	SR	120,41	V	0,59	V	110,59	V	0,03	V	0,50	V	139,39	V	32863	V
2025/08/18 14	SR	112,26	V	0,43	V	109,81	V	0,01	V	0,54	V	140,70	V	32937	V
2025/08/18 15	SR	154,66	V	1,65	V	104,28	V	0,09	V	0,55	V	141,68	V	33195	V
2025/08/18 16	SR	50,57	V	0,03	V	137,23	V	0,00	V	0,57	V	142,27	V	33491	V
2025/08/18 17	SR	44,17	V	0,02	V	136,08	V	0,00	V	0,63	V	142,39	V	33644	V
2025/08/18 18	SR	36,21	V	0,02	V	147,88	V	0,00	V	0,62	V	142,75	V	33837	V
2025/08/18 19	SR	90,03	V	1,30	V	144,40	V	0,11	V	0,62	V	142,59	V	33765	V
2025/08/18 20	SR	131,38	V	0,48	V	118,23	V	0,00	V	0,72	V	142,22	V	33498	V
2025/08/18 21	SR	195,25	V	1,70	V	105,08	V	0,13	V	0,51	V	138,48	V	32405	V
2025/08/18 22	SR	67,59	V	0,01	V	137,23	V	0,00	V	0,53	V	137,61	V	33177	V
2025/08/18 23	SR	96,98	V	0,09	V	129,65	V	0,00	V	0,50	V	137,72	V	33044	V
2025/08/18 24	SR	139,63	V	0,21	V	124,66	V	0,00	V	0,48	V	137,60	V	33110	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	36.2-195.3	0.0-1.7	104.3-147.9	0.0-0.2	0.4-0.7	134.4-142.8	31833.7-33836.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	109.4	0.5	127.9	0.1	0.5	139	32801.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/08/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/19 01	SR	166,24	V	0,53	V	129,35	V	0,00	V	0,48	V	137,74	V	33461	V
2025/08/19 02	SR	117,46	V	0,36	V	142,04	V	0,00	V	0,55	V	138,21	V	33668	V
2025/08/19 03	SR	142,92	V	0,12	V	117,05	V	0,00	V	0,46	V	136,28	V	32699	V
2025/08/19 04	SR	127,48	V	0,05	V	111,68	V	0,00	V	0,45	V	134,94	V	32335	V
2025/08/19 05	SR	96,97	V	0,01	V	124,35	V	0,00	V	0,48	V	135,89	V	32829	V
2025/08/19 06	SR	104,83	V	0,16	V	120,12	V	0,00	V	0,49	V	136,92	V	33015	V
2025/08/19 07	SR	114,76	V	0,16	V	117,99	V	0,00	V	0,55	V	136,40	V	32727	V
2025/08/19 08	SR	152,50	V	0,42	V	109,29	V	0,00	V	0,65	V	136,10	V	32591	V
2025/08/19 09	SR	113,17	V	0,19	V	115,31	V	0,00	V	0,57	V	135,85	V	32625	V
2025/08/19 10	SR	174,32	V	0,30	V	113,11	V	0,00	V	0,45	V	135,82	V	32612	V
2025/08/19 11	SR	164,27	V	0,45	V	127,75	V	0,00	V	0,45	V	135,95	V	32614	V
2025/08/19 12	SR	59,15	V	0,01	V	148,88	V	0,00	V	0,51	V	137,62	V	33571	V
2025/08/19 13	SR	56,73	V	0,01	V	133,11	V	0,00	V	0,52	V	138,42	V	33285	V
2025/08/19 14	SR	109,84	V	0,07	V	102,89	V	0,00	V	0,43	V	137,23	V	32060	V
2025/08/19 15	SR	232,54	V	0,54	V	79,61	V	0,01	V	0,36	V	134,66	V	30866	V
2025/08/19 16	SR	234,13	V	1,08	V	84,69	V	0,11	V	0,29	V	133,55	V	30637	V
2025/08/19 17	SR	115,29	V	0,06	V	112,74	V	0,00	V	0,36	V	134,32	V	31411	V
2025/08/19 18	SR	174,98	V	0,05	V	106,45	V	0,00	V	0,41	V	136,61	V	32285	V
2025/08/19 19	SR	131,73	V	0,03	V	117,49	V	0,00	V	0,48	V	138,63	V	33163	V
2025/08/19 20	SR	102,10	V	0,08	V	137,46	V	0,00	V	0,49	V	139,84	V	33601	V
2025/08/19 21	SR	46,04	V	0,01	V	164,38	V	0,00	V	0,56	V	140,78	V	34044	V
2025/08/19 22	SR	50,57	V	1,24	V	184,83	V	0,33	V	0,57	V	141,13	V	34000	V
2025/08/19 23	SR	100,42	V	0,82	V	137,80	V	0,16	V	0,57	V	141,15	V	33559	V
2025/08/19 24	SR	232,40	V	1,90	V	90,09	V	0,11	V	0,53	V	141,17	V	33166	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	46.0-234.1	0.0-1.9	79.6-184.8	0.0-0.3	0.3-0.6	133.6-141.2	30636.8-34043.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	130	0.4	122	0	0.5	137.3	32784.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/08/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCT	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/20 01	SR	99,72	V	0,02	V	117,78	V	0,00	V	0,51	V	141,97	V	33513	V
2025/08/20 02	SP	121,06	V	0,57	V	138,33	V	0,05	V	0,71	V	142,78	V	33618	V
2025/08/20 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,55	V	129,72	V	0,00	NV
2025/08/20 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,17	V	113,56	V	0,00	NV
2025/08/20 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,17	V	109,39	V	0,00	NV
2025/08/20 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	103,60	V	0,00	NV
2025/08/20 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,42	V	99,76	V	0,00	NV
2025/08/20 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,17	V	97,54	V	0,00	NV
2025/08/20 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/08/20 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/08/20 11	AV	176,51	NV	36,10	NV	135,16	NV	6,96	NV	0,74	NV	94,32	NV	5667	NV
2025/08/20 12	AV	289,48	V	32,83	V	147,05	V	5,11	V	1,49	V	94,98	V	7147	V
2025/08/20 13	AV	138,07	V	23,57	V	256,96	V	3,29	V	0,64	V	103,70	V	18334	V
2025/08/20 14	AV	0,00	V	2,16	V	215,72	V	0,00	V	0,35	V	103,57	V	18197	V
2025/08/20 15	AV	0,00	V	0,46	V	216,21	V	0,00	V	0,38	V	105,66	V	18962	V
2025/08/20 16	AV	0,00	V	0,04	V	241,89	V	0,00	V	0,43	V	109,64	V	22327	V
2025/08/20 17	AV	147,71	V	6,45	V	158,75	V	2,61	V	1,16	V	111,71	V	28499	V
2025/08/20 18	SR	134,25	V	0,65	V	99,19	V	0,01	V	1,04	V	125,95	V	33761	V
2025/08/20 19	SR	77,06	V	0,03	V	110,37	V	0,00	V	0,71	V	132,88	V	33243	V
2025/08/20 20	SR	66,63	V	0,02	V	115,33	V	0,00	V	0,63	V	135,03	V	32998	V
2025/08/20 21	SR	96,12	V	0,03	V	104,09	V	0,00	V	0,59	V	135,93	V	32853	V
2025/08/20 22	SR	222,86	V	0,69	V	82,77	V	0,00	V	0,59	V	136,24	V	32777	V
2025/08/20 23	SR	269,48	V	1,91	V	83,75	V	0,08	V	0,58	V	137,44	V	32640	V
2025/08/20 24	SR	176,33	V	0,64	V	100,40	V	0,02	V	0,73	V	139,44	V	33165	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	66.6-269.5	0.0-1.9	82.8-117.8	0.0-0.1	0.5-1.0	125.9-142.0	32640.4-33760.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	142.8	0.5	101.7	0	0.7	135.6	33118.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/21 01	SR	156,80	V	0,06	V	94,59	V	0,00	V	0,68	V	140,79	V	33328	V
2025/08/21 02	SR	225,61	V	1,22	V	106,29	V	0,00	V	0,63	V	141,83	V	33471	V
2025/08/21 03	SR	99,62	V	0,50	V	153,18	V	0,00	V	0,67	V	141,89	V	33615	V
2025/08/21 04	SR	43,23	V	0,01	V	156,46	V	0,00	V	0,71	V	141,34	V	33656	V
2025/08/21 05	SR	100,59	V	0,02	V	121,28	V	0,00	V	0,75	V	141,81	V	33486	V
2025/08/21 06	SR	162,74	V	2,39	V	133,95	V	1,01	V	0,98	V	139,40	V	26214	V
2025/08/21 07	SR	55,03	V	0,01	V	174,33	V	0,00	V	0,59	V	138,65	V	33364	V
2025/08/21 08	SR	38,95	V	0,01	V	238,41	V	0,00	V	0,61	V	136,47	V	28591	V
2025/08/21 09	SR	127,98	V	0,81	V	130,88	V	0,01	V	0,56	V	138,17	V	33039	V
2025/08/21 10	SR	10,63	V	0,01	V	214,64	V	0,00	V	0,28	V	132,13	V	23111	V
2025/08/21 11	SP	115,91	NV	5,51	NV	181,14	NV	0,06	NV	0,34	V	126,12	V	24972	NV
2025/08/21 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,56	V	116,43	V	0,00	NV
2025/08/21 13	AV	371,59	V	60,41	V	290,37	V	6,73	V	1,93	V	123,02	V	27668	V
2025/08/21 14	AV	35,35	V	1,53	V	233,06	V	0,00	V	0,47	V	127,93	V	29323	V
2025/08/21 15	AV	225,84	V	7,87	V	133,26	V	4,40	V	0,80	V	134,40	V	33191	V
2025/08/21 16	SR	89,45	V	0,06	V	125,80	V	0,00	V	0,77	V	143,57	V	33819	V
2025/08/21 17	SR	74,13	V	0,01	V	136,36	V	0,00	V	1,55	V	145,63	V	33786	V
2025/08/21 18	SR	86,05	V	0,01	V	121,53	V	0,00	V	2,03	V	145,83	V	33711	V
2025/08/21 19	SR	116,25	V	0,04	V	112,42	V	0,00	V	2,38	V	146,26	V	33396	V
2025/08/21 20	SR	116,18	V	0,07	V	105,97	V	0,00	V	2,66	V	145,80	V	33249	V
2025/08/21 21	SR	132,79	V	1,13	V	123,22	V	0,04	V	3,59	V	143,14	V	33340	V
2025/08/21 22	SR	139,71	V	0,46	V	112,04	V	0,00	V	2,04	V	144,03	V	32721	V
2025/08/21 23	SR	120,64	V	0,24	V	108,59	V	0,00	V	2,66	V	144,12	V	32807	V
2025/08/21 24	SR	128,06	V	0,45	V	105,10	V	0,00	V	2,18	V	143,68	V	32164	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.6-225.6	0.0-2.4	94.6-238.4	0.0-1.0	0.3-3.6	132.1-146.3	23110.5-33818.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	106.5	0.4	135.5	0.1	1.4	141.8	32150.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/22 01	SR	21,62	V	0,01	V	151,46	V	0,00	V	2,08	V	145,28	V	33304	V
2025/08/22 02	SR	35,98	V	0,05	V	142,42	V	0,00	V	1,52	V	145,14	V	32963	V
2025/08/22 03	SR	47,41	V	0,02	V	128,67	V	0,00	V	1,38	V	144,86	V	32924	V
2025/08/22 04	SR	65,66	V	0,30	V	127,66	V	0,01	V	1,23	V	144,66	V	32620	V
2025/08/22 05	SR	164,25	V	1,42	V	105,23	V	0,04	V	1,43	V	145,50	V	32770	V
2025/08/22 06	SR	137,60	V	1,34	V	112,36	V	0,04	V	1,35	V	145,95	V	32576	V
2025/08/22 07	SR	178,14	V	3,99	V	104,50	V	0,43	V	1,44	V	145,67	V	32296	V
2025/08/22 08	SR	276,80	V	3,36	V	89,21	V	0,10	V	1,37	V	146,06	V	31822	V
2025/08/22 09	SR	173,66	V	5,27	V	99,86	V	1,26	V	1,18	V	145,96	V	31686	V
2025/08/22 10	SR	126,37	V	0,63	V	93,53	V	0,05	V	1,28	V	145,94	V	32057	V
2025/08/22 11	SR	106,54	V	1,08	V	110,31	V	0,04	V	1,49	V	146,17	V	32042	V
2025/08/22 12	SR	159,02	V	2,39	V	115,73	V	0,08	V	1,36	V	146,28	V	32383	V
2025/08/22 13	SR	65,65	V	0,10	V	124,79	V	0,00	V	1,29	V	146,48	V	32858	V
2025/08/22 14	SR	45,24	V	0,03	V	138,53	V	0,00	V	1,43	V	146,47	V	32773	V
2025/08/22 15	SR	79,37	V	0,03	V	118,33	V	0,00	V	1,46	V	146,65	V	32722	V
2025/08/22 16	SR	78,06	V	0,04	V	119,13	V	0,00	V	1,86	V	146,20	V	32650	V
2025/08/22 17	SR	149,71	V	1,33	V	115,55	V	0,01	V	1,50	V	143,06	V	32473	V
2025/08/22 18	SR	107,49	V	0,78	V	115,24	V	0,05	V	1,36	V	140,54	V	32685	V
2025/08/22 19	SR	97,02	V	0,13	V	97,23	V	0,00	V	0,97	V	138,95	V	31985	V
2025/08/22 20	SR	74,22	V	0,13	V	105,14	V	0,00	V	1,33	V	137,98	V	31858	V
2025/08/22 21	SR	57,37	V	0,01	V	107,41	V	0,00	V	1,61	V	138,88	V	32791	V
2025/08/22 22	SR	100,15	V	0,13	V	96,19	V	0,00	V	1,88	V	140,19	V	32945	V
2025/08/22 23	SR	127,10	V	0,56	V	108,46	V	0,00	V	1,88	V	140,74	V	32920	V
2025/08/22 24	SR	153,69	V	0,41	V	97,67	V	0,00	V	1,92	V	141,21	V	32757	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.6-276.8	0.0-5.3	89.2-151.5	0.0-1.3	1.0-2.1	138.0-146.6	31686.3-33303.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	109.5	1	113.5	0.1	1.5	144	32535.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/23 01	SR	179,58	V	1,27	V	97,52	V	0,04	V	1,94	V	141,66	V	32722	V
2025/08/23 02	SR	101,71	V	0,08	V	107,49	V	0,00	V	1,22	V	141,89	V	32713	V
2025/08/23 03	SR	99,87	V	0,16	V	109,05	V	0,00	V	1,12	V	142,15	V	32860	V
2025/08/23 04	SR	139,95	V	0,28	V	103,34	V	0,00	V	1,18	V	142,31	V	32868	V
2025/08/23 05	SR	231,89	V	0,90	V	97,01	V	0,00	V	1,18	V	142,31	V	32946	V
2025/08/23 06	SR	124,24	V	0,16	V	122,91	V	0,00	V	1,04	V	142,50	V	33037	V
2025/08/23 07	SR	111,09	V	0,21	V	128,13	V	0,00	V	0,80	V	142,70	V	33238	V
2025/08/23 08	SR	106,14	V	0,28	V	129,42	V	0,00	V	0,75	V	143,02	V	33199	V
2025/08/23 09	SR	79,33	V	0,14	V	141,67	V	0,00	V	0,79	V	143,46	V	33305	V
2025/08/23 10	SR	29,55	V	0,01	V	160,81	V	0,00	V	0,87	V	143,45	V	33267	V
2025/08/23 11	SR	62,32	V	0,22	V	123,23	V	0,00	V	2,23	V	141,49	V	32990	V
2025/08/23 12	SR	63,62	V	0,08	V	133,76	V	0,00	V	1,54	V	135,59	V	32973	V
2025/08/23 13	SR	46,63	V	0,01	V	132,20	V	0,00	V	0,81	V	134,89	V	33154	V
2025/08/23 14	SR	54,90	V	0,02	V	126,91	V	0,00	V	0,75	V	134,73	V	32956	V
2025/08/23 15	SR	64,56	V	0,02	V	122,01	V	0,00	V	0,67	V	134,79	V	32307	V
2025/08/23 16	SR	75,42	V	0,20	V	118,00	V	0,00	V	0,64	V	135,38	V	32485	V
2025/08/23 17	SR	77,44	V	0,06	V	107,70	V	0,00	V	0,65	V	135,41	V	32395	V
2025/08/23 18	SR	145,35	V	0,46	V	85,35	V	0,00	V	0,58	V	135,46	V	32159	V
2025/08/23 19	SR	156,72	V	0,76	V	91,01	V	0,00	V	0,58	V	135,16	V	32023	V
2025/08/23 20	SR	75,41	V	0,04	V	111,98	V	0,00	V	0,61	V	135,63	V	32445	V
2025/08/23 21	SR	84,57	V	0,06	V	110,86	V	0,00	V	0,62	V	136,23	V	32526	V
2025/08/23 22	SR	163,64	V	0,34	V	101,38	V	1,06	V	0,57	V	136,27	V	32064	V
2025/08/23 23	SR	176,02	V	0,45	V	108,10	V	0,00	V	0,59	V	136,52	V	32271	V
2025/08/23 24	SR	99,78	V	0,05	V	126,57	V	0,00	V	0,64	V	137,64	V	32831	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.6-231.9	0.0-1.3	85.3-160.8	0.0-1.1	0.6-2.2	134.7-143.5	32023.1-33304.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	106.2	0.3	116.5	0	0.9	138.8	32738.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/24 01	SR	76,04	V	0,01	V	133,38	V	0,00	V	0,61	V	138,09	V	33066	V
2025/08/24 02	SR	36,31	V	0,01	V	169,95	V	0,00	V	0,66	V	138,98	V	33611	V
2025/08/24 03	SR	96,06	V	0,01	V	125,98	V	0,00	V	0,61	V	139,33	V	33153	V
2025/08/24 04	SR	79,97	V	0,01	V	130,32	V	0,00	V	0,59	V	139,25	V	33091	V
2025/08/24 05	SR	90,35	V	0,01	V	129,96	V	0,00	V	0,62	V	139,78	V	33204	V
2025/08/24 06	SR	149,69	V	4,45	V	129,64	V	2,04	V	0,66	V	139,54	V	32816	V
2025/08/24 07	SR	91,40	V	0,10	V	124,45	V	0,00	V	0,61	V	139,83	V	33163	V
2025/08/24 08	SR	75,80	V	0,04	V	125,64	V	0,00	V	0,63	V	139,70	V	33047	V
2025/08/24 09	SR	186,31	V	1,27	V	104,93	V	0,03	V	0,61	V	138,17	V	32239	V
2025/08/24 10	SR	151,02	V	0,34	V	111,92	V	0,00	V	0,62	V	137,60	V	33186	V
2025/08/24 11	SR	191,11	V	0,38	V	110,89	V	0,00	V	0,63	V	137,55	V	33331	V
2025/08/24 12	SR	82,38	V	0,02	V	134,16	V	0,00	V	0,92	V	136,38	V	33801	V
2025/08/24 13	SR	72,81	V	0,01	V	126,85	V	0,00	V	0,73	V	132,83	V	33855	V
2025/08/24 14	SR	94,58	V	0,02	V	122,67	V	0,00	V	0,71	V	132,63	V	33981	V
2025/08/24 15	SR	109,74	V	0,03	V	117,94	V	0,00	V	0,73	V	133,08	V	33860	V
2025/08/24 16	SR	112,32	V	0,07	V	119,54	V	0,00	V	0,70	V	133,44	V	33822	V
2025/08/24 17	SR	69,38	V	0,02	V	131,71	V	0,00	V	0,71	V	133,64	V	34028	V
2025/08/24 18	SR	89,58	V	0,01	V	115,16	V	0,00	V	0,72	V	133,87	V	33689	V
2025/08/24 19	SR	84,84	V	0,02	V	119,11	V	0,00	V	0,71	V	134,28	V	33702	V
2025/08/24 20	SR	109,86	V	0,02	V	110,42	V	0,00	V	0,72	V	134,63	V	33709	V
2025/08/24 21	SR	107,43	V	0,02	V	113,94	V	0,00	V	0,73	V	134,90	V	33527	V
2025/08/24 22	SR	125,49	V	0,13	V	109,37	V	0,00	V	0,72	V	135,18	V	33708	V
2025/08/24 23	SR	194,89	V	0,45	V	94,70	V	0,00	V	0,69	V	135,62	V	33567	V
2025/08/24 24	SR	168,32	V	0,29	V	99,71	V	0,00	V	0,66	V	135,72	V	33574	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	36.3-194.9	0.0-4.4	94.7-169.9	0.0-2.0	0.6-0.9	132.6-139.8	32239.0-34028.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	110.2	0.3	121.3	0.1	0.7	136.4	33447.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/25 01	SR	120,89	V	0,04	V	101,70	V	0,00	V	0,61	V	137,77	V	33674	V
2025/08/25 02	SR	99,74	V	0,02	V	107,99	V	0,00	V	0,61	V	139,10	V	33783	V
2025/08/25 03	SR	206,25	V	0,61	V	92,57	V	0,00	V	0,62	V	139,30	V	33570	V
2025/08/25 04	SR	108,82	V	0,06	V	110,46	V	0,00	V	0,63	V	139,97	V	33853	V
2025/08/25 05	SR	49,05	V	0,01	V	136,12	V	0,00	V	0,63	V	140,34	V	34152	V
2025/08/25 06	SR	88,26	V	1,50	V	134,23	V	0,23	V	0,64	V	139,99	V	33774	V
2025/08/25 07	SR	64,89	V	0,14	V	119,88	V	0,00	V	0,61	V	138,81	V	33086	V
2025/08/25 08	SR	65,67	V	0,16	V	129,35	V	0,00	V	0,59	V	138,42	V	32706	V
2025/08/25 09	SR	73,15	V	0,03	V	119,45	V	0,00	V	0,55	V	137,59	V	32149	V
2025/08/25 10	SR	151,40	V	1,16	V	105,72	V	0,07	V	0,59	V	138,38	V	32318	V
2025/08/25 11	SR	134,77	V	0,56	V	106,73	V	0,00	V	0,60	V	138,87	V	32357	V
2025/08/25 12	SR	121,61	V	0,51	V	111,60	V	0,00	V	0,60	V	139,62	V	32561	V
2025/08/25 13	SR	76,50	V	0,06	V	126,57	V	0,00	V	0,71	V	140,15	V	33190	V
2025/08/25 14	SR	80,42	V	0,11	V	130,52	V	0,00	V	0,70	V	140,92	V	33143	V
2025/08/25 15	SR	77,48	V	0,09	V	133,06	V	0,00	V	0,77	V	141,63	V	33461	V
2025/08/25 16	SR	40,15	V	0,01	V	156,46	V	0,00	V	0,83	V	142,14	V	33624	V
2025/08/25 17	SR	33,81	V	0,03	V	174,83	V	0,00	V	0,87	V	142,72	V	33742	V
2025/08/25 18	SR	81,59	V	0,15	V	146,65	V	0,00	V	0,85	V	142,38	V	33031	V
2025/08/25 19	SR	148,54	V	1,76	V	147,10	V	0,15	V	0,96	V	139,79	V	32392	V
2025/08/25 20	SR	160,48	V	1,10	V	148,75	V	0,03	V	0,95	V	135,51	V	31921	V
2025/08/25 21	SR	50,39	V	0,02	V	185,87	V	0,00	V	1,08	V	135,71	V	32909	V
2025/08/25 22	SR	193,31	V	1,81	V	142,71	V	0,13	V	1,07	V	134,64	V	32227	V
2025/08/25 23	SR	200,07	V	1,95	V	115,59	V	0,14	V	1,06	V	134,01	V	31873	V
2025/08/25 24	SR	141,89	V	0,39	V	109,69	V	0,00	V	1,15	V	134,12	V	32167	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.8-206.3	0.0-1.9	92.6-185.9	0.0-0.2	0.5-1.1	134.0-142.7	31872.9-34152.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	107	0.5	128.9	0	0.8	138.8	32986
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/26 01	SR	97,92	V	0,19	V	109,71	V	0,00	V	1,21	V	134,44	V	32593	V
2025/08/26 02	SR	143,10	V	0,38	V	96,51	V	0,00	V	1,17	V	135,03	V	32517	V
2025/08/26 03	SR	68,35	V	0,01	V	106,48	V	0,00	V	1,25	V	135,42	V	32942	V
2025/08/26 04	SR	79,96	V	0,13	V	132,26	V	0,00	V	1,25	V	136,07	V	32767	V
2025/08/26 05	SR	39,44	V	0,02	V	152,93	V	0,00	V	1,37	V	137,26	V	33442	V
2025/08/26 06	SR	169,98	V	1,69	V	133,06	V	0,03	V	1,42	V	137,53	V	33085	V
2025/08/26 07	SR	178,64	V	0,90	V	132,95	V	0,00	V	1,39	V	136,50	V	32310	V
2025/08/26 08	SR	182,25	V	1,46	V	126,36	V	0,15	V	1,44	V	136,42	V	32118	V
2025/08/26 09	SR	155,00	V	1,34	V	127,22	V	0,06	V	1,55	V	136,99	V	32225	V
2025/08/26 10	SR	185,33	V	1,81	V	119,30	V	0,19	V	1,36	V	136,85	V	31771	V
2025/08/26 11	SR	135,26	V	0,93	V	125,00	V	0,06	V	1,43	V	137,64	V	32171	V
2025/08/26 12	SR	140,38	V	0,57	V	116,69	V	0,00	V	1,47	V	137,23	V	32032	V
2025/08/26 13	SR	84,09	V	0,04	V	125,02	V	0,00	V	1,25	V	137,88	V	32026	V
2025/08/26 14	SR	163,24	V	1,65	V	134,60	V	0,16	V	1,33	V	137,94	V	31669	V
2025/08/26 15	SR	43,12	V	0,01	V	158,04	V	0,00	V	1,46	V	139,28	V	32546	V
2025/08/26 16	SR	204,54	V	1,50	V	113,88	V	0,07	V	1,25	V	139,84	V	31922	V
2025/08/26 17	SR	58,03	V	0,01	V	136,68	V	0,00	V	1,31	V	141,62	V	32522	V
2025/08/26 18	SR	99,53	V	0,10	V	117,20	V	0,00	V	1,22	V	142,28	V	32326	V
2025/08/26 19	SR	99,48	V	0,25	V	116,94	V	0,00	V	1,33	V	141,08	V	32052	V
2025/08/26 20	SR	50,35	V	0,03	V	139,11	V	0,00	V	1,33	V	138,57	V	32456	V
2025/08/26 21	SR	34,82	V	0,01	V	145,85	V	0,00	V	1,34	V	138,72	V	32875	V
2025/08/26 22	SR	100,41	V	0,07	V	118,61	V	0,00	V	1,62	V	139,15	V	32736	V
2025/08/26 23	SR	231,71	V	1,11	V	113,31	V	0,00	V	1,10	V	138,80	V	32492	V
2025/08/26 24	SR	126,21	V	0,13	V	130,03	V	0,00	V	1,17	V	139,75	V	33245	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	34.8-231.7	0.0-1.8	96.5-158.0	0.0-0.2	1.1-1.6	134.4-142.3	31669.5-33441.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	119.6	0.6	126.2	0	1.3	138	32451.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

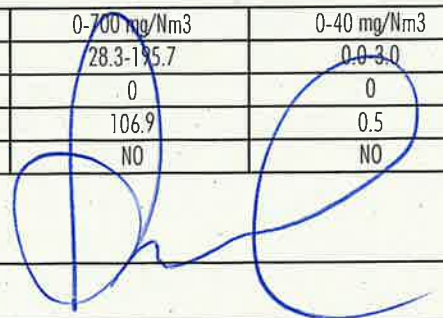
DATI VERIFICATI DA: _____


RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/27 01	SR	195,74	V	0,86	V	112,37	V	0,00	V	1,07	V	140,07	V	33090	V
2025/08/27 02	SR	124,88	V	0,65	V	136,70	V	0,00	V	1,12	V	140,39	V	33169	V
2025/08/27 03	SR	65,76	V	0,03	V	151,94	V	0,00	V	1,19	V	140,49	V	33268	V
2025/08/27 04	SR	121,65	V	0,91	V	135,98	V	0,00	V	1,10	V	140,88	V	33117	V
2025/08/27 05	SR	117,11	V	0,44	V	132,76	V	0,00	V	1,05	V	141,42	V	33088	V
2025/08/27 06	SR	175,99	V	3,02	V	125,72	V	0,10	V	1,13	V	141,48	V	33022	V
2025/08/27 07	SR	143,03	V	1,82	V	125,77	V	0,07	V	1,09	V	141,55	V	33031	V
2025/08/27 08	SR	152,07	V	0,98	V	112,49	V	0,00	V	0,90	V	139,37	V	30435	V
2025/08/27 09	SR	48,57	V	0,02	V	124,05	V	0,00	V	5,57	V	129,23	V	26806	V
2025/08/27 10	SR	72,65	V	0,01	V	101,83	V	0,00	V	1,55	V	123,10	V	25577	V
2025/08/27 11	SR	92,04	V	0,66	V	127,15	V	0,04	V	2,82	V	126,39	V	27998	V
2025/08/27 12	SR	92,48	V	0,09	V	114,42	V	0,00	V	4,47	V	133,91	V	31631	V
2025/08/27 13	SR	56,71	V	0,01	V	127,36	V	0,00	V	1,35	V	131,84	V	32028	V
2025/08/27 14	SR	69,13	V	0,01	V	125,84	V	0,00	V	1,06	V	130,20	V	32321	V
2025/08/27 15	SR	114,08	V	0,12	V	108,12	V	0,00	V	0,91	V	129,47	V	31819	V
2025/08/27 16	SR	28,33	V	0,01	V	166,13	V	0,00	V	1,18	V	130,08	V	33228	V
2025/08/27 17	SR	94,24	V	0,81	V	202,43	V	0,09	V	1,35	V	131,83	V	33722	V
2025/08/27 18	SR	84,14	V	0,05	V	182,58	V	0,00	V	1,07	V	130,26	V	33053	V
2025/08/27 19	SR	77,59	V	0,02	V	147,23	V	0,00	V	1,03	V	130,41	V	33041	V
2025/08/27 20	SR	188,57	V	1,93	V	142,07	V	0,07	V	0,99	V	130,73	V	33430	V
2025/08/27 21	SR	63,92	V	0,04	V	156,74	V	0,00	V	1,00	V	132,50	V	34269	V
2025/08/27 22	SR	76,11	V	0,04	V	148,33	V	0,00	V	0,94	V	133,14	V	34096	V
2025/08/27 23	SR	131,74	V	0,21	V	123,99	V	0,00	V	0,84	V	133,49	V	33736	V
2025/08/27 24	SR	180,12	V	0,36	V	116,57	V	0,00	V	0,91	V	133,74	V	33358	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.3-195.7	0.0-3.0	101.8-202.4	0.0-0.1	0.8-5.6	123.1-141.5	25577.2-34269.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	106.9	0.5	135.4	0	1.5	134	32180.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/28 01	SR	179,47	V	0,87	V	119,96	V	0,07	V	0,91	V	133,79	V	33512	V
2025/08/28 02	SR	189,06	V	0,68	V	115,08	V	0,02	V	0,91	V	134,08	V	33450	V
2025/08/28 03	SR	147,77	V	0,72	V	133,87	V	0,03	V	0,88	V	134,32	V	33583	V
2025/08/28 04	SR	89,69	V	0,12	V	149,05	V	0,00	V	0,90	V	134,87	V	33711	V
2025/08/28 05	SR	113,99	V	0,12	V	131,67	V	0,00	V	0,83	V	135,19	V	33867	V
2025/08/28 06	SR	123,21	V	0,35	V	137,52	V	0,01	V	0,82	V	136,37	V	33643	V
2025/08/28 07	SR	125,93	V	0,40	V	128,41	V	0,01	V	0,91	V	136,75	V	33741	V
2025/08/28 08	SR	101,45	V	0,10	V	116,08	V	0,00	V	0,88	V	136,72	V	33413	V
2025/08/28 09	SR	152,28	V	0,41	V	101,75	V	0,01	V	0,89	V	137,01	V	33500	V
2025/08/28 10	SR	158,64	V	1,22	V	102,67	V	0,13	V	0,85	V	137,64	V	33319	V
2025/08/28 11	SR	87,23	V	0,03	V	117,14	V	0,00	V	0,89	V	138,13	V	33244	V
2025/08/28 12	SR	96,90	V	0,06	V	109,59	V	0,00	V	0,93	V	138,62	V	32944	V
2025/08/28 13	SR	98,94	V	0,06	V	112,95	V	0,00	V	0,89	V	138,83	V	32930	V
2025/08/28 14	SR	133,72	V	0,37	V	118,33	V	0,00	V	0,85	V	138,86	V	32756	V
2025/08/28 15	SR	187,34	V	2,82	V	135,74	V	0,22	V	0,91	V	139,03	V	32506	V
2025/08/28 16	SR	9,21	V	0,01	V	204,11	V	0,00	V	0,94	V	138,79	V	32727	V
2025/08/28 17	SR	23,85	V	0,07	V	178,31	V	0,00	V	0,82	V	139,09	V	32637	V
2025/08/28 18	SR	61,68	V	0,06	V	140,18	V	0,00	V	0,87	V	139,91	V	32703	V
2025/08/28 19	SR	55,38	V	0,07	V	139,63	V	0,00	V	0,99	V	140,52	V	32660	V
2025/08/28 20	SR	35,52	V	0,01	V	159,68	V	0,00	V	0,91	V	138,48	V	32581	V
2025/08/28 21	SR	11,08	V	0,01	V	196,51	V	0,00	V	0,97	V	137,19	V	32598	V
2025/08/28 22	SR	46,86	V	0,06	V	148,61	V	0,00	V	0,94	V	136,96	V	32711	V
2025/08/28 23	SR	44,99	V	0,05	V	145,94	V	0,00	V	0,90	V	137,41	V	32856	V
2025/08/28 24	SR	45,11	V	0,12	V	157,70	V	0,00	V	0,98	V	137,42	V	32996	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-189.1	0.0-2.8	101.7-204.1	0.0-0.2	0.8-1.0	133.8-140.5	32506.0-33866.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	96.6	0.4	137.5	0	0.9	137.3	33107.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/29 01	SR	210,70	V	3,79	V	136,91	V	0,36	V	1,02	V	136,57	V	32584	V
2025/08/29 02	SR	63,22	V	0,18	V	160,84	V	0,00	V	1,13	V	136,17	V	32748	V
2025/08/29 03	SR	61,44	V	0,23	V	158,24	V	0,00	V	1,08	V	135,58	V	32731	V
2025/08/29 04	SR	79,42	V	0,26	V	148,27	V	0,00	V	1,00	V	135,70	V	32927	V
2025/08/29 05	SR	123,79	V	0,82	V	142,26	V	0,02	V	0,99	V	135,07	V	32638	V
2025/08/29 06	SR	164,76	V	2,33	V	131,05	V	0,19	V	1,05	V	134,28	V	32756	V
2025/08/29 07	SR	173,42	V	1,61	V	135,37	V	0,04	V	0,99	V	134,01	V	32569	V
2025/08/29 08	SR	168,98	V	4,02	V	143,70	V	1,01	V	0,96	V	133,89	V	32187	V
2025/08/29 09	SR	162,93	V	2,90	V	135,94	V	0,73	V	3,33	V	133,79	V	31940	V
2025/08/29 10	SR	231,99	V	6,91	V	146,84	V	2,57	V	1,37	V	131,21	V	32211	V
2025/08/29 11	SR	130,17	V	0,95	V	140,44	V	0,03	V	1,18	V	131,57	V	32236	V
2025/08/29 12	SR	151,97	V	1,31	V	127,29	V	0,04	V	1,13	V	132,12	V	32475	V
2025/08/29 13	SR	144,10	V	1,20	V	118,99	V	0,05	V	1,12	V	132,59	V	32266	V
2025/08/29 14	SR	161,60	V	1,16	V	111,84	V	0,01	V	1,05	V	133,19	V	31999	V
2025/08/29 15	SR	208,84	V	3,76	V	139,75	V	0,35	V	1,09	V	133,47	V	31912	V
2025/08/29 16	SR	36,17	V	0,01	V	155,91	V	0,00	V	1,01	V	133,52	V	32059	V
2025/08/29 17	SR	48,48	V	0,01	V	148,78	V	0,00	V	0,97	V	133,91	V	32229	V
2025/08/29 18	SR	107,48	V	0,26	V	120,80	V	0,00	V	1,06	V	134,07	V	32342	V
2025/08/29 19	SR	66,85	V	0,08	V	146,95	V	0,00	V	1,07	V	134,00	V	32498	V
2025/08/29 20	SR	139,91	V	2,34	V	162,93	V	0,48	V	1,03	V	133,67	V	32646	V
2025/08/29 21	SR	288,11	V	13,21	V	154,68	V	4,61	V	1,12	V	132,10	V	31974	V
2025/08/29 22	SR	120,98	V	1,75	V	164,54	V	0,19	V	1,16	V	133,81	V	32299	V
2025/08/29 23	SR	165,43	V	2,51	V	119,41	V	0,18	V	1,04	V	134,89	V	32165	V
2025/08/29 24	SR	138,19	V	1,27	V	107,51	V	0,08	V	1,16	V	135,10	V	32126	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	36.2-288.1	0.0-13.2	107.5-164.5	0.0-4.6	1.0-3.3	131.2-136.6	31911.8-32926.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	139.5	2.2	140	0.5	1.2	133.9	32354.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Perinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/30 01	SR	109,02	V	0,24	V	108,57	V	0,00	V	1,11	V	135,93	V	31966	V
2025/08/30 02	SR	134,94	V	1,73	V	122,99	V	0,10	V	1,18	V	136,27	V	31883	V
2025/08/30 03	SR	141,27	V	1,56	V	122,92	V	0,09	V	1,21	V	136,45	V	31841	V
2025/08/30 04	SR	132,85	V	1,19	V	127,78	V	0,06	V	1,21	V	136,04	V	31995	V
2025/08/30 05	SR	114,92	V	0,30	V	110,25	V	0,00	V	1,36	V	136,44	V	32051	V
2025/08/30 06	SR	197,55	V	2,46	V	97,24	V	0,12	V	1,40	V	134,91	V	31803	V
2025/08/30 07	SR	151,96	V	0,52	V	103,46	V	0,00	V	1,29	V	134,39	V	31826	V
2025/08/30 08	SR	79,27	V	0,05	V	122,47	V	0,00	V	1,34	V	133,99	V	31960	V
2025/08/30 09	SR	151,85	V	1,00	V	112,15	V	0,02	V	1,36	V	134,34	V	31756	V
2025/08/30 10	SR	136,67	V	1,25	V	117,34	V	0,07	V	1,26	V	134,89	V	31860	V
2025/08/30 11	SR	98,53	V	0,34	V	120,73	V	0,00	V	1,22	V	135,74	V	31934	V
2025/08/30 12	SR	139,71	V	0,59	V	117,43	V	0,00	V	1,25	V	136,13	V	32609	V
2025/08/30 13	SR	136,18	V	0,48	V	111,65	V	0,00	V	1,12	V	136,17	V	32615	V
2025/08/30 14	SR	137,67	V	0,43	V	109,66	V	0,00	V	1,10	V	136,83	V	32390	V
2025/08/30 15	SR	140,76	V	0,40	V	123,03	V	0,00	V	1,14	V	137,11	V	32331	V
2025/08/30 16	SR	217,79	V	0,85	V	97,20	V	0,01	V	0,98	V	136,87	V	31883	V
2025/08/30 17	SR	124,74	V	0,19	V	113,24	V	0,00	V	0,84	V	136,51	V	31940	V
2025/08/30 18	SR	113,21	V	0,19	V	121,89	V	0,00	V	0,90	V	136,78	V	31926	V
2025/08/30 19	SR	39,87	V	0,02	V	154,77	V	0,00	V	1,01	V	136,53	V	32631	V
2025/08/30 20	SR	37,06	V	0,01	V	155,87	V	0,00	V	1,03	V	135,54	V	32850	V
2025/08/30 21	SR	40,42	V	0,01	V	150,91	V	0,00	V	1,08	V	135,11	V	32943	V
2025/08/30 22	SR	57,50	V	0,01	V	139,38	V	0,00	V	1,01	V	135,00	V	32907	V
2025/08/30 23	SR	58,86	V	0,19	V	148,44	V	0,00	V	1,01	V	134,85	V	32846	V
2025/08/30 24	SR	80,39	V	0,07	V	135,24	V	0,00	V	1,09	V	135,24	V	32729	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	37.1-217.8	0.0-2.5	97.2-155.9	0.0-0.1	0.8-1.4	134.0-137.1	31755.9-32942.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	115.5	0.6	122.7	0	1.1	135.8	32228.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rime

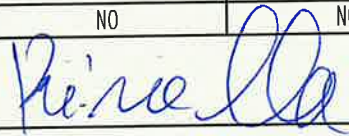
RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/31 01	SR	114,07	V	1,16	V	128,62	V	0,11	V	1,11	V	135,35	V	32716	V
2025/08/31 02	SR	63,91	V	0,05	V	132,44	V	0,00	V	1,08	V	135,62	V	32828	V
2025/08/31 03	SR	158,38	V	2,40	V	126,20	V	0,21	V	1,13	V	135,17	V	32555	V
2025/08/31 04	SR	141,76	V	2,37	V	128,20	V	0,34	V	1,09	V	135,48	V	32815	V
2025/08/31 05	SR	128,10	V	0,65	V	125,75	V	0,01	V	1,21	V	135,47	V	32635	V
2025/08/31 06	SR	199,75	V	1,07	V	115,68	V	0,01	V	1,15	V	132,07	V	31975	V
2025/08/31 07	SR	66,83	V	0,02	V	138,95	V	0,00	V	1,12	V	131,23	V	32448	V
2025/08/31 08	SR	115,99	V	0,05	V	125,61	V	0,00	V	1,10	V	132,06	V	32408	V
2025/08/31 09	SR	185,88	V	0,65	V	110,70	V	0,00	V	1,11	V	132,18	V	31753	V
2025/08/31 10	SR	122,42	V	0,18	V	129,03	V	0,00	V	1,07	V	133,08	V	32150	V
2025/08/31 11	SR	89,05	V	0,02	V	128,86	V	0,00	V	1,08	V	134,49	V	32439	V
2025/08/31 12	SR	116,33	V	0,36	V	123,09	V	0,00	V	1,13	V	134,84	V	32596	V
2025/08/31 13	SR	197,93	V	0,70	V	100,23	V	0,02	V	1,05	V	135,37	V	32698	V
2025/08/31 14	SR	122,81	V	0,15	V	118,11	V	0,00	V	1,00	V	135,89	V	32759	V
2025/08/31 15	SR	95,32	V	0,03	V	126,52	V	0,00	V	1,07	V	136,27	V	32746	V
2025/08/31 16	SR	55,27	V	0,01	V	142,33	V	0,00	V	1,00	V	136,11	V	32847	V
2025/08/31 17	SR	78,04	V	0,11	V	136,05	V	0,00	V	1,00	V	136,03	V	32811	V
2025/08/31 18	SR	127,96	V	0,39	V	116,99	V	0,01	V	1,08	V	136,29	V	32682	V
2025/08/31 19	SR	97,01	V	0,12	V	119,61	V	0,00	V	1,01	V	136,62	V	32670	V
2025/08/31 20	SR	121,91	V	0,12	V	110,54	V	0,00	V	0,97	V	136,63	V	32664	V
2025/08/31 21	SR	131,12	V	0,27	V	112,56	V	0,00	V	1,01	V	136,78	V	32585	V
2025/08/31 22	SR	128,23	V	1,92	V	129,96	V	0,34	V	1,02	V	136,94	V	32478	V
2025/08/31 23	SR	174,61	V	3,57	V	127,91	V	0,42	V	1,06	V	137,12	V	32382	V
2025/08/31 24	SR	33,29	V	0,01	V	164,00	V	0,00	V	1,10	V	136,96	V	32780	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.3-199.7	0.0-3.6	100.2-164.0	0.0-0.4	1.0-1.2	131.2-137.1	31752.6-32847.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	119.4	0.7	125.7	0.1	1.1	135.2	32559.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 