


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/20 01	SR	32,26	V	0,05	V	92,56	V	0,00	V	0,56	V	140,17	V	31070	V
2020/08/20 02	SR	30,84	V	0,01	V	92,05	V	0,00	V	0,53	V	140,80	V	30902	V
2020/08/20 03	SR	29,23	V	0,01	V	90,81	V	0,00	V	0,60	V	141,44	V	31163	V
2020/08/20 04	SR	59,89	V	0,02	V	64,07	V	0,00	V	0,60	V	141,75	V	30712	V
2020/08/20 05	SR	57,13	V	0,09	V	69,56	V	0,00	V	0,58	V	141,61	V	30548	V
2020/08/20 06	SR	46,22	V	0,04	V	84,28	V	0,00	V	0,70	V	142,39	V	30894	V
2020/08/20 07	SR	87,88	V	0,96	V	73,96	V	0,12	V	1,15	V	141,80	V	29632	V
2020/08/20 08	SR	85,02	V	0,55	V	72,10	V	0,04	V	0,52	V	139,28	V	29547	V
2020/08/20 09	SR	22,97	V	0,01	V	100,75	V	0,00	V	0,58	V	139,56	V	30801	V
2020/08/20 10	SR	26,56	V	0,01	V	99,55	V	0,00	V	0,56	V	140,21	V	30744	V
2020/08/20 11	SR	32,25	V	0,01	V	94,37	V	0,00	V	0,63	V	140,50	V	30474	V
2020/08/20 12	SR	33,35	V	0,05	V	92,42	V	0,00	V	0,59	V	140,41	V	30396	V
2020/08/20 13	SR	58,82	V	0,15	V	77,28	V	0,01	V	0,53	V	140,72	V	29892	V
2020/08/20 14	SR	41,51	V	0,09	V	95,12	V	0,00	V	0,55	V	140,77	V	30214	V
2020/08/20 15	SR	25,89	V	0,01	V	108,04	V	0,00	V	0,59	V	141,42	V	30796	V
2020/08/20 16	SR	41,02	V	0,05	V	94,25	V	0,00	V	0,54	V	141,01	V	30484	V
2020/08/20 17	SR	23,19	V	0,01	V	106,95	V	0,00	V	0,57	V	141,04	V	30800	V
2020/08/20 18	SR	31,65	V	0,01	V	101,03	V	0,00	V	0,57	V	141,53	V	30765	V
2020/08/20 19	SR	20,93	V	0,01	V	105,57	V	0,00	V	0,58	V	141,83	V	30881	V
2020/08/20 20	SR	34,86	V	0,01	V	88,19	V	0,00	V	0,59	V	142,29	V	30744	V
2020/08/20 21	SR	60,47	V	0,01	V	68,86	V	0,00	V	0,62	V	142,96	V	30677	V
2020/08/20 22	SR	95,56	V	0,21	V	61,01	V	0,00	V	0,61	V	142,87	V	30659	V
2020/08/20 23	SR	30,31	V	0,01	V	91,12	V	0,00	V	0,68	V	143,06	V	30599	V
2020/08/20 24	SR	32,01	V	0,01	V	97,22	V	0,00	V	0,63	V	141,02	V	30347	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.9-95.6	0.0-1.0	61.0-108.0	0.0-0.1	0.5-1.2	139.3-143.1	29547.4-31162.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.3	0.1	88.4	0	0.6	141.3	30572.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

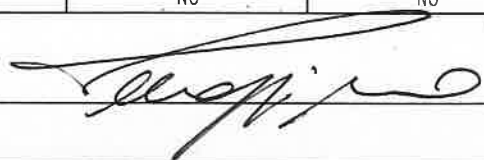

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/21 01	SR	25,39	V	0,05	V	106,42	V	0,00	V	0,63	V	140,75	V	30560	V
2020/08/21 02	SR	16,16	V	0,01	V	111,34	V	0,00	V	0,62	V	140,65	V	30397	V
2020/08/21 03	SR	46,39	V	0,01	V	70,01	V	0,00	V	0,55	V	140,74	V	30090	V
2020/08/21 04	SR	41,05	V	0,01	V	68,21	V	0,00	V	0,58	V	141,10	V	30379	V
2020/08/21 05	SR	34,82	V	0,05	V	80,51	V	0,00	V	0,60	V	141,72	V	30822	V
2020/08/21 06	SR	48,35	V	0,05	V	76,89	V	0,00	V	0,58	V	142,23	V	30032	V
2020/08/21 07	SR	150,85	V	5,09	V	56,96	V	2,17	V	0,98	V	142,98	V	29473	V
2020/08/21 08	SR	98,27	V	1,32	V	72,45	V	0,16	V	1,28	V	140,88	V	29945	V
2020/08/21 09	SR	59,07	V	0,05	V	65,96	V	0,00	V	0,59	V	140,59	V	30432	V
2020/08/21 10	SR	36,44	V	0,01	V	76,27	V	0,00	V	0,57	V	141,19	V	30453	V
2020/08/21 11	SR	45,08	V	0,02	V	73,50	V	0,00	V	0,58	V	141,66	V	30203	V
2020/08/21 12	SR	66,49	V	0,29	V	65,03	V	0,02	V	0,57	V	141,91	V	30043	V
2020/08/21 13	SR	66,94	V	0,41	V	65,67	V	0,04	V	0,57	V	142,25	V	30003	V
2020/08/21 14	SR	72,20	V	0,11	V	60,02	V	0,00	V	0,55	V	142,54	V	29731	V
2020/08/21 15	SR	53,17	V	0,17	V	70,54	V	0,01	V	0,53	V	142,80	V	29713	V
2020/08/21 16	SR	96,91	V	0,56	V	61,54	V	0,02	V	0,54	V	143,04	V	29753	V
2020/08/21 17	SR	96,59	V	0,93	V	64,71	V	0,18	V	0,51	V	143,00	V	29628	V
2020/08/21 18	SR	55,33	V	0,27	V	82,14	V	0,02	V	0,52	V	143,24	V	30101	V
2020/08/21 19	SR	13,34	V	0,01	V	113,20	V	0,00	V	0,65	V	144,73	V	31270	V
2020/08/21 20	SR	8,77	V	0,01	V	127,51	V	0,00	V	0,66	V	144,61	V	31543	V
2020/08/21 21	SR	16,90	V	0,01	V	108,58	V	0,00	V	0,85	V	144,47	V	31295	V
2020/08/21 22	SR	68,24	V	0,09	V	55,84	V	0,00	V	0,67	V	142,68	V	30750	V
2020/08/21 23	SR	79,32	V	0,09	V	50,83	V	0,00	V	0,61	V	140,53	V	30330	V
2020/08/21 24	SR	33,29	V	0,01	V	72,08	V	0,00	V	0,58	V	139,88	V	30593	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.8-150.9	0.0-5.1	50.8-127.5	0.0-2.2	0.5-1.3	139.9-144.7	29472.9-31542.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.4	0.4	77.3	0.1	0.6	142.1	30314.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

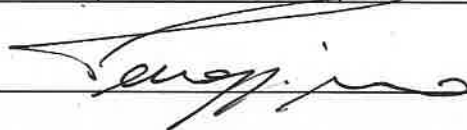

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/22 01	SR	37,91	V	0,01	V	73,96	V	0,00	V	0,56	V	140,15	V	30714	V
2020/08/22 02	SR	49,20	V	0,03	V	71,18	V	0,00	V	0,54	V	140,60	V	30488	V
2020/08/22 03	SR	60,24	V	0,04	V	67,74	V	0,00	V	0,46	V	140,19	V	29648	V
2020/08/22 04	SR	29,26	V	0,01	V	86,82	V	0,00	V	0,49	V	140,60	V	30462	V
2020/08/22 05	SR	28,80	V	0,01	V	86,72	V	0,00	V	0,51	V	141,66	V	30546	V
2020/08/22 06	SR	78,48	V	0,50	V	74,03	V	0,04	V	1,07	V	141,27	V	29273	V
2020/08/22 07	SR	81,68	V	0,81	V	76,94	V	0,08	V	0,73	V	139,09	V	28570	V
2020/08/22 08	SR	62,50	V	0,15	V	83,81	V	0,01	V	0,43	V	137,71	V	28357	V
2020/08/22 09	SR	63,15	V	0,18	V	81,66	V	0,01	V	0,43	V	136,96	V	28306	V
2020/08/22 10	SR	72,22	V	0,17	V	82,74	V	0,00	V	0,43	V	137,10	V	28570	V
2020/08/22 11	SR	132,71	V	1,77	V	72,63	V	0,25	V	0,43	V	137,33	V	28327	V
2020/08/22 12	SR	87,47	V	0,69	V	73,12	V	0,08	V	0,54	V	137,91	V	28564	V
2020/08/22 13	SR	46,35	V	0,14	V	80,23	V	0,01	V	0,57	V	138,33	V	29113	V
2020/08/22 14	SR	54,45	V	0,01	V	67,81	V	0,00	V	0,62	V	138,64	V	29182	V
2020/08/22 15	SR	72,05	V	0,01	V	59,86	V	0,00	V	0,61	V	139,13	V	29245	V
2020/08/22 16	SR	62,42	V	0,04	V	64,69	V	0,00	V	0,62	V	139,75	V	29451	V
2020/08/22 17	SR	49,53	V	0,01	V	67,99	V	0,00	V	0,63	V	140,07	V	29412	V
2020/08/22 18	SR	43,70	V	0,01	V	73,65	V	0,00	V	0,60	V	140,45	V	29520	V
2020/08/22 19	SR	25,46	V	0,01	V	90,52	V	0,00	V	0,67	V	141,13	V	29991	V
2020/08/22 20	SR	17,93	V	0,01	V	103,07	V	0,00	V	0,79	V	140,96	V	29940	V
2020/08/22 21	SR	31,80	V	0,15	V	101,87	V	0,02	V	0,79	V	140,36	V	29970	V
2020/08/22 22	SR	18,57	V	0,01	V	104,54	V	0,00	V	0,73	V	139,95	V	30195	V
2020/08/22 23	SR	17,72	V	0,01	V	110,29	V	0,00	V	0,75	V	140,84	V	30941	V
2020/08/22 24	SR	16,25	V	0,01	V	110,96	V	0,00	V	0,83	V	141,98	V	31341	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.3-132.7	0.0-1.8	59.9-111.0	0.0-0.3	0.4-1.1	137.0-142.0	28306.1-31341.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.7	0.2	82	0	0.6	139.7	29588.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 125

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/23 01	SR	16,75	V	0,01	V	109,55	V	0,00	V	0,87	V	142,45	V	31392	V
2020/08/23 02	SR	22,03	V	0,01	V	98,65	V	0,00	V	0,88	V	142,68	V	31297	V
2020/08/23 03	SR	31,62	V	0,01	V	85,88	V	0,00	V	0,84	V	143,22	V	31166	V
2020/08/23 04	SR	48,18	V	0,75	V	87,20	V	0,45	V	0,80	V	143,72	V	31095	V
2020/08/23 05	SR	48,27	V	0,05	V	80,02	V	0,00	V	0,88	V	143,97	V	30848	V
2020/08/23 06	SR	38,82	V	0,01	V	82,14	V	0,00	V	0,79	V	143,58	V	30435	V
2020/08/23 07	SR	29,24	V	0,01	V	86,88	V	0,00	V	0,86	V	143,70	V	30242	V
2020/08/23 08	SR	30,65	V	0,01	V	85,38	V	0,00	V	0,87	V	143,88	V	30125	V
2020/08/23 09	SR	54,63	V	0,04	V	70,93	V	0,00	V	0,87	V	143,66	V	29483	V
2020/08/23 10	SR	40,09	V	0,01	V	79,74	V	0,00	V	0,91	V	143,27	V	29704	V
2020/08/23 11	SR	54,38	V	0,01	V	72,45	V	0,00	V	0,91	V	143,90	V	29469	V
2020/08/23 12	SR	60,44	V	0,05	V	65,05	V	0,00	V	0,96	V	143,84	V	29164	V
2020/08/23 13	SR	57,65	V	0,07	V	68,73	V	0,00	V	1,03	V	143,44	V	28997	V
2020/08/23 14	SR	34,88	V	0,01	V	79,55	V	0,00	V	1,08	V	141,74	V	28852	V
2020/08/23 15	SR	32,28	V	0,01	V	78,99	V	0,00	V	1,22	V	142,11	V	29349	V
2020/08/23 16	SR	43,32	V	0,01	V	71,67	V	0,00	V	1,58	V	142,86	V	29874	V
2020/08/23 17	SR	38,82	V	0,01	V	71,64	V	0,00	V	1,41	V	143,26	V	29951	V
2020/08/23 18	SR	38,17	V	0,04	V	76,63	V	0,00	V	1,33	V	142,88	V	29729	V
2020/08/23 19	SR	36,43	V	0,02	V	77,23	V	0,00	V	1,32	V	143,17	V	29947	V
2020/08/23 20	SR	34,26	V	0,00	V	82,12	V	0,00	V	1,31	V	143,69	V	29880	V
2020/08/23 21	SR	29,83	V	0,01	V	86,37	V	0,00	V	1,21	V	142,54	V	30094	V
2020/08/23 22	SR	42,85	V	0,01	V	74,43	V	0,00	V	1,37	V	142,80	V	30345	V
2020/08/23 23	SR	40,93	V	0,01	V	75,95	V	0,00	V	1,42	V	143,22	V	30472	V
2020/08/23 24	SR	39,72	V	0,01	V	76,54	V	0,00	V	1,43	V	143,54	V	30217	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.7-60.4	0.0-0.7	65.1-109.5	0.0-0.5	0.8-1.6	141.7-144.0	28852.5-31392.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.3	0	80.2	0	1.1	143.2	30088.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pans

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]