

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/08/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/08/22 01	SR	103,61	V	0,71	V	99,89	V	0,13	V	2,36	V	138,66	V	31140	V
2022/08/22 02	SR	58,95	V	0,43	V	112,37	V	0,17	V	2,48	V	138,69	V	31441	V
2022/08/22 03	SR	43,05	V	0,34	V	110,63	V	0,23	V	2,50	V	138,81	V	31646	V
2022/08/22 04	SR	43,27	V	0,35	V	105,43	V	0,10	V	2,58	V	138,88	V	31480	V
2022/08/22 05	SR	31,30	V	0,30	V	101,76	V	0,04	V	2,62	V	139,03	V	31402	V
2022/08/22 06	SR	19,59	V	0,28	V	102,20	V	0,14	V	2,51	V	138,65	V	31347	V
2022/08/22 07	SR	16,63	V	0,30	V	104,20	V	0,51	V	2,58	V	138,61	V	31688	V
2022/08/22 08	SR	12,06	V	0,29	V	106,92	V	0,32	V	2,64	V	138,63	V	31477	V
2022/08/22 09	SR	21,17	V	0,31	V	96,37	V	0,32	V	2,65	V	139,33	V	31220	V
2022/08/22 10	SR	27,17	V	0,31	V	86,62	V	0,36	V	2,54	V	139,39	V	30752	V
2022/08/22 11	SR	30,66	V	0,31	V	86,34	V	0,38	V	2,45	V	139,97	V	30596	V
2022/08/22 12	SR	34,46	V	0,37	V	89,01	V	0,37	V	2,70	V	140,76	V	30980	V
2022/08/22 13	SR	72,37	V	0,57	V	73,73	V	0,34	V	2,68	V	141,56	V	30753	V
2022/08/22 14	SR	91,97	V	0,95	V	77,06	V	0,49	V	2,39	V	141,92	V	30656	V
2022/08/22 15	SR	36,83	V	0,28	V	100,83	V	1,26	V	1,77	V	142,66	V	31404	V
2022/08/22 16	SR	65,71	V	0,41	V	84,29	V	0,64	V	1,68	V	143,67	V	31481	V
2022/08/22 17	SR	95,89	V	0,87	V	84,28	V	0,70	V	1,91	V	143,30	V	31102	V
2022/08/22 18	SR	17,71	V	0,27	V	125,69	V	0,79	V	1,66	V	140,95	V	31785	V
2022/08/22 19	SR	7,51	V	0,35	V	151,79	V	1,07	V	1,72	V	140,51	V	32006	V
2022/08/22 20	SR	37,14	V	0,47	V	108,77	V	1,57	V	1,63	V	140,35	V	31431	V
2022/08/22 21	SR	44,86	V	0,54	V	112,31	V	2,19	V	1,77	V	139,47	V	30979	V
2022/08/22 22	SR	21,53	V	0,29	V	103,75	V	1,37	V	1,80	V	139,21	V	31259	V
2022/08/22 23	SR	132,94	V	1,71	V	76,54	V	1,24	V	1,45	V	139,14	V	30277	V
2022/08/22 24	SR	125,80	V	1,43	V	83,65	V	1,12	V	1,39	V	138,64	V	30204	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.5-132.9	0.3-1.7	73.7-151.8	0.0-2.2	1.4-2.7	138.6-143.7	30204.2-32006.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.7	0.5	99.4	0.7	2.2	140	31187.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

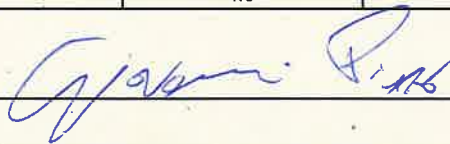
CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/08/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/08/23 01	SR	28,21	V	0,30	V	104,47	V	0,91	V	1,52	V	139,75	V	31402	V
2022/08/23 02	SR	46,94	V	0,34	V	87,94	V	0,77	V	1,40	V	140,30	V	31120	V
2022/08/23 03	SR	59,94	V	0,42	V	74,88	V	0,75	V	1,38	V	140,14	V	30956	V
2022/08/23 04	SR	94,18	V	0,67	V	66,76	V	0,80	V	1,27	V	139,97	V	30423	V
2022/08/23 05	SR	44,90	V	0,33	V	85,32	V	0,74	V	1,43	V	140,30	V	30923	V
2022/08/23 06	SR	33,61	V	0,30	V	95,22	V	0,59	V	1,70	V	140,56	V	30720	V
2022/08/23 07	SR	77,60	V	0,77	V	88,40	V	0,15	V	1,66	V	139,48	V	31039	V
2022/08/23 08	SR	91,31	V	0,81	V	90,40	V	0,17	V	1,53	V	139,23	V	30951	V
2022/08/23 09	SR	116,31	V	1,48	V	91,32	V	0,26	V	1,41	V	139,43	V	30855	V
2022/08/23 10	SR	46,48	V	0,40	V	97,89	V	0,08	V	1,73	V	139,56	V	31020	V
2022/08/23 11	SR	36,03	V	0,32	V	97,42	V	0,04	V	1,68	V	139,98	V	31622	V
2022/08/23 12	SR	82,41	V	0,78	V	84,37	V	0,05	V	1,48	V	140,18	V	30964	V
2022/08/23 13	SR	98,96	V	1,33	V	80,20	V	0,14	V	1,48	V	139,29	V	30259	V
2022/08/23 14	SR	41,56	V	0,30	V	87,84	V	0,00	V	1,55	V	139,14	V	30543	V
2022/08/23 15	SR	24,45	V	0,27	V	99,52	V	0,00	V	1,87	V	140,10	V	30876	V
2022/08/23 16	SR	18,00	V	0,30	V	112,28	V	0,00	V	1,95	V	141,27	V	31458	V
2022/08/23 17	SR	3,20	V	0,29	V	158,83	V	0,00	V	2,12	V	141,97	V	32754	V
2022/08/23 18	SR	17,96	V	0,32	V	110,05	V	0,00	V	1,80	V	141,49	V	32064	V
2022/08/23 19	SR	28,90	V	0,36	V	91,84	V	0,00	V	1,85	V	141,97	V	32066	V
2022/08/23 20	SR	23,95	V	0,35	V	108,31	V	0,00	V	1,95	V	142,56	V	31849	V
2022/08/23 21	SR	49,88	V	0,40	V	99,99	V	0,00	V	1,75	V	142,62	V	31343	V
2022/08/23 22	SR	71,68	V	0,43	V	83,35	V	0,00	V	1,58	V	142,54	V	31538	V
2022/08/23 23	SR	100,04	V	0,63	V	73,67	V	0,01	V	1,56	V	142,69	V	31417	V
2022/08/23 24	SR	42,87	V	0,30	V	87,75	V	0,00	V	1,62	V	142,86	V	31514	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.2-116.3	0.3-1.5	66.8-158.8	0.0-0.9	1.3-2.1	139.1-142.9	30259.3-32754.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.3	0.5	94.1	0.2	1.6	140.7	31236.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/08/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MM: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/08/24 01	SR	10,63	V	0,26	V	121,45	V	0,00	V	1,61	V	143,16	V	32814	V
2022/08/24 02	SR	7,21	V	0,28	V	125,48	V	0,00	V	1,64	V	143,39	V	33193	V
2022/08/24 03	SR	12,05	V	0,27	V	113,35	V	0,00	V	1,56	V	143,17	V	32870	V
2022/08/24 04	SR	5,81	V	0,28	V	121,72	V	0,00	V	1,69	V	143,24	V	33442	V
2022/08/24 05	SR	11,57	V	0,28	V	110,45	V	0,00	V	1,95	V	143,38	V	33148	V
2022/08/24 06	SR	51,80	V	0,67	V	81,92	V	0,05	V	3,60	V	141,72	V	31385	V
2022/08/24 07	SR	59,40	V	0,19	V	71,06	V	0,05	V	5,19	V	138,94	V	31348	V
2022/08/24 08	SR	80,37	V	0,81	V	73,46	V	0,19	V	1,62	V	136,31	V	31411	V
2022/08/24 09	SR	38,66	V	0,16	V	83,02	V	0,18	V	2,21	V	136,60	V	32190	V
2022/08/24 10	SR	43,95	V	0,17	V	82,76	V	0,10	V	0,64	V	137,98	V	32043	V
2022/08/24 11	SR	33,62	V	0,15	V	93,54	V	0,12	V	0,63	V	138,71	V	32715	V
2022/08/24 12	SR	67,67	V	0,24	V	67,93	V	0,15	V	0,56	V	137,80	V	31832	V
2022/08/24 13	SR	50,16	V	0,19	V	80,45	V	0,18	V	0,63	V	137,85	V	32004	V
2022/08/24 14	SR	23,19	V	0,12	V	102,62	V	0,22	V	0,59	V	137,72	V	32074	V
2022/08/24 15	SR	10,93	V	0,12	V	129,26	V	0,29	V	0,68	V	138,15	V	32603	V
2022/08/24 16	SR	7,53	V	0,19	V	167,04	V	1,09	V	0,76	V	137,67	V	32930	V
2022/08/24 17	SR	17,49	V	0,18	V	125,77	V	0,65	V	0,70	V	138,83	V	32164	V
2022/08/24 18	SR	122,50	V	1,51	V	74,52	V	0,37	V	0,65	V	139,90	V	30951	V
2022/08/24 19	SR	82,70	V	0,65	V	77,76	V	0,35	V	0,65	V	140,88	V	31714	V
2022/08/24 20	SR	46,14	V	0,54	V	94,11	V	0,37	V	0,68	V	141,89	V	32354	V
2022/08/24 21	SR	125,86	V	0,87	V	73,67	V	0,47	V	0,65	V	141,98	V	32001	V
2022/08/24 22	SR	90,47	V	0,97	V	95,32	V	0,68	V	0,66	V	142,46	V	32601	V
2022/08/24 23	SR	110,80	V	1,60	V	86,30	V	0,72	V	0,65	V	142,69	V	32418	V
2022/08/24 24	SR	111,49	V	1,51	V	84,36	V	0,67	V	0,64	V	142,78	V	32421	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.8-125.9	0.1-1.6	67.9-167.0	0.0-1.1	0.6-5.2	136.3-143.4	30951.1-33442.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.9	0.5	97.4	0.3	1.3	140.3	32276.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/08/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/08/25 01	SR	66,19	V	0,45	V	92,13	V	0,55	V	0,60	V	142,77	V	32179	V
2022/08/25 02	SR	76,83	V	0,37	V	81,74	V	0,50	V	0,53	V	142,21	V	31292	V
2022/08/25 03	SR	54,70	V	0,20	V	85,71	V	0,43	V	0,50	V	141,91	V	31015	V
2022/08/25 04	SR	56,64	V	0,18	V	79,79	V	0,46	V	0,52	V	141,51	V	30182	V
2022/08/25 05	SR	118,25	V	0,49	V	62,33	V	0,52	V	0,57	V	141,25	V	29832	V
2022/08/25 06	SR	103,42	V	0,41	V	71,10	V	0,41	V	0,68	V	143,44	V	31349	V
2022/08/25 07	SR	73,64	V	0,39	V	73,80	V	0,08	V	0,80	V	144,75	V	31765	V
2022/08/25 08	SR	73,79	V	0,35	V	66,05	V	0,09	V	1,25	V	142,09	V	30980	V
2022/08/25 09	SR	88,02	V	0,47	V	67,97	V	0,10	V	0,67	V	140,58	V	30691	V
2022/08/25 10	SR	68,00	V	0,41	V	80,88	V	0,09	V	0,65	V	141,54	V	31092	V
2022/08/25 11	SR	0,06	V	0,25	V	164,15	V	0,29	V	0,47	V	137,57	V	31247	V
2022/08/25 12	SR	0,00	V	0,23	V	176,65	V	0,29	V	0,44	V	135,43	V	31567	V
2022/08/25 13	SR	2,85	V	0,20	V	157,50	V	0,36	V	0,51	V	134,58	V	30824	V
2022/08/25 14	SR	19,42	V	0,17	V	112,60	V	0,14	V	0,67	V	137,76	V	31715	V
2022/08/25 15	SR	50,86	V	0,27	V	89,32	V	0,17	V	0,63	V	139,63	V	32625	V
2022/08/25 16	SR	75,06	V	0,38	V	79,63	V	0,09	V	0,62	V	140,50	V	32400	V
2022/08/25 17	SR	26,20	V	0,21	V	114,12	V	0,15	V	0,68	V	140,92	V	32437	V
2022/08/25 18	SR	19,46	V	0,19	V	121,17	V	0,06	V	0,70	V	140,97	V	32281	V
2022/08/25 19	SR	20,74	V	0,22	V	112,87	V	0,08	V	0,70	V	141,16	V	32438	V
2022/08/25 20	SR	28,89	V	0,21	V	95,64	V	0,09	V	0,66	V	141,38	V	32350	V
2022/08/25 21	SR	98,70	V	0,43	V	65,73	V	0,14	V	0,58	V	140,58	V	31446	V
2022/08/25 22	SR	70,36	V	0,36	V	77,21	V	0,15	V	0,51	V	140,30	V	31587	V
2022/08/25 23	SR	36,03	V	0,20	V	87,79	V	0,13	V	0,51	V	140,05	V	31662	V
2022/08/25 24	SR	36,16	V	0,24	V	90,63	V	0,15	V	0,52	V	140,14	V	31292	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-118.2	0.2-0.5	62.3-176.7	0.1-0.6	0.4-1.3	134.6-144.8	29832.2-32625.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.7	0.3	96.1	0.2	0.6	140.5	31510.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/08/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/08/26 01	SR	50,42	V	0,35	V	82,87	V	0,16	V	0,58	V	139,95	V	30998	V
2022/08/26 02	SR	112,97	V	0,99	V	68,63	V	0,18	V	0,64	V	140,83	V	30911	V
2022/08/26 03	SR	95,90	V	1,04	V	81,92	V	0,24	V	0,76	V	141,70	V	31600	V
2022/08/26 04	SR	41,62	V	0,27	V	98,59	V	0,14	V	0,74	V	143,23	V	32049	V
2022/08/26 05	SR	34,24	V	0,20	V	114,16	V	0,15	V	0,73	V	143,59	V	31985	V
2022/08/26 06	SR	40,12	V	0,29	V	99,21	V	0,12	V	0,75	V	144,41	V	32088	V
2022/08/26 07	SR	50,91	V	0,49	V	92,74	V	0,15	V	0,70	V	144,76	V	31821	V
2022/08/26 08	SR	52,48	V	0,38	V	99,75	V	0,19	V	0,65	V	144,48	V	31470	V
2022/08/26 09	SR	56,92	V	0,37	V	90,40	V	0,10	V	0,61	V	143,95	V	30765	V
2022/08/26 10	SR	28,27	V	0,15	V	109,38	V	0,05	V	0,76	V	143,72	V	31497	V
2022/08/26 11	SR	21,04	V	0,12	V	120,78	V	0,02	V	0,63	V	141,24	V	31608	V
2022/08/26 12	SR	16,53	V	0,12	V	123,72	V	0,00	V	0,66	V	140,39	V	31577	V
2022/08/26 13	SR	23,63	V	0,14	V	116,62	V	0,00	V	0,63	V	140,36	V	31332	V
2022/08/26 14	SR	22,79	V	0,16	V	119,28	V	0,00	V	0,64	V	140,72	V	31502	V
2022/08/26 15	SR	101,75	V	1,11	V	75,39	V	0,11	V	0,59	V	140,78	V	30408	V
2022/08/26 16	SR	45,32	V	0,19	V	82,36	V	0,00	V	0,58	V	140,94	V	30669	V
2022/08/26 17	SR	123,03	V	1,35	V	62,40	V	0,19	V	0,53	V	141,39	V	30427	V
2022/08/26 18	SR	82,23	V	0,50	V	69,20	V	0,05	V	0,64	V	142,50	V	31309	V
2022/08/26 19	SR	137,54	V	2,56	V	64,35	V	0,60	V	0,62	V	143,85	V	30960	V
2022/08/26 20	SR	65,51	V	0,36	V	77,86	V	0,06	V	0,59	V	144,22	V	31289	V
2022/08/26 21	SR	41,94	V	0,18	V	89,31	V	0,07	V	0,56	V	144,26	V	31482	V
2022/08/26 22	SR	58,83	V	0,62	V	98,76	V	0,08	V	0,66	V	144,29	V	31938	V
2022/08/26 23	SR	68,72	V	0,53	V	85,66	V	0,06	V	0,65	V	144,15	V	31609	V
2022/08/26 24	SR	72,23	V	0,68	V	88,25	V	0,08	V	0,62	V	144,15	V	31612	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.5-187.5	0.1-2.6	62.4-123.7	0.0-0.6	0.5-0.8	139.9-144.8	30407.8-32088.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.2	0.5	92.1	0.1	0.6	142.7	31371
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____


RESPONSABILE IMPIANTO: _____


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/08/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/08/27 01	SR	92,10	V	1,22	V	79,09	V	0,16	V	0,59	V	144,34	V	31254	V
2022/08/27 02	SR	40,93	V	0,21	V	76,56	V	0,01	V	0,44	V	143,19	V	30266	V
2022/08/27 03	SR	29,25	V	0,13	V	86,49	V	0,00	V	0,44	V	142,48	V	30495	V
2022/08/27 04	SR	19,40	V	0,11	V	94,29	V	0,00	V	0,41	V	142,67	V	30853	V
2022/08/27 05	SR	17,26	V	0,16	V	98,16	V	0,00	V	0,46	V	143,09	V	31107	V
2022/08/27 06	SR	11,78	V	0,13	V	110,05	V	0,01	V	0,48	V	143,51	V	31549	V
2022/08/27 07	SR	12,07	V	0,27	V	116,74	V	0,15	V	0,53	V	144,06	V	31927	V
2022/08/27 08	SR	4,80	V	0,26	V	142,09	V	0,15	V	0,60	V	145,00	V	32513	V
2022/08/27 09	SR	2,67	V	0,22	V	158,80	V	0,30	V	0,60	V	145,58	V	32699	V
2022/08/27 10	SR	3,37	V	0,21	V	160,31	V	0,20	V	0,69	V	146,03	V	32583	V
2022/08/27 11	SR	8,19	V	0,17	V	137,51	V	0,10	V	0,65	V	146,63	V	32341	V
2022/08/27 12	SR	33,09	V	0,27	V	101,87	V	0,09	V	0,58	V	146,82	V	31370	V
2022/08/27 13	SR	51,61	V	0,36	V	90,44	V	0,10	V	0,57	V	146,60	V	31099	V
2022/08/27 14	SR	35,36	V	0,22	V	93,41	V	0,09	V	0,55	V	146,52	V	30939	V
2022/08/27 15	SR	54,68	V	0,34	V	86,64	V	0,13	V	0,58	V	146,66	V	30149	V
2022/08/27 16	SR	69,80	V	0,44	V	81,54	V	0,16	V	0,55	V	146,66	V	29938	V
2022/08/27 17	SR	155,84	V	1,33	V	64,07	V	0,23	V	0,57	V	146,85	V	29805	V
2022/08/27 18	SR	83,59	V	0,44	V	72,01	V	0,20	V	0,59	V	147,48	V	30490	V
2022/08/27 19	SR	166,55	V	1,11	V	59,80	V	0,35	V	0,61	V	148,15	V	30627	V
2022/08/27 20	SR	107,56	V	0,74	V	85,26	V	0,37	V	0,67	V	148,36	V	31119	V
2022/08/27 21	SR	43,58	V	0,27	V	89,56	V	0,28	V	0,71	V	148,23	V	31328	V
2022/08/27 22	SR	76,32	V	0,64	V	69,12	V	0,33	V	0,80	V	146,03	V	30199	V
2022/08/27 23	SR	77,50	V	0,35	V	66,65	V	0,37	V	0,65	V	142,97	V	30245	V
2022/08/27 24	SR	60,56	V	0,28	V	69,72	V	0,30	V	0,71	V	142,93	V	30701	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.7-166.6	0.1-1.3	59.8-160.3	0.0-0.4	0.4-0.8	142.5-148.4	29804.9-32699.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.4	0.4	95.4	0.2	0.6	145.5	31066.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/08/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/08/28 01	SR	66,36	V	0,32	V	67,98	V	0,44	V	0,70	V	143,29	V	30974	V
2022/08/28 02	SR	85,71	V	0,40	V	62,01	V	0,47	V	0,76	V	144,10	V	31568	V
2022/08/28 03	SR	79,36	V	0,46	V	72,32	V	0,46	V	0,82	V	144,73	V	31721	V
2022/08/28 04	SR	31,60	V	0,23	V	88,01	V	0,44	V	0,86	V	145,01	V	31953	V
2022/08/28 05	SR	45,18	V	0,26	V	74,11	V	0,46	V	0,88	V	145,13	V	31655	V
2022/08/28 06	SR	24,76	V	0,23	V	97,10	V	0,45	V	0,85	V	145,54	V	31911	V
2022/08/28 07	SR	25,75	V	0,19	V	102,91	V	0,01	V	0,87	V	145,61	V	32042	V
2022/08/28 08	SR	34,68	V	0,22	V	94,23	V	0,01	V	0,90	V	145,66	V	31563	V
2022/08/28 09	SR	31,48	V	0,19	V	97,58	V	0,00	V	0,90	V	145,91	V	31331	V
2022/08/28 10	SR	32,71	V	0,22	V	94,07	V	0,01	V	0,94	V	146,06	V	31347	V
2022/08/28 11	SR	53,51	V	0,37	V	87,35	V	0,03	V	0,92	V	146,22	V	30955	V
2022/08/28 12	SR	58,65	V	0,34	V	82,87	V	0,02	V	0,92	V	146,47	V	30608	V
2022/08/28 13	SR	77,38	V	0,46	V	78,83	V	0,02	V	0,94	V	147,00	V	30663	V
2022/08/28 14	SR	63,12	V	0,45	V	83,64	V	0,04	V	1,01	V	147,80	V	31101	V
2022/08/28 15	SR	95,61	V	0,50	V	71,90	V	0,04	V	1,07	V	148,34	V	30600	V
2022/08/28 16	SR	85,01	V	0,42	V	72,44	V	0,03	V	0,99	V	148,36	V	30728	V
2022/08/28 17	SR	54,73	V	0,30	V	80,59	V	0,02	V	1,13	V	148,66	V	31077	V
2022/08/28 18	SR	28,32	V	0,21	V	90,50	V	0,01	V	1,20	V	149,11	V	31399	V
2022/08/28 19	SR	35,97	V	0,23	V	86,66	V	0,03	V	1,25	V	149,25	V	31118	V
2022/08/28 20	SR	50,08	V	0,24	V	70,32	V	0,03	V	1,37	V	148,68	V	30547	V
2022/08/28 21	SR	87,95	V	0,52	V	65,03	V	0,06	V	1,30	V	149,00	V	30781	V
2022/08/28 22	SR	100,04	V	0,60	V	61,43	V	0,07	V	1,52	V	147,20	V	30451	V
2022/08/28 23	SR	98,70	V	0,97	V	68,63	V	0,15	V	1,22	V	143,80	V	30523	V
2022/08/28 24	SR	59,07	V	0,33	V	77,77	V	0,05	V	1,29	V	143,48	V	30703	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.8-100.0	0.2-1.0	61.4-102.9	0.0-0.5	0.7-1.5	143.3-149.3	30450.8-32041.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.6	0.4	80.3	0.1	1	146.4	31138.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

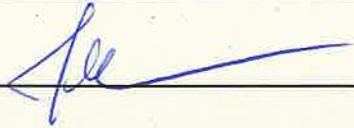
RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/08/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO ₂ R 021		COT R 057		NOX NO ₂ R 027		SO ₂ R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/08/29 01	SR	58,42	V	0,31	V	79,16	V	0,03	V	1,40	V	143,98	V	30866	V
2022/08/29 02	SR	133,93	V	2,29	V	65,55	V	0,74	V	1,34	V	143,83	V	30114	V
2022/08/29 03	SR	63,38	V	0,48	V	78,93	V	0,08	V	1,40	V	143,62	V	30438	V
2022/08/29 04	SR	58,77	V	0,26	V	68,24	V	0,06	V	1,32	V	144,09	V	30769	V
2022/08/29 05	SR	65,38	V	0,74	V	75,89	V	0,12	V	1,66	V	144,56	V	30848	V
2022/08/29 06	SR	103,38	V	0,86	V	68,33	V	0,12	V	1,49	V	144,69	V	30486	V
2022/08/29 07	SR	67,19	V	0,37	V	77,37	V	0,09	V	1,44	V	144,84	V	31040	V
2022/08/29 08	SR	26,87	V	0,18	V	92,70	V	0,04	V	1,76	V	145,46	V	31972	V
2022/08/29 09	SR	12,38	V	0,18	V	110,84	V	0,06	V	1,75	V	146,46	V	32273	V
2022/08/29 10	SR	4,11	V	0,18	V	146,92	V	0,11	V	2,25	V	146,50	V	32896	V
2022/08/29 11	SR	2,55	V	0,18	V	154,13	V	0,12	V	1,96	V	144,02	V	33098	V
2022/08/29 12	SR	5,93	V	0,21	V	134,83	V	0,15	V	2,11	V	143,51	V	33043	V
2022/08/29 13	SR	9,01	V	0,21	V	122,61	V	0,22	V	2,04	V	144,08	V	32453	V
2022/08/29 14	SR	32,93	V	0,25	V	94,85	V	0,16	V	1,87	V	143,79	V	31849	V
2022/08/29 15	SR	73,40	V	0,52	V	72,76	V	0,08	V	1,98	V	143,29	V	31018	V
2022/08/29 16	SR	16,52	V	0,20	V	106,38	V	0,15	V	2,22	V	145,23	V	32069	V
2022/08/29 17	SR	175,88	V	4,56	V	84,41	V	0,91	V	2,32	V	144,92	V	30876	V
2022/08/29 18	SR	88,19	V	0,91	V	98,32	V	0,20	V	2,00	V	144,07	V	31055	V
2022/08/29 19	SR	129,06	V	2,78	V	108,76	V	0,67	V	1,83	V	143,79	V	31453	V
2022/08/29 20	SR	23,34	V	0,24	V	119,01	V	0,21	V	2,30	V	143,83	V	31908	V
2022/08/29 21	SR	22,81	V	0,24	V	117,30	V	0,21	V	2,24	V	143,77	V	31790	V
2022/08/29 22	SR	136,23	V	3,59	V	95,03	V	1,04	V	1,76	V	144,30	V	30897	V
2022/08/29 23	SR	132,61	V	2,52	V	94,42	V	0,60	V	1,44	V	143,66	V	31328	V
2022/08/29 24	SR	31,60	V	0,24	V	103,14	V	0,19	V	1,02	V	143,53	V	31740	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.6-175.9	0.2-4.6	65.5-154.1	0.0-1.0	1.0-2.3	143.3-146.5	30114.0-33098.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.4	0.9	98.7	0.3	1.8	144.3	31511.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/08/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/08/30 01	SR	55,80	V	0,81	V	105,76	V	0,28	V	1,14	V	143,80	V	31668	V
2022/08/30 02	SR	52,66	V	0,50	V	108,54	V	0,25	V	1,15	V	144,57	V	31531	V
2022/08/30 03	SR	127,72	V	3,81	V	92,49	V	1,07	V	1,31	V	144,73	V	30918	V
2022/08/30 04	SR	71,30	V	0,41	V	80,09	V	0,20	V	1,43	V	144,44	V	30909	V
2022/08/30 05	SR	68,70	V	0,51	V	90,32	V	0,24	V	1,82	V	144,82	V	31296	V
2022/08/30 06	SR	60,65	V	1,19	V	95,73	V	0,43	V	2,04	V	145,89	V	31435	V
2022/08/30 07	SR	90,06	V	0,50	V	72,50	V	0,11	V	1,98	V	146,34	V	31702	V
2022/08/30 08	SR	134,13	V	1,45	V	64,47	V	0,28	V	1,82	V	146,53	V	31375	V
2022/08/30 09	SR	28,21	V	0,23	V	98,90	V	0,10	V	2,12	V	146,89	V	32089	V
2022/08/30 10	SR	10,51	V	0,18	V	135,27	V	0,08	V	2,25	V	145,03	V	32289	V
2022/08/30 11	SR	6,41	V	0,27	V	147,52	V	0,21	V	1,97	V	143,95	V	32438	V
2022/08/30 12	SR	3,60	V	0,27	V	157,48	V	0,27	V	1,53	V	142,69	V	32640	V
2022/08/30 13	SR	1,71	V	0,24	V	167,02	V	0,35	V	1,64	V	142,30	V	32774	V
2022/08/30 14	SR	1,35	V	0,11	V	171,77	V	0,44	V	1,45	V	142,65	V	32952	V
2022/08/30 15	SR	1,71	V	0,09	V	171,18	V	0,43	V	1,54	V	142,84	V	32846	V
2022/08/30 16	SR	7,56	V	0,09	V	130,93	V	0,28	V	1,49	V	143,03	V	32296	V
2022/08/30 17	SR	29,82	V	0,17	V	99,02	V	0,17	V	1,26	V	142,40	V	31611	V
2022/08/30 18	SR	87,14	V	0,64	V	80,46	V	0,27	V	1,18	V	142,58	V	31210	V
2022/08/30 19	SR	126,85	V	2,07	V	87,83	V	0,61	V	1,15	V	143,06	V	30777	V
2022/08/30 20	SR	108,08	V	0,98	V	95,75	V	0,39	V	0,89	V	143,63	V	30915	V
2022/08/30 21	SR	129,47	V	1,22	V	86,39	V	0,39	V	0,80	V	144,10	V	30854	V
2022/08/30 22	SR	76,33	V	0,46	V	89,52	V	0,34	V	0,83	V	144,52	V	30833	V
2022/08/30 23	SR	95,80	V	0,54	V	75,58	V	0,39	V	0,74	V	144,80	V	30960	V
2022/08/30 24	SR	31,25	V	0,18	V	102,07	V	0,32	V	0,75	V	145,09	V	31117	V

Campo Scalo	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.3-134.1	0.1-3.8	64.5-171.8	0.1-1.1	0.7-2.3	142.3-146.9	30776.6-32952.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.6	0.7	108.6	0.3	1.4	144.2	31643.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/08/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/08/31 01	SR	24,04	V	0,15	V	115,62	V	0,17	V	0,78	V	144,20	V	30829	V
2022/08/31 02	SR	25,77	V	0,17	V	111,86	V	0,27	V	0,74	V	143,48	V	30602	V
2022/08/31 03	SR	40,27	V	0,24	V	103,95	V	0,27	V	0,73	V	143,23	V	30492	V
2022/08/31 04	SR	23,10	V	0,13	V	104,08	V	0,27	V	0,74	V	143,04	V	30660	V
2022/08/31 05	SR	41,69	V	0,14	V	88,18	V	0,21	V	0,78	V	143,81	V	30939	V
2022/08/31 06	SR	49,46	V	0,13	V	85,91	V	0,27	V	1,00	V	145,11	V	31584	V
2022/08/31 07	SR	24,30	V	0,21	V	108,77	V	0,07	V	0,82	V	145,75	V	31577	V
2022/08/31 08	SR	18,13	V	0,19	V	119,96	V	0,08	V	0,88	V	145,95	V	31677	V
2022/08/31 09	SR	45,14	V	0,33	V	107,37	V	0,12	V	0,90	V	145,99	V	31192	V
2022/08/31 10	SR	84,87	V	0,71	V	92,89	V	0,16	V	0,92	V	146,29	V	30924	V
2022/08/31 11	SR	36,71	V	0,28	V	107,56	V	0,10	V	3,89	V	146,72	V	30359	V
2022/08/31 12	SR	35,18	V	0,22	V	109,14	V	0,06	V	4,18	V	142,55	V	30507	V
2022/08/31 13	SR	28,36	V	0,19	V	117,51	V	0,11	V	1,32	V	141,64	V	31389	V
2022/08/31 14	SR	45,13	V	0,34	V	106,35	V	0,09	V	0,98	V	139,93	V	31627	V
2022/08/31 15	SR	58,84	V	0,34	V	100,07	V	0,10	V	0,86	V	138,41	V	31401	V
2022/08/31 16	SR	35,99	V	0,20	V	108,32	V	0,11	V	0,71	V	138,33	V	31516	V
2022/08/31 17	SR	73,72	V	0,55	V	99,82	V	0,15	V	0,59	V	138,69	V	31210	V
2022/08/31 18	SR	97,32	V	0,59	V	79,19	V	0,11	V	0,54	V	139,22	V	30920	V
2022/08/31 19	SR	101,16	V	0,73	V	82,51	V	0,20	V	0,58	V	138,97	V	30934	V
2022/08/31 20	SR	75,60	V	0,49	V	92,98	V	0,15	V	0,51	V	138,32	V	31077	V
2022/08/31 21	SR	44,42	V	0,22	V	93,46	V	0,17	V	0,58	V	137,86	V	31564	V
2022/08/31 22	SR	11,72	V	0,19	V	129,38	V	0,28	V	0,57	V	137,84	V	32075	V
2022/08/31 23	SR	13,86	V	0,16	V	122,99	V	0,23	V	0,67	V	137,93	V	32136	V
2022/08/31 24	SR	21,32	V	0,17	V	118,48	V	0,17	V	0,91	V	138,13	V	31876	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-101.2	0.1-0.7	79.2-129.4	0.1-0.3	0.5-4.2	137.8-146.7	30359.2-32136.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44	0.3	104.4	0.2	1	141.7	31211.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: