

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/03 01	SR	29,43	V	0,25	V	109,34	V	2,11	V	0,30	V	139,33	V	31355	V
2020/08/03 02	SR	46,07	V	0,38	V	93,41	V	2,07	V	0,29	V	139,44	V	30898	V
2020/08/03 03	SR	40,27	V	0,59	V	92,62	V	1,59	V	0,30	V	139,92	V	31423	V
2020/08/03 04	SR	42,78	V	0,11	V	79,86	V	1,45	V	0,28	V	140,68	V	31392	V
2020/08/03 05	SR	71,08	V	1,17	V	77,29	V	1,73	V	0,27	V	140,89	V	31241	V
2020/08/03 06	SR	21,90	V	0,01	V	100,38	V	1,78	V	0,32	V	141,24	V	32276	V
2020/08/03 07	SR	22,25	V	0,01	V	99,69	V	0,90	V	0,36	V	142,38	V	33076	V
2020/08/03 08	SR	21,73	V	0,01	V	97,88	V	0,94	V	0,33	V	142,89	V	32571	V
2020/08/03 09	SR	36,90	V	0,56	V	90,57	V	0,75	V	0,59	V	141,70	V	31813	V
2020/08/03 10	SR	22,00	V	0,01	V	101,82	V	0,97	V	0,87	V	138,44	V	31442	V
2020/08/03 11	SR	18,72	V	0,08	V	105,77	V	1,22	V	0,34	V	137,18	V	31968	V
2020/08/03 12	SR	24,73	V	0,01	V	98,58	V	1,24	V	0,33	V	137,49	V	31974	V
2020/08/03 13	SR	34,70	V	0,05	V	90,72	V	0,00	V	0,34	V	137,82	V	31780	V
2020/08/03 14	SR	12,08	V	0,01	V	146,51	V	0,05	V	0,44	V	137,16	V	33110	V
2020/08/03 15	SR	109,81	V	4,23	V	121,30	V	0,12	V	0,34	V	136,52	V	32292	V
2020/08/03 16	SR	85,79	V	1,30	V	76,45	V	0,04	V	0,28	V	136,77	V	31433	V
2020/08/03 17	SR	109,61	V	1,04	V	60,34	V	0,03	V	0,33	V	137,88	V	31696	V
2020/08/03 18	SR	133,47	V	1,31	V	59,28	V	0,03	V	0,34	V	139,17	V	31927	V
2020/08/03 19	SR	141,71	V	2,97	V	83,16	V	0,07	V	0,31	V	140,27	V	32446	V
2020/08/03 20	SR	7,54	V	0,01	V	135,91	V	0,01	V	0,30	V	140,14	V	33137	V
2020/08/03 21	SR	14,49	V	0,01	V	136,90	V	0,01	V	0,31	V	138,99	V	31894	V
2020/08/03 22	SR	53,44	V	0,69	V	121,32	V	0,01	V	0,30	V	137,64	V	31924	V
2020/08/03 23	SR	32,26	V	0,19	V	135,58	V	0,03	V	0,31	V	137,19	V	32384	V
2020/08/03 24	SR	27,12	V	0,08	V	126,98	V	0,06	V	0,31	V	137,40	V	32616	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.5-141.7	0.0-4.2	59.3-146.5	0.0-2.1	0.3-0.9	136.5-142.9	30898.0-33137.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.3	0.6	101.7	0.7	0.4	139.1	32002.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/04 01	SR	20,09	V	0,02	V	131,72	V	0,00	V	0,32	V	137,78	V	32651	V
2020/08/04 02	SR	61,88	V	1,05	V	105,28	V	0,02	V	0,33	V	138,36	V	32286	V
2020/08/04 03	SR	35,94	V	0,48	V	121,19	V	0,01	V	0,33	V	138,58	V	31076	V
2020/08/04 04	SR	34,48	V	0,07	V	112,32	V	0,00	V	0,33	V	138,94	V	32372	V
2020/08/04 05	SR	49,97	V	0,20	V	95,50	V	0,00	V	0,33	V	139,33	V	32182	V
2020/08/04 06	SR	61,19	V	0,67	V	84,70	V	0,00	V	0,32	V	139,41	V	31895	V
2020/08/04 07	SR	31,06	V	0,03	V	100,84	V	0,00	V	0,34	V	139,85	V	32258	V
2020/08/04 08	SR	39,47	V	0,13	V	90,56	V	0,00	V	0,35	V	139,71	V	31620	V
2020/08/04 09	SR	31,48	V	0,01	V	86,11	V	0,00	V	0,35	V	139,38	V	32100	V
2020/08/04 10	SR	41,53	V	0,02	V	84,23	V	0,00	V	0,34	V	139,75	V	32008	V
2020/08/04 11	SR	21,58	V	0,01	V	106,90	V	0,00	V	0,34	V	140,18	V	32141	V
2020/08/04 12	SR	40,39	V	0,30	V	111,80	V	0,00	V	0,34	V	140,68	V	32022	V
2020/08/04 13	SR	58,04	V	0,37	V	97,94	V	0,00	V	0,33	V	141,10	V	31863	V
2020/08/04 14	SR	56,03	V	0,39	V	91,95	V	0,00	V	0,41	V	142,06	V	31330	V
2020/08/04 15	SR	108,97	V	2,76	V	86,74	V	0,05	V	0,31	V	141,91	V	29051	V
2020/08/04 16	SR	44,27	V	0,30	V	97,48	V	0,00	V	0,31	V	141,99	V	31390	V
2020/08/04 17	SR	76,97	V	1,18	V	73,51	V	0,01	V	0,37	V	142,57	V	30899	V
2020/08/04 18	SR	53,18	V	0,31	V	75,13	V	0,00	V	0,34	V	141,70	V	30550	V
2020/08/04 19	SR	41,48	V	0,04	V	78,17	V	0,00	V	0,35	V	141,80	V	30636	V
2020/08/04 20	SR	43,02	V	0,39	V	84,44	V	0,00	V	0,38	V	141,70	V	30629	V
2020/08/04 21	SR	26,15	V	0,23	V	100,28	V	0,00	V	0,36	V	141,41	V	30687	V
2020/08/04 22	SR	19,37	V	0,13	V	119,67	V	0,00	V	0,42	V	141,79	V	31247	V
2020/08/04 23	SR	19,86	V	0,01	V	119,38	V	0,00	V	0,44	V	141,88	V	31185	V
2020/08/04 24	SR	28,65	V	0,02	V	106,27	V	0,00	V	0,41	V	141,55	V	30758	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.4-109.0	0.0-2.8	73.5-131.7	0.0-0.1	0.3-0.4	137.8-142.6	29050.8-32650.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.5	0.4	98.4	0	0.4	140.6	31451.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

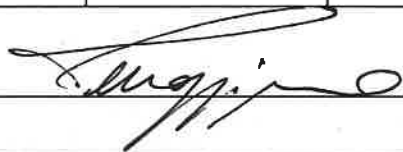

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/05 01	SR	18,82	V	0,06	V	110,81	V	0,00	V	0,40	V	141,50	V	30893	V
2020/08/05 02	SR	16,15	V	0,01	V	118,12	V	0,00	V	0,42	V	142,11	V	30991	V
2020/08/05 03	SR	12,30	V	0,01	V	125,17	V	0,00	V	0,43	V	142,95	V	31302	V
2020/08/05 04	SR	12,93	V	0,01	V	122,01	V	0,00	V	0,42	V	143,52	V	31562	V
2020/08/05 05	SR	25,64	V	0,03	V	102,27	V	0,00	V	0,39	V	143,28	V	30894	V
2020/08/05 06	SR	18,61	V	0,01	V	103,68	V	0,00	V	0,39	V	142,83	V	30831	V
2020/08/05 07	SR	24,65	V	0,01	V	90,95	V	0,00	V	0,55	V	143,32	V	32338	V
2020/08/05 08	SR	23,64	V	0,01	V	99,50	V	0,00	V	1,03	V	142,90	V	32018	V
2020/08/05 09	SR	35,94	V	0,42	V	98,96	V	0,28	V	1,63	V	141,64	V	32036	V
2020/08/05 10	SR	48,14	V	0,34	V	103,83	V	0,07	V	1,34	V	137,62	V	32386	V
2020/08/05 11	SR	73,85	V	1,33	V	95,07	V	0,14	V	0,65	V	136,04	V	31813	V
2020/08/05 12	SR	68,50	V	0,75	V	88,79	V	0,14	V	0,31	V	135,69	V	32532	V
2020/08/05 13	SR	47,87	V	0,22	V	97,49	V	0,05	V	0,32	V	136,20	V	32669	V
2020/08/05 14	SR	26,91	V	0,02	V	103,31	V	0,00	V	0,37	V	136,87	V	32753	V
2020/08/05 15	SR	58,73	V	1,18	V	93,20	V	0,04	V	0,33	V	137,51	V	32562	V
2020/08/05 16	SR	32,74	V	0,23	V	94,85	V	0,00	V	0,32	V	138,59	V	32620	V
2020/08/05 17	SR	36,33	V	0,13	V	96,16	V	0,00	V	0,31	V	139,02	V	32677	V
2020/08/05 18	SR	30,00	V	0,12	V	107,21	V	0,00	V	0,35	V	139,70	V	33167	V
2020/08/05 19	SR	35,62	V	0,10	V	99,12	V	0,00	V	0,42	V	140,03	V	32901	V
2020/08/05 20	SR	54,33	V	0,13	V	80,82	V	0,00	V	0,38	V	138,79	V	30267	V
2020/08/05 21	SR	50,21	V	0,04	V	79,17	V	0,00	V	0,38	V	137,86	V	31997	V
2020/08/05 22	SR	42,65	V	0,02	V	78,57	V	0,00	V	0,43	V	137,59	V	32266	V
2020/08/05 23	SR	80,56	V	0,53	V	64,08	V	0,01	V	0,43	V	137,27	V	31989	V
2020/08/05 24	SR	32,30	V	0,01	V	89,36	V	0,00	V	0,46	V	136,95	V	32585	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.3-80.6	0.0-1.3	64.1-125.2	0.0-0.3	0.3-1.6	135.7-143.5	30267.3-33167.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.8	0.2	97.6	0	0.5	139.6	32002.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

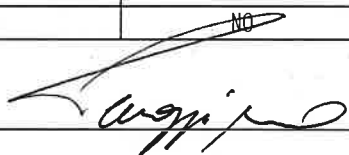

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/06 01	SR	22,97	V	0,01	V	101,31	V	0,00	V	0,49	V	137,77	V	33515	V
2020/08/06 02	SR	36,95	V	0,03	V	89,48	V	0,00	V	0,45	V	137,06	V	33174	V
2020/08/06 03	SR	37,91	V	0,24	V	87,01	V	0,01	V	0,38	V	136,57	V	32913	V
2020/08/06 04	SR	31,27	V	0,01	V	93,34	V	0,00	V	0,38	V	137,15	V	33193	V
2020/08/06 05	SR	39,67	V	0,10	V	96,69	V	0,00	V	0,40	V	137,52	V	33301	V
2020/08/06 06	SR	77,26	V	0,43	V	74,03	V	0,00	V	0,47	V	137,23	V	32895	V
2020/08/06 07	SR	86,04	V	0,65	V	74,70	V	0,01	V	0,37	V	136,53	V	33097	V
2020/08/06 08	SR	55,59	V	0,20	V	79,34	V	0,01	V	0,40	V	137,13	V	33276	V
2020/08/06 09	SR	63,36	V	0,44	V	80,61	V	0,09	V	0,41	V	137,70	V	32940	V
2020/08/06 10	SR	68,61	V	0,31	V	70,66	V	0,06	V	0,46	V	137,85	V	32359	V
2020/08/06 11	SR	84,97	V	0,47	V	61,95	V	0,11	V	0,42	V	138,12	V	32474	V
2020/08/06 12	SR	120,94	V	2,02	V	58,40	V	0,08	V	0,40	V	138,34	V	32122	V
2020/08/06 13	SR	50,29	V	0,08	V	79,42	V	0,05	V	0,41	V	139,07	V	32547	V
2020/08/06 14	SR	32,79	V	0,02	V	91,13	V	0,06	V	0,44	V	140,54	V	32183	V
2020/08/06 15	SR	33,94	V	0,02	V	86,74	V	0,00	V	0,40	V	140,84	V	32135	V
2020/08/06 16	SR	22,61	V	0,01	V	94,04	V	0,04	V	0,43	V	141,66	V	32862	V
2020/08/06 17	SR	28,19	V	0,01	V	85,31	V	0,07	V	0,41	V	142,60	V	32678	V
2020/08/06 18	SR	63,74	V	0,26	V	67,75	V	0,06	V	0,36	V	142,40	V	31360	V
2020/08/06 19	SR	48,36	V	0,31	V	78,17	V	0,06	V	0,37	V	142,34	V	31349	V
2020/08/06 20	SR	42,40	V	0,32	V	90,30	V	0,12	V	0,42	V	142,11	V	31648	V
2020/08/06 21	SR	27,02	V	0,03	V	99,53	V	0,18	V	0,40	V	142,02	V	32273	V
2020/08/06 22	SR	15,72	V	0,01	V	107,38	V	0,28	V	0,43	V	142,44	V	32930	V
2020/08/06 23	SR	18,57	V	0,01	V	102,46	V	0,09	V	0,42	V	142,82	V	32770	V
2020/08/06 24	SR	11,16	V	0,01	V	123,37	V	0,07	V	0,39	V	142,95	V	33014	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.2-120.9	0.0-2.0	58.4-123.4	0.0-0.3	0.4-0.5	136.5-143.0	31349.5-33514.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.7	0.2	86.4	0.1	0.4	139.6	32625.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: