


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/01 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/01 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

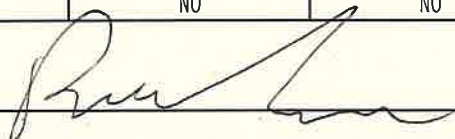

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/02 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/02 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/02 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/02 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/02 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/02 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/02 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/02 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/02 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/02 10	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,08	NV	14,17	NV	0,00	NV
2022/04/02 11	AV	671,87	NV	176,62	NV	21,16	NV	63,45	NV	0,12	NV	14,55	V	2889	NV
2022/04/02 12	AV	728,29	NV	88,55	NV	0,91	NV	1,42	NV	0,43	NV	15,01	V	3543	NV
2022/04/02 13	AV	885,13	V	82,99	V	48,65	V	0,00	V	0,95	V	21,16	V	19274	V
2022/04/02 14	AV	936,21	V	42,53	V	125,93	V	0,00	V	0,48	V	30,98	V	20698	V
2022/04/02 15	AV	667,96	V	13,44	V	150,26	V	0,00	V	0,36	V	39,31	V	19953	V
2022/04/02 16	AV	410,47	V	3,48	V	117,49	V	0,00	V	0,31	V	45,34	V	22179	V
2022/04/02 17	AV	3,36	V	1,09	V	149,77	V	0,00	V	0,25	V	56,26	V	24513	V
2022/04/02 18	AV	0,00	V	1,12	V	174,58	V	0,00	V	0,56	V	69,16	V	28639	V
2022/04/02 19	AV	2,78	V	1,18	V	175,25	V	0,00	V	0,48	V	85,14	V	28131	V
2022/04/02 20	AV	30,87	V	1,01	V	154,24	V	0,00	V	2,19	V	98,98	V	30160	V
2022/04/02 21	AV	0,00	V	0,62	V	151,79	V	0,00	V	0,63	V	107,75	V	32602	V
2022/04/02 22	AV	0,00	V	0,55	V	161,44	V	0,00	V	0,34	V	106,05	V	31846	V
2022/04/02 23	AV	0,00	V	0,53	V	168,85	V	0,00	V	0,30	V	105,48	V	31518	V
2022/04/02 24	AV	0,00	V	0,50	V	166,98	V	0,00	V	0,28	V	105,53	V	31042	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/03 01	AV	0,00	V	0,50	V	171,41	V	0,00	V	0,26	V	105,30	V	30580	V
2022/04/03 02	AV	0,00	V	0,49	V	173,66	V	0,00	V	0,46	V	105,79	V	30844	V
2022/04/03 03	AV	0,00	V	0,47	V	171,82	V	0,00	V	0,25	V	107,22	V	31393	V
2022/04/03 04	AV	0,00	V	0,47	V	169,61	V	0,00	V	0,23	V	107,70	V	31080	V
2022/04/03 05	SR	0,01	V	0,42	V	130,63	V	0,00	V	0,19	V	107,79	V	30149	V
2022/04/03 06	SR	0,80	V	0,40	V	107,95	V	0,00	V	0,16	V	106,45	V	28618	V
2022/04/03 07	SR	8,35	V	0,43	V	117,55	V	0,00	V	0,17	V	107,18	V	30330	V
2022/04/03 08	SR	2,68	V	0,41	V	125,11	V	0,00	V	0,20	V	106,81	V	28905	V
2022/04/03 09	SR	2,03	V	0,41	V	130,74	V	0,00	V	0,22	V	107,34	V	29000	V
2022/04/03 10	SR	0,39	V	0,37	V	133,42	V	0,00	V	0,21	V	107,16	V	28292	V
2022/04/03 11	SR	0,13	V	0,36	V	130,50	V	0,00	V	0,24	V	106,14	V	26790	V
2022/04/03 12	SR	0,00	V	0,35	V	134,31	V	0,00	V	0,28	V	106,01	V	26883	V
2022/04/03 13	SR	7,24	V	0,34	V	120,60	V	0,00	V	0,78	V	108,19	V	29981	V
2022/04/03 14	SR	22,72	V	0,33	V	94,43	V	0,11	V	0,59	V	113,15	V	31000	V
2022/04/03 15	SR	46,91	V	0,42	V	79,58	V	0,00	V	0,45	V	115,04	V	30349	V
2022/04/03 16	SR	72,17	V	0,60	V	74,13	V	0,00	V	0,54	V	116,49	V	30657	V
2022/04/03 17	SR	80,45	V	0,61	V	71,14	V	0,00	V	0,42	V	117,41	V	30285	V
2022/04/03 18	SR	108,92	V	0,78	V	68,24	V	0,00	V	0,54	V	117,60	V	30042	V
2022/04/03 19	SR	57,85	V	0,48	V	80,22	V	0,00	V	0,63	V	117,80	V	30507	V
2022/04/03 20	SR	64,17	V	0,51	V	77,21	V	0,00	V	0,51	V	117,40	V	30176	V
2022/04/03 21	SR	58,51	V	0,47	V	78,85	V	0,00	V	0,52	V	117,45	V	29994	V
2022/04/03 22	SR	63,06	V	0,49	V	77,65	V	0,21	V	0,61	V	117,63	V	29931	V
2022/04/03 23	SR	45,36	V	0,42	V	81,80	V	0,53	V	0,55	V	117,33	V	30144	V
2022/04/03 24	SR	41,42	V	0,39	V	82,80	V	0,30	V	0,58	V	117,29	V	30226	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-108.9	0.3-0.8	68.2-134.3	0.0-0.5	0.2-0.8	106.0-117.8	26790.5-30999.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.2	0.4	99.8	0.1	0.4	112.4	29612.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: