

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/01 01	SR	133,02	V	1,71	V	113,99	V	0,14	V	1,68	V	123,74	V	26792	V
2025/04/01 02	SR	135,28	V	1,09	V	101,93	V	0,02	V	1,57	V	123,95	V	26632	V
2025/04/01 03	SR	165,53	V	3,14	V	102,68	V	0,71	V	1,59	V	123,94	V	26608	V
2025/04/01 04	SR	154,16	V	0,77	V	95,21	V	0,02	V	1,63	V	124,16	V	26604	V
2025/04/01 05	SR	94,79	V	0,23	V	110,61	V	0,00	V	1,58	V	124,15	V	26755	V
2025/04/01 06	SR	72,20	V	0,02	V	118,48	V	0,00	V	1,67	V	124,27	V	26750	V
2025/04/01 07	SR	116,67	V	1,63	V	102,29	V	0,23	V	1,69	V	124,34	V	27542	V
2025/04/01 08	SR	114,52	V	1,17	V	105,24	V	0,14	V	1,69	V	124,51	V	27449	V
2025/04/01 09	SR	121,98	V	1,57	V	109,77	V	0,24	V	1,77	V	124,75	V	26943	V
2025/04/01 10	SR	227,85	V	2,47	V	87,66	V	0,58	V	1,73	V	125,47	V	26895	V
2025/04/01 11	SR	70,71	V	0,15	V	118,23	V	0,00	V	2,03	V	125,46	V	26934	V
2025/04/01 12	SR	184,52	V	2,96	V	94,23	V	0,49	V	1,69	V	125,63	V	26892	V
2025/04/01 13	SR	81,33	V	0,63	V	118,47	V	0,04	V	1,87	V	125,80	V	26909	V
2025/04/01 14	SR	109,85	V	0,70	V	101,93	V	0,18	V	1,74	V	126,03	V	26863	V
2025/04/01 15	SR	133,94	V	1,02	V	91,90	V	0,08	V	1,77	V	126,23	V	26938	V
2025/04/01 16	SR	182,07	V	1,64	V	87,86	V	0,01	V	1,79	V	126,45	V	26726	V
2025/04/01 17	SR	144,87	V	2,53	V	107,15	V	0,11	V	1,84	V	126,30	V	26835	V
2025/04/01 18	SR	150,20	V	3,27	V	111,55	V	0,11	V	1,96	V	126,01	V	26833	V
2025/04/01 19	SR	175,04	V	4,10	V	101,80	V	0,09	V	1,82	V	125,67	V	26774	V
2025/04/01 20	SR	205,91	V	4,96	V	108,72	V	0,25	V	1,84	V	126,14	V	26794	V
2025/04/01 21	SR	99,92	V	1,57	V	125,24	V	0,10	V	1,94	V	126,62	V	26847	V
2025/04/01 22	SR	173,67	V	3,62	V	108,04	V	0,19	V	1,90	V	127,33	V	26750	V
2025/04/01 23	SR	137,56	V	1,94	V	109,32	V	0,06	V	1,93	V	127,39	V	26768	V
2025/04/01 24	SR	151,50	V	1,85	V	97,73	V	0,01	V	1,79	V	127,93	V	26440	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	70.7-227.8	0.0-5.0	87.7-125.2	0.0-0.7	1.6-2.0	123.7-127.9	26439.9-27541.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	139	1.9	105.4	0.2	1.8	125.5	26844.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/04/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/02 01	SR	172,24	V	1,82	V	89,49	V	0,01	V	1,77	V	128,15	V	26413	V
2025/04/02 02	SR	170,65	V	2,34	V	94,26	V	0,03	V	1,75	V	127,97	V	26364	V
2025/04/02 03	SR	93,19	V	0,59	V	110,63	V	0,00	V	1,63	V	128,06	V	26418	V
2025/04/02 04	SR	151,84	V	1,60	V	92,32	V	0,01	V	1,76	V	128,10	V	26419	V
2025/04/02 05	SR	124,14	V	1,04	V	94,04	V	0,01	V	1,88	V	128,07	V	26456	V
2025/04/02 06	SR	91,34	V	0,41	V	100,46	V	0,00	V	2,11	V	128,16	V	26416	V
2025/04/02 07	SR	250,70	V	3,25	V	74,96	V	0,07	V	1,70	V	128,52	V	27334	V
2025/04/02 08	SR	122,49	V	0,65	V	98,68	V	0,00	V	1,57	V	128,95	V	26542	V
2025/04/02 09	SR	154,70	V	1,45	V	104,81	V	0,00	V	1,65	V	127,26	V	26347	V
2025/04/02 10	SR	65,64	V	0,26	V	110,76	V	0,00	V	1,55	V	128,63	V	26677	V
2025/04/02 11	SR	158,54	V	1,95	V	94,59	V	0,10	V	1,72	V	128,74	V	26592	V
2025/04/02 12	SR	131,16	V	1,03	V	96,76	V	0,00	V	1,54	V	128,98	V	26574	V
2025/04/02 13	SR	164,70	V	1,53	V	96,84	V	0,00	V	1,50	V	129,19	V	26384	V
2025/04/02 14	SR	138,03	V	1,16	V	103,29	V	0,00	V	1,55	V	129,17	V	26376	V
2025/04/02 15	SR	86,62	V	0,82	V	122,55	V	0,01	V	1,63	V	129,18	V	26420	V
2025/04/02 16	SR	33,69	V	0,30	V	142,30	V	0,00	V	1,73	V	129,15	V	26498	V
2025/04/02 17	SR	12,66	V	0,02	V	144,44	V	0,00	V	1,75	V	128,54	V	26678	V
2025/04/02 18	SR	202,06	V	6,38	V	94,16	V	0,41	V	1,90	V	128,85	V	26268	V
2025/04/02 19	SR	120,12	V	3,68	V	124,63	V	0,23	V	1,86	V	129,36	V	26286	V
2025/04/02 20	SR	27,42	V	0,04	V	138,05	V	0,00	V	1,77	V	129,14	V	26521	V
2025/04/02 21	SR	7,19	V	0,01	V	147,19	V	0,00	V	1,83	V	129,03	V	26560	V
2025/04/02 22	SR	57,13	V	0,04	V	126,86	V	0,00	V	1,64	V	129,26	V	26513	V
2025/04/02 23	SR	62,64	V	0,46	V	106,69	V	0,05	V	1,71	V	126,65	V	26365	V
2025/04/02 24	SR	13,01	V	0,01	V	138,32	V	0,00	V	1,81	V	125,52	V	26917	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-250.7	0.0-6.4	75.0-147.2	0.0-0.4	1.5-2.1	125.5-129.4	26268.5-27333.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	108.8	1.3	110.3	0	1.7	128.4	26514.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

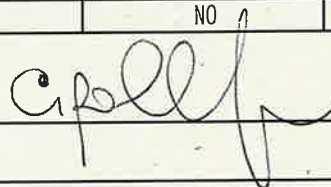

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/04/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/03 01	SR	24,38	V	0,01	V	125,65	V	0,00	V	2,11	V	125,67	V	26850	V
2025/04/03 02	SR	21,59	V	0,03	V	139,05	V	0,00	V	2,22	V	125,69	V	26853	V
2025/04/03 03	SR	111,55	V	1,32	V	105,97	V	0,08	V	2,23	V	125,86	V	26775	V
2025/04/03 04	SR	110,54	V	0,50	V	99,28	V	0,02	V	1,97	V	126,07	V	26714	V
2025/04/03 05	SR	43,81	V	0,07	V	120,16	V	0,00	V	1,72	V	126,09	V	26694	V
2025/04/03 06	SR	10,13	V	0,01	V	146,98	V	0,00	V	2,03	V	125,53	V	26760	V
2025/04/03 07	SR	34,77	V	0,03	V	124,12	V	0,00	V	2,04	V	125,15	V	27686	V
2025/04/03 08	SR	15,07	V	0,01	V	135,39	V	0,00	V	1,79	V	125,18	V	27205	V
2025/04/03 09	SR	7,72	V	0,01	V	158,35	V	0,00	V	2,16	V	125,45	V	26674	V
2025/04/03 10	SR	54,86	V	0,12	V	118,31	V	0,01	V	1,84	V	126,07	V	26555	V
2025/04/03 11	SR	39,90	V	0,01	V	128,16	V	0,00	V	1,83	V	126,41	V	26544	V
2025/04/03 12	SR	37,36	V	0,01	V	122,12	V	0,00	V	1,69	V	126,73	V	26481	V
2025/04/03 13	SR	70,35	V	0,20	V	116,75	V	0,00	V	1,71	V	126,95	V	26462	V
2025/04/03 14	SR	141,01	V	1,81	V	108,19	V	0,03	V	1,76	V	127,21	V	26347	V
2025/04/03 15	SR	75,80	V	0,66	V	127,56	V	0,01	V	1,87	V	127,22	V	26507	V
2025/04/03 16	SR	87,24	V	0,37	V	116,32	V	0,02	V	1,75	V	127,52	V	26459	V
2025/04/03 17	SR	37,60	V	0,01	V	129,75	V	0,00	V	1,51	V	127,76	V	26385	V
2025/04/03 18	SR	32,34	V	0,01	V	130,42	V	0,00	V	1,51	V	128,04	V	26563	V
2025/04/03 19	SR	123,67	V	0,40	V	97,46	V	0,03	V	1,63	V	128,54	V	26451	V
2025/04/03 20	SR	124,15	V	0,10	V	90,70	V	0,00	V	1,65	V	128,86	V	26350	V
2025/04/03 21	SR	238,82	V	1,46	V	74,59	V	0,04	V	1,97	V	129,32	V	26254	V
2025/04/03 22	SR	139,21	V	0,96	V	97,77	V	0,00	V	1,90	V	129,33	V	26212	V
2025/04/03 23	SR	180,81	V	2,66	V	97,09	V	0,13	V	2,08	V	128,95	V	26269	V
2025/04/03 24	SR	139,44	V	3,02	V	108,01	V	0,05	V	2,05	V	128,85	V	26385	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.7-238.8	0.0-3.0	74.6-158.3	0.0-0.1	1.5-2.2	125.1-129.3	26212.3-27686.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.3	0.6	117.4	0	1.9	127	26601.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/04 01	SR	166,68	V	3,13	V	110,74	V	0,10	V	1,95	V	127,43	V	26378	V
2025/04/04 02	SR	152,31	V	2,81	V	110,87	V	0,10	V	2,04	V	126,53	V	26300	V
2025/04/04 03	SR	205,98	V	2,96	V	95,42	V	0,20	V	1,95	V	126,55	V	26331	V
2025/04/04 04	SR	124,50	V	0,59	V	112,77	V	0,00	V	2,01	V	126,96	V	26481	V
2025/04/04 05	SR	86,31	V	0,29	V	120,89	V	0,00	V	1,98	V	127,16	V	26447	V
2025/04/04 06	SR	25,47	V	0,01	V	145,90	V	0,00	V	1,67	V	127,08	V	26504	V
2025/04/04 07	SR	56,13	V	0,11	V	131,02	V	0,00	V	1,41	V	127,29	V	26810	V
2025/04/04 08	SR	121,06	V	1,86	V	115,21	V	0,23	V	1,31	V	127,45	V	26904	V
2025/04/04 09	SR	112,29	V	0,62	V	112,65	V	0,00	V	1,40	V	127,59	V	26223	V
2025/04/04 10	SR	84,64	V	0,36	V	119,08	V	0,00	V	1,70	V	127,97	V	25944	V
2025/04/04 11	SR	82,86	V	0,21	V	121,76	V	0,00	V	1,45	V	125,95	V	25910	V
2025/04/04 12	SR	82,09	V	0,41	V	125,13	V	0,01	V	1,37	V	126,01	V	26072	V
2025/04/04 13	SR	71,70	V	0,07	V	126,78	V	0,00	V	1,33	V	126,37	V	26066	V
2025/04/04 14	SR	119,81	V	0,76	V	100,86	V	0,03	V	1,36	V	126,58	V	26041	V
2025/04/04 15	SR	294,94	V	5,00	V	67,35	V	0,39	V	1,29	V	127,55	V	25883	V
2025/04/04 16	SR	259,13	V	6,39	V	86,89	V	0,99	V	1,25	V	128,52	V	25736	V
2025/04/04 17	SR	79,06	V	0,59	V	117,22	V	0,00	V	1,28	V	128,57	V	25929	V
2025/04/04 18	SR	112,48	V	1,29	V	108,79	V	0,01	V	1,36	V	128,67	V	25879	V
2025/04/04 19	SR	105,71	V	1,62	V	110,44	V	0,07	V	1,42	V	128,59	V	25977	V
2025/04/04 20	SR	209,40	V	5,47	V	90,29	V	0,28	V	1,30	V	128,52	V	26005	V
2025/04/04 21	SR	96,54	V	0,85	V	96,36	V	0,00	V	1,38	V	128,61	V	25944	V
2025/04/04 22	SR	114,20	V	0,55	V	89,54	V	0,02	V	1,30	V	128,51	V	26103	V
2025/04/04 23	SR	206,13	V	3,04	V	81,79	V	0,20	V	1,34	V	128,76	V	26043	V
2025/04/04 24	SR	120,32	V	1,01	V	96,04	V	0,01	V	1,45	V	128,61	V	26122	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.5-294.9	0.0-6.4	67.4-145.9	0.0-1.0	1.3-2.0	125.9-128.8	25736.2-26903.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	128.7	1.7	108.1	0.1	1.5	127.6	26168
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/05 01	SR	176,26	V	3,65	V	96,85	V	0,24	V	1,39	V	128,54	V	26064	V
2025/04/05 02	SR	162,85	V	3,10	V	96,49	V	0,13	V	1,59	V	128,56	V	26142	V
2025/04/05 03	SR	139,03	V	1,91	V	100,56	V	0,05	V	1,50	V	128,86	V	26028	V
2025/04/05 04	SR	98,30	V	0,68	V	107,32	V	0,00	V	1,38	V	129,11	V	26190	V
2025/04/05 05	SR	139,62	V	1,25	V	98,29	V	0,00	V	1,40	V	129,48	V	26136	V
2025/04/05 06	SR	113,50	V	0,85	V	102,73	V	0,00	V	1,33	V	129,58	V	26181	V
2025/04/05 07	SR	115,62	V	0,82	V	104,27	V	0,00	V	1,45	V	129,39	V	26232	V
2025/04/05 08	SR	52,59	V	0,10	V	128,37	V	0,00	V	1,32	V	126,14	V	26228	V
2025/04/05 09	SR	41,35	V	0,10	V	128,41	V	0,00	V	1,23	V	125,28	V	25890	V
2025/04/05 10	SR	63,55	V	0,47	V	127,45	V	0,04	V	1,35	V	125,28	V	25699	V
2025/04/05 11	SR	103,80	V	0,52	V	110,41	V	0,02	V	1,26	V	125,49	V	25628	V
2025/04/05 12	SR	200,07	V	3,65	V	96,74	V	0,48	V	1,29	V	125,92	V	26297	V
2025/04/05 13	SR	198,59	V	3,24	V	100,89	V	0,49	V	1,22	V	126,56	V	26402	V
2025/04/05 14	SR	49,92	V	0,02	V	125,84	V	0,00	V	1,26	V	126,77	V	26432	V
2025/04/05 15	SR	73,74	V	0,44	V	129,55	V	0,03	V	1,18	V	126,97	V	26407	V
2025/04/05 16	SR	68,61	V	0,12	V	125,76	V	0,00	V	1,15	V	127,14	V	26513	V
2025/04/05 17	SR	111,56	V	0,36	V	111,09	V	0,01	V	1,21	V	127,44	V	26446	V
2025/04/05 18	SR	137,71	V	0,67	V	103,78	V	0,03	V	1,13	V	127,34	V	26535	V
2025/04/05 19	SR	160,06	V	0,88	V	99,71	V	0,04	V	1,19	V	127,49	V	26468	V
2025/04/05 20	SR	169,02	V	1,78	V	98,36	V	0,29	V	1,24	V	127,72	V	26468	V
2025/04/05 21	SR	114,67	V	0,54	V	104,48	V	0,01	V	1,22	V	127,53	V	26602	V
2025/04/05 22	SR	152,22	V	0,98	V	102,72	V	0,04	V	1,23	V	127,36	V	26747	V
2025/04/05 23	SR	49,79	V	0,06	V	132,04	V	0,00	V	1,20	V	127,14	V	26880	V
2025/04/05 24	SR	92,70	V	0,25	V	116,81	V	0,00	V	1,29	V	127,21	V	26825	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	41.3-200.1	0.0-3.7	96.5-132.0	0.0-0.5	1.1-1.6	125.3-129.6	25628.5-26879.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	116	1.1	110.4	0.1	1.3	127.4	26310
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

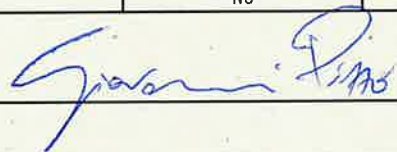

RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/06 01	SR	106,55	V	0,20	V	107,01	V	0,00	V	1,17	V	127,54	V	26729	V
2025/04/06 02	SR	129,83	V	0,66	V	102,59	V	0,03	V	1,20	V	127,77	V	26659	V
2025/04/06 03	SR	160,89	V	0,78	V	93,07	V	0,02	V	1,16	V	127,98	V	26596	V
2025/04/06 04	SR	96,88	V	0,55	V	117,29	V	0,03	V	1,22	V	127,94	V	26657	V
2025/04/06 05	SR	146,38	V	1,03	V	102,38	V	0,04	V	1,22	V	128,00	V	26673	V
2025/04/06 06	SR	130,22	V	0,50	V	102,15	V	0,00	V	1,17	V	128,14	V	26689	V
2025/04/06 07	SR	128,88	V	0,56	V	100,35	V	0,01	V	1,28	V	128,18	V	26604	V
2025/04/06 08	SR	208,08	V	1,77	V	88,22	V	0,07	V	1,29	V	128,51	V	26446	V
2025/04/06 09	SR	209,41	V	1,06	V	82,48	V	0,01	V	1,27	V	129,07	V	26151	V
2025/04/06 10	SR	100,71	V	0,32	V	109,38	V	0,01	V	1,32	V	129,25	V	26136	V
2025/04/06 11	SR	81,07	V	0,09	V	114,72	V	0,00	V	1,23	V	129,48	V	26084	V
2025/04/06 12	SR	79,64	V	0,29	V	124,44	V	0,02	V	1,26	V	130,01	V	26048	V
2025/04/06 13	SR	132,52	V	1,15	V	107,51	V	0,11	V	1,11	V	130,46	V	26571	V
2025/04/06 14	SR	109,31	V	0,37	V	112,54	V	0,01	V	1,16	V	130,84	V	26495	V
2025/04/06 15	SR	55,60	V	0,01	V	123,00	V	0,00	V	1,23	V	131,02	V	26618	V
2025/04/06 16	SR	156,24	V	1,30	V	97,21	V	0,11	V	1,19	V	131,22	V	26609	V
2025/04/06 17	SR	119,35	V	0,31	V	100,73	V	0,01	V	1,23	V	131,15	V	26694	V
2025/04/06 18	SR	142,01	V	0,74	V	97,15	V	0,05	V	1,19	V	130,93	V	26775	V
2025/04/06 19	SR	154,31	V	1,55	V	95,66	V	0,28	V	1,35	V	130,22	V	26931	V
2025/04/06 20	SR	182,64	V	3,29	V	90,66	V	0,53	V	1,29	V	130,01	V	26824	V
2025/04/06 21	SR	179,00	V	0,74	V	88,65	V	0,01	V	1,31	V	130,13	V	26864	V
2025/04/06 22	SR	136,03	V	0,36	V	92,64	V	0,00	V	1,29	V	130,42	V	26764	V
2025/04/06 23	SR	120,26	V	0,38	V	101,05	V	0,00	V	1,34	V	130,43	V	26816	V
2025/04/06 24	SR	129,00	V	1,11	V	101,41	V	0,07	V	1,40	V	130,46	V	26933	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	55.6-209.4	0.0-3.3	82.5-124.4	0.0-0.5	1.1-1.4	127.5-131.2	26048.3-26933.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	133.1	0.8	102.2	0.1	1.2	129.5	26598.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 46

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/07 01	SR	126,33	V	0,42	V	94,57	V	0,00	V	1,49	V	129,66	V	26612	V
2025/04/07 02	SR	216,36	V	2,09	V	90,55	V	0,05	V	1,30	V	129,16	V	26851	V
2025/04/07 03	SR	102,60	V	0,91	V	113,29	V	0,07	V	1,27	V	129,47	V	26902	V
2025/04/07 04	SR	47,59	V	0,02	V	135,63	V	0,00	V	1,22	V	129,31	V	26971	V
2025/04/07 05	SR	158,65	V	0,55	V	102,74	V	0,00	V	1,26	V	129,42	V	26935	V
2025/04/07 06	SR	266,63	V	3,14	V	88,04	V	0,17	V	1,20	V	129,83	V	26896	V
2025/04/07 07	SR	102,88	V	0,37	V	114,97	V	0,05	V	1,15	V	130,01	V	27937	V
2025/04/07 08	SR	86,84	V	0,13	V	117,67	V	0,00	V	1,17	V	130,08	V	27886	V
2025/04/07 09	SR	125,02	V	0,61	V	112,32	V	0,01	V	1,14	V	130,24	V	27649	V
2025/04/07 10	SR	88,59	NV	0,14	NV	122,83	NV	0,00	NV	1,39	NV	130,40	NV	27451	NV
2025/04/07 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/04/07 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/04/07 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/04/07 14	SR	61,97	NV	0,09	NV	122,23	NV	0,00	NV	1,25	NV	131,16	NV	27697	NV
2025/04/07 15	SR	204,80	V	5,16	V	104,55	V	0,50	V	1,25	V	131,47	V	27675	V
2025/04/07 16	SR	153,53	V	2,00	V	98,03	V	0,02	V	1,21	V	131,79	V	27453	V
2025/04/07 17	SR	127,04	V	1,67	V	118,06	V	0,01	V	1,28	V	132,27	V	27233	V
2025/04/07 18	SR	24,66	V	0,01	V	158,17	V	0,00	V	1,23	V	132,39	V	27468	V
2025/04/07 19	SR	102,75	V	0,63	V	133,12	V	0,01	V	1,17	V	132,35	V	27602	V
2025/04/07 20	SR	183,71	V	2,57	V	109,28	V	0,19	V	1,34	V	131,31	V	27538	V
2025/04/07 21	SR	90,44	V	1,71	V	136,19	V	0,45	V	1,37	V	127,21	V	27611	V
2025/04/07 22	SR	60,82	V	0,07	V	140,04	V	0,00	V	1,43	V	126,41	V	27739	V
2025/04/07 23	SR	71,35	V	0,13	V	137,64	V	0,00	V	1,39	V	126,26	V	27707	V
2025/04/07 24	SR	75,25	V	0,09	V	132,35	V	0,00	V	1,33	V	126,24	V	27960	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.7-266.6	0.0-5.2	88.0-158.2	0.0-0.5	1.1-1.5	126.2-132.4	26612.3-27959.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	122.5	1.2	117.7	0.1	1.3	129.7	27401.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____