

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/11 01	SR	118,68	V	1,84	V	54,25	V	0,01	V	1,30	V	139,73	V	30927	V
2022/04/11 02	SR	50,50	V	0,69	V	75,31	V	0,00	V	1,39	V	140,13	V	30992	V
2022/04/11 03	SR	43,62	V	0,54	V	74,81	V	0,00	V	1,45	V	140,42	V	30982	V
2022/04/11 04	SR	30,95	V	0,36	V	77,49	V	0,00	V	1,47	V	140,46	V	31018	V
2022/04/11 05	SR	64,85	V	1,17	V	68,81	V	0,01	V	1,47	V	140,50	V	30901	V
2022/04/11 06	SR	106,05	V	2,07	V	61,84	V	0,00	V	1,41	V	141,04	V	30890	V
2022/04/11 07	SR	85,67	V	1,31	V	63,20	V	0,00	V	1,38	V	141,53	V	31515	V
2022/04/11 08	SR	101,99	V	1,20	V	52,08	V	0,00	V	1,41	V	141,95	V	31178	V
2022/04/11 09	SR	77,71	V	0,76	V	59,20	V	0,00	V	1,35	V	142,78	V	31041	V
2022/04/11 10	SR	46,35	V	1,01	V	78,89	V	0,01	V	1,55	V	142,95	V	31132	V
2022/04/11 11	SR	65,19	V	0,55	V	56,89	V	0,00	V	1,36	V	142,97	V	30934	V
2022/04/11 12	SR	58,20	V	0,45	V	59,43	V	0,00	V	1,47	V	142,98	V	30687	V
2022/04/11 13	SR	50,14	V	0,37	V	62,41	V	0,00	V	1,22	V	139,81	V	30088	V
2022/04/11 14	SR	68,36	V	0,83	V	67,90	V	0,00	V	1,29	V	139,28	V	30823	V
2022/04/11 15	SR	78,26	V	0,71	V	67,18	V	0,00	V	1,32	V	140,16	V	30750	V
2022/04/11 16	SR	40,13	V	0,31	V	77,99	V	0,00	V	1,39	V	140,58	V	30793	V
2022/04/11 17	SR	16,60	V	0,23	V	99,57	V	0,00	V	1,38	V	139,92	V	31006	V
2022/04/11 18	SR	14,41	V	0,24	V	105,03	V	0,00	V	1,35	V	139,83	V	31109	V
2022/04/11 19	SR	13,07	V	0,24	V	102,49	V	0,00	V	1,32	V	140,09	V	31043	V
2022/04/11 20	SR	16,88	V	0,28	V	89,19	V	0,00	V	1,38	V	140,38	V	30800	V
2022/04/11 21	SR	13,90	V	0,29	V	101,28	V	0,00	V	1,41	V	140,47	V	30928	V
2022/04/11 22	SR	14,46	V	0,28	V	99,69	V	0,00	V	1,54	V	140,58	V	31016	V
2022/04/11 23	SR	27,46	V	0,30	V	79,45	V	0,00	V	1,50	V	140,79	V	30946	V
2022/04/11 24	SR	55,12	V	0,41	V	53,87	V	0,00	V	1,49	V	141,24	V	30651	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-118.7	0.2-2.1	52.1-105.0	0.0-0.0	1.2-1.6	139.3-143.0	30088.4-31515.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.4	0.7	74.5	0	1.4	140.9	30922.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/12 01	SR	74,40	V	0,45	V	41,71	V	0,00	V	1,44	V	141,05	V	29938	V
2022/04/12 02	SR	70,84	V	0,44	V	45,04	V	0,00	V	1,40	V	140,89	V	29885	V
2022/04/12 03	SR	82,73	V	0,56	V	41,41	V	0,00	V	1,42	V	140,82	V	29623	V
2022/04/12 04	SR	44,27	V	0,38	V	62,86	V	0,00	V	1,42	V	140,60	V	29779	V
2022/04/12 05	SR	23,22	V	0,25	V	78,61	V	0,00	V	1,49	V	140,93	V	30298	V
2022/04/12 06	SR	26,36	V	0,26	V	74,67	V	0,00	V	1,49	V	141,18	V	30213	V
2022/04/12 07	SR	32,68	V	0,32	V	72,95	V	0,00	V	1,52	V	141,33	V	30472	V
2022/04/12 08	SR	30,69	V	0,29	V	72,74	V	0,00	V	1,66	V	141,27	V	29965	V
2022/04/12 09	SR	30,30	V	0,26	V	74,04	V	0,00	V	1,35	V	138,96	V	29701	V
2022/04/12 10	SR	41,24	V	0,29	V	62,96	V	0,00	V	1,33	V	138,43	V	29376	V
2022/04/12 11	SR	86,46	V	0,59	V	45,99	V	0,00	V	1,69	V	138,36	V	28820	V
2022/04/12 12	SR	48,69	V	0,42	V	74,71	V	0,00	V	3,07	V	138,90	V	29953	V
2022/04/12 13	SR	31,48	V	0,26	V	71,32	V	0,00	V	1,59	V	139,08	V	30027	V
2022/04/12 14	SR	25,23	V	0,24	V	80,28	V	0,00	V	1,53	V	139,15	V	30333	V
2022/04/12 15	SR	24,07	V	0,24	V	83,47	V	0,00	V	1,63	V	139,53	V	30451	V
2022/04/12 16	SR	25,30	V	0,23	V	83,82	V	0,00	V	1,48	V	137,47	V	29902	V
2022/04/12 17	SR	13,89	V	0,24	V	107,21	V	0,00	V	1,58	V	137,11	V	30886	V
2022/04/12 18	SR	13,92	V	0,23	V	101,33	V	0,00	V	1,51	V	137,18	V	30282	V
2022/04/12 19	SR	25,71	V	0,25	V	86,85	V	0,00	V	1,40	V	136,98	V	29776	V
2022/04/12 20	SR	18,80	V	0,26	V	92,26	V	0,00	V	1,44	V	136,70	V	29623	V
2022/04/12 21	SR	17,53	V	0,27	V	89,67	V	0,00	V	1,45	V	137,25	V	30060	V
2022/04/12 22	SR	13,87	V	0,26	V	98,41	V	0,00	V	1,56	V	137,72	V	30436	V
2022/04/12 23	SR	15,12	V	0,26	V	92,33	V	0,00	V	1,78	V	138,47	V	30856	V
2022/04/12 24	SR	20,24	V	0,26	V	80,38	V	0,00	V	1,72	V	139,05	V	30729	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.9-86.5	0.2-0.6	41.4-107.2	0.0-0.0	1.3-3.1	136.7-141.3	28819.7-30886.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.9	0.3	75.6	0	1.6	139.1	30057.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/13 01	SR	19,46	V	0,26	V	80,16	V	0,00	V	1,70	V	139,14	V	30543	V
2022/04/13 02	SR	22,85	V	0,26	V	76,72	V	0,00	V	1,70	V	139,41	V	30569	V
2022/04/13 03	SR	34,07	V	0,74	V	79,89	V	0,16	V	1,66	V	140,01	V	30669	V
2022/04/13 04	SR	21,81	V	0,25	V	78,08	V	0,00	V	1,57	V	139,84	V	30188	V
2022/04/13 05	SR	23,11	V	0,27	V	78,26	V	0,00	V	1,53	V	139,49	V	29866	V
2022/04/13 06	SR	42,31	V	0,31	V	62,16	V	0,00	V	1,46	V	139,29	V	29343	V
2022/04/13 07	SR	48,61	V	0,36	V	59,89	V	0,00	V	1,46	V	139,23	V	29480	V
2022/04/13 08	SR	69,62	V	0,46	V	49,34	V	0,00	V	1,41	V	139,42	V	29053	V
2022/04/13 09	SR	38,94	V	0,33	V	65,99	V	0,00	V	1,68	V	138,97	V	29058	V
2022/04/13 10	SR	32,45	V	0,28	V	67,55	V	0,00	V	1,57	V	137,09	V	28998	V
2022/04/13 11	SR	82,73	V	0,50	V	43,64	V	0,00	V	1,60	V	137,00	V	28762	V
2022/04/13 12	SR	64,37	V	0,38	V	49,80	V	0,00	V	1,56	V	137,23	V	28544	V
2022/04/13 13	SR	79,31	V	0,60	V	51,00	V	0,00	V	1,58	V	137,87	V	28500	V
2022/04/13 14	SR	92,17	V	0,91	V	51,27	V	0,03	V	1,87	V	138,83	V	28704	V
2022/04/13 15	SR	46,65	V	0,38	V	64,51	V	0,00	V	1,92	V	138,06	V	28786	V
2022/04/13 16	SR	76,33	V	0,77	V	56,42	V	0,02	V	1,91	V	138,10	V	28621	V
2022/04/13 17	SR	129,78	V	1,95	V	45,70	V	0,13	V	1,67	V	136,86	V	27914	V
2022/04/13 18	SR	110,26	V	1,18	V	46,17	V	0,03	V	1,67	V	136,13	V	27767	V
2022/04/13 19	SR	106,80	V	0,75	V	37,19	V	0,00	V	1,80	V	136,57	V	27950	V
2022/04/13 20	SR	133,59	V	0,86	V	26,07	NV	0,00	V	1,99	V	138,47	V	28633	V
2022/04/13 21	SR	47,08	V	0,41	V	53,99	V	0,00	V	2,35	V	140,76	V	29945	V
2022/04/13 22	SR	38,14	V	0,36	V	61,26	V	0,00	V	4,31	V	141,05	V	29783	V
2022/04/13 23	SR	31,28	V	0,32	V	70,78	V	0,00	V	1,72	V	138,31	V	29755	V
2022/04/13 24	SR	76,51	V	0,58	V	47,80	V	0,00	V	1,44	V	138,45	V	29645	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.5-133.6	0.3-2.0	37.2-80.2	0.0-0.2	1.4-4.3	136.1-141.0	27766.7-30669.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.2	0.6	59.9	0	1.8	138.6	29211.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/14 01	SR	112,82	V	0,83	V	37,05	V	0,00	V	1,36	V	138,38	V	29161	V
2022/04/14 02	SR	88,66	V	0,71	V	51,55	V	0,00	V	1,37	V	138,61	V	29427	V
2022/04/14 03	SR	45,11	V	0,36	V	61,92	V	0,00	V	1,44	V	139,74	V	29955	V
2022/04/14 04	SR	43,38	V	0,37	V	61,66	V	0,00	V	1,49	V	140,26	V	29785	V
2022/04/14 05	SR	54,96	V	0,56	V	61,47	V	0,01	V	1,43	V	140,77	V	29900	V
2022/04/14 06	SR	97,48	V	0,81	V	43,56	V	0,00	V	1,35	V	141,09	V	29618	V
2022/04/14 07	SR	75,13	V	0,68	V	50,20	V	0,00	V	1,41	V	141,31	V	30155	V
2022/04/14 08	SR	63,57	V	0,57	V	51,26	V	0,00	V	1,32	V	141,79	V	30199	V
2022/04/14 09	SR	185,76	NV	1,37	NV	32,13	NV	0,00	NV	1,16	NV	142,07	NV	30040	NV
2022/04/14 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/14 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/14 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/14 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/14 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/14 15	SR	86,66	NV	1,12	NV	51,17	NV	0,00	NV	1,32	NV	141,14	NV	28626	NV
2022/04/14 16	SR	131,35	V	1,82	V	52,85	V	0,18	V	1,34	V	141,71	V	28745	V
2022/04/14 17	SR	80,27	V	0,90	V	63,04	V	0,02	V	1,16	V	141,16	V	28897	V
2022/04/14 18	SR	102,38	V	0,96	V	54,83	V	0,02	V	0,92	V	140,07	V	28188	V
2022/04/14 19	SR	41,72	V	0,51	V	78,35	V	0,00	V	1,06	V	140,02	V	28585	V
2022/04/14 20	SR	17,71	V	0,49	V	97,73	V	0,00	V	1,19	V	140,52	V	28904	V
2022/04/14 21	SR	12,59	V	0,42	V	110,18	V	0,00	V	1,41	V	141,16	V	29414	V
2022/04/14 22	SR	79,07	V	0,96	V	64,52	V	0,02	V	1,38	V	140,85	V	28760	V
2022/04/14 23	SR	100,61	V	1,09	V	57,83	V	0,01	V	1,38	V	140,72	V	29137	V
2022/04/14 24	SR	79,84	V	0,85	V	62,99	V	0,01	V	1,32	V	141,05	V	29143	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.6-131.4	0.4-1.8	37.1-110.2	0.0-0.2	0.9-1.5	138.4-141.8	28188.1-30199.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.2	0.8	62.4	0	1.3	140.5	29292.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/15

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/15 01	SR	39,84	V	0,48	V	75,30	V	0,00	V	1,42	V	141,26	V	29369	V
2022/04/15 02	SR	29,11	V	0,40	V	82,78	V	0,00	V	1,54	V	141,61	V	29635	V
2022/04/15 03	SR	18,24	V	0,34	V	89,89	V	0,00	V	1,55	V	142,11	V	29701	V
2022/04/15 04	SR	24,09	V	0,40	V	84,53	V	0,00	V	1,32	V	142,42	V	29346	V
2022/04/15 05	SR	33,80	V	0,48	V	77,87	V	0,00	V	1,24	V	142,86	V	29324	V
2022/04/15 06	SR	33,97	V	0,51	V	75,77	V	0,00	V	1,40	V	143,35	V	29054	V
2022/04/15 07	SR	18,63	V	0,38	V	87,35	V	0,00	V	1,30	V	141,73	V	28989	V
2022/04/15 08	SR	75,39	V	0,83	V	64,93	V	0,03	V	1,14	V	140,66	V	28407	V
2022/04/15 09	SR	31,92	V	0,41	V	79,06	V	0,00	V	2,50	V	139,79	V	29280	V
2022/04/15 10	SR	34,22	V	0,41	V	78,80	V	0,03	V	1,19	V	139,95	V	29411	V
2022/04/15 11	SR	37,32	V	0,43	V	78,91	V	0,05	V	1,06	V	140,70	V	29428	V
2022/04/15 12	SR	54,85	V	0,55	V	69,02	V	0,07	V	1,07	V	141,15	V	29286	V
2022/04/15 13	SR	22,52	V	0,35	V	91,41	V	0,03	V	1,11	V	141,66	V	29419	V
2022/04/15 14	SR	63,60	V	0,49	V	64,65	V	0,04	V	1,01	V	142,05	V	28839	V
2022/04/15 15	SR	65,16	V	0,55	V	55,49	V	0,05	V	0,99	V	141,87	V	28636	V
2022/04/15 16	SR	83,40	V	0,69	V	52,49	V	0,09	V	1,07	V	142,17	V	28500	V
2022/04/15 17	SR	57,94	V	0,43	V	61,25	V	0,00	V	1,09	V	142,78	V	28831	V
2022/04/15 18	SR	124,43	V	1,02	V	43,82	V	0,09	V	0,99	V	142,84	V	28417	V
2022/04/15 19	SR	89,24	V	0,54	V	46,21	V	0,03	V	0,96	V	142,58	V	28081	V
2022/04/15 20	SR	114,87	V	0,80	V	42,92	V	0,10	V	0,98	V	142,82	V	28207	V
2022/04/15 21	SR	124,62	V	1,62	V	64,13	V	0,38	V	1,06	V	143,49	V	28972	V
2022/04/15 22	SR	106,33	V	1,04	V	60,23	V	0,22	V	3,05	V	141,98	V	28560	V
2022/04/15 23	SR	114,40	V	1,04	V	55,07	V	0,31	V	1,10	V	138,17	V	28648	V
2022/04/15 24	SR	134,34	V	1,10	V	48,82	V	0,35	V	0,98	V	137,92	V	28697	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.2-134.3	0.3-1.6	42.9-91.4	0.0-0.4	1.0-3.1	137.9-143.5	28080.6-29701.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.8	0.6	67.9	0.1	1.3	141.6	28959.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

fill

RESPONSABILE IMPIANTO:

fill

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/16 01	SR	94,79	V	0,79	V	58,99	V	0,19	V	1,02	V	138,23	V	29072	V
2022/04/16 02	SR	87,59	V	0,60	V	51,15	V	0,17	V	0,96	V	138,76	V	29049	V
2022/04/16 03	SR	109,62	V	0,73	V	46,32	V	0,22	V	0,79	V	138,75	V	28744	V
2022/04/16 04	SR	115,40	V	0,77	V	41,15	V	0,26	V	0,83	V	139,28	V	28815	V
2022/04/16 05	SR	74,94	V	0,53	V	59,68	V	0,26	V	0,80	V	139,71	V	29194	V
2022/04/16 06	SR	44,73	V	0,37	V	70,17	V	0,15	V	0,81	V	140,39	V	29417	V
2022/04/16 07	SR	28,68	V	0,42	V	86,94	V	0,00	V	0,94	V	140,79	V	29423	V
2022/04/16 08	SR	29,64	V	0,40	V	86,46	V	0,03	V	0,86	V	141,18	V	29232	V
2022/04/16 09	SR	44,93	V	0,38	V	74,14	V	0,04	V	0,93	V	140,93	V	29011	V
2022/04/16 10	SR	31,72	V	0,35	V	86,06	V	0,03	V	0,86	V	139,91	V	29194	V
2022/04/16 11	SR	30,91	V	0,36	V	89,60	V	0,15	V	0,86	V	140,09	V	29131	V
2022/04/16 12	SR	33,89	V	0,33	V	80,79	V	0,15	V	0,84	V	140,41	V	28893	V
2022/04/16 13	SR	77,89	V	0,58	V	55,01	V	0,01	V	0,80	V	140,91	V	28980	V
2022/04/16 14	SR	100,50	V	0,79	V	51,21	V	0,00	V	0,74	V	141,19	V	28761	V
2022/04/16 15	SR	117,38	V	1,05	V	51,64	V	0,00	V	0,65	V	140,82	V	28244	V
2022/04/16 16	SR	46,24	V	0,37	V	65,71	V	0,00	V	0,70	V	140,91	V	28456	V
2022/04/16 17	SR	23,06	V	0,27	V	78,71	V	0,00	V	0,72	V	141,06	V	28545	V
2022/04/16 18	SR	25,14	V	0,31	V	83,14	V	0,00	V	0,77	V	141,77	V	29001	V
2022/04/16 19	SR	22,76	V	0,39	V	84,22	V	0,38	V	0,77	V	142,41	V	28557	V
2022/04/16 20	SR	30,54	V	0,44	V	78,28	V	0,00	V	0,73	V	142,64	V	28447	V
2022/04/16 21	SR	47,68	V	0,50	V	63,36	V	0,00	V	0,68	V	142,40	V	28029	V
2022/04/16 22	SR	53,22	V	0,53	V	63,05	V	0,00	V	0,73	V	141,33	V	27478	V
2022/04/16 23	SR	64,33	V	0,58	V	53,07	V	0,00	V	0,60	V	139,09	V	27283	V
2022/04/16 24	SR	56,23	V	0,53	V	56,64	V	0,00	V	0,65	V	138,97	V	27731	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.8-117.4	0.3-1.0	41.2-89.6	0.0-0.4	0.6-1.0	138.2-142.6	27282.8-29423.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58	0.5	67.3	0.1	0.8	140.5	28695.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/17 01	SR	114,28	V	3,92	V	49,28	V	2,55	V	0,66	V	139,11	V	27268	V
2022/04/17 02	SR	88,61	V	0,85	V	45,09	V	0,01	V	0,57	V	139,02	V	27346	V
2022/04/17 03	SR	59,96	V	0,63	V	59,58	V	0,00	V	0,58	V	139,35	V	27572	V
2022/04/17 04	SR	57,49	V	0,66	V	63,33	V	0,00	V	0,62	V	140,09	V	28043	V
2022/04/17 05	SR	69,10	V	0,70	V	57,13	V	0,00	V	0,60	V	140,67	V	28017	V
2022/04/17 06	SR	47,95	V	0,53	V	65,13	V	0,00	V	0,63	V	141,08	V	28395	V
2022/04/17 07	SR	39,61	V	0,49	V	70,12	V	0,00	V	0,70	V	141,86	V	29487	V
2022/04/17 08	SR	40,52	V	0,52	V	77,32	V	0,00	V	0,71	V	142,53	V	29579	V
2022/04/17 09	SR	46,03	V	0,57	V	74,88	V	0,00	V	0,69	V	143,20	V	29543	V
2022/04/17 10	SR	43,82	V	0,54	V	78,91	V	0,00	V	0,68	V	143,96	V	29801	V
2022/04/17 11	SR	48,58	V	0,52	V	74,04	V	0,00	V	0,66	V	144,48	V	29524	V
2022/04/17 12	SR	40,64	V	0,40	V	79,82	V	0,00	V	0,72	V	143,40	V	29042	V
2022/04/17 13	SR	61,08	V	0,49	V	67,68	V	0,00	V	0,57	V	140,72	V	28309	V
2022/04/17 14	SR	41,01	V	0,36	V	73,70	V	0,00	V	0,57	V	140,30	V	28520	V
2022/04/17 15	SR	38,44	V	0,36	V	74,20	V	0,00	V	0,59	V	140,49	V	28742	V
2022/04/17 16	SR	84,54	V	0,68	V	55,59	V	0,01	V	0,57	V	140,88	V	28616	V
2022/04/17 17	SR	130,71	V	1,37	V	48,63	V	0,08	V	0,57	V	141,18	V	28368	V
2022/04/17 18	SR	52,07	V	0,41	V	71,01	V	0,00	V	0,63	V	142,12	V	28974	V
2022/04/17 19	SR	40,39	V	0,37	V	75,78	V	0,00	V	0,70	V	142,82	V	29314	V
2022/04/17 20	SR	34,63	V	0,39	V	75,66	V	0,00	V	0,63	V	143,15	V	29161	V
2022/04/17 21	SR	33,04	V	0,38	V	82,45	V	0,00	V	0,64	V	143,74	V	29426	V
2022/04/17 22	SR	17,80	V	0,36	V	105,37	V	0,00	V	0,81	V	143,20	V	29854	V
2022/04/17 23	SR	30,09	V	0,36	V	80,39	V	0,00	V	0,69	V	141,45	V	29628	V
2022/04/17 24	SR	30,22	V	0,39	V	84,93	V	0,00	V	0,67	V	141,15	V	29798	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.8-130.7	0.4-3.9	45.1-105.4	0.0-2.5	0.6-0.8	139.0-144.5	27267.7-29854.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.8	0.7	70.4	0.1	0.6	141.7	28847
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

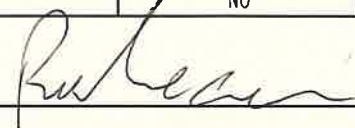

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/18 01	SR	37,70	V	0,44	V	83,78	V	0,00	V	0,67	V	141,25	V	29757	V
2022/04/18 02	SR	33,54	V	0,39	V	80,55	V	0,00	V	0,67	V	141,35	V	29742	V
2022/04/18 03	SR	47,48	V	0,51	V	75,28	V	0,00	V	0,66	V	141,53	V	29705	V
2022/04/18 04	SR	64,20	V	0,80	V	70,47	V	0,00	V	0,68	V	142,03	V	29680	V
2022/04/18 05	SR	103,21	V	1,36	V	66,17	V	0,00	V	0,63	V	142,42	V	29528	V
2022/04/18 06	SR	82,44	V	0,85	V	64,29	V	0,00	V	0,70	V	142,86	V	29485	V
2022/04/18 07	SR	46,05	V	0,51	V	76,08	V	0,00	V	0,70	V	142,92	V	29578	V
2022/04/18 08	SR	38,70	V	0,48	V	71,07	V	0,01	V	0,70	V	143,13	V	29086	V
2022/04/18 09	SR	51,98	V	0,45	V	62,32	V	0,00	V	0,67	V	143,33	V	28659	V
2022/04/18 10	SR	60,90	V	0,52	V	59,89	V	0,00	V	0,63	V	143,26	V	28365	V
2022/04/18 11	SR	60,62	V	0,50	V	58,68	V	0,00	V	0,77	V	142,88	V	28144	V
2022/04/18 12	SR	44,94	V	0,39	V	61,01	V	0,00	V	0,61	V	140,20	V	27755	V
2022/04/18 13	SR	52,50	V	0,48	V	59,45	V	0,01	V	0,64	V	139,59	V	28005	V
2022/04/18 14	SR	89,19	V	0,89	V	46,84	V	0,03	V	0,62	V	139,47	V	27682	V
2022/04/18 15	SR	56,27	V	0,45	V	54,62	V	0,00	V	0,61	V	139,80	V	27935	V
2022/04/18 16	SR	40,21	V	0,41	V	65,64	V	0,00	V	1,73	V	140,77	V	28462	V
2022/04/18 17	SR	34,02	V	0,33	V	69,53	V	0,00	V	0,80	V	139,92	V	27761	V
2022/04/18 18	SR	22,98	V	0,31	V	86,05	V	0,01	V	0,67	V	138,09	V	28587	V
2022/04/18 19	SR	21,78	V	0,32	V	89,34	V	0,00	V	0,78	V	139,20	V	29514	V
2022/04/18 20	SR	20,55	V	0,33	V	89,41	V	0,01	V	0,70	V	139,89	V	29670	V
2022/04/18 21	SR	15,10	V	0,37	V	107,31	V	0,05	V	0,72	V	140,42	V	30007	V
2022/04/18 22	SR	15,88	V	0,36	V	98,94	V	0,05	V	0,72	V	140,64	V	30072	V
2022/04/18 23	SR	21,17	V	0,36	V	89,22	V	0,03	V	0,80	V	140,89	V	29891	V
2022/04/18 24	SR	19,94	V	0,36	V	93,48	V	0,02	V	0,74	V	141,14	V	29989	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.1-103.2	0.3-1.4	46.8-107.3	0.0-0.1	0.6-1.7	138.1-143.3	27681.8-30071.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.1	0.5	74.1	0	0.7	141.1	29044.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

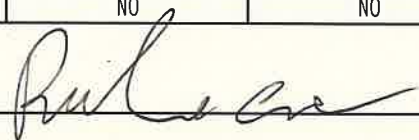

RESPONSABILE IMPIANTO:

