

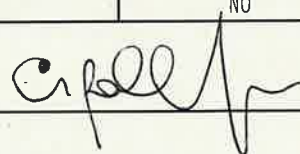
CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/04/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/14 01	SR	165,85	V	0,64	V	110,12	V	0,01	V	1,51	V	126,85	V	27170	V
2025/04/14 02	SR	139,03	V	0,36	V	114,29	V	0,01	V	1,82	V	126,78	V	27155	V
2025/04/14 03	SR	85,00	V	0,09	V	130,81	V	0,01	V	1,86	V	124,76	V	27360	V
2025/04/14 04	SR	114,27	V	0,27	V	121,40	V	0,01	V	1,75	V	124,35	V	27304	V
2025/04/14 05	SR	73,34	V	0,18	V	143,54	V	0,02	V	1,83	V	123,93	V	27390	V
2025/04/14 06	SR	128,73	V	0,36	V	121,04	V	0,12	V	1,70	V	123,97	V	27504	V
2025/04/14 07	SR	74,85	V	0,04	V	129,26	V	0,00	V	1,83	V	123,97	V	27878	V
2025/04/14 08	SR	81,79	V	0,04	V	125,75	V	0,00	V	1,92	V	123,98	V	27479	V
2025/04/14 09	SR	181,03	V	1,99	V	116,00	V	0,01	V	1,89	V	124,17	V	27164	V
2025/04/14 10	SR	108,60	V	0,22	V	121,97	V	0,00	V	2,09	V	124,54	V	26999	V
2025/04/14 11	SR	36,26	V	0,01	V	135,54	V	0,00	V	2,09	V	124,79	V	27011	V
2025/04/14 12	SR	210,53	V	5,63	V	104,85	V	0,32	V	2,21	V	124,92	V	25999	V
2025/04/14 13	SR	23,92	V	0,01	V	145,92	V	0,00	V	2,11	V	123,99	V	26556	V
2025/04/14 14	SR	62,52	V	0,99	V	130,67	V	0,15	V	2,02	V	123,71	V	26943	V
2025/04/14 15	SR	154,39	V	1,80	V	91,59	V	0,16	V	2,10	V	124,94	V	26625	V
2025/04/14 16	SR	139,96	V	2,22	V	99,35	V	0,32	V	2,10	V	125,53	V	26262	V
2025/04/14 17	SR	92,42	V	0,71	V	108,32	V	0,00	V	2,35	V	125,81	V	26235	V
2025/04/14 18	SR	261,48	V	3,58	V	94,98	V	0,12	V	2,20	V	126,21	V	25751	V
2025/04/14 19	SR	55,00	V	0,17	V	141,82	V	0,00	V	2,21	V	126,15	V	26477	V
2025/04/14 20	SR	33,26	V	0,17	V	171,72	V	0,00	V	2,29	V	125,67	V	26933	V
2025/04/14 21	SR	11,33	V	0,01	V	168,45	V	0,00	V	2,24	V	125,06	V	26988	V
2025/04/14 22	SR	8,43	V	0,01	V	173,47	V	0,00	V	2,36	V	124,47	V	26991	V
2025/04/14 23	SR	110,77	V	0,72	V	124,25	V	0,03	V	2,15	V	123,37	V	26854	V
2025/04/14 24	SR	23,42	V	0,01	V	160,50	V	0,00	V	2,15	V	123,16	V	26853	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.4-261.5	0.0-5.6	91.6-173.5	0.0-0.3	1.5-2.4	123.2-126.9	25750.8-27877.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	99	0.8	128.6	0.1	2	124.8	26911.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/15 01	SR	40,34	V	0,01	V	143,38	V	0,00	V	2,18	V	122,81	V	26679	V
2025/04/15 02	SR	83,68	V	0,51	V	117,81	V	0,07	V	2,19	V	122,54	V	26509	V
2025/04/15 03	SR	239,44	V	5,13	V	95,19	V	0,83	V	2,39	V	122,89	V	26184	V
2025/04/15 04	SR	123,99	V	0,42	V	100,79	V	0,08	V	2,30	V	123,77	V	26282	V
2025/04/15 05	SR	110,85	V	0,58	V	101,80	V	0,17	V	2,42	V	123,84	V	26164	V
2025/04/15 06	SR	122,76	V	1,20	V	102,00	V	0,26	V	2,38	V	123,64	V	26118	V
2025/04/15 07	SR	16,83	V	0,01	V	141,96	V	0,00	V	2,50	V	123,55	V	26449	V
2025/04/15 08	SR	18,38	V	0,01	V	143,82	V	0,01	V	2,67	V	123,63	V	25991	V
2025/04/15 09	SR	231,66	V	4,71	V	87,72	V	1,15	V	2,15	V	124,29	V	26287	V
2025/04/15 10	SR	254,56	V	12,16	V	104,49	V	4,29	V	2,40	V	125,32	V	25656	V
2025/04/15 11	SR	46,91	V	0,16	V	129,97	V	0,01	V	2,41	V	125,82	V	25490	V
2025/04/15 12	SR	66,44	V	0,03	V	116,68	V	0,00	V	2,38	V	126,34	V	25467	V
2025/04/15 13	SR	210,41	V	2,65	V	92,43	V	0,22	V	2,43	V	127,02	V	25259	V
2025/04/15 14	SR	205,69	V	4,19	V	102,67	V	1,09	V	2,39	V	127,24	V	25295	V
2025/04/15 15	SR	110,91	V	0,86	V	117,76	V	0,07	V	2,49	V	127,10	V	25505	V
2025/04/15 16	SR	84,23	V	0,05	V	120,97	V	0,00	V	2,49	V	127,09	V	25517	V
2025/04/15 17	SR	75,89	V	0,32	V	128,69	V	0,00	V	2,44	V	127,21	V	25566	V
2025/04/15 18	SR	50,65	V	0,14	V	146,58	V	0,00	V	2,71	V	127,04	V	25480	V
2025/04/15 19	SR	120,09	V	1,57	V	126,85	V	0,24	V	2,55	V	127,32	V	25378	V
2025/04/15 20	SR	181,24	V	2,52	V	107,43	V	0,31	V	2,66	V	127,66	V	25324	V
2025/04/15 21	SR	170,76	V	1,19	V	104,70	V	0,05	V	2,65	V	128,05	V	25517	V
2025/04/15 22	SR	159,95	V	0,91	V	100,51	V	0,07	V	2,65	V	128,30	V	25596	V
2025/04/15 23	SR	171,93	V	0,93	V	94,95	V	0,01	V	2,87	V	128,19	V	25627	V
2025/04/15 24	SR	231,10	V	1,74	V	83,91	V	0,07	V	2,62	V	128,24	V	25568	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.8-254.6	0.0-12.2	83.9-146.6	0.0-4.3	2.2-2.9	122.5-128.3	25259.4-26679.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	130.4	1.7	113	0.4	2.5	125.8	25787.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/16 01	SR	169,54	V	0,54	V	89,62	V	0,00	V	2,64	V	128,44	V	25595	V
2025/04/16 02	SR	142,60	V	0,13	V	91,44	V	0,00	V	2,67	V	128,39	V	25581	V
2025/04/16 03	SR	63,80	V	0,02	V	114,07	V	0,00	V	2,75	V	128,27	V	25655	V
2025/04/16 04	SR	88,61	V	0,06	V	108,96	V	0,00	V	2,77	V	128,08	V	25704	V
2025/04/16 05	SR	94,29	V	0,93	V	125,72	V	0,06	V	2,77	V	127,51	V	25871	V
2025/04/16 06	SR	113,40	V	0,44	V	112,42	V	0,00	V	2,98	V	127,30	V	25685	V
2025/04/16 07	SR	196,15	V	3,96	V	123,30	V	0,44	V	2,74	V	127,65	V	26093	V
2025/04/16 08	SR	121,27	V	0,78	V	126,96	V	0,15	V	2,78	V	127,89	V	25434	V
2025/04/16 09	SR	85,96	V	0,50	V	132,78	V	0,10	V	2,62	V	127,82	V	25360	V
2025/04/16 10	SR	94,67	V	0,85	V	140,95	V	0,30	V	2,59	V	127,74	V	25369	V
2025/04/16 11	SR	188,86	V	4,72	V	132,58	V	1,98	V	2,73	V	127,29	V	25443	V
2025/04/16 12	SR	144,41	V	2,08	V	128,06	V	1,29	V	2,67	V	127,15	V	25449	V
2025/04/16 13	SR	158,72	V	2,96	V	133,90	V	2,01	V	2,69	V	127,44	V	25396	V
2025/04/16 14	SR	151,80	V	1,60	V	124,31	V	2,07	V	2,71	V	127,60	V	25478	V
2025/04/16 15	SR	71,94	V	0,32	V	126,16	V	1,15	V	3,14	V	127,14	V	25435	V
2025/04/16 16	SR	136,67	V	1,30	V	94,25	V	0,20	V	2,74	V	127,16	V	25050	V
2025/04/16 17	SR	142,70	V	0,54	V	89,61	V	0,00	V	2,70	V	127,14	V	25030	V
2025/04/16 18	SR	186,13	V	0,92	V	83,17	V	0,04	V	2,77	V	127,15	V	25083	V
2025/04/16 19	SR	164,29	V	3,42	V	113,48	V	0,83	V	2,67	V	127,45	V	25118	V
2025/04/16 20	SR	55,48	V	0,64	V	147,28	V	0,09	V	3,00	V	127,18	V	25007	V
2025/04/16 21	SR	25,85	V	0,03	V	150,79	V	0,00	V	2,94	V	126,33	V	25268	V
2025/04/16 22	SR	40,11	V	0,01	V	128,88	V	0,00	V	3,00	V	126,22	V	25212	V
2025/04/16 23	SR	50,91	V	0,01	V	124,70	V	0,00	V	2,94	V	126,40	V	25311	V
2025/04/16 24	SR	14,73	V	0,02	V	157,78	V	0,00	V	3,01	V	126,20	V	25459	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.7-196.2	0.0-4.7	83.2-157.8	0.0-2.1	2.6-3.1	126.2-128.4	25006.7-26092.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	112.6	1.1	120.9	0.4	2.8	127.4	25420.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 16

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/17 01	SR	4,53	V	0,01	V	175,53	V	0,00	V	3,01	V	126,24	V	25119	V
2025/04/17 02	SR	17,08	V	0,01	V	135,61	V	0,00	V	2,95	V	127,34	V	24393	V
2025/04/17 03	SR	135,97	V	1,31	V	82,88	V	0,07	V	2,61	V	128,04	V	24340	V
2025/04/17 04	SR	121,89	V	1,39	V	85,04	V	0,11	V	2,85	V	128,64	V	23984	V
2025/04/17 05	SR	27,72	V	0,01	V	117,58	V	0,00	V	2,71	V	128,31	V	24113	V
2025/04/17 06	SR	22,72	V	0,01	V	120,24	V	0,00	V	2,86	V	128,09	V	24148	V
2025/04/17 07	SR	82,54	V	0,25	V	99,36	V	0,00	V	2,96	V	127,09	V	25252	V
2025/04/17 08	SR	190,42	V	3,24	V	75,07	V	0,42	V	2,85	V	127,01	V	23892	V
2025/04/17 09	SR	207,87	V	4,28	V	79,25	V	0,56	V	2,89	V	128,04	V	23727	V
2025/04/17 10	SR	200,29	V	5,48	V	98,79	V	0,95	V	2,85	V	128,25	V	23854	V
2025/04/17 11	SR	209,55	V	5,56	V	96,11	V	1,06	V	2,57	V	128,49	V	23827	V
2025/04/17 12	SR	201,57	V	5,67	V	99,64	V	1,32	V	2,70	V	129,76	V	23397	V
2025/04/17 13	SR	25,88	V	0,01	V	140,24	V	0,00	V	2,84	V	130,23	V	23318	V
2025/04/17 14	SR	138,05	V	3,94	V	106,60	V	0,78	V	2,99	V	131,10	V	23273	V
2025/04/17 15	SR	156,32	V	1,28	V	90,01	V	0,11	V	2,84	V	131,55	V	23420	V
2025/04/17 16	SR	130,28	V	1,19	V	103,27	V	0,09	V	2,99	V	131,46	V	23391	V
2025/04/17 17	SR	184,95	V	2,24	V	92,30	V	0,16	V	3,02	V	131,61	V	23500	V
2025/04/17 18	SR	193,75	V	2,47	V	95,75	V	0,17	V	2,83	V	131,95	V	23597	V
2025/04/17 19	SR	83,90	V	0,27	V	113,21	V	0,01	V	3,05	V	131,86	V	23713	V
2025/04/17 20	SR	126,70	V	1,69	V	111,31	V	0,11	V	2,96	V	131,65	V	23695	V
2025/04/17 21	SR	98,83	V	0,54	V	95,95	V	0,02	V	3,05	V	131,70	V	24932	V
2025/04/17 22	SR	70,94	V	0,33	V	80,03	V	0,00	V	3,29	V	131,29	V	24836	V
2025/04/17 23	SR	9,86	V	0,01	V	115,95	V	0,00	V	3,26	V	130,37	V	24931	V
2025/04/17 24	SR	21,41	V	0,01	V	105,87	V	0,00	V	3,50	V	129,81	V	25050	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.5-209.6	0.0-5.7	75.1-175.5	0.0-1.3	2.6-3.5	126.2-131.9	23273.2-25251.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	111	1.7	104.8	0.2	2.9	129.6	24070.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/18 01	SR	10,86	V	0,01	V	111,72	V	0,00	V	3,28	V	129,62	V	25037	V
2025/04/18 02	SR	145,47	V	1,40	V	76,51	V	0,03	V	3,05	V	130,41	V	24672	V
2025/04/18 03	SR	259,89	V	3,08	V	54,83	V	0,04	V	2,93	V	131,81	V	24368	V
2025/04/18 04	SR	228,71	V	3,39	V	53,51	V	0,12	V	2,74	V	132,48	V	24318	V
2025/04/18 05	SR	115,28	V	0,60	V	63,78	V	0,00	V	2,78	V	132,77	V	24285	V
2025/04/18 06	SR	131,89	V	0,78	V	60,25	V	0,00	V	2,73	V	133,08	V	24273	V
2025/04/18 07	SR	104,35	V	0,28	V	60,50	V	0,00	V	2,66	V	133,05	V	26396	V
2025/04/18 08	SR	134,91	V	0,63	V	62,19	V	0,02	V	2,93	V	133,35	V	24663	V
2025/04/18 09	SR	148,33	V	0,87	V	56,74	V	0,07	V	2,84	V	133,69	V	24517	V
2025/04/18 10	SR	114,01	V	0,18	V	64,32	V	0,07	V	2,92	V	133,95	V	24503	V
2025/04/18 11	SR	81,61	V	0,11	V	70,72	V	0,06	V	2,89	V	134,16	V	24435	V
2025/04/18 12	SR	86,65	V	0,10	V	71,13	V	0,03	V	2,89	V	134,44	V	24646	V
2025/04/18 13	SR	141,31	V	0,59	V	60,83	V	0,04	V	2,82	V	134,74	V	24644	V
2025/04/18 14	SR	127,26	V	1,88	V	68,16	V	0,33	V	2,91	V	134,92	V	24583	V
2025/04/18 15	SR	142,75	V	0,99	V	68,36	V	0,11	V	3,11	V	131,81	V	24657	V
2025/04/18 16	SR	191,45	V	5,22	V	69,83	V	1,75	V	2,86	V	130,01	V	24621	V
2025/04/18 17	SR	172,52	V	4,76	V	84,37	V	1,42	V	2,92	V	129,69	V	24950	V
2025/04/18 18	SR	81,70	V	0,31	V	94,27	V	0,40	V	2,89	V	129,42	V	25214	V
2025/04/18 19	SR	114,52	V	0,61	V	86,49	V	0,10	V	3,05	V	129,82	V	25172	V
2025/04/18 20	SR	66,37	V	0,07	V	88,03	V	0,01	V	3,24	V	130,13	V	25236	V
2025/04/18 21	SR	116,60	V	0,43	V	74,05	V	0,02	V	3,20	V	130,35	V	25190	V
2025/04/18 22	SR	176,66	V	2,24	V	69,89	V	0,02	V	3,57	V	130,04	V	25220	V
2025/04/18 23	SR	141,10	V	2,06	V	74,62	V	0,06	V	3,47	V	129,47	V	25216	V
2025/04/18 24	SR	94,95	V	1,58	V	89,31	V	0,01	V	3,73	V	129,34	V	25246	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.9-259.9	0.0-5.2	53.5-111.7	0.0-1.8	2.7-3.7	129.3-134.9	24273.1-26395.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	130.4	1.3	72.3	0.2	3	131.8	24835.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Gianni Pire


RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/19 01	SR	17,77	V	0,01	V	110,09	V	0,00	V	3,86	V	129,10	V	25294	V
2025/04/19 02	SR	20,80	V	0,01	V	106,91	V	0,00	V	3,59	V	129,41	V	25079	V
2025/04/19 03	SR	16,13	V	0,01	V	103,67	V	0,00	V	3,81	V	129,66	V	24995	V
2025/04/19 04	SR	3,73	V	0,01	V	125,16	V	0,00	V	3,72	V	129,69	V	24790	V
2025/04/19 05	SR	5,47	V	0,01	V	131,27	V	0,00	V	3,74	V	129,69	V	24742	V
2025/04/19 06	SR	80,77	V	4,26	V	116,76	V	6,29	V	3,85	V	129,73	V	24697	V
2025/04/19 07	SR	85,12	V	0,42	V	74,38	V	0,01	V	3,26	V	130,19	V	26067	V
2025/04/19 08	SR	106,60	V	0,65	V	69,09	V	0,04	V	3,71	V	130,92	V	24731	V
2025/04/19 09	SR	151,67	V	0,74	V	59,76	V	0,03	V	3,40	V	131,36	V	24802	V
2025/04/19 10	SR	124,63	V	0,33	V	69,08	V	0,00	V	3,84	V	131,37	V	24913	V
2025/04/19 11	SR	130,00	V	0,43	V	76,72	V	0,01	V	3,98	V	131,33	V	24824	V
2025/04/19 12	SR	127,28	V	0,30	V	73,57	V	0,00	V	3,83	V	129,94	V	24921	V
2025/04/19 13	SR	209,08	V	2,15	V	69,43	V	0,18	V	4,12	V	129,77	V	25007	V
2025/04/19 14	SR	167,55	V	0,74	V	65,63	V	0,03	V	3,70	V	130,15	V	24981	V
2025/04/19 15	SR	98,53	V	0,48	V	77,54	V	0,01	V	1,00	V	130,18	V	25130	V
2025/04/19 16	SR	31,23	V	0,01	V	88,02	V	0,00	V	2,02	V	129,72	V	25096	V
2025/04/19 17	SR	75,83	V	0,11	V	77,51	V	0,00	V	1,54	V	129,60	V	24853	V
2025/04/19 18	SR	140,51	V	0,59	V	65,53	V	0,02	V	1,34	V	129,43	V	24757	V
2025/04/19 19	SR	151,45	V	5,07	V	66,97	V	2,52	V	1,26	V	129,82	V	24660	V
2025/04/19 20	SR	198,09	V	5,06	V	65,19	V	0,95	V	1,26	V	129,76	V	24528	V
2025/04/19 21	SR	158,58	V	2,44	V	65,36	V	0,36	V	1,18	V	130,13	V	24428	V
2025/04/19 22	SR	95,82	V	0,99	V	71,68	V	0,10	V	1,20	V	129,99	V	24489	V
2025/04/19 23	SR	199,92	V	3,18	V	62,75	V	0,33	V	1,23	V	129,39	V	24626	V
2025/04/19 24	SR	133,82	V	2,27	V	80,91	V	0,26	V	1,28	V	129,57	V	24544	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.7-209.1	0.0-5.1	59.8-131.3	0.0-6.3	1.0-4.1	129.1-131.4	24428.1-26067.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	105.4	1.3	82.2	0.5	2.7	130	24873
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/20 01	SR	69,67	V	0,23	V	88,57	V	0,00	V	1,22	V	129,42	V	24752	V
2025/04/20 02	SR	80,90	V	0,34	V	77,72	V	0,00	V	1,22	V	129,12	V	24791	V
2025/04/20 03	SR	206,66	V	3,28	V	59,36	V	0,39	V	1,35	V	129,39	V	24480	V
2025/04/20 04	SR	193,62	V	2,72	V	56,25	V	0,29	V	1,27	V	130,29	V	24459	V
2025/04/20 05	SR	94,74	V	0,18	V	63,02	V	0,00	V	1,24	V	130,54	V	24544	V
2025/04/20 06	SR	159,61	V	0,84	V	53,58	V	0,00	V	1,17	V	130,32	V	24791	V
2025/04/20 07	SR	134,96	V	0,84	V	56,48	V	0,03	V	1,28	V	130,46	V	25973	V
2025/04/20 08	SR	136,38	V	0,47	V	52,35	V	0,01	V	1,45	V	130,62	V	24663	V
2025/04/20 09	SR	107,24	V	0,68	V	59,61	V	0,11	V	1,28	V	130,49	V	24644	V
2025/04/20 10	SR	117,26	V	0,25	V	54,26	V	0,00	V	1,33	V	130,62	V	24613	V
2025/04/20 11	SR	140,20	V	1,45	V	57,21	V	0,14	V	1,33	V	130,77	V	24672	V
2025/04/20 12	SR	149,07	V	1,71	V	55,31	V	0,23	V	1,38	V	131,12	V	24659	V
2025/04/20 13	SR	118,51	V	0,38	V	57,17	V	0,01	V	1,46	V	131,33	V	24637	V
2025/04/20 14	SR	161,96	V	3,06	V	61,89	V	0,66	V	1,44	V	131,83	V	24533	V
2025/04/20 15	SR	105,69	V	0,43	V	69,93	V	0,00	V	1,65	V	131,99	V	24641	V
2025/04/20 16	SR	92,70	V	0,32	V	63,83	V	0,01	V	1,63	V	131,83	V	24655	V
2025/04/20 17	SR	196,91	V	2,99	V	57,09	V	0,42	V	1,63	V	132,04	V	24601	V
2025/04/20 18	SR	55,08	V	0,05	V	94,30	V	0,00	V	1,84	V	132,26	V	24548	V
2025/04/20 19	SR	40,93	V	0,02	V	93,34	V	0,00	V	1,89	V	132,57	V	24560	V
2025/04/20 20	SR	33,56	V	0,04	V	99,30	V	0,00	V	2,21	V	132,65	V	24533	V
2025/04/20 21	SR	22,11	V	0,01	V	89,36	V	0,00	V	2,37	V	132,56	V	24377	V
2025/04/20 22	SR	48,89	V	0,02	V	74,50	V	0,00	V	2,09	V	132,69	V	24288	V
2025/04/20 23	SR	61,32	V	0,13	V	71,92	V	0,00	V	2,17	V	132,66	V	24182	V
2025/04/20 24	SR	143,58	V	2,13	V	60,70	V	0,27	V	1,94	V	132,94	V	24061	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.1-206.7	0.0-3.3	52.3-99.3	0.0-0.7	1.2-2.4	129.1-132.9	24061.4-25973.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	111.3	0.9	67.8	0.1	1.6	131.3	24610.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/21 01	SR	153,11	V	1,86	V	60,33	V	0,13	V	2,00	V	133,12	V	23990	V
2025/04/21 02	SR	147,27	V	3,33	V	66,88	V	0,89	V	1,97	V	133,16	V	24145	V
2025/04/21 03	SR	85,43	V	0,21	V	69,48	V	0,00	V	1,91	V	133,08	V	24197	V
2025/04/21 04	SR	122,72	V	1,09	V	74,82	V	0,04	V	1,99	V	133,06	V	24401	V
2025/04/21 05	SR	125,51	V	1,14	V	67,06	V	0,06	V	1,92	V	133,35	V	24476	V
2025/04/21 06	SR	83,95	V	0,26	V	70,72	V	0,00	V	2,00	V	133,58	V	24578	V
2025/04/21 07	SR	186,79	V	1,80	V	53,79	V	0,08	V	1,80	V	133,58	V	25896	V
2025/04/21 08	SR	167,69	V	1,48	V	56,89	V	0,07	V	1,89	V	133,65	V	24681	V
2025/04/21 09	SR	139,18	V	1,62	V	63,92	V	0,18	V	1,86	V	133,76	V	24791	V
2025/04/21 10	SR	49,44	V	0,01	V	83,34	V	0,00	V	1,79	V	134,32	V	24817	V
2025/04/21 11	SR	42,00	V	0,01	V	90,35	V	0,00	V	1,96	V	134,83	V	24807	V
2025/04/21 12	SR	131,89	V	0,40	V	63,49	V	0,01	V	1,80	V	135,03	V	24724	V
2025/04/21 13	SR	167,21	V	0,81	V	59,33	V	0,04	V	1,79	V	135,33	V	24632	V
2025/04/21 14	SR	189,13	V	0,75	V	55,71	V	0,01	V	1,71	V	135,41	V	24638	V
2025/04/21 15	SR	193,19	V	1,64	V	55,61	V	0,13	V	1,71	V	135,51	V	24710	V
2025/04/21 16	SR	146,02	V	0,98	V	63,87	V	0,10	V	1,77	V	135,81	V	24715	V
2025/04/21 17	SR	149,87	V	0,99	V	63,50	V	0,14	V	1,77	V	135,92	V	24582	V
2025/04/21 18	SR	94,65	V	0,70	V	75,47	V	0,04	V	1,92	V	135,88	V	24544	V
2025/04/21 19	SR	180,51	V	2,29	V	58,58	V	0,27	V	2,42	V	133,24	V	23271	V
2025/04/21 20	SR	82,42	V	0,05	V	73,68	V	0,00	V	1,91	V	128,55	V	23813	V
2025/04/21 21	SR	65,49	V	0,09	V	81,56	V	0,00	V	2,10	V	127,68	V	23809	V
2025/04/21 22	SR	127,92	V	0,67	V	64,59	V	0,03	V	1,87	V	127,38	V	23750	V
2025/04/21 23	SR	205,49	V	1,92	V	63,15	V	0,10	V	2,04	V	127,34	V	23847	V
2025/04/21 24	SR	244,10	V	7,08	V	62,46	V	1,98	-V	1,93	V	127,25	V	23920	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	42.0-244.1	0.0-7.1	53.8-90.4	0.0-2.0	1.7-2.4	127.3-135.9	23270.5-25896.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	136.7	1.3	66.6	0.2	1.9	132.9	24405.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: