


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/20 01	SR	40,32	V	0,52	V	79,41	V	0,31	V	0,65	V	140,21	V	29004	V
2022/04/20 02	SR	52,09	V	0,68	V	79,97	V	0,34	V	0,68	V	140,35	V	29660	V
2022/04/20 03	SR	93,02	V	1,15	V	69,83	V	0,25	V	0,67	V	140,58	V	29423	V
2022/04/20 04	SR	68,55	V	0,79	V	70,89	V	0,23	V	0,67	V	141,09	V	29285	V
2022/04/20 05	SR	68,02	V	0,83	V	73,79	V	0,30	V	0,65	V	141,48	V	29209	V
2022/04/20 06	SR	81,98	V	1,14	V	71,07	V	0,40	V	0,65	V	142,01	V	29164	V
2022/04/20 07	SR	122,13	V	1,87	V	61,05	V	0,05	V	0,70	V	142,57	V	29325	V
2022/04/20 08	SR	19,19	V	0,50	V	122,21	V	0,00	V	0,83	V	141,92	V	29587	V
2022/04/20 09	SR	12,47	V	0,38	V	116,53	V	0,00	V	0,63	V	139,26	V	28887	V
2022/04/20 10	SR	14,75	V	0,38	V	102,63	V	0,00	V	0,61	V	137,66	V	28236	V
2022/04/20 11	SR	13,96	V	0,42	V	106,40	V	0,00	V	0,62	V	137,86	V	28486	V
2022/04/20 12	SR	12,17	V	0,44	V	119,68	V	0,00	V	0,67	V	139,07	V	29323	V
2022/04/20 13	SR	5,87	V	0,48	V	135,76	V	0,02	V	0,57	V	138,09	V	28189	V
2022/04/20 14	SR	0,00	V	0,49	V	161,50	V	0,12	V	0,61	V	136,56	V	29629	V
2022/04/20 15	SR	0,00	V	0,47	V	163,87	V	0,07	V	0,58	V	136,09	V	29741	V
2022/04/20 16	SR	0,00	V	0,47	V	165,24	V	0,03	V	0,60	V	136,16	V	29942	V
2022/04/20 17	SR	0,00	V	0,48	V	171,34	V	0,06	V	0,74	V	136,91	V	30557	V
2022/04/20 18	SR	43,69	V	0,60	V	78,02	V	0,01	V	1,60	V	138,26	V	29118	V
2022/04/20 19	SR	96,34	V	0,96	V	50,64	V	0,02	V	1,34	V	138,34	V	28136	V
2022/04/20 20	SR	119,26	V	1,53	V	53,78	V	0,11	V	0,75	V	137,76	V	28004	V
2022/04/20 21	SR	89,95	V	0,94	V	54,96	V	0,02	V	0,70	V	137,07	V	28565	V
2022/04/20 22	SR	79,47	V	0,72	V	54,89	V	0,00	V	0,74	V	137,56	V	28639	V
2022/04/20 23	SR	86,34	V	0,77	V	54,36	V	0,01	V	0,78	V	138,40	V	28923	V
2022/04/20 24	SR	31,70	V	0,38	V	84,24	V	0,00	V	0,81	V	139,31	V	29509	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-122.1	0.4-1.9	50.6-171.3	0.0-0.4	0.6-1.6	136.1-142.6	28004.4-30557.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48	0.7	95.9	0.1	0.7	138.9	29106
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

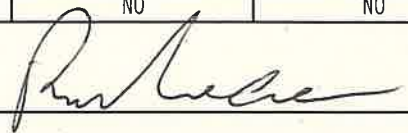

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/19 01	SR	16,14	V	0,35	V	95,97	V	0,04	V	0,73	V	141,44	V	30098	V
2022/04/19 02	SR	27,53	V	0,36	V	80,26	V	0,02	V	0,77	V	141,73	V	29790	V
2022/04/19 03	SR	20,52	V	0,34	V	89,23	V	0,00	V	0,74	V	142,28	V	29915	V
2022/04/19 04	SR	25,35	V	0,34	V	81,17	V	0,00	V	0,73	V	142,74	V	29684	V
2022/04/19 05	SR	18,81	V	0,35	V	87,89	V	0,00	V	0,74	V	143,10	V	29843	V
2022/04/19 06	SR	29,60	V	0,37	V	77,86	V	0,00	V	0,71	V	143,57	V	29729	V
2022/04/19 07	SR	50,19	V	0,48	V	61,17	V	0,00	V	0,65	V	143,43	V	28724	V
2022/04/19 08	SR	58,33	V	4,07	V	77,80	V	3,29	V	0,64	V	141,83	V	28366	V
2022/04/19 09	SR	26,49	V	0,55	V	79,71	V	0,00	V	0,64	V	139,70	V	28343	V
2022/04/19 10	SR	36,32	V	0,48	V	74,17	V	0,00	V	0,67	V	140,34	V	28896	V
2022/04/19 11	SR	65,49	V	0,61	V	58,38	V	0,00	V	0,65	V	140,62	V	28550	V
2022/04/19 12	SR	71,36	V	0,55	V	52,60	V	0,00	V	0,61	V	140,56	V	28021	V
2022/04/19 13	SR	71,13	V	0,56	V	55,42	V	0,00	V	0,59	V	140,22	V	27707	V
2022/04/19 14	SR	42,03	V	0,40	V	75,42	V	0,00	V	0,75	V	141,37	V	28389	V
2022/04/19 15	SR	62,54	V	2,22	V	66,64	V	1,45	V	2,76	V	140,79	V	27787	V
2022/04/19 16	SR	27,27	V	0,39	V	82,27	V	0,01	V	0,88	V	138,11	V	28027	V
2022/04/19 17	SR	109,44	V	1,94	V	71,74	V	0,25	V	0,82	V	138,32	V	29002	V
2022/04/19 18	SR	180,62	V	3,54	V	58,48	V	0,42	V	0,77	V	139,16	V	28587	V
2022/04/19 19	SR	106,76	V	2,21	V	69,90	V	0,37	V	0,73	V	139,85	V	28950	V
2022/04/19 20	SR	119,89	V	2,68	V	68,96	V	0,47	V	0,72	V	140,27	V	28848	V
2022/04/19 21	SR	32,90	V	0,42	V	89,73	V	0,19	V	0,76	V	140,00	V	29109	V
2022/04/19 22	SR	37,10	V	0,43	V	79,35	V	0,14	V	0,69	V	139,47	V	28895	V
2022/04/19 23	SR	84,95	V	0,84	V	60,57	V	0,31	V	0,66	V	140,00	V	28619	V
2022/04/19 24	SR	91,58	V	0,97	V	58,51	V	0,36	V	0,64	V	140,26	V	28725	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.1-180.6	0.3-4.1	52.6-96.0	0.0-3.3	0.6-2.8	138.1-143.6	27707.0-30098.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.8	1.1	73.1	0.3	0.8	140.8	28858.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/21 01	SR	20,83	V	0,35	V	92,09	V	0,00	V	0,78	V	139,77	V	29674	V
2022/04/21 02	SR	34,46	V	0,41	V	76,40	V	0,00	V	0,72	V	139,70	V	29518	V
2022/04/21 03	SR	44,66	V	0,47	V	66,89	V	0,00	V	0,69	V	139,83	V	29193	V
2022/04/21 04	SR	43,95	V	0,45	V	69,97	V	0,00	V	0,66	V	140,10	V	29452	V
2022/04/21 05	SR	61,62	V	0,59	V	59,82	V	0,00	V	0,68	V	140,56	V	29246	V
2022/04/21 06	SR	64,17	V	8,40	V	88,44	V	4,10	V	0,86	V	140,61	V	28893	V
2022/04/21 07	SR	1,22	V	1,15	V	135,50	V	0,02	V	0,67	V	137,94	V	28179	V
2022/04/21 08	SR	0,02	V	0,80	V	120,41	V	0,01	V	0,53	V	128,62	V	23113	V
2022/04/21 09	SR	0,00	V	0,66	V	125,18	V	0,01	V	0,53	V	123,32	V	22631	V
2022/04/21 10	SR	0,00	V	0,55	V	119,36	V	0,00	V	0,53	V	121,33	V	22236	V
2022/04/21 11	SR	0,00	V	0,51	V	120,69	V	0,00	V	0,55	V	120,63	V	22570	V
2022/04/21 12	SR	2,30	V	0,49	V	119,10	V	0,00	V	0,65	V	122,99	V	25704	V
2022/04/21 13	SR	66,90	V	1,02	V	79,79	V	0,02	V	0,68	V	133,05	V	29889	V
2022/04/21 14	SR	47,95	V	0,76	V	74,45	V	0,00	V	0,70	V	137,09	V	29520	V
2022/04/21 15	SR	50,06	V	0,67	V	71,49	V	0,00	V	0,63	V	138,74	V	29626	V
2022/04/21 16	SR	136,53	V	1,57	V	44,89	V	0,05	V	0,65	V	138,90	V	28800	V
2022/04/21 17	SR	65,79	V	3,44	V	103,71	V	1,92	V	0,45	V	134,68	V	24708	V
2022/04/21 18	SR	82,82	V	0,78	V	61,02	V	0,02	V	0,66	V	136,02	V	28271	V
2022/04/21 19	SR	110,90	V	1,96	V	56,51	V	0,31	V	0,60	V	137,22	V	28286	V
2022/04/21 20	SR	85,11	V	0,76	V	59,40	V	0,01	V	0,64	V	137,36	V	28277	V
2022/04/21 21	SR	72,03	V	0,72	V	61,59	V	0,02	V	0,57	V	137,46	V	28295	V
2022/04/21 22	SR	50,95	V	0,51	V	68,51	V	0,00	V	0,58	V	138,13	V	28757	V
2022/04/21 23	SR	35,31	V	0,44	V	79,61	V	0,00	V	0,61	V	139,36	V	29287	V
2022/04/21 24	SR	35,55	V	0,45	V	84,79	V	0,00	V	0,63	V	140,40	V	29507	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-136.5	0.4-8.4	44.9-135.5	0.0-4.1	0.5-0.9	120.6-140.6	22235.8-29888.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.4	1.2	85	0.3	0.6	135.2	27651.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/22 01	SR	56,71	V	0,72	V	74,23	V	0,04	V	0,64	V	140,95	V	29353	V
2022/04/22 02	SR	53,98	V	0,47	V	68,90	V	0,00	V	0,66	V	141,26	V	29432	V
2022/04/22 03	SR	51,06	V	0,51	V	67,65	V	0,01	V	0,69	V	141,24	V	29664	V
2022/04/22 04	SR	46,58	V	0,62	V	68,41	V	0,02	V	0,70	V	141,44	V	29766	V
2022/04/22 05	SR	56,58	V	0,63	V	64,98	V	0,03	V	0,72	V	141,73	V	29714	V
2022/04/22 06	SR	48,46	V	0,58	V	66,79	V	0,04	V	0,74	V	141,87	V	29667	V
2022/04/22 07	SR	75,52	V	0,79	V	60,62	V	0,17	V	0,74	V	142,21	V	29082	V
2022/04/22 08	SR	149,73	V	1,33	V	40,92	V	0,40	V	0,71	V	142,99	V	28723	V
2022/04/22 09	SR	117,94	V	1,30	V	53,12	V	0,50	V	0,72	V	143,44	V	28691	V
2022/04/22 10	SR	77,51	V	0,78	V	61,13	V	0,49	V	0,69	V	144,21	V	28615	V
2022/04/22 11	SR	104,15	V	1,03	V	52,90	V	0,60	V	0,65	V	145,02	V	28457	V
2022/04/22 12	SR	132,22	V	1,31	V	52,50	V	0,52	V	0,74	V	145,51	V	28190	V
2022/04/22 13	SR	111,52	V	1,25	V	65,67	V	0,56	V	0,65	V	143,48	V	28220	V
2022/04/22 14	SR	67,12	V	0,50	V	67,30	V	0,48	V	0,75	V	141,61	V	28380	V
2022/04/22 15	SR	88,76	V	0,62	V	59,05	V	0,46	V	0,73	V	141,29	V	28475	V
2022/04/22 16	SR	178,72	V	4,51	V	60,78	V	1,37	V	0,77	V	141,36	V	28124	V
2022/04/22 17	SR	141,02	V	2,43	V	69,59	V	0,68	V	0,83	V	141,40	V	28167	V
2022/04/22 18	SR	105,27	V	1,38	V	70,14	V	0,54	V	0,66	V	140,83	V	27899	V
2022/04/22 19	SR	74,50	V	0,60	V	70,38	V	0,37	V	0,64	V	140,89	V	28067	V
2022/04/22 20	SR	58,89	V	0,42	V	64,11	V	0,32	V	0,70	V	140,77	V	27882	V
2022/04/22 21	SR	77,83	V	0,60	V	59,96	V	0,41	V	0,60	V	140,02	V	27738	V
2022/04/22 22	SR	36,22	V	0,40	V	80,16	V	0,24	V	0,65	V	140,31	V	28164	V
2022/04/22 23	SR	35,79	V	0,42	V	83,40	V	0,24	V	0,70	V	141,92	V	28691	V
2022/04/22 24	SR	30,74	V	0,40	V	86,36	V	0,30	V	0,77	V	142,68	V	28651	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	30.7-178.7	0.4-4.5	40.9-86.4	0.0-1.4	0.6-0.8	140.0-145.5	27737.7-29765.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	82.4	1	65.4	0.4	0.7	142	28658.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/23 01	SR	36,64	V	0,48	V	83,56	V	0,35	V	0,72	V	143,13	V	28619	V
2022/04/23 02	SR	65,85	V	0,74	V	66,43	V	0,44	V	0,72	V	143,58	V	28419	V
2022/04/23 03	SR	105,66	V	1,37	V	59,25	V	0,33	V	0,71	V	143,89	V	28433	V
2022/04/23 04	SR	80,24	V	1,31	V	73,52	V	0,55	V	0,70	V	144,22	V	28596	V
2022/04/23 05	SR	34,95	V	0,47	V	81,72	V	0,43	V	0,72	V	144,40	V	28761	V
2022/04/23 06	SR	26,55	V	0,43	V	84,06	V	0,49	V	0,73	V	144,48	V	28890	V
2022/04/23 07	SR	54,58	V	0,58	V	57,93	V	0,00	V	0,77	V	144,48	V	29122	V
2022/04/23 08	SR	86,58	V	0,72	V	50,77	V	0,02	V	0,75	V	142,51	V	28615	V
2022/04/23 09	SR	103,68	V	0,93	V	55,47	V	0,15	V	0,69	V	141,28	V	28814	V
2022/04/23 10	SR	87,70	V	0,65	V	61,04	V	0,16	V	0,67	V	141,90	V	28775	V
2022/04/23 11	SR	100,83	V	0,78	V	56,54	V	0,03	V	0,66	V	142,50	V	29126	V
2022/04/23 12	SR	85,79	V	0,69	V	60,54	V	0,00	V	0,71	V	142,87	V	28925	V
2022/04/23 13	SR	69,85	V	0,52	V	62,13	V	0,00	V	0,69	V	143,42	V	29161	V
2022/04/23 14	SR	64,05	V	0,58	V	60,29	V	0,01	V	0,72	V	143,58	V	28985	V
2022/04/23 15	SR	95,84	V	0,82	V	55,76	V	0,03	V	0,68	V	143,92	V	28740	V
2022/04/23 16	SR	78,93	V	0,53	V	57,88	V	0,00	V	0,67	V	144,38	V	28940	V
2022/04/23 17	SR	68,80	V	0,54	V	58,11	V	0,00	V	0,64	V	144,45	V	28905	V
2022/04/23 18	SR	80,07	V	0,73	V	56,92	V	0,02	V	0,67	V	144,64	V	29054	V
2022/04/23 19	SR	79,84	V	0,58	V	48,28	V	0,01	V	0,70	V	144,84	V	28789	V
2022/04/23 20	SR	115,17	V	0,80	V	43,79	V	0,04	V	0,71	V	144,80	V	29206	V
2022/04/23 21	SR	110,51	V	0,93	V	53,53	V	0,08	V	0,72	V	144,82	V	29098	V
2022/04/23 22	SR	80,65	V	0,59	V	61,51	V	0,01	V	0,63	V	145,24	V	28356	V
2022/04/23 23	SR	83,17	V	0,62	V	67,80	V	0,02	V	0,62	V	145,45	V	28487	V
2022/04/23 24	SR	84,53	V	0,62	V	68,63	V	0,00	V	0,62	V	145,70	V	28606	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.5-115.2	0.4-1.4	43.8-84.1	0.0-0.5	0.6-0.8	141.3-145.7	28355.7-29206.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.4	0.7	61.9	0.1	0.7	143.9	28809.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/24 01	SR	57,29	V	0,46	V	75,62	V	0,00	V	0,62	V	146,14	V	28775	V
2022/04/24 02	SR	41,23	V	0,38	V	78,76	V	0,00	V	0,67	V	146,42	V	28843	V
2022/04/24 03	SR	37,64	V	0,37	V	85,92	V	0,00	V	0,66	V	146,30	V	28704	V
2022/04/24 04	SR	54,28	V	0,45	V	78,84	V	0,00	V	0,68	V	146,01	V	28691	V
2022/04/24 05	SR	44,34	V	0,43	V	78,65	V	0,00	V	0,61	V	146,26	V	28391	V
2022/04/24 06	SR	38,88	V	0,44	V	80,08	V	0,00	V	0,77	V	146,47	V	28667	V
2022/04/24 07	SR	89,05	V	0,73	V	54,91	V	0,00	V	0,74	V	143,90	V	29008	V
2022/04/24 08	SR	82,53	V	0,76	V	58,02	V	0,00	V	0,68	V	142,04	V	28534	V
2022/04/24 09	SR	121,25	V	1,09	V	52,78	V	0,01	V	0,68	V	142,31	V	28597	V
2022/04/24 10	SR	109,88	V	0,97	V	53,18	V	0,00	V	0,66	V	142,90	V	28544	V
2022/04/24 11	SR	73,82	V	0,74	V	64,30	V	0,00	V	1,14	V	143,55	V	28575	V
2022/04/24 12	SR	108,52	V	1,01	V	58,27	V	0,00	V	0,66	V	144,04	V	28740	V
2022/04/24 13	SR	55,87	V	0,55	V	70,86	V	0,00	V	1,10	V	144,20	V	28915	V
2022/04/24 14	SR	70,17	V	0,63	V	67,80	V	0,00	V	0,70	V	144,65	V	28866	V
2022/04/24 15	SR	100,14	V	0,90	V	58,13	V	0,00	V	0,66	V	145,12	V	28841	V
2022/04/24 16	SR	91,46	V	0,66	V	52,99	V	0,00	V	0,68	V	145,63	V	28628	V
2022/04/24 17	SR	97,56	V	0,81	V	51,78	V	0,01	V	0,63	V	145,68	V	28337	V
2022/04/24 18	SR	59,37	V	0,49	V	66,40	V	0,00	V	0,68	V	146,33	V	28802	V
2022/04/24 19	SR	62,76	V	0,58	V	66,19	V	0,00	V	2,11	V	144,06	V	28606	V
2022/04/24 20	SR	41,76	V	0,47	V	75,20	V	0,00	V	0,80	V	143,65	V	29147	V
2022/04/24 21	SR	33,36	V	0,42	V	78,61	V	0,00	V	0,77	V	143,97	V	29159	V
2022/04/24 22	SR	49,11	V	0,45	V	63,93	V	0,00	V	0,73	V	143,88	V	28776	V
2022/04/24 23	SR	37,87	V	0,41	V	67,91	V	0,00	V	0,73	V	143,85	V	28848	V
2022/04/24 24	SR	42,63	V	0,43	V	64,87	V	0,00	V	0,76	V	144,22	V	28751	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.4-121.3	0.4-1.1	51.8-85.9	0.0-0.0	0.6-2.1	142.0-146.5	28336.9-29158.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.7	0.6	66.8	0	0.8	144.6	28739.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. R.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/25 01	SR	48,64	V	0,47	V	63,70	V	0,00	V	0,77	V	144,63	V	28903	V
2022/04/25 02	SR	63,30	V	0,60	V	58,47	V	0,01	V	0,73	V	144,85	V	28669	V
2022/04/25 03	SR	86,20	V	0,72	V	49,72	V	0,00	V	0,72	V	144,95	V	28462	V
2022/04/25 04	SR	114,66	V	1,71	V	50,49	V	0,14	V	0,73	V	144,80	V	28328	V
2022/04/25 05	SR	94,30	V	1,10	V	56,03	V	0,04	V	0,82	V	145,50	V	28876	V
2022/04/25 06	SR	101,71	V	1,78	V	58,24	V	0,16	V	2,54	V	144,07	V	28350	V
2022/04/25 07	SR	140,70	V	2,96	V	52,40	V	0,51	V	0,92	V	140,20	V	29175	V
2022/04/25 08	SR	91,30	V	1,76	V	63,50	V	0,33	V	0,82	V	139,34	V	28845	V
2022/04/25 09	SR	48,99	V	0,52	V	75,32	V	0,01	V	0,76	V	138,44	V	29538	V
2022/04/25 10	SR	83,05	V	0,82	V	58,65	V	0,03	V	0,77	V	138,74	V	29057	V
2022/04/25 11	SR	103,90	V	1,21	V	57,09	V	0,09	V	0,79	V	138,50	V	29053	V
2022/04/25 12	SR	89,80	V	0,83	V	56,43	V	0,03	V	0,73	V	138,34	V	28808	V
2022/04/25 13	SR	61,46	V	0,54	V	66,92	V	0,01	V	0,71	V	138,15	V	29027	V
2022/04/25 14	SR	58,93	V	0,52	V	70,87	V	0,01	V	0,67	V	138,43	V	29354	V
2022/04/25 15	SR	51,68	V	0,44	V	75,04	V	0,00	V	0,67	V	138,98	V	29398	V
2022/04/25 16	SR	51,70	V	0,42	V	69,98	V	0,00	V	0,67	V	139,57	V	29336	V
2022/04/25 17	SR	61,97	V	0,70	V	69,64	V	0,04	V	0,68	V	139,87	V	29171	V
2022/04/25 18	SR	57,28	V	0,50	V	67,98	V	0,00	V	0,69	V	140,29	V	29230	V
2022/04/25 19	SR	48,44	V	0,41	V	72,85	V	0,00	V	0,74	V	140,64	V	29361	V
2022/04/25 20	SR	55,72	V	0,47	V	65,39	V	0,00	V	0,69	V	140,77	V	29120	V
2022/04/25 21	SR	68,21	V	0,80	V	64,16	V	0,04	V	0,70	V	140,76	V	28969	V
2022/04/25 22	SR	46,77	V	0,44	V	71,14	V	0,00	V	0,68	V	141,03	V	29226	V
2022/04/25 23	SR	51,96	V	0,47	V	71,58	V	0,00	V	0,67	V	141,19	V	29020	V
2022/04/25 24	SR	62,12	V	0,62	V	64,59	V	0,01	V	0,64	V	141,11	V	28728	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	46.8-140.7	0.4-3.0	49.7-75.3	0.0-0.5	0.6-2.5	138.2-145.5	28328.2-29538.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.6	0.9	63.8	0.1	0.8	141	29000.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pina

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]