


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/27 01	SR	43,69	V	0,35	V	87,05	V	0,00	V	0,39	V	137,16	V	27082	V
2020/04/27 02	SR	25,42	V	0,30	V	106,01	V	0,00	V	0,45	V	137,99	V	27716	V
2020/04/27 03	SR	24,94	V	0,28	V	107,50	V	0,00	V	0,48	V	138,83	V	27835	V
2020/04/27 04	SR	42,26	V	0,35	V	98,68	V	0,00	V	0,42	V	138,45	V	27177	V
2020/04/27 05	SR	50,50	V	0,39	V	85,91	V	0,00	V	0,41	V	137,55	V	26758	V
2020/04/27 06	SR	61,34	V	0,49	V	83,67	V	0,00	V	0,37	V	137,84	V	26692	V
2020/04/27 07	SR	52,80	V	0,46	V	94,04	V	0,00	V	0,38	V	137,41	V	26498	V
2020/04/27 08	SR	24,98	V	0,28	V	111,57	V	0,00	V	0,37	V	134,22	V	26621	V
2020/04/27 09	SR	40,73	V	0,41	V	102,78	V	0,00	V	0,39	V	133,21	V	26777	V
2020/04/27 10	SR	34,97	V	0,35	V	97,60	V	0,00	V	0,39	V	131,38	V	27059	V
2020/04/27 11	SR	51,60	V	0,37	V	85,61	V	0,00	V	0,39	V	130,69	V	26462	V
2020/04/27 12	SR	47,48	V	0,34	V	77,25	V	0,00	V	0,42	V	131,47	V	26328	V
2020/04/27 13	SR	63,08	V	0,45	V	71,67	V	0,00	V	0,48	V	132,61	V	26324	V
2020/04/27 14	SR	56,62	V	0,38	V	76,88	V	0,00	V	0,43	V	134,09	V	26656	V
2020/04/27 15	SR	25,23	V	0,28	V	101,87	V	0,00	V	0,37	V	134,28	V	27179	V
2020/04/27 16	SR	55,34	V	0,51	V	92,86	V	0,00	V	0,37	V	135,61	V	27248	V
2020/04/27 17	SR	116,02	V	1,69	V	75,70	V	0,05	V	0,34	V	135,22	V	25577	V
2020/04/27 18	SR	27,93	V	0,29	V	105,26	V	0,00	V	0,33	V	134,66	V	26785	V
2020/04/27 19	SR	48,91	V	0,39	V	97,67	V	0,00	V	0,41	V	136,10	V	27827	V
2020/04/27 20	SR	29,47	V	0,29	V	109,60	V	0,00	V	0,43	V	135,88	V	27951	V
2020/04/27 21	SR	56,41	V	0,60	V	89,29	V	0,00	V	0,57	V	134,99	V	27357	V
2020/04/27 22	SR	65,31	V	0,52	V	82,95	V	0,00	V	0,44	V	133,99	V	27547	V
2020/04/27 23	SR	70,07	V	0,59	V	80,07	V	0,00	V	0,38	V	132,82	V	27707	V
2020/04/27 24	SR	65,87	V	0,46	V	74,93	V	0,00	V	0,42	V	132,92	V	27577	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.9-116.0	0.3-1.7	71.7-111.6	0.0-0.1	0.3-0.6	130.7-138.8	25577.3-27950.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.2	0.5	91.5	0	0.4	135	27030.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

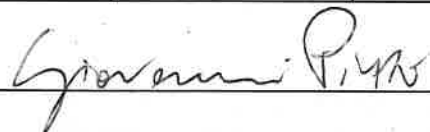

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/28 01	SR	78,57	V	0,64	V	72,50	V	0,00	V	0,41	V	132,93	V	27606	V
2020/04/28 02	SR	40,55	V	0,33	V	89,94	V	0,00	V	0,47	V	133,11	V	27819	V
2020/04/28 03	SR	57,90	V	0,80	V	84,09	V	0,03	V	0,49	V	132,90	V	27785	V
2020/04/28 04	SR	111,61	V	1,27	V	66,45	V	0,03	V	0,44	V	133,24	V	27130	V
2020/04/28 05	SR	33,22	V	0,32	V	106,73	V	0,00	V	0,42	V	134,11	V	27730	V
2020/04/28 06	SR	26,09	V	0,29	V	118,48	V	0,00	V	0,43	V	135,42	V	27662	V
2020/04/28 07	SR	41,72	V	0,35	V	89,10	V	0,00	V	0,39	V	137,70	V	27352	V
2020/04/28 08	SR	25,78	V	0,30	V	111,15	V	0,00	V	0,63	V	138,82	V	27438	V
2020/04/28 09	SR	54,04	V	0,42	V	83,97	V	0,00	V	0,50	V	136,88	V	27155	V
2020/04/28 10	SR	52,08	V	0,42	V	85,08	V	0,00	V	0,53	V	132,18	V	28158	V
2020/04/28 11	SR	79,70	V	0,71	V	80,94	V	0,00	V	0,47	V	133,15	V	27298	V
2020/04/28 12	SR	49,51	V	0,38	V	87,35	V	0,00	V	0,45	V	134,74	V	27324	V
2020/04/28 13	SR	44,72	V	0,35	V	86,73	V	0,00	V	0,48	V	135,22	V	27402	V
2020/04/28 14	SR	67,84	V	0,49	V	74,99	V	0,00	V	0,45	V	136,18	V	26945	V
2020/04/28 15	SR	87,71	V	0,68	V	76,74	V	0,00	V	0,46	V	136,41	V	26961	V
2020/04/28 16	SR	115,87	V	0,99	V	71,22	V	0,01	V	0,46	V	136,30	V	27127	V
2020/04/28 17	SR	50,67	V	0,33	V	84,65	V	0,00	V	0,47	V	137,45	V	27392	V
2020/04/28 18	SR	24,84	V	0,26	V	103,65	V	0,00	V	0,46	V	138,04	V	27513	V
2020/04/28 19	SR	24,95	V	0,26	V	103,76	V	0,00	V	0,52	V	136,83	V	27511	V
2020/04/28 20	SR	39,13	V	0,31	V	88,39	V	0,00	V	0,55	V	136,06	V	27242	V
2020/04/28 21	SR	38,01	V	0,34	V	94,30	V	0,00	V	0,58	V	136,20	V	27481	V
2020/04/28 22	SR	49,05	V	0,52	V	98,49	V	0,01	V	0,52	V	136,10	V	27549	V
2020/04/28 23	SR	98,63	V	1,14	V	87,89	V	0,00	V	0,66	V	136,55	V	27271	V
2020/04/28 24	SR	48,46	V	0,55	V	97,10	V	0,01	V	0,67	V	136,93	V	27400	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.8-115.9	0.3-1.3	66.5-118.5	0.0-0.0	0.4-0.7	132.2-138.8	26945.5-28158.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.9	0.5	89.3	0	0.5	135.6	27427.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

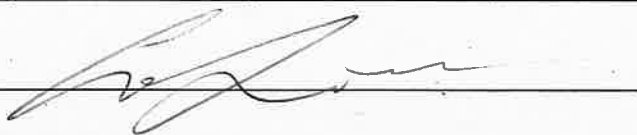

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/29 01	SR	68,71	V	1,02	V	93,92	V	0,05	V	0,81	V	136,91	V	27327	V
2020/04/29 02	SR	27,00	V	0,31	V	111,65	V	0,00	V	0,83	V	136,80	V	27449	V
2020/04/29 03	SR	36,95	V	0,33	V	98,66	V	0,00	V	0,90	V	136,64	V	27449	V
2020/04/29 04	SR	82,44	V	0,71	V	60,96	V	0,00	V	0,75	V	137,69	V	27294	V
2020/04/29 05	SR	86,80	V	0,66	V	54,12	V	0,00	V	0,68	V	139,16	V	27257	V
2020/04/29 06	SR	78,27	V	0,55	V	53,32	V	0,00	V	0,63	V	140,21	V	27131	V
2020/04/29 07	SR	103,51	V	0,78	V	48,72	V	0,00	V	0,61	V	140,67	V	27105	V
2020/04/29 08	SR	61,78	V	0,50	V	65,85	V	0,00	V	0,62	V	141,18	V	27455	V
2020/04/29 09	SR	103,06	V	0,68	V	56,91	V	0,00	V	0,79	V	141,86	V	27120	V
2020/04/29 10	SR	64,23	V	0,46	V	62,35	V	0,00	V	0,71	V	141,20	V	27208	V
2020/04/29 11	SR	60,51	V	0,44	V	63,90	V	0,00	V	0,74	V	138,67	V	27100	V
2020/04/29 12	SR	101,93	V	0,78	V	53,80	V	0,00	V	0,66	V	135,50	V	26677	V
2020/04/29 13	SR	59,19	V	0,48	V	70,93	V	0,00	V	0,71	V	135,34	V	27335	V
2020/04/29 14	SR	72,73	V	0,50	V	59,74	V	0,00	V	0,46	V	135,26	V	26902	V
2020/04/29 15	SR	82,43	V	0,54	V	64,00	V	0,00	V	0,48	V	134,63	V	26968	V
2020/04/29 16	SR	35,57	V	0,33	V	95,66	V	0,00	V	0,51	V	135,18	V	27570	V
2020/04/29 17	SR	47,95	V	0,33	V	88,34	V	0,00	V	0,52	V	135,80	V	27102	V
2020/04/29 18	SR	36,18	V	0,29	V	93,10	V	0,00	V	0,54	V	135,78	V	27172	V
2020/04/29 19	SR	83,10	V	0,51	V	64,07	V	0,00	V	0,43	V	135,49	V	26260	V
2020/04/29 20	SR	59,87	V	0,48	V	80,09	V	0,00	V	0,41	V	136,38	V	26842	V
2020/04/29 21	SR	20,82	V	0,29	V	106,96	V	0,00	V	0,42	V	137,52	V	27646	V
2020/04/29 22	SR	42,33	V	0,36	V	83,27	V	0,00	V	0,43	V	137,86	V	27317	V
2020/04/29 23	SR	96,28	V	0,68	V	59,07	V	0,00	V	0,39	V	137,47	V	26532	V
2020/04/29 24	SR	119,81	V	0,85	V	63,16	V	0,00	V	0,35	V	137,66	V	26321	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.8-119.8	0.3-1.0	48.7-111.6	0.0-0.0	0.3-0.9	134.6-141.9	26259.9-27646.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68	0.5	73	0	0.6	137.5	27105.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/30 01	SR	59,96	V	0,37	V	81,65	V	0,00	V	0,36	V	138,54	V	26508	V
2020/04/30 02	SR	47,45	V	0,53	V	113,98	V	0,00	V	0,52	V	139,40	V	27263	V
2020/04/30 03	SR	72,97	V	0,54	V	77,10	V	0,00	V	0,55	V	139,55	V	26929	V
2020/04/30 04	SR	44,32	V	0,39	V	85,53	V	0,00	V	0,41	V	139,36	V	26929	V
2020/04/30 05	SR	67,98	V	0,50	V	71,09	V	0,00	V	0,39	V	139,76	V	26585	V
2020/04/30 06	SR	38,31	V	0,34	V	84,65	V	0,00	V	0,42	V	140,33	V	27096	V
2020/04/30 07	SR	46,72	V	0,41	V	81,33	V	0,00	V	0,46	V	140,57	V	26963	V
2020/04/30 08	SR	46,55	V	0,47	V	84,41	V	0,00	V	0,37	V	136,35	V	26963	V
2020/04/30 09	SR	23,33	V	0,35	V	105,95	V	0,00	V	0,36	V	134,55	V	27209	V
2020/04/30 10	SR	12,34	V	0,31	V	131,72	V	0,00	V	0,38	V	135,38	V	28331	V
2020/04/30 11	SR	12,44	V	0,32	V	134,79	V	0,00	V	0,39	V	135,46	V	28261	V
2020/04/30 12	SR	18,19	V	0,31	V	116,28	V	0,00	V	0,37	V	135,50	V	27931	V
2020/04/30 13	SR	45,64	V	0,39	V	74,25	V	0,00	V	0,38	V	136,46	V	27759	V
2020/04/30 14	SR	54,71	V	0,43	V	74,41	V	0,00	V	0,39	V	137,11	V	27112	V
2020/04/30 15	SR	69,72	V	0,57	V	65,86	V	0,00	V	0,40	V	137,57	V	26918	V
2020/04/30 16	SR	61,62	V	0,52	V	68,51	V	0,00	V	0,38	V	138,31	V	27259	V
2020/04/30 17	SR	31,97	V	0,32	V	95,06	V	0,00	V	0,38	V	138,45	V	27318	V
2020/04/30 18	SR	75,23	V	0,44	V	70,43	V	0,00	V	0,37	V	139,47	V	27238	V
2020/04/30 19	SR	147,27	V	1,26	V	69,24	V	0,00	V	0,36	V	139,98	V	26967	V
2020/04/30 20	SR	93,96	V	1,27	V	97,11	V	0,00	V	0,36	V	140,59	V	27423	V
2020/04/30 21	SR	46,65	V	0,62	V	107,14	V	0,00	V	0,36	V	140,89	V	27735	V
2020/04/30 22	SR	97,46	V	1,32	V	80,77	V	0,07	V	0,33	V	140,63	V	27121	V
2020/04/30 23	SR	111,69	V	1,47	V	82,02	V	0,04	V	0,31	V	141,08	V	26790	V
2020/04/30 24	SR	143,05	V	1,98	V	77,41	V	0,09	V	0,27	V	141,45	V	26441	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.3-147.3	0.3-2.0	65.9-134.8	0.0-0.1	0.3-0.5	134.5-141.5	26440.8-28331.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.2	0.6	88.8	0	0.4	138.6	27210.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: