



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/08 01	SR	62,58	V	0,03	V	134,25	V	0,00	V	1,34	V	126,38	V	27885	V
2025/04/08 02	SR	37,69	V	0,02	V	143,43	V	0,00	V	1,35	V	126,21	V	27924	V
2025/04/08 03	SR	54,69	V	0,05	V	133,66	V	0,00	V	1,43	V	126,27	V	27948	V
2025/04/08 04	SR	71,69	V	0,24	V	125,99	V	0,00	V	1,40	V	126,49	V	27749	V
2025/04/08 05	SR	52,15	V	0,10	V	135,92	V	0,00	V	1,34	V	126,64	V	27762	V
2025/04/08 06	SR	57,20	V	0,04	V	125,80	V	0,00	V	1,50	V	126,34	V	27810	V
2025/04/08 07	SR	58,75	V	0,04	V	125,14	V	0,00	V	1,36	V	125,53	V	28560	V
2025/04/08 08	SR	67,71	V	0,21	V	123,98	V	0,00	V	1,42	V	125,59	V	28516	V
2025/04/08 09	SR	119,98	V	0,74	V	103,85	V	0,00	V	1,36	V	125,87	V	28151	V
2025/04/08 10	SR	220,15	V	7,43	V	102,09	V	0,81	V	1,35	V	126,16	V	27908	V
2025/04/08 11	SR	249,85	V	10,08	V	104,56	V	0,63	V	1,51	V	126,53	V	27795	V
2025/04/08 12	SR	74,41	V	0,32	V	127,05	V	0,00	V	1,40	V	126,99	V	27866	V
2025/04/08 13	SR	92,07	V	0,23	V	115,79	V	0,00	V	1,38	V	127,22	V	27893	V
2025/04/08 14	SR	64,75	V	0,14	V	124,87	V	0,00	V	1,45	V	127,34	V	27751	V
2025/04/08 15	SR	92,11	V	0,35	V	121,88	V	0,00	V	1,40	V	127,52	V	27731	V
2025/04/08 16	SR	120,31	V	0,32	V	103,04	V	0,00	V	1,34	V	127,79	V	27790	V
2025/04/08 17	SR	76,09	V	0,15	V	118,55	V	0,00	V	1,38	V	127,72	V	27968	V
2025/04/08 18	SR	39,84	V	0,01	V	127,24	V	0,00	V	1,49	V	127,85	V	27886	V
2025/04/08 19	SR	39,25	V	0,01	V	130,31	V	0,00	V	1,43	V	127,99	V	28041	V
2025/04/08 20	SR	68,47	V	0,11	V	118,66	V	0,00	V	1,49	V	128,52	V	27939	V
2025/04/08 21	SR	211,66	V	3,13	V	86,52	V	0,28	V	1,38	V	129,07	V	27882	V
2025/04/08 22	SR	253,75	V	4,65	V	85,67	V	0,40	V	1,24	V	129,28	V	27523	V
2025/04/08 23	SR	104,84	V	0,27	V	111,94	V	0,00	V	1,28	V	128,30	V	28030	V
2025/04/08 24	SR	88,54	V	0,07	V	119,34	V	0,00	V	1,19	V	128,24	V	28138	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	37.7-253.8	0.0-10.1	85.7-143.4	0.0-0.8	1.2-1.5	125.5-129.3	27522.9-28560.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	99.1	1.2	118.7	0.1	1.4	127.2	27935.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/04/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/09 01	SR	144,71	V	1,01	V	103,97	V	0,05	V	1,26	V	128,43	V	28217	V
2025/04/09 02	SR	223,85	V	2,74	V	94,13	V	0,31	V	1,21	V	128,64	V	28273	V
2025/04/09 03	SR	72,75	V	0,23	V	128,68	V	0,00	V	1,23	V	128,62	V	28300	V
2025/04/09 04	SR	61,24	V	0,18	V	133,07	V	0,00	V	1,30	V	128,53	V	28283	V
2025/04/09 05	SR	50,26	V	0,10	V	136,75	V	0,00	V	1,25	V	128,60	V	28353	V
2025/04/09 06	SR	38,53	V	0,01	V	139,63	V	0,00	V	1,25	V	128,25	V	28342	V
2025/04/09 07	SR	27,05	V	0,01	V	158,27	V	0,00	V	1,31	V	127,95	V	28359	V
2025/04/09 08	SR	4,87	V	0,01	V	184,81	V	0,00	V	1,16	V	125,43	V	26864	V
2025/04/09 09	SR	41,25	V	1,56	V	175,57	V	0,90	V	1,31	V	122,61	V	26992	V
2025/04/09 10	SR	1,45	V	0,01	V	201,85	V	0,00	V	1,22	V	124,02	V	27273	V
2025/04/09 11	SR	0,72	V	0,01	V	218,52	V	0,00	V	1,33	V	125,82	V	27641	V
2025/04/09 12	SR	0,36	V	0,01	V	226,22	V	0,00	V	1,34	V	126,19	V	27381	V
2025/04/09 13	SR	18,58	V	0,50	V	173,24	V	0,03	V	0,94	V	119,07	V	23608	V
2025/04/09 14	SR	3,66	V	0,01	V	156,68	V	0,00	V	0,94	V	113,41	V	23785	V
2025/04/09 15	SR	0,92	V	0,01	V	172,19	V	0,00	V	0,96	V	112,37	V	24036	V
2025/04/09 16	SR	13,58	V	0,12	V	166,25	V	0,00	V	1,01	V	112,99	V	24820	V
2025/04/09 17	SR	284,36	V	9,79	V	102,60	V	2,91	V	1,08	V	119,35	V	26955	V
2025/04/09 18	SR	1424,94	18	19,09	V	83,66	V	11,70	V	1,07	V	126,72	V	26939	V
2025/04/09 19	SR	229,72	V	2,71	V	99,01	V	0,25	V	1,11	V	129,75	V	27073	V
2025/04/09 20	SR	101,17	V	0,15	V	115,61	V	0,00	V	1,22	V	130,52	V	27071	V
2025/04/09 21	SR	118,46	V	0,22	V	110,82	V	0,00	V	1,32	V	130,92	V	27017	V
2025/04/09 22	SR	63,27	V	0,02	V	134,56	V	0,00	V	1,33	V	130,58	V	27154	V
2025/04/09 23	SR	51,30	V	0,03	V	142,39	V	0,00	V	1,42	V	130,37	V	27204	V
2025/04/09 24	SR	57,81	V	0,08	V	141,49	V	0,00	V	1,45	V	129,95	V	27242	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.4-424.9	0.0-19.1	83.7-226.2	0.0-11.7	0.9-1.4	112.4-130.9	23608.5-28358.5
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	84.8	1.6	145.8	0.7	1.2	125.4	26966
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

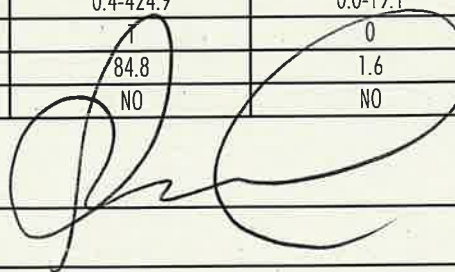DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/10 01	SR	108,16	V	0,44	V	123,51	V	0,00	V	1,41	V	130,55	V	27334	V
2025/04/10 02	SR	53,67	V	0,05	V	135,77	V	0,00	V	1,49	V	130,69	V	27418	V
2025/04/10 03	SR	192,90	V	1,38	V	106,51	V	0,06	V	1,35	V	131,08	V	27388	V
2025/04/10 04	SR	104,93	V	0,49	V	126,50	V	0,00	V	1,38	V	131,45	V	27535	V
2025/04/10 05	SR	149,35	V	0,59	V	112,40	V	0,00	V	1,28	V	131,79	V	27345	V
2025/04/10 06	SR	135,42	V	0,42	V	115,34	V	0,00	V	1,31	V	131,88	V	27433	V
2025/04/10 07	SR	130,93	V	0,24	V	108,40	V	0,00	V	1,31	V	131,54	V	27768	V
2025/04/10 08	SR	82,20	V	3,16	V	142,81	V	0,66	V	0,87	V	122,29	V	22904	V
2025/04/10 09	SR	0,36	V	0,01	V	171,19	V	0,00	V	0,93	V	110,37	V	22208	V
2025/04/10 10	SR	0,00	V	0,01	V	198,75	V	0,00	V	0,97	V	105,92	V	21983	V
2025/04/10 11	SR	0,00	V	0,01	V	206,28	V	0,00	V	0,98	V	104,38	V	21785	V
2025/04/10 12	SR	0,00	V	0,01	V	190,12	V	0,00	V	1,07	V	103,46	V	21537	V
2025/04/10 13	SR	0,00	V	0,01	V	178,62	V	0,00	V	1,80	V	102,98	V	21066	V
2025/04/10 14	SR	66,53	V	2,73	V	158,30	V	1,16	V	3,68	V	101,14	V	21468	V
2025/04/10 15	SR	0,00	V	0,01	V	150,56	V	0,00	V	1,21	V	101,77	V	20514	V
2025/04/10 16	SR	0,00	V	0,01	V	197,23	V	0,00	V	0,98	V	104,16	V	22086	V
2025/04/10 17	SR	108,15	V	2,90	V	160,34	V	0,49	V	1,59	V	110,14	V	26527	V
2025/04/10 18	SR	274,83	V	4,64	V	82,88	V	0,59	V	1,19	V	120,23	V	27555	V
2025/04/10 19	SR	162,16	V	1,88	V	95,86	V	0,29	V	1,19	V	123,63	V	27322	V
2025/04/10 20	SR	166,34	V	2,12	V	100,44	V	0,30	V	1,18	V	125,36	V	27215	V
2025/04/10 21	SR	223,34	V	1,59	V	88,69	V	0,11	V	1,12	V	126,10	V	27368	V
2025/04/10 22	SR	92,47	V	0,06	V	109,73	V	0,00	V	1,25	V	126,20	V	27506	V
2025/04/10 23	SR	44,81	V	0,01	V	132,14	V	0,00	V	1,30	V	125,95	V	27544	V
2025/04/10 24	SR	22,70	V	0,02	V	145,12	V	0,00	V	1,39	V	125,59	V	27402	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-274.8	0.0-4.6	82.9-206.3	0.0-1.2	0.9-3.7	101.1-131.9	20514.3-27768.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	88.3	0.9	139.1	0.2	1.3	119.1	25258.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

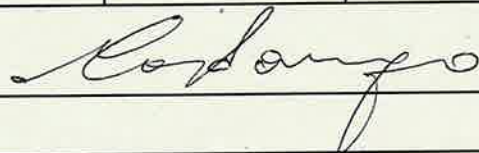

RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/11 01	SR	142,42	V	5,41	V	108,38	V	0,35	V	1,51	V	125,56	V	27339	V
2025/04/11 02	SR	1381,19	18	20,80	V	87,54	V	2,51	V	1,42	V	127,00	V	26795	V
2025/04/11 03	SR	45,92	V	0,64	V	126,32	V	0,00	V	1,65	V	126,63	V	27176	V
2025/04/11 04	SR	84,85	V	1,36	V	115,64	V	0,00	V	1,48	V	126,20	V	27299	V
2025/04/11 05	SR	56,30	V	0,55	V	127,46	V	0,00	V	1,58	V	126,14	V	27370	V
2025/04/11 06	SR	37,96	V	0,12	V	127,19	V	0,00	V	1,56	V	126,11	V	27323	V
2025/04/11 07	SR	166,63	V	1,81	V	101,39	V	0,00	V	1,36	V	126,96	V	27430	V
2025/04/11 08	SR	228,82	V	2,65	V	101,19	V	0,00	V	1,50	V	127,69	V	27513	V
2025/04/11 09	SR	168,22	V	1,59	V	114,07	V	0,03	V	1,47	V	127,76	V	27236	V
2025/04/11 10	SR	122,42	V	0,59	V	109,79	V	0,00	V	1,53	V	128,30	V	27004	V
2025/04/11 11	SR	105,13	V	0,09	V	90,84	V	0,00	V	1,35	V	128,30	V	26958	V
2025/04/11 12	SR	165,75	V	0,67	V	74,92	V	0,08	V	1,25	V	128,59	V	26789	V
2025/04/11 13	SR	103,04	V	0,08	V	93,73	V	0,00	V	1,31	V	129,18	V	26811	V
2025/04/11 14	SR	41,15	V	0,01	V	115,78	V	0,00	V	1,30	V	128,76	V	26982	V
2025/04/11 15	SR	59,23	V	0,02	V	117,19	V	0,00	V	1,23	V	128,07	V	27074	V
2025/04/11 16	SR	91,87	V	0,02	V	108,04	V	0,00	V	1,23	V	128,03	V	26863	V
2025/04/11 17	SR	125,20	V	0,33	V	97,76	V	0,03	V	1,14	V	128,34	V	26925	V
2025/04/11 18	SR	245,29	V	2,12	V	82,76	V	0,29	V	1,09	V	129,09	V	26858	V
2025/04/11 19	SR	167,57	V	0,82	V	89,40	V	0,13	V	1,10	V	129,72	V	26729	V
2025/04/11 20	SR	121,85	V	0,37	V	100,21	V	0,62	V	1,21	V	129,29	V	26698	V
2025/04/11 21	SR	120,31	V	0,40	V	97,81	V	0,69	V	1,20	V	128,52	V	26592	V
2025/04/11 22	SR	188,68	V	1,57	V	87,05	V	1,04	V	1,18	V	128,49	V	26444	V
2025/04/11 23	SR	80,04	V	0,23	V	121,24	V	1,24	V	1,31	V	128,27	V	26723	V
2025/04/11 24	SR	90,16	V	0,41	V	119,04	V	1,19	V	1,28	V	128,13	V	26927	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	38.0-381.2	0.0-20.8	74.9-127.5	0.0-2.5	1.1-1.6	125.6-129.7	26443.9-27513.2
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	130.8	1.8	104.8	0.3	1.3	127.9	26994
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/04/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/12 01	SR	94,01	V	0,44	V	111,85	V	1,09	V	1,26	V	128,23	V	27223	V
2025/04/12 02	SR	129,29	V	1,08	V	104,30	V	1,09	V	1,18	V	128,49	V	27343	V
2025/04/12 03	SR	123,08	V	0,57	V	102,89	V	0,74	V	1,03	V	128,56	V	27511	V
2025/04/12 04	SR	131,10	V	0,62	V	95,04	V	0,72	V	1,08	V	128,74	V	27444	V
2025/04/12 05	SR	99,22	V	0,39	V	104,41	V	0,47	V	0,98	V	128,73	V	27413	V
2025/04/12 06	SR	188,69	V	1,02	V	84,07	V	0,04	V	0,90	V	128,84	V	27625	V
2025/04/12 07	SR	270,20	V	1,78	V	75,43	V	0,03	V	0,91	V	129,03	V	27512	V
2025/04/12 08	SR	153,63	V	0,48	V	104,74	V	0,00	V	0,91	V	129,40	V	27422	V
2025/04/12 09	SR	259,97	V	3,84	V	85,13	V	0,47	V	1,33	V	128,31	V	26864	V
2025/04/12 10	SR	185,02	V	0,53	V	105,00	V	0,00	V	0,94	V	122,24	V	27340	V
2025/04/12 11	SR	183,06	V	0,80	V	108,67	V	0,05	V	0,91	V	121,72	V	27416	V
2025/04/12 12	SR	128,00	V	0,14	V	119,38	V	0,00	V	0,90	V	122,02	V	27548	V
2025/04/12 13	SR	136,28	V	0,30	V	118,64	V	0,00	V	0,85	V	122,71	V	27526	V
2025/04/12 14	SR	40,76	V	0,02	V	151,12	V	0,00	V	0,89	V	123,09	V	27292	V
2025/04/12 15	SR	79,00	V	0,10	V	129,71	V	0,00	V	0,83	V	123,49	V	27282	V
2025/04/12 16	SR	55,29	V	0,03	V	135,67	V	0,00	V	0,85	V	123,79	V	27173	V
2025/04/12 17	SR	71,61	V	0,10	V	132,83	V	0,13	V	0,82	V	123,93	V	27144	V
2025/04/12 18	SR	85,91	V	0,35	V	124,54	V	0,34	V	0,83	V	124,14	V	27106	V
2025/04/12 19	SR	179,50	V	3,52	V	113,60	V	0,94	V	0,86	V	124,47	V	26934	V
2025/04/12 20	SR	81,98	V	0,90	V	135,70	V	0,48	V	0,87	V	124,84	V	27010	V
2025/04/12 21	SR	127,55	V	2,68	V	127,12	V	0,87	V	0,93	V	124,46	V	27034	V
2025/04/12 22	SR	180,03	V	3,05	V	112,54	V	1,01	V	0,94	V	123,45	V	26985	V
2025/04/12 23	SR	115,21	V	0,63	V	121,35	V	0,51	V	0,93	V	123,55	V	27031	V
2025/04/12 24	SR	105,17	V	0,39	V	119,52	V	0,22	V	0,96	V	123,55	V	27166	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	40.8-270.2	0.0-3.8	75.4-151.1	0.0-1.1	0.8-1.3	121.7-129.4	26864.4-27625.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	133.5	1	113.5	0.4	1	125.4	27264.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/04/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/13 01	SR	159,60	V	1,46	V	108,55	V	0,05	V	0,90	V	123,79	V	27031	V
2025/04/13 02	SR	79,08	V	0,10	V	125,96	V	0,00	V	0,92	V	123,77	V	27099	V
2025/04/13 03	SR	44,98	V	0,01	V	137,76	V	0,00	V	0,92	V	123,80	V	27176	V
2025/04/13 04	SR	80,04	V	0,05	V	124,53	V	0,00	V	0,87	V	123,95	V	27204	V
2025/04/13 05	SR	74,76	V	0,02	V	126,49	V	0,00	V	0,92	V	124,04	V	27256	V
2025/04/13 06	SR	80,54	V	0,02	V	120,95	V	0,00	V	0,91	V	124,41	V	27222	V
2025/04/13 07	SR	65,79	V	0,01	V	130,24	V	0,00	V	0,96	V	124,48	V	27593	V
2025/04/13 08	SR	76,23	V	0,01	V	124,30	V	0,00	V	0,96	V	124,59	V	27483	V
2025/04/13 09	SR	80,96	V	0,03	V	122,55	V	0,00	V	1,02	V	124,75	V	27433	V
2025/04/13 10	SR	96,68	V	0,01	V	116,13	V	0,00	V	1,03	V	125,26	V	27204	V
2025/04/13 11	SR	72,08	V	0,01	V	128,42	V	0,00	V	1,07	V	125,28	V	27157	V
2025/04/13 12	SR	82,38	V	0,01	V	125,93	V	0,00	V	1,17	V	125,42	V	27220	V
2025/04/13 13	SR	119,50	V	0,06	V	115,41	V	0,00	V	1,11	V	125,73	V	27128	V
2025/04/13 14	SR	180,25	V	0,34	V	101,14	V	0,00	V	1,21	V	125,79	V	26910	V
2025/04/13 15	SR	206,27	V	0,48	V	101,94	V	0,00	V	1,11	V	125,72	V	27092	V
2025/04/13 16	SR	222,01	V	1,02	V	99,75	V	0,04	V	1,09	V	125,99	V	26995	V
2025/04/13 17	SR	172,87	V	0,37	V	106,25	V	0,00	V	1,13	V	126,38	V	27021	V
2025/04/13 18	SR	209,35	V	0,83	V	100,99	V	0,00	V	1,16	V	126,42	V	27093	V
2025/04/13 19	SR	192,73	V	0,86	V	103,38	V	0,00	V	1,18	V	126,55	V	26998	V
2025/04/13 20	SR	199,44	V	1,16	V	104,58	V	0,05	V	1,21	V	126,89	V	26883	V
2025/04/13 21	SR	151,61	V	0,57	V	112,46	V	0,01	V	1,26	V	126,88	V	26935	V
2025/04/13 22	SR	176,54	V	0,79	V	107,79	V	0,02	V	1,32	V	127,11	V	26914	V
2025/04/13 23	SR	135,64	V	0,40	V	118,83	V	0,01	V	1,31	V	127,16	V	26982	V
2025/04/13 24	SR	77,50	V	0,11	V	133,82	V	0,00	V	1,46	V	127,07	V	27085	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	45.0-222.0	0.0-1.5	99.7-137.8	0.0-0.0	0.9-1.5	123.8-127.2	26882.8-27592.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	126.5	0.4	116.6	0	1.1	125.5	27129.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: apelli

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]