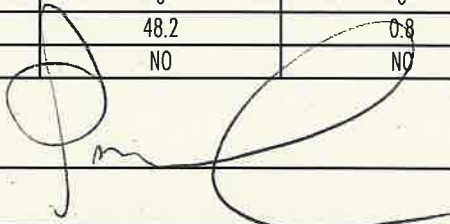



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/17 01	SR	14,59	V	0,43	V	93,95	V	0,00	V	0,37	V	135,06	V	29883	V
2021/12/17 02	SR	61,78	V	0,89	V	67,13	V	0,04	V	0,78	V	136,22	V	31064	V
2021/12/17 03	SR	117,87	V	1,64	V	51,86	V	0,10	V	1,29	V	138,15	V	32011	V
2021/12/17 04	SR	74,60	V	0,70	V	56,28	V	0,00	V	1,65	V	139,76	V	32960	V
2021/12/17 05	SR	67,67	V	0,67	V	61,99	V	0,00	V	1,45	V	140,40	V	32996	V
2021/12/17 06	SR	30,31	V	0,42	V	77,51	V	0,00	V	1,55	V	140,48	V	32972	V
2021/12/17 07	SR	53,90	V	1,89	V	81,64	V	0,52	V	2,20	V	140,40	V	34295	V
2021/12/17 08	SR	31,39	V	0,45	V	81,27	V	0,00	V	1,38	V	138,95	V	33360	V
2021/12/17 09	SR	62,21	V	0,86	V	71,88	V	0,01	V	1,27	V	139,10	V	33252	V
2021/12/17 10	SR	49,82	V	0,76	V	79,18	V	0,02	V	1,13	V	139,50	V	33421	V
2021/12/17 11	SR	29,00	V	1,03	V	101,43	V	0,17	V	1,02	V	139,54	V	33153	V
2021/12/17 12	SR	55,45	V	1,01	V	83,43	V	0,04	V	1,12	V	139,92	V	32850	V
2021/12/17 13	SR	46,49	V	0,62	V	91,67	V	0,00	V	1,05	V	139,43	V	33059	V
2021/12/17 14	SR	99,08	V	2,32	V	81,41	V	0,22	V	1,07	V	139,33	V	33084	V
2021/12/17 15	SR	4,71	V	0,31	V	114,65	V	0,00	V	1,17	V	139,34	V	33402	V
2021/12/17 16	SR	9,64	V	0,34	V	107,17	V	0,00	V	1,19	V	139,02	V	33360	V
2021/12/17 17	SR	67,98	V	1,03	V	66,22	V	0,06	V	1,40	V	139,09	V	32805	V
2021/12/17 18	SR	40,66	V	0,50	V	65,00	V	0,00	V	1,27	V	139,09	V	32912	V
2021/12/17 19	SR	53,59	V	0,60	V	58,11	V	0,00	V	1,08	V	139,49	V	32719	V
2021/12/17 20	SR	34,78	V	0,69	V	73,90	V	0,00	V	0,98	V	139,56	V	32851	V
2021/12/17 21	SR	29,16	V	0,94	V	86,10	V	0,00	V	1,16	V	139,33	V	33000	V
2021/12/17 22	SR	21,92	V	0,43	V	88,90	V	0,00	V	1,03	V	138,22	V	33135	V
2021/12/17 23	SR	38,72	V	0,45	V	69,40	V	0,00	V	1,06	V	138,44	V	33239	V
2021/12/17 24	SR	60,89	V	0,55	V	58,05	V	0,00	V	1,31	V	139,24	V	33036	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-117.9	0.3-2.3	51.9-114.6	0.0-0.5	0.4-2.2	135.1-140.5	29883.5-34295.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.2	0.8	77.8	0	1.2	139	32867.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/18 01	SR	93,17	V	1,26	V	69,23	V	0,05	V	1,16	V	139,90	V	33022	V
2021/12/18 02	SR	41,16	V	0,65	V	84,35	V	0,02	V	1,06	V	140,21	V	33197	V
2021/12/18 03	SR	33,92	V	0,45	V	77,53	V	0,00	V	1,16	V	140,22	V	33576	V
2021/12/18 04	SR	72,82	V	0,76	V	65,29	V	0,01	V	1,33	V	140,67	V	33405	V
2021/12/18 05	SR	38,29	V	0,57	V	85,94	V	0,01	V	1,23	V	141,09	V	33355	V
2021/12/18 06	SR	12,48	V	0,39	V	99,26	V	0,00	V	1,09	V	141,22	V	33550	V
2021/12/18 07	SR	81,24	V	1,73	V	70,86	V	0,23	V	1,23	V	141,77	V	34345	V
2021/12/18 08	SR	36,11	V	0,50	V	78,89	V	0,00	V	1,17	V	142,38	V	32950	V
2021/12/18 09	SR	43,02	V	0,44	V	70,57	V	0,00	V	4,18	V	141,60	V	33104	V
2021/12/18 10	SR	53,99	V	0,56	V	72,26	V	0,00	V	6,39	V	139,37	V	32358	V
2021/12/18 11	SR	112,74	V	1,21	V	65,42	V	0,02	V	8,09	V	139,05	V	32850	V
2021/12/18 12	SR	87,41	V	0,90	V	63,70	V	0,01	V	2,24	V	139,01	V	32962	V
2021/12/18 13	SR	53,81	V	0,56	V	74,21	V	0,00	V	1,46	V	138,19	V	33194	V
2021/12/18 14	SR	79,02	V	0,77	V	69,42	V	0,01	V	1,34	V	138,26	V	33023	V
2021/12/18 15	SR	48,36	V	0,45	V	82,87	V	0,00	V	1,19	V	138,53	V	33285	V
2021/12/18 16	SR	113,35	V	1,44	V	70,81	V	0,04	V	1,28	V	138,81	V	33236	V
2021/12/18 17	SR	46,16	V	0,54	V	89,06	V	0,00	V	1,82	V	138,28	V	33554	V
2021/12/18 18	SR	59,45	V	0,90	V	92,79	V	0,02	V	1,65	V	137,51	V	34014	V
2021/12/18 19	SR	135,23	V	1,69	V	68,17	V	0,08	V	1,64	V	137,71	V	33389	V
2021/12/18 20	SR	131,09	V	1,80	V	70,44	V	0,13	V	1,43	V	137,97	V	33615	V
2021/12/18 21	SR	117,12	V	1,63	V	67,41	V	0,11	V	1,63	V	138,37	V	33531	V
2021/12/18 22	SR	58,69	V	0,62	V	73,85	V	0,01	V	1,62	V	138,68	V	33581	V
2021/12/18 23	SR	28,30	V	0,40	V	125,82	V	0,00	V	2,06	V	138,17	V	33691	V
2021/12/18 24	SR	18,28	V	0,36	V	120,48	V	0,00	V	1,50	V	137,24	V	34184	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.5-135.2	0.4-1.8	63.7-125.8	0.0-0.2	1.1-8.1	137.2-142.4	32357.6-34344.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.5	0.9	79.5	0	2	139.3	33373.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

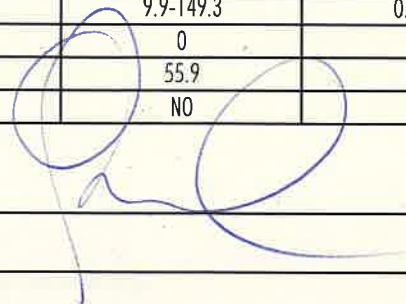
DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/19 01	SR	9,89	V	0,34	V	127,43	V	0,00	V	1,65	V	137,13	V	34248	V
2021/12/19 02	SR	19,19	V	0,34	V	112,30	V	0,00	V	1,80	V	137,38	V	34285	V
2021/12/19 03	SR	12,07	V	0,34	V	121,88	V	0,00	V	1,56	V	137,63	V	34093	V
2021/12/19 04	SR	36,55	V	0,42	V	92,38	V	0,00	V	1,40	V	138,11	V	33837	V
2021/12/19 05	SR	22,10	V	0,37	V	102,17	V	0,00	V	1,19	V	138,33	V	33979	V
2021/12/19 06	SR	23,85	V	0,39	V	102,98	V	0,00	V	1,07	V	138,69	V	33763	V
2021/12/19 07	SR	23,35	V	0,40	V	102,71	V	0,00	V	0,97	V	138,82	V	34518	V
2021/12/19 08	SR	17,81	V	0,32	V	103,75	V	0,00	V	0,99	V	138,97	V	33314	V
2021/12/19 09	SR	43,28	V	0,56	V	87,13	V	0,00	V	1,01	V	139,23	V	33352	V
2021/12/19 10	SR	48,27	V	0,48	V	81,97	V	0,00	V	1,20	V	139,77	V	33280	V
2021/12/19 11	SR	53,70	V	0,92	V	82,19	V	0,89	V	1,24	V	140,35	V	34421	V
2021/12/19 12	SR	95,14	V	0,93	V	74,40	V	0,01	V	1,25	V	140,99	V	33644	V
2021/12/19 13	SR	32,13	V	0,37	V	90,33	V	0,00	V	1,04	V	141,26	V	33683	V
2021/12/19 14	SR	26,85	V	0,33	V	91,67	V	0,00	V	1,01	V	141,50	V	33647	V
2021/12/19 15	SR	110,15	V	1,37	V	64,19	V	0,07	V	1,63	V	141,85	V	33530	V
2021/12/19 16	SR	149,32	V	2,00	V	63,07	V	0,23	V	1,22	V	140,30	V	33319	V
2021/12/19 17	SR	38,00	V	0,42	V	88,36	V	0,00	V	1,35	V	138,82	V	33676	V
2021/12/19 18	SR	104,89	V	1,05	V	64,48	V	0,03	V	1,71	V	139,32	V	33592	V
2021/12/19 19	SR	52,44	V	0,50	V	72,58	V	0,00	V	2,18	V	139,50	V	33590	V
2021/12/19 20	SR	111,00	V	1,30	V	59,36	V	0,06	V	1,67	V	138,90	V	33552	V
2021/12/19 21	SR	114,74	V	1,16	V	60,03	V	0,02	V	1,54	V	138,95	V	33469	V
2021/12/19 22	SR	43,12	V	0,58	V	82,36	V	0,00	V	1,48	V	138,91	V	33834	V
2021/12/19 23	SR	53,19	V	0,51	V	77,93	V	0,00	V	1,67	V	139,20	V	33962	V
2021/12/19 24	SR	100,16	V	1,25	V	69,13	V	0,06	V	1,60	V	139,62	V	33527	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.9-149.3	0.3-2.0	59.4-127.4	0.0-0.9	1.0-2.2	137.1-141.9	33280.5-34517.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.9	0.7	86.4	0.1	1.4	139.3	33754.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 