

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/28 01	SR	48,23	V	0,58	V	65,86	V	0,00	V	0,24	V	145,15	V	30707	V
2020/12/28 02	SR	67,48	V	0,81	V	62,52	V	0,02	V	0,25	V	145,32	V	30608	V
2020/12/28 03	SR	38,27	V	0,54	V	67,36	V	0,00	V	0,25	V	145,46	V	30634	V
2020/12/28 04	SR	26,27	V	0,47	V	77,24	V	0,00	V	0,24	V	145,53	V	30619	V
2020/12/28 05	SR	105,37	V	1,75	V	51,04	V	0,19	V	0,26	V	145,65	V	30510	V
2020/12/28 06	SR	40,23	V	0,61	V	75,27	V	0,04	V	0,24	V	145,16	V	30562	V
2020/12/28 07	SR	70,57	V	1,16	V	77,31	V	0,11	V	0,24	V	144,50	V	30657	V
2020/12/28 08	SR	25,08	V	0,41	V	78,28	V	0,01	V	0,24	V	143,47	V	30660	V
2020/12/28 09	SR	60,92	V	0,68	V	64,01	V	0,04	V	0,24	V	143,10	V	30524	V
2020/12/28 10	SR	67,21	V	0,89	V	76,60	V	0,00	V	0,30	V	143,27	V	30012	V
2020/12/28 11	SR	93,97	V	1,05	V	62,74	V	0,00	V	0,26	V	141,53	V	28069	V
2020/12/28 12	SR	72,03	V	0,93	V	79,55	V	0,01	V	0,28	V	140,41	V	28723	V
2020/12/28 13	SR	57,56	V	0,90	V	77,50	V	0,02	V	0,28	V	140,09	V	28834	V
2020/12/28 14	SR	113,92	V	1,39	V	55,43	V	0,03	V	0,31	V	140,50	V	28589	V
2020/12/28 15	SR	14,14	V	0,46	V	104,60	V	0,00	V	0,28	V	141,04	V	29388	V
2020/12/28 16	SR	15,18	V	0,50	V	104,56	V	0,00	V	0,28	V	140,81	V	29476	V
2020/12/28 17	SR	87,45	V	1,05	V	64,63	V	0,00	V	0,28	V	140,81	V	29213	V
2020/12/28 18	SR	45,78	V	0,63	V	73,53	V	0,00	V	0,26	V	141,79	V	29195	V
2020/12/28 19	SR	24,93	V	0,58	V	91,85	V	0,00	V	0,59	V	141,97	V	29452	V
2020/12/28 20	SR	62,20	V	0,77	V	66,31	V	0,00	V	0,62	V	139,13	V	29119	V
2020/12/28 21	SR	57,44	V	0,77	V	68,03	V	0,01	V	0,45	V	138,80	V	29136	V
2020/12/28 22	SR	64,09	V	0,86	V	68,14	V	0,00	V	0,25	V	138,75	V	29249	V
2020/12/28 23	SR	53,24	V	0,65	V	65,71	V	0,00	V	0,27	V	139,44	V	29028	V
2020/12/28 24	SR	109,83	V	2,16	V	62,15	V	0,17	V	0,24	V	140,73	V	28541	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.1-113.9	0.4-2.2	51.0-104.6	0.0-0.2	0.2-0.6	138.7-145.6	28068.6-30706.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.2	0.9	72.5	0	0.3	142.2	29646
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/29 01	SR	40,97	V	0,76	V	80,17	V	0,01	V	0,19	V	141,31	V	28791	V
2020/12/29 02	SR	11,20	V	0,55	V	106,21	V	0,00	V	0,19	V	141,23	V	29240	V
2020/12/29 03	SR	23,91	V	0,61	V	95,43	V	0,00	V	0,21	V	141,55	V	29150	V
2020/12/29 04	SR	45,76	V	0,76	V	77,68	V	0,00	V	0,21	V	142,44	V	29125	V
2020/12/29 05	SR	37,48	V	0,64	V	75,77	V	0,00	V	0,22	V	142,77	V	29072	V
2020/12/29 06	SR	47,11	V	0,68	V	71,80	V	0,00	V	0,23	V	143,14	V	29008	V
2020/12/29 07	SR	31,16	V	0,55	V	78,62	V	0,00	V	0,22	V	143,32	V	29050	V
2020/12/29 08	SR	30,79	V	0,60	V	86,39	V	0,00	V	0,29	V	142,81	V	28946	V
2020/12/29 09	SR	80,59	V	1,01	V	65,40	V	0,00	V	0,22	V	140,89	V	28847	V
2020/12/29 10	SR	85,03	V	0,94	V	62,51	V	0,01	V	0,21	V	139,40	V	29976	V
2020/12/29 11	SR	100,71	V	1,70	V	63,09	V	0,12	V	0,28	V	139,13	V	29264	V
2020/12/29 12	SR	90,37	V	1,23	V	61,72	V	0,03	V	0,30	V	139,94	V	28818	V
2020/12/29 13	SR	127,33	V	2,87	V	67,62	V	0,35	V	0,26	V	139,91	V	28700	V
2020/12/29 14	SR	41,11	V	0,59	V	80,40	V	0,00	V	0,22	V	139,89	V	29164	V
2020/12/29 15	SR	98,13	V	1,59	V	66,76	V	0,08	V	0,21	V	140,50	V	28966	V
2020/12/29 16	SR	25,91	V	0,54	V	86,45	V	0,00	V	0,26	V	140,99	V	29258	V
2020/12/29 17	SR	29,03	V	0,55	V	76,02	V	0,00	V	0,25	V	139,66	V	29151	V
2020/12/29 18	SR	75,97	V	0,86	V	52,77	V	0,00	V	0,20	V	138,42	V	28996	V
2020/12/29 19	SR	83,73	V	0,93	V	52,69	V	0,00	V	0,45	V	137,73	V	29069	V
2020/12/29 20	SR	93,14	V	1,00	V	49,66	V	0,01	V	0,23	V	138,52	V	29133	V
2020/12/29 21	SR	72,35	V	0,79	V	58,65	V	0,00	V	0,20	V	139,77	V	29288	V
2020/12/29 22	SR	52,49	V	0,67	V	62,01	V	0,00	V	0,19	V	139,87	V	29424	V
2020/12/29 23	SR	82,44	V	0,90	V	57,29	V	0,00	V	0,20	V	140,37	V	29461	V
2020/12/29 24	SR	110,20	V	1,01	V	57,07	V	0,00	V	0,20	V	141,39	V	29451	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.2-127.3	0.5-2.9	49.7-106.2	0.0-0.3	0.2-0.4	137.7-143.3	28699.9-29976.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.2	0.9	70.5	0	0.2	140.6	29139.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/30 01	SR	102,87	V	1,06	V	60,44	V	0,01	V	0,21	V	141,66	V	29399	V
2020/12/30 02	SR	99,79	V	1,46	V	70,77	V	0,06	V	0,19	V	141,98	V	29302	V
2020/12/30 03	SR	11,85	V	0,48	V	114,18	V	0,00	V	0,24	V	141,82	V	29704	V
2020/12/30 04	SR	42,70	V	0,60	V	81,86	V	0,00	V	0,25	V	142,15	V	29209	V
2020/12/30 05	SR	51,23	V	0,63	V	73,26	V	0,00	V	0,22	V	142,55	V	29187	V
2020/12/30 06	SR	31,51	V	0,52	V	80,08	V	0,00	V	0,21	V	142,58	V	29302	V
2020/12/30 07	SR	51,01	V	0,58	V	67,09	V	0,00	V	0,21	V	142,76	V	29302	V
2020/12/30 08	SR	82,84	V	0,71	V	53,50	V	0,00	V	0,22	V	142,91	V	29351	V
2020/12/30 09	SR	68,56	V	0,84	V	63,03	V	0,01	V	0,98	V	142,90	V	28964	V
2020/12/30 10	SR	49,88	V	1,06	V	86,55	V	0,04	V	0,24	V	141,10	V	30886	V
2020/12/30 11	SR	106,79	V	1,50	V	74,17	V	0,02	V	0,31	V	140,82	V	30236	V
2020/12/30 12	SR	25,85	V	0,51	V	105,73	V	0,00	V	0,24	V	139,10	V	30375	V
2020/12/30 13	SR	15,33	V	0,43	V	111,50	V	0,00	V	0,25	V	137,90	V	30536	V
2020/12/30 14	SR	64,30	V	1,05	V	83,95	V	0,04	V	0,26	V	138,19	V	30366	V
2020/12/30 15	SR	76,84	V	0,99	V	66,47	V	0,01	V	0,25	V	139,04	V	30458	V
2020/12/30 16	SR	27,08	V	0,46	V	82,84	V	0,00	V	0,23	V	139,71	V	30874	V
2020/12/30 17	SR	19,39	V	0,46	V	89,49	V	0,00	V	0,21	V	139,85	V	31183	V
2020/12/30 18	SR	19,97	V	0,51	V	94,90	V	0,00	V	0,22	V	139,89	V	30977	V
2020/12/30 19	SR	34,89	V	0,54	V	72,12	V	0,00	V	0,25	V	140,01	V	30518	V
2020/12/30 20	SR	37,64	V	0,57	V	68,25	V	0,00	V	0,25	V	140,39	V	30461	V
2020/12/30 21	SR	27,56	V	0,51	V	82,10	V	0,00	V	0,24	V	140,49	V	30409	V
2020/12/30 22	SR	89,78	V	0,80	V	57,85	V	0,00	V	0,20	V	141,17	V	30183	V
2020/12/30 23	SR	106,91	V	0,89	V	57,25	V	0,00	V	0,20	V	141,76	V	30329	V
2020/12/30 24	SR	83,61	V	0,81	V	66,82	V	0,00	V	0,19	V	141,92	V	30527	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.8-106.9	0.4-1.5	53.5-114.2	0.0-0.1	0.2-1.0	137.9-142.9	28964.1-31182.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.3	0.7	77.7	0	0.3	140.9	30084.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

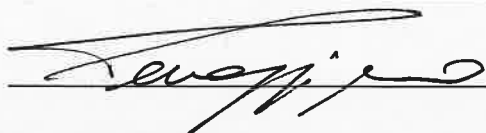

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/31 01	SR	81,13	V	0,88	V	69,20	V	0,00	V	0,19	V	141,77	V	30529	V
2020/12/31 02	SR	41,59	V	0,60	V	78,77	V	0,00	V	0,20	V	141,77	V	30532	V
2020/12/31 03	SR	33,27	V	0,56	V	82,93	V	0,00	V	0,19	V	141,38	V	30519	V
2020/12/31 04	SR	41,56	V	0,55	V	69,96	V	0,00	V	0,20	V	141,19	V	30337	V
2020/12/31 05	SR	32,13	V	0,50	V	77,22	V	0,00	V	0,20	V	141,03	V	30495	V
2020/12/31 06	SR	32,40	V	0,53	V	75,45	V	0,00	V	0,25	V	140,81	V	30531	V
2020/12/31 07	SR	40,10	V	0,59	V	74,29	V	0,00	V	0,24	V	140,95	V	30348	V
2020/12/31 08	SR	43,99	V	0,61	V	71,57	V	0,00	V	0,26	V	141,20	V	30153	V
2020/12/31 09	SR	48,70	V	0,63	V	63,00	V	0,00	V	0,25	V	141,60	V	29974	V
2020/12/31 10	SR	79,13	V	0,78	V	52,15	V	0,00	V	0,25	V	141,82	V	31413	V
2020/12/31 11	SR	51,70	V	0,61	V	62,41	V	0,00	V	0,30	V	142,31	V	30751	V
2020/12/31 12	SR	77,74	V	0,95	V	57,47	V	0,03	V	0,37	V	141,59	V	30615	V
2020/12/31 13	SR	91,39	V	0,89	V	53,19	V	0,00	V	0,29	V	139,92	V	30645	V
2020/12/31 14	SR	56,93	V	0,60	V	65,77	V	0,00	V	0,31	V	140,03	V	30717	V
2020/12/31 15	SR	43,51	V	0,64	V	80,73	V	0,00	V	0,27	V	140,76	V	30756	V
2020/12/31 16	SR	132,44	V	2,51	V	59,47	V	0,22	V	0,29	V	141,87	V	30388	V
2020/12/31 17	SR	72,66	V	0,85	V	65,29	V	0,02	V	0,24	V	141,69	V	30635	V
2020/12/31 18	SR	42,73	V	0,60	V	79,15	V	0,00	V	0,25	V	141,64	V	30630	V
2020/12/31 19	SR	51,43	V	0,91	V	88,96	V	0,03	V	0,28	V	141,89	V	30640	V
2020/12/31 20	SR	39,93	V	0,66	V	87,20	V	0,00	V	0,27	V	142,15	V	30625	V
2020/12/31 21	SR	114,90	V	3,18	V	80,15	V	0,45	V	0,32	V	141,75	V	30408	V
2020/12/31 22	SR	34,09	V	0,94	V	88,63	V	0,05	V	0,23	V	140,61	V	31164	V
2020/12/31 23	SR	60,50	V	0,98	V	68,66	V	0,07	V	0,22	V	140,60	V	31127	V
2020/12/31 24	SR	47,41	V	0,62	V	69,36	V	0,00	V	0,22	V	140,34	V	31123	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.1-132.4	0.5-3.2	52.2-89.0	0.0-0.5	0.2-0.4	139.9-142.3	29974.0-31412.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58	0.9	71.7	0	0.3	141.3	30627.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: