

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/05 01	SR	75,09	V	1,52	V	110,44	V	11,53	V	1,36	V	134,14	V	30189	V
2022/12/05 02	SR	64,84	V	1,05	V	121,31	V	13,69	V	1,21	V	134,15	V	30149	V
2022/12/05 03	SR	69,93	V	2,12	V	116,78	V	10,61	V	1,22	V	134,34	V	30121	V
2022/12/05 04	SR	38,27	V	0,34	V	114,98	V	9,99	V	1,08	V	134,52	V	30127	V
2022/12/05 05	SR	57,10	V	1,31	V	115,15	V	9,93	V	1,10	V	134,57	V	30272	V
2022/12/05 06	SR	97,69	V	2,45	V	101,46	V	9,38	V	1,12	V	135,04	V	30055	V
2022/12/05 07	SR	77,80	V	1,67	V	108,46	V	8,25	V	1,13	V	135,14	V	30119	V
2022/12/05 08	SR	141,12	V	3,53	V	87,06	V	8,38	V	1,13	V	135,32	V	30985	V
2022/12/05 09	SR	106,92	V	3,01	V	100,36	V	6,99	V	1,09	V	135,41	V	30497	V
2022/12/05 10	SR	78,84	V	1,84	V	97,73	V	5,66	V	1,05	V	135,66	V	30467	V
2022/12/05 11	SR	81,34	V	1,54	V	94,48	V	4,91	V	1,01	V	135,63	V	30506	V
2022/12/05 12	SR	67,84	V	0,48	V	97,17	V	6,42	V	1,03	V	135,88	V	30449	V
2022/12/05 13	SR	163,38	V	5,39	V	89,47	V	9,73	V	0,99	V	135,34	V	30387	V
2022/12/05 14	SR	33,43	V	0,55	V	122,57	V	10,60	V	1,15	V	134,39	V	30487	V
2022/12/05 15	SR	16,25	V	0,01	V	127,91	V	10,01	V	1,16	V	134,27	V	30562	V
2022/12/05 16	SR	76,38	V	1,96	V	123,04	V	8,21	V	1,18	V	134,63	V	30455	V
2022/12/05 17	SR	21,29	V	0,31	V	130,19	V	8,03	V	1,13	V	134,96	V	30451	V
2022/12/05 18	SR	70,74	V	1,17	V	106,99	V	8,23	V	0,99	V	134,85	V	30459	V
2022/12/05 19	SR	99,42	V	2,20	V	100,14	V	7,71	V	1,02	V	135,17	V	30412	V
2022/12/05 20	SR	38,81	V	0,35	V	109,89	V	3,99	V	1,16	V	135,70	V	30270	V
2022/12/05 21	SR	55,79	V	0,93	V	111,34	V	4,27	V	1,13	V	135,87	V	30268	V
2022/12/05 22	SR	19,97	V	0,18	V	135,06	V	7,18	V	1,11	V	135,68	V	30472	V
2022/12/05 23	SR	68,56	V	1,46	V	127,71	V	12,72	V	1,04	V	135,57	V	30870	V
2022/12/05 24	SR	49,30	V	1,29	V	116,47	V	9,71	V	1,22	V	135,75	V	30983	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.2-163.4	0.0-5.4	87.1-135.1	4.0-13.7	1.0-1.4	134.1-135.9	30055.3-30985.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	89.6	1.5	111.1	8.6	1.1	135.1	30417.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/06

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/06 01	SR	67,07	V	1,42	V	110,29	V	6,44	V	1,51	V	135,84	V	30836	V
2022/12/06 02	SR	42,46	V	0,70	V	125,20	V	7,25	V	1,41	V	135,91	V	30601	V
2022/12/06 03	SR	33,32	V	0,84	V	141,30	V	9,43	V	1,28	V	135,62	V	30824	V
2022/12/06 04	SR	122,99	V	4,05	V	110,95	V	10,84	V	1,14	V	135,84	V	30607	V
2022/12/06 05	SR	139,78	V	3,15	V	113,34	V	13,76	V	1,08	V	136,24	V	30577	V
2022/12/06 06	SR	77,36	V	1,75	V	116,75	V	11,49	V	1,01	V	136,12	V	30717	V
2022/12/06 07	SR	34,63	V	0,74	V	133,88	V	12,15	V	0,99	V	135,92	V	30883	V
2022/12/06 08	SR	94,01	V	2,67	V	107,23	V	13,70	V	1,03	V	135,86	V	31846	V
2022/12/06 09	SR	66,68	V	1,52	V	117,42	V	14,33	V	0,99	V	136,30	V	31128	V
2022/12/06 10	SR	29,06	V	0,37	V	129,11	V	12,90	V	1,12	V	136,44	V	31382	V
2022/12/06 11	SR	124,44	V	3,16	V	96,31	V	10,72	V	1,11	V	137,19	V	30902	V
2022/12/06 12	SR	105,24	V	2,05	V	106,33	V	12,76	V	1,10	V	137,52	V	30554	V
2022/12/06 13	SR	79,41	V	1,15	V	105,40	V	13,84	V	1,00	V	137,60	V	30563	V
2022/12/06 14	SR	161,05	V	4,44	V	97,30	V	17,01	V	1,45	V	136,74	V	30648	V
2022/12/06 15	SR	3,51	V	0,00	V	154,99	V	17,85	V	1,53	V	135,03	V	31105	V
2022/12/06 16	SR	3,71	V	0,00	V	152,33	V	15,06	V	1,63	V	135,14	V	31100	V
2022/12/06 17	SR	54,16	V	1,13	V	124,03	V	11,95	V	1,31	V	135,48	V	31072	V
2022/12/06 18	SR	11,80	V	0,00	V	137,32	V	8,98	V	1,28	V	134,92	V	30991	V
2022/12/06 19	SR	129,05	V	3,46	V	94,79	V	8,70	V	1,14	V	134,79	V	30988	V
2022/12/06 20	SR	42,30	V	0,49	V	117,96	V	10,00	V	1,11	V	134,51	V	30914	V
2022/12/06 21	SR	31,91	V	0,12	V	109,63	V	8,38	V	1,38	V	134,78	V	31077	V
2022/12/06 22	SR	66,86	V	0,78	V	100,15	V	5,45	V	1,44	V	135,09	V	31251	V
2022/12/06 23	SR	63,22	V	0,83	V	96,02	V	5,02	V	1,47	V	135,49	V	31299	V
2022/12/06 24	SR	30,32	V	0,21	V	117,93	V	5,71	V	1,57	V	135,87	V	31442	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.5-161.1	0.0-4.4	94.8-155.0	5.0-17.9	1.0-1.6	134.5-137.6	30554.1-31845.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.3	1.5	117.3	11	1.3	135.8	30971.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/07 01	SR	17,83	V	0,08	V	127,28	V	7,71	V	1,61	V	136,03	V	31362	V
2022/12/07 02	SR	19,00	V	0,00	V	117,79	V	10,16	V	1,64	V	136,33	V	31401	V
2022/12/07 03	SR	25,50	V	0,11	V	110,22	V	7,26	V	1,66	V	136,47	V	31453	V
2022/12/07 04	SR	28,66	V	0,02	V	105,29	V	5,10	V	1,78	V	136,83	V	31451	V
2022/12/07 05	SR	46,72	V	0,18	V	95,07	V	3,98	V	1,73	V	136,75	V	31338	V
2022/12/07 06	SR	45,07	V	0,03	V	93,61	V	3,77	V	1,72	V	136,77	V	31322	V
2022/12/07 07	SR	38,09	V	0,03	V	95,33	V	2,95	V	2,69	V	137,24	V	31582	V
2022/12/07 08	SR	89,48	V	1,28	V	81,76	V	2,83	V	2,18	V	138,12	V	31591	V
2022/12/07 09	SR	64,84	V	0,31	V	88,03	V	2,75	V	2,10	V	138,53	V	31211	V
2022/12/07 10	SR	39,55	V	0,23	V	119,50	V	2,45	V	6,95	V	139,06	V	30727	V
2022/12/07 11	SR	2,00	V	0,06	V	172,07	V	3,40	V	4,27	V	139,79	V	30897	V
2022/12/07 12	SR	0,96	V	0,00	V	172,42	V	3,76	V	4,81	V	140,26	V	30906	V
2022/12/07 13	SR	0,14	V	0,00	V	186,29	V	4,39	V	5,18	V	140,36	V	30997	V
2022/12/07 14	SR	0,24	V	0,00	V	191,71	V	3,83	V	3,35	V	140,41	V	30874	V
2022/12/07 15	SR	0,03	V	0,00	V	189,13	V	3,51	V	3,63	V	140,15	V	30975	V
2022/12/07 16	SR	1,22	V	0,00	V	160,05	V	2,93	V	5,25	V	138,81	V	29859	V
2022/12/07 17	SR	38,60	V	1,14	V	127,37	V	5,83	V	3,36	V	138,89	V	30057	V
2022/12/07 18	SR	109,51	V	0,95	V	82,08	V	1,33	V	3,19	V	140,82	V	30418	V
2022/12/07 19	SR	97,06	V	0,55	V	77,40	V	0,73	V	3,04	V	141,22	V	29890	V
2022/12/07 20	SR	65,09	V	0,17	V	82,18	V	0,59	V	3,33	V	138,49	V	29954	V
2022/12/07 21	SR	17,66	V	0,00	V	109,02	V	0,63	V	3,14	V	136,82	V	30003	V
2022/12/07 22	SR	24,71	V	0,00	V	95,81	V	0,49	V	2,89	V	136,73	V	29773	V
2022/12/07 23	SR	63,00	V	1,48	V	97,26	V	0,57	V	3,93	V	135,62	V	29700	V
2022/12/07 24	SR	52,42	V	0,20	V	94,94	V	1,22	V	2,52	V	133,84	V	29586	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-109.5	0.0-1.5	77.4-191.7	0.5-10.2	1.6-6.9	133.8-141.2	29586.1-31591.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37	0.3	119.7	3.4	3.2	138.1	30722.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/08 01	SR	21,94	V	0,00	V	114,13	V	5,14	V	3,77	V	133,60	V	29923	V
2022/12/08 02	SR	85,35	V	1,29	V	102,83	V	5,73	V	3,13	V	133,52	V	30033	V
2022/12/08 03	SR	48,99	V	0,73	V	109,89	V	6,81	V	3,25	V	133,50	V	29976	V
2022/12/08 04	SR	32,27	V	0,06	V	122,07	V	5,05	V	2,48	V	131,84	V	25653	V
2022/12/08 05	SR	58,78	V	1,07	V	143,40	V	9,33	V	2,67	V	130,07	V	30864	V
2022/12/08 06	SR	81,17	V	1,33	V	101,70	V	4,96	V	2,50	V	131,11	V	30268	V
2022/12/08 07	SR	15,89	V	0,01	V	124,06	V	3,31	V	2,33	V	132,81	V	30153	V
2022/12/08 08	SR	7,76	V	0,00	V	135,90	V	3,66	V	2,09	V	134,09	V	30908	V
2022/12/08 09	SR	19,49	V	0,00	V	114,07	V	2,80	V	1,97	V	134,75	V	30103	V
2022/12/08 10	SR	18,93	V	0,00	V	117,28	V	2,73	V	2,06	V	134,72	V	29990	V
2022/12/08 11	SR	37,82	V	0,08	V	109,53	V	2,93	V	1,91	V	134,72	V	29820	V
2022/12/08 12	SR	52,04	V	0,36	V	97,26	V	3,17	V	1,70	V	135,73	V	29620	V
2022/12/08 13	SR	48,73	V	0,70	V	103,53	V	2,77	V	1,67	V	136,38	V	29985	V
2022/12/08 14	SR	36,85	V	0,00	V	105,39	V	2,18	V	1,73	V	137,09	V	29344	V
2022/12/08 15	SR	26,62	V	0,00	V	107,09	V	2,09	V	1,58	V	137,90	V	29147	V
2022/12/08 16	SR	44,73	V	0,27	V	98,38	V	2,15	V	1,46	V	138,15	V	29041	V
2022/12/08 17	SR	46,51	V	0,17	V	101,94	V	1,93	V	1,43	V	138,12	V	29119	V
2022/12/08 18	SR	111,90	V	2,08	V	79,58	V	1,14	V	1,36	V	138,57	V	29086	V
2022/12/08 19	SR	83,73	V	0,54	V	80,00	V	0,62	V	1,29	V	138,70	V	29218	V
2022/12/08 20	SR	32,65	V	0,01	V	95,93	V	0,41	V	1,29	V	138,77	V	29407	V
2022/12/08 21	SR	49,32	V	0,11	V	84,71	V	0,29	V	1,21	V	139,22	V	29422	V
2022/12/08 22	SR	34,71	V	0,00	V	93,83	V	0,21	V	1,15	V	139,66	V	29562	V
2022/12/08 23	SR	91,15	V	0,47	V	72,72	V	0,28	V	1,08	V	139,50	V	29470	V
2022/12/08 24	SR	76,75	V	0,14	V	75,98	V	0,29	V	1,08	V	138,98	V	29343	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.8-111.9	0.0-2.1	72.7-143.4	0.2-9.3	1.1-3.8	130.1-139.7	25653.0-30908.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.5	0.4	103.8	2.9	1.9	135.9	29560.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Full

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/09 01	SR	93,18	V	0,63	V	78,11	V	0,43	V	0,98	V	139,19	V	29519	V
2022/12/09 02	SR	55,53	V	0,00	V	85,56	V	0,38	V	0,98	V	139,25	V	29640	V
2022/12/09 03	SR	70,44	V	0,72	V	84,06	V	0,39	V	0,97	V	139,58	V	29779	V
2022/12/09 04	SR	73,97	V	0,18	V	82,09	V	0,37	V	0,95	V	139,84	V	29839	V
2022/12/09 05	SP	132,80	V	2,88	V	101,17	V	1,04	V	0,88	V	139,20	V	28672	V
2022/12/09 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,29	V	127,87	V	0,00	NV
2022/12/09 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	115,58	V	0,00	NV
2022/12/09 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,22	V	105,84	V	0,00	NV
2022/12/09 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,28	V	96,11	V	0,00	NV
2022/12/09 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,09	V	78,04	V	0,00	NV
2022/12/09 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,95	V	83,65	V	0,00	NV
2022/12/09 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/12/09 13	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,79	NV	83,47	NV	0,00	NV
2022/12/09 14	AV	454,35	V	0,00	NV	101,40	V	13,35	V	7,63	V	89,49	V	8480	V
2022/12/09 15	AV	192,97	V	69,26	V	214,85	V	4,49	V	1,51	V	98,60	V	16147	V
2022/12/09 16	AV	0,00	V	14,77	V	130,75	V	5,50	V	0,77	V	96,46	V	16731	V
2022/12/09 17	AV	27,64	V	7,16	V	114,01	V	3,56	V	1,75	V	99,57	V	19128	V
2022/12/09 18	SR	28,11	V	5,03	V	165,47	V	2,47	V	6,22	V	109,16	V	29489	V
2022/12/09 19	SR	37,12	V	0,32	V	108,29	V	1,06	V	2,64	V	115,63	V	33667	V
2022/12/09 20	SR	80,01	V	0,28	V	82,04	V	0,81	V	1,20	V	118,55	V	33269	V
2022/12/09 21	SR	58,43	V	0,38	V	115,10	V	0,99	V	1,04	V	119,60	V	32545	V
2022/12/09 22	SR	101,27	V	2,00	V	93,58	V	0,91	V	0,88	V	119,94	V	32655	V
2022/12/09 23	SR	83,10	V	1,65	V	96,27	V	0,79	V	0,85	V	120,16	V	32072	V
2022/12/09 24	SR	42,10	V	0,60	V	110,62	V	0,60	V	0,73	V	120,54	V	31865	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.1-101.3	0.0-5.0	78.1-165.5	0.4-2.5	0.7-6.2	109.2-139.8	29489.4-33667.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.8	1.1	100.1	0.8	1.6	125.6	31303.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/10 01	SR	51,61	V	0,36	V	112,58	V	0,73	V	0,72	V	120,99	V	31828	V
2022/12/10 02	SR	38,39	V	0,00	V	108,61	V	0,70	V	0,67	V	121,28	V	32233	V
2022/12/10 03	SR	23,51	V	0,02	V	118,66	V	0,65	V	0,72	V	121,35	V	32343	V
2022/12/10 04	SR	24,29	V	0,00	V	116,49	V	0,59	V	0,67	V	121,47	V	32155	V
2022/12/10 05	SR	26,19	V	0,07	V	112,87	V	0,53	V	0,68	V	121,88	V	32282	V
2022/12/10 06	SR	33,68	V	0,22	V	111,59	V	0,46	V	0,64	V	122,00	V	32362	V
2022/12/10 07	SR	20,08	V	0,00	V	121,30	V	0,50	V	0,61	V	123,00	V	32408	V
2022/12/10 08	SR	68,56	V	0,28	V	98,57	V	0,55	V	0,54	V	129,61	V	32195	V
2022/12/10 09	SR	83,06	V	1,16	V	98,82	V	0,73	V	0,55	V	135,64	V	31193	V
2022/12/10 10	SR	92,40	V	1,20	V	93,00	V	1,01	V	0,57	V	138,13	V	31644	V
2022/12/10 11	SR	79,56	V	0,92	V	100,66	V	0,85	V	0,55	V	139,90	V	30816	V
2022/12/10 12	SR	31,99	V	0,01	V	120,70	V	1,03	V	0,57	V	140,39	V	30917	V
2022/12/10 13	SR	72,95	V	0,03	V	88,93	V	0,76	V	0,57	V	138,66	V	30785	V
2022/12/10 14	SR	17,47	V	0,00	V	131,53	V	0,91	V	0,59	V	136,93	V	30246	V
2022/12/10 15	SR	18,86	V	0,00	V	131,43	V	1,11	V	0,58	V	136,72	V	30771	V
2022/12/10 16	SR	65,97	V	0,27	V	103,52	V	1,03	V	0,58	V	137,29	V	30485	V
2022/12/10 17	SR	98,45	V	1,49	V	86,28	V	0,87	V	0,54	V	137,74	V	30410	V
2022/12/10 18	SR	92,56	V	1,09	V	87,20	V	0,85	V	0,56	V	138,00	V	30285	V
2022/12/10 19	SR	127,68	V	1,94	V	79,84	V	0,86	V	0,52	V	138,26	V	30327	V
2022/12/10 20	SR	46,04	V	0,36	V	104,43	V	0,81	V	0,58	V	138,19	V	30433	V
2022/12/10 21	SR	55,36	V	1,25	V	111,60	V	0,97	V	0,61	V	137,89	V	30987	V
2022/12/10 22	SR	96,59	V	1,81	V	94,75	V	0,96	V	0,63	V	137,76	V	30826	V
2022/12/10 23	SR	49,11	V	0,68	V	115,17	V	0,92	V	0,63	V	136,77	V	30852	V
2022/12/10 24	SR	78,01	V	1,04	V	92,04	V	1,15	V	0,58	V	136,90	V	30958	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.5-127.7	0.0-1.9	79.8-131.5	0.5-1.1	0.5-0.7	121.0-140.4	30246.4-32408.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58	0.6	105.9	0.8	0.6	132.8	31239.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/11 01	SR	84,63	V	0,74	V	92,06	V	1,26	V	0,60	V	137,44	V	30768	V
2022/12/11 02	SR	89,93	V	2,22	V	110,61	V	1,79	V	0,51	V	134,52	V	27530	V
2022/12/11 03	SR	72,01	V	1,02	V	97,92	V	1,74	V	0,54	V	136,56	V	30753	V
2022/12/11 04	SR	63,65	V	0,58	V	98,58	V	1,03	V	0,55	V	137,72	V	30624	V
2022/12/11 05	SR	28,59	V	0,06	V	109,95	V	0,51	V	0,57	V	138,14	V	30808	V
2022/12/11 06	SR	99,08	V	1,58	V	90,03	V	0,66	V	0,51	V	138,84	V	30580	V
2022/12/11 07	SR	9,10	V	0,00	V	163,69	V	0,83	V	0,57	V	139,39	V	30959	V
2022/12/11 08	SR	77,23	V	0,40	V	93,06	V	0,48	V	0,51	V	138,03	V	30845	V
2022/12/11 09	SR	59,18	V	0,43	V	102,60	V	0,12	V	0,62	V	135,21	V	31096	V
2022/12/11 10	SR	23,57	V	0,00	V	127,94	V	0,58	V	0,73	V	133,03	V	31996	V
2022/12/11 11	SR	24,32	V	0,05	V	125,72	V	0,45	V	0,71	V	132,82	V	31514	V
2022/12/11 12	SR	63,11	V	0,37	V	92,54	V	0,37	V	0,65	V	133,43	V	31109	V
2022/12/11 13	SR	96,01	V	0,61	V	79,61	V	0,40	V	0,65	V	134,41	V	30823	V
2022/12/11 14	SR	55,31	V	0,65	V	101,43	V	0,48	V	0,63	V	137,69	V	30548	V
2022/12/11 15	SR	69,12	V	0,24	V	93,85	V	0,68	V	0,61	V	140,40	V	30337	V
2022/12/11 16	SR	86,39	V	1,78	V	96,78	V	0,79	V	0,61	V	141,47	V	30234	V
2022/12/11 17	SR	82,71	V	0,47	V	88,84	V	0,53	V	0,64	V	141,95	V	30264	V
2022/12/11 18	SR	40,58	V	0,00	V	102,77	V	0,51	V	0,68	V	141,76	V	30624	V
2022/12/11 19	SR	99,09	V	0,82	V	83,66	V	0,57	V	0,70	V	139,55	V	30604	V
2022/12/11 20	SR	55,92	V	0,20	V	96,40	V	0,39	V	0,83	V	137,26	V	30838	V
2022/12/11 21	SR	50,72	V	0,06	V	95,45	V	0,27	V	0,76	V	134,73	V	31013	V
2022/12/11 22	SR	27,36	V	0,11	V	121,14	V	0,40	V	0,73	V	134,91	V	31271	V
2022/12/11 23	SR	94,59	V	2,12	V	98,78	V	0,60	V	0,64	V	135,58	V	31028	V
2022/12/11 24	SR	108,72	V	1,80	V	79,77	V	0,46	V	0,62	V	135,90	V	30617	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.1-108.7	0.0-2.2	79.6-163.7	0.1-1.8	0.5-0.8	132.8-142.0	27530.1-31995.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65	0.7	101.8	0.7	0.6	137.1	30699.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

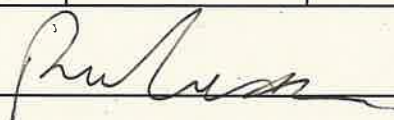

RESPONSABILE IMPIANTO:

