

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/01 01	SR	33,50	V	0,63	V	93,51	V	0,00	V	0,26	V	136,60	V	28750	V
2021/02/01 02	SR	39,44	V	0,62	V	85,71	V	0,00	V	0,29	V	137,11	V	29010	V
2021/02/01 03	SR	49,76	V	0,74	V	79,15	V	0,00	V	0,30	V	137,09	V	28605	V
2021/02/01 04	SR	96,31	V	1,39	V	67,58	V	0,05	V	0,28	V	136,99	V	28356	V
2021/02/01 05	SR	69,18	V	1,25	V	70,43	V	0,07	V	0,29	V	137,27	V	28730	V
2021/02/01 06	SR	26,66	V	0,54	V	84,15	V	0,00	V	0,31	V	138,25	V	29426	V
2021/02/01 07	SR	43,20	V	0,83	V	110,79	V	0,01	V	0,59	V	137,99	V	29929	V
2021/02/01 08	SR	84,01	V	0,93	V	56,81	V	0,00	V	0,31	V	138,41	V	29140	V
2021/02/01 09	SR	107,42	V	1,22	V	47,35	V	0,00	V	0,38	V	138,14	V	29025	V
2021/02/01 10	SR	92,88	V	0,98	V	49,80	V	0,00	V	0,29	V	137,14	V	30288	V
2021/02/01 11	SR	85,53	V	0,93	V	51,18	V	0,00	V	0,30	V	137,46	V	29090	V
2021/02/01 12	SR	83,88	V	0,87	V	51,00	V	0,00	V	0,30	V	137,91	V	29312	V
2021/02/01 13	SR	53,03	V	0,69	V	59,36	V	0,00	V	0,30	V	138,15	V	29588	V
2021/02/01 14	SR	59,54	V	0,76	V	58,73	V	0,00	V	0,41	V	138,52	V	29479	V
2021/02/01 15	SR	69,78	V	0,90	V	56,25	V	0,02	V	0,33	V	138,87	V	29391	V
2021/02/01 16	SR	57,76	V	0,89	V	65,32	V	0,01	V	0,33	V	139,01	V	29183	V
2021/02/01 17	SR	18,79	V	0,54	V	89,00	V	0,00	V	0,29	V	138,93	V	29011	V
2021/02/01 18	SR	66,78	V	0,99	V	80,79	V	0,03	V	0,26	V	138,72	V	28663	V
2021/02/01 19	SR	69,80	V	1,40	V	85,79	V	0,10	V	0,33	V	138,41	V	28733	V
2021/02/01 20	SR	15,05	V	0,55	V	109,70	V	0,00	V	0,25	V	137,20	V	29194	V
2021/02/01 21	SR	37,95	V	0,65	V	86,53	V	0,00	V	0,24	V	136,93	V	29242	V
2021/02/01 22	SR	67,90	V	0,78	V	68,82	V	0,00	V	0,25	V	137,48	V	29139	V
2021/02/01 23	SR	61,08	V	1,41	V	80,54	V	0,16	V	0,24	V	138,58	V	28746	V
2021/02/01 24	SR	112,45	V	3,02	V	76,51	V	0,51	V	0,21	V	139,93	V	28433	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.0-112.5	0.5-3.0	47.4-110.8	0.0-0.5	0.2-0.6	136.6-139.9	28355.9-30287.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.6	1	73.5	0	0.3	138	29102.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/02 01	SR	49,80	V	0,84	V	81,12	V	0,02	V	0,20	V	140,32	V	28508	V
2021/02/02 02	SR	60,33	V	0,81	V	71,80	V	0,00	V	0,20	V	140,62	V	28546	V
2021/02/02 03	SR	38,45	V	0,63	V	76,56	V	0,00	V	0,20	V	140,79	V	28636	V
2021/02/02 04	SR	91,72	V	1,68	V	60,75	V	0,15	V	0,21	V	141,31	V	28538	V
2021/02/02 05	SR	23,38	V	0,64	V	83,45	V	0,00	V	0,21	V	141,13	V	29154	V
2021/02/02 06	SR	111,46	V	1,53	V	53,24	V	0,01	V	0,21	V	141,61	V	28434	V
2021/02/02 07	SR	78,28	V	1,97	V	69,86	V	0,03	V	0,30	V	141,11	V	28758	V
2021/02/02 08	SR	87,49	V	1,12	V	52,82	V	0,00	V	0,25	V	138,16	V	28577	V
2021/02/02 09	SR	99,55	V	1,20	V	47,43	V	0,00	V	0,23	V	137,06	V	28567	V
2021/02/02 10	SR	146,99	V	1,91	V	49,90	V	0,17	V	0,22	V	137,87	V	30228	V
2021/02/02 11	SR	75,44	V	0,97	V	57,69	V	0,00	V	0,21	V	138,99	V	29331	V
2021/02/02 12	SR	57,82	V	0,73	V	60,97	V	0,00	V	0,22	V	139,39	V	29356	V
2021/02/02 13	SR	91,16	V	1,21	V	62,83	V	0,04	V	0,22	V	139,89	V	29446	V
2021/02/02 14	SR	97,38	V	1,41	V	65,38	V	0,08	V	0,24	V	140,16	V	29575	V
2021/02/02 15	SR	94,71	V	1,19	V	61,18	V	0,04	V	0,27	V	140,53	V	29613	V
2021/02/02 16	SR	24,57	V	0,48	V	84,63	V	0,00	V	0,31	V	140,27	V	29980	V
2021/02/02 17	SR	31,22	V	0,58	V	75,14	V	0,00	V	0,27	V	139,69	V	29931	V
2021/02/02 18	SR	22,63	V	0,54	V	83,62	V	0,00	V	0,27	V	139,68	V	30090	V
2021/02/02 19	SR	6,11	V	0,51	V	116,35	V	0,00	V	0,27	V	139,61	V	30383	V
2021/02/02 20	SR	4,40	V	0,56	V	119,68	V	0,00	V	0,26	V	139,37	V	30303	V
2021/02/02 21	SR	2,03	V	0,52	V	135,87	V	0,00	V	0,25	V	139,31	V	30425	V
2021/02/02 22	SR	3,94	V	0,58	V	116,79	V	0,00	V	0,24	V	139,34	V	30362	V
2021/02/02 23	SR	102,81	V	2,16	V	52,57	V	0,15	V	0,68	V	139,95	V	29115	V
2021/02/02 24	SR	123,11	V	2,26	V	51,14	V	0,16	V	0,28	V	141,23	V	29467	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-147.0	0.5-2.3	47.4-135.9	0.0-0.2	0.2-0.7	137.1-141.6	28434.2-30424.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.5	1.1	74.6	0	0.3	139.9	29388.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/03 01	SR	108,99	V	1,63	V	56,59	V	0,09	V	0,28	V	142,20	V	29578	V
2021/02/03 02	SR	59,31	V	0,88	V	59,58	V	0,01	V	0,29	V	142,60	V	29719	V
2021/02/03 03	SR	44,54	V	0,74	V	61,03	V	0,00	V	0,32	V	143,07	V	29703	V
2021/02/03 04	SR	61,88	V	0,85	V	44,13	V	0,00	V	0,33	V	143,30	V	29477	V
2021/02/03 05	SR	60,00	V	0,79	V	48,51	V	0,00	V	0,30	V	143,51	V	29486	V
2021/02/03 06	SR	57,42	V	0,79	V	51,61	V	0,00	V	0,29	V	143,69	V	29462	V
2021/02/03 07	SR	107,31	V	1,81	V	56,40	V	0,12	V	0,28	V	144,23	V	29438	V
2021/02/03 08	SR	24,56	V	0,58	V	78,33	V	0,00	V	0,27	V	144,10	V	29889	V
2021/02/03 09	SR	29,91	V	0,70	V	74,64	V	0,00	V	0,30	V	144,23	V	29892	V
2021/02/03 10	SR	115,01	V	1,43	V	52,69	V	0,02	V	0,47	V	141,65	V	31500	V
2021/02/03 11	SR	78,76	V	0,83	V	55,94	V	0,00	V	0,31	V	139,12	V	30372	V
2021/02/03 12	SR	48,25	V	0,71	V	63,81	V	0,00	V	0,30	V	138,52	V	30692	V
2021/02/03 13	SR	34,34	V	0,63	V	70,40	V	0,00	V	0,31	V	138,56	V	30743	V
2021/02/03 14	SR	64,89	V	0,80	V	57,24	V	0,00	V	0,30	V	138,65	V	30516	V
2021/02/03 15	SR	31,49	V	0,61	V	84,27	V	0,00	V	0,35	V	138,22	V	30873	V
2021/02/03 16	SR	49,98	V	0,79	V	87,21	V	0,00	V	0,29	V	137,67	V	30975	V
2021/02/03 17	SR	24,69	V	0,61	V	105,40	V	0,00	V	0,30	V	137,77	V	31105	V
2021/02/03 18	SR	21,59	V	0,61	V	109,22	V	0,00	V	0,33	V	137,91	V	31038	V
2021/02/03 19	SR	9,16	V	0,51	V	127,18	V	0,00	V	0,31	V	137,57	V	30982	V
2021/02/03 20	SR	16,31	V	0,51	V	104,47	V	0,00	V	0,30	V	137,56	V	30886	V
2021/02/03 21	SR	20,56	V	0,53	V	95,01	V	0,00	V	0,26	V	137,98	V	30606	V
2021/02/03 22	SR	14,86	V	0,54	V	89,93	V	0,00	V	0,25	V	138,52	V	30542	V
2021/02/03 23	SR	30,13	V	0,60	V	72,50	V	0,00	V	0,24	V	139,58	V	30215	V
2021/02/03 24	SR	74,16	V	0,88	V	51,96	V	0,00	V	0,22	V	140,91	V	29948	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-115.0	0.5-1.8	44.1-127.2	0.0-0.1	0.2-0.5	137.6-144.2	29437.9-31499.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.5	0.8	73.3	0	0.3	140.5	30318.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/04 01	SR	51,88	V	0,69	V	61,28	V	0,00	V	0,21	V	141,28	V	29804	V
2021/02/04 02	SR	88,39	V	1,20	V	54,29	V	0,02	V	0,21	V	141,55	V	29874	V
2021/02/04 03	SR	77,67	V	1,05	V	56,32	V	0,00	V	0,21	V	141,73	V	29873	V
2021/02/04 04	SR	63,98	V	0,80	V	58,85	V	0,00	V	0,22	V	141,83	V	30065	V
2021/02/04 05	SR	40,83	V	0,63	V	61,81	V	0,00	V	0,23	V	141,76	V	30130	V
2021/02/04 06	SR	97,75	V	1,13	V	48,56	V	0,00	V	0,25	V	142,12	V	29952	V
2021/02/04 07	SR	65,84	V	0,79	V	57,00	V	0,00	V	0,24	V	142,14	V	30153	V
2021/02/04 08	SR	54,89	V	0,77	V	62,69	V	0,00	V	0,25	V	142,30	V	30216	V
2021/02/04 09	SR	50,74	V	0,68	V	58,88	V	0,00	V	0,32	V	141,46	V	30292	V
2021/02/04 10	SR	56,95	V	0,81	V	61,74	V	0,01	V	0,24	V	139,54	V	31545	V
2021/02/04 11	SR	78,03	V	1,24	V	65,61	V	0,06	V	0,26	V	139,09	V	30250	V
2021/02/04 12	SR	38,48	V	0,61	V	74,96	V	0,00	V	0,28	V	138,84	V	30570	V
2021/02/04 13	SR	15,99	V	0,49	V	91,37	V	0,00	V	0,29	V	138,97	V	30681	V
2021/02/04 14	SR	16,42	V	0,50	V	94,94	V	0,00	V	0,29	V	139,33	V	30585	V
2021/02/04 15	SR	36,59	V	0,60	V	77,73	V	0,00	V	0,31	V	139,84	V	30640	V
2021/02/04 16	SR	64,43	V	0,94	V	65,98	V	0,03	V	0,28	V	140,66	V	30603	V
2021/02/04 17	SR	24,50	V	0,54	V	77,57	V	0,00	V	0,36	V	140,77	V	30472	V
2021/02/04 18	SR	29,04	V	0,56	V	70,92	V	0,00	V	0,36	V	139,70	V	30190	V
2021/02/04 19	SR	62,23	V	1,05	V	62,80	V	0,04	V	0,31	V	138,71	V	30076	V
2021/02/04 20	SR	38,28	V	0,66	V	70,44	V	0,00	V	0,29	V	138,80	V	30260	V
2021/02/04 21	SR	16,42	V	0,57	V	83,78	V	0,00	V	0,31	V	138,94	V	30278	V
2021/02/04 22	SR	25,77	V	0,66	V	72,49	V	0,00	V	0,27	V	138,69	V	29970	V
2021/02/04 23	SR	31,78	V	0,79	V	77,81	V	0,01	V	0,85	V	138,96	V	29710	V
2021/02/04 24	SR	35,48	V	0,80	V	68,92	V	0,01	V	0,33	V	139,13	V	29711	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.0-97.7	0.5-1.2	48.6-94.9	0.0-0.1	0.2-0.8	138.7-142.3	29710.3-31544.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.4	0.8	68.2	0	0.3	140.3	30245.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/05 01	SR	51,95	V	1,01	V	62,62	V	0,02	V	0,25	V	139,54	V	29776	V
2021/02/05 02	SR	75,06	V	1,25	V	56,22	V	0,05	V	0,25	V	139,95	V	29834	V
2021/02/05 03	SR	40,23	V	0,82	V	70,09	V	0,01	V	0,25	V	140,24	V	29837	V
2021/02/05 04	SR	110,43	V	3,57	V	63,17	V	0,75	V	0,25	V	140,54	V	29720	V
2021/02/05 05	SR	37,39	V	0,85	V	70,04	V	0,01	V	0,26	V	140,57	V	29999	V
2021/02/05 06	SR	80,41	V	1,33	V	50,26	V	0,04	V	0,30	V	141,40	V	29976	V
2021/02/05 07	SR	18,02	V	0,65	V	86,46	V	0,00	V	0,31	V	141,70	V	30495	V
2021/02/05 08	SR	16,06	V	0,62	V	87,88	V	0,00	V	0,33	V	141,53	V	30449	V
2021/02/05 09	SR	39,55	V	0,77	V	67,39	V	0,00	V	0,37	V	140,70	V	30434	V
2021/02/05 10	SR	39,84	V	0,72	V	70,09	V	0,00	V	0,29	V	138,96	V	31898	V
2021/02/05 11	SR	44,29	V	0,85	V	71,18	V	0,00	V	0,30	V	138,94	V	30488	V
2021/02/05 12	SR	38,45	V	0,68	V	69,99	V	0,00	V	0,28	V	139,26	V	30644	V
2021/02/05 13	SR	91,41	V	1,27	V	55,45	V	0,02	V	0,28	V	139,69	V	30621	V
2021/02/05 14	SR	35,83	V	0,59	V	75,05	V	0,00	V	0,28	V	139,89	V	30688	V
2021/02/05 15	SR	51,02	V	0,68	V	66,52	V	0,00	V	0,28	V	140,15	V	30540	V
2021/02/05 16	SR	118,63	V	2,13	V	52,62	V	0,17	V	0,27	V	140,44	V	30452	V
2021/02/05 17	SR	65,55	V	1,03	V	65,85	V	0,04	V	0,52	V	140,51	V	30516	V
2021/02/05 18	SR	68,02	V	0,82	V	71,36	V	0,00	V	0,26	V	139,17	V	30371	V
2021/02/05 19	SR	84,96	V	1,29	V	68,33	V	0,06	V	0,24	V	139,04	V	30346	V
2021/02/05 20	SR	75,95	V	1,02	V	71,66	V	0,02	V	0,23	V	139,19	V	30307	V
2021/02/05 21	SR	36,05	V	0,65	V	85,54	V	0,00	V	0,22	V	139,37	V	30470	V
2021/02/05 22	SR	19,62	V	0,60	V	89,02	V	0,00	V	0,22	V	139,28	V	30537	V
2021/02/05 23	SR	29,49	V	0,66	V	77,08	V	0,00	V	0,27	V	139,70	V	30391	V
2021/02/05 24	SR	41,12	V	0,82	V	68,65	V	0,00	V	0,22	V	139,73	V	30258	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.1-118.6	0.6-3.6	50.3-89.0	0.0-0.8	0.2-0.5	138.9-141.7	29719.5-31897.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.6	1	69.7	0.1	0.3	140	30377
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

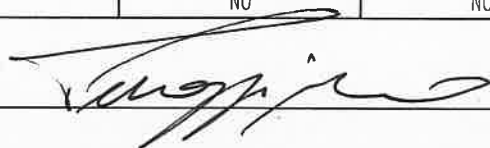

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/06 01	SR	52,06	V	0,96	V	65,15	V	0,00	V	0,22	V	139,67	V	30046	V
2021/02/06 02	SR	75,98	V	1,21	V	57,14	V	0,00	V	0,37	V	140,01	V	29972	V
2021/02/06 03	SR	119,76	V	1,83	V	46,99	V	0,01	V	0,28	V	140,27	V	29851	V
2021/02/06 04	SR	85,31	V	1,62	V	59,60	V	0,00	V	0,27	V	140,46	V	30024	V
2021/02/06 05	SR	38,39	V	0,90	V	73,31	V	0,00	V	0,26	V	140,38	V	30062	V
2021/02/06 06	SR	44,78	V	0,90	V	67,57	V	0,00	V	0,25	V	140,46	V	29836	V
2021/02/06 07	SR	102,63	V	2,08	V	56,94	V	0,00	V	0,25	V	140,79	V	29869	V
2021/02/06 08	SR	119,27	V	2,66	V	54,63	V	0,06	V	0,39	V	141,27	V	30046	V
2021/02/06 09	SR	44,05	V	0,87	V	67,52	V	0,00	V	0,29	V	140,14	V	30334	V
2021/02/06 10	SR	20,51	V	0,63	V	80,30	V	0,00	V	0,27	V	139,71	V	31455	V
2021/02/06 11	SR	21,64	V	0,64	V	79,60	V	0,00	V	0,27	V	139,64	V	30156	V
2021/02/06 12	SR	22,77	V	0,68	V	77,16	V	0,00	V	0,28	V	139,96	V	30235	V
2021/02/06 13	SR	16,40	V	0,65	V	83,12	V	0,00	V	0,28	V	140,03	V	30189	V
2021/02/06 14	SR	11,02	V	0,57	V	90,15	V	0,00	V	0,29	V	140,05	V	30299	V
2021/02/06 15	SR	60,29	V	0,89	V	61,04	V	0,01	V	0,77	V	140,28	V	30093	V
2021/02/06 16	SR	112,10	V	1,54	V	46,96	V	0,04	V	0,30	V	141,35	V	29836	V
2021/02/06 17	SR	105,91	V	2,38	V	50,02	V	0,22	V	0,28	V	142,08	V	29943	V
2021/02/06 18	SR	64,35	V	1,01	V	50,14	V	0,00	V	0,28	V	142,40	V	29727	V
2021/02/06 19	SR	71,22	V	1,08	V	49,75	V	0,01	V	0,28	V	142,81	V	29703	V
2021/02/06 20	SR	66,49	V	0,95	V	54,30	V	0,00	V	0,36	V	143,05	V	29674	V
2021/02/06 21	SR	106,39	V	2,03	V	51,42	V	0,13	V	0,28	V	141,49	V	29544	V
2021/02/06 22	SR	95,26	V	1,93	V	53,97	V	0,13	V	0,26	V	140,75	V	29599	V
2021/02/06 23	SR	13,44	V	0,55	V	87,03	V	0,00	V	0,27	V	140,44	V	30083	V
2021/02/06 24	SR	26,33	V	0,56	V	68,32	V	0,00	V	0,28	V	139,74	V	29897	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.0-119.8	0.5-2.7	47.0-90.2	0.0-0.2	0.2-0.8	139.6-143.1	29543.8-31454.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.3	1.2	63.8	0	0.3	140.7	30019.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

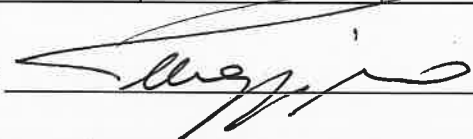

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/07 01	SR	25,84	V	0,54	V	71,83	V	0,00	V	0,27	V	139,45	V	30029	V
2021/02/07 02	SR	27,01	V	0,53	V	74,33	V	0,00	V	0,26	V	139,31	V	30090	V
2021/02/07 03	SR	23,48	V	0,51	V	81,32	V	0,00	V	0,26	V	139,26	V	29943	V
2021/02/07 04	SR	85,97	V	0,97	V	53,68	V	0,01	V	0,47	V	139,41	V	29762	V
2021/02/07 05	SR	67,77	V	0,85	V	56,28	V	0,01	V	0,29	V	139,68	V	29769	V
2021/02/07 06	SR	46,37	V	0,64	V	67,90	V	0,00	V	0,29	V	139,78	V	29880	V
2021/02/07 07	SR	27,79	V	0,52	V	79,91	V	0,00	V	0,27	V	139,95	V	29801	V
2021/02/07 08	SR	46,00	V	0,66	V	75,95	V	0,00	V	0,27	V	140,17	V	29762	V
2021/02/07 09	SR	20,01	V	0,49	V	91,01	V	0,00	V	0,35	V	140,24	V	29617	V
2021/02/07 10	SR	24,93	V	0,55	V	86,89	V	0,00	V	0,26	V	139,03	V	29440	V
2021/02/07 11	SR	16,04	V	0,54	V	97,34	V	0,00	V	0,26	V	138,41	V	28659	V
2021/02/07 12	SR	20,75	V	0,54	V	96,08	V	0,00	V	0,25	V	138,36	V	28755	V
2021/02/07 13	SR	19,30	V	0,50	V	93,84	V	0,00	V	0,25	V	138,17	V	28959	V
2021/02/07 14	SR	18,12	V	0,50	V	89,91	V	0,00	V	0,25	V	138,10	V	29414	V
2021/02/07 15	SR	22,07	V	0,58	V	95,83	V	0,00	V	0,34	V	138,17	V	28542	V
2021/02/07 16	SR	39,35	V	0,62	V	70,55	V	0,00	V	0,25	V	139,53	V	27955	V
2021/02/07 17	SR	45,09	V	0,69	V	69,37	V	0,00	V	0,27	V	140,53	V	27939	V
2021/02/07 18	SR	65,80	V	0,76	V	57,34	V	0,00	V	0,29	V	141,52	V	27892	V
2021/02/07 19	SR	81,08	V	1,43	V	58,28	V	0,11	V	0,32	V	142,14	V	27541	V
2021/02/07 20	SR	102,72	V	1,21	V	48,46	V	0,02	V	0,40	V	142,13	V	27521	V
2021/02/07 21	SR	104,78	V	1,22	V	45,84	V	0,00	V	0,30	V	141,82	V	27535	V
2021/02/07 22	SR	45,24	V	0,69	V	59,66	V	0,00	V	0,31	V	141,81	V	27806	V
2021/02/07 23	SR	32,93	V	0,58	V	73,59	V	0,00	V	0,28	V	141,95	V	27533	V
2021/02/07 24	SR	9,00	V	0,50	V	101,99	V	0,00	V	0,30	V	141,17	V	28190	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-104.8	0.5-1.4	45.8-102.0	0.0-0.1	0.2-0.5	138.1-142.1	27520.7-30089.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.4	0.7	74.9	0	0.3	140	28847.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: