

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/17 01	SR	55,42	V	1,17	V	112,97	V	0,06	V	4,14	V	143,05	V	31056	V
2022/02/17 02	SR	123,13	V	2,03	V	55,60	V	0,16	V	4,00	V	142,67	V	30157	V
2022/02/17 03	SR	33,86	V	0,42	V	72,15	V	0,00	V	4,20	V	142,90	V	30416	V
2022/02/17 04	SR	68,08	V	0,75	V	52,53	V	0,01	V	4,70	V	143,16	V	30386	V
2022/02/17 05	SR	46,98	V	0,46	V	55,35	V	0,00	V	4,51	V	143,21	V	30420	V
2022/02/17 06	SR	60,56	V	0,58	V	50,39	V	0,00	V	4,38	V	143,44	V	30301	V
2022/02/17 07	SR	133,74	V	1,83	V	40,32	V	0,09	V	4,41	V	144,13	V	30722	V
2022/02/17 08	SR	130,82	V	2,00	V	41,13	V	0,19	V	6,73	V	144,56	V	30155	V
2022/02/17 09	SR	126,05	V	1,77	V	42,36	V	0,08	V	7,92	V	141,53	V	29955	V
2022/02/17 10	SR	80,02	V	0,89	V	48,49	V	0,00	V	12,75	18	137,82	V	30048	V
2022/02/17 11	SR	117,95	V	1,67	V	45,48	V	0,01	V	6,01	V	137,89	V	30277	V
2022/02/17 12	SR	61,00	V	0,90	V	56,32	V	0,00	V	5,24	V	138,27	V	30288	V
2022/02/17 13	SR	62,68	V	0,84	V	54,16	V	0,00	V	4,58	V	138,49	V	30261	V
2022/02/17 14	SR	15,77	V	0,47	V	109,90	V	0,00	V	4,41	V	136,74	V	28337	V
2022/02/17 15	SR	8,11	V	0,57	V	168,47	V	0,00	V	2,94	V	130,01	V	25177	V
2022/02/17 16	SR	19,87	V	0,62	V	121,70	V	0,00	V	1,68	V	119,28	V	15301	V
2022/02/17 17	SR	0,00	V	0,52	V	129,45	V	0,00	V	1,33	V	113,94	V	14961	V
2022/02/17 18	SR	16,19	V	1,60	V	93,90	V	0,43	V	1,44	V	111,42	V	16420	V
2022/02/17 19	SR	83,63	V	5,74	V	118,75	V	4,45	V	1,84	V	114,30	V	20410	V
2022/02/17 20	SR	2,40	V	0,56	V	122,98	V	0,00	V	6,25	V	128,30	V	30280	V
2022/02/17 21	SR	87,57	V	1,03	V	49,43	V	0,01	V	4,70	V	134,17	V	30169	V
2022/02/17 22	SR	81,95	V	1,09	V	51,83	V	0,02	V	5,52	V	136,85	V	29829	V
2022/02/17 23	SR	109,46	V	1,24	V	46,03	V	0,02	V	5,60	V	138,06	V	29861	V
2022/02/17 24	SR	110,51	V	1,20	V	50,41	V	0,02	V	5,44	V	138,61	V	29665	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-133.7	0.4-5.7	40.3-168.5	0.0-4.5	1.3-12.7	111.4-144.6	14960.9-31055.9
Supero Orario	0	0	0	0	1	0	0
Media Giornaliera	68.2	1.2	74.6	0.2	4.8	135.1	27702.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/18 01	SR	30,88	V	0,52	V	78,37	V	0,00	V	5,84	V	139,07	V	30179	V
2022/02/18 02	SR	35,94	V	0,45	V	67,29	V	0,00	V	5,28	V	139,31	V	30186	V
2022/02/18 03	SR	13,70	V	0,41	V	82,34	V	0,00	V	4,94	V	139,44	V	30307	V
2022/02/18 04	SR	74,19	V	0,73	V	45,50	V	0,00	V	4,88	V	139,74	V	30157	V
2022/02/18 05	SR	96,88	V	0,99	V	42,36	V	0,00	V	4,92	V	139,85	V	29841	V
2022/02/18 06	SR	44,35	V	0,55	V	59,01	V	0,00	V	5,50	V	140,41	V	30129	V
2022/02/18 07	SR	44,22	V	0,59	V	62,20	V	0,00	V	7,55	V	140,12	V	30880	V
2022/02/18 08	SR	52,54	V	0,82	V	67,61	V	0,02	V	5,33	V	138,35	V	30084	V
2022/02/18 09	SR	67,56	V	0,72	V	50,59	V	0,00	V	4,87	V	137,51	V	30152	V
2022/02/18 10	SR	89,24	V	1,21	V	52,92	V	0,05	V	5,23	V	137,80	V	30118	V
2022/02/18 11	SR	94,22	V	1,12	V	49,88	V	0,01	V	4,88	V	138,22	V	29743	V
2022/02/18 12	SR	40,18	V	0,67	V	95,50	V	0,01	V	5,08	V	139,00	V	30073	V
2022/02/18 13	SR	61,86	V	0,64	V	53,67	V	0,00	V	4,57	V	139,26	V	29979	V
2022/02/18 14	SR	130,96	V	1,45	V	37,45	V	0,04	V	4,55	V	139,62	V	29414	V
2022/02/18 15	SR	45,88	V	0,55	V	62,08	V	0,01	V	5,22	V	140,02	V	30189	V
2022/02/18 16	SR	57,59	V	0,59	V	56,21	V	0,00	V	5,01	V	140,46	V	30066	V
2022/02/18 17	SR	95,12	V	1,09	V	52,98	V	0,03	V	5,05	V	140,60	V	29696	V
2022/02/18 18	SR	69,81	V	0,82	V	66,47	V	0,01	V	5,04	V	140,18	V	29521	V
2022/02/18 19	SR	22,18	V	0,39	V	85,18	V	0,00	V	5,32	V	140,76	V	30005	V
2022/02/18 20	SR	32,89	V	0,48	V	78,58	V	0,00	V	5,68	V	141,00	V	30047	V
2022/02/18 21	SR	75,67	V	0,82	V	49,01	V	0,00	V	6,17	V	141,51	V	29811	V
2022/02/18 22	SR	59,81	V	0,71	V	61,81	V	0,00	V	6,26	V	141,85	V	29693	V
2022/02/18 23	SR	35,06	V	0,50	V	77,99	V	0,00	V	6,51	V	141,91	V	29786	V
2022/02/18 24	SR	60,47	V	0,67	V	66,15	V	0,00	V	6,09	V	142,16	V	29851	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.7-131.0	0.4-1.4	37.4-95.5	0.0-0.0	4.6-7.6	137.5-142.2	29414.3-30880.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.6	0.7	62.5	0	5.4	139.9	29996.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 18

RESPONSABILE IMPIANTO:

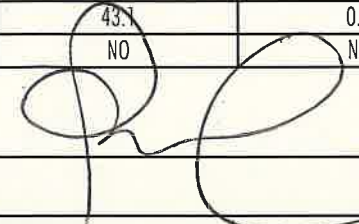
[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/19 01	SR	46,32	V	0,60	V	83,96	V	0,00	V	6,68	V	142,43	V	29846	V
2022/02/19 02	SR	85,35	V	1,04	V	67,87	V	0,03	V	5,86	V	142,47	V	29608	V
2022/02/19 03	SR	43,29	V	0,59	V	83,35	V	0,00	V	5,30	V	142,25	V	29828	V
2022/02/19 04	SR	30,36	V	0,42	V	81,08	V	0,00	V	5,37	V	142,96	V	29822	V
2022/02/19 05	SR	18,54	V	0,43	V	86,41	V	0,00	V	6,02	V	143,19	V	29853	V
2022/02/19 06	SR	84,18	V	0,91	V	50,03	V	0,02	V	6,02	V	143,45	V	29679	V
2022/02/19 07	SR	16,11	V	0,45	V	82,39	V	0,00	V	5,82	V	143,84	V	30544	V
2022/02/19 08	SR	24,01	V	0,70	V	162,24	V	0,01	V	7,01	V	143,80	V	30671	V
2022/02/19 09	SR	31,95	V	0,52	V	79,15	V	0,00	V	4,60	V	142,38	V	29645	V
2022/02/19 10	SR	25,83	V	0,43	V	73,25	V	0,00	V	4,79	V	143,89	V	29944	V
2022/02/19 11	SR	7,59	V	0,38	V	114,88	V	0,00	V	4,61	V	144,16	V	29948	V
2022/02/19 12	SR	5,86	V	0,56	V	199,14	V	0,00	V	6,58	V	143,23	V	31181	V
2022/02/19 13	SR	0,02	V	0,43	V	193,87	V	0,00	V	5,26	V	140,98	V	31353	V
2022/02/19 14	SR	0,25	V	0,48	V	202,50	V	0,00	V	5,27	V	140,98	V	31249	V
2022/02/19 15	SR	55,48	V	1,44	V	99,50	V	0,44	V	3,22	V	140,66	V	29778	V
2022/02/19 16	SR	21,17	V	0,33	V	95,01	V	0,00	V	4,06	V	142,83	V	29808	V
2022/02/19 17	SR	24,56	V	0,35	V	91,94	V	0,00	V	3,87	V	143,44	V	29804	V
2022/02/19 18	SR	138,58	V	1,39	V	56,80	V	0,03	V	3,46	V	142,97	V	28882	V
2022/02/19 19	SR	78,91	V	0,79	V	67,55	V	0,01	V	5,22	V	139,70	V	28171	V
2022/02/19 20	SR	103,31	V	1,14	V	59,87	V	0,01	V	3,84	V	136,13	V	27664	V
2022/02/19 21	SR	45,48	V	0,60	V	71,39	V	0,00	V	3,90	V	135,92	V	27952	V
2022/02/19 22	SR	21,48	V	0,47	V	86,76	V	0,00	V	4,49	V	137,04	V	29047	V
2022/02/19 23	SR	30,99	V	0,47	V	82,46	V	0,00	V	5,08	V	138,65	V	29906	V
2022/02/19 24	SR	95,37	V	1,00	V	59,41	V	0,02	V	3,71	V	138,01	V	28968	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-138.6	0.3-1.4	50.0-202.5	0.0-0.4	3.2-7.0	135.9-144.2	27663.6-31353.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.1	0.7	97.1	0	5	141.5	29714.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

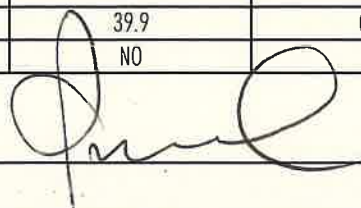
RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/20 01	SR	53,82	V	0,55	V	66,90	V	0,00	V	3,77	V	137,45	V	29155	V
2022/02/20 02	SR	42,64	V	0,43	V	72,29	V	0,00	V	3,88	V	137,56	V	29035	V
2022/02/20 03	SR	107,55	V	1,60	V	77,66	V	0,07	V	4,34	V	136,92	V	28855	V
2022/02/20 04	SR	52,02	V	0,52	V	79,87	V	0,00	V	4,15	V	137,55	V	28976	V
2022/02/20 05	SR	64,56	V	0,66	V	71,37	V	0,00	V	4,09	V	137,84	V	28869	V
2022/02/20 06	SR	24,04	V	0,39	V	84,76	V	0,00	V	5,11	V	139,11	V	29604	V
2022/02/20 07	SR	54,15	V	0,52	V	62,05	V	0,00	V	4,92	V	139,56	V	30177	V
2022/02/20 08	SR	49,39	V	0,50	V	58,45	V	0,00	V	5,04	V	140,14	V	29803	V
2022/02/20 09	SR	71,04	V	2,29	V	65,40	V	0,23	V	6,42	V	138,16	V	29466	V
2022/02/20 10	SR	19,12	V	0,32	V	78,66	V	0,00	V	5,27	V	138,02	V	29801	V
2022/02/20 11	SR	28,34	V	0,33	V	64,74	V	0,00	V	4,73	V	138,12	V	29133	V
2022/02/20 12	SR	6,91	V	0,28	V	102,89	V	0,00	V	8,70	V	138,55	V	29937	V
2022/02/20 13	SR	8,66	V	0,27	V	98,98	V	0,00	V	4,76	V	138,37	V	29963	V
2022/02/20 14	SR	7,41	V	0,26	V	104,41	V	0,00	V	4,47	V	138,67	V	30245	V
2022/02/20 15	SR	6,65	V	0,27	V	104,31	V	0,00	V	6,77	V	138,81	V	30123	V
2022/02/20 16	SR	14,40	V	0,32	V	92,11	V	0,00	V	6,21	V	135,76	V	28868	V
2022/02/20 17	SR	41,95	V	0,53	V	71,36	V	0,01	V	4,06	V	134,35	V	28038	V
2022/02/20 18	SR	30,82	V	0,37	V	78,29	V	0,00	V	3,87	V	134,22	V	28295	V
2022/02/20 19	SR	41,35	V	0,59	V	71,94	V	0,00	V	3,67	V	134,39	V	28042	V
2022/02/20 20	SR	55,12	V	0,72	V	70,75	V	0,01	V	4,35	V	134,54	V	28486	V
2022/02/20 21	SR	70,11	V	0,87	V	78,52	V	0,01	V	4,64	V	135,11	V	28807	V
2022/02/20 22	SR	55,53	V	0,75	V	80,47	V	0,01	V	5,26	V	135,62	V	28917	V
2022/02/20 23	SR	26,85	V	0,47	V	95,17	V	0,00	V	6,17	V	137,58	V	29730	V
2022/02/20 24	SR	25,89	V	0,45	V	103,75	V	0,00	V	5,64	V	138,83	V	29879	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.6-107.6	0.3-2.3	58.4-104.4	0.0-0.2	3.7-8.7	134.2-140.1	28038.4-30244.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.9	0.6	80.6	0	5	137.3	29258.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/21 01	SR	9,16	V	0,37	V	117,90	V	0,00	V	6,43	V	139,58	V	30299	V
2022/02/21 02	SR	9,12	V	0,37	V	113,26	V	0,00	V	6,23	V	140,17	V	30301	V
2022/02/21 03	SR	20,27	V	0,40	V	97,49	V	0,00	V	5,58	V	140,12	V	29856	V
2022/02/21 04	SR	13,70	V	0,38	V	105,47	V	0,00	V	5,29	V	140,12	V	29818	V
2022/02/21 05	SR	7,70	V	0,36	V	114,51	V	0,00	V	5,02	V	140,34	V	29955	V
2022/02/21 06	SR	5,41	V	0,37	V	119,29	V	0,00	V	4,88	V	140,86	V	30360	V
2022/02/21 07	SR	28,24	V	0,50	V	92,32	V	0,00	V	4,56	V	140,19	V	29275	V
2022/02/21 08	SR	21,01	V	0,38	V	93,18	V	0,00	V	4,88	V	140,32	V	29110	V
2022/02/21 09	SR	14,44	V	0,37	V	103,66	V	0,00	V	5,41	V	140,85	V	29571	V
2022/02/21 10	SR	7,78	V	0,34	V	118,06	V	0,00	V	5,78	V	141,79	V	29867	V
2022/02/21 11	SR	0,13	V	0,32	V	153,25	V	0,00	V	4,58	V	141,05	V	30023	V
2022/02/21 12	SR	1,53	V	0,28	V	134,87	V	0,00	V	4,10	V	141,14	V	29981	V
2022/02/21 13	SR	26,60	V	0,35	V	92,26	V	0,00	V	4,56	V	141,72	V	29184	V
2022/02/21 14	SR	48,80	V	0,51	V	81,20	V	0,00	V	4,64	V	142,24	V	28600	V
2022/02/21 15	SR	21,99	V	0,33	V	98,16	V	0,00	V	5,35	V	142,59	V	29160	V
2022/02/21 16	SR	7,63	V	0,26	V	113,48	V	0,00	V	5,22	V	143,37	V	29485	V
2022/02/21 17	SR	11,30	V	0,31	V	123,80	V	0,00	V	5,88	V	143,85	V	29428	V
2022/02/21 18	SR	34,07	V	0,39	V	92,48	V	0,00	V	5,77	V	142,94	V	29645	V
2022/02/21 19	SR	34,39	V	0,36	V	74,52	V	0,00	V	5,66	V	143,78	V	29296	V
2022/02/21 20	SR	24,39	V	0,32	V	81,43	V	0,00	V	5,49	V	143,82	V	29422	V
2022/02/21 21	SR	7,22	V	0,27	V	101,56	V	0,00	V	5,80	V	143,91	V	29609	V
2022/02/21 22	SR	13,68	V	0,29	V	90,19	V	0,00	V	5,86	V	143,59	V	29585	V
2022/02/21 23	SR	55,68	V	1,77	V	87,39	V	0,25	V	6,56	V	144,04	V	29407	V
2022/02/21 24	SR	77,45	V	1,11	V	73,81	V	0,03	V	8,07	V	143,49	V	28816	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-77.5	0.3-1.8	73.8-153.3	0.0-0.3	4.1-8.1	139.6-144.0	28599.9-30360.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	20.9	0.4	103.1	0	5.5	141.9	29585.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

