


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/22

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/22 01	SR	13,59	V	0,27	V	85,98	V	0,00	V	6,95	V	140,88	V	29251	V
2022/02/22 02	SR	11,42	V	0,28	V	89,62	V	0,00	V	6,80	V	140,70	V	29322	V
2022/02/22 03	SR	82,97	V	1,36	V	72,28	V	0,04	V	6,76	V	141,01	V	29200	V
2022/02/22 04	SR	83,51	V	0,92	V	67,92	V	0,00	V	6,51	V	141,42	V	28859	V
2022/02/22 05	SR	29,99	V	0,40	V	81,04	V	0,00	V	6,71	V	141,10	V	29122	V
2022/02/22 06	SR	16,85	V	0,31	V	84,60	V	0,00	V	6,70	V	141,59	V	29466	V
2022/02/22 07	SR	3,18	V	0,30	V	111,31	V	0,00	V	6,11	V	141,48	V	30818	V
2022/02/22 08	SR	34,42	V	0,46	V	75,16	V	0,00	V	5,07	V	139,03	V	29337	V
2022/02/22 09	SR	79,41	V	0,82	V	53,15	V	0,01	V	4,95	V	135,67	V	27976	V
2022/02/22 10	SR	52,21	V	0,48	V	55,50	V	0,00	V	5,03	V	136,06	V	28386	V
2022/02/22 11	SR	42,43	V	0,42	V	60,81	V	0,00	V	5,19	V	136,13	V	28392	V
2022/02/22 12	SR	48,12	NV	0,64	NV	57,21	NV	0,24	NV	5,13	NV	136,66	NV	27504	NV
2022/02/22 13	SR	91,02	V	1,13	V	40,87	V	0,01	V	4,61	V	136,75	V	26993	V
2022/02/22 14	SR	100,84	V	1,53	V	42,73	V	0,03	V	5,23	V	137,31	V	27468	V
2022/02/22 15	SR	30,86	V	0,49	V	62,98	V	0,00	V	5,85	V	139,64	V	28356	V
2022/02/22 16	SR	6,15	V	0,43	V	116,94	V	0,00	V	6,48	V	140,73	V	29120	V
2022/02/22 17	SR	12,71	V	0,42	V	89,66	V	0,00	V	6,43	V	140,36	V	29127	V
2022/02/22 18	SR	30,59	V	0,50	V	71,18	V	0,00	V	6,48	V	140,52	V	28917	V
2022/02/22 19	SR	32,93	V	0,54	V	71,99	V	0,00	V	6,56	V	140,54	V	28696	V
2022/02/22 20	SR	12,07	V	0,47	V	91,49	V	0,00	V	6,51	V	140,89	V	28932	V
2022/02/22 21	SR	11,03	V	0,44	V	91,02	V	0,00	V	6,46	V	141,03	V	28955	V
2022/02/22 22	SR	20,89	V	0,47	V	72,98	V	0,00	V	6,35	V	141,19	V	28715	V
2022/02/22 23	SR	13,67	V	0,40	V	82,50	V	0,00	V	6,89	V	140,34	V	28138	V
2022/02/22 24	SR	17,92	V	0,43	V	74,95	V	0,00	V	5,18	V	138,66	V	27543	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.2-100.8	0.3-1.5	40.9-116.9	0.0-0.0	4.6-6.9	135.7-141.6	26992.6-30818.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.1	0.6	75.9	0	6.1	139.7	28743
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/23 01	SR	50,93	V	0,78	V	67,55	V	0,00	V	5,40	V	138,79	V	27895	V
2022/02/23 02	SR	59,34	V	0,85	V	57,47	V	0,00	V	4,79	V	138,72	V	27322	V
2022/02/23 03	SR	99,73	V	1,48	V	51,42	V	0,02	V	4,94	V	138,93	V	27398	V
2022/02/23 04	SR	75,78	V	1,10	V	56,26	V	0,02	V	4,95	V	138,90	V	27127	V
2022/02/23 05	SR	82,21	V	1,47	V	57,89	V	0,06	V	4,99	V	139,00	V	27210	V
2022/02/23 06	SR	34,57	V	0,59	V	69,92	V	0,00	V	5,13	V	139,32	V	27450	V
2022/02/23 07	SR	30,47	V	0,70	V	74,94	V	0,01	V	4,71	V	139,39	V	28283	V
2022/02/23 08	SR	27,75	V	0,48	V	70,87	V	0,00	V	5,44	V	139,56	V	28283	V
2022/02/23 09	SR	28,31	V	0,54	V	71,36	V	0,00	V	5,14	V	139,75	V	27977	V
2022/02/23 10	SR	28,34	V	0,50	V	66,61	V	0,00	V	6,97	V	139,79	V	27534	V
2022/02/23 11	SR	57,23	V	0,82	V	52,56	V	0,00	V	6,64	V	138,86	V	27273	V
2022/02/23 12	SR	44,25	V	0,62	V	55,59	V	0,00	V	4,95	V	139,10	V	27721	V
2022/02/23 13	SR	42,32	V	0,57	V	54,35	V	0,00	V	4,90	V	139,69	V	27747	V
2022/02/23 14	SR	55,89	V	0,67	V	47,75	V	0,00	V	4,86	V	140,16	V	27927	V
2022/02/23 15	SR	110,74	V	1,46	V	36,36	V	0,01	V	4,83	V	140,67	V	27580	V
2022/02/23 16	SR	107,43	V	1,35	V	35,87	V	0,00	V	4,79	V	141,41	V	27846	V
2022/02/23 17	SR	93,09	V	1,09	V	40,10	V	0,00	V	5,35	V	141,92	V	27830	V
2022/02/23 18	SR	31,46	V	0,52	V	64,44	V	0,00	V	5,92	V	143,00	V	28588	V
2022/02/23 19	SR	50,66	V	0,85	V	63,17	V	0,00	V	5,91	V	144,41	V	29217	V
2022/02/23 20	SR	79,62	V	1,14	V	48,92	V	0,00	V	5,56	V	144,34	V	28864	V
2022/02/23 21	SR	93,58	V	1,19	V	45,80	V	0,00	V	5,82	V	144,19	V	28735	V
2022/02/23 22	SR	31,31	V	0,55	V	66,36	V	0,00	V	5,97	V	145,12	V	29182	V
2022/02/23 23	SR	39,57	V	0,63	V	66,19	V	0,00	V	7,43	V	143,63	V	28837	V
2022/02/23 24	SR	90,96	V	1,19	V	47,08	V	0,00	V	4,55	V	140,29	V	27900	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.8-110.7	0.5-1.5	35.9-74.9	0.0-0.1	4.5-7.4	138.7-145.1	27127.4-29217.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.2	0.9	57	0	5.4	140.8	27988.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/24 01	SR	73,22	V	0,91	V	46,94	V	0,00	V	5,70	V	140,27	V	28538	V
2022/02/24 02	SR	112,04	V	1,63	V	44,86	V	0,04	V	5,19	V	140,35	V	28375	V
2022/02/24 03	SR	104,24	V	1,56	V	48,69	V	0,05	V	5,66	V	140,70	V	28652	V
2022/02/24 04	SR	40,28	V	0,68	V	62,11	V	0,00	V	6,30	V	141,47	V	29179	V
2022/02/24 05	SR	20,67	V	0,48	V	69,85	V	0,00	V	6,19	V	141,93	V	29183	V
2022/02/24 06	SR	35,59	V	0,60	V	61,94	V	0,00	V	6,34	V	142,03	V	29346	V
2022/02/24 07	SR	55,64	V	0,84	V	52,83	V	0,00	V	4,98	V	141,54	V	29131	V
2022/02/24 08	SR	30,31	V	0,59	V	72,52	V	0,00	V	5,58	V	141,42	V	29193	V
2022/02/24 09	SR	19,36	V	0,50	V	75,16	V	0,00	V	6,24	V	141,88	V	29648	V
2022/02/24 10	SR	41,19	V	0,68	V	55,59	V	0,00	V	5,56	V	141,90	V	28934	V
2022/02/24 11	SR	58,35	V	0,88	V	50,77	V	0,00	V	5,54	V	141,62	V	28566	V
2022/02/24 12	SR	104,87	V	1,62	V	41,88	V	0,00	V	5,60	V	142,20	V	28785	V
2022/02/24 13	SR	64,34	V	0,96	V	52,34	V	0,00	V	5,97	V	143,87	V	29006	V
2022/02/24 14	SR	72,02	V	0,95	V	46,12	V	0,00	V	5,96	V	144,48	V	29228	V
2022/02/24 15	SR	112,13	V	1,51	V	36,39	V	0,00	V	5,64	V	145,17	V	28899	V
2022/02/24 16	SR	90,96	V	1,48	V	43,23	V	0,00	V	5,64	V	145,29	V	29016	V
2022/02/24 17	SR	37,03	V	0,64	V	60,96	V	0,00	V	5,56	V	145,50	V	29213	V
2022/02/24 18	SR	46,38	V	0,84	V	67,97	V	0,00	V	5,69	V	145,43	V	29132	V
2022/02/24 19	SR	13,70	V	0,44	V	80,10	V	0,00	V	5,81	V	145,15	V	29444	V
2022/02/24 20	SR	40,79	V	0,72	V	59,89	V	0,00	V	5,98	V	145,31	V	28874	V
2022/02/24 21	SR	24,47	V	0,54	V	81,45	V	0,00	V	6,02	V	144,43	V	28975	V
2022/02/24 22	SR	21,66	V	0,48	V	81,18	V	0,00	V	5,98	V	144,15	V	28730	V
2022/02/24 23	SR	4,10	V	0,40	V	113,52	V	0,00	V	6,69	V	144,63	V	29568	V
2022/02/24 24	SR	0,35	V	0,40	V	135,80	V	0,00	V	6,33	V	144,19	V	29830	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.4-112.1	0.4-1.6	36.4-135.8	0.0-0.0	5.0-6.7	140.3-145.5	28374.5-29829.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51	0.8	64.3	0	5.8	143.1	29060
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/25 01	SR	0,43	V	0,40	V	136,49	V	0,00	V	5,56	V	143,96	V	29899	V
2022/02/25 02	SR	9,68	V	0,42	V	106,15	V	0,00	V	5,03	V	144,02	V	29415	V
2022/02/25 03	SR	4,12	V	0,38	V	109,60	V	0,00	V	5,00	V	144,39	V	29410	V
2022/02/25 04	SR	4,60	V	0,42	V	109,45	V	0,00	V	5,04	V	144,49	V	29322	V
2022/02/25 05	SR	6,07	V	0,48	V	112,18	V	0,00	V	5,54	V	144,45	V	29524	V
2022/02/25 06	SR	2,56	V	0,46	V	124,32	V	0,00	V	5,61	V	144,63	V	29837	V
2022/02/25 07	SR	0,09	V	0,49	V	146,57	V	0,00	V	5,74	V	144,71	V	29675	V
2022/02/25 08	SR	0,19	V	0,46	V	147,20	V	0,00	V	6,14	V	144,65	V	29594	V
2022/02/25 09	SR	2,45	V	0,46	V	132,40	V	0,00	V	6,12	V	144,99	V	29367	V
2022/02/25 10	SR	9,59	V	0,52	V	109,54	V	0,00	V	5,94	V	145,26	V	28932	V
2022/02/25 11	SR	16,56	V	0,46	V	100,02	V	0,00	V	5,92	V	144,91	V	28432	V
2022/02/25 12	SR	26,27	V	0,59	V	95,61	V	0,00	V	6,48	V	145,22	V	28360	V
2022/02/25 13	SR	29,47	V	0,68	V	83,79	V	0,00	V	6,21	V	144,98	V	28354	V
2022/02/25 14	SR	119,39	V	2,86	V	57,36	V	0,18	V	6,15	V	146,10	V	28024	V
2022/02/25 15	SR	92,90	V	2,15	V	70,17	V	0,08	V	6,78	V	147,28	V	28551	V
2022/02/25 16	SR	91,73	V	1,54	V	58,61	V	0,04	V	6,40	V	148,73	V	28385	V
2022/02/25 17	SR	154,39	V	3,89	V	41,32	V	0,37	V	6,30	V	148,31	V	28363	V
2022/02/25 18	SR	129,25	V	2,09	V	43,36	V	0,04	V	6,62	V	148,11	V	28399	V
2022/02/25 19	SR	126,46	V	2,69	V	57,95	V	0,09	V	6,73	V	147,67	V	28496	V
2022/02/25 20	SR	47,19	V	0,85	V	75,52	V	0,00	V	6,88	V	147,56	V	28574	V
2022/02/25 21	SR	45,93	V	1,05	V	76,08	V	0,03	V	6,59	V	147,52	V	28458	V
2022/02/25 22	SR	42,87	V	1,00	V	81,19	V	0,03	V	8,19	V	147,34	V	28277	V
2022/02/25 23	SR	28,47	V	0,50	V	77,95	V	0,00	V	7,52	V	143,74	V	27877	V
2022/02/25 24	SR	102,44	V	2,67	V	62,05	V	0,18	V	6,32	V	140,50	V	27623	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-154.4	0.4-3.9	41.3-147.2	0.0-0.4	5.0-8.2	140.5-148.7	27623.4-29898.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.5	1.1	92.3	0	6.2	145.6	28797.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/26

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/26 01	SR	152,16	V	4,94	V	51,55	V	0,52	V	5,99	V	140,46	V	27447	V
2022/02/26 02	SR	49,91	V	1,08	V	69,03	V	0,02	V	6,48	V	141,12	V	28139	V
2022/02/26 03	SR	9,57	V	0,45	V	95,41	V	0,00	V	7,79	V	142,30	V	28960	V
2022/02/26 04	SR	43,14	V	0,90	V	73,10	V	0,01	V	6,68	V	142,29	V	28491	V
2022/02/26 05	SR	43,78	V	0,80	V	72,93	V	0,00	V	6,76	V	142,15	V	28411	V
2022/02/26 06	SR	26,49	V	0,59	V	74,09	V	0,00	V	6,90	V	142,36	V	28369	V
2022/02/26 07	SR	39,99	V	0,72	V	67,13	V	0,00	V	6,17	V	142,92	V	29744	V
2022/02/26 08	SR	14,05	V	0,44	V	83,78	V	0,00	V	7,16	V	143,23	V	29655	V
2022/02/26 09	SR	39,07	V	0,70	V	70,39	V	0,00	V	5,77	V	143,42	V	29038	V
2022/02/26 10	SR	42,07	V	0,84	V	74,44	V	0,01	V	5,83	V	143,14	V	28614	V
2022/02/26 11	SR	3,55	V	0,34	V	112,41	V	0,00	V	7,16	V	143,83	V	29821	V
2022/02/26 12	SR	10,23	V	0,35	V	95,74	V	0,00	V	7,13	V	143,67	V	29321	V
2022/02/26 13	SR	15,14	V	0,46	V	103,16	V	0,00	V	8,14	V	143,95	V	29826	V
2022/02/26 14	SR	59,97	V	1,30	V	76,06	V	0,02	V	6,91	V	143,53	V	28566	V
2022/02/26 15	SR	11,27	V	0,38	V	98,96	V	0,00	V	7,84	V	143,98	V	29259	V
2022/02/26 16	SR	5,62	V	0,35	V	110,34	V	0,00	V	8,04	V	144,48	V	29446	V
2022/02/26 17	SR	8,53	V	0,37	V	113,52	V	0,00	V	8,03	V	143,35	V	28946	V
2022/02/26 18	SR	67,37	V	2,03	V	93,63	V	0,19	V	7,80	V	141,63	V	28191	V
2022/02/26 19	SR	27,24	V	0,60	V	99,21	V	0,00	V	7,65	V	140,88	V	28043	V
2022/02/26 20	SR	35,87	V	0,81	V	97,05	V	0,01	V	8,38	V	141,33	V	28291	V
2022/02/26 21	SR	39,22	V	0,77	V	83,61	V	0,00	V	8,98	V	142,61	V	28609	V
2022/02/26 22	SR	21,49	V	0,42	V	76,78	V	0,00	V	9,87	V	145,13	V	29112	V
2022/02/26 23	SR	35,21	V	0,50	V	65,06	V	0,00	V	110,28	18	145,99	V	29040	V
2022/02/26 24	SR	26,25	V	0,45	V	71,03	V	0,00	V	8,98	V	145,56	V	28860	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-152.2	0.3-4.9	51.6-113.5	0.0-0.5	5.8-10.3	140.5-146.0	27447.1-29826.1
Supero Orario	0	0	0	0	1	0	0
Media Giornaliera	34.5	0.9	84.5	0	7.5	143.1	28841.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/27 01	SR	25,20	V	0,43	V	72,67	V	0,00	V	6,33	V	145,65	V	29064	V
2022/02/27 02	SR	24,90	V	0,45	V	76,14	V	0,00	V	6,00	V	145,02	V	28867	V
2022/02/27 03	SR	66,90	V	1,10	V	66,51	V	0,01	V	5,51	V	143,95	V	28257	V
2022/02/27 04	SR	17,69	V	0,42	V	87,91	V	0,00	V	5,94	V	143,64	V	28995	V
2022/02/27 05	SR	39,11	V	0,69	V	73,70	V	0,01	V	5,87	V	143,37	V	28801	V
2022/02/27 06	SR	20,81	V	0,50	V	86,36	V	0,00	V	7,19	V	143,22	V	28951	V
2022/02/27 07	SR	11,28	V	0,43	V	94,59	V	0,00	V	6,48	V	143,79	V	29863	V
2022/02/27 08	SR	6,71	V	0,42	V	102,59	V	0,00	V	6,26	V	144,54	V	29660	V
2022/02/27 09	SR	20,95	V	0,47	V	85,04	V	0,00	V	8,10	V	144,25	V	29009	V
2022/02/27 10	SR	37,69	V	0,72	V	73,46	V	0,02	V	8,20	V	144,58	V	28843	V
2022/02/27 11	SR	87,62	V	1,22	V	54,98	V	0,01	V	8,67	V	144,25	V	28227	V
2022/02/27 12	SR	96,31	V	1,45	V	50,29	V	0,03	V	8,51	V	143,73	V	28011	V
2022/02/27 13	SR	31,81	V	0,49	V	70,58	V	0,00	V	7,10	V	144,35	V	28775	V
2022/02/27 14	SR	31,67	V	0,54	V	74,03	V	0,00	V	7,88	V	144,80	V	28469	V
2022/02/27 15	SR	8,67	V	0,37	V	97,94	V	0,00	V	110,06	18	145,67	V	28920	V
2022/02/27 16	SR	8,19	V	0,37	V	94,84	V	0,00	V	8,59	V	148,18	V	28733	V
2022/02/27 17	SR	4,37	V	0,33	V	100,99	V	0,00	V	7,77	V	143,37	V	26838	V
2022/02/27 18	SR	12,32	V	0,34	V	79,51	V	0,00	V	9,77	V	135,44	V	26116	V
2022/02/27 19	SR	5,56	V	0,36	V	91,63	V	0,00	V	7,41	V	132,73	V	26445	V
2022/02/27 20	SR	8,14	V	0,42	V	85,11	V	0,00	V	8,49	V	132,48	V	26926	V
2022/02/27 21	SR	18,72	V	0,47	V	83,15	V	0,00	V	8,04	V	132,39	V	26675	V
2022/02/27 22	SR	38,24	V	0,75	V	64,85	V	0,01	V	7,26	V	132,47	V	26613	V
2022/02/27 23	SR	5,02	V	0,39	V	95,31	V	0,00	V	4,95	V	132,92	V	27066	V
2022/02/27 24	SR	3,72	V	0,38	V	102,45	V	0,00	V	4,31	V	133,97	V	27542	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.7-96.3	0.3-1.5	50.3-102.6	0.0-0.0	4.3-10.1	132.4-148.2	26116.1-29862.5
Supero Orario	0	0	0	0	1	0	0
Media Giornaliera	26.3	0.6	81.9	0	7.3	141.2	28152.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

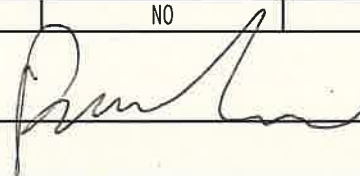

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/28 01	SR	3,62	V	0,37	V	99,44	V	0,00	V	4,25	V	134,49	V	27604	V
2022/02/28 02	SR	2,61	V	0,39	V	103,60	V	0,00	V	4,38	V	135,06	V	27795	V
2022/02/28 03	SR	2,12	V	0,38	V	105,80	V	0,00	V	4,37	V	135,76	V	27851	V
2022/02/28 04	SR	1,89	V	0,40	V	109,55	V	0,00	V	4,98	V	136,36	V	28266	V
2022/02/28 05	SR	1,94	V	0,41	V	113,50	V	0,00	V	5,65	V	136,39	V	28380	V
2022/02/28 06	SR	7,34	V	0,40	V	94,98	V	0,00	V	5,54	V	136,84	V	28515	V
2022/02/28 07	SR	23,58	V	0,44	V	65,62	V	0,00	V	4,69	V	135,72	V	27569	V
2022/02/28 08	SR	40,93	V	0,88	V	61,26	V	0,00	V	4,64	V	135,22	V	26926	V
2022/02/28 09	SR	5,58	V	0,39	V	90,72	V	0,00	V	5,20	V	135,70	V	27323	V
2022/02/28 10	SR	8,93	V	0,41	V	83,43	V	0,00	V	4,29	V	136,80	V	27527	V
2022/02/28 11	SR	11,69	V	0,42	V	79,26	V	0,00	V	4,06	V	137,45	V	27658	V
2022/02/28 12	SR	13,86	V	0,39	V	73,15	V	0,00	V	1,34	V	137,42	V	26984	V
2022/02/28 13	SR	13,89	V	0,38	V	72,24	V	0,00	V	1,44	V	137,55	V	26716	V
2022/02/28 14	SR	16,44	V	0,37	V	69,02	V	0,00	V	1,28	V	137,26	V	26468	V
2022/02/28 15	SR	26,43	V	0,43	V	61,61	V	0,00	V	5,59	V	137,12	V	26361	V
2022/02/28 16	SR	31,01	V	0,75	V	91,58	V	0,00	V	5,25	V	135,33	V	27826	V
2022/02/28 17	SR	25,90	V	0,39	V	66,81	V	0,00	V	1,51	V	132,84	V	27021	V
2022/02/28 18	SR	145,31	V	2,19	V	35,37	V	0,01	V	3,87	V	132,10	V	26393	V
2022/02/28 19	SR	148,62	V	2,85	V	32,87	V	0,04	V	7,52	V	133,45	V	27091	V
2022/02/28 20	SR	132,05	V	3,00	V	45,10	V	0,09	V	7,94	V	135,42	V	27704	V
2022/02/28 21	SR	69,46	V	1,51	V	42,50	V	0,00	V	6,90	V	134,38	V	27151	V
2022/02/28 22	SR	57,59	V	1,22	V	41,91	V	0,00	V	7,09	V	133,39	V	27296	V
2022/02/28 23	SR	24,71	V	0,56	V	58,48	V	0,00	V	8,88	V	133,92	V	27761	V
2022/02/28 24	SR	19,50	V	0,49	V	63,80	V	0,00	V	8,38	V	133,89	V	27442	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.9-148.6	0.4-3.0	32.9-113.5	0.0-0.1	1.3-8.9	132.1-137.5	26361.2-28514.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.8	0.8	73.4	0	5	135.4	27401.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

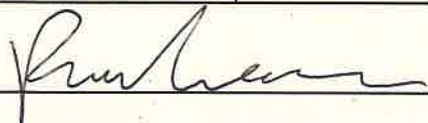

RESPONSABILE IMPIANTO:

