

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/03 01	SR	8,44	V	0,27	V	121,35	V	0,00	V	0,92	V	114,68	V	28618	V
2020/02/03 02	SR	15,88	V	0,31	V	106,71	V	0,00	V	0,88	V	114,56	V	28478	V
2020/02/03 03	SR	11,47	V	0,28	V	117,76	V	0,00	V	2,25	V	110,89	V	28265	V
2020/02/03 04	SR	40,67	V	0,60	V	86,85	V	0,00	V	1,19	V	108,97	V	27844	V
2020/02/03 05	SR	14,05	V	0,27	V	102,14	V	0,00	V	0,99	V	108,77	V	28099	V
2020/02/03 06	SR	45,86	V	0,76	V	78,14	V	0,02	V	0,91	V	108,77	V	27916	V
2020/02/03 07	SR	39,35	V	0,50	V	76,02	V	0,00	V	0,79	V	108,85	V	27989	V
2020/02/03 08	SR	73,53	V	1,28	V	67,06	V	0,09	V	0,83	V	109,12	V	27808	V
2020/02/03 09	SR	106,34	V	2,56	V	55,11	V	0,36	V	0,87	V	108,84	V	27532	V
2020/02/03 10	SR	28,11	V	0,49	V	85,55	V	0,00	V	0,88	V	109,03	V	28925	V
2020/02/03 11	SR	22,35	V	2,15	V	98,03	V	0,00	V	0,83	V	108,37	V	27395	V
2020/02/03 12	SR	15,97	V	0,29	V	98,94	V	0,00	V	0,82	V	109,29	V	27951	V
2020/02/03 13	SR	84,69	V	1,77	V	62,21	V	0,18	V	0,91	V	113,41	V	27594	V
2020/02/03 14	SR	24,93	V	0,32	V	89,45	V	0,00	V	0,95	V	114,41	V	27779	V
2020/02/03 15	SR	26,44	V	0,39	V	92,90	V	0,00	V	0,99	V	114,71	V	27672	V
2020/02/03 16	SR	37,74	V	0,52	V	79,71	V	0,00	V	1,71	V	111,29	V	27281	V
2020/02/03 17	SR	69,81	V	1,28	V	78,90	V	0,07	V	1,26	V	109,14	V	27151	V
2020/02/03 18	SR	18,89	V	0,28	V	124,52	V	0,00	V	1,16	V	109,05	V	27705	V
2020/02/03 19	SR	53,19	V	0,72	V	89,85	V	0,00	V	1,06	V	109,22	V	27132	V
2020/02/03 20	SR	104,94	V	5,06	V	92,35	V	1,64	V	1,12	V	109,11	V	26854	V
2020/02/03 21	SR	32,34	V	0,73	V	137,89	V	0,02	V	1,05	V	108,96	V	27573	V
2020/02/03 22	SR	34,66	V	1,02	V	114,76	V	0,07	V	1,01	V	109,11	V	27196	V
2020/02/03 23	SR	10,80	V	0,27	V	119,06	V	0,00	V	1,06	V	109,16	V	27507	V
2020/02/03 24	SR	30,78	V	0,49	V	83,24	V	0,00	V	1,16	V	109,00	V	27513	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.4-106.3	0.3-5.1	55.1-137.9	0.0-1.6	0.8-2.3	108.4-114.7	26853.9-28924.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.6	0.9	94.1	0.1	1.1	110.3	27740.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pans

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/04 01	SR	66,45	V	1,14	V	68,81	V	0,03	V	1,20	V	108,91	V	27288	V
2020/02/04 02	SR	118,20	V	3,04	V	50,74	V	0,15	V	1,49	V	108,74	V	27033	V
2020/02/04 03	SR	79,71	V	1,66	V	60,00	V	0,02	V	2,03	V	107,69	V	27127	V
2020/02/04 04	SR	42,35	V	0,70	V	76,88	V	0,00	V	1,48	V	107,62	V	27353	V
2020/02/04 05	SR	28,41	V	0,52	V	81,05	V	0,00	V	1,39	V	107,66	V	27342	V
2020/02/04 06	SR	20,71	V	0,46	V	78,20	V	0,00	V	1,66	V	107,14	V	27247	V
2020/02/04 07	SR	25,61	V	0,55	V	76,75	V	0,00	V	0,91	V	107,28	V	27431	V
2020/02/04 08	SR	61,03	V	0,96	V	68,37	V	0,00	V	0,97	V	112,15	V	27841	V
2020/02/04 09	SR	83,58	V	1,39	V	57,04	V	0,00	V	0,96	V	113,40	V	27923	V
2020/02/04 10	SR	117,58	V	2,84	V	56,50	V	0,18	V	0,96	V	113,99	V	28505	V
2020/02/04 11	SR	24,28	V	0,31	V	101,49	V	0,00	V	1,02	V	114,85	V	27850	V
2020/02/04 12	SR	40,03	V	0,42	V	84,21	V	0,00	V	1,05	V	114,88	V	27564	V
2020/02/04 13	SR	37,87	V	0,37	V	88,55	V	0,00	V	1,87	V	110,26	V	27425	V
2020/02/04 14	SR	26,34	V	0,28	V	96,99	V	0,00	V	1,37	V	108,06	V	27353	V
2020/02/04 15	SR	52,88	V	0,64	V	83,07	V	0,00	V	1,09	V	108,39	V	27080	V
2020/02/04 16	SR	39,60	V	0,66	V	93,17	V	0,00	V	1,30	V	107,19	V	26481	V
2020/02/04 17	SR	71,27	V	1,45	V	73,05	V	0,00	V	1,04	V	111,00	V	27338	V
2020/02/04 18	SR	49,71	V	1,04	V	81,00	V	0,00	V	1,10	V	112,92	V	27772	V
2020/02/04 19	SR	17,58	V	0,35	V	115,42	V	0,00	V	1,16	V	112,75	V	28106	V
2020/02/04 20	SR	30,12	V	0,85	V	124,99	V	0,09	V	1,21	V	112,47	V	28052	V
2020/02/04 21	SR	13,85	V	0,37	V	123,12	V	0,00	V	1,08	V	112,72	V	27881	V
2020/02/04 22	SR	54,13	V	2,37	V	94,52	V	0,63	V	1,57	V	111,43	V	27226	V
2020/02/04 23	SR	49,04	V	1,18	V	121,09	V	0,03	V	1,64	V	107,86	V	27186	V
2020/02/04 24	SR	43,32	V	0,57	V	91,30	V	0,00	V	1,07	V	108,59	V	26977	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.9-118.2	0.3-3.0	50.7-125.0	0.0-0.6	0.9-2.0	107.1-114.9	26480.8-28505.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.7	1	85.3	0	1.3	110.3	27474.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

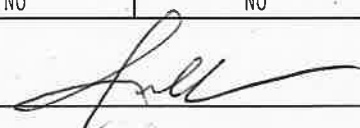DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/05 01	SR	92,10	V	2,07	V	76,25	V	0,05	V	1,22	V	108,49	V	26785	V
2020/02/05 02	SR	60,85	V	1,92	V	95,71	V	0,27	V	2,00	V	107,67	V	26977	V
2020/02/05 03	SR	14,23	V	0,32	V	112,83	V	0,00	V	2,05	V	106,54	V	27266	V
2020/02/05 04	SR	19,47	V	0,36	V	100,53	V	0,00	V	1,39	V	106,87	V	27212	V
2020/02/05 05	SR	35,63	V	0,49	V	89,51	V	0,00	V	2,10	V	106,60	V	26804	V
2020/02/05 06	SR	42,35	V	0,73	V	102,13	V	0,00	V	2,19	V	106,18	V	26777	V
2020/02/05 07	SR	29,85	V	0,69	V	111,80	V	0,00	V	2,34	V	105,16	V	27195	V
2020/02/05 08	SR	70,84	V	1,34	V	69,36	V	0,01	V	0,94	V	109,57	V	26912	V
2020/02/05 09	SR	69,04	V	1,16	V	71,23	V	0,00	V	1,03	V	112,68	V	27284	V
2020/02/05 10	SR	7,02	V	0,26	V	114,89	V	0,00	V	1,11	V	113,09	V	30731	V
2020/02/05 11	SR	15,23	V	0,30	V	99,38	V	0,00	V	1,23	V	109,09	V	28985	V
2020/02/05 12	SR	43,86	V	0,84	V	83,75	V	0,00	V	1,23	V	107,19	V	28831	V
2020/02/05 13	SR	72,07	V	1,19	V	58,76	V	0,00	V	1,05	V	107,41	V	28289	V
2020/02/05 14	SR	32,63	V	0,51	V	79,31	V	0,00	V	1,16	V	107,63	V	28402	V
2020/02/05 15	SR	115,33	V	3,22	V	61,99	V	0,21	V	0,98	V	107,65	V	27832	V
2020/02/05 16	SR	130,58	V	3,63	V	62,20	V	0,22	V	0,94	V	107,96	V	27783	V
2020/02/05 17	SR	66,15	V	1,26	V	70,93	V	0,01	V	1,07	V	107,86	V	28038	V
2020/02/05 18	SR	78,23	V	1,51	V	62,97	V	0,00	V	0,97	V	108,06	V	27707	V
2020/02/05 19	SR	87,17	V	2,03	V	64,98	V	0,03	V	0,94	V	107,79	V	27733	V
2020/02/05 20	SR	57,04	V	1,31	V	71,33	V	0,02	V	0,98	V	107,99	V	28140	V
2020/02/05 21	SR	108,99	V	2,56	V	54,89	V	0,01	V	0,94	V	108,11	V	27991	V
2020/02/05 22	SR	93,40	V	2,38	V	57,25	V	0,00	V	1,24	V	107,36	V	27912	V
2020/02/05 23	SR	49,76	V	1,02	V	80,04	V	0,00	V	3,19	V	104,80	V	27715	V
2020/02/05 24	SR	60,77	V	1,12	V	76,66	V	0,00	V	1,04	V	106,24	V	27752	V

Compo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.0-130.6	0.3-3.6	54.9-114.9	0.0-0.3	0.9-3.2	104.8-113.1	26776.6-30731.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.5	1.3	80.4	0	1.4	107.8	27793.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/06 01	SR	51,21	V	0,95	V	71,12	V	0,00	V	1,04	V	106,60	V	27726	V
2020/02/06 02	SR	88,17	V	1,67	V	65,23	V	0,07	V	1,24	V	106,44	V	27514	V
2020/02/06 03	SR	75,58	V	1,63	V	67,63	V	0,15	V	1,47	V	105,94	V	27561	V
2020/02/06 04	SR	105,60	V	3,03	V	73,92	V	0,36	V	1,82	V	105,63	V	27514	V
2020/02/06 05	SR	70,49	V	1,84	V	88,49	V	0,20	V	1,83	V	105,89	V	27622	V
2020/02/06 06	SR	28,49	V	1,53	V	129,51	V	0,30	V	3,76	V	104,18	V	27998	V
2020/02/06 07	SR	13,24	V	0,31	V	111,09	V	0,00	V	1,51	V	104,38	V	28301	V
2020/02/06 08	SR	13,34	V	0,35	V	112,06	V	0,00	V	0,82	V	108,03	V	28748	V
2020/02/06 09	SR	44,45	V	0,95	V	81,48	V	0,02	V	0,83	V	108,39	V	28226	V
2020/02/06 10	SR	31,08	V	0,63	V	87,43	V	0,00	V	0,79	V	108,41	V	30288	V
2020/02/06 11	SR	60,28	V	1,17	V	84,28	V	0,04	V	0,85	V	108,63	V	28928	V
2020/02/06 12	SR	35,38	V	0,61	V	112,92	V	0,01	V	0,87	V	108,38	V	29089	V
2020/02/06 13	SR	17,27	V	0,51	V	129,06	V	0,06	V	0,88	V	108,57	V	29064	V
2020/02/06 14	SR	15,12	V	0,32	V	122,24	V	0,00	V	0,95	V	107,74	V	28970	V
2020/02/06 15	SR	118,64	V	2,66	V	78,91	V	0,19	V	0,94	V	106,93	V	28401	V
2020/02/06 16	SR	90,90	V	2,74	V	79,74	V	0,24	V	1,06	V	107,23	V	28863	V
2020/02/06 17	SR	184,82	V	6,06	V	62,22	V	0,84	V	0,81	V	107,98	V	28695	V
2020/02/06 18	SR	114,59	V	2,41	V	74,43	V	0,15	V	0,87	V	108,30	V	29130	V
2020/02/06 19	SR	75,26	V	1,31	V	77,82	V	0,03	V	0,93	V	108,02	V	28858	V
2020/02/06 20	SR	14,19	V	0,33	V	99,92	V	0,00	V	0,84	V	107,39	V	29814	V
2020/02/06 21	SR	44,79	V	1,07	V	69,64	V	0,01	V	0,89	V	107,92	V	29488	V
2020/02/06 22	SR	141,48	V	4,94	V	54,66	V	0,63	V	0,94	V	107,90	V	28893	V
2020/02/06 23	SR	100,31	V	2,49	V	65,73	V	0,12	V	1,14	V	107,05	V	28880	V
2020/02/06 24	SR	70,09	V	1,22	V	84,38	V	0,02	V	0,79	V	107,64	V	29284	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-184.8	0.3-6.1	54.7-129.5	0.0-0.8	0.8-3.8	104.2-108.6	27513.9-30287.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.9	1.7	86.8	0.1	1.2	107.2	28660.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/07 01	SR	29,87	V	0,67	V	100,61	V	0,00	V	0,82	V	107,67	V	29508	V
2020/02/07 02	SR	12,14	V	0,34	V	111,90	V	0,00	V	0,80	V	107,82	V	29751	V
2020/02/07 03	SR	21,05	V	0,40	V	108,81	V	0,00	V	0,84	V	107,99	V	29406	V
2020/02/07 04	SR	28,73	V	0,48	V	109,64	V	0,00	V	0,84	V	107,42	V	29279	V
2020/02/07 05	SR	71,65	V	1,62	V	103,00	V	0,12	V	0,81	V	107,37	V	28999	V
2020/02/07 06	SR	46,73	V	0,71	V	99,86	V	0,00	V	0,73	V	107,63	V	29013	V
2020/02/07 07	SR	58,81	V	1,35	V	98,96	V	0,06	V	0,74	V	108,14	V	29084	V
2020/02/07 08	SR	9,44	V	0,29	V	123,63	V	0,00	V	0,73	V	108,47	V	29544	V
2020/02/07 09	SR	13,31	V	0,35	V	114,64	V	0,00	V	0,83	V	108,45	V	29488	V
2020/02/07 10	SR	9,77	V	0,32	V	119,14	V	0,00	V	0,83	V	108,44	V	30571	V
2020/02/07 11	SR	9,25	V	0,25	V	114,67	V	0,00	V	0,89	V	108,56	V	29038	V
2020/02/07 12	SR	13,15	V	0,27	V	110,11	V	0,00	V	0,97	V	108,05	V	28924	V
2020/02/07 13	SR	10,14	V	0,22	V	114,00	V	0,00	V	0,91	V	107,85	V	29236	V
2020/02/07 14	SR	8,41	V	0,22	V	128,89	V	0,00	V	1,01	V	107,19	V	29473	V
2020/02/07 15	SR	10,72	V	0,21	V	119,53	V	0,00	V	0,84	V	107,60	V	29071	V
2020/02/07 16	SR	15,70	V	0,24	V	114,97	V	0,00	V	0,76	V	107,81	V	28477	V
2020/02/07 17	SR	27,59	V	0,33	V	103,03	V	0,00	V	0,83	V	108,26	V	28896	V
2020/02/07 18	SR	25,15	V	0,35	V	110,53	V	0,00	V	0,83	V	108,23	V	28839	V
2020/02/07 19	SR	19,01	V	0,35	V	112,02	V	0,00	V	0,86	V	108,44	V	28665	V
2020/02/07 20	SR	7,21	V	0,23	V	127,81	V	0,00	V	0,96	V	107,99	V	29363	V
2020/02/07 21	SR	10,50	V	0,21	V	117,22	V	0,00	V	0,91	V	108,42	V	29490	V
2020/02/07 22	SR	5,60	V	0,21	V	132,09	V	0,00	V	0,95	V	108,48	V	29436	V
2020/02/07 23	SR	7,69	V	0,22	V	131,74	V	0,00	V	0,99	V	107,49	V	28808	V
2020/02/07 24	SR	41,32	V	0,47	V	101,70	V	0,00	V	0,63	V	107,79	V	28337	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.6-71.6	0.2-1.6	99.0-132.1	0.0-0.1	0.6-1.0	107.2-108.6	28336.5-30571.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.4	0.4	113.7	0	0.8	108	29195.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/08

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/08 01	SR	23,29	V	0,28	V	110,35	V	0,00	V	0,65	V	107,71	V	28372	V
2020/02/08 02	SR	55,88	V	0,72	V	98,24	V	0,01	V	0,61	V	107,52	V	28080	V
2020/02/08 03	SR	52,84	V	0,52	V	96,48	V	0,00	V	0,62	V	107,63	V	27835	V
2020/02/08 04	SR	36,72	V	0,56	V	111,06	V	0,01	V	0,82	V	107,94	V	28276	V
2020/02/08 05	SR	49,68	V	0,99	V	111,84	V	0,04	V	0,84	V	107,94	V	28300	V
2020/02/08 06	SR	25,40	V	0,65	V	123,73	V	0,07	V	0,97	V	108,33	V	28572	V
2020/02/08 07	SR	13,56	V	0,22	V	120,41	V	0,00	V	1,02	V	107,34	V	28352	V
2020/02/08 08	SR	8,42	V	0,23	V	133,73	V	0,00	V	0,74	V	107,90	V	28757	V
2020/02/08 09	SR	5,93	V	0,23	V	138,19	V	0,00	V	0,93	V	112,11	V	29468	V
2020/02/08 10	SR	10,73	V	0,24	V	128,42	V	0,00	V	0,98	V	113,56	V	31014	V
2020/02/08 11	SR	7,18	V	0,23	V	134,50	V	0,00	V	1,11	V	113,86	V	29791	V
2020/02/08 12	SR	21,01	V	0,27	V	102,08	V	0,00	V	1,11	V	114,00	V	29404	V
2020/02/08 13	SR	10,64	V	0,21	V	113,45	V	0,00	V	1,79	V	109,68	V	29354	V
2020/02/08 14	SR	13,34	V	0,69	V	133,44	V	0,01	V	0,50	V	112,72	V	19090	V
2020/02/08 15	SR	3,85	V	0,31	V	169,14	V	0,00	V	0,30	V	113,08	V	17707	V
2020/02/08 16	SP	281,18	V	51,21	V	187,54	V	15,96	V	0,47	V	101,50	V	3976	V
2020/02/08 17	SP	1000,00	NV	234,09	NV	110,81	NV	218,20	NV	0,20	V	93,02	V	3482	NV
2020/02/08 18	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	87,96	V	0,00	NV
2020/02/08 19	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	84,68	V	0,00	NV
2020/02/08 20	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	V	82,44	V	0,00	NV
2020/02/08 21	SP	1000,00	NV	219,69	NV	141,21	NV	427,92	NV	0,17	V	80,88	V	3865	NV
2020/02/08 22	SP	1000,00	NV	219,55	NV	140,49	NV	464,04	NV	0,21	V	80,71	V	3960	NV
2020/02/08 23	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,17	NV	80,55	NV	0,00	NV
2020/02/08 24	SP	1000,00	NV	199,39	NV	170,03	NV	340,97	NV	0,60	NV	80,62	NV	3841	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.8-55.9	0.2-1.0	96.5-169.1	0.0-0.1	0.3-1.8	107.3-114.0	17706.7-31014.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.6	0.4	121.7	0	0.9	110.1	27491.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/09 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/02/09 02	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	56,02	NV	79,28	NV	0,00	NV
2020/02/09 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/02/09 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/02/09 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/02/09 06	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	7,94	NV	76,48	NV	0,00	NV
2020/02/09 07	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	14,41	V	76,26	V	0,00	NV
2020/02/09 08	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	29,12	NV	77,80	NV	0,00	NV
2020/02/09 09	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	7,50	V	75,58	V	0,00	NV
2020/02/09 10	AV	1000,00	NV	158,80	NV	181,35	NV	144,88	NV	12,80	V	74,57	V	3820	NV
2020/02/09 11	AV	952,26	V	121,38	V	193,05	V	74,36	V	7,00	V	78,80	V	8619	V
2020/02/09 12	AV	1000,00	NV	220,06	NV	278,46	NV	52,02	NV	3,08	V	83,34	V	18377	NV
2020/02/09 13	AV	1000,00	NV	177,86	NV	121,09	NV	28,78	NV	1,31	V	81,25	V	3740	NV
2020/02/09 14	AV	1000,00	V	165,53	V	294,43	V	47,84	V	0,65	V	79,66	V	14578	V
2020/02/09 15	AV	813,95	V	105,30	V	332,90	V	0,00	V	0,30	V	86,62	V	19021	V
2020/02/09 16	AV	194,00	V	88,08	V	249,78	V	0,00	V	0,25	V	93,10	V	21159	V
2020/02/09 17	AV	23,03	V	63,42	V	205,36	V	0,00	V	0,27	V	97,67	V	22616	V
2020/02/09 18	AV	11,23	V	45,40	V	211,53	V	0,00	V	0,21	V	100,45	V	22676	V
2020/02/09 19	AV	12,00	V	36,51	V	201,59	V	0,00	V	0,20	V	104,42	V	22089	V
2020/02/09 20	AV	2,21	V	22,63	V	173,23	V	0,00	V	1,55	V	108,07	V	24920	V
2020/02/09 21	AV	67,87	NV	18,01	NV	84,89	NV	0,00	NV	3,47	NV	114,01	V	33539	NV
2020/02/09 22	SR	79,73	V	19,11	V	88,15	V	0,00	V	2,99	V	117,80	V	31789	V
2020/02/09 23	SR	65,16	V	15,10	V	96,58	V	0,00	V	2,80	V	119,01	V	31697	V
2020/02/09 24	SR	79,21	V	10,66	V	91,20	V	0,00	V	3,87	V	106,67	V	31318	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	65.2-79.7	10.7-19.1	88.2-96.6	0.0-0.0	2.8-3.9	106.7-119.0	31318.4-31789.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.7	15	92	0	3.2	114.5	31601.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/10 01	SR	62,32	V	9,08	V	88,79	V	0,00	V	1,77	V	109,41	V	31301	V
2020/02/10 02	SR	29,31	V	7,58	V	105,42	V	0,00	V	1,98	V	109,83	V	31280	V
2020/02/10 03	SR	52,90	V	6,74	V	84,41	V	0,00	V	1,89	V	110,01	V	30766	V
2020/02/10 04	SR	84,72	V	6,04	V	70,44	V	0,00	V	1,63	V	110,00	V	30167	V
2020/02/10 05	SR	55,75	V	5,28	V	83,67	V	0,00	V	1,66	V	109,91	V	30258	V
2020/02/10 06	SR	37,33	V	4,71	V	95,17	V	0,00	V	1,67	V	110,25	V	30420	V
2020/02/10 07	SR	31,65	V	4,25	V	98,56	V	0,00	V	1,67	V	110,54	V	30680	V
2020/02/10 08	SR	37,27	V	3,97	V	96,07	V	0,00	V	1,78	V	111,50	V	30782	V
2020/02/10 09	SR	90,33	V	4,19	V	65,78	V	0,01	V	1,73	V	111,63	V	30170	V
2020/02/10 10	SR	103,81	V	4,71	V	59,22	V	0,01	V	1,54	V	111,46	V	31049	V
2020/02/10 11	SR	151,12	V	4,88	V	45,63	V	0,03	V	1,66	V	112,56	V	30388	V
2020/02/10 12	SR	131,12	V	4,56	V	52,65	V	0,00	V	1,78	V	112,93	V	28956	V
2020/02/10 13	SR	126,08	V	4,66	V	65,41	V	0,02	V	1,75	V	113,22	V	28826	V
2020/02/10 14	SR	74,04	V	3,40	V	79,33	V	0,01	V	1,81	V	113,44	V	29452	V
2020/02/10 15	SR	30,25	V	2,81	V	103,74	V	0,00	V	2,02	V	113,80	V	29823	V
2020/02/10 16	SR	38,52	V	2,78	V	94,57	V	0,00	V	1,80	V	112,73	V	29492	V
2020/02/10 17	SR	78,94	V	2,91	V	70,38	V	0,00	V	1,55	V	112,16	V	29230	V
2020/02/10 18	SR	114,64	V	2,80	V	59,92	V	0,00	V	1,42	V	112,17	V	29088	V
2020/02/10 19	SR	79,81	V	2,48	V	74,17	V	0,00	V	1,58	V	112,43	V	29708	V
2020/02/10 20	SR	103,62	V	2,67	V	64,81	V	0,00	V	1,56	V	112,73	V	29400	V
2020/02/10 21	SR	67,40	V	2,26	V	80,40	V	0,00	V	1,83	V	113,00	V	29657	V
2020/02/10 22	SR	40,90	V	1,93	V	87,81	V	0,00	V	1,77	V	113,11	V	30063	V
2020/02/10 23	SR	42,29	V	1,84	V	87,62	V	0,00	V	1,83	V	113,09	V	30134	V
2020/02/10 24	SR	100,89	V	2,16	V	57,50	V	0,00	V	1,82	V	113,32	V	29457	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.3-151.1	1.8-9.1	45.6-105.4	0.0-0.0	1.4-2.0	109.4-113.8	28825.6-31300.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.5	4.1	78	0	1.7	111.9	30022.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

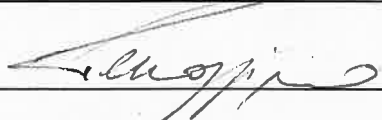

RESPONSABILE IMPIANTO:

