

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/20 01	SR	7,25	V	0,26	V	96,99	V	0,00	V	0,93	V	141,42	V	33759	V
2022/01/20 02	SR	4,99	V	0,27	V	105,29	V	0,00	V	0,86	V	141,71	V	33959	V
2022/01/20 03	SR	12,49	V	0,27	V	84,87	V	0,00	V	0,85	V	141,84	V	33965	V
2022/01/20 04	SR	30,10	V	0,33	V	65,12	V	0,00	V	0,88	V	142,27	V	33757	V
2022/01/20 05	SR	27,10	V	0,29	V	65,05	V	0,00	V	0,87	V	142,62	V	33655	V
2022/01/20 06	SR	5,19	V	0,25	V	95,47	V	0,00	V	0,78	V	142,60	V	33727	V
2022/01/20 07	SR	9,75	V	0,27	V	100,95	V	0,00	V	0,96	V	142,50	V	33786	V
2022/01/20 08	SR	10,23	V	0,27	V	101,11	V	0,00	V	1,55	V	142,58	V	33231	V
2022/01/20 09	SR	8,62	V	0,26	V	121,31	V	0,01	V	1,48	V	141,80	V	33170	V
2022/01/20 10	SR	46,52	V	0,59	V	89,58	V	0,03	V	1,36	V	141,52	V	33018	V
2022/01/20 11	SR	6,32	V	0,29	V	114,50	V	0,00	V	1,30	V	141,85	V	32788	V
2022/01/20 12	SR	16,40	V	0,33	V	115,35	V	0,32	V	1,62	V	141,78	V	33003	V
2022/01/20 13	SR	16,22	V	0,28	V	113,99	V	0,56	V	1,42	V	142,30	V	32849	V
2022/01/20 14	SR	11,87	V	0,26	V	109,21	V	0,38	V	1,23	V	142,66	V	32883	V
2022/01/20 15	SR	48,11	V	0,44	V	81,45	V	0,19	V	1,17	V	142,94	V	32648	V
2022/01/20 16	SR	22,96	V	0,34	V	85,15	V	0,01	V	1,09	V	143,23	V	32582	V
2022/01/20 17	SR	30,39	V	0,38	V	72,34	V	0,00	V	1,16	V	143,54	V	32495	V
2022/01/20 18	SR	104,85	V	1,94	V	56,14	V	0,25	V	1,22	V	144,29	V	32075	V
2022/01/20 19	SR	56,90	V	0,66	V	68,23	V	0,03	V	1,16	V	144,74	V	32112	V
2022/01/20 20	SR	18,12	V	0,26	V	86,67	V	0,00	V	1,13	V	144,60	V	32300	V
2022/01/20 21	SR	50,85	V	0,45	V	69,40	V	0,00	V	5,25	V	143,48	V	32346	V
2022/01/20 22	SR	27,72	V	0,32	V	76,64	V	0,00	V	1,72	V	142,17	V	32272	V
2022/01/20 23	SR	27,88	V	0,31	V	68,13	V	0,00	V	1,42	V	142,75	V	32106	V
2022/01/20 24	SR	76,48	V	0,63	V	50,28	V	0,00	V	1,32	V	143,02	V	32047	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-104.9	0.3-1.9	50.3-121.3	0.0-0.6	0.8-5.3	141.4-144.7	32046.7-33964.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.2	0.4	87.2	0.1	1.4	142.7	32938.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/21 01	SR	30,96	V	0,40	V	73,52	V	0,00	V	1,31	V	142,76	V	32100	V
2022/01/21 02	SR	20,20	V	0,30	V	82,99	V	0,00	V	1,22	V	142,46	V	32308	V
2022/01/21 03	SR	10,67	V	0,27	V	93,19	V	0,00	V	1,17	V	142,29	V	32661	V
2022/01/21 04	SR	9,25	V	0,25	V	95,53	V	0,00	V	1,18	V	142,14	V	32773	V
2022/01/21 05	SR	5,42	V	0,24	V	103,99	V	0,00	V	1,11	V	142,11	V	32617	V
2022/01/21 06	SR	2,71	V	0,25	V	114,61	V	0,05	V	1,13	V	142,06	V	32800	V
2022/01/21 07	SR	15,17	V	0,29	V	90,49	V	0,30	V	2,39	V	141,74	V	32949	V
2022/01/21 08	SR	32,55	V	0,41	V	79,36	V	0,42	V	1,32	V	140,87	V	32547	V
2022/01/21 09	SR	41,11	V	0,48	V	78,67	V	1,33	V	1,60	V	141,05	V	32372	V
2022/01/21 10	SR	99,73	V	1,23	V	60,19	V	1,58	V	4,60	V	140,77	V	32033	V
2022/01/21 11	SR	108,25	V	1,97	V	70,88	V	1,21	V	7,57	V	140,39	V	31352	V
2022/01/21 12	SR	80,43	V	1,17	V	76,79	V	1,33	V	5,93	V	139,29	V	31775	V
2022/01/21 13	SR	23,76	V	0,30	V	89,66	V	1,52	V	2,03	V	137,99	V	32149	V
2022/01/21 14	SR	113,53	V	1,72	V	64,42	V	3,05	V	2,14	V	138,19	V	31916	V
2022/01/21 15	SR	22,50	V	0,32	V	91,68	V	2,38	V	1,56	V	138,09	V	32196	V
2022/01/21 16	SR	13,73	V	0,27	V	99,10	V	2,20	V	1,48	V	137,85	V	32403	V
2022/01/21 17	SR	13,61	V	0,34	V	89,37	V	0,43	V	1,91	V	136,81	V	32526	V
2022/01/21 18	SR	41,26	V	0,46	V	61,17	V	0,00	V	1,40	V	136,49	V	32194	V
2022/01/21 19	SR	59,52	V	0,61	V	58,39	V	0,00	V	1,46	V	136,47	V	32273	V
2022/01/21 20	SR	75,28	V	0,70	V	51,23	V	0,00	V	1,59	V	136,65	V	31941	V
2022/01/21 21	SR	47,56	V	0,53	V	68,07	V	0,02	V	1,63	V	137,02	V	32059	V
2022/01/21 22	SR	20,34	V	0,41	V	84,92	V	0,09	V	1,51	V	137,26	V	32240	V
2022/01/21 23	SR	36,42	V	0,46	V	79,24	V	0,19	V	1,50	V	137,43	V	32240	V
2022/01/21 24	SR	24,24	V	0,43	V	103,21	V	1,00	V	1,70	V	137,02	V	32553	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.7-113.5	0.2-2.0	51.2-114.6	0.0-3.1	1.1-7.6	136.5-142.8	31351.6-32949.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.5	0.6	81.7	0.7	2.1	139.4	32290.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pizzini

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/22 01	SR	54,64	V	0,56	V	77,28	V	0,38	V	1,56	V	137,29	V	32420	V
2022/01/22 02	SR	79,40	V	0,77	V	61,29	V	0,02	V	1,53	V	137,82	V	32290	V
2022/01/22 03	SR	58,37	V	0,54	V	60,91	V	0,00	V	1,32	V	138,20	V	32176	V
2022/01/22 04	SR	72,65	V	0,67	V	57,22	V	0,00	V	1,26	V	138,64	V	32040	V
2022/01/22 05	SR	41,94	V	0,46	V	65,92	V	0,00	V	1,37	V	138,46	V	32011	V
2022/01/22 06	SR	28,31	V	0,41	V	77,38	V	0,00	V	1,38	V	138,39	V	32109	V
2022/01/22 07	SR	46,18	V	0,58	V	70,57	V	0,01	V	1,08	V	138,74	V	33989	V
2022/01/22 08	SR	82,29	V	2,11	V	65,54	V	0,49	V	1,31	V	139,60	V	32536	V
2022/01/22 09	SR	114,03	V	1,10	V	47,01	V	0,01	V	2,11	V	139,98	V	32588	V
2022/01/22 10	SR	47,83	V	0,60	V	68,17	V	0,03	V	1,42	V	138,38	V	32820	V
2022/01/22 11	SR	50,21	V	0,51	V	61,81	V	0,02	V	1,48	V	138,08	V	32475	V
2022/01/22 12	SR	62,66	V	0,96	V	65,28	V	0,19	V	1,42	V	138,51	V	32624	V
2022/01/22 13	SR	67,38	V	0,74	V	59,56	V	0,21	V	1,52	V	138,98	V	32377	V
2022/01/22 14	SR	63,74	V	0,55	V	54,45	V	0,42	V	2,06	V	138,42	V	32125	V
2022/01/22 15	SR	28,11	V	0,32	V	66,83	V	0,15	V	1,45	V	138,13	V	32775	V
2022/01/22 16	SR	54,66	V	2,18	V	78,76	V	2,33	V	1,47	V	138,16	V	32311	V
2022/01/22 17	SR	37,56	V	0,59	V	79,30	V	0,32	V	1,57	V	138,11	V	32679	V
2022/01/22 18	SR	52,97	V	0,62	V	76,58	V	0,20	V	1,65	V	138,20	V	32669	V
2022/01/22 19	SR	48,25	V	0,67	V	84,51	V	0,20	V	1,74	V	138,16	V	32637	V
2022/01/22 20	SR	54,00	V	0,62	V	80,35	V	0,00	V	1,68	V	138,06	V	32872	V
2022/01/22 21	SR	40,84	V	0,51	V	81,68	V	0,00	V	1,78	V	138,32	V	32526	V
2022/01/22 22	SR	59,88	V	0,53	V	67,16	V	0,00	V	1,64	V	138,80	V	32666	V
2022/01/22 23	SR	24,68	V	0,36	V	84,24	V	0,00	V	1,54	V	138,98	V	32684	V
2022/01/22 24	SR	29,67	V	0,39	V	80,26	V	0,00	V	1,64	V	139,12	V	32716	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.7-114.0	0.3-2.2	47.0-84.5	0.0-2.3	1.1-2.1	137.3-140.0	32011.3-33989.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.2	0.7	69.7	0.2	1.5	138.5	32546.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

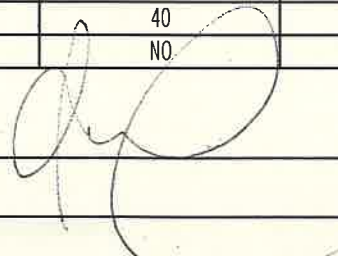
RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/23 01	SR	40,59	V	0,46	V	75,43	V	0,00	V	1,65	V	139,46	V	32654	V
2022/01/23 02	SR	23,00	V	0,40	V	82,68	V	0,00	V	1,68	V	139,53	V	32645	V
2022/01/23 03	SR	38,11	V	0,46	V	72,91	V	0,00	V	1,68	V	139,68	V	32799	V
2022/01/23 04	SR	25,23	V	0,41	V	86,97	V	0,00	V	1,80	V	139,74	V	32657	V
2022/01/23 05	SR	45,41	V	0,46	V	78,34	V	0,00	V	1,77	V	139,97	V	32467	V
2022/01/23 06	SR	35,07	V	0,44	V	81,99	V	0,00	V	1,71	V	140,05	V	32762	V
2022/01/23 07	SR	63,75	V	0,73	V	83,66	V	0,04	V	1,80	V	139,23	V	33945	V
2022/01/23 08	SR	73,00	V	0,84	V	82,40	V	0,11	V	1,62	V	138,80	V	33181	V
2022/01/23 09	SR	65,52	V	0,61	V	72,27	V	0,03	V	2,12	V	139,16	V	32382	V
2022/01/23 10	SR	55,52	V	0,57	V	88,65	V	0,92	V	1,50	V	138,72	V	32948	V
2022/01/23 11	SR	71,35	V	0,93	V	77,33	V	0,15	V	1,64	V	139,01	V	32364	V
2022/01/23 12	SR	76,84	V	0,87	V	80,22	V	0,20	V	1,68	V	139,18	V	32416	V
2022/01/23 13	SR	58,98	V	0,98	V	82,67	V	0,40	V	1,92	V	139,55	V	32428	V
2022/01/23 14	SR	72,23	V	0,79	V	80,03	V	0,34	V	2,59	V	139,87	V	32477	V
2022/01/23 15	SR	18,93	V	0,32	V	95,27	V	0,34	V	2,02	V	139,33	V	32563	V
2022/01/23 16	SR	18,02	V	0,30	V	90,26	V	0,00	V	1,90	V	139,47	V	32504	V
2022/01/23 17	SR	28,56	V	0,32	V	83,46	V	0,00	V	2,37	V	139,45	V	32646	V
2022/01/23 18	SR	20,89	V	0,33	V	84,59	V	0,08	V	1,84	V	138,78	V	32638	V
2022/01/23 19	SR	24,94	V	0,43	V	82,72	V	0,16	V	1,80	V	138,75	V	32611	V
2022/01/23 20	SR	22,73	V	0,41	V	86,43	V	0,16	V	1,79	V	138,87	V	32676	V
2022/01/23 21	SR	16,10	V	0,43	V	90,82	V	0,18	V	1,85	V	139,03	V	32736	V
2022/01/23 22	SR	28,58	V	0,51	V	85,93	V	0,25	V	1,76	V	139,37	V	32733	V
2022/01/23 23	SR	19,01	V	0,35	V	89,73	V	0,04	V	1,78	V	139,52	V	32798	V
2022/01/23 24	SR	18,70	V	0,35	V	90,75	V	0,02	V	1,93	V	139,54	V	32715	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.1-76.8	0.3-1.0	72.3-95.3	0.0-0.9	1.5-2.6	138.7-140.1	32363.5-33944.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40	0.5	83.6	0.1	1.8	139.3	32697.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/24 01	SR	21,31	V	0,34	V	87,07	V	0,00	V	1,97	V	139,30	V	32813	V
2022/01/24 02	SR	23,52	V	0,39	V	92,45	V	0,01	V	1,98	V	139,29	V	32817	V
2022/01/24 03	SR	27,70	V	0,39	V	86,81	V	0,00	V	1,89	V	139,30	V	32972	V
2022/01/24 04	SR	54,88	V	0,59	V	73,51	V	0,01	V	1,91	V	139,87	V	32690	V
2022/01/24 05	SR	19,88	V	0,35	V	87,96	V	0,00	V	1,92	V	140,02	V	32734	V
2022/01/24 06	SR	28,60	V	0,40	V	84,50	V	0,00	V	1,80	V	140,35	V	32857	V
2022/01/24 07	SR	22,96	V	0,40	V	90,44	V	0,00	V	1,69	V	140,54	V	33916	V
2022/01/24 08	SR	63,12	V	0,56	V	64,67	V	0,00	V	1,99	V	140,82	V	33209	V
2022/01/24 09	SR	66,95	V	0,70	V	71,14	V	0,01	V	1,78	V	141,15	V	32521	V
2022/01/24 10	SR	1,72	V	0,41	V	143,18	V	0,00	V	1,56	V	140,26	V	31911	V
2022/01/24 11	SR	0,00	V	0,40	V	163,52	V	0,00	V	1,21	V	137,49	V	31567	V
2022/01/24 12	SR	0,00	V	0,36	V	163,19	V	0,00	V	1,06	V	136,30	V	31184	V
2022/01/24 13	SR	0,31	V	0,33	V	135,93	V	0,00	V	1,01	V	134,87	V	30157	V
2022/01/24 14	SR	0,32	V	0,31	V	130,56	V	0,00	V	0,80	V	133,17	V	29136	V
2022/01/24 15	SR	0,07	V	0,31	V	143,72	V	0,00	V	0,70	V	132,39	V	29467	V
2022/01/24 16	SR	6,69	V	0,32	V	127,10	V	0,22	V	2,10	V	132,59	V	30925	V
2022/01/24 17	SR	16,03	V	0,28	V	95,10	V	0,03	V	1,94	V	135,83	V	33062	V
2022/01/24 18	SR	20,49	V	0,35	V	90,50	V	0,00	V	1,77	V	137,51	V	33091	V
2022/01/24 19	SR	22,87	V	0,43	V	91,13	V	0,00	V	1,75	V	138,03	V	33067	V
2022/01/24 20	SR	17,20	V	0,42	V	92,88	V	0,00	V	1,83	V	138,27	V	33043	V
2022/01/24 21	SR	26,61	V	0,42	V	85,30	V	0,00	V	2,27	V	138,39	V	33184	V
2022/01/24 22	SR	29,10	V	0,40	V	74,14	V	0,00	V	1,84	V	137,75	V	32909	V
2022/01/24 23	SR	75,53	V	0,72	V	56,60	V	0,01	V	1,76	V	138,01	V	32696	V
2022/01/24 24	SR	120,67	V	0,93	V	49,72	V	0,01	V	1,44	V	139,14	V	32500	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-120.7	0.3-0.9	49.7-163.5	0.0-0.2	0.7-2.3	132.4-141.2	29136.0-33916.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.8	0.4	99.2	0	1.7	137.9	32267.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 