


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/07 01	SR	75,13	V	1,43	V	59,50	V	0,02	V	1,55	V	113,23	V	29307	V
2020/01/07 02	SR	7,92	V	0,36	V	172,84	V	0,00	V	2,25	V	112,56	V	31483	V
2020/01/07 03	SR	29,07	V	0,45	V	83,87	V	0,00	V	1,44	V	112,53	V	30020	V
2020/01/07 04	SR	32,91	V	0,53	V	82,44	V	0,00	V	1,77	V	113,32	V	30024	V
2020/01/07 05	SR	93,68	V	1,72	V	48,67	V	0,01	V	1,82	V	113,61	V	29319	V
2020/01/07 06	SR	114,46	V	2,26	V	55,11	V	0,02	V	1,89	V	113,81	V	29145	V
2020/01/07 07	SR	48,03	V	0,88	V	76,93	V	0,00	V	1,70	V	113,89	V	29262	V
2020/01/07 08	SR	14,20	V	0,39	V	94,32	V	0,00	V	1,54	V	113,46	V	29293	V
2020/01/07 09	SR	57,07	V	1,25	V	74,22	V	0,02	V	1,26	V	113,57	V	29019	V
2020/01/07 10	SR	34,39	V	0,41	V	90,90	V	0,06	V	3,26	V	112,66	V	30514	V
2020/01/07 11	SR	59,23	V	1,33	V	70,30	V	0,01	V	1,20	V	113,78	V	28577	V
2020/01/07 12	SR	85,40	V	2,11	V	63,12	V	0,07	V	1,62	V	114,35	V	28375	V
2020/01/07 13	SR	10,92	V	0,26	V	115,97	V	0,00	V	2,94	V	113,90	V	29970	V
2020/01/07 14	SR	0,85	V	0,21	V	171,88	V	0,00	V	4,31	V	112,41	V	30993	V
2020/01/07 15	SR	4,28	V	0,22	V	130,26	V	0,00	V	1,35	V	113,84	V	30225	V
2020/01/07 16	SR	20,82	V	0,47	V	87,59	V	0,00	V	1,34	V	114,05	V	29073	V
2020/01/07 17	SR	71,69	V	1,95	V	65,34	V	0,03	V	1,62	V	113,55	V	28499	V
2020/01/07 18	SR	35,03	V	0,74	V	76,73	V	0,04	V	1,27	V	112,20	V	29232	V
2020/01/07 19	SR	34,66	V	0,82	V	81,51	V	0,00	V	1,35	V	112,41	V	29419	V
2020/01/07 20	SR	49,60	V	1,34	V	79,17	V	0,01	V	1,72	V	112,61	V	29403	V
2020/01/07 21	SR	69,85	V	2,44	V	57,54	V	0,05	V	1,25	V	113,01	V	28961	V
2020/01/07 22	SR	92,57	V	3,13	V	55,96	V	0,07	V	2,27	V	113,32	V	28941	V
2020/01/07 23	SR	89,77	V	3,33	V	79,80	V	0,34	V	1,46	V	113,80	V	28932	V
2020/01/07 24	SR	13,00	V	0,69	V	146,84	V	0,00	V	1,23	V	114,22	V	29783	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.8-114.5	0.2-3.3	48.7-172.8	0.0-0.3	1.2-4.3	112.2-114.4	28374.6-31482.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.7	1.2	88.4	0	1.8	113.3	29490.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

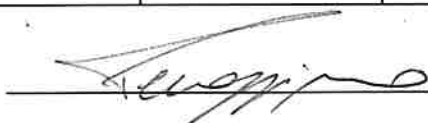

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/08 01	SR	22,48	V	0,68	V	122,69	V	0,00	V	1,13	V	114,25	V	29572	V
2020/01/08 02	SR	28,26	V	0,77	V	105,60	V	0,00	V	1,10	V	114,43	V	29500	V
2020/01/08 03	SR	43,84	V	0,95	V	93,26	V	0,00	V	1,08	V	114,32	V	29218	V
2020/01/08 04	SR	17,66	V	0,67	V	111,28	V	0,00	V	1,30	V	114,64	V	29889	V
2020/01/08 05	SR	49,70	V	1,46	V	81,47	V	0,00	V	2,25	V	113,89	V	29384	V
2020/01/08 06	SR	99,01	V	3,93	V	71,28	V	0,78	V	1,37	V	114,07	V	28861	V
2020/01/08 07	SR	106,35	V	3,47	V	70,15	V	0,31	V	1,26	V	114,50	V	28838	V
2020/01/08 08	SR	51,67	V	1,26	V	92,24	V	0,06	V	1,20	V	114,66	V	29134	V
2020/01/08 09	SR	21,22	V	0,53	V	110,07	V	0,00	V	1,31	V	114,96	V	29604	V
2020/01/08 10	SR	25,93	V	0,38	V	94,18	V	0,00	V	1,22	V	115,16	V	31482	V
2020/01/08 11	SR	18,78	V	0,13	V	91,23	V	0,00	V	1,37	V	115,21	V	29693	V
2020/01/08 12	SR	35,93	V	0,75	V	86,46	V	0,03	V	1,38	V	115,25	V	29579	V
2020/01/08 13	SR	36,65	V	0,44	V	70,83	V	0,00	V	1,48	V	115,30	V	29432	V
2020/01/08 14	SR	56,85	V	1,20	V	51,49	V	0,00	V	2,46	V	115,31	V	29412	V
2020/01/08 15	SR	84,91	V	1,84	V	51,14	V	0,01	V	1,47	V	114,44	V	29057	V
2020/01/08 16	SR	22,81	V	0,30	V	77,08	V	0,00	V	1,71	V	112,35	V	29771	V
2020/01/08 17	SR	32,40	V	0,35	V	61,18	V	0,00	V	1,29	V	111,91	V	29885	V
2020/01/08 18	SR	36,28	V	0,55	V	54,28	V	0,00	V	1,65	V	111,79	V	29978	V
2020/01/08 19	SR	64,02	V	1,18	V	46,22	V	0,00	V	1,30	V	112,02	V	29665	V
2020/01/08 20	SR	55,18	V	1,27	V	61,86	V	0,04	V	1,96	V	112,07	V	29725	V
2020/01/08 21	SR	105,89	V	2,96	V	51,37	V	0,19	V	1,52	V	112,33	V	29611	V
2020/01/08 22	SR	44,36	V	0,77	V	75,80	V	0,00	V	1,49	V	112,68	V	29674	V
2020/01/08 23	SR	41,66	V	1,09	V	92,39	V	0,11	V	1,07	V	113,45	V	29626	V
2020/01/08 24	SR	18,66	V	0,16	V	100,96	V	0,00	V	1,17	V	113,70	V	30039	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.7-106.4	0.1-3.9	46.2-122.7	0.0-0.8	1.1-2.5	111.8-115.3	28837.9-31482.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.7	1.1	80.2	0.1	1.4	113.9	29609.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

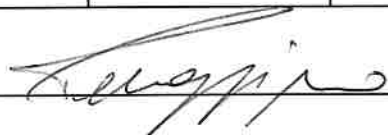

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/09 01	SR	15,76	V	0,28	V	94,74	V	0,00	V	1,18	V	113,71	V	30313	V
2020/01/09 02	SR	58,09	V	1,21	V	71,13	V	0,02	V	1,18	V	113,71	V	29488	V
2020/01/09 03	SR	95,88	V	2,14	V	60,70	V	0,05	V	1,29	V	113,80	V	28805	V
2020/01/09 04	SR	102,50	V	2,78	V	65,95	V	0,21	V	1,74	V	114,01	V	28739	V
2020/01/09 05	SR	116,37	V	3,40	V	63,00	V	0,23	V	1,83	V	113,62	V	28676	V
2020/01/09 06	SR	59,97	V	1,66	V	84,46	V	0,17	V	1,27	V	113,80	V	28946	V
2020/01/09 07	SR	49,21	V	0,72	V	74,60	V	0,00	V	0,95	V	114,22	V	29039	V
2020/01/09 08	SR	107,71	V	2,03	V	57,56	V	0,00	V	0,89	V	114,29	V	28805	V
2020/01/09 09	SR	68,20	V	1,32	V	65,63	V	0,00	V	1,13	V	114,83	V	29279	V
2020/01/09 10	SR	120,57	V	3,00	V	58,72	V	0,03	V	1,22	V	115,35	V	30368	V
2020/01/09 11	SR	116,99	V	2,81	V	65,31	V	0,02	V	1,27	V	115,53	V	28744	V
2020/01/09 12	SR	69,82	V	1,60	V	76,74	V	0,00	V	1,24	V	115,62	V	28963	V
2020/01/09 13	SR	83,35	V	1,78	V	73,63	V	0,00	V	1,29	V	115,83	V	29181	V
2020/01/09 14	SR	33,99	V	0,82	V	87,12	V	0,00	V	1,23	V	115,84	V	29303	V
2020/01/09 15	SR	84,85	V	2,51	V	73,51	V	0,03	V	1,84	V	115,67	V	28886	V
2020/01/09 16	SR	77,79	V	1,65	V	72,59	V	0,00	V	1,02	V	114,20	V	28596	V
2020/01/09 17	SR	44,99	V	1,13	V	85,08	V	0,00	V	1,26	V	113,18	V	28593	V
2020/01/09 18	SR	83,71	V	1,92	V	89,04	V	0,00	V	0,79	V	111,32	V	29172	V
2020/01/09 19	SR	68,23	V	2,33	V	91,99	V	0,02	V	0,86	V	111,49	V	29804	V
2020/01/09 20	SR	106,25	V	3,77	V	74,54	V	0,02	V	0,90	V	111,32	V	29189	V
2020/01/09 21	SR	77,38	V	3,57	V	77,20	V	0,02	V	1,10	V	110,97	V	29392	V
2020/01/09 22	SR	87,07	V	4,73	V	87,73	V	0,06	V	1,17	V	111,21	V	29566	V
2020/01/09 23	SR	62,38	V	3,03	V	89,49	V	0,14	V	1,52	V	111,34	V	30079	V
2020/01/09 24	SR	23,73	V	0,51	V	83,05	V	0,00	V	0,92	V	111,33	V	29916	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.8-120.6	0.3-4.7	57.6-94.7	0.0-0.2	0.8-1.8	111.0-115.8	28593.4-30368.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.6	2.1	76	0	1.2	113.6	29243.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/10 01	SR	41,53	V	0,82	V	80,48	V	0,00	V	1,30	V	111,39	V	29635	V
2020/01/10 02	SR	102,46	V	3,16	V	55,04	V	0,24	V	0,95	V	111,74	V	28953	V
2020/01/10 03	SR	104,55	V	3,54	V	70,35	V	0,25	V	1,02	V	112,23	V	28993	V
2020/01/10 04	SR	41,71	V	0,81	V	90,88	V	0,00	V	1,44	V	112,27	V	29078	V
2020/01/10 05	SR	71,90	V	2,39	V	76,90	V	0,27	V	1,26	V	112,45	V	28903	V
2020/01/10 06	SR	44,98	V	0,83	V	93,81	V	0,02	V	0,89	V	112,79	V	29187	V
2020/01/10 07	SR	63,76	V	0,96	V	77,04	V	0,00	V	0,83	V	113,12	V	29138	V
2020/01/10 08	SR	13,68	V	0,33	V	103,43	V	0,00	V	0,82	V	113,02	V	29575	V
2020/01/10 09	SR	82,07	V	2,42	V	72,39	V	0,14	V	0,86	V	113,30	V	28978	V
2020/01/10 10	SR	65,72	V	1,84	V	68,36	V	0,12	V	0,80	V	112,07	V	30643	V
2020/01/10 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/01/10 12	SR	53,46	V	1,34	V	70,60	V	0,01	V	0,93	V	112,47	V	29897	V
2020/01/10 13	SR	78,10	V	2,06	V	81,30	V	0,07	V	1,00	V	112,87	V	29077	V
2020/01/10 14	SR	47,85	V	1,22	V	78,61	V	0,02	V	1,46	V	112,97	V	29295	V
2020/01/10 15	SR	63,66	V	1,34	V	75,43	V	0,00	V	0,97	V	113,35	V	28902	V
2020/01/10 16	SR	98,66	V	2,89	V	64,67	V	0,23	V	0,95	V	112,86	V	28873	V
2020/01/10 17	SR	80,70	V	2,25	V	78,10	V	0,15	V	0,96	V	113,10	V	28845	V
2020/01/10 18	SR	56,95	V	0,94	V	87,72	V	0,00	V	0,92	V	112,44	V	28651	V
2020/01/10 19	SR	30,78	V	0,51	V	102,07	V	0,00	V	0,67	V	111,18	V	28188	V
2020/01/10 20	SR	48,74	V	0,82	V	85,54	V	0,00	V	0,77	V	110,92	V	28668	V
2020/01/10 21	SR	66,04	V	1,27	V	75,27	V	0,00	V	0,84	V	111,61	V	28568	V
2020/01/10 22	SR	64,32	V	1,09	V	80,24	V	0,01	V	0,85	V	111,84	V	28339	V
2020/01/10 23	SR	13,23	V	0,29	V	115,08	V	0,00	V	1,10	V	112,31	V	29520	V
2020/01/10 24	SR	10,62	V	0,31	V	119,29	V	0,00	V	1,20	V	113,28	V	30426	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.6-104.6	0.3-3.5	55.0-119.3	0.0-0.3	0.7-1.5	110.9-113.4	28188.0-30643.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.5	1.5	82.7	0.1	1	112.4	29144.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/11 01	SR	16,01	V	0,46	V	112,14	V	0,00	V	1,16	V	113,78	V	30297	V
2020/01/11 02	SR	22,65	V	0,74	V	101,18	V	0,00	V	1,14	V	113,98	V	30291	V
2020/01/11 03	SR	63,80	V	1,87	V	78,91	V	0,02	V	1,06	V	114,11	V	29722	V
2020/01/11 04	SR	19,91	V	0,48	V	101,14	V	0,00	V	1,08	V	114,25	V	29930	V
2020/01/11 05	SR	59,61	V	1,20	V	80,60	V	0,00	V	1,00	V	114,34	V	29432	V
2020/01/11 06	SR	46,67	V	1,30	V	88,67	V	0,07	V	1,05	V	114,74	V	29531	V
2020/01/11 07	SR	12,84	V	0,44	V	100,51	V	0,00	V	1,67	V	114,65	V	29825	V
2020/01/11 08	SR	25,00	V	0,86	V	89,10	V	0,00	V	0,78	V	114,31	V	29445	V
2020/01/11 09	SR	20,87	V	0,82	V	94,00	V	0,00	V	0,75	V	113,10	V	29525	V
2020/01/11 10	SR	22,88	V	0,95	V	87,08	V	0,00	V	1,24	V	113,38	V	31690	V
2020/01/11 11	SR	18,44	V	0,66	V	87,84	V	0,00	V	1,16	V	113,72	V	29621	V
2020/01/11 12	SR	19,90	V	0,48	V	87,43	V	0,00	V	1,02	V	113,75	V	29741	V
2020/01/11 13	SR	11,38	V	0,29	V	101,70	V	0,00	V	1,25	V	113,70	V	29994	V
2020/01/11 14	SR	10,90	V	0,27	V	108,77	V	0,00	V	1,27	V	113,52	V	29838	V
2020/01/11 15	SR	7,68	V	0,20	V	126,98	V	0,12	V	1,18	V	113,82	V	30342	V
2020/01/11 16	SR	41,49	V	0,69	V	84,64	V	0,00	V	0,91	V	113,16	V	28964	V
2020/01/11 17	SR	79,38	V	2,71	V	87,12	V	0,41	V	1,06	V	112,89	V	28632	V
2020/01/11 18	SR	65,98	V	1,60	V	99,40	V	0,09	V	1,20	V	112,61	V	28667	V
2020/01/11 19	SR	92,63	V	3,17	V	90,03	V	0,34	V	1,23	V	112,92	V	28848	V
2020/01/11 20	SR	137,49	V	7,92	V	95,16	V	3,18	V	1,01	V	113,01	V	28123	V
2020/01/11 21	SR	22,64	V	0,41	V	132,71	V	0,00	V	0,99	V	112,66	V	28991	V
2020/01/11 22	SR	58,37	V	1,89	V	119,90	V	0,27	V	1,11	V	112,07	V	29113	V
2020/01/11 23	SR	68,73	V	2,41	V	121,19	V	0,40	V	1,05	V	112,72	V	29366	V
2020/01/11 24	SR	75,95	V	3,98	V	119,85	V	1,78	V	0,77	V	113,20	V	29081	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.7-137.5	0.2-7.9	78.9-132.7	0.0-3.2	0.7-1.7	112.1-114.7	28122.8-31690.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.6	1.5	99.8	0.3	1.1	113.5	29542
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Dante

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/12 01	SR	33,51	V	0,51	V	121,63	V	0,00	V	0,79	V	113,41	V	29446	V
2020/01/12 02	SR	13,30	V	0,34	V	122,15	V	0,00	V	0,83	V	113,79	V	29541	V
2020/01/12 03	SR	16,80	V	0,34	V	128,21	V	0,00	V	0,89	V	114,02	V	29739	V
2020/01/12 04	SR	17,76	V	0,27	V	121,03	V	0,00	V	0,89	V	114,20	V	29578	V
2020/01/12 05	SR	11,35	V	0,21	V	134,65	V	0,00	V	0,92	V	114,33	V	29738	V
2020/01/12 06	SR	22,31	V	0,36	V	117,30	V	0,00	V	0,93	V	114,46	V	29645	V
2020/01/12 07	SR	39,17	V	0,75	V	88,79	V	0,00	V	1,37	V	114,43	V	29451	V
2020/01/12 08	SR	26,74	V	0,42	V	94,15	V	0,00	V	0,89	V	114,76	V	29553	V
2020/01/12 09	SR	49,38	V	0,96	V	86,04	V	0,03	V	0,83	V	113,91	V	28769	V
2020/01/12 10	SR	16,85	V	0,34	V	112,89	V	0,00	V	1,11	V	112,96	V	31523	V
2020/01/12 11	SR	10,86	V	0,23	V	115,20	V	0,00	V	1,49	V	113,30	V	30178	V
2020/01/12 12	SR	10,47	V	0,23	V	112,05	V	0,00	V	1,15	V	113,75	V	30261	V
2020/01/12 13	SR	26,77	V	0,44	V	93,35	V	0,00	V	1,11	V	113,84	V	29817	V
2020/01/12 14	SR	10,84	V	0,22	V	106,97	V	0,00	V	1,16	V	113,87	V	30034	V
2020/01/12 15	SR	9,52	V	0,21	V	106,78	V	0,00	V	1,39	V	113,86	V	29977	V
2020/01/12 16	SR	20,20	V	0,33	V	99,03	V	0,00	V	1,22	V	113,48	V	29735	V
2020/01/12 17	SR	8,30	V	0,21	V	116,06	V	0,00	V	1,20	V	112,91	V	30100	V
2020/01/12 18	SR	9,43	V	0,30	V	111,05	V	0,00	V	1,17	V	113,57	V	29952	V
2020/01/12 19	SR	25,05	V	0,44	V	99,40	V	0,00	V	1,17	V	113,50	V	30196	V
2020/01/12 20	SR	44,09	V	0,58	V	81,50	V	0,00	V	1,01	V	113,55	V	29855	V
2020/01/12 21	SR	12,26	V	0,23	V	111,88	V	0,00	V	0,94	V	113,83	V	30260	V
2020/01/12 22	SR	18,47	V	0,28	V	107,95	V	0,00	V	0,93	V	114,22	V	30253	V
2020/01/12 23	SR	10,98	V	0,22	V	119,21	V	0,00	V	0,98	V	114,60	V	30386	V
2020/01/12 24	SR	10,13	V	0,19	V	130,25	V	0,00	V	1,57	V	114,19	V	30188	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.3-49.4	0.2-1.0	81.5-134.6	0.0-0.0	0.8-1.6	112.9-114.8	28768.9-31522.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.8	0.4	109.9	0	1.1	113.9	29923.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	I8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/13 01	SR	38,14	V	0,87	V	99,34	V	0,08	V	1,33	V	113,46	V	29689	V
2020/01/13 02	SR	75,06	V	2,50	V	93,93	V	0,61	V	1,06	V	113,77	V	29442	V
2020/01/13 03	SR	22,16	V	0,36	V	115,30	V	0,01	V	1,39	V	114,09	V	30088	V
2020/01/13 04	SR	37,02	V	0,53	V	101,15	V	0,00	V	1,08	V	114,32	V	29679	V
2020/01/13 05	SR	20,32	V	0,35	V	120,45	V	0,00	V	1,70	V	113,91	V	30057	V
2020/01/13 06	SR	44,56	V	0,93	V	103,69	V	0,08	V	0,99	V	114,35	V	29755	V
2020/01/13 07	SR	64,95	V	1,94	V	95,55	V	0,25	V	0,94	V	115,22	V	29323	V
2020/01/13 08	SR	124,80	V	5,60	V	87,64	V	1,95	V	0,82	V	112,97	V	28537	V
2020/01/13 09	SR	49,45	V	0,78	V	107,28	V	0,06	V	0,82	V	111,47	V	29845	V
2020/01/13 10	SR	78,45	V	3,13	V	86,89	V	0,84	V	0,79	V	111,24	V	30663	V
2020/01/13 11	SR	76,50	V	1,46	V	89,98	V	0,02	V	0,86	V	111,39	V	29148	V
2020/01/13 12	SR	50,60	V	1,37	V	84,54	V	0,08	V	0,92	V	111,80	V	29075	V
2020/01/13 13	SR	106,06	V	3,28	V	67,45	V	0,31	V	1,14	V	112,46	V	28853	V
2020/01/13 14	SR	75,82	V	1,67	V	74,90	V	0,05	V	1,03	V	112,11	V	28966	V
2020/01/13 15	SR	39,41	V	0,90	V	103,19	V	0,07	V	1,25	V	111,68	V	29636	V
2020/01/13 16	SR	52,57	V	0,87	V	73,81	V	0,04	V	0,99	V	112,00	V	29267	V
2020/01/13 17	SR	36,76	V	0,61	V	79,69	V	0,00	V	1,12	V	112,49	V	29657	V
2020/01/13 18	SR	23,69	V	0,45	V	82,32	V	0,00	V	1,15	V	112,87	V	29827	V
2020/01/13 19	SR	36,08	V	1,33	V	63,68	V	0,00	V	1,18	V	112,94	V	29670	V
2020/01/13 20	SR	57,55	V	1,53	V	55,28	V	0,02	V	1,59	V	112,83	V	29385	V
2020/01/13 21	SR	79,88	V	2,50	V	55,95	V	0,25	V	1,66	V	112,34	V	29241	V
2020/01/13 22	SR	68,57	V	1,46	V	62,64	V	0,02	V	1,39	V	112,70	V	29193	V
2020/01/13 23	SR	28,67	V	0,47	V	87,55	V	0,00	V	1,58	V	112,55	V	29639	V
2020/01/13 24	SR	48,43	V	0,95	V	73,23	V	0,00	V	1,21	V	113,09	V	29470	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.3-124.8	0.4-5.6	55.3-120.5	0.0-1.9	0.8-1.7	111.2-115.2	28536.7-30663.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.6	1.5	86.1	0.2	1.2	112.8	29504.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P...

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/14 01	SR	101,61	V	3,01	V	64,26	V	0,25	V	1,34	V	113,57	V	29146	V
2020/01/14 02	SR	93,09	V	0,60	V	149,11	V	0,00	V	2,29	V	116,42	V	30873	V
2020/01/14 03	SR	19,03	V	0,51	V	154,67	V	0,01	V	3,55	V	129,06	V	32408	V
2020/01/14 04	SR	1221,01	18	5,21	V	67,75	V	0,65	V	5,45	V	111,39	V	29924	V
2020/01/14 05	SR	59,46	V	0,63	V	79,82	V	0,00	V	1,19	V	128,80	V	30747	V
2020/01/14 06	SR	63,47	V	0,56	V	77,17	V	0,00	V	1,04	V	132,09	V	30563	V
2020/01/14 07	SR	57,80	V	0,63	V	104,95	V	0,00	V	4,28	V	114,22	V	30191	V
2020/01/14 08	SR	106,32	V	1,54	V	83,14	V	0,05	V	0,71	V	113,98	V	29367	V
2020/01/14 09	SR	58,02	V	0,50	V	88,76	V	0,00	V	0,79	V	112,37	V	30017	V
2020/01/14 10	SR	75,24	V	1,08	V	78,57	V	0,06	V	0,76	V	112,52	V	31324	V
2020/01/14 11	SR	83,56	V	0,88	V	79,88	V	0,02	V	0,84	V	112,84	V	29980	V
2020/01/14 12	SR	59,72	V	0,64	V	76,71	V	0,00	V	0,90	V	112,73	V	29775	V
2020/01/14 13	SR	88,46	V	1,58	V	65,84	V	0,07	V	0,81	V	113,13	V	29573	V
2020/01/14 14	SR	56,25	V	0,66	V	75,92	V	0,00	V	0,85	V	113,68	V	29615	V
2020/01/14 15	SR	63,57	V	0,89	V	87,99	V	0,01	V	0,80	V	113,78	V	29297	V
2020/01/14 16	SR	15,88	V	0,27	V	121,30	V	0,00	V	0,85	V	114,21	V	29875	V
2020/01/14 17	SR	13,37	V	0,24	V	121,18	V	0,00	V	0,87	V	114,44	V	29979	V
2020/01/14 18	SR	8,32	V	0,26	V	144,08	V	0,00	V	0,84	V	114,46	V	30293	V
2020/01/14 19	SR	14,58	V	0,32	V	118,59	V	0,00	V	0,89	V	114,42	V	30516	V
2020/01/14 20	SR	76,98	V	0,84	V	71,01	V	0,00	V	0,76	V	114,20	V	29293	V
2020/01/14 21	SR	70,12	V	0,72	V	84,12	V	0,00	V	0,75	V	114,04	V	29575	V
2020/01/14 22	SR	46,51	V	0,59	V	90,38	V	0,00	V	0,85	V	114,63	V	30078	V
2020/01/14 23	SR	69,92	V	0,71	V	86,27	V	0,00	V	0,82	V	114,87	V	29637	V
2020/01/14 24	SR	31,53	V	0,40	V	98,42	V	0,00	V	0,87	V	115,29	V	29782	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.3-221.0	0.2-5.2	64.3-154.7	0.0-0.7	0.7-5.5	111.4-132.1	29145.9-32408.2
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.7	1	94.6	0	1.4	115.9	30076.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. No

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/15 01	SR	89,51	V	2,11	V	71,26	V	0,33	V	0,88	V	115,78	V	29267	V
2020/01/15 02	SR	53,60	V	0,75	V	68,49	V	0,00	V	0,89	V	115,89	V	29324	V
2020/01/15 03	SR	45,05	V	0,75	V	71,23	V	0,00	V	0,94	V	115,96	V	29411	V
2020/01/15 04	SR	85,28	V	1,46	V	54,40	V	0,02	V	0,89	V	115,93	V	29070	V
2020/01/15 05	SR	28,36	V	0,41	V	86,10	V	0,00	V	0,86	V	115,65	V	29685	V
2020/01/15 06	SR	19,75	V	0,31	V	77,74	V	0,00	V	0,88	V	115,47	V	29551	V
2020/01/15 07	SR	25,50	V	0,47	V	103,03	V	0,00	V	0,86	V	115,83	V	29391	V
2020/01/15 08	SR	92,36	V	2,72	V	65,41	V	0,22	V	0,78	V	113,68	V	28175	V
2020/01/15 09	SR	47,27	V	0,83	V	88,17	V	0,00	V	0,76	V	111,31	V	29285	V
2020/01/15 10	SR	53,07	V	1,30	V	93,32	V	0,09	V	0,78	V	111,46	V	31283	V
2020/01/15 11	SR	33,59	V	0,49	V	94,42	V	0,00	V	0,80	V	111,74	V	29654	V
2020/01/15 12	SR	47,93	V	0,73	V	86,89	V	0,00	V	0,75	V	111,22	V	29015	V
2020/01/15 13	SR	65,70	V	1,19	V	79,96	V	0,02	V	0,75	V	111,25	V	29021	V
2020/01/15 14	SR	47,26	V	0,74	V	78,58	V	0,00	V	0,79	V	111,92	V	29214	V
2020/01/15 15	SR	53,34	V	1,02	V	90,79	V	0,02	V	0,76	V	112,18	V	28909	V
2020/01/15 16	SR	18,12	V	0,32	V	108,63	V	0,00	V	0,76	V	112,07	V	29343	V
2020/01/15 17	SR	51,37	V	0,75	V	82,38	V	0,00	V	0,80	V	112,11	V	29240	V
2020/01/15 18	SR	92,98	V	1,57	V	75,54	V	0,01	V	0,77	V	112,33	V	28809	V
2020/01/15 19	SR	18,55	V	0,44	V	114,50	V	0,00	V	0,80	V	112,58	V	29530	V
2020/01/15 20	SR	34,09	V	0,61	V	102,32	V	0,00	V	0,75	V	112,86	V	29283	V
2020/01/15 21	SR	30,25	V	0,55	V	109,29	V	0,00	V	0,68	V	112,11	V	29089	V
2020/01/15 22	SR	20,75	V	0,45	V	114,16	V	0,00	V	0,75	V	112,35	V	29662	V
2020/01/15 23	SR	57,96	V	0,77	V	88,70	V	0,00	V	0,70	V	112,79	V	28940	V
2020/01/15 24	SR	58,05	V	0,75	V	89,89	V	0,00	V	0,72	V	112,77	V	28998	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.1-93.0	0.3-2.7	54.4-114.5	0.0-0.3	0.7-0.9	111.2-116.0	28174.7-31282.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.7	0.9	87.3	0	0.8	113.2	29297.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 415

RESPONSABILE IMPIANTO:

Sc