

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/01 01	SR	25,85	V	0,42	V	83,09	V	0,03	V	0,59	V	143,98	V	29681	V
2022/06/01 02	SR	15,63	V	0,23	V	86,87	V	0,00	V	0,55	V	144,10	V	29644	V
2022/06/01 03	SR	42,78	V	0,35	V	56,31	V	0,00	V	0,61	V	144,69	V	29575	V
2022/06/01 04	SR	54,89	V	0,49	V	57,85	V	0,02	V	0,60	V	145,37	V	29564	V
2022/06/01 05	SR	26,33	V	0,27	V	79,50	V	0,00	V	0,56	V	145,28	V	29941	V
2022/06/01 06	SR	23,14	V	0,25	V	86,97	V	0,00	V	0,60	V	145,19	V	29916	V
2022/06/01 07	SR	8,31	V	0,26	V	132,64	V	0,00	V	0,50	V	144,40	V	29426	V
2022/06/01 08	SR	0,02	V	0,37	V	203,04	V	0,03	V	3,29	V	140,35	V	27784	V
2022/06/01 09	SR	0,00	V	0,65	V	174,95	V	0,25	V	4,23	V	124,27	V	28160	V
2022/06/01 10	SR	3,89	V	0,38	V	142,14	V	0,06	V	1,76	V	120,96	V	26763	V
2022/06/01 11	SR	53,37	V	0,77	V	77,36	V	0,07	V	1,08	V	136,67	V	30031	V
2022/06/01 12	SR	47,20	V	0,31	V	65,56	V	0,00	V	0,72	V	143,59	V	30438	V
2022/06/01 13	SR	71,49	V	0,72	V	63,04	V	0,04	V	0,50	V	145,09	V	29908	V
2022/06/01 14	SR	35,35	V	0,26	V	74,14	V	0,00	V	0,47	V	145,86	V	31146	V
2022/06/01 15	SR	43,26	V	0,28	V	66,44	V	0,00	V	0,45	V	146,37	V	31060	V
2022/06/01 16	SR	96,21	V	0,60	V	54,02	V	0,02	V	0,35	V	146,37	V	30772	V
2022/06/01 17	SR	71,50	V	0,39	V	57,60	V	0,00	V	0,40	V	145,95	V	30155	V
2022/06/01 18	SR	79,67	V	0,47	V	55,59	V	0,01	V	0,29	V	141,91	V	30366	V
2022/06/01 19	SR	37,37	V	0,26	V	71,39	V	0,00	V	0,36	V	140,95	V	29727	V
2022/06/01 20	SR	43,39	V	0,51	V	89,13	V	0,02	V	0,45	V	141,26	V	30216	V
2022/06/01 21	SR	37,33	V	0,51	V	104,31	V	0,03	V	0,51	V	142,56	V	31270	V
2022/06/01 22	SR	29,34	V	0,38	V	109,21	V	0,03	V	0,51	V	143,46	V	31441	V
2022/06/01 23	SR	15,81	V	0,28	V	120,05	V	0,03	V	0,49	V	144,56	V	31734	V
2022/06/01 24	SR	11,52	V	0,24	V	122,72	V	0,04	V	0,49	V	145,43	V	31694	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-96.2	0.2-0.8	54.0-203.0	0.0-0.3	0.3-4.2	121.0-146.4	26762.8-31733.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.4	0.4	93.1	0	0.8	142	30017.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

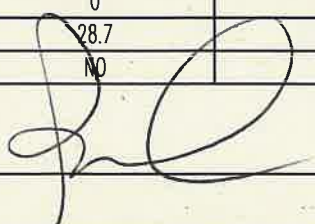
RESPONSABILE IMPIANTO: _____


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/02 01	SR	21,08	V	0,26	V	102,77	V	0,04	V	0,47	V	145,82	V	31230	V
2022/06/02 02	SR	36,47	V	0,29	V	81,06	V	0,02	V	0,41	V	144,80	V	30446	V
2022/06/02 03	SR	49,52	V	0,36	V	75,54	V	0,01	V	0,42	V	144,55	V	30516	V
2022/06/02 04	SR	77,62	V	0,53	V	65,02	V	0,01	V	0,39	V	144,34	V	30029	V
2022/06/02 05	SR	44,40	V	0,32	V	76,00	V	0,00	V	0,40	V	144,03	V	29896	V
2022/06/02 06	SR	13,04	V	0,23	V	108,28	V	0,01	V	0,39	V	142,60	V	30410	V
2022/06/02 07	SR	11,40	V	0,27	V	114,02	V	0,00	V	0,47	V	143,27	V	31134	V
2022/06/02 08	SR	15,24	V	0,26	V	105,91	V	0,00	V	0,44	V	143,80	V	30802	V
2022/06/02 09	SR	12,13	V	0,26	V	115,55	V	0,00	V	0,44	V	144,90	V	31460	V
2022/06/02 10	SR	14,88	V	0,26	V	110,52	V	0,03	V	0,43	V	145,85	V	32178	V
2022/06/02 11	SR	17,24	V	0,24	V	103,99	V	0,05	V	0,41	V	146,27	V	31138	V
2022/06/02 12	SR	15,86	V	0,23	V	103,72	V	0,06	V	0,40	V	146,18	V	32165	V
2022/06/02 13	SR	17,26	V	0,23	V	107,02	V	0,05	V	0,52	V	146,62	V	31101	V
2022/06/02 14	SR	17,59	V	0,24	V	104,95	V	0,04	V	0,47	V	145,64	V	31180	V
2022/06/02 15	SR	19,32	V	0,24	V	104,04	V	0,12	V	0,45	V	146,07	V	31282	V
2022/06/02 16	SR	19,77	V	0,25	V	104,29	V	0,09	V	0,53	V	146,36	V	31826	V
2022/06/02 17	SR	26,51	V	0,29	V	96,91	V	0,06	V	0,52	V	146,05	V	31629	V
2022/06/02 18	SR	47,71	V	0,48	V	80,13	V	0,02	V	0,46	V	146,13	V	30968	V
2022/06/02 19	SR	46,59	V	0,41	V	80,22	V	0,00	V	0,47	V	146,69	V	31829	V
2022/06/02 20	SR	36,23	V	0,37	V	83,09	V	0,02	V	0,48	V	147,03	V	31263	V
2022/06/02 21	SR	51,12	V	0,45	V	71,76	V	0,03	V	0,47	V	147,11	V	30901	V
2022/06/02 22	SR	43,35	V	0,35	V	76,84	V	0,04	V	0,44	V	146,84	V	30853	V
2022/06/02 23	SR	17,96	V	0,24	V	94,13	V	0,08	V	0,44	V	147,23	V	31193	V
2022/06/02 24	SR	16,44	V	0,25	V	103,72	V	0,10	V	0,43	V	147,96	V	31619	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.4-77.6	0.2-0.5	65.0-115.5	0.0-0.1	0.4-0.5	142.6-148.0	29896.5-32177.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.7	0.3	94.6	0	0.4	145.7	31127
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/03 01	SR	16,13	V	0,26	V	106,50	V	0,01	V	0,44	V	148,49	V	31623	V
2022/06/03 02	SR	20,65	V	0,25	V	95,78	V	0,02	V	0,44	V	148,76	V	31270	V
2022/06/03 03	SR	22,86	V	0,27	V	98,00	V	0,03	V	0,42	V	149,19	V	31329	V
2022/06/03 04	SR	20,52	V	0,26	V	99,91	V	0,03	V	0,42	V	149,36	V	31373	V
2022/06/03 05	SR	23,36	V	0,26	V	92,92	V	0,03	V	0,42	V	149,30	V	31296	V
2022/06/03 06	SR	30,55	V	0,31	V	87,90	V	0,00	V	0,41	V	149,01	V	31065	V
2022/06/03 07	SR	22,78	V	0,28	V	99,06	V	0,00	V	0,46	V	149,38	V	31734	V
2022/06/03 08	SR	22,91	V	0,26	V	96,96	V	0,00	V	1,16	V	147,98	V	31109	V
2022/06/03 09	SR	9,81	V	0,24	V	117,11	V	0,01	V	0,48	V	147,46	V	31780	V
2022/06/03 10	SR	16,58	V	0,25	V	100,23	V	0,01	V	0,44	V	147,39	V	31348	V
2022/06/03 11	SR	15,94	V	0,25	V	100,52	V	0,06	V	1,58	V	144,93	V	30927	V
2022/06/03 12	SR	20,50	V	0,26	V	93,74	V	0,15	V	0,52	V	143,87	V	32307	V
2022/06/03 13	SR	20,32	V	0,28	V	95,09	V	0,02	V	0,51	V	144,44	V	32694	V
2022/06/03 14	SR	54,78	V	0,56	V	72,13	V	0,03	V	0,45	V	144,60	V	31897	V
2022/06/03 15	SR	126,97	V	2,76	V	66,80	V	0,70	V	0,37	V	143,36	V	30674	V
2022/06/03 16	SR	9,01	V	0,25	V	122,38	V	0,00	V	0,42	V	144,38	V	32337	V
2022/06/03 17	SR	5,45	V	0,25	V	134,43	V	0,00	V	0,49	V	143,96	V	32987	V
2022/06/03 18	SR	3,64	V	0,27	V	141,08	V	0,02	V	0,44	V	141,20	V	33264	V
2022/06/03 19	SR	6,66	V	0,26	V	128,31	V	0,01	V	0,44	V	141,12	V	32952	V
2022/06/03 20	SR	9,65	V	0,25	V	114,74	V	0,00	V	0,43	V	141,56	V	33010	V
2022/06/03 21	SR	8,92	V	0,26	V	118,91	V	0,00	V	0,45	V	141,86	V	32873	V
2022/06/03 22	SR	17,35	V	0,25	V	102,64	V	0,00	V	0,59	V	141,40	V	32026	V
2022/06/03 23	SR	47,66	V	0,42	V	71,28	V	0,01	V	0,48	V	138,78	V	30751	V
2022/06/03 24	SR	72,44	V	0,73	V	62,89	V	0,05	V	0,39	V	137,34	V	30640	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-127.0	0.2-2.8	62.9-141.1	0.0-0.7	0.4-1.6	137.3-149.4	30640.0-33263.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.1	0.4	100.8	0.1	0.5	145	31802.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/04

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/04 01	SR	101,82	V	0,78	V	58,30	V	0,03	V	0,38	V	137,52	V	30836	V
2022/06/04 02	SR	90,35	V	0,89	V	65,76	V	0,08	V	0,38	V	138,21	V	30918	V
2022/06/04 03	SR	57,46	V	0,50	V	83,15	V	0,00	V	0,41	V	139,62	V	32134	V
2022/06/04 04	SR	61,38	V	0,51	V	82,92	V	0,00	V	0,41	V	141,02	V	32451	V
2022/06/04 05	SR	46,29	V	0,42	V	90,84	V	0,00	V	0,40	V	141,43	V	32242	V
2022/06/04 06	SR	16,77	V	0,26	V	112,68	V	0,00	V	0,39	V	141,69	V	32641	V
2022/06/04 07	SR	9,23	V	0,26	V	119,06	V	0,17	V	0,40	V	141,54	V	32532	V
2022/06/04 08	SR	10,28	V	0,24	V	108,87	V	0,24	V	0,39	V	140,88	V	31791	V
2022/06/04 09	SR	16,62	V	0,25	V	92,04	V	0,22	V	0,39	V	140,76	V	31443	V
2022/06/04 10	SR	14,56	V	0,25	V	98,38	V	0,25	V	0,39	V	140,55	V	31407	V
2022/06/04 11	SR	11,51	V	0,23	V	104,99	V	0,11	V	0,40	V	140,99	V	31698	V
2022/06/04 12	SR	10,28	V	0,23	V	110,41	V	0,22	V	0,43	V	141,67	V	31902	V
2022/06/04 13	SR	11,39	V	0,21	V	105,29	V	0,20	V	0,38	V	141,91	V	31608	V
2022/06/04 14	SR	17,60	V	0,21	V	95,07	V	0,18	V	0,39	V	141,47	V	31407	V
2022/06/04 15	SR	17,82	V	0,21	V	92,65	V	0,18	V	0,38	V	141,47	V	31394	V
2022/06/04 16	SR	22,90	V	0,22	V	85,48	V	0,12	V	0,36	V	141,77	V	31418	V
2022/06/04 17	SR	21,93	V	0,23	V	92,65	V	0,21	V	0,36	V	142,27	V	31808	V
2022/06/04 18	SR	13,02	V	0,22	V	106,53	V	0,24	V	0,38	V	143,04	V	32324	V
2022/06/04 19	SR	21,76	V	0,30	V	108,40	V	0,30	V	0,44	V	144,47	V	32789	V
2022/06/04 20	SR	29,50	V	0,27	V	90,64	V	0,14	V	0,39	V	144,97	V	31924	V
2022/06/04 21	SR	84,17	V	1,50	V	68,12	V	0,50	V	0,46	V	143,41	V	30015	V
2022/06/04 22	SR	68,98	V	0,80	V	88,03	V	0,30	V	0,42	V	140,57	V	29672	V
2022/06/04 23	SR	70,19	V	1,29	V	96,93	V	0,49	V	0,46	V	139,03	V	29924	V
2022/06/04 24	SR	107,52	V	2,39	V	96,10	V	0,82	V	0,46	V	138,81	V	29981	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-107.5	0.2-2.4	58.3-119.1	0.0-0.8	0.4-0.5	137.5-145.0	29671.6-32789.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.9	0.5	93.9	0.2	0.4	141.2	31510.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/05 01	SR	30,68	V	0,36	V	115,30	V	0,26	V	0,47	V	138,99	V	30517	V
2022/06/05 02	SR	9,72	V	0,23	V	119,66	V	0,35	V	0,46	V	140,20	V	31423	V
2022/06/05 03	SR	26,02	V	0,26	V	94,85	V	0,34	V	0,43	V	141,92	V	31306	V
2022/06/05 04	SR	69,58	V	0,72	V	74,98	V	0,35	V	1,42	V	140,96	V	30504	V
2022/06/05 05	SR	28,91	V	0,28	V	87,83	V	0,25	V	0,41	V	139,42	V	30656	V
2022/06/05 06	SR	21,77	V	0,24	V	94,15	V	0,23	V	0,42	V	139,75	V	31029	V
2022/06/05 07	SR	60,26	V	0,94	V	81,59	V	0,09	V	0,46	V	140,88	V	31268	V
2022/06/05 08	SR	27,76	V	0,26	V	88,00	V	0,00	V	0,50	V	142,33	V	31266	V
2022/06/05 09	SR	15,38	V	0,22	V	108,16	V	0,00	V	0,53	V	142,09	V	31385	V
2022/06/05 10	SR	8,96	V	0,23	V	124,89	V	0,00	V	0,43	V	140,74	V	31786	V
2022/06/05 11	SR	17,73	V	0,26	V	104,24	V	0,02	V	0,38	V	140,26	V	31476	V
2022/06/05 12	SR	21,49	V	0,23	V	88,81	V	0,04	V	0,33	V	138,81	V	30363	V
2022/06/05 13	SR	34,55	V	0,34	V	85,62	V	0,07	V	0,32	V	138,49	V	30125	V
2022/06/05 14	SR	28,17	V	0,25	V	89,43	V	0,10	V	0,37	V	139,60	V	30582	V
2022/06/05 15	SR	44,20	V	0,28	V	73,50	V	0,26	V	0,38	V	140,77	V	30556	V
2022/06/05 16	SR	76,85	V	0,48	V	61,54	V	0,39	V	0,35	V	140,65	V	29905	V
2022/06/05 17	SR	46,94	V	0,31	V	70,07	V	0,59	V	0,35	V	140,35	V	29733	V
2022/06/05 18	SR	33,19	V	0,27	V	77,82	V	0,82	V	0,38	V	140,65	V	30131	V
2022/06/05 19	SR	39,07	V	0,30	V	73,27	V	0,82	V	0,38	V	141,19	V	30098	V
2022/06/05 20	SR	36,67	V	0,30	V	77,33	V	1,04	V	0,39	V	141,80	V	30503	V
2022/06/05 21	SR	32,53	V	0,30	V	81,75	V	1,15	V	0,46	V	142,73	V	30653	V
2022/06/05 22	SR	49,01	V	0,37	V	67,24	V	1,18	V	0,41	V	141,84	V	30485	V
2022/06/05 23	SR	43,88	V	0,35	V	71,23	V	1,15	V	0,39	V	142,23	V	30398	V
2022/06/05 24	SR	48,45	V	0,33	V	64,87	V	0,39	V	0,37	V	142,49	V	30312	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-76.9	0.2-0.9	61.5-124.9	0.0-1.2	0.3-1.4	138.5-142.7	29732.6-31786.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.5	0.3	86.5	0.4	0.4	140.8	30685.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: