


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/13 01	SR	11,12	V	0,18	V	107,78	V	0,43	V	0,94	V	143,66	V	31256	V
2022/06/13 02	SR	18,29	V	0,20	V	107,65	V	0,65	V	1,00	V	143,79	V	31129	V
2022/06/13 03	SR	25,55	V	0,22	V	95,91	V	0,45	V	1,12	V	144,23	V	30975	V
2022/06/13 04	SR	17,63	V	0,22	V	107,97	V	0,59	V	1,14	V	144,90	V	31372	V
2022/06/13 05	SR	38,68	V	0,63	V	96,97	V	0,43	V	1,16	V	145,53	V	31509	V
2022/06/13 06	SR	28,70	V	0,20	V	94,44	V	0,20	V	1,05	V	145,37	V	31140	V
2022/06/13 07	SR	25,76	V	0,25	V	92,39	V	0,00	V	1,04	V	145,82	V	32260	V
2022/06/13 08	SR	15,87	V	0,22	V	110,06	V	0,00	V	1,01	V	146,01	V	32476	V
2022/06/13 09	SR	6,24	V	0,22	V	132,69	V	0,18	V	0,99	V	145,49	V	32556	V
2022/06/13 10	SR	6,71	V	0,23	V	136,68	V	0,19	V	1,00	V	144,30	V	32680	V
2022/06/13 11	SR	4,98	V	0,23	V	141,23	V	0,24	V	0,95	V	144,83	V	32772	V
2022/06/13 12	SR	5,75	V	0,22	V	139,65	V	0,01	V	0,96	V	145,59	V	32954	V
2022/06/13 13	SR	10,02	V	0,21	V	125,08	V	0,00	V	0,99	V	145,85	V	32543	V
2022/06/13 14	SR	13,57	V	0,21	V	115,06	V	0,01	V	0,98	V	145,71	V	32145	V
2022/06/13 15	SR	33,34	V	0,31	V	102,73	V	0,06	V	0,98	V	146,35	V	32295	V
2022/06/13 16	SR	118,59	V	1,00	V	73,34	V	0,38	V	0,97	V	147,44	V	32017	V
2022/06/13 17	SR	137,22	V	1,38	V	71,21	V	0,57	V	0,90	V	148,37	V	31872	V
2022/06/13 18	SR	109,90	V	1,12	V	74,18	V	0,60	V	1,14	V	148,79	V	32018	V
2022/06/13 19	SR	30,24	V	0,28	V	96,31	V	0,40	V	0,93	V	147,62	V	32484	V
2022/06/13 20	SR	12,15	V	0,27	V	115,51	V	0,41	V	0,93	V	146,89	V	32900	V
2022/06/13 21	SR	20,66	V	0,29	V	105,48	V	0,33	V	0,92	V	146,39	V	32703	V
2022/06/13 22	SR	26,95	V	0,28	V	95,01	V	0,31	V	0,85	V	146,06	V	32603	V
2022/06/13 23	SR	23,49	V	0,26	V	96,25	V	0,33	V	0,82	V	145,22	V	32370	V
2022/06/13 24	SR	53,88	V	0,43	V	87,86	V	0,31	V	0,76	V	145,10	V	32310	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-137.2	0.2-1.4	71.2-141.2	0.0-0.6	0.8-1.2	143.7-148.8	30974.8-32953.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.1	0.4	105.1	0.3	1	145.8	32139
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/14 01	SR	47,77	V	0,55	V	106,59	V	0,32	V	0,84	V	145,98	V	33046	V
2022/06/14 02	SR	28,25	V	0,44	V	116,27	V	0,24	V	0,95	V	147,52	V	33325	V
2022/06/14 03	SR	33,00	V	0,66	V	110,05	V	0,40	V	0,99	V	148,21	V	33185	V
2022/06/14 04	SR	21,13	V	0,47	V	114,94	V	0,34	V	1,12	V	147,77	V	33266	V
2022/06/14 05	SR	14,01	V	0,34	V	120,80	V	0,26	V	1,03	V	145,73	V	33590	V
2022/06/14 06	SR	13,63	V	0,31	V	119,63	V	0,16	V	0,99	V	145,41	V	33590	V
2022/06/14 07	SR	10,47	V	0,25	V	116,30	V	0,00	V	2,41	V	145,21	V	32444	V
2022/06/14 08	SR	11,49	V	0,25	V	120,67	V	0,02	V	1,11	V	145,97	V	32425	V
2022/06/14 09	SR	17,50	V	0,24	V	106,15	V	0,06	V	1,05	V	146,48	V	31981	V
2022/06/14 10	SR	9,16	V	0,24	V	125,56	V	0,06	V	1,05	V	146,75	V	32448	V
2022/06/14 11	SR	5,43	V	0,22	V	141,88	V	0,01	V	1,75	V	146,40	V	32553	V
2022/06/14 12	SR	3,55	V	0,22	V	150,77	V	0,02	V	1,14	V	145,08	V	32613	V
2022/06/14 13	SR	4,36	V	0,23	V	144,82	V	0,02	V	1,16	V	145,16	V	32696	V
2022/06/14 14	SR	7,01	V	0,22	V	133,42	V	0,02	V	1,17	V	145,14	V	32435	V
2022/06/14 15	SR	10,85	V	0,23	V	126,03	V	0,06	V	1,15	V	145,55	V	32497	V
2022/06/14 16	SR	7,34	V	0,22	V	131,18	V	0,10	V	4,42	V	142,86	V	32566	V
2022/06/14 17	SR	6,24	V	0,25	V	148,83	V	0,15	V	1,60	V	141,40	V	33436	V
2022/06/14 18	SR	3,82	V	0,28	V	162,27	V	0,38	V	1,42	V	141,48	V	33679	V
2022/06/14 19	SR	8,45	V	0,24	V	122,06	V	0,25	V	1,23	V	141,27	V	33068	V
2022/06/14 20	SR	6,64	V	0,26	V	130,24	V	0,25	V	1,19	V	142,09	V	33063	V
2022/06/14 21	SR	3,45	V	0,26	V	136,80	V	0,33	V	1,21	V	142,02	V	32569	V
2022/06/14 22	SR	0,20	V	0,26	V	156,44	V	0,69	V	1,46	V	142,23	V	33530	V
2022/06/14 23	SR	0,66	V	0,26	V	154,56	V	0,57	V	1,40	V	142,75	V	33884	V
2022/06/14 24	SR	0,44	V	0,27	V	177,74	V	0,56	V	1,33	V	142,97	V	33681	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.2-47.8	0.2-0.7	106.1-177.7	0.0-0.7	0.8-4.4	141.3-148.2	31981.2-33884.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	11.5	0.3	132.2	0.2	1.4	144.6	32982.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/15 01	SR	2,81	V	0,25	V	163,06	V	0,34	V	1,38	V	143,40	V	33350	V
2022/06/15 02	SR	2,51	V	0,25	V	158,64	V	0,50	V	1,25	V	143,60	V	33543	V
2022/06/15 03	SR	5,60	V	0,24	V	141,78	V	0,41	V	1,13	V	142,92	V	32931	V
2022/06/15 04	SR	7,66	V	0,23	V	133,91	V	0,26	V	1,06	V	142,06	V	32498	V
2022/06/15 05	SR	47,48	V	0,36	V	98,03	V	0,37	V	1,02	V	141,10	V	31204	V
2022/06/15 06	SR	14,47	V	0,24	V	129,73	V	0,54	V	1,32	V	140,50	V	31260	V
2022/06/15 07	SR	16,65	V	0,27	V	119,92	V	0,13	V	1,04	V	139,41	V	30896	V
2022/06/15 08	SR	16,51	V	0,26	V	118,03	V	0,27	V	0,95	V	139,77	V	31042	V
2022/06/15 09	SR	6,88	V	0,25	V	132,33	V	0,22	V	1,03	V	140,66	V	31639	V
2022/06/15 10	SR	7,77	V	0,18	V	124,21	V	1,70	V	5,30	V	140,34	V	31315	V
2022/06/15 11	SR	15,54	V	0,18	V	118,29	V	2,85	V	0,97	V	136,97	V	30593	V
2022/06/15 12	SR	20,53	V	0,20	V	113,64	V	2,27	V	0,95	V	136,75	V	30993	V
2022/06/15 13	SR	27,96	V	0,22	V	105,25	V	1,88	V	0,93	V	137,18	V	30958	V
2022/06/15 14	SR	27,04	V	0,22	V	108,52	V	1,50	V	0,98	V	137,80	V	30857	V
2022/06/15 15	SR	73,61	V	0,42	V	81,53	V	1,17	V	0,89	V	137,70	V	29973	V
2022/06/15 16	SR	149,77	V	2,33	V	65,00	V	0,86	V	1,00	V	137,56	V	29526	V
2022/06/15 17	SR	126,58	V	1,73	V	65,58	V	0,57	V	0,82	V	138,29	V	29854	V
2022/06/15 18	SR	76,19	V	0,75	V	66,15	V	0,60	V	0,72	V	138,58	V	30034	V
2022/06/15 19	SR	119,67	V	1,12	V	58,42	V	1,36	V	0,71	V	137,35	V	29462	V
2022/06/15 20	SR	126,53	V	1,35	V	58,34	V	1,53	V	0,71	V	136,68	V	29311	V
2022/06/15 21	SR	118,17	V	0,64	V	54,81	V	1,35	V	0,73	V	136,56	V	29318	V
2022/06/15 22	SR	29,99	V	0,23	V	93,45	V	0,99	V	0,86	V	137,52	V	30388	V
2022/06/15 23	SR	5,81	V	0,20	V	138,74	V	0,76	V	1,19	V	139,68	V	32146	V
2022/06/15 24	SR	4,56	V	0,21	V	149,53	V	0,30	V	1,13	V	141,91	V	32972	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.5-149.8	0.2-2.3	54.8-163.1	0.1-2.8	0.7-5.3	136.6-143.6	29310.6-33543.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.8	0.5	108.2	0.9	1.2	139.3	31085.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/16 01	SR	2,40	V	0,23	V	162,32	V	0,60	V	1,13	V	142,56	V	33033	V
2022/06/16 02	SR	6,62	V	0,21	V	137,25	V	0,44	V	1,20	V	142,22	V	32744	V
2022/06/16 03	SR	8,48	V	0,20	V	130,08	V	0,39	V	1,07	V	141,50	V	32433	V
2022/06/16 04	SR	61,89	V	0,49	V	91,71	V	0,33	V	0,82	V	140,81	V	31174	V
2022/06/16 05	SR	87,42	V	0,43	V	70,08	V	0,11	V	0,79	V	139,68	V	30315	V
2022/06/16 06	SR	130,14	V	1,14	V	59,59	V	0,28	V	0,87	V	139,19	V	29809	V
2022/06/16 07	SR	98,19	V	1,10	V	57,25	V	0,28	V	0,73	V	138,90	V	30220	V
2022/06/16 08	SR	39,48	V	0,28	V	68,81	V	0,15	V	0,76	V	139,24	V	30428	V
2022/06/16 09	SR	99,67	V	0,67	V	52,50	V	0,10	V	0,87	V	139,89	V	30192	V
2022/06/16 10	SR	123,89	V	1,34	V	57,35	V	0,16	V	0,75	V	139,80	V	30131	V
2022/06/16 11	SR	49,11	V	0,30	V	72,62	V	0,00	V	0,78	V	140,22	V	30775	V
2022/06/16 12	SR	41,72	V	0,32	V	84,72	V	0,00	V	0,95	V	141,20	V	31261	V
2022/06/16 13	SR	68,23	V	0,56	V	78,01	V	0,01	V	3,93	V	141,57	V	31258	V
2022/06/16 14	SR	78,77	V	0,87	V	86,65	V	0,02	V	1,29	V	141,33	V	32129	V
2022/06/16 15	SR	109,67	V	1,82	V	80,41	V	0,19	V	1,23	V	142,26	V	32153	V
2022/06/16 16	SR	19,46	V	0,29	V	114,96	V	0,03	V	1,22	V	142,54	V	32467	V
2022/06/16 17	SR	16,33	V	0,26	V	114,04	V	0,02	V	1,12	V	142,52	V	32521	V
2022/06/16 18	SR	18,30	V	0,26	V	111,33	V	0,01	V	0,99	V	141,80	V	32090	V
2022/06/16 19	SR	27,46	V	0,28	V	96,58	V	0,01	V	0,88	V	141,28	V	31461	V
2022/06/16 20	SR	23,22	V	0,27	V	102,12	V	0,02	V	0,87	V	141,37	V	31571	V
2022/06/16 21	SR	20,25	V	0,28	V	107,96	V	0,04	V	0,95	V	141,71	V	31859	V
2022/06/16 22	SR	19,44	V	0,27	V	109,95	V	0,06	V	1,11	V	142,60	V	32410	V
2022/06/16 23	SR	12,07	V	0,26	V	126,67	V	0,09	V	1,18	V	143,24	V	32914	V
2022/06/16 24	SR	9,97	V	0,25	V	125,68	V	0,14	V	1,25	V	143,61	V	32936	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.4-130.1	0.2-1.8	52.5-162.3	0.0-0.6	0.7-3.9	138.9-143.6	29808.9-33032.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.8	0.5	95.8	0.1	1.1	141.3	31595.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

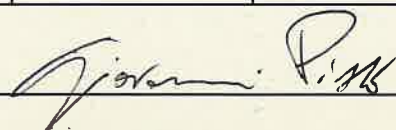

RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/17 01	SR	5,89	V	0,25	V	139,24	V	0,15	V	1,13	V	144,08	V	33220	V
2022/06/17 02	SR	2,08	V	0,25	V	150,94	V	0,07	V	1,19	V	144,25	V	33511	V
2022/06/17 03	SR	2,50	V	0,25	V	144,46	V	0,01	V	1,19	V	144,33	V	33521	V
2022/06/17 04	SR	1,10	V	0,25	V	151,73	V	0,01	V	1,43	V	144,09	V	33578	V
2022/06/17 05	SR	5,90	V	0,24	V	124,88	V	0,00	V	1,15	V	143,85	V	32968	V
2022/06/17 06	SR	6,70	V	0,22	V	124,59	V	0,00	V	1,15	V	142,62	V	31955	V
2022/06/17 07	SR	16,18	V	0,24	V	106,79	V	0,03	V	0,91	V	141,01	V	31594	V
2022/06/17 08	SR	68,64	V	0,47	V	82,04	V	0,04	V	0,86	V	141,32	V	31142	V
2022/06/17 09	SR	17,03	V	0,27	V	113,85	V	0,09	V	1,00	V	142,19	V	31952	V
2022/06/17 10	SR	42,62	V	0,31	V	88,75	V	0,04	V	1,08	V	143,36	V	31865	V
2022/06/17 11	SR	39,84	V	0,30	V	86,67	V	0,13	V	1,13	V	144,13	V	31780	V
2022/06/17 12	SR	104,49	V	0,76	V	64,20	V	0,23	V	1,08	V	144,48	V	31485	V
2022/06/17 13	SR	72,81	V	0,49	V	68,96	V	0,18	V	1,14	V	143,08	V	30834	V
2022/06/17 14	SR	33,20	V	0,28	V	96,04	V	0,19	V	1,19	V	143,34	V	31871	V
2022/06/17 15	SR	50,65	V	0,31	V	80,27	V	0,15	V	1,21	V	143,65	V	31548	V
2022/06/17 16	SR	35,34	V	0,26	V	88,30	V	0,05	V	1,08	V	142,89	V	31449	V
2022/06/17 17	SR	67,59	V	0,37	V	68,80	V	0,06	V	0,97	V	142,84	V	31134	V
2022/06/17 18	SR	34,12	V	0,27	V	88,80	V	0,05	V	1,11	V	143,12	V	31605	V
2022/06/17 19	SR	20,25	V	0,26	V	105,71	V	0,08	V	1,26	V	144,54	V	32219	V
2022/06/17 20	SR	64,36	V	0,69	V	86,38	V	0,16	V	1,14	V	145,60	V	32008	V
2022/06/17 21	SR	68,59	V	1,06	V	94,95	V	0,36	V	1,09	V	145,95	V	32171	V
2022/06/17 22	SR	17,96	V	0,37	V	120,33	V	0,31	V	1,15	V	145,82	V	32612	V
2022/06/17 23	SR	19,50	V	0,47	V	124,13	V	0,24	V	1,33	V	145,92	V	33041	V
2022/06/17 24	SR	17,10	V	0,36	V	115,76	V	0,25	V	1,19	V	146,08	V	32538	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.1-104.5	0.2-1.1	64.2-151.7	0.0-0.4	0.9-1.4	141.0-146.1	30834.1-33578.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.9	0.4	104.9	0.1	1.1	143.9	32150.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/18 01	SR	13,18	V	0,25	V	110,16	V	0,22	V	1,18	V	146,39	V	32394	V
2022/06/18 02	SR	8,79	V	0,24	V	123,52	V	0,23	V	1,18	V	146,96	V	32488	V
2022/06/18 03	SR	6,93	V	0,25	V	130,23	V	0,24	V	1,38	V	147,50	V	32579	V
2022/06/18 04	SR	8,55	V	0,25	V	125,87	V	0,15	V	1,84	V	146,96	V	32146	V
2022/06/18 05	SR	26,34	V	0,33	V	109,22	V	0,19	V	1,22	V	147,33	V	32230	V
2022/06/18 06	SR	49,89	V	0,43	V	86,21	V	0,16	V	1,20	V	147,49	V	31886	V
2022/06/18 07	SR	101,48	V	1,63	V	73,52	V	0,16	V	1,29	V	148,05	V	32089	V
2022/06/18 08	SR	32,46	V	0,31	V	94,99	V	0,00	V	1,17	V	148,33	V	32201	V
2022/06/18 09	SR	49,10	V	0,37	V	81,57	V	0,00	V	1,23	V	148,77	V	32056	V
2022/06/18 10	SR	84,23	V	0,50	V	59,54	V	0,00	V	1,18	V	148,81	V	31441	V
2022/06/18 11	SR	92,05	V	0,57	V	56,75	V	0,00	V	1,24	V	149,23	V	31371	V
2022/06/18 12	SR	84,21	V	0,69	V	86,72	V	0,01	V	1,43	V	149,80	V	31882	V
2022/06/18 13	SR	66,97	V	0,58	V	80,82	V	0,00	V	1,45	V	150,00	V	31931	V
2022/06/18 14	SR	131,30	V	1,54	V	71,40	V	0,09	V	1,49	V	150,70	V	31743	V
2022/06/18 15	SR	51,91	V	0,56	V	88,68	V	0,01	V	5,19	V	149,37	V	31431	V
2022/06/18 16	SR	26,17	V	0,26	V	101,72	V	0,00	V	2,05	V	147,28	V	31903	V
2022/06/18 17	SR	17,92	V	0,22	V	117,95	V	0,00	V	1,45	V	143,95	V	32470	V
2022/06/18 18	SR	23,27	V	0,23	V	102,11	V	0,01	V	1,32	V	142,37	V	32340	V
2022/06/18 19	SR	25,35	V	0,24	V	101,28	V	0,01	V	1,41	V	142,13	V	32179	V
2022/06/18 20	SR	36,51	V	0,30	V	95,24	V	0,02	V	1,38	V	142,46	V	32413	V
2022/06/18 21	SR	39,60	V	0,34	V	98,79	V	0,05	V	1,46	V	143,07	V	32609	V
2022/06/18 22	SR	53,34	V	0,41	V	87,17	V	0,07	V	1,52	V	143,39	V	32286	V
2022/06/18 23	SR	82,71	V	0,60	V	73,10	V	0,04	V	1,63	V	143,99	V	31952	V
2022/06/18 24	SR	42,67	V	0,30	V	88,26	V	0,09	V	1,86	V	144,01	V	32234	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.9-131.3	0.2-1.6	56.8-130.2	0.0-0.2	1.2-5.2	142.1-150.7	31371.0-32609.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.1	0.5	93.5	0.1	1.6	146.6	32093.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/19 01	SR	22,82	V	0,25	V	103,98	V	0,09	V	1,87	V	144,13	V	32442	V
2022/06/19 02	SR	12,41	V	0,24	V	119,43	V	0,13	V	1,91	V	144,22	V	32756	V
2022/06/19 03	SR	25,93	V	0,24	V	93,13	V	0,07	V	1,87	V	143,84	V	32135	V
2022/06/19 04	SR	26,18	V	0,25	V	91,60	V	0,07	V	1,82	V	143,77	V	32032	V
2022/06/19 05	SR	37,71	V	0,29	V	86,62	V	0,12	V	1,94	V	144,36	V	32140	V
2022/06/19 06	SR	47,21	V	0,31	V	77,22	V	0,08	V	1,80	V	144,47	V	31878	V
2022/06/19 07	SR	88,97	V	2,44	V	96,56	V	0,63	V	2,22	V	145,00	V	32324	V
2022/06/19 08	SR	28,57	V	0,31	V	97,75	V	0,23	V	1,99	V	145,86	V	32135	V
2022/06/19 09	SR	28,15	V	0,26	V	94,40	V	0,19	V	2,05	V	144,79	V	31448	V
2022/06/19 10	SR	30,02	V	0,27	V	93,45	V	0,17	V	1,79	V	142,72	V	31425	V
2022/06/19 11	SR	37,20	V	0,34	V	93,20	V	0,13	V	1,77	V	142,80	V	31711	V
2022/06/19 12	SR	22,33	V	0,28	V	108,17	V	0,20	V	2,08	V	143,71	V	32309	V
2022/06/19 13	SR	16,12	V	0,25	V	120,92	V	0,21	V	2,06	V	144,75	V	32579	V
2022/06/19 14	SR	11,68	V	0,23	V	126,17	V	0,08	V	2,23	V	145,49	V	32605	V
2022/06/19 15	SR	16,25	V	0,23	V	118,11	V	0,13	V	2,36	V	145,95	V	32400	V
2022/06/19 16	SR	29,77	V	0,26	V	98,20	V	0,12	V	2,28	V	145,24	V	32123	V
2022/06/19 17	SR	33,39	V	0,27	V	95,35	V	0,11	V	2,28	V	145,33	V	32084	V
2022/06/19 18	SR	42,51	V	0,32	V	86,77	V	0,13	V	2,25	V	145,44	V	31951	V
2022/06/19 19	SR	39,71	V	0,34	V	87,56	V	0,09	V	2,36	V	145,34	V	32006	V
2022/06/19 20	SR	37,25	V	0,30	V	88,01	V	0,11	V	2,12	V	145,50	V	32050	V
2022/06/19 21	SR	43,21	V	0,33	V	84,51	V	0,17	V	2,22	V	145,81	V	32167	V
2022/06/19 22	SR	30,13	V	0,27	V	93,38	V	0,20	V	2,05	V	146,00	V	32322	V
2022/06/19 23	SR	28,45	V	0,27	V	96,45	V	0,22	V	1,95	V	145,87	V	32342	V
2022/06/19 24	SR	44,03	V	0,31	V	85,03	V	0,21	V	2,11	V	146,08	V	32098	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-89.0	0.2-2.4	77.2-126.2	0.1-0.6	1.8-2.4	142.7-146.1	31425.3-32755.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.5	0.4	97.3	0.2	2.1	144.9	32144.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/20 01	SR	49,27	V	0,31	V	80,68	V	0,16	V	2,01	V	146,06	V	31818	V
2022/06/20 02	SR	26,53	V	0,25	V	94,25	V	0,26	V	2,28	V	146,24	V	32174	V
2022/06/20 03	SR	20,73	V	0,25	V	99,72	V	0,29	V	2,21	V	146,15	V	32169	V
2022/06/20 04	SR	27,05	V	0,27	V	95,06	V	0,28	V	2,40	V	146,23	V	32079	V
2022/06/20 05	SR	27,76	V	0,28	V	88,23	V	0,18	V	2,09	V	146,19	V	31852	V
2022/06/20 06	SR	22,65	V	0,26	V	97,57	V	0,13	V	2,09	V	146,56	V	32042	V
2022/06/20 07	SR	25,13	V	0,27	V	95,44	V	0,00	V	2,30	V	147,09	V	31696	V
2022/06/20 08	SR	25,12	V	0,26	V	90,72	V	0,00	V	2,09	V	147,30	V	31335	V
2022/06/20 09	SR	22,61	V	0,24	V	96,45	V	0,00	V	2,15	V	147,35	V	31217	V
2022/06/20 10	SR	10,72	V	0,26	V	120,62	V	0,03	V	2,20	V	148,37	V	32146	V
2022/06/20 11	SR	9,92	V	0,26	V	125,51	V	0,06	V	2,25	V	149,48	V	32075	V
2022/06/20 12	SR	10,85	V	0,23	V	118,95	V	0,01	V	4,61	V	148,32	V	31627	V
2022/06/20 13	SR	11,27	V	0,23	V	123,78	V	0,04	V	2,45	V	144,55	V	31898	V
2022/06/20 14	SR	9,19	V	0,23	V	130,70	V	0,11	V	2,46	V	143,96	V	32380	V
2022/06/20 15	SR	6,77	V	0,25	V	147,56	V	0,17	V	2,37	V	144,18	V	32618	V
2022/06/20 16	SR	10,64	V	0,24	V	136,96	V	0,16	V	2,42	V	144,64	V	32423	V
2022/06/20 17	SR	12,53	V	0,24	V	133,00	V	0,09	V	2,98	V	144,92	V	32222	V
2022/06/20 18	SR	47,73	V	0,57	V	93,27	V	0,11	V	5,84	V	142,39	V	31441	V
2022/06/20 19	SR	79,49	V	0,46	V	66,25	V	0,19	V	2,35	V	140,42	V	30583	V
2022/06/20 20	SR	87,98	V	0,55	V	61,52	V	0,26	V	1,90	V	139,95	V	30556	V
2022/06/20 21	SR	74,22	V	0,51	V	69,19	V	0,33	V	1,65	V	140,08	V	30511	V
2022/06/20 22	SR	11,37	V	0,25	V	119,98	V	0,28	V	1,90	V	140,81	V	31714	V
2022/06/20 23	SR	3,57	V	0,24	V	136,07	V	0,43	V	2,32	V	141,87	V	32197	V
2022/06/20 24	SR	55,60	V	0,45	V	84,95	V	0,38	V	1,25	V	140,30	V	30043	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-88.0	0.2-0.6	61.5-147.6	0.0-0.4	1.2-5.8	139.9-149.5	30042.7-32618.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.7	0.3	104.4	0.2	2.4	144.7	31700.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

