

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/18 01	SR	59,55	V	0,78	V	80,72	V	0,00	V	0,73	V	132,19	V	32993	V
2021/06/18 02	SR	40,75	V	0,49	V	78,52	V	0,00	V	0,62	V	132,74	V	32947	V
2021/06/18 03	SR	57,10	V	0,51	V	67,68	V	0,00	V	0,62	V	132,52	V	32847	V
2021/06/18 04	SR	50,55	V	0,45	V	70,65	V	0,00	V	0,69	V	132,56	V	32874	V
2021/06/18 05	SR	78,48	V	0,56	V	59,34	V	0,00	V	0,63	V	132,78	V	32727	V
2021/06/18 06	SR	61,35	V	0,52	V	66,10	V	0,00	V	0,64	V	132,93	V	32704	V
2021/06/18 07	SR	47,45	V	0,51	V	74,53	V	0,00	V	0,66	V	133,16	V	32862	V
2021/06/18 08	SR	40,22	V	0,52	V	75,49	V	0,00	V	0,66	V	133,61	V	32880	V
2021/06/18 09	SR	41,01	V	0,55	V	74,85	V	0,00	V	0,77	V	133,99	V	32730	V
2021/06/18 10	SR	115,17	V	0,98	V	47,96	V	0,02	V	0,65	V	132,79	V	32395	V
2021/06/18 11	SR	138,99	V	1,11	V	44,21	V	0,01	V	0,63	V	132,15	V	32374	V
2021/06/18 12	SR	82,66	V	0,69	V	60,71	V	0,00	V	0,62	V	132,33	V	32437	V
2021/06/18 13	SR	80,40	V	0,59	V	57,71	V	0,00	V	0,65	V	132,70	V	32543	V
2021/06/18 14	SR	109,09	V	0,77	V	49,50	V	0,00	V	0,73	V	133,25	V	32372	V
2021/06/18 15	SR	95,94	V	0,77	V	51,46	V	0,00	V	0,65	V	133,50	V	32717	V
2021/06/18 16	SR	85,25	V	0,64	V	55,20	V	0,00	V	0,65	V	133,67	V	32955	V
2021/06/18 17	SR	32,54	V	0,38	V	77,54	V	0,00	V	0,68	V	133,86	V	33068	V
2021/06/18 18	SR	45,35	V	0,42	V	73,72	V	0,00	V	0,68	V	133,97	V	32897	V
2021/06/18 19	SR	45,77	V	0,41	V	73,94	V	0,00	V	0,67	V	134,09	V	32817	V
2021/06/18 20	SR	45,73	V	0,43	V	74,14	V	0,00	V	0,69	V	133,46	V	32239	V
2021/06/18 21	SR	51,28	V	0,46	V	66,11	V	0,00	V	0,63	V	133,28	V	32456	V
2021/06/18 22	SR	91,28	V	0,71	V	55,76	V	0,00	V	0,61	V	133,16	V	32012	V
2021/06/18 23	SR	71,48	V	0,53	V	58,88	V	0,00	V	0,62	V	132,95	V	32011	V
2021/06/18 24	SR	102,59	V	0,73	V	52,49	V	0,00	V	0,61	V	132,96	V	31371	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.5-139.0	0.4-1.1	44.2-80.7	0.0-0.0	0.6-0.8	132.1-134.1	31371.3-33068.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.6	0.6	64.5	0	0.7	133.1	32592.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/19 01	SR	56,41	V	0,63	V	76,27	V	0,02	V	0,67	V	133,58	V	31676	V
2021/06/19 02	SR	50,73	V	0,46	V	71,95	V	0,00	V	0,65	V	134,23	V	31582	V
2021/06/19 03	SR	58,65	V	0,49	V	71,65	V	0,00	V	0,65	V	134,17	V	31417	V
2021/06/19 04	SR	54,83	V	0,60	V	75,87	V	0,01	V	0,70	V	134,65	V	31634	V
2021/06/19 05	SR	62,00	V	0,68	V	71,52	V	0,00	V	0,70	V	135,46	V	31657	V
2021/06/19 06	SR	48,92	V	0,54	V	71,75	V	0,00	V	0,74	V	136,00	V	31783	V
2021/06/19 07	SR	53,97	V	0,50	V	71,15	V	0,00	V	0,73	V	136,20	V	31890	V
2021/06/19 08	SR	59,63	V	0,53	V	67,64	V	0,00	V	0,71	V	136,44	V	31707	V
2021/06/19 09	SR	56,46	V	0,45	V	70,27	V	0,00	V	0,73	V	136,78	V	31647	V
2021/06/19 10	SR	67,95	V	0,56	V	67,51	V	0,00	V	0,70	V	137,16	V	31563	V
2021/06/19 11	SR	108,62	V	0,80	V	58,96	V	0,00	V	0,72	V	137,61	V	31220	V
2021/06/19 12	SR	128,41	V	1,21	V	72,79	V	0,05	V	0,70	V	137,69	V	31071	V
2021/06/19 13	SR	53,21	V	0,47	V	86,36	V	0,00	V	0,71	V	137,31	V	31274	V
2021/06/19 14	SR	83,31	V	0,67	V	68,06	V	0,00	V	0,73	V	137,03	V	31311	V
2021/06/19 15	SR	39,02	V	0,39	V	80,23	V	0,00	V	0,74	V	136,81	V	31434	V
2021/06/19 16	SR	63,17	V	0,61	V	73,49	V	0,00	V	0,92	V	136,08	V	31298	V
2021/06/19 17	SR	54,25	V	0,57	V	80,97	V	0,00	V	0,73	V	133,85	V	31271	V
2021/06/19 18	SR	52,85	V	0,56	V	78,80	V	0,00	V	0,72	V	133,55	V	31435	V
2021/06/19 19	SR	36,06	V	0,39	V	78,39	V	0,00	V	0,74	V	133,53	V	31673	V
2021/06/19 20	SR	56,59	V	0,47	V	67,53	V	0,00	V	0,76	V	133,76	V	31486	V
2021/06/19 21	SR	94,96	V	0,83	V	54,84	V	0,01	V	0,80	V	134,08	V	31259	V
2021/06/19 22	SR	60,67	V	0,65	V	67,82	V	0,00	V	0,73	V	134,65	V	31182	V
2021/06/19 23	SR	99,04	V	0,98	V	57,65	V	0,00	V	0,73	V	135,00	V	31171	V
2021/06/19 24	SR	82,83	V	0,89	V	64,47	V	0,00	V	0,69	V	135,33	V	31150	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	36.1-128.4	0.4-1.2	54.8-86.4	0.0-0.0	0.6-0.9	133.5-137.7	31071.3-31890.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.9	0.6	71.1	0	0.7	135.5	31449.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

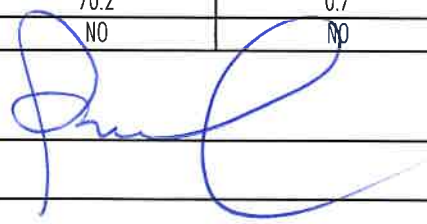
RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/20 01	SR	87,65	V	1,02	V	70,02	V	0,01	V	0,65	V	135,77	V	31134	V
2021/06/20 02	SR	65,97	V	0,68	V	70,92	V	0,00	V	0,68	V	136,12	V	31273	V
2021/06/20 03	SR	47,13	V	0,59	V	77,18	V	0,00	V	0,67	V	136,21	V	31366	V
2021/06/20 04	SR	90,24	V	0,75	V	53,70	V	0,00	V	0,69	V	136,24	V	31101	V
2021/06/20 05	SR	103,79	V	1,03	V	54,42	V	0,01	V	0,68	V	136,11	V	31035	V
2021/06/20 06	SR	59,65	V	0,56	V	69,44	V	0,00	V	0,70	V	137,16	V	31297	V
2021/06/20 07	SR	102,23	V	0,83	V	50,47	V	0,00	V	1,77	V	133,14	V	29241	V
2021/06/20 08	SR	76,68	V	0,64	V	57,51	V	0,00	V	0,72	V	128,81	V	29523	V
2021/06/20 09	SR	102,13	V	1,05	V	58,33	V	0,00	V	0,75	V	129,69	V	29868	V
2021/06/20 10	SR	108,96	V	1,10	V	61,44	V	0,00	V	0,78	V	131,30	V	29931	V
2021/06/20 11	SR	65,41	V	0,77	V	74,23	V	0,00	V	0,76	V	131,88	V	30074	V
2021/06/20 12	SR	42,69	V	0,49	V	71,06	V	0,00	V	0,76	V	132,24	V	30185	V
2021/06/20 13	SR	58,78	V	0,53	V	56,80	V	0,00	V	0,83	V	131,61	V	30108	V
2021/06/20 14	SR	56,12	V	0,52	V	58,38	V	0,00	V	0,85	V	130,76	V	30204	V
2021/06/20 15	SR	15,42	V	0,45	V	115,07	V	0,00	V	0,61	V	121,05	V	17629	V
2021/06/20 16	SR	4,83	V	0,34	V	123,76	V	0,00	V	0,52	V	120,72	V	30836	V
2021/06/20 17	SR	54,48	V	0,61	V	78,14	V	0,00	V	0,74	V	126,19	V	33169	V
2021/06/20 18	SR	77,40	V	0,80	V	64,71	V	0,00	V	0,72	V	128,68	V	32958	V
2021/06/20 19	SR	85,07	V	0,85	V	62,86	V	0,00	V	0,78	V	129,44	V	32434	V
2021/06/20 20	SR	97,62	V	0,90	V	57,68	V	0,00	V	0,73	V	129,13	V	32588	V
2021/06/20 21	SR	95,99	V	0,92	V	60,56	V	0,00	V	0,70	V	129,21	V	32815	V
2021/06/20 22	SR	63,30	V	0,60	V	73,16	V	0,00	V	0,66	V	129,75	V	32874	V
2021/06/20 23	SR	82,47	V	0,64	V	64,45	V	0,00	V	0,68	V	130,31	V	32815	V
2021/06/20 24	SR	41,94	V	0,41	V	79,70	V	0,00	V	0,65	V	130,64	V	32740	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.8-109.0	0.3-1.1	50.5-123.8	0.0-0.0	0.5-1.8	120.7-137.2	17628.8-33168.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.2	0.7	69.3	0	0.8	130.9	30716.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

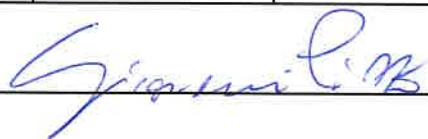
CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/21

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/21 01	SR	52,61	V	0,44	V	69,33	V	0,00	V	0,67	V	131,22	V	32372	V
2021/06/21 02	SR	87,18	V	0,78	V	59,13	V	0,00	V	0,62	V	131,37	V	32135	V
2021/06/21 03	SR	100,35	V	0,93	V	58,72	V	0,00	V	0,62	V	131,67	V	31781	V
2021/06/21 04	SR	48,75	V	0,49	V	76,51	V	0,00	V	0,61	V	132,01	V	31844	V
2021/06/21 05	SR	92,97	V	0,61	V	52,54	V	0,00	V	0,61	V	132,13	V	31782	V
2021/06/21 06	SR	102,60	V	0,82	V	60,06	V	0,01	V	0,59	V	132,90	V	31500	V
2021/06/21 07	SR	74,55	V	0,65	V	65,35	V	0,00	V	0,55	V	133,85	V	31857	V
2021/06/21 08	SR	105,33	V	1,26	V	68,45	V	0,01	V	0,62	V	133,42	V	31667	V
2021/06/21 09	SR	54,71	V	0,68	V	76,33	V	0,00	V	0,64	V	132,68	V	31631	V
2021/06/21 10	SR	67,43	V	0,64	V	70,29	V	0,00	V	0,63	V	132,74	V	31354	V
2021/06/21 11	SR	80,36	V	0,64	V	59,13	V	0,00	V	0,64	V	132,19	V	31565	V
2021/06/21 12	SR	107,97	V	0,89	V	51,63	V	0,01	V	0,58	V	131,74	V	31392	V
2021/06/21 13	SR	70,68	V	0,51	V	54,02	V	0,00	V	0,57	V	132,36	V	30860	V
2021/06/21 14	SR	101,14	V	0,99	V	50,79	V	0,10	V	0,49	V	132,61	V	30569	V
2021/06/21 15	SR	119,32	V	1,00	V	51,66	V	0,03	V	0,46	V	132,65	V	30712	V
2021/06/21 16	SR	83,99	V	0,73	V	69,53	V	0,01	V	0,53	V	132,43	V	31343	V
2021/06/21 17	SR	76,38	V	0,82	V	68,24	V	0,00	V	0,60	V	132,89	V	31702	V
2021/06/21 18	SR	83,08	V	1,04	V	78,73	V	0,01	V	0,56	V	133,60	V	31822	V
2021/06/21 19	SR	117,70	V	1,27	V	63,51	V	0,01	V	0,57	V	133,45	V	32165	V
2021/06/21 20	SR	50,29	V	0,59	V	83,08	V	0,00	V	0,60	V	132,82	V	32257	V
2021/06/21 21	SR	26,54	V	0,39	V	86,74	V	0,00	V	0,64	V	132,40	V	32362	V
2021/06/21 22	SR	41,72	V	0,41	V	69,94	V	0,00	V	0,62	V	132,58	V	32211	V
2021/06/21 23	SR	62,55	V	0,53	V	62,37	V	0,00	V	0,60	V	132,94	V	32183	V
2021/06/21 24	SR	58,80	V	0,55	V	65,99	V	0,00	V	0,60	V	133,15	V	32032	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.5-119.3	0.4-1.3	50.8-86.7	0.0-0.1	0.5-0.7	131.2-133.8	30568.8-32371.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.8	0.7	65.5	0	0.6	132.6	31712.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

