

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R021		COT R057		NOX NO2 R027		SO2 R026		PLV R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/21 01	SR	15,42	V	0,23	V	110,27	V	0,47	V	1,04	V	139,65	V	30632	V
2022/06/21 02	SR	13,21	V	0,24	V	112,83	V	0,53	V	1,00	V	140,35	V	31068	V
2022/06/21 03	SR	53,29	V	0,37	V	83,01	V	0,42	V	0,87	V	140,45	V	30210	V
2022/06/21 04	SR	57,61	V	0,59	V	78,86	V	0,49	V	0,83	V	140,53	V	30139	V
2022/06/21 05	SR	33,16	V	0,45	V	105,25	V	0,56	V	0,88	V	141,34	V	30857	V
2022/06/21 06	SR	23,93	V	0,27	V	100,47	V	0,29	V	0,95	V	142,19	V	31023	V
2022/06/21 07	SR	20,47	V	0,28	V	98,74	V	0,05	V	1,18	V	142,95	V	31719	V
2022/06/21 08	SR	31,77	V	0,29	V	87,07	V	0,04	V	1,13	V	143,44	V	31444	V
2022/06/21 09	SR	38,62	V	0,33	V	90,70	V	0,06	V	1,20	V	143,28	V	31212	V
2022/06/21 10	SR	24,94	V	0,28	V	100,31	V	0,01	V	1,06	V	142,05	V	31690	V
2022/06/21 11	SR	27,01	V	0,29	V	99,68	V	0,05	V	1,09	V	142,95	V	31826	V
2022/06/21 12	SR	18,13	V	0,26	V	105,34	V	0,06	V	1,10	V	143,46	V	32155	V
2022/06/21 13	SR	19,88	V	0,26	V	109,61	V	0,03	V	1,19	V	143,74	V	32197	V
2022/06/21 14	SR	28,57	V	0,28	V	100,40	V	0,02	V	1,27	V	144,25	V	31931	V
2022/06/21 15	SR	29,31	V	0,26	V	97,49	V	0,09	V	1,24	V	144,59	V	31979	V
2022/06/21 16	SR	18,28	V	0,26	V	106,58	V	0,08	V	1,19	V	144,83	V	32083	V
2022/06/21 17	SR	20,77	V	0,26	V	102,56	V	0,05	V	1,22	V	145,07	V	31971	V
2022/06/21 18	SR	19,17	V	0,24	V	101,27	V	0,20	V	1,06	V	145,00	V	31707	V
2022/06/21 19	SR	14,56	V	0,22	V	106,64	V	0,25	V	1,00	V	145,11	V	31930	V
2022/06/21 20	SR	21,41	V	0,23	V	99,21	V	0,11	V	0,99	V	145,46	V	31809	V
2022/06/21 21	SR	32,37	V	0,28	V	95,35	V	0,19	V	1,20	V	145,94	V	31843	V
2022/06/21 22	SR	73,93	V	2,12	V	86,58	V	1,60	V	1,50	V	145,64	V	30987	V
2022/06/21 23	SR	69,31	V	0,61	V	70,63	V	0,13	V	1,16	V	143,08	V	30437	V
2022/06/21 24	SR	49,04	V	0,40	V	77,80	V	0,13	V	1,17	V	143,15	V	31151	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-73.9	0.2-2.1	70.6-112.8	0.0-1.6	0.8-1.5	139.7-145.9	30139.2-32196.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.4	0.4	96.9	0.2	1.1	143.3	31416.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/22 01	SR	29,61	V	0,25	V	84,84	V	0,05	V	1,05	V	142,93	V	31062	V
2022/06/22 02	SR	32,71	V	0,29	V	79,99	V	0,04	V	0,96	V	142,94	V	30663	V
2022/06/22 03	SR	45,86	V	0,31	V	73,83	V	0,03	V	0,92	V	143,30	V	30690	V
2022/06/22 04	SR	32,28	V	0,29	V	80,93	V	0,03	V	0,97	V	143,64	V	30801	V
2022/06/22 05	SR	22,51	V	0,26	V	87,99	V	0,04	V	1,00	V	144,15	V	31127	V
2022/06/22 06	SR	25,77	V	0,27	V	85,02	V	0,01	V	1,07	V	144,53	V	31259	V
2022/06/22 07	SR	31,91	V	0,32	V	75,57	V	0,01	V	1,24	V	144,48	V	31266	V
2022/06/22 08	SR	21,48	V	0,26	V	84,28	V	0,05	V	1,36	V	145,21	V	31554	V
2022/06/22 09	SR	33,24	V	0,97	V	94,79	V	0,33	V	1,56	V	143,54	V	30960	V
2022/06/22 10	SR	47,99	V	0,33	V	72,96	V	0,03	V	1,29	V	142,79	V	31860	V
2022/06/22 11	SR	47,34	V	0,33	V	70,05	V	0,01	V	1,29	V	142,81	V	31999	V
2022/06/22 12	SR	41,17	V	0,29	V	77,38	V	0,00	V	1,33	V	142,93	V	32024	V
2022/06/22 13	SR	38,35	V	0,28	V	75,42	V	0,00	V	1,34	V	143,20	V	31744	V
2022/06/22 14	SR	79,69	V	0,62	V	62,83	V	0,04	V	1,30	V	143,66	V	31442	V
2022/06/22 15	SR	101,36	V	0,68	V	61,70	V	0,02	V	1,41	V	144,52	V	31677	V
2022/06/22 16	SR	165,37	V	1,62	V	59,13	V	0,13	V	1,21	V	145,45	V	31483	V
2022/06/22 17	SR	155,89	V	2,14	V	65,35	V	0,31	V	1,13	V	145,91	V	31356	V
2022/06/22 18	SR	76,41	V	0,59	V	78,70	V	0,01	V	1,13	V	146,26	V	31810	V
2022/06/22 19	SR	93,54	V	0,62	V	70,34	V	0,00	V	1,11	V	146,39	V	31618	V
2022/06/22 20	SR	132,97	V	1,15	V	63,88	V	0,04	V	0,94	V	145,72	V	31119	V
2022/06/22 21	SR	17,13	V	0,26	V	108,30	V	0,00	V	1,34	V	145,26	V	32229	V
2022/06/22 22	SR	11,17	V	0,26	V	109,24	V	0,00	V	1,48	V	144,30	V	32380	V
2022/06/22 23	SR	21,26	V	0,28	V	96,09	V	0,00	V	1,43	V	144,16	V	32413	V
2022/06/22 24	SR	17,12	V	0,27	V	102,67	V	0,00	V	1,47	V	144,35	V	32489	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.2-165.4	0.3-2.1	59.1-109.2	0.0-0.3	0.9-1.6	142.8-146.4	30663.4-32489.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.1	0.5	80.1	0	1.2	144.3	31542.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/23 01	SR	6,23	V	0,24	V	120,94	V	0,00	V	1,54	V	143,92	V	32414	V
2022/06/23 02	SR	52,98	V	3,44	V	110,62	V	3,65	V	1,59	V	143,80	V	31959	V
2022/06/23 03	SR	8,71	V	0,27	V	115,65	V	0,00	V	1,48	V	143,98	V	32381	V
2022/06/23 04	SR	1,86	V	0,26	V	149,42	V	0,00	V	1,44	V	144,17	V	32733	V
2022/06/23 05	SR	3,59	V	0,24	V	133,18	V	0,00	V	1,48	V	144,35	V	32649	V
2022/06/23 06	SR	67,76	V	1,10	V	99,03	V	0,10	V	1,45	V	144,48	V	32261	V
2022/06/23 07	SR	42,44	V	0,30	V	83,02	V	0,01	V	1,54	V	144,28	V	31340	V
2022/06/23 08	SR	30,46	V	0,27	V	90,92	V	0,03	V	1,30	V	142,92	V	31274	V
2022/06/23 09	SR	26,80	V	0,28	V	90,68	V	0,04	V	1,22	V	143,56	V	31563	V
2022/06/23 10	SR	63,94	V	0,46	V	75,24	V	0,05	V	1,28	V	144,26	V	31212	V
2022/06/23 11	SR	30,16	V	0,25	V	84,45	V	0,06	V	1,29	V	145,34	V	31452	V
2022/06/23 12	SR	19,44	V	0,23	V	95,52	V	0,09	V	1,37	V	146,67	V	31833	V
2022/06/23 13	SR	74,99	V	0,44	V	66,82	V	0,05	V	1,27	V	146,97	V	31349	V
2022/06/23 14	SR	38,38	V	0,27	V	79,93	V	0,02	V	6,62	V	146,89	V	30908	V
2022/06/23 15	SR	14,60	V	0,24	V	123,97	V	0,04	V	3,43	V	142,95	V	30595	V
2022/06/23 16	SR	58,24	V	0,93	V	99,57	V	0,17	V	1,78	V	140,85	V	30474	V
2022/06/23 17	SR	128,50	V	2,54	V	83,04	V	0,62	V	1,46	V	139,94	V	30342	V
2022/06/23 18	SR	127,92	V	3,44	V	82,16	V	1,12	V	1,25	V	139,25	V	30222	V
2022/06/23 19	SR	21,84	V	0,24	V	110,47	V	0,26	V	1,62	V	139,47	V	31797	V
2022/06/23 20	SR	21,78	V	0,23	V	103,15	V	0,24	V	1,40	V	139,61	V	31160	V
2022/06/23 21	SR	19,21	V	0,24	V	114,17	V	0,22	V	1,23	V	139,71	V	31630	V
2022/06/23 22	SR	76,39	V	0,43	V	69,67	V	0,22	V	1,16	V	139,24	V	30774	V
2022/06/23 23	SR	55,38	V	0,36	V	78,78	V	0,19	V	1,37	V	139,45	V	31072	V
2022/06/23 24	SR	39,63	V	0,28	V	84,53	V	0,17	V	1,50	V	139,72	V	31310	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.9-128.5	0.2-3.4	66.8-149.4	0.0-3.7	1.2-6.6	139.2-147.0	30221.6-32732.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43	0.7	97.7	0.3	1.7	142.7	31445.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

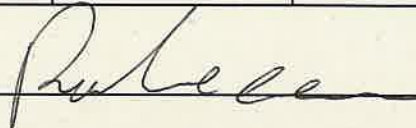

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/24 01	SR	24,77	V	0,26	V	105,00	V	0,13	V	1,55	V	140,12	V	31693	V
2022/06/24 02	SR	25,28	V	0,24	V	104,82	V	0,16	V	1,46	V	140,88	V	31739	V
2022/06/24 03	SR	17,37	V	0,22	V	111,53	V	0,15	V	1,44	V	141,11	V	31878	V
2022/06/24 04	SR	76,28	V	0,84	V	83,50	V	0,18	V	1,27	V	140,92	V	31221	V
2022/06/24 05	SR	86,22	V	0,76	V	75,55	V	0,10	V	1,22	V	140,40	V	30665	V
2022/06/24 06	SR	95,58	V	1,03	V	70,33	V	0,17	V	1,19	V	140,46	V	30519	V
2022/06/24 07	SR	82,05	V	1,02	V	79,50	V	0,18	V	1,38	V	140,45	V	30647	V
2022/06/24 08	SR	20,38	V	0,28	V	109,28	V	0,11	V	1,64	V	141,60	V	31585	V
2022/06/24 09	SR	11,38	V	0,23	V	122,62	V	0,11	V	1,55	V	142,22	V	31658	V
2022/06/24 10	SR	9,44	V	0,23	V	134,56	V	0,22	V	1,69	V	142,70	V	32159	V
2022/06/24 11	SR	26,37	V	0,28	V	101,88	V	0,13	V	1,48	V	142,65	V	31373	V
2022/06/24 12	SR	20,79	V	0,25	V	102,67	V	0,07	V	1,57	V	141,09	V	30939	V
2022/06/24 13	SR	23,31	V	0,24	V	99,78	V	0,07	V	1,36	V	139,35	V	31169	V
2022/06/24 14	SR	46,54	V	0,33	V	86,36	V	0,08	V	1,33	V	138,57	V	30860	V
2022/06/24 15	SR	36,66	V	0,26	V	91,71	V	0,10	V	1,20	V	138,69	V	30795	V
2022/06/24 16	SR	23,31	V	0,25	V	116,88	V	0,10	V	1,36	V	139,81	V	31427	V
2022/06/24 17	SR	47,33	V	0,57	V	107,08	V	0,06	V	1,50	V	141,54	V	31017	V
2022/06/24 18	SR	85,02	V	1,32	V	91,11	V	0,24	V	1,63	V	142,29	V	30806	V
2022/06/24 19	SR	78,45	V	0,69	V	75,77	V	0,13	V	1,29	V	141,23	V	31119	V
2022/06/24 20	SR	109,48	V	0,90	V	75,71	V	0,15	V	1,24	V	141,44	V	31447	V
2022/06/24 21	SR	72,14	V	0,66	V	86,75	V	0,06	V	4,96	V	140,29	V	31596	V
2022/06/24 22	SR	49,70	V	0,60	V	104,57	V	0,08	V	1,37	V	139,81	V	32387	V
2022/06/24 23	SR	39,40	V	0,42	V	106,81	V	0,06	V	1,20	V	139,62	V	32244	V
2022/06/24 24	SR	26,73	V	0,30	V	111,41	V	0,04	V	1,09	V	139,45	V	31936	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-109.5	0.2-1.3	70.3-134.6	0.0-0.2	1.1-5.0	138.6-142.7	30519.0-32387.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.2	0.5	98.1	0.1	1.5	140.7	31369.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/25 01	SR	22,44	V	0,27	V	113,93	V	0,03	V	1,18	V	140,15	V	32262	V
2022/06/25 02	SR	17,96	V	0,28	V	126,70	V	0,04	V	1,32	V	140,36	V	31917	V
2022/06/25 03	SR	79,86	V	1,13	V	95,78	V	0,15	V	1,54	V	140,45	V	31325	V
2022/06/25 04	SR	97,20	V	1,51	V	96,24	V	0,16	V	1,56	V	140,71	V	31267	V
2022/06/25 05	SR	49,25	V	0,50	V	104,93	V	0,00	V	1,62	V	140,88	V	30774	V
2022/06/25 06	SR	102,67	V	1,14	V	93,83	V	0,08	V	1,55	V	141,06	V	31464	V
2022/06/25 07	SR	42,48	V	0,44	V	108,55	V	0,03	V	1,55	V	140,81	V	31972	V
2022/06/25 08	SR	43,69	V	0,32	V	87,44	V	0,00	V	1,39	V	140,81	V	31591	V
2022/06/25 09	SR	31,54	V	0,28	V	94,71	V	0,01	V	1,35	V	140,72	V	31504	V
2022/06/25 10	SR	18,06	V	0,25	V	108,10	V	0,00	V	1,43	V	141,40	V	31946	V
2022/06/25 11	SR	23,27	V	0,27	V	114,42	V	0,01	V	1,68	V	142,44	V	31974	V
2022/06/25 12	SR	48,19	V	0,40	V	87,78	V	0,02	V	1,46	V	141,98	V	30887	V
2022/06/25 13	SR	23,70	V	0,24	V	105,35	V	0,01	V	1,44	V	141,36	V	31798	V
2022/06/25 14	SR	48,31	V	0,31	V	86,27	V	0,01	V	1,16	V	140,84	V	30985	V
2022/06/25 15	SR	76,83	V	0,55	V	75,42	V	0,04	V	1,06	V	140,56	V	30663	V
2022/06/25 16	SR	124,69	V	1,27	V	58,19	V	0,15	V	1,03	V	140,41	V	30165	V
2022/06/25 17	SR	71,97	V	0,78	V	74,11	V	0,10	V	1,19	V	140,55	V	30391	V
2022/06/25 18	SR	88,81	V	1,29	V	74,60	V	0,34	V	1,07	V	140,20	V	30674	V
2022/06/25 19	SR	78,87	V	1,11	V	81,87	V	0,16	V	1,14	V	139,91	V	30776	V
2022/06/25 20	SR	22,19	V	0,25	V	104,42	V	0,02	V	1,40	V	140,57	V	31395	V
2022/06/25 21	SR	11,30	V	0,25	V	117,08	V	0,08	V	1,10	V	139,65	V	31522	V
2022/06/25 22	SR	9,29	V	0,26	V	134,94	V	0,08	V	1,23	V	140,00	V	32583	V
2022/06/25 23	SR	25,77	V	0,27	V	112,06	V	0,04	V	1,13	V	140,35	V	32018	V
2022/06/25 24	SR	37,36	V	0,27	V	93,22	V	0,03	V	0,99	V	139,02	V	30886	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.3-124.7	0.2-1.5	58.2-134.9	0.0-0.3	1.0-1.7	139.0-142.4	30165.5-32583.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.8	0.6	97.9	0.1	1.3	140.6	31364.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/26 01	SR	45,89	V	0,28	V	86,12	V	0,02	V	1,01	V	138,67	V	30804	V
2022/06/26 02	SR	59,18	V	0,35	V	80,18	V	0,02	V	1,04	V	139,07	V	30824	V
2022/06/26 03	SR	57,64	V	0,34	V	82,01	V	0,01	V	1,17	V	139,67	V	31009	V
2022/06/26 04	SR	39,49	V	0,30	V	93,04	V	0,00	V	1,26	V	140,84	V	31452	V
2022/06/26 05	SR	53,73	V	0,41	V	87,62	V	0,02	V	1,18	V	141,40	V	31291	V
2022/06/26 06	SR	21,36	V	0,28	V	109,54	V	0,02	V	1,36	V	142,42	V	32291	V
2022/06/26 07	SR	20,87	V	0,27	V	107,18	V	0,03	V	1,32	V	141,94	V	32297	V
2022/06/26 08	SR	24,29	V	0,26	V	100,23	V	0,03	V	2,97	V	141,57	V	31825	V
2022/06/26 09	SR	22,25	V	0,27	V	106,41	V	0,01	V	1,27	V	142,00	V	32300	V
2022/06/26 10	SR	29,21	V	0,29	V	101,95	V	0,02	V	2,23	V	140,96	V	32036	V
2022/06/26 11	SR	24,06	V	0,28	V	106,39	V	0,04	V	1,30	V	141,08	V	32272	V
2022/06/26 12	SR	17,57	V	0,26	V	115,39	V	0,05	V	1,30	V	141,58	V	32050	V
2022/06/26 13	SR	19,87	V	0,25	V	109,19	V	0,01	V	1,48	V	142,09	V	31694	V
2022/06/26 14	SR	29,81	V	0,32	V	111,05	V	0,03	V	1,60	V	142,41	V	31562	V
2022/06/26 15	SR	30,79	V	0,31	V	108,68	V	0,04	V	1,61	V	142,60	V	31397	V
2022/06/26 16	SR	64,83	V	0,55	V	88,08	V	0,06	V	1,57	V	142,45	V	30940	V
2022/06/26 17	SR	102,36	V	0,93	V	79,46	V	0,10	V	1,48	V	142,19	V	30604	V
2022/06/26 18	SR	109,07	V	1,00	V	72,17	V	0,09	V	1,41	V	141,84	V	30507	V
2022/06/26 19	SR	43,42	V	0,31	V	89,85	V	0,04	V	1,65	V	142,17	V	31290	V
2022/06/26 20	SR	60,15	V	0,39	V	77,98	V	0,10	V	1,41	V	142,03	V	30907	V
2022/06/26 21	SR	46,08	V	0,31	V	81,95	V	0,07	V	1,41	V	141,98	V	31034	V
2022/06/26 22	SR	44,01	V	0,30	V	83,87	V	0,08	V	1,41	V	142,13	V	31253	V
2022/06/26 23	SR	40,74	V	0,27	V	85,68	V	0,12	V	1,39	V	141,89	V	31380	V
2022/06/26 24	SR	33,86	V	0,26	V	93,19	V	0,14	V	1,38	V	142,39	V	31675	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.6-109.1	0.2-1.0	72.2-115.4	0.0-0.1	1.0-3.0	138.7-142.6	30507.0-32300.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.4	0.4	94.1	0	1.5	141.6	31445.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/27 01	SR	26,88	V	0,24	V	98,88	V	0,14	V	1,40	V	143,10	V	31707	V
2022/06/27 02	SR	20,56	V	0,25	V	111,13	V	0,18	V	1,44	V	143,66	V	31976	V
2022/06/27 03	SR	29,80	V	0,26	V	101,27	V	0,11	V	1,43	V	144,32	V	31826	V
2022/06/27 04	SR	30,76	V	0,25	V	96,70	V	0,06	V	1,42	V	144,74	V	31840	V
2022/06/27 05	SR	30,70	V	0,26	V	95,37	V	0,07	V	1,44	V	144,85	V	31753	V
2022/06/27 06	SR	33,34	V	0,28	V	98,86	V	0,09	V	1,79	V	145,49	V	31691	V
2022/06/27 07	SR	74,68	V	1,72	V	91,66	V	0,30	V	1,55	V	143,38	V	31610	V
2022/06/27 08	SR	42,85	V	0,27	V	89,31	V	0,00	V	1,63	V	142,27	V	31630	V
2022/06/27 09	SR	44,18	V	0,29	V	85,49	V	0,00	V	7,04	V	140,95	V	31079	V
2022/06/27 10	SR	41,42	V	0,27	V	89,09	V	0,01	V	1,94	V	140,49	V	31448	V
2022/06/27 11	SR	55,82	V	0,30	V	76,78	V	0,00	V	1,39	V	139,57	V	31145	V
2022/06/27 12	SR	58,68	V	0,39	V	81,15	V	0,01	V	1,29	V	139,25	V	31014	V
2022/06/27 13	SR	23,00	V	0,24	V	104,46	V	0,01	V	1,30	V	139,70	V	31556	V
2022/06/27 14	SR	16,80	V	0,23	V	114,16	V	0,01	V	1,39	V	140,20	V	31852	V
2022/06/27 15	SR	24,22	V	0,25	V	103,33	V	0,01	V	1,33	V	140,88	V	31779	V
2022/06/27 16	SR	22,30	V	0,25	V	105,73	V	0,02	V	1,25	V	141,10	V	31884	V
2022/06/27 17	SR	78,01	V	0,64	V	82,21	V	0,01	V	1,06	V	140,98	V	31097	V
2022/06/27 18	SR	102,51	V	0,86	V	80,03	V	0,02	V	1,02	V	139,59	V	30418	V
2022/06/27 19	SR	84,16	V	0,67	V	83,09	V	0,01	V	0,88	V	138,67	V	30649	V
2022/06/27 20	SR	46,02	V	0,37	V	93,80	V	0,00	V	0,96	V	138,94	V	31025	V
2022/06/27 21	SR	20,93	V	0,27	V	113,34	V	0,06	V	1,20	V	139,49	V	32124	V
2022/06/27 22	SR	2,47	V	0,24	V	140,21	V	0,14	V	1,41	V	140,13	V	32941	V
2022/06/27 23	SR	7,92	V	0,25	V	124,12	V	0,02	V	1,40	V	140,54	V	32592	V
2022/06/27 24	SR	9,05	V	0,23	V	125,83	V	0,04	V	1,42	V	140,99	V	32578	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.5-102.5	0.2-1.7	76.8-140.2	0.0-0.3	0.9-7.0	138.7-145.5	30418.1-32940.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.6	0.4	99.4	0.1	1.6	141.4	31634
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/28 01	SR	17,09	V	0,23	V	107,51	V	0,02	V	1,34	V	140,78	V	32305	V
2022/06/28 02	SR	30,73	V	0,25	V	93,35	V	0,01	V	1,22	V	140,21	V	31546	V
2022/06/28 03	SR	35,67	V	0,25	V	86,67	V	0,00	V	1,24	V	139,99	V	31210	V
2022/06/28 04	SR	24,51	V	0,22	V	100,14	V	0,00	V	1,32	V	140,75	V	31821	V
2022/06/28 05	SR	31,77	V	0,23	V	92,44	V	0,00	V	1,27	V	141,23	V	31646	V
2022/06/28 06	SR	14,51	V	0,20	V	116,15	V	0,00	V	1,43	V	141,06	V	31787	V
2022/06/28 07	SR	41,69	V	0,97	V	102,50	V	0,19	V	5,61	V	140,51	V	31538	V
2022/06/28 08	SR	18,39	V	0,24	V	107,95	V	0,06	V	1,43	V	137,99	V	31276	V
2022/06/28 09	SR	51,71	V	0,34	V	81,74	V	0,02	V	1,16	V	137,31	V	31021	V
2022/06/28 10	SR	123,36	V	0,72	V	59,25	V	0,04	V	1,15	V	137,50	V	30347	V
2022/06/28 11	SR	101,86	V	0,80	V	74,23	V	0,05	V	1,08	V	137,18	V	30412	V
2022/06/28 12	SR	106,88	V	1,52	V	83,64	V	0,21	V	1,20	V	138,57	V	31176	V
2022/06/28 13	SR	72,95	V	1,03	V	92,89	V	0,14	V	1,20	V	139,75	V	31890	V
2022/06/28 14	SR	74,83	V	1,05	V	91,17	V	0,14	V	1,23	V	140,10	V	32016	V
2022/06/28 15	SR	71,11	V	0,67	V	89,97	V	0,06	V	1,32	V	139,00	V	31562	V
2022/06/28 16	SR	48,66	V	0,35	V	90,86	V	0,03	V	1,31	V	138,21	V	31477	V
2022/06/28 17	SR	135,31	V	1,32	V	62,74	V	0,18	V	1,47	V	138,91	V	30940	V
2022/06/28 18	SR	72,94	V	0,42	V	72,57	V	0,04	V	1,53	V	139,65	V	31282	V
2022/06/28 19	SR	134,32	V	1,05	V	61,50	V	0,08	V	1,38	V	139,98	V	30914	V
2022/06/28 20	SR	94,02	V	0,78	V	73,88	V	0,05	V	1,36	V	140,48	V	31278	V
2022/06/28 21	SR	34,93	V	0,28	V	98,05	V	0,02	V	1,23	V	141,01	V	31785	V
2022/06/28 22	SR	33,45	V	0,24	V	94,36	V	0,02	V	1,17	V	140,98	V	31526	V
2022/06/28 23	SR	9,44	V	0,25	V	144,51	V	0,07	V	1,41	V	141,50	V	32096	V
2022/06/28 24	SR	13,98	V	0,25	V	135,00	V	0,02	V	1,64	V	141,73	V	31884	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-135.3	0.2-1.5	59.3-144.5	0.0-0.2	1.1-5.6	137.2-141.7	30346.7-32305.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.1	0.6	92.2	0.1	1.5	139.8	31447.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Gianni Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/29 01	SR	7,83	V	0,25	V	138,09	V	0,04	V	1,65	V	141,84	V	31770	V
2022/06/29 02	SR	39,71	V	0,30	V	96,84	V	0,02	V	1,74	V	141,72	V	31374	V
2022/06/29 03	SR	41,77	V	0,29	V	92,18	V	0,01	V	1,83	V	141,79	V	31168	V
2022/06/29 04	SR	57,47	V	0,36	V	84,93	V	0,00	V	1,63	V	141,90	V	31187	V
2022/06/29 05	SR	106,95	V	0,98	V	69,16	V	0,08	V	1,73	V	142,22	V	31238	V
2022/06/29 06	SR	29,49	V	0,29	V	104,34	V	0,00	V	1,92	V	141,79	V	30217	V
2022/06/29 07	SR	107,63	V	1,71	V	91,79	V	0,41	V	1,62	V	141,32	V	31132	V
2022/06/29 08	SR	50,80	V	0,41	V	107,63	V	0,07	V	1,35	V	141,64	V	30937	V
2022/06/29 09	SR	79,32	V	1,24	V	104,06	V	0,26	V	1,37	V	141,78	V	30917	V
2022/06/29 10	SR	33,81	V	0,30	V	114,17	V	0,14	V	1,41	V	141,76	V	30905	V
2022/06/29 11	SR	90,74	V	0,80	V	89,24	V	0,17	V	1,47	V	142,38	V	30616	V
2022/06/29 12	SR	91,18	V	0,96	V	85,90	V	0,20	V	1,57	V	142,97	V	30586	V
2022/06/29 13	SR	48,67	V	0,46	V	101,95	V	0,17	V	1,43	V	143,44	V	30717	V
2022/06/29 14	SR	22,68	V	0,23	V	112,01	V	0,13	V	1,49	V	143,74	V	30736	V
2022/06/29 15	SR	29,35	V	0,25	V	106,54	V	0,12	V	1,60	V	144,07	V	30747	V
2022/06/29 16	SR	48,04	V	0,44	V	105,19	V	0,08	V	1,71	V	144,29	V	30696	V
2022/06/29 17	SR	61,11	V	0,59	V	100,82	V	0,16	V	1,98	V	144,00	V	30728	V
2022/06/29 18	SR	53,07	V	0,39	V	93,98	V	0,13	V	1,82	V	142,44	V	30930	V
2022/06/29 19	SR	123,66	V	1,36	V	62,19	V	0,26	V	1,87	V	142,47	V	30842	V
2022/06/29 20	SR	39,47	V	0,35	V	91,35	V	0,11	V	1,88	V	143,00	V	31589	V
2022/06/29 21	SR	41,10	V	0,33	V	91,45	V	0,16	V	2,01	V	143,32	V	31749	V
2022/06/29 22	SR	7,54	V	0,25	V	133,16	V	0,24	V	2,17	V	142,97	V	32297	V
2022/06/29 23	SR	4,69	V	0,25	V	148,97	V	0,27	V	2,36	V	142,79	V	32284	V
2022/06/29 24	SR	4,03	V	0,26	V	158,32	V	0,30	V	2,81	V	142,76	V	32361	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.0-123.7	0.2-1.7	62.2-158.3	0.0-0.4	1.4-2.8	141.3-144.3	30217.1-32361.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.8	0.5	103.5	0.1	1.8	142.6	31155.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 46

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/30

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/30 01	SR	2,76	V	0,26	V	154,84	V	0,24	V	2,97	V	142,85	V	32436	V
2022/06/30 02	SR	2,84	V	0,26	V	158,84	V	0,16	V	2,90	V	142,66	V	32824	V
2022/06/30 03	SR	36,84	V	0,36	V	104,91	V	0,17	V	2,49	V	142,57	V	32450	V
2022/06/30 04	SR	90,84	V	1,05	V	69,84	V	0,24	V	2,39	V	141,40	V	31526	V
2022/06/30 05	SR	135,43	V	1,46	V	55,06	V	0,31	V	2,44	V	141,44	V	31237	V
2022/06/30 06	SR	84,24	V	0,54	V	61,05	V	0,11	V	2,59	V	142,47	V	31024	V
2022/06/30 07	SR	97,75	V	0,71	V	55,94	V	0,09	V	2,54	V	143,62	V	30888	V
2022/06/30 08	SR	104,75	V	0,65	V	54,98	V	0,10	V	2,53	V	144,89	V	30761	V
2022/06/30 09	SR	87,48	V	0,72	V	66,07	V	0,15	V	2,64	V	146,14	V	30902	V
2022/06/30 10	SR	61,70	V	0,44	V	72,14	V	0,12	V	2,71	V	144,88	V	31702	V
2022/06/30 11	SR	110,31	V	1,09	V	64,25	V	0,21	V	2,45	V	143,68	V	31791	V
2022/06/30 12	SR	88,75	V	1,16	V	75,94	V	0,22	V	2,43	V	144,33	V	31984	V
2022/06/30 13	SR	100,64	V	1,68	V	73,05	V	0,32	V	2,73	V	144,99	V	31619	V
2022/06/30 14	SR	53,31	V	0,73	V	86,58	V	0,18	V	2,65	V	145,64	V	31602	V
2022/06/30 15	SR	9,99	V	0,26	V	135,27	V	0,12	V	3,18	V	145,60	V	32057	V
2022/06/30 16	SR	6,36	V	0,25	V	152,31	V	0,16	V	2,85	V	144,04	V	32308	V
2022/06/30 17	SR	10,85	V	0,24	V	132,28	V	0,15	V	2,24	V	143,90	V	32155	V
2022/06/30 18	SR	57,61	V	0,53	V	86,48	V	0,06	V	1,49	V	144,07	V	31346	V
2022/06/30 19	SR	54,98	V	0,34	V	74,56	V	0,08	V	1,30	V	143,55	V	31085	V
2022/06/30 20	SR	40,43	V	0,27	V	82,56	V	0,14	V	1,29	V	143,51	V	31335	V
2022/06/30 21	SR	46,17	V	0,29	V	79,15	V	0,19	V	1,35	V	143,84	V	31527	V
2022/06/30 22	SR	94,43	V	0,53	V	65,21	V	0,17	V	1,47	V	144,10	V	31488	V
2022/06/30 23	SR	114,75	V	0,60	V	60,92	V	0,19	V	1,53	V	143,27	V	30868	V
2022/06/30 24	SR	46,23	V	0,30	V	86,16	V	0,16	V	1,57	V	141,79	V	31386	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-135.4	0.2-1.7	55.0-158.8	0.1-0.3	1.3-3.2	141.4-146.1	30761.3-32823.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.1	0.6	87.8	0.2	2.3	143.7	31595.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

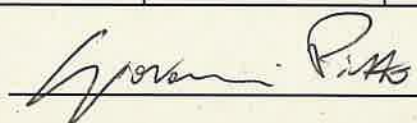

RESPONSABILE IMPIANTO:

