

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/03 01	SR	33,73	V	0,27	V	100,34	V	0,00	V	0,29	V	145,60	V	28220	V
2020/06/03 02	SR	66,34	V	0,51	V	88,07	V	0,00	V	0,28	V	145,87	V	27921	V
2020/06/03 03	SR	82,43	V	0,70	V	89,00	V	0,00	V	0,28	V	146,15	V	27831	V
2020/06/03 04	SR	80,86	V	0,67	V	82,19	V	0,00	V	0,28	V	146,26	V	27835	V
2020/06/03 05	SR	81,52	V	0,81	V	78,17	V	0,01	V	0,37	V	144,69	V	27962	V
2020/06/03 06	SR	62,92	V	0,45	V	89,02	V	0,00	V	0,30	V	142,55	V	28919	V
2020/06/03 07	SR	93,58	V	0,72	V	83,43	V	0,00	V	0,29	V	141,85	V	29060	V
2020/06/03 08	SR	92,08	V	0,65	V	79,67	V	0,00	V	0,27	V	142,24	V	28918	V
2020/06/03 09	SR	84,60	V	0,57	V	84,47	V	0,00	V	0,28	V	142,69	V	29188	V
2020/06/03 10	SR	76,62	V	0,58	V	85,05	V	0,00	V	0,31	V	143,16	V	28832	V
2020/06/03 11	SR	35,85	V	0,28	V	101,42	V	0,00	V	0,32	V	140,84	V	28240	V
2020/06/03 12	SR	16,13	V	0,24	V	129,44	V	0,00	V	0,36	V	138,53	V	28919	V
2020/06/03 13	SR	23,70	V	0,26	V	109,94	V	0,00	V	0,34	V	138,07	V	28802	V
2020/06/03 14	SR	53,40	V	0,37	V	88,36	V	0,00	V	0,31	V	137,70	V	28163	V
2020/06/03 15	SR	54,52	V	0,44	V	86,44	V	0,00	V	0,30	V	137,64	V	28038	V
2020/06/03 16	SR	55,82	V	0,46	V	86,79	V	0,00	V	0,32	V	138,28	V	28558	V
2020/06/03 17	SR	34,82	V	0,37	V	96,34	V	0,00	V	0,35	V	139,08	V	29044	V
2020/06/03 18	SR	4,59	V	0,23	V	140,78	V	0,00	V	0,33	V	138,91	V	29571	V
2020/06/03 19	SR	3,64	V	0,24	V	156,87	V	0,00	V	0,33	V	138,81	V	29748	V
2020/06/03 20	SR	29,49	V	0,31	V	122,04	V	0,00	V	0,32	V	138,70	V	28935	V
2020/06/03 21	SR	71,96	V	0,47	V	72,12	V	0,00	V	0,30	V	138,64	V	27698	V
2020/06/03 22	SR	22,66	V	0,26	V	125,95	V	0,00	V	0,36	V	139,42	V	28692	V
2020/06/03 23	SR	40,37	V	0,32	V	100,20	V	0,00	V	0,30	V	140,87	V	27504	V
2020/06/03 24	SR	90,41	V	0,88	V	74,31	V	0,06	V	0,29	V	140,78	V	27104	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-93.6	0.2-0.9	72.1-156.9	0.0-0.1	0.3-0.4	137.6-146.3	27103.9-29747.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.8	0.5	97.9	0	0.3	141.1	28487.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

[Signature]

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/04 01	SR	37,72	V	0,32	V	107,04	V	0,00	V	0,30	V	141,58	V	27935	V
2020/06/04 02	SR	57,58	V	0,44	V	99,67	V	0,01	V	0,32	V	142,05	V	27810	V
2020/06/04 03	SR	48,42	V	0,41	V	113,50	V	0,01	V	0,34	V	142,26	V	27556	V
2020/06/04 04	SR	40,39	V	0,33	V	119,62	V	0,00	V	0,32	V	142,46	V	27805	V
2020/06/04 05	SR	89,97	V	1,38	V	82,00	V	0,19	V	0,34	V	142,81	V	27623	V
2020/06/04 06	SR	119,75	V	1,34	V	82,52	V	0,03	V	0,35	V	143,65	V	28649	V
2020/06/04 07	SR	92,32	V	1,37	V	104,89	V	0,09	V	0,41	V	143,13	V	29121	V
2020/06/04 08	SR	44,73	V	0,37	V	104,16	V	0,00	V	0,43	V	140,54	V	28734	V
2020/06/04 09	SR	23,48	V	0,27	V	127,33	V	0,00	V	0,39	V	139,49	V	29108	V
2020/06/04 10	SR	50,71	V	0,39	V	107,68	V	0,00	V	0,45	V	137,43	V	27045	V
2020/06/04 11	SR	54,29	V	0,42	V	106,45	V	0,00	V	0,37	V	135,07	V	26593	V
2020/06/04 12	SR	32,36	V	0,29	V	116,52	V	0,00	V	0,37	V	134,86	V	26637	V
2020/06/04 13	SR	38,81	V	0,33	V	108,18	V	0,00	V	0,41	V	135,21	V	26745	V
2020/06/04 14	SR	82,25	V	0,53	V	80,14	V	0,00	V	0,37	V	135,97	V	26795	V
2020/06/04 15	SR	101,77	V	0,62	V	68,65	V	0,00	V	0,43	V	137,59	V	27735	V
2020/06/04 16	SR	145,36	V	1,65	V	55,85	V	0,08	V	0,44	V	138,25	V	26331	V
2020/06/04 17	SR	116,42	V	1,52	V	60,75	V	0,07	V	0,43	V	138,34	V	27868	V
2020/06/04 18	SR	92,52	V	0,60	V	62,50	V	0,00	V	0,45	V	138,39	V	27859	V
2020/06/04 19	SR	126,67	V	0,94	V	67,45	V	0,00	V	0,41	V	138,89	V	27695	V
2020/06/04 20	SR	90,62	V	1,09	V	83,96	V	0,00	V	0,44	V	139,31	V	28416	V
2020/06/04 21	SR	63,75	V	0,70	V	97,87	V	0,00	V	0,45	V	139,15	V	28732	V
2020/06/04 22	SR	109,63	V	1,96	V	89,18	V	0,15	V	0,42	V	138,45	V	27133	V
2020/06/04 23	SR	38,25	V	0,40	V	104,76	V	0,00	V	0,45	V	137,66	V	26133	V
2020/06/04 24	SR	41,27	V	0,36	V	97,18	V	0,00	V	0,39	V	138,73	V	27721	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.5-145.4	0.3-2.0	55.9-127.3	0.0-0.2	0.3-0.5	134.9-143.7	26133.2-29120.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.5	0.8	93.7	0	0.4	139.2	27657.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/05 01	SR	120,32	V	1,28	V	67,03	V	0,03	V	0,41	V	139,70	V	27143	V
2020/06/05 02	SR	59,03	V	0,48	V	84,22	V	0,00	V	0,45	V	140,25	V	27485	V
2020/06/05 03	SR	46,79	V	0,41	V	86,34	V	0,00	V	0,46	V	140,77	V	27325	V
2020/06/05 04	SR	82,64	V	0,60	V	70,85	V	0,00	V	0,48	V	141,17	V	27083	V
2020/06/05 05	SR	70,96	V	0,68	V	75,66	V	0,00	V	0,58	V	140,48	V	25694	V
2020/06/05 06	SR	51,49	V	0,40	V	83,15	V	0,00	V	0,48	V	140,09	V	27341	V
2020/06/05 07	SR	41,72	V	0,40	V	100,47	V	0,00	V	0,47	V	140,40	V	27190	V
2020/06/05 08	SR	110,96	V	1,50	V	75,90	V	0,05	V	0,46	V	140,72	V	26495	V
2020/06/05 09	SR	100,68	V	1,06	V	77,88	V	0,01	V	0,48	V	140,68	V	25136	V
2020/06/05 10	SR	54,35	V	0,83	V	110,65	V	0,02	V	0,51	V	139,10	V	26651	V
2020/06/05 11	SR	44,61	V	0,35	V	96,98	V	0,00	V	0,51	V	138,75	V	26363	V
2020/06/05 12	SR	51,37	V	0,39	V	91,57	V	0,00	V	0,48	V	138,58	V	26484	V
2020/06/05 13	SR	44,33	V	0,32	V	86,54	V	0,00	V	0,47	V	138,48	V	26258	V
2020/06/05 14	SR	45,39	V	0,32	V	87,62	V	0,00	V	0,49	V	138,50	V	26500	V
2020/06/05 15	SR	31,32	V	0,30	V	99,80	V	0,00	V	0,50	V	139,09	V	26660	V
2020/06/05 16	SR	45,61	V	0,35	V	92,80	V	0,00	V	0,58	V	139,57	V	26716	V
2020/06/05 17	SR	66,84	V	0,43	V	80,33	V	0,00	V	0,50	V	140,26	V	26587	V
2020/06/05 18	SR	52,31	V	0,39	V	95,71	V	0,00	V	0,56	V	140,75	V	25575	V
2020/06/05 19	SR	40,90	V	0,33	V	94,69	V	0,00	V	0,60	V	141,07	V	27019	V
2020/06/05 20	SR	68,31	V	0,48	V	78,97	V	0,00	V	0,57	V	141,34	V	26971	V
2020/06/05 21	SR	85,52	V	0,61	V	76,65	V	0,00	V	0,60	V	141,43	V	26612	V
2020/06/05 22	SR	63,30	V	0,63	V	83,48	V	0,01	V	0,58	V	140,82	V	26323	V
2020/06/05 23	SR	100,85	V	0,76	V	71,23	V	0,00	V	0,56	V	139,85	V	25620	V
2020/06/05 24	SR	79,57	V	0,54	V	82,79	V	0,00	V	0,58	V	139,52	V	25762	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.3-120.3	0.3-1.5	67.0-110.7	0.0-0.0	0.4-0.6	138.5-141.4	25136.4-27484.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65	0.6	85.5	0	0.5	140.1	26541.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/06 01	SR	124,09	V	2,66	V	74,48	V	0,44	V	0,52	V	140,08	V	25638	V
2020/06/06 02	SR	55,76	V	0,48	V	87,57	V	0,00	V	0,61	V	140,85	V	26294	V
2020/06/06 03	SR	36,49	V	0,37	V	101,40	V	0,00	V	0,64	V	141,56	V	26813	V
2020/06/06 04	SR	48,31	V	0,42	V	90,15	V	0,00	V	0,69	V	141,92	V	26263	V
2020/06/06 05	SR	86,87	V	0,76	V	74,36	V	0,00	V	0,76	V	141,75	V	24753	V
2020/06/06 06	SR	23,82	V	0,31	V	114,96	V	0,00	V	0,74	V	142,42	V	27294	V
2020/06/06 07	SR	15,47	V	0,32	V	124,01	V	0,00	V	0,83	V	142,77	V	27370	V
2020/06/06 08	SR	39,97	V	0,37	V	88,94	V	0,00	V	0,72	V	142,31	V	26489	V
2020/06/06 09	SR	56,07	V	0,44	V	77,88	V	0,00	V	0,69	V	141,00	V	26499	V
2020/06/06 10	SR	53,17	V	0,41	V	76,19	V	0,00	V	0,65	V	141,28	V	27757	V
2020/06/06 11	SR	21,30	V	0,28	V	108,45	V	0,00	V	0,66	V	141,50	V	27987	V
2020/06/06 12	SR	19,16	V	0,25	V	108,86	V	0,00	V	0,72	V	141,51	V	27685	V
2020/06/06 13	SR	18,06	V	0,24	V	103,98	V	0,00	V	0,63	V	141,61	V	27571	V
2020/06/06 14	SR	36,06	V	0,30	V	94,05	V	0,00	V	0,65	V	141,89	V	27213	V
2020/06/06 15	SR	45,48	V	0,42	V	100,04	V	0,00	V	0,64	V	142,38	V	27192	V
2020/06/06 16	SR	50,06	V	0,36	V	96,14	V	0,00	V	0,59	V	142,77	V	26881	V
2020/06/06 17	SR	32,28	V	0,30	V	108,10	V	0,00	V	0,64	V	142,83	V	26893	V
2020/06/06 18	SR	31,84	V	0,32	V	110,38	V	0,00	V	0,58	V	142,73	V	26930	V
2020/06/06 19	SR	73,36	V	0,76	V	99,21	V	0,00	V	0,65	V	142,67	V	25723	V
2020/06/06 20	SR	69,98	V	0,67	V	91,92	V	0,00	V	0,59	V	142,19	V	26877	V
2020/06/06 21	SR	34,50	V	0,32	V	94,95	V	0,00	V	0,64	V	140,20	V	27200	V
2020/06/06 22	SR	37,12	V	0,38	V	106,57	V	0,00	V	0,63	V	140,57	V	27310	V
2020/06/06 23	SR	53,40	V	0,39	V	83,04	V	0,00	V	0,52	V	141,84	V	26687	V
2020/06/06 24	SR	95,50	V	1,39	V	88,75	V	0,07	V	0,62	V	142,16	V	26568	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.5-124.1	0.2-2.7	74.4-124.0	0.0-0.4	0.5-0.8	140.1-142.8	24753.5-27986.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.3	0.5	96	0	0.7	141.8	26828.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/07 01	SR	31,78	V	0,36	V	122,41	V	0,00	V	0,60	V	143,52	V	27517	V
2020/06/07 02	SR	127,96	V	2,85	V	90,90	V	0,37	V	0,47	V	143,71	V	26341	V
2020/06/07 03	SR	42,17	V	1,14	V	122,39	V	0,19	V	0,48	V	143,28	V	26739	V
2020/06/07 04	SR	81,21	V	2,18	V	125,65	V	0,23	V	0,48	V	143,85	V	26896	V
2020/06/07 05	SR	41,01	V	1,01	V	108,57	V	0,17	V	0,54	V	144,24	V	25555	V
2020/06/07 06	SR	16,25	V	0,27	V	126,75	V	0,00	V	0,52	V	144,36	V	27102	V
2020/06/07 07	SR	48,21	V	0,48	V	88,89	V	0,00	V	0,49	V	144,22	V	26695	V
2020/06/07 08	SR	27,10	V	0,30	V	95,24	V	0,00	V	0,51	V	143,93	V	27080	V
2020/06/07 09	SR	28,10	V	0,31	V	103,63	V	0,00	V	0,48	V	143,79	V	27039	V
2020/06/07 10	SR	20,76	V	0,26	V	106,35	V	0,00	V	0,55	V	143,20	V	26938	V
2020/06/07 11	SR	10,78	V	0,24	V	131,80	V	0,00	V	0,58	V	141,72	V	27269	V
2020/06/07 12	SR	9,02	V	0,23	V	141,38	V	0,00	V	0,55	V	141,76	V	27568	V
2020/06/07 13	SR	16,47	V	0,23	V	111,53	V	0,00	V	0,57	V	142,11	V	27272	V
2020/06/07 14	SR	14,61	V	0,24	V	123,32	V	0,00	V	0,57	V	142,54	V	27481	V
2020/06/07 15	SR	22,46	V	0,30	V	114,69	V	0,00	V	0,58	V	142,74	V	25936	V
2020/06/07 16	SR	44,07	V	0,34	V	91,38	V	0,00	V	0,57	V	142,67	V	26161	V
2020/06/07 17	SR	27,76	V	0,37	V	144,70	V	0,00	V	0,49	V	139,48	V	23527	V
2020/06/07 18	SR	37,66	V	0,42	V	118,85	V	0,00	V	0,57	V	137,36	V	26700	V
2020/06/07 19	SR	57,77	V	0,40	V	91,86	V	0,00	V	0,43	V	139,47	V	25832	V
2020/06/07 20	SR	56,22	V	0,35	V	82,93	V	0,00	V	0,41	V	138,76	V	25425	V
2020/06/07 21	SR	71,72	V	0,74	V	91,98	V	0,01	V	0,42	V	139,38	V	26357	V
2020/06/07 22	SR	62,34	V	0,39	V	88,50	V	0,00	V	0,44	V	139,26	V	24989	V
2020/06/07 23	SR	65,51	V	0,38	V	83,46	V	0,00	V	0,38	V	139,04	V	26061	V
2020/06/07 24	SR	36,01	V	0,30	V	104,25	V	0,00	V	0,41	V	139,77	V	26781	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-128.0	0.2-2.8	82.9-144.7	0.0-0.4	0.4-0.6	137.4-144.4	23526.9-27568.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.5	0.6	108.8	0	0.5	141.8	26469.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

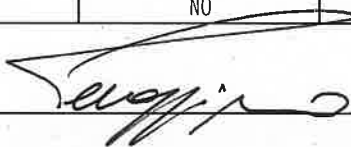

RESPONSABILE IMPIANTO:

