

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/01 01	SR	58,68	V	0,33	V	72,18	V	0,12	V	1,28	V	141,98	V	30903	V
2022/07/01 02	SR	55,63	V	0,30	V	73,81	V	0,05	V	1,08	V	141,06	V	30527	V
2022/07/01 03	SR	23,07	V	0,25	V	99,44	V	0,03	V	1,21	V	141,67	V	31416	V
2022/07/01 04	SR	27,54	V	0,25	V	97,22	V	0,05	V	1,20	V	142,57	V	31441	V
2022/07/01 05	SR	17,04	V	0,27	V	119,28	V	0,06	V	1,61	V	144,11	V	31949	V
2022/07/01 06	SR	14,12	V	0,27	V	124,08	V	0,06	V	1,84	V	144,74	V	31785	V
2022/07/01 07	SR	59,33	V	0,43	V	82,18	V	0,01	V	1,91	V	145,49	V	31285	V
2022/07/01 08	SR	50,05	V	0,34	V	81,85	V	0,00	V	1,98	V	144,33	V	31164	V
2022/07/01 09	SR	71,36	V	0,48	V	72,20	V	0,02	V	1,82	V	142,90	V	31295	V
2022/07/01 10	SR	69,19	V	0,87	V	81,91	V	0,12	V	1,72	V	143,06	V	30789	V
2022/07/01 11	SR	97,10	V	0,87	V	74,45	V	0,07	V	1,53	V	143,65	V	30238	V
2022/07/01 12	SR	82,50	V	0,53	V	74,64	V	0,01	V	1,37	V	144,14	V	30348	V
2022/07/01 13	SR	94,77	V	0,67	V	73,51	V	0,03	V	1,39	V	144,63	V	30447	V
2022/07/01 14	SR	110,60	V	0,80	V	68,41	V	0,06	V	1,49	V	145,29	V	30447	V
2022/07/01 15	SR	107,98	V	0,76	V	69,64	V	0,05	V	1,35	V	146,05	V	30454	V
2022/07/01 16	SR	119,67	V	0,92	V	63,34	V	0,06	V	1,39	V	144,90	V	30351	V
2022/07/01 17	SR	107,39	V	0,85	V	63,94	V	0,07	V	1,42	V	144,17	V	30409	V
2022/07/01 18	SR	131,87	V	1,14	V	59,48	V	0,10	V	1,24	V	144,38	V	30315	V
2022/07/01 19	SR	42,39	V	0,29	V	78,59	V	0,01	V	1,31	V	144,86	V	30801	V
2022/07/01 20	SR	75,33	V	0,43	V	66,25	V	0,02	V	1,30	V	145,25	V	30982	V
2022/07/01 21	SR	91,27	V	0,73	V	66,57	V	0,05	V	1,47	V	145,53	V	31171	V
2022/07/01 22	SR	78,90	V	1,91	V	81,15	V	0,44	V	1,41	V	145,76	V	30656	V
2022/07/01 23	SR	32,86	V	0,29	V	90,14	V	0,01	V	1,18	V	145,63	V	30524	V
2022/07/01 24	SR	29,28	V	0,23	V	90,20	V	0,00	V	1,01	V	145,19	V	30327	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.1-131.9	0.2-1.9	59.5-124.1	0.0-0.4	1.0-2.0	141.1-146.0	30237.9-31949.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.7	0.6	80.2	0.1	1.4	144.2	30834.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/02 01	SR	31,73	V	0,23	V	84,59	V	0,00	V	0,90	V	144,49	V	29903	V
2022/07/02 02	SR	25,90	V	0,23	V	90,11	V	0,00	V	0,97	V	144,50	V	29961	V
2022/07/02 03	SR	33,93	V	0,24	V	87,35	V	0,00	V	0,95	V	145,05	V	30050	V
2022/07/02 04	SR	24,19	V	0,26	V	93,54	V	0,00	V	0,95	V	145,51	V	30175	V
2022/07/02 05	SR	50,59	V	0,63	V	88,43	V	0,05	V	0,99	V	145,60	V	30007	V
2022/07/02 06	SR	18,77	V	0,28	V	105,21	V	0,00	V	1,11	V	146,38	V	30761	V
2022/07/02 07	SR	4,91	V	0,31	V	147,92	V	0,10	V	1,57	V	147,57	V	32366	V
2022/07/02 08	SR	34,73	V	0,30	V	91,26	V	0,01	V	1,44	V	147,77	V	31315	V
2022/07/02 09	SR	91,44	V	0,82	V	68,85	V	0,07	V	1,46	V	148,44	V	30955	V
2022/07/02 10	SR	70,56	V	0,48	V	64,63	V	0,02	V	1,52	V	149,19	V	30888	V
2022/07/02 11	SR	86,04	V	0,63	V	61,47	V	0,03	V	1,86	V	147,93	V	30543	V
2022/07/02 12	SR	81,66	V	0,71	V	64,18	V	0,06	V	1,55	V	145,55	V	31551	V
2022/07/02 13	SR	77,33	V	0,46	V	60,38	V	0,02	V	1,44	V	145,67	V	30966	V
2022/07/02 14	SR	147,08	V	1,85	V	46,57	V	0,30	V	1,35	V	145,81	V	30221	V
2022/07/02 15	SR	36,36	V	0,33	V	81,89	V	0,01	V	1,31	V	146,23	V	31820	V
2022/07/02 16	SR	12,56	V	0,23	V	113,41	V	0,02	V	1,42	V	147,20	V	32638	V
2022/07/02 17	SR	1,29	V	0,26	V	152,57	V	0,05	V	1,71	V	147,13	V	33548	V
2022/07/02 18	SR	3,30	V	0,23	V	125,93	V	0,02	V	1,35	V	145,23	V	32926	V
2022/07/02 19	SR	2,87	V	0,26	V	134,76	V	0,02	V	1,43	V	145,09	V	32848	V
2022/07/02 20	SR	2,66	V	0,29	V	153,56	V	0,07	V	1,54	V	145,30	V	32424	V
2022/07/02 21	SR	4,58	V	0,27	V	143,22	V	0,07	V	1,66	V	145,47	V	32231	V
2022/07/02 22	SR	25,75	V	0,29	V	104,70	V	0,04	V	1,96	V	145,22	V	31403	V
2022/07/02 23	SR	53,04	V	0,54	V	82,49	V	0,03	V	1,44	V	144,79	V	30962	V
2022/07/02 24	SR	78,31	V	1,06	V	72,73	V	0,18	V	1,35	V	144,93	V	30672	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.3-147.1	0.2-1.9	46.6-153.6	0.0-0.3	0.9-2.0	144.5-149.2	29903.2-33548.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.6	0.5	96.7	0	1.4	146.1	31297.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/03 01	SR	89,00	V	1,16	V	68,36	V	0,18	V	1,40	V	145,59	V	30760	V
2022/07/03 02	SR	47,62	V	0,34	V	84,16	V	0,02	V	1,48	V	146,30	V	31222	V
2022/07/03 03	SR	51,80	V	0,57	V	92,78	V	0,06	V	1,49	V	147,17	V	31901	V
2022/07/03 04	SR	52,66	V	0,53	V	85,48	V	0,05	V	1,61	V	147,58	V	31511	V
2022/07/03 05	SR	74,05	V	1,14	V	82,54	V	0,22	V	1,54	V	147,93	V	32028	V
2022/07/03 06	SR	49,29	V	0,30	V	84,01	V	0,01	V	1,48	V	147,85	V	31910	V
2022/07/03 07	SR	58,59	V	0,37	V	77,60	V	0,03	V	1,59	V	147,91	V	32502	V
2022/07/03 08	SR	106,53	V	0,61	V	60,59	V	0,02	V	1,36	V	148,05	V	31698	V
2022/07/03 09	SR	74,32	V	0,39	V	68,11	V	0,02	V	1,39	V	148,66	V	31591	V
2022/07/03 10	SR	94,31	V	0,80	V	63,50	V	0,15	V	1,59	V	149,15	V	31499	V
2022/07/03 11	SR	52,43	V	0,31	V	77,43	V	0,00	V	1,53	V	147,69	V	31839	V
2022/07/03 12	SR	51,24	V	0,35	V	82,29	V	0,00	V	1,40	V	146,53	V	31916	V
2022/07/03 13	SR	43,87	V	0,31	V	85,78	V	0,01	V	1,41	V	146,88	V	32100	V
2022/07/03 14	SR	19,89	V	0,24	V	107,94	V	0,01	V	1,48	V	147,03	V	32513	V
2022/07/03 15	SR	21,62	V	0,24	V	104,97	V	0,01	V	1,47	V	147,11	V	32348	V
2022/07/03 16	SR	20,36	V	0,24	V	108,41	V	0,00	V	1,59	V	147,56	V	32364	V
2022/07/03 17	SR	9,50	V	0,25	V	134,59	V	0,02	V	1,50	V	147,78	V	32504	V
2022/07/03 18	SR	11,06	V	0,24	V	128,47	V	0,02	V	1,87	V	147,73	V	32361	V
2022/07/03 19	SR	45,43	V	1,43	V	105,22	V	2,70	V	1,88	V	146,43	V	31987	V
2022/07/03 20	SR	23,85	V	0,77	V	102,10	V	0,05	V	1,56	V	145,81	V	32129	V
2022/07/03 21	SR	27,06	V	0,32	V	94,04	V	0,01	V	1,53	V	145,78	V	31706	V
2022/07/03 22	SR	34,14	V	0,31	V	94,15	V	0,02	V	1,64	V	145,80	V	31846	V
2022/07/03 23	SR	48,02	V	2,58	V	132,63	V	0,77	V	2,18	V	141,60	V	28765	V
2022/07/03 24	SR	48,61	V	0,37	V	91,76	V	0,05	V	1,69	V	143,47	V	31907	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-106.5	0.2-2.6	60.6-134.6	0.0-2.7	1.4-2.2	141.6-149.1	28764.6-32513.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.1	0.6	92.4	0.2	1.6	146.8	31787.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/04 01	SR	91,04	V	0,63	V	71,48	V	0,09	V	1,59	V	144,96	V	31794	V
2022/07/04 02	SR	88,63	V	0,87	V	76,72	V	0,14	V	1,61	V	145,68	V	31785	V
2022/07/04 03	SR	77,12	V	0,48	V	79,48	V	0,05	V	1,57	V	146,72	V	31917	V
2022/07/04 04	SR	82,39	V	0,47	V	73,70	V	0,03	V	1,44	V	147,14	V	31833	V
2022/07/04 05	SR	59,57	V	0,41	V	90,92	V	0,04	V	1,58	V	147,27	V	31995	V
2022/07/04 06	SR	52,54	V	0,32	V	81,57	V	0,02	V	1,64	V	147,71	V	32027	V
2022/07/04 07	SR	147,96	V	1,30	V	58,35	V	0,25	V	1,77	V	147,80	V	31715	V
2022/07/04 08	SR	53,82	V	0,31	V	79,44	V	0,13	V	1,50	V	147,91	V	31763	V
2022/07/04 09	SR	66,33	V	0,38	V	77,07	V	0,12	V	1,49	V	148,08	V	31744	V
2022/07/04 10	SR	66,88	V	0,35	V	75,39	V	0,10	V	1,56	V	148,57	V	31931	V
2022/07/04 11	SR	112,89	V	0,77	V	62,78	V	0,23	V	1,70	V	149,18	V	31772	V
2022/07/04 12	SR	51,14	V	0,29	V	80,84	V	0,17	V	1,64	V	149,64	V	31853	V
2022/07/04 13	SR	104,71	V	0,68	V	73,42	V	0,24	V	1,57	V	149,89	V	31769	V
2022/07/04 14	SR	42,23	V	0,27	V	88,53	V	0,17	V	1,56	V	149,98	V	31784	V
2022/07/04 15	SR	124,30	V	0,65	V	56,71	V	0,27	V	1,53	V	150,60	V	31753	V
2022/07/04 16	SR	76,89	V	0,49	V	61,15	V	0,18	V	4,52	V	150,97	V	31457	V
2022/07/04 17	SR	32,75	V	0,22	V	89,50	V	0,21	V	1,96	V	150,02	V	31860	V
2022/07/04 18	SR	31,57	V	0,23	V	103,62	V	0,25	V	5,35	V	147,58	V	32008	V
2022/07/04 19	SR	66,77	V	0,38	V	88,32	V	0,32	V	5,08	V	144,42	V	32392	V
2022/07/04 20	SR	52,19	V	0,45	V	105,89	V	0,42	V	1,94	V	144,15	V	33005	V
2022/07/04 21	SR	11,69	V	0,27	V	131,01	V	0,35	V	1,63	V	144,20	V	33476	V
2022/07/04 22	SR	23,87	V	0,28	V	103,19	V	0,39	V	1,69	V	143,55	V	33378	V
2022/07/04 23	SR	24,20	V	0,33	V	106,41	V	0,43	V	1,69	V	143,42	V	33294	V
2022/07/04 24	SR	87,78	V	0,68	V	78,35	V	0,40	V	1,68	V	143,80	V	33011	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-148.0	0.2-1.3	56.7-131.0	0.0-0.4	1.4-5.4	143.4-151.0	31457.4-33475.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.9	0.5	83.1	0.2	2.1	147.2	32138.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/05 01	SR	49,16	V	0,38	V	91,82	V	0,21	V	1,70	V	144,30	V	32873	V
2022/07/05 02	SR	48,90	V	0,35	V	89,81	V	0,31	V	1,68	V	144,54	V	32837	V
2022/07/05 03	SR	50,76	V	0,38	V	91,80	V	0,34	V	1,71	V	144,78	V	32918	V
2022/07/05 04	SR	11,66	V	0,29	V	134,97	V	0,48	V	1,95	V	145,14	V	33372	V
2022/07/05 05	SR	0,02	V	0,37	V	187,19	V	1,08	V	2,11	V	145,03	V	34711	V
2022/07/05 06	SR	4,18	V	0,24	V	128,78	V	0,20	V	1,55	V	143,82	V	33216	V
2022/07/05 07	SR	128,65	V	0,97	V	68,25	V	0,17	V	1,59	V	145,56	V	32536	V
2022/07/05 08	SR	112,13	V	1,04	V	71,76	V	0,20	V	1,76	V	146,73	V	32177	V
2022/07/05 09	SR	136,55	V	1,13	V	60,67	V	0,23	V	1,75	V	148,02	V	31901	V
2022/07/05 10	SR	143,32	V	1,19	V	59,77	V	0,31	V	1,76	V	148,95	V	31302	V
2022/07/05 11	SR	117,66	V	0,73	V	56,34	V	0,34	V	1,80	V	149,83	V	31132	V
2022/07/05 12	SR	185,42	V	1,35	V	51,34	V	0,49	V	1,72	V	150,50	V	31152	V
2022/07/05 13	SR	49,22	V	0,50	V	89,31	V	0,39	V	2,23	V	149,97	V	31607	V
2022/07/05 14	SR	77,01	V	0,50	V	71,92	V	0,32	V	1,83	V	145,74	V	31624	V
2022/07/05 15	SR	80,30	V	0,49	V	73,90	V	0,17	V	1,53	V	144,00	V	31373	V
2022/07/05 16	SR	54,79	V	0,32	V	83,31	V	0,21	V	1,46	V	144,14	V	32748	V
2022/07/05 17	SR	88,63	V	0,43	V	66,55	V	0,11	V	1,44	V	144,61	V	32026	V
2022/07/05 18	SR	51,28	V	0,30	V	82,11	V	0,07	V	1,38	V	144,93	V	32238	V
2022/07/05 19	SR	73,17	V	0,45	V	74,98	V	0,03	V	1,56	V	145,12	V	32012	V
2022/07/05 20	SR	78,09	V	0,42	V	75,29	V	0,03	V	1,42	V	144,47	V	31893	V
2022/07/05 21	SR	91,85	V	0,44	V	67,87	V	0,04	V	4,29	V	141,32	V	31437	V
2022/07/05 22	SR	27,50	V	0,27	V	104,12	V	0,13	V	1,49	V	140,45	V	32593	V
2022/07/05 23	SR	39,91	V	0,31	V	94,62	V	0,16	V	1,51	V	141,27	V	32426	V
2022/07/05 24	SR	41,32	V	0,38	V	97,38	V	0,20	V	1,69	V	141,49	V	32393	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-185.4	0.2-1.4	51.3-187.2	0.0-1.1	1.4-4.3	140.4-150.5	31131.5-34711.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.6	0.6	86.4	0.3	1.8	145.2	32270.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/06 01	SR	53,65	V	0,35	V	90,85	V	0,12	V	1,76	V	141,60	V	32499	V
2022/07/06 02	SR	6,74	V	0,27	V	141,30	V	0,20	V	1,78	V	141,34	V	33227	V
2022/07/06 03	SR	26,90	V	0,31	V	99,77	V	0,12	V	1,56	V	141,06	V	32953	V
2022/07/06 04	SR	7,52	V	0,40	V	177,00	V	0,61	V	2,25	V	141,15	V	34405	V
2022/07/06 05	SR	8,56	V	0,26	V	126,89	V	0,01	V	1,48	V	140,62	V	33215	V
2022/07/06 06	SR	11,09	V	0,28	V	122,61	V	0,02	V	1,53	V	142,70	V	33065	V
2022/07/06 07	SR	22,11	V	0,30	V	106,54	V	0,04	V	1,57	V	143,56	V	32898	V
2022/07/06 08	SR	11,26	V	0,25	V	119,17	V	0,05	V	1,64	V	144,15	V	32830	V
2022/07/06 09	SR	13,29	V	0,26	V	118,37	V	0,04	V	1,69	V	144,59	V	32870	V
2022/07/06 10	SR	17,23	V	0,27	V	112,55	V	0,03	V	1,74	V	145,02	V	33115	V
2022/07/06 11	SR	80,25	V	0,67	V	72,80	V	0,08	V	1,82	V	145,53	V	32545	V
2022/07/06 12	SR	23,61	V	0,25	V	107,03	V	0,08	V	1,68	V	144,04	V	32965	V
2022/07/06 13	SR	16,49	V	0,25	V	111,66	V	0,06	V	1,65	V	143,32	V	33128	V
2022/07/06 14	SR	77,74	V	1,53	V	85,99	V	0,47	V	1,66	V	143,43	V	32561	V
2022/07/06 15	SR	69,15	V	0,36	V	72,11	V	0,11	V	1,34	V	142,65	V	31432	V
2022/07/06 16	SR	103,24	V	1,00	V	72,17	V	0,24	V	3,53	V	143,13	V	32066	V
2022/07/06 17	SR	35,98	V	0,33	V	109,40	V	0,14	V	1,62	V	143,48	V	33307	V
2022/07/06 18	SR	120,70	V	0,68	V	69,82	V	0,14	V	3,47	V	143,75	V	32093	V
2022/07/06 19	SR	53,18	V	0,31	V	87,34	V	0,10	V	1,25	V	139,81	V	31862	V
2022/07/06 20	SR	53,03	V	0,46	V	88,54	V	0,08	V	1,15	V	138,58	V	31953	V
2022/07/06 21	SR	17,74	V	0,25	V	110,40	V	0,18	V	1,32	V	139,33	V	32726	V
2022/07/06 22	SR	16,98	V	0,25	V	110,63	V	0,22	V	1,43	V	139,82	V	32857	V
2022/07/06 23	SR	47,15	V	0,34	V	86,04	V	0,20	V	1,31	V	139,90	V	32283	V
2022/07/06 24	SR	19,95	V	0,25	V	108,63	V	0,28	V	1,50	V	139,95	V	32799	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-120.7	0.2-1.5	69.8-177.0	0.0-0.6	1.2-3.5	138.6-145.5	31431.9-34405.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.1	0.4	104.5	0.2	1.7	142.2	32735.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/07 01	SR	11,30	V	0,25	V	123,75	V	0,23	V	1,71	V	140,62	V	33404	V
2022/07/07 02	SR	31,16	V	0,26	V	96,98	V	0,23	V	1,57	V	140,56	V	32815	V
2022/07/07 03	SR	18,02	V	0,24	V	105,54	V	0,24	V	1,62	V	140,44	V	32904	V
2022/07/07 04	SR	9,06	V	0,24	V	125,56	V	0,26	V	1,80	V	141,56	V	33505	V
2022/07/07 05	SR	8,10	V	0,26	V	140,68	V	0,26	V	1,92	V	142,22	V	33716	V
2022/07/07 06	SR	14,38	V	0,26	V	132,53	V	0,13	V	1,97	V	142,28	V	33364	V
2022/07/07 07	SR	51,60	V	0,37	V	89,54	V	0,07	V	2,11	V	142,96	V	32783	V
2022/07/07 08	SR	110,18	V	0,80	V	68,22	V	0,12	V	1,95	V	143,72	V	32416	V
2022/07/07 09	SR	69,61	V	0,52	V	84,55	V	0,10	V	1,92	V	143,19	V	32597	V
2022/07/07 10	SR	24,67	V	0,25	V	109,24	V	0,05	V	1,98	V	142,06	V	33128	V
2022/07/07 11	SR	12,42	V	0,26	V	136,21	V	0,12	V	1,82	V	142,16	V	33238	V
2022/07/07 12	SR	18,40	V	0,29	V	120,09	V	0,08	V	1,84	V	142,59	V	33443	V
2022/07/07 13	SR	24,31	V	0,27	V	110,16	V	0,12	V	1,87	V	143,24	V	33426	V
2022/07/07 14	SR	38,75	V	0,41	V	102,52	V	0,13	V	1,94	V	143,43	V	32980	V
2022/07/07 15	SR	27,54	V	0,25	V	96,66	V	0,08	V	1,68	V	142,94	V	32549	V
2022/07/07 16	SR	96,35	V	0,97	V	65,45	V	0,18	V	1,73	V	143,40	V	32151	V
2022/07/07 17	SR	128,45	V	1,00	V	54,04	V	0,17	V	1,36	V	143,40	V	31848	V
2022/07/07 18	SR	176,77	V	3,43	V	58,00	V	2,09	V	1,26	V	143,12	V	31609	V
2022/07/07 19	SR	89,69	V	0,53	V	68,43	V	0,10	V	1,41	V	143,04	V	32171	V
2022/07/07 20	SR	67,92	V	0,89	V	81,46	V	0,14	V	1,61	V	143,98	V	32490	V
2022/07/07 21	SR	124,22	V	1,71	V	64,37	V	0,45	V	1,45	V	144,57	V	31941	V
2022/07/07 22	SR	44,29	V	0,46	V	95,93	V	0,21	V	1,41	V	143,66	V	32295	V
2022/07/07 23	SR	11,46	V	0,25	V	112,53	V	0,20	V	1,55	V	144,31	V	33167	V
2022/07/07 24	SR	11,12	V	0,25	V	115,32	V	0,14	V	1,58	V	144,87	V	33077	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.1-176.8	0.2-3.4	54.0-140.7	0.1-2.1	1.3-2.1	140.4-144.9	31609.2-33716.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.8	0.6	98.2	0.2	1.7	142.8	32792.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/08 01	SR	9,18	V	0,25	V	117,69	V	0,03	V	1,56	V	145,18	V	32803	V
2022/07/08 02	SR	6,17	V	0,25	V	125,41	V	0,03	V	1,61	V	145,52	V	32582	V
2022/07/08 03	SR	6,31	V	0,26	V	126,86	V	0,02	V	1,70	V	145,70	V	32922	V
2022/07/08 04	SR	6,76	V	0,26	V	127,74	V	0,03	V	1,74	V	145,69	V	32713	V
2022/07/08 05	SR	7,66	V	0,26	V	125,16	V	0,01	V	2,02	V	145,64	V	32830	V
2022/07/08 06	SR	13,05	V	0,58	V	151,10	V	0,11	V	2,05	V	144,36	V	32908	V
2022/07/08 07	SR	4,98	V	0,26	V	136,83	V	0,00	V	2,01	V	143,29	V	32925	V
2022/07/08 08	SR	5,55	V	0,27	V	138,65	V	0,00	V	1,94	V	143,54	V	32875	V
2022/07/08 09	SR	0,85	V	0,28	V	162,92	V	0,00	V	2,21	V	143,46	V	33058	V
2022/07/08 10	SR	10,20	V	0,25	V	122,29	V	0,00	V	2,08	V	143,35	V	32591	V
2022/07/08 11	SR	11,65	V	0,24	V	115,83	V	0,00	V	1,78	V	143,61	V	32580	V
2022/07/08 12	SR	15,62	V	0,23	V	106,58	V	0,00	V	1,80	V	143,84	V	32223	V
2022/07/08 13	SR	7,27	V	0,23	V	124,61	V	0,00	V	1,78	V	144,22	V	32697	V
2022/07/08 14	SR	35,97	V	0,26	V	82,77	V	0,00	V	1,61	V	144,13	V	31467	V
2022/07/08 15	SR	72,87	V	0,44	V	68,91	V	0,00	V	1,65	V	144,22	V	32011	V
2022/07/08 16	SR	152,81	V	1,31	V	58,91	V	0,03	V	1,83	V	146,18	V	32267	V
2022/07/08 17	SR	141,21	V	1,50	V	66,27	V	0,01	V	1,87	V	147,84	V	32359	V
2022/07/08 18	SR	31,41	V	0,31	V	93,63	V	0,00	V	1,69	V	148,49	V	32825	V
2022/07/08 19	SR	28,73	V	0,26	V	88,93	V	0,00	V	1,85	V	148,52	V	32719	V
2022/07/08 20	SR	21,94	V	0,27	V	98,03	V	0,00	V	1,95	V	148,08	V	32888	V
2022/07/08 21	SR	5,16	V	0,27	V	131,01	V	0,00	V	2,02	V	147,68	V	33366	V
2022/07/08 22	SR	6,82	V	0,24	V	129,97	V	0,00	V	1,99	V	146,64	V	33242	V
2022/07/08 23	SR	3,44	V	0,24	V	132,58	V	0,00	V	1,90	V	145,92	V	33320	V
2022/07/08 24	SR	3,59	V	0,24	V	136,32	V	0,00	V	1,96	V	145,88	V	33629	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.8-152.8	0.2-1.5	58.9-162.9	0.0-0.1	1.6-2.2	143.3-148.5	31467.0-33628.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.4	0.4	115.4	0	1.9	145.5	32741.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/09 01	SR	8,32	V	0,22	V	116,11	V	0,00	V	1,75	V	145,97	V	33035	V
2022/07/09 02	SR	6,88	V	0,23	V	113,37	V	0,00	V	1,66	V	145,87	V	32990	V
2022/07/09 03	SR	9,00	V	0,22	V	103,33	V	0,00	V	1,50	V	145,36	V	32469	V
2022/07/09 04	SR	22,77	V	1,10	V	106,75	V	0,83	V	1,51	V	145,04	V	32462	V
2022/07/09 05	SR	4,09	V	0,29	V	156,68	V	0,00	V	2,05	V	146,00	V	33169	V
2022/07/09 06	SR	11,23	V	0,27	V	130,43	V	0,00	V	1,96	V	147,00	V	32276	V
2022/07/09 07	SR	69,73	V	1,09	V	82,37	V	0,16	V	7,39	V	145,28	V	32383	V
2022/07/09 08	SR	41,04	V	0,29	V	86,36	V	0,01	V	2,02	V	142,64	V	32661	V
2022/07/09 09	SR	48,19	V	0,35	V	86,99	V	0,00	V	2,30	V	143,05	V	32804	V
2022/07/09 10	SR	23,74	V	0,24	V	104,42	V	0,00	V	1,92	V	141,82	V	33008	V
2022/07/09 11	SR	27,96	V	0,24	V	96,51	V	0,00	V	1,66	V	140,69	V	33043	V
2022/07/09 12	SR	31,81	V	0,24	V	93,63	V	0,00	V	1,72	V	141,11	V	32962	V
2022/07/09 13	SR	40,74	V	0,26	V	87,03	V	0,00	V	1,71	V	140,88	V	32579	V
2022/07/09 14	SR	78,02	V	0,80	V	68,83	V	0,10	V	1,43	V	140,12	V	31924	V
2022/07/09 15	SR	155,53	V	2,57	V	58,90	V	0,44	V	1,34	V	139,95	V	31703	V
2022/07/09 16	SR	30,69	V	0,25	V	103,05	V	0,01	V	1,64	V	141,22	V	33121	V
2022/07/09 17	SR	38,74	V	0,36	V	105,44	V	0,02	V	1,77	V	141,91	V	32999	V
2022/07/09 18	SR	24,12	V	0,24	V	102,60	V	0,01	V	1,71	V	140,71	V	32612	V
2022/07/09 19	SR	48,67	V	0,37	V	87,24	V	0,02	V	1,50	V	140,35	V	32573	V
2022/07/09 20	SR	22,38	V	0,33	V	107,30	V	0,06	V	1,49	V	140,57	V	32865	V
2022/07/09 21	SR	6,54	V	0,24	V	128,30	V	0,14	V	1,88	V	142,11	V	33842	V
2022/07/09 22	SR	6,14	V	0,24	V	136,69	V	0,15	V	1,98	V	142,66	V	33945	V
2022/07/09 23	SR	9,71	V	0,23	V	125,72	V	0,05	V	1,94	V	142,58	V	33848	V
2022/07/09 24	SR	33,66	V	0,25	V	95,42	V	0,02	V	1,64	V	142,69	V	32769	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.1-155.5	0.2-2.6	58.9-156.7	0.0-0.8	1.3-7.4	139.9-147.0	31703.5-33944.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.3	0.5	103.5	0.1	2	142.7	32835.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/10 01	SR	96,63	V	0,49	V	70,96	V	0,02	V	1,44	V	142,85	V	31995	V
2022/07/10 02	SR	104,41	V	0,73	V	77,95	V	0,03	V	1,62	V	143,50	V	31798	V
2022/07/10 03	SR	70,24	V	0,40	V	83,02	V	0,00	V	1,67	V	144,50	V	32155	V
2022/07/10 04	SR	43,01	V	0,30	V	95,96	V	0,00	V	1,78	V	144,97	V	32341	V
2022/07/10 05	SR	47,90	V	0,29	V	87,56	V	0,00	V	1,88	V	145,40	V	32272	V
2022/07/10 06	SR	37,29	V	0,25	V	93,45	V	0,00	V	1,95	V	144,93	V	31970	V
2022/07/10 07	SR	31,74	V	0,27	V	93,88	V	0,01	V	1,65	V	141,83	V	31768	V
2022/07/10 08	SR	46,02	V	0,28	V	83,97	V	0,03	V	1,46	V	140,70	V	32187	V
2022/07/10 09	SR	40,70	V	0,29	V	88,27	V	0,05	V	1,53	V	141,15	V	32251	V
2022/07/10 10	SR	63,64	V	0,40	V	75,86	V	0,09	V	1,62	V	141,71	V	32037	V
2022/07/10 11	SR	79,40	V	0,66	V	75,10	V	0,08	V	1,42	V	141,55	V	31983	V
2022/07/10 12	SR	71,45	V	0,36	V	75,90	V	0,07	V	1,63	V	142,30	V	32317	V
2022/07/10 13	SR	84,49	V	0,46	V	71,88	V	0,10	V	4,12	V	140,98	V	31323	V
2022/07/10 14	SR	55,17	V	0,33	V	89,39	V	0,10	V	1,79	V	140,31	V	32115	V
2022/07/10 15	SR	68,28	V	0,38	V	84,99	V	0,12	V	1,67	V	141,03	V	32563	V
2022/07/10 16	SR	37,19	V	0,27	V	98,64	V	0,13	V	1,72	V	141,59	V	32844	V
2022/07/10 17	SR	29,75	V	0,26	V	104,75	V	0,17	V	1,77	V	142,12	V	32918	V
2022/07/10 18	SR	35,86	V	0,28	V	98,76	V	0,12	V	1,60	V	142,41	V	32820	V
2022/07/10 19	SR	31,37	V	0,27	V	102,48	V	0,14	V	1,64	V	142,68	V	32933	V
2022/07/10 20	SR	36,68	V	0,29	V	94,35	V	0,18	V	1,56	V	142,90	V	32852	V
2022/07/10 21	SR	23,23	V	0,27	V	102,82	V	0,26	V	1,78	V	143,13	V	33273	V
2022/07/10 22	SR	19,71	V	0,25	V	103,59	V	0,33	V	1,83	V	143,30	V	33098	V
2022/07/10 23	SR	19,30	V	0,24	V	101,75	V	0,19	V	1,87	V	143,48	V	32792	V
2022/07/10 24	SR	16,02	V	0,24	V	110,27	V	0,34	V	1,86	V	143,59	V	33143	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.0-104.4	0.2-0.7	71.0-110.3	0.0-0.3	1.4-4.1	140.3-145.4	31322.5-33273.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.6	0.3	90.2	0.1	1.8	142.6	32406.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pina

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/11 01	SR	18,04	V	0,23	V	106,33	V	0,35	V	1,82	V	143,81	V	33211	V
2022/07/11 02	SR	15,22	V	0,25	V	116,73	V	0,38	V	1,91	V	143,85	V	33337	V
2022/07/11 03	SR	30,89	V	0,28	V	99,28	V	0,27	V	1,86	V	143,74	V	33165	V
2022/07/11 04	SR	22,27	V	0,26	V	108,24	V	0,33	V	1,97	V	143,85	V	33129	V
2022/07/11 05	SR	24,39	V	0,28	V	107,48	V	0,34	V	1,87	V	144,11	V	33161	V
2022/07/11 06	SR	68,91	V	0,38	V	75,65	V	0,22	V	1,78	V	144,38	V	32296	V
2022/07/11 07	SR	153,39	V	4,70	V	77,63	V	2,34	V	2,21	V	143,92	V	31963	V
2022/07/11 08	SR	58,02	V	0,44	V	90,77	V	0,27	V	1,68	V	142,03	V	31969	V
2022/07/11 09	SR	30,59	V	0,25	V	98,43	V	0,25	V	1,88	V	142,40	V	32433	V
2022/07/11 10	SR	20,92	V	0,23	V	108,59	V	0,21	V	1,83	V	143,04	V	32574	V
2022/07/11 11	SR	13,57	V	0,23	V	117,25	V	0,23	V	1,82	V	143,63	V	32992	V
2022/07/11 12	SR	25,35	V	0,23	V	96,39	V	0,10	V	1,69	V	143,83	V	32116	V
2022/07/11 13	SR	24,42	V	0,23	V	100,01	V	0,19	V	1,69	V	142,85	V	31824	V
2022/07/11 14	SR	24,38	V	0,23	V	96,20	V	0,23	V	1,62	V	142,67	V	31867	V
2022/07/11 15	SR	51,30	V	0,88	V	85,68	V	0,52	V	1,49	V	142,84	V	31664	V
2022/07/11 16	SR	71,99	V	0,39	V	68,76	V	0,24	V	1,69	V	143,68	V	31721	V
2022/07/11 17	SR	103,58	V	0,50	V	54,08	V	0,32	V	1,72	V	144,57	V	31643	V
2022/07/11 18	SR	171,09	V	2,00	V	64,05	V	0,62	V	1,86	V	145,36	V	31804	V
2022/07/11 19	SR	96,46	V	1,17	V	91,86	V	0,43	V	2,01	V	146,09	V	32617	V
2022/07/11 20	SR	13,67	V	0,27	V	123,80	V	0,40	V	2,30	V	145,60	V	32458	V
2022/07/11 21	SR	25,27	V	0,27	V	103,86	V	0,42	V	2,04	V	144,42	V	31567	V
2022/07/11 22	SR	27,77	V	0,26	V	97,79	V	0,46	V	1,92	V	144,07	V	32336	V
2022/07/11 23	SR	22,97	V	0,26	V	108,73	V	0,48	V	1,96	V	144,08	V	32612	V
2022/07/11 24	SR	6,42	V	0,25	V	133,16	V	0,61	V	2,06	V	144,08	V	33139	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-171.1	0.2-4.7	54.1-133.2	0.1-2.3	1.5-2.3	142.0-146.1	31566.9-33337.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.7	0.6	97.1	0.4	1.9	143.9	32399.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

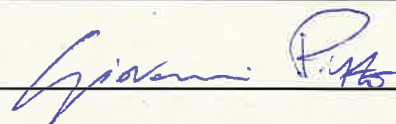
CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/12 01	SR	11,23	V	0,25	V	126,20	V	0,58	V	1,93	V	144,07	V	32973	V
2022/07/12 02	SR	48,74	V	0,41	V	92,12	V	0,51	V	2,03	V	144,62	V	32636	V
2022/07/12 03	SR	118,88	V	0,92	V	72,99	V	0,47	V	1,74	V	145,05	V	32120	V
2022/07/12 04	SR	43,05	V	0,46	V	98,76	V	0,58	V	1,87	V	145,50	V	32624	V
2022/07/12 05	SR	23,30	V	0,32	V	108,41	V	0,59	V	1,87	V	145,77	V	32674	V
2022/07/12 06	SR	7,45	V	0,29	V	131,95	V	0,61	V	2,18	V	145,67	V	33024	V
2022/07/12 07	SR	6,72	V	0,30	V	139,29	V	0,01	V	2,72	V	144,36	V	33640	V
2022/07/12 08	SR	13,11	V	0,28	V	116,24	V	0,01	V	2,15	V	142,81	V	33205	V
2022/07/12 09	SR	16,34	V	0,29	V	111,66	V	0,01	V	2,29	V	143,07	V	33065	V
2022/07/12 10	SR	77,57	V	0,60	V	74,38	V	0,01	V	4,24	V	143,51	V	31832	V
2022/07/12 11	SR	61,41	V	0,46	V	77,99	V	0,00	V	5,09	V	142,42	V	32333	V
2022/07/12 12	SR	113,61	V	1,07	V	69,12	V	0,05	V	2,21	V	142,72	V	32335	V
2022/07/12 13	SR	103,11	V	0,81	V	72,39	V	0,01	V	1,96	V	143,69	V	31791	V
2022/07/12 14	SR	75,08	V	0,86	V	94,01	V	0,07	V	2,09	V	144,83	V	32815	V
2022/07/12 15	SR	16,17	V	0,28	V	121,81	V	0,02	V	2,01	V	145,76	V	32759	V
2022/07/12 16	SR	138,19	V	1,66	V	66,21	V	0,23	V	1,91	V	145,76	V	31496	V
2022/07/12 17	SR	70,93	V	0,50	V	81,95	V	0,06	V	1,78	V	146,00	V	31727	V
2022/07/12 18	SR	105,63	V	1,42	V	81,25	V	0,20	V	1,85	V	146,65	V	31761	V
2022/07/12 19	SR	58,99	V	0,45	V	84,56	V	0,03	V	1,95	V	146,87	V	32006	V
2022/07/12 20	SR	44,80	V	0,35	V	92,55	V	0,05	V	1,94	V	146,62	V	32204	V
2022/07/12 21	SR	102,66	V	0,83	V	68,39	V	0,11	V	2,05	V	146,21	V	32001	V
2022/07/12 22	SR	116,11	V	2,07	V	68,60	V	0,48	V	1,72	V	145,41	V	31791	V
2022/07/12 23	SR	15,32	V	0,27	V	125,76	V	0,17	V	1,95	V	145,54	V	32963	V
2022/07/12 24	SR	7,32	V	0,30	V	152,08	V	0,11	V	2,32	V	145,32	V	33271	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-138.2	0.2-2.1	66.2-152.1	0.0-0.6	1.7-5.1	142.4-146.9	31496.2-33639.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.2	0.6	97	0.2	2.2	144.9	32460.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/13 01	SR	56,37	V	0,38	V	77,79	V	0,06	V	2,13	V	146,14	V	32354	V
2022/07/13 02	SR	66,15	V	0,42	V	74,04	V	0,07	V	2,05	V	146,62	V	32410	V
2022/07/13 03	SR	68,13	V	0,52	V	75,61	V	0,08	V	1,92	V	146,73	V	32302	V
2022/07/13 04	SR	45,36	V	0,36	V	83,31	V	0,05	V	2,00	V	147,01	V	32423	V
2022/07/13 05	SR	29,48	V	0,34	V	97,81	V	0,06	V	2,13	V	147,31	V	32535	V
2022/07/13 06	SR	70,23	V	0,75	V	90,81	V	0,12	V	2,28	V	147,07	V	32478	V
2022/07/13 07	SR	43,64	V	0,39	V	85,63	V	0,00	V	2,28	V	146,98	V	32633	V
2022/07/13 08	SR	42,79	V	0,39	V	87,13	V	0,00	V	2,36	V	147,09	V	32561	V
2022/07/13 09	SR	97,43	V	0,65	V	66,08	V	0,02	V	2,26	V	146,85	V	32097	V
2022/07/13 10	SR	31,10	V	0,29	V	98,58	V	0,00	V	2,03	V	147,09	V	32553	V
2022/07/13 11	SR	63,55	V	0,57	V	86,93	V	0,03	V	1,97	V	147,67	V	32213	V
2022/07/13 12	SR	50,56	V	0,45	V	86,58	V	0,02	V	1,77	V	148,16	V	31984	V
2022/07/13 13	SR	97,30	V	0,91	V	72,02	V	0,06	V	1,60	V	148,49	V	31501	V
2022/07/13 14	SR	44,79	V	0,62	V	90,17	V	0,05	V	4,91	V	149,35	V	31562	V
2022/07/13 15	SR	125,85	V	1,54	V	66,90	V	0,17	V	2,05	V	145,05	V	31071	V
2022/07/13 16	SR	143,04	V	2,57	V	67,70	V	0,42	V	1,93	V	143,30	V	31302	V
2022/07/13 17	SR	87,30	V	1,12	V	73,32	V	0,11	V	1,72	V	143,15	V	31790	V
2022/07/13 18	SR	71,58	V	0,54	V	73,95	V	0,02	V	1,63	V	142,76	V	31774	V
2022/07/13 19	SR	88,48	V	0,59	V	70,28	V	0,03	V	1,57	V	142,63	V	31523	V
2022/07/13 20	SR	55,40	V	0,33	V	83,57	V	0,01	V	1,46	V	141,80	V	31969	V
2022/07/13 21	SR	8,78	V	0,26	V	120,30	V	0,01	V	1,80	V	142,56	V	32692	V
2022/07/13 22	SR	10,37	V	0,24	V	114,73	V	0,03	V	1,51	V	142,44	V	32092	V
2022/07/13 23	SR	9,64	V	0,23	V	120,01	V	0,03	V	1,64	V	142,44	V	32131	V
2022/07/13 24	SR	22,85	V	0,26	V	107,76	V	0,02	V	1,56	V	142,40	V	31826	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.8-143.0	0.2-2.6	66.1-120.3	0.0-0.4	1.5-4.9	141.8-149.4	31071.3-32692.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.6	0.6	86.3	0.1	2	145.5	32074.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/14 01	SR	74,53	V	0,73	V	81,86	V	0,06	V	1,63	V	142,08	V	31227	V
2022/07/14 02	SR	117,59	V	2,30	V	67,58	V	0,40	V	1,78	V	142,48	V	31076	V
2022/07/14 03	SR	54,90	V	0,39	V	75,37	V	0,01	V	1,63	V	142,84	V	31198	V
2022/07/14 04	SR	43,29	V	0,38	V	89,43	V	0,02	V	1,90	V	143,48	V	31457	V
2022/07/14 05	SR	11,32	V	0,23	V	119,72	V	0,05	V	2,10	V	144,47	V	32253	V
2022/07/14 06	SR	9,53	V	0,23	V	124,60	V	0,08	V	2,15	V	144,76	V	32383	V
2022/07/14 07	SR	8,32	V	0,24	V	123,80	V	0,09	V	2,40	V	144,17	V	32336	V
2022/07/14 08	SR	19,76	V	0,26	V	107,30	V	0,08	V	1,83	V	142,43	V	31913	V
2022/07/14 09	SR	29,71	V	0,31	V	95,16	V	0,18	V	1,82	V	141,76	V	31627	V
2022/07/14 10	SR	21,38	V	0,30	V	104,43	V	0,23	V	1,73	V	141,77	V	31829	V
2022/07/14 11	SR	15,61	V	0,26	V	114,10	V	0,29	V	1,82	V	142,32	V	31994	V
2022/07/14 12	SR	15,60	V	0,24	V	115,36	V	0,32	V	1,87	V	142,65	V	31916	V
2022/07/14 13	SR	17,35	V	0,24	V	116,39	V	0,31	V	1,92	V	143,11	V	32017	V
2022/07/14 14	SR	16,39	V	0,24	V	108,71	V	0,29	V	1,84	V	143,27	V	31843	V
2022/07/14 15	SR	31,84	V	0,71	V	109,06	V	0,38	V	2,11	V	143,94	V	31932	V
2022/07/14 16	SR	110,49	V	1,47	V	72,48	V	0,30	V	2,53	V	144,36	V	31382	V
2022/07/14 17	SR	99,63	V	1,20	V	65,10	V	0,32	V	2,05	V	143,55	V	31238	V
2022/07/14 18	SR	79,23	V	0,57	V	63,16	V	0,21	V	1,75	V	143,13	V	30423	V
2022/07/14 19	SR	48,47	V	0,36	V	77,10	V	0,16	V	1,68	V	143,09	V	31058	V
2022/07/14 20	SR	82,19	V	0,77	V	67,22	V	0,23	V	1,69	V	143,15	V	31485	V
2022/07/14 21	SR	48,14	V	0,37	V	76,88	V	0,20	V	1,83	V	143,51	V	31835	V
2022/07/14 22	SR	15,29	V	0,27	V	117,05	V	0,34	V	2,18	V	144,06	V	32741	V
2022/07/14 23	SR	16,36	V	0,27	V	107,92	V	0,26	V	2,54	V	144,20	V	31683	V
2022/07/14 24	SR	61,37	V	0,91	V	81,89	V	0,39	V	2,38	V	144,43	V	31440	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.3-117.6	0.2-2.3	63.2-124.6	0.0-0.4	1.6-2.5	141.8-144.8	30422.9-32740.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.7	0.6	95.1	0.2	2	143.3	31678.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pissis

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]