





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/01 01	SR	56,91	V	1,31	V	112,07	V	14,35	V	1,88	V	130,84	V	17820	V
2024/07/01 02	SR	37,37	V	0,54	V	108,06	V	9,91	V	2,00	V	130,73	V	17842	V
2024/07/01 03	SR	73,92	V	1,00	V	86,87	V	7,86	V	1,93	V	130,47	V	17805	V
2024/07/01 04	SR	97,97	V	1,16	V	77,33	V	4,77	V	1,90	V	130,64	V	17712	V
2024/07/01 05	SR	87,27	V	1,01	V	76,89	V	2,77	V	2,26	V	131,07	V	17862	V
2024/07/01 06	SR	48,11	V	0,41	V	85,63	V	1,51	V	1,93	V	131,02	V	17980	V
2024/07/01 07	SR	16,95	V	0,40	V	129,33	V	2,43	V	1,95	V	128,66	V	15608	V
2024/07/01 08	SR	12,63	V	0,30	V	121,54	V	1,53	V	1,68	V	129,73	V	17452	V
2024/07/01 09	SR	19,93	V	0,32	V	108,83	V	0,11	V	1,63	V	131,35	V	17405	V
2024/07/01 10	SR	21,61	V	0,30	V	106,90	V	0,01	V	1,74	V	131,98	V	17332	V
2024/07/01 11	SR	20,21	V	0,30	V	107,19	V	0,00	V	1,68	V	132,34	V	17284	V
2024/07/01 12	SR	18,98	V	0,29	V	109,58	V	0,00	V	1,66	V	132,51	V	17235	V
2024/07/01 13	SR	32,13	V	0,31	V	97,41	V	0,00	V	1,80	V	132,79	V	17221	V
2024/07/01 14	SR	27,73	V	0,31	V	101,88	V	0,00	V	1,65	V	132,94	V	17168	V
2024/07/01 15	SR	54,54	V	0,52	V	89,58	V	0,01	V	1,73	V	133,26	V	17119	V
2024/07/01 16	SR	27,84	V	0,29	V	101,58	V	0,00	V	1,79	V	133,43	V	17107	V
2024/07/01 17	SR	51,15	V	0,51	V	89,17	V	0,01	V	1,81	V	133,27	V	17095	V
2024/07/01 18	SR	108,53	V	2,24	V	83,59	V	0,53	V	2,18	V	132,24	V	17168	V
2024/07/01 19	SR	72,64	V	0,86	V	89,02	V	0,05	V	1,76	V	130,79	V	17133	V
2024/07/01 20	SR	128,25	V	1,13	V	67,57	V	0,05	V	1,60	V	130,91	V	17006	V
2024/07/01 21	SR	124,14	V	1,20	V	73,51	V	0,05	V	1,54	V	131,48	V	17046	V
2024/07/01 22	SR	144,06	V	2,24	V	76,77	V	0,20	V	1,63	V	131,70	V	17041	V
2024/07/01 23	SR	157,38	V	3,14	V	71,61	V	0,88	V	1,51	V	131,81	V	17053	V
2024/07/01 24	SR	70,68	V	0,51	V	80,44	V	0,01	V	1,45	V	131,93	V	17087	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.6-157.4	0.3-3.1	67.6-129.3	0.0-14.4	1.4-2.3	128.7-133.4	15608.0-17980.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63	0.9	93.8	2	1.8	131.6	17274.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/02 01	SR	151,50	V	2,26	V	69,97	V	0,30	V	1,51	V	132,46	V	17026	V
2024/07/02 02	SR	65,02	V	1,15	V	92,55	V	0,15	V	1,24	V	132,62	V	16816	V
2024/07/02 03	SR	84,98	V	0,96	V	76,99	V	0,05	V	1,39	V	132,57	V	16856	V
2024/07/02 04	SR	116,74	V	0,90	V	66,49	V	0,01	V	1,24	V	133,08	V	16812	V
2024/07/02 05	SR	83,14	V	0,78	V	77,69	V	0,00	V	1,81	V	133,62	V	17109	V
2024/07/02 06	SR	22,54	V	0,41	V	96,77	V	0,00	V	1,82	V	132,92	V	16968	V
2024/07/02 07	SR	5,45	V	0,30	V	121,03	V	0,00	V	1,73	V	132,11	V	16930	V
2024/07/02 08	SR	21,98	V	0,34	V	111,85	V	0,00	V	1,65	V	132,01	V	16791	V
2024/07/02 09	SR	107,77	V	0,88	V	70,13	V	0,00	V	1,83	V	132,06	V	16565	V
2024/07/02 10	SR	9,25	V	0,33	V	119,70	V	0,00	V	1,85	V	131,87	V	16523	V
2024/07/02 11	SR	11,65	V	0,28	V	115,67	V	0,00	V	2,13	V	131,89	V	16552	V
2024/07/02 12	SR	35,77	V	0,37	V	100,17	V	0,00	V	1,94	V	131,33	V	16534	V
2024/07/02 13	SR	1290,60	18	7,71	V	54,24	V	2,92	V	1,81	V	131,39	V	16377	V
2024/07/02 14	SR	121,96	V	2,36	V	81,11	V	1,27	V	1,85	V	131,53	V	16413	V
2024/07/02 15	SR	45,67	V	0,44	V	95,61	V	0,12	V	1,77	V	131,94	V	16474	V
2024/07/02 16	SR	107,84	V	2,05	V	83,57	V	0,88	V	1,78	V	132,17	V	16453	V
2024/07/02 17	SR	106,76	V	1,21	V	83,18	V	0,33	V	1,67	V	132,51	V	16441	V
2024/07/02 18	SR	164,94	V	5,30	V	91,52	V	1,86	V	1,79	V	132,67	V	16378	V
2024/07/02 19	SR	41,09	V	0,51	V	118,90	V	0,02	V	1,73	V	132,94	V	16379	V
2024/07/02 20	SR	66,94	V	0,51	V	78,18	V	0,05	V	1,65	V	133,45	V	16461	V
2024/07/02 21	SR	75,41	V	0,66	V	74,58	V	0,02	V	1,60	V	133,51	V	16707	V
2024/07/02 22	SR	75,61	V	0,48	V	69,80	V	0,00	V	1,64	V	133,95	V	16769	V
2024/07/02 23	SR	73,87	V	0,57	V	76,51	V	0,00	V	1,53	V	134,36	V	16825	V
2024/07/02 24	SR	58,40	V	0,92	V	102,70	V	0,01	V	1,82	V	133,76	V	17031	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.4-290.6	0.3-7.7	54.2-121.0	0.0-2.9	1.2-2.1	131.3-134.4	16376.6-17109.1
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81	1.3	88.7	0.3	1.7	132.6	16674.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi Q51		Portata Fumi Q55	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/03 01	SR	30,00	V	0,49	V	99,18	V	0,00	V	2,03	V	133,45	V	16999	V
2024/07/03 02	SR	32,41	V	0,41	V	94,36	V	0,00	V	1,95	V	133,82	V	16865	V
2024/07/03 03	SR	126,97	V	1,48	V	71,39	V	0,02	V	1,80	V	134,66	V	16711	V
2024/07/03 04	SR	80,65	V	1,32	V	87,23	V	0,01	V	1,93	V	135,31	V	16767	V
2024/07/03 05	SR	87,94	V	1,43	V	83,94	V	0,00	V	1,84	V	135,74	V	16796	V
2024/07/03 06	SR	48,35	V	0,96	V	95,88	V	0,00	V	2,38	V	135,08	V	16739	V
2024/07/03 07	SR	85,36	V	2,22	V	84,50	V	0,12	V	7,48	V	133,97	V	16484	V
2024/07/03 08	SR	71,05	V	0,84	V	75,03	V	0,06	V	7,63	V	130,80	V	16353	V
2024/07/03 09	SR	28,49	V	0,46	V	96,68	V	0,00	V	2,90	V	127,33	V	16761	V
2024/07/03 10	SR	143,77	V	2,42	V	58,25	V	0,41	V	2,48	V	127,34	V	16548	V
2024/07/03 11	SR	103,99	V	1,65	V	63,25	V	0,56	V	1,43	V	127,50	V	16460	V
2024/07/03 12	SR	83,36	V	2,50	V	77,51	V	5,13	V	1,56	V	127,27	V	16340	V
2024/07/03 13	SR	71,97	V	1,60	V	78,94	V	6,29	V	1,52	V	126,60	V	16306	V
2024/07/03 14	SR	51,09	V	1,32	V	99,93	V	8,12	V	1,83	V	126,68	V	16579	V
2024/07/03 15	SR	26,96	V	0,38	V	100,10	V	3,84	V	1,81	V	127,15	V	16895	V
2024/07/03 16	SR	55,52	V	0,49	V	82,45	V	0,44	V	1,43	V	127,47	V	16786	V
2024/07/03 17	SR	77,33	V	0,68	V	77,63	V	0,08	V	1,41	V	127,61	V	16747	V
2024/07/03 18	SR	102,83	V	0,81	V	69,15	V	0,01	V	1,52	V	128,18	V	16743	V
2024/07/03 19	SR	117,37	V	1,39	V	66,88	V	0,08	V	1,21	V	128,44	V	16700	V
2024/07/03 20	SR	114,10	V	1,32	V	69,15	V	0,09	V	1,14	V	128,64	V	16689	V
2024/07/03 21	SR	107,11	V	1,08	V	77,68	V	0,00	V	1,24	V	128,85	V	16830	V
2024/07/03 22	SR	125,05	V	1,53	V	78,15	V	0,02	V	1,12	V	128,97	V	16786	V
2024/07/03 23	SR	103,15	V	1,64	V	86,81	V	0,02	V	1,24	V	129,30	V	17055	V
2024/07/03 24	SR	118,55	V	1,99	V	80,14	V	0,01	V	1,40	V	129,27	V	17102	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.0-143.8	0.4-2.5	58.3-100.1	0.0-8.1	1.1-7.6	126.6-135.7	16306.0-17101.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	83.1	1.3	81.4	1.1	2.2	130	16710
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/04 01	SR	101,13	V	2,35	V	89,24	V	0,04	V	1,33	V	129,46	V	17168	V
2024/07/04 02	SR	39,60	V	1,18	V	98,03	V	0,00	V	1,42	V	129,77	V	17193	V
2024/07/04 03	SR	16,30	V	0,54	V	109,03	V	0,00	V	1,46	V	129,71	V	17155	V
2024/07/04 04	SR	60,00	V	1,55	V	93,70	V	0,00	V	1,33	V	129,60	V	17069	V
2024/07/04 05	SR	93,94	V	2,08	V	82,41	V	0,00	V	1,20	V	130,07	V	17190	V
2024/07/04 06	SR	146,96	V	2,18	V	67,04	V	0,01	V	6,24	V	130,25	V	16975	V
2024/07/04 07	SR	148,44	V	2,18	V	74,18	V	0,02	V	3,78	V	127,88	V	17045	V
2024/07/04 08	SR	123,50	V	1,83	V	79,80	V	0,02	V	1,49	V	127,40	V	17120	V
2024/07/04 09	SR	83,70	V	0,81	V	80,29	V	0,00	V	1,38	V	127,31	V	17055	V
2024/07/04 10	SR	86,65	V	0,66	V	71,47	V	0,00	V	4,35	V	120,06	V	17932	V
2024/07/04 11	SR	151,90	V	1,70	V	53,33	V	0,09	V	1,26	V	128,90	V	17855	V
2024/07/04 12	SR	100,63	V	0,69	V	63,85	V	0,00	V	1,27	V	129,00	V	18015	V
2024/07/04 13	SR	74,47	V	0,54	V	68,65	V	0,00	V	1,08	V	129,10	V	18072	V
2024/07/04 14	SR	74,24	V	0,66	V	69,97	V	0,00	V	1,13	V	129,32	V	18202	V
2024/07/04 15	SR	18,60	V	0,32	V	102,10	V	0,00	V	1,34	V	130,13	V	18261	V
2024/07/04 16	SR	18,24	V	0,29	V	104,22	V	0,00	V	1,30	V	130,46	V	18168	V
2024/07/04 17	SR	49,61	V	0,54	V	81,93	V	0,01	V	1,24	V	130,74	V	18048	V
2024/07/04 18	SR	113,19	V	0,97	V	62,25	V	0,03	V	1,26	V	130,98	V	17927	V
2024/07/04 19	SR	45,27	V	0,40	V	86,49	V	0,00	V	1,27	V	131,24	V	17951	V
2024/07/04 20	SR	77,47	V	0,92	V	77,20	V	0,00	V	1,27	V	131,27	V	17942	V
2024/07/04 21	SR	86,03	V	1,04	V	76,48	V	0,00	V	1,28	V	131,45	V	17993	V
2024/07/04 22	SR	64,17	V	0,93	V	82,25	V	0,00	V	1,23	V	132,01	V	17953	V
2024/07/04 23	SR	50,76	V	0,76	V	85,75	V	0,00	V	1,25	V	132,34	V	17921	V
2024/07/04 24	SR	63,20	V	1,17	V	87,39	V	0,00	V	1,19	V	132,53	V	17969	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.3-151.9	0.3-2.4	53.3-109.0	0.0-0.1	1.1-6.2	120.1-132.5	16974.6-18260.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.7	1.1	81.1	0	1.7	129.6	17674.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/05 01	SR	158,98	V	3,13	V	77,70	V	0,05	V	1,17	V	132,21	V	18047	V
2024/07/05 02	SR	143,54	V	3,88	V	93,27	V	0,24	V	1,31	V	131,75	V	18117	V
2024/07/05 03	SR	145,30	V	4,02	V	88,20	V	0,14	V	1,25	V	131,93	V	18091	V
2024/07/05 04	SR	70,98	V	1,75	V	99,24	V	0,00	V	1,26	V	132,35	V	18086	V
2024/07/05 05	SR	67,90	V	1,34	V	100,26	V	0,00	V	1,31	V	132,55	V	18482	V
2024/07/05 06	SR	62,86	V	0,99	V	92,57	V	0,00	V	4,82	V	132,79	V	18355	V
2024/07/05 07	SR	150,39	V	2,15	V	67,97	V	0,01	V	3,00	V	131,38	V	18110	V
2024/07/05 08	SR	90,28	V	1,45	V	79,59	V	0,00	V	1,65	V	130,47	V	18292	V
2024/07/05 09	SR	126,52	V	1,80	V	67,70	V	0,00	V	1,51	V	129,56	V	18249	V
2024/07/05 10	SR	107,40	V	1,44	V	74,51	V	0,00	V	4,06	V	121,32	V	18163	V
2024/07/05 11	SR	75,43	V	1,02	V	86,98	V	0,00	V	2,61	V	111,79	V	18425	V
2024/07/05 12	SR	37,84	V	0,44	V	91,33	V	0,00	V	1,42	V	122,81	V	19187	V
2024/07/05 13	SR	124,14	V	1,10	V	60,17	V	0,00	V	1,47	V	113,10	V	18494	V
2024/07/05 14	SR	114,38	V	1,29	V	66,80	V	0,03	V	1,30	V	111,94	V	18526	V
2024/07/05 15	SR	39,82	V	0,48	V	90,73	V	0,00	V	1,59	V	113,52	V	18824	V
2024/07/05 16	SR	36,38	V	0,51	V	92,29	V	0,00	V	1,51	V	113,45	V	18867	V
2024/07/05 17	SR	34,31	V	0,46	V	92,02	V	0,00	V	1,62	V	113,00	V	18845	V
2024/07/05 18	SR	44,55	V	0,44	V	83,15	V	0,00	V	1,18	V	113,03	V	18615	V
2024/07/05 19	SR	25,35	V	0,38	V	94,20	V	0,00	V	1,22	V	113,11	V	18639	V
2024/07/05 20	SR	30,95	V	0,36	V	84,83	V	0,00	V	1,33	V	113,00	V	18630	V
2024/07/05 21	SR	76,46	V	0,58	V	70,65	V	0,00	V	1,30	V	112,97	V	18652	V
2024/07/05 22	SR	33,99	V	0,40	V	88,26	V	0,00	V	1,37	V	113,01	V	18657	V
2024/07/05 23	SR	110,52	V	1,16	V	72,05	V	0,00	V	1,28	V	113,34	V	18682	V
2024/07/05 24	SR	48,97	V	0,63	V	87,44	V	0,00	V	1,22	V	113,29	V	18756	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.4-159.0	0.4-4.0	60.2-100.3	0.0-0.2	1.2-4.8	111.8-132.8	18047.5-19187.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.6	1.3	83.4	0	1.7	120.7	18491.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



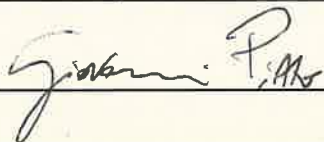
CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/06 01	SR	53,70	V	0,46	V	89,84	V	0,00	V	1,31	V	113,15	V	18775	V
2024/07/06 02	SR	76,61	V	0,58	V	76,47	V	0,00	V	1,22	V	113,39	V	18707	V
2024/07/06 03	SR	35,75	V	0,37	V	92,98	V	0,00	V	1,24	V	113,14	V	18764	V
2024/07/06 04	SR	74,21	V	0,79	V	72,32	V	0,06	V	1,27	V	113,39	V	18753	V
2024/07/06 05	SR	166,42	V	1,74	V	73,57	V	0,06	V	1,22	V	113,77	V	18775	V
2024/07/06 06	SR	39,35	V	0,49	V	99,02	V	0,00	V	1,21	V	113,49	V	18881	V
2024/07/06 07	SR	20,99	V	0,39	V	106,49	V	0,00	V	1,13	V	113,62	V	18746	V
2024/07/06 08	SR	22,23	V	0,42	V	105,80	V	0,00	V	1,13	V	113,71	V	18655	V
2024/07/06 09	SR	83,20	V	1,75	V	81,60	V	0,16	V	1,29	V	113,79	V	18608	V
2024/07/06 10	SR	108,81	V	1,93	V	74,58	V	0,17	V	1,64	V	113,70	V	18492	V
2024/07/06 11	SR	98,34	V	1,09	V	74,83	V	0,03	V	1,30	V	112,87	V	18454	V
2024/07/06 12	SR	90,31	V	1,66	V	78,11	V	0,28	V	1,19	V	112,94	V	18345	V
2024/07/06 13	SR	32,29	V	0,43	V	102,47	V	0,00	V	1,17	V	113,01	V	18343	V
2024/07/06 14	SR	72,19	V	1,06	V	85,98	V	0,06	V	1,15	V	113,21	V	18310	V
2024/07/06 15	SR	43,80	V	0,52	V	96,72	V	0,01	V	1,09	V	112,95	V	18352	V
2024/07/06 16	SR	62,19	V	1,26	V	100,76	V	0,09	V	1,11	V	112,77	V	18315	V
2024/07/06 17	SR	88,15	V	2,04	V	92,13	V	0,32	V	1,07	V	112,72	V	18321	V
2024/07/06 18	SR	81,25	V	1,33	V	88,76	V	0,09	V	0,97	V	113,03	V	18417	V
2024/07/06 19	SR	44,13	V	0,46	V	93,34	V	0,00	V	0,95	V	113,14	V	18516	V
2024/07/06 20	SR	37,33	V	0,39	V	92,64	V	0,00	V	0,94	V	113,33	V	18551	V
2024/07/06 21	SR	77,98	V	0,65	V	75,79	V	0,00	V	0,99	V	113,51	V	18603	V
2024/07/06 22	SR	105,90	V	1,31	V	69,24	V	0,05	V	1,03	V	113,64	V	18588	V
2024/07/06 23	SR	58,12	V	0,53	V	80,87	V	0,00	V	0,99	V	113,61	V	18604	V
2024/07/06 24	SR	71,78	V	1,30	V	80,01	V	0,15	V	1,20	V	113,62	V	18604	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.0-166.4	0.4-2.0	69.2-106.5	0.0-0.3	0.9-1.6	112.7-113.8	18310.4-18880.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.5	1	86.8	0.1	1.2	113.3	18561.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



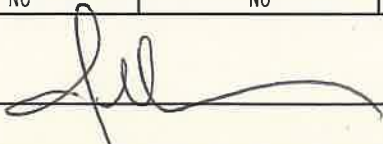


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/07 01	SR	31,60	V	0,41	V	96,23	V	0,00	V	1,05	V	113,65	V	18633	V
2024/07/07 02	SR	50,35	V	0,62	V	92,54	V	0,01	V	1,09	V	113,53	V	18623	V
2024/07/07 03	SR	117,40	V	1,56	V	76,98	V	0,08	V	1,04	V	113,84	V	18569	V
2024/07/07 04	SR	30,79	V	0,41	V	109,72	V	0,00	V	1,04	V	113,64	V	18648	V
2024/07/07 05	SR	49,07	V	0,62	V	109,75	V	0,00	V	1,12	V	113,50	V	18706	V
2024/07/07 06	SR	116,52	V	1,84	V	87,08	V	0,17	V	1,27	V	113,69	V	18639	V
2024/07/07 07	SR	51,72	V	1,46	V	108,65	V	0,21	V	1,21	V	114,07	V	18570	V
2024/07/07 08	SR	73,19	V	1,42	V	104,08	V	0,25	V	1,14	V	114,17	V	18537	V
2024/07/07 09	SR	100,20	V	2,81	V	89,53	V	0,88	V	0,95	V	114,68	V	18508	V
2024/07/07 10	SR	18,69	V	0,38	V	100,31	V	0,00	V	2,09	V	114,31	V	18491	V
2024/07/07 11	SR	13,20	V	0,41	V	109,07	V	0,00	V	7,02	V	113,08	V	18067	V
2024/07/07 12	SR	40,53	V	0,46	V	87,15	V	0,00	V	1,34	V	113,67	V	18278	V
2024/07/07 13	SR	68,10	V	0,82	V	81,98	V	0,02	V	1,26	V	114,08	V	18320	V
2024/07/07 14	SR	64,05	V	0,92	V	81,18	V	0,04	V	1,06	V	114,31	V	18318	V
2024/07/07 15	SR	17,21	V	0,35	V	103,04	V	0,00	V	1,11	V	114,25	V	18393	V
2024/07/07 16	SR	14,07	V	0,36	V	111,26	V	0,00	V	1,12	V	114,11	V	18358	V
2024/07/07 17	SR	34,20	V	0,41	V	85,72	V	0,00	V	1,11	V	114,29	V	18369	V
2024/07/07 18	SR	30,59	V	0,38	V	88,61	V	0,00	V	1,12	V	114,36	V	18357	V
2024/07/07 19	SR	23,86	V	0,37	V	96,49	V	0,00	V	1,19	V	113,63	V	18271	V
2024/07/07 20	SR	75,12	V	0,93	V	71,63	V	0,04	V	1,09	V	113,30	V	18263	V
2024/07/07 21	SR	31,65	V	0,42	V	83,24	V	0,00	V	1,06	V	113,56	V	18298	V
2024/07/07 22	SR	46,50	V	0,47	V	78,29	V	0,00	V	1,46	V	112,85	V	18423	V
2024/07/07 23	SR	97,64	V	1,83	V	75,31	V	0,19	V	0,90	V	111,04	V	18118	V
2024/07/07 24	SP	107,40	NV	4,31	NV	123,61	NV	0,35	NV	1,61	V	116,48	V	16363	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-117.4	0.3-2.8	71.6-111.3	0.0-0.9	0.9-7.0	111.0-114.7	18066.6-18705.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52	0.9	92.5	0.1	1.4	113.7	18424.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

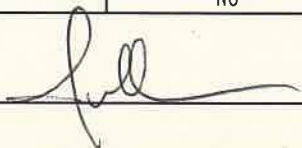


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/08 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,25	V	109,78	V	0,00	NV
2024/07/08 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,40	V	104,92	V	0,00	NV
2024/07/08 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,32	V	103,66	V	0,00	NV
2024/07/08 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,98	V	103,23	V	0,00	NV
2024/07/08 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,27	V	101,10	V	0,00	NV
2024/07/08 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,26	NV	97,61	NV	0,00	NV
2024/07/08 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/08 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/09 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/09 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

[Signature]

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/10 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/10 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pirella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/11 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/11 19	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	33,12	NV	0,00	NV
2024/07/11 20	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	38,09	V	0,00	NV
2024/07/11 21	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	44,64	V	0,00	NV
2024/07/11 22	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	50,26	V	0,00	NV
2024/07/11 23	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	59,06	V	0,00	NV
2024/07/11 24	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	72,89	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

[Signature]

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/12 01	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	83,63	V	0,00	NV
2024/07/12 02	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	92,13	V	0,00	NV
2024/07/12 03	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	98,08	V	0,00	NV
2024/07/12 04	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	100,51	V	0,00	NV
2024/07/12 05	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	102,09	V	0,00	NV
2024/07/12 06	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	103,73	V	0,00	NV
2024/07/12 07	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	109,73	V	0,00	NV
2024/07/12 08	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	113,96	V	0,00	NV
2024/07/12 09	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	117,68	V	0,00	NV
2024/07/12 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/12 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/12 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/12 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/12 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/12 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/12 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/12 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/12 18	SR	85,76	NV	1,50	NV	88,47	NV	0,01	NV	1,00	NV	113,21	NV	20177	NV
2024/07/12 19	SR	51,32	V	0,93	V	95,57	V	0,00	V	1,23	V	113,17	V	20010	V
2024/07/12 20	SR	107,77	V	1,23	V	76,01	V	0,00	V	5,99	V	112,81	V	19811	V
2024/07/12 21	SR	116,49	V	1,66	V	86,65	V	0,02	V	1,60	V	112,42	V	19677	V
2024/07/12 22	SR	34,96	V	0,84	V	105,46	V	0,00	V	1,27	V	111,79	V	19589	V
2024/07/12 23	SR	43,06	V	0,84	V	101,66	V	0,00	V	1,21	V	111,47	V	19484	V
2024/07/12 24	SR	39,21	V	0,78	V	105,86	V	0,00	V	1,07	V	111,74	V	19409	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	35.0-116.5	0.8-1.7	76.0-105.9	0.0-0.0	1.1-6.0	111.5-117.7	19409.5-20009.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.5	1	95.2	0	2.1	113.1	19663.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/13 01	SR	50,19	V	0,84	V	92,77	V	0,00	V	1,16	V	111,94	V	19371	V
2024/07/13 02	SR	96,36	V	1,13	V	77,77	V	0,00	V	1,12	V	112,34	V	19373	V
2024/07/13 03	SR	114,49	V	1,38	V	76,33	V	0,00	V	1,14	V	112,63	V	19273	V
2024/07/13 04	SR	59,83	V	0,84	V	93,18	V	0,00	V	1,11	V	112,67	V	19450	V
2024/07/13 05	SR	70,83	V	1,28	V	97,71	V	0,08	V	1,06	V	112,76	V	20093	V
2024/07/13 06	SR	36,95	V	0,62	V	106,69	V	0,00	V	1,04	V	112,75	V	20076	V
2024/07/13 07	SR	9,68	V	0,56	V	133,74	V	0,00	V	1,02	V	112,59	V	19836	V
2024/07/13 08	SR	160,68	V	6,10	V	171,45	V	0,58	V	4,00	V	114,70	V	19917	V
2024/07/13 09	SR	1,33	V	0,90	V	148,19	V	0,00	V	1,11	V	122,62	V	18989	V
2024/07/13 10	SR	0,04	V	0,63	V	158,93	V	0,00	V	1,03	V	120,43	V	18129	V
2024/07/13 11	SR	9,89	V	0,60	V	139,20	V	0,00	V	1,38	V	120,64	V	19685	V
2024/07/13 12	SR	39,92	V	0,64	V	101,85	V	0,00	V	2,22	V	122,46	V	19790	V
2024/07/13 13	SR	46,98	V	0,63	V	95,84	V	0,00	V	1,53	V	109,39	V	19449	V
2024/07/13 14	SR	39,91	V	0,64	V	101,14	V	0,00	V	1,27	V	111,40	V	19434	V
2024/07/13 15	SR	131,70	V	0,98	V	73,73	V	0,01	V	1,23	V	112,08	V	19140	V
2024/07/13 16	SR	108,75	V	0,98	V	84,03	V	0,03	V	0,93	V	113,09	V	18317	V
2024/07/13 17	SR	0,90	V	0,45	V	136,89	V	0,00	V	0,68	V	119,23	V	14668	V
2024/07/13 18	SP	225,20	V	9,60	V	167,60	V	1,66	V	1,03	V	109,73	V	5432	V
2024/07/13 19	SP	894,81	NV	120,66	NV	160,39	NV	29,13	NV	1,41	V	100,84	V	2482	NV
2024/07/13 20	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,02	V	95,83	V	0,00	NV
2024/07/13 21	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,82	V	93,04	V	0,00	NV
2024/07/13 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	3,26	V	91,45	V	0,00	NV
2024/07/13 23	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	7,46	V	90,48	V	0,00	NV
2024/07/13 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	2,60	V	89,83	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-160.7	0.4-6.1	73.7-171.5	0.0-0.6	0.7-4.0	109.4-122.6	14668.4-20093.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.6	1.1	111.1	0	1.4	114.9	19117.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/14 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/14 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/14 03	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,06	NV	86,64	NV	0,00	NV
2024/07/14 04	AV	1000,00	V	208,75	V	206,38	V	74,44	V	3,08	V	85,88	V	2413	V
2024/07/14 05	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,69	V	84,38	V	0,00	NV
2024/07/14 06	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,27	NV	83,44	NV	0,00	NV
2024/07/14 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/14 08	AV	1000,00	NV	175,86	NV	223,19	NV	43,91	NV	10,57	NV	82,61	NV	9917	NV
2024/07/14 09	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	20,70	NV	80,83	NV	0,00	NV
2024/07/14 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/14 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/14 12	AV	527,28	V	134,15	V	116,56	V	7,23	V	2,38	V	73,55	V	9172	V
2024/07/14 13	AV	647,78	V	105,79	V	205,87	V	4,55	V	1,88	V	73,83	V	15810	V
2024/07/14 14	AV	9,39	V	69,76	V	218,89	V	1,25	V	1,11	V	78,21	V	15408	V
2024/07/14 15	AV	11,55	V	55,39	V	228,63	V	2,62	V	0,66	V	92,43	V	15161	V
2024/07/14 16	AV	14,02	V	37,04	V	211,40	V	3,03	V	3,32	V	105,14	V	15609	V
2024/07/14 17	AV	50,94	V	24,98	V	156,17	V	4,07	V	2,40	V	115,93	V	19785	V
2024/07/14 18	SR	130,20	NV	29,91	NV	147,26	NV	4,58	NV	3,19	NV	120,08	V	21092	NV
2024/07/14 19	SR	37,79	V	12,78	NV	127,26	V	5,07	V	2,64	NV	123,79	V	21457	NV
2024/07/14 20	SR	71,26	NV	9,47	NV	110,80	NV	5,28	NV	2,76	NV	125,92	V	21384	NV
2024/07/14 21	SR	54,57	NV	8,59	NV	98,26	NV	4,11	NV	2,94	NV	127,29	V	21540	NV
2024/07/14 22	SR	68,86	V	8,49	V	97,01	V	4,47	V	2,90	V	127,57	V	21347	V
2024/07/14 23	SR	68,83	V	10,02	V	94,05	V	3,99	V	2,85	V	127,76	V	20989	V
2024/07/14 24	SR	46,87	V	8,45	V	94,37	V	3,37	V	2,67	V	127,99	V	20890	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	37.8-68.9	8.4-10.0	94.1-127.3	3.4-5.1	2.7-2.9	120.1-128.0	20890.0-21346.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.6	9	103.2	4.2	2.8	125.8	21075.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/15 01	SR	38,54	V	7,14	V	100,40	V	2,35	V	2,47	V	128,29	V	20897	V
2024/07/15 02	SR	26,38	V	5,25	V	109,91	V	2,49	V	2,23	V	128,39	V	20876	V
2024/07/15 03	SR	26,18	V	4,02	V	109,97	V	2,13	V	2,04	V	128,51	V	20948	V
2024/07/15 04	SR	19,44	V	3,34	V	116,28	V	2,10	V	1,79	V	128,66	V	20922	V
2024/07/15 05	SR	8,43	V	4,51	V	144,18	V	2,41	V	1,63	V	128,82	V	21342	V
2024/07/15 06	SR	18,41	V	2,91	V	124,53	V	3,25	V	1,66	V	128,70	V	21338	V
2024/07/15 07	SR	8,39	V	2,52	V	140,51	V	2,76	V	1,51	V	128,96	V	21178	V
2024/07/15 08	SR	11,43	V	2,29	V	136,71	V	2,97	V	1,68	V	125,69	V	20724	V
2024/07/15 09	SR	28,95	V	2,18	V	114,58	V	3,00	V	1,33	V	113,56	V	20245	V
2024/07/15 10	SR	26,50	V	2,04	V	113,09	V	2,74	V	1,18	V	114,58	V	20170	V
2024/07/15 11	SR	29,95	V	1,92	V	111,90	V	2,68	V	1,12	V	114,64	V	20122	V
2024/07/15 12	SR	28,90	V	1,75	V	111,33	V	2,88	V	1,07	V	114,80	V	20141	V
2024/07/15 13	SR	43,49	V	1,67	V	101,68	V	2,88	V	1,08	V	114,82	V	20065	V
2024/07/15 14	SR	22,91	V	1,70	V	128,04	V	1,91	V	1,03	V	114,74	V	19948	V
2024/07/15 15	SR	7,15	V	1,54	V	144,69	V	1,00	V	1,05	V	112,40	V	19780	V
2024/07/15 16	SR	2,62	V	1,51	V	165,31	V	0,76	V	1,08	V	108,92	V	19462	V
2024/07/15 17	SR	53,66	V	1,72	V	120,53	V	0,67	V	0,87	V	104,53	V	19231	V
2024/07/15 18	SR	84,92	V	2,30	V	104,47	V	0,18	V	0,90	V	112,48	V	19584	V
2024/07/15 19	SR	67,01	V	2,05	V	119,62	V	1,00	V	0,92	V	113,07	V	19595	V
2024/07/15 20	SR	99,35	V	2,26	V	103,42	V	2,03	V	1,01	V	112,84	V	19595	V
2024/07/15 21	SR	64,34	V	1,43	V	108,14	V	4,11	V	1,08	V	114,95	V	19717	V
2024/07/15 22	SR	10,67	V	1,14	V	142,11	V	4,63	V	1,08	V	115,04	V	20089	V
2024/07/15 23	SR	7,86	V	1,06	V	144,30	V	4,97	V	1,12	V	114,98	V	20166	V
2024/07/15 24	SR	39,19	V	1,40	V	117,92	V	4,20	V	1,04	V	114,72	V	20129	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.6-99.3	1.1-7.1	100.4-165.3	0.2-5.0	0.9-2.5	104.5-129.0	19230.7-21342.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.3	2.5	122.2	2.5	1.3	118.2	20261
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

C. Fell

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/16 01	SR	38,36	V	0,90	V	99,73	V	1,56	V	0,78	V	114,48	V	19678	V
2024/07/16 02	SR	7,05	V	0,84	V	133,69	V	1,49	V	0,85	V	115,20	V	20474	V
2024/07/16 03	SR	12,78	V	0,79	V	122,50	V	0,86	V	0,91	V	115,19	V	20412	V
2024/07/16 04	SR	14,10	V	0,77	V	120,34	V	0,13	V	0,89	V	115,46	V	20419	V
2024/07/16 05	SR	3,69	V	1,19	V	156,36	V	1,50	V	1,10	V	115,09	V	20390	V
2024/07/16 06	SR	29,21	V	1,02	V	119,48	V	3,17	V	1,12	V	115,01	V	20268	V
2024/07/16 07	SR	36,25	V	0,99	V	121,10	V	5,30	V	1,13	V	115,18	V	20235	V
2024/07/16 08	SR	57,32	V	1,00	V	111,41	V	6,98	V	1,10	V	115,11	V	20073	V
2024/07/16 09	SR	123,94	V	1,90	V	96,92	V	6,17	V	1,12	V	114,83	V	19706	V
2024/07/16 10	SR	80,58	V	1,26	V	105,96	V	5,66	V	1,08	V	115,37	V	19776	V
2024/07/16 11	SR	24,64	V	0,90	V	127,27	V	4,50	V	1,08	V	114,71	V	19773	V
2024/07/16 12	SR	30,86	V	0,87	V	121,68	V	3,99	V	1,04	V	116,03	V	19862	V
2024/07/16 13	SR	41,06	V	0,90	V	115,11	V	3,76	V	1,03	V	116,24	V	19854	V
2024/07/16 14	SR	42,21	V	0,90	V	107,26	V	2,26	V	1,07	V	116,23	V	17360	V
2024/07/16 15	SR	24,53	V	1,12	V	161,05	V	0,92	V	1,11	V	123,17	V	15791	V
2024/07/16 16	SR	47,82	V	0,96	V	125,65	V	0,79	V	1,01	V	126,61	V	20423	V
2024/07/16 17	SR	120,29	V	1,90	V	88,95	V	0,25	V	0,86	V	130,78	V	19861	V
2024/07/16 18	SR	13,02	V	0,89	V	137,45	V	0,08	V	0,92	V	133,09	V	20323	V
2024/07/16 19	SR	119,51	V	2,22	V	99,98	V	0,50	V	1,08	V	134,24	V	20290	V
2024/07/16 20	SR	109,31	V	3,42	V	99,32	V	1,13	V	1,48	V	134,57	V	20278	V
2024/07/16 21	SR	107,55	V	1,32	V	80,80	V	0,35	V	1,21	V	113,91	V	19429	V
2024/07/16 22	SR	105,23	V	1,25	V	80,38	V	0,06	V	1,08	V	115,47	V	19848	V
2024/07/16 23	SR	101,16	V	1,07	V	77,12	V	0,00	V	1,04	V	115,45	V	19862	V
2024/07/16 24	SR	79,79	V	1,20	V	80,82	V	0,00	V	6,39	V	115,39	V	19856	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.7-123.9	0.8-3.4	77.1-161.1	0.0-7.0	0.8-6.4	113.9-134.6	15791.0-20473.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.1	1.2	112.1	2.1	1.3	119	19760.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/17 01	SR	114,40	V	1,70	V	78,80	V	0,00	V	2,13	V	114,36	V	19843	V
2024/07/17 02	SR	87,93	V	1,56	V	88,44	V	0,00	V	1,14	V	114,37	V	20030	V
2024/07/17 03	SR	77,77	V	1,34	V	92,47	V	0,00	V	1,17	V	114,32	V	20043	V
2024/07/17 04	SR	90,85	V	1,43	V	87,91	V	0,00	V	1,07	V	114,40	V	20069	V
2024/07/17 05	SR	106,48	V	1,78	V	85,00	V	0,00	V	0,97	V	114,65	V	20021	V
2024/07/17 06	SR	97,88	V	1,48	V	86,22	V	0,00	V	0,92	V	114,87	V	20035	V
2024/07/17 07	SR	100,32	V	1,52	V	86,83	V	0,00	V	0,96	V	114,93	V	20054	V
2024/07/17 08	SR	87,07	V	1,41	V	91,77	V	0,00	V	0,96	V	115,18	V	19919	V
2024/07/17 09	SR	69,30	V	1,15	V	98,05	V	0,00	V	0,87	V	115,22	V	19805	V
2024/07/17 10	SR	51,56	V	0,92	V	103,90	V	0,00	V	0,82	V	115,11	V	19675	V
2024/07/17 11	SR	22,91	V	0,72	V	117,94	V	0,00	V	1,14	V	115,17	V	19670	V
2024/07/17 12	SR	15,62	V	0,65	V	125,99	V	0,00	V	0,92	V	114,30	V	19646	V
2024/07/17 13	SR	17,89	V	0,64	V	118,93	V	0,00	V	0,91	V	113,56	V	19584	V
2024/07/17 14	SR	32,30	V	0,63	V	103,94	V	0,00	V	0,94	V	114,40	V	19677	V
2024/07/17 15	SR	26,53	V	0,64	V	109,98	V	0,00	V	0,95	V	114,50	V	19713	V
2024/07/17 16	SR	24,37	V	0,63	V	110,36	V	0,00	V	0,98	V	114,84	V	19667	V
2024/07/17 17	SR	4,31	V	0,56	V	141,62	V	0,00	V	0,90	V	113,70	V	19747	V
2024/07/17 18	SR	13,96	V	0,57	V	124,58	V	0,00	V	0,93	V	114,56	V	19769	V
2024/07/17 19	SR	23,26	V	0,62	V	124,73	V	0,46	V	0,97	V	114,58	V	19763	V
2024/07/17 20	SR	38,41	V	0,96	V	122,80	V	1,46	V	0,99	V	114,27	V	19753	V
2024/07/17 21	SR	35,34	V	0,68	V	120,63	V	1,22	V	1,02	V	114,23	V	19735	V
2024/07/17 22	SR	74,59	V	0,92	V	96,74	V	0,22	V	1,60	V	114,27	V	19611	V
2024/07/17 23	SR	55,82	V	1,36	V	120,50	V	0,31	V	1,23	V	114,54	V	19562	V
2024/07/17 24	SR	27,05	V	0,64	V	125,72	V	0,02	V	1,38	V	113,88	V	19636	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.3-114.4	0.6-1.8	78.8-141.6	0.0-1.5	0.8-2.1	113.6-115.2	19562.2-20069.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54	1	106.8	0.2	1.1	114.5	19792.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

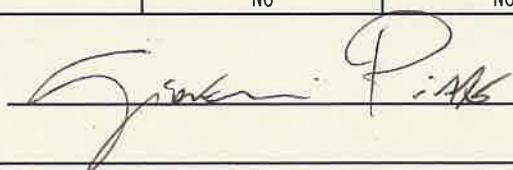
CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/18 01	SR	104,88	V	2,01	V	101,67	V	0,32	V	1,40	V	112,90	V	19495	V
2024/07/18 02	SR	114,01	V	2,02	V	81,51	V	0,23	V	1,19	V	113,87	V	19527	V
2024/07/18 03	SR	58,62	V	0,66	V	84,97	V	0,00	V	1,02	V	114,56	V	19640	V
2024/07/18 04	SR	85,45	V	0,99	V	77,04	V	0,02	V	0,97	V	114,58	V	19445	V
2024/07/18 05	SR	56,57	V	0,77	V	90,60	V	0,00	V	0,95	V	114,71	V	19903	V
2024/07/18 06	SR	30,60	V	0,51	V	97,94	V	0,00	V	1,07	V	114,55	V	19935	V
2024/07/18 07	SR	27,92	V	0,49	V	103,74	V	0,00	V	1,17	V	114,43	V	19908	V
2024/07/18 08	SR	19,82	V	0,53	V	110,23	V	0,00	V	1,16	V	114,49	V	19829	V
2024/07/18 09	SR	33,65	V	0,54	V	100,11	V	0,00	V	1,44	V	114,62	V	19654	V
2024/07/18 10	SR	41,63	V	0,56	V	95,82	V	0,00	V	1,35	V	115,09	V	19660	V
2024/07/18 11	SR	41,12	V	0,51	V	95,18	V	0,00	V	1,24	V	114,59	V	19539	V
2024/07/18 12	SR	40,76	V	0,50	V	98,63	V	0,00	V	1,27	V	115,15	V	19620	V
2024/07/18 13	SR	37,53	V	0,56	V	101,28	V	0,00	V	1,16	V	115,49	V	19547	V
2024/07/18 14	SR	26,90	V	0,47	V	103,20	V	0,00	V	1,13	V	115,17	V	19600	V
2024/07/18 15	SR	66,29	V	0,65	V	81,81	V	0,00	V	1,15	V	115,95	V	19565	V
2024/07/18 16	SR	35,20	V	0,49	V	102,16	V	0,00	V	1,14	V	115,86	V	19534	V
2024/07/18 17	SR	19,56	V	0,45	V	117,33	V	0,00	V	1,19	V	115,62	V	19598	V
2024/07/18 18	SR	87,96	V	1,33	V	91,51	V	0,06	V	1,33	V	116,16	V	19622	V
2024/07/18 19	SR	41,63	V	0,72	V	105,24	V	0,01	V	1,25	V	116,84	V	19607	V
2024/07/18 20	SR	58,77	V	0,54	V	81,25	V	0,00	V	1,11	V	117,15	V	19494	V
2024/07/18 21	SR	57,40	V	0,58	V	80,10	V	0,00	V	1,10	V	114,75	V	19340	V
2024/07/18 22	SR	76,88	V	0,87	V	76,50	V	0,02	V	0,99	V	113,97	V	19413	V
2024/07/18 23	SR	94,10	V	1,17	V	76,59	V	0,05	V	0,98	V	116,27	V	19493	V
2024/07/18 24	SR	117,38	V	1,56	V	85,91	V	0,11	V	1,23	V	116,53	V	19475	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.6-117.4	0.5-2.0	76.5-117.3	0.0-0.3	0.9-1.4	112.9-117.2	19340.0-19935.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.3	0.8	93.3	0	1.2	115.1	19601.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/19 01	SR	6,03	V	0,39	V	152,69	V	1,32	V	1,54	V	117,26	V	19875	V
2024/07/19 02	SR	5,04	V	0,41	V	159,30	V	1,39	V	1,72	V	130,95	V	20561	V
2024/07/19 03	SR	7,97	V	0,41	V	144,36	V	0,67	V	1,45	V	132,06	V	20571	V
2024/07/19 04	SR	13,05	V	0,42	V	131,59	V	0,17	V	1,43	V	132,79	V	20454	V
2024/07/19 05	SR	41,17	V	0,53	V	102,33	V	0,00	V	1,59	V	133,71	V	20500	V
2024/07/19 06	SR	57,25	V	0,82	V	105,21	V	0,02	V	1,59	V	134,22	V	20502	V
2024/07/19 07	SR	66,24	V	0,74	V	99,11	V	0,01	V	1,56	V	134,72	V	20470	V
2024/07/19 08	SR	59,22	V	0,60	V	95,54	V	0,00	V	1,54	V	135,09	V	20358	V
2024/07/19 09	SR	48,84	V	0,60	V	98,17	V	0,00	V	1,50	V	135,26	V	20224	V
2024/07/19 10	SR	41,52	V	0,49	V	99,85	V	0,01	V	1,51	V	135,73	V	20188	V
2024/07/19 11	SR	85,50	V	1,02	V	87,43	V	0,02	V	1,59	V	135,73	V	20157	V
2024/07/19 12	SR	45,78	V	0,55	V	100,38	V	0,00	V	1,65	V	135,71	V	20123	V
2024/07/19 13	SR	36,12	V	0,62	V	107,13	V	0,01	V	2,61	V	135,40	V	19924	V
2024/07/19 14	SR	55,13	V	0,50	V	90,11	V	0,00	V	1,46	V	135,35	V	20080	V
2024/07/19 15	SR	55,03	V	0,48	V	88,42	V	0,00	V	1,39	V	135,60	V	19939	V
2024/07/19 16	SR	53,68	V	0,47	V	89,83	V	0,00	V	1,35	V	135,53	V	19839	V
2024/07/19 17	SR	58,91	V	0,78	V	94,94	V	0,02	V	1,55	V	132,30	V	19668	V
2024/07/19 18	SR	135,27	V	2,98	V	82,21	V	0,35	V	1,16	V	135,66	V	19804	V
2024/07/19 19	SR	24,66	V	0,41	V	109,69	V	0,00	V	1,13	V	136,57	V	20010	V
2024/07/19 20	SR	24,84	V	0,48	V	110,91	V	0,00	V	1,16	V	136,72	V	20032	V
2024/07/19 21	SR	51,89	V	0,52	V	85,51	V	0,00	V	1,21	V	136,81	V	20121	V
2024/07/19 22	SR	63,27	V	0,58	V	80,29	V	0,00	V	2,48	V	123,70	V	19490	V
2024/07/19 23	SR	52,68	V	0,56	V	86,30	V	0,00	V	6,41	V	127,32	V	19942	V
2024/07/19 24	SR	32,82	V	0,37	V	96,66	V	0,00	V	3,11	V	130,54	V	20161	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-135.3	0.4-3.0	80.3-159.3	0.0-1.4	1.1-6.4	117.3-136.8	19490.4-20571.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.7	0.7	104.1	0.2	1.8	133.1	20124.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/20 01	SR	42,47	V	0,43	V	90,29	V	0,00	V	1,38	V	131,02	V	20445	V
2024/07/20 02	SR	87,82	V	1,40	V	73,98	V	0,00	V	1,32	V	131,54	V	20430	V
2024/07/20 03	SR	90,51	V	1,57	V	75,22	V	0,00	V	1,29	V	131,78	V	20354	V
2024/07/20 04	SR	78,09	V	1,16	V	77,82	V	0,00	V	1,25	V	131,72	V	20321	V
2024/07/20 05	SR	76,46	V	1,32	V	78,23	V	0,00	V	1,20	V	131,97	V	20212	V
2024/07/20 06	SR	76,93	V	0,97	V	77,54	V	0,00	V	1,19	V	132,23	V	20114	V
2024/07/20 07	SR	48,63	V	0,58	V	86,66	V	0,00	V	1,19	V	132,48	V	20095	V
2024/07/20 08	SR	52,85	V	0,54	V	82,45	V	0,00	V	1,16	V	132,72	V	20006	V
2024/07/20 09	SR	83,50	V	0,98	V	73,70	V	0,02	V	1,35	V	133,08	V	19817	V
2024/07/20 10	SR	92,26	V	0,89	V	70,80	V	0,01	V	1,35	V	133,68	V	19790	V
2024/07/20 11	SR	110,43	V	1,28	V	72,14	V	0,03	V	1,42	V	134,13	V	19731	V
2024/07/20 12	SR	125,66	V	2,07	V	73,26	V	0,37	V	1,47	V	134,38	V	19717	V
2024/07/20 13	SR	36,57	V	0,45	V	91,53	V	0,00	V	1,77	V	134,85	V	19869	V
2024/07/20 14	SR	31,58	V	0,43	V	92,58	V	0,00	V	1,54	V	133,13	V	19898	V
2024/07/20 15	SR	33,69	V	0,44	V	91,73	V	0,00	V	1,48	V	132,66	V	19854	V
2024/07/20 16	SR	57,09	V	0,56	V	78,52	V	0,00	V	1,39	V	132,88	V	19767	V
2024/07/20 17	SR	25,88	V	0,43	V	102,94	V	0,00	V	1,33	V	133,01	V	19715	V
2024/07/20 18	SR	16,49	V	0,40	V	111,82	V	0,00	V	1,31	V	132,96	V	19734	V
2024/07/20 19	SR	7,70	V	0,37	V	134,86	V	0,00	V	1,37	V	132,76	V	19816	V
2024/07/20 20	SR	10,38	V	0,39	V	138,69	V	0,00	V	1,47	V	132,64	V	19862	V
2024/07/20 21	SR	12,73	V	0,43	V	126,50	V	0,00	V	1,39	V	132,86	V	19821	V
2024/07/20 22	SR	18,40	V	0,41	V	118,29	V	0,00	V	1,61	V	132,56	V	19839	V
2024/07/20 23	SR	22,30	V	0,43	V	113,17	V	0,00	V	1,38	V	132,45	V	19881	V
2024/07/20 24	SR	30,44	V	0,44	V	111,06	V	0,00	V	1,33	V	132,43	V	19870	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.7-125.7	0.4-2.1	70.8-138.7	0.0-0.4	1.2-1.8	131.0-134.8	19715.1-20444.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.9	0.8	93.5	0	1.4	132.7	19956.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/21 01	SR	46,07	V	0,50	V	91,37	V	0,00	V	1,18	V	132,62	V	19755	V
2024/07/21 02	SR	36,84	V	0,41	V	93,81	V	0,00	V	1,24	V	133,00	V	19744	V
2024/07/21 03	SR	50,84	V	0,63	V	92,47	V	0,01	V	1,29	V	133,22	V	19743	V
2024/07/21 04	SR	69,06	V	0,75	V	83,06	V	0,01	V	1,67	V	133,12	V	19627	V
2024/07/21 05	SR	28,19	V	0,48	V	108,64	V	0,00	V	1,30	V	132,38	V	19588	V
2024/07/21 06	SR	21,62	V	0,46	V	119,43	V	0,00	V	1,25	V	132,31	V	19553	V
2024/07/21 07	SR	27,51	V	0,47	V	122,72	V	0,00	V	1,38	V	132,21	V	19583	V
2024/07/21 08	SR	48,78	V	0,89	V	121,88	V	0,05	V	1,29	V	132,35	V	19490	V
2024/07/21 09	SR	60,15	V	1,17	V	114,19	V	0,07	V	1,33	V	132,67	V	19545	V
2024/07/21 10	SR	41,15	V	0,56	V	112,59	V	0,00	V	1,39	V	132,99	V	19392	V
2024/07/21 11	SR	20,06	V	0,44	V	121,46	V	0,00	V	6,49	V	132,00	V	19219	V
2024/07/21 12	SR	71,53	V	2,61	V	113,72	V	0,44	V	1,72	V	130,40	V	16169	V
2024/07/21 13	SR	9,36	V	0,52	V	175,41	V	1,85	V	0,93	V	124,35	V	16690	V
2024/07/21 14	SR	10,36	V	0,34	V	135,39	V	0,62	V	1,27	V	128,29	V	19474	V
2024/07/21 15	SR	17,09	V	0,38	V	123,90	V	0,45	V	1,43	V	130,04	V	19457	V
2024/07/21 16	SR	50,29	V	0,66	V	102,15	V	0,14	V	1,49	V	131,06	V	19381	V
2024/07/21 17	SR	13,81	V	0,37	V	132,49	V	0,33	V	1,42	V	131,22	V	19382	V
2024/07/21 18	SR	46,08	V	0,64	V	107,48	V	0,12	V	1,37	V	131,50	V	19354	V
2024/07/21 19	SR	23,42	V	0,44	V	117,77	V	0,00	V	1,36	V	131,84	V	19322	V
2024/07/21 20	SR	13,62	V	0,38	V	126,35	V	0,00	V	1,38	V	131,87	V	19297	V
2024/07/21 21	SR	8,90	V	0,38	V	133,52	V	0,00	V	1,39	V	131,84	V	19360	V
2024/07/21 22	SR	20,72	V	0,40	V	130,18	V	0,00	V	1,98	V	131,52	V	19388	V
2024/07/21 23	SR	73,41	V	0,74	V	91,61	V	0,08	V	1,37	V	130,76	V	19278	V
2024/07/21 24	SR	78,53	V	0,81	V	89,40	V	0,04	V	1,30	V	130,67	V	19308	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-78.5	0.3-2.6	83.1-175.4	0.0-1.9	0.9-6.5	124.4-133.2	16169.0-19754.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37	0.6	115	0.2	1.6	131.4	19212.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/22 01	SR	64,13	V	1,70	V	101,94	V	0,24	V	1,29	V	130,98	V	19226	V
2024/07/22 02	SR	38,80	V	0,48	V	105,22	V	0,08	V	1,33	V	131,11	V	19307	V
2024/07/22 03	SR	64,05	V	0,67	V	86,98	V	0,02	V	1,31	V	131,53	V	19275	V
2024/07/22 04	SR	67,99	V	0,56	V	84,45	V	0,01	V	1,26	V	131,76	V	19225	V
2024/07/22 05	SR	73,90	V	0,95	V	95,28	V	0,06	V	1,20	V	131,94	V	19326	V
2024/07/22 06	SR	17,39	V	0,43	V	129,67	V	0,02	V	1,16	V	132,07	V	19351	V
2024/07/22 07	SR	10,64	V	0,37	V	142,41	V	0,96	V	1,14	V	132,13	V	19409	V
2024/07/22 08	SR	22,78	V	0,39	V	123,59	V	1,47	V	1,24	V	132,31	V	19334	V
2024/07/22 09	SR	39,05	V	0,64	V	110,67	V	0,83	V	1,26	V	132,63	V	19175	V
2024/07/22 10	SR	53,96	V	0,69	V	104,41	V	0,88	V	1,30	V	132,99	V	19031	V
2024/07/22 11	SR	66,61	V	0,64	V	93,12	V	0,90	V	1,32	V	133,18	V	19074	V
2024/07/22 12	SR	137,93	V	2,61	V	89,23	V	1,07	V	1,24	V	133,39	V	19033	V
2024/07/22 13	SR	19,10	V	0,39	V	121,21	V	0,17	V	1,35	V	133,17	V	19154	V
2024/07/22 14	SR	25,49	V	0,37	V	104,51	V	0,00	V	1,41	V	132,85	V	19145	V
2024/07/22 15	SR	19,34	V	0,35	V	113,72	V	0,00	V	1,83	V	129,19	V	18986	V
2024/07/22 16	SR	13,11	V	0,33	V	123,54	V	0,00	V	1,26	V	109,72	V	18124	V
2024/07/22 17	SR	19,34	V	0,32	V	115,17	V	0,00	V	1,03	V	114,56	V	18609	V
2024/07/22 18	SR	36,08	V	0,35	V	98,53	V	0,00	V	1,04	V	115,08	V	18509	V
2024/07/22 19	SR	34,25	V	0,51	V	93,50	V	0,00	V	1,33	V	121,49	V	18781	V
2024/07/22 20	SR	134,00	V	1,64	V	70,74	V	0,00	V	1,33	V	132,66	V	19142	V
2024/07/22 21	SR	109,88	V	0,81	V	63,83	V	0,00	V	1,46	V	133,77	V	19159	V
2024/07/22 22	SR	53,68	V	0,50	V	89,36	V	0,00	V	1,54	V	133,74	V	19372	V
2024/07/22 23	SR	33,20	V	0,43	V	107,28	V	0,00	V	1,53	V	133,27	V	19435	V
2024/07/22 24	SR	71,66	V	0,85	V	87,96	V	0,02	V	1,53	V	133,32	V	19332	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.6-137.9	0.3-2.6	63.8-142.4	0.0-1.5	1.0-1.8	109.7-133.8	18123.9-19435.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.1	0.7	102.3	0.3	1.3	129.5	19104.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

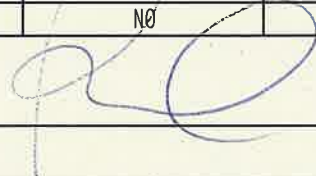



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/23 01	SR	26,20	V	0,41	V	116,51	V	0,08	V	1,51	V	133,29	V	19517	V
2024/07/23 02	SR	23,24	V	0,39	V	114,49	V	0,00	V	1,51	V	133,01	V	19444	V
2024/07/23 03	SR	23,31	V	0,36	V	107,62	V	0,00	V	1,44	V	133,31	V	19442	V
2024/07/23 04	SR	24,07	V	0,36	V	106,39	V	0,00	V	1,47	V	133,38	V	19433	V
2024/07/23 05	SR	24,77	V	0,37	V	102,84	V	0,00	V	1,49	V	133,60	V	19730	V
2024/07/23 06	SR	22,92	V	0,35	V	107,74	V	0,00	V	1,47	V	133,78	V	19849	V
2024/07/23 07	SR	22,70	V	0,33	V	107,18	V	0,00	V	1,65	V	133,76	V	19848	V
2024/07/23 08	SR	27,85	V	0,34	V	102,55	V	0,00	V	1,84	V	122,41	V	19187	V
2024/07/23 09	SR	54,43	V	0,47	V	86,21	V	0,00	V	1,38	V	114,63	V	18957	V
2024/07/23 10	SR	90,25	V	0,75	V	72,74	V	0,00	V	1,40	V	116,65	V	18969	V
2024/07/23 11	SR	74,97	V	0,62	V	80,37	V	0,00	V	1,28	V	114,82	V	18816	V
2024/07/23 12	SR	76,28	V	0,70	V	77,36	V	0,00	V	1,64	V	131,78	V	19611	V
2024/07/23 13	SR	37,53	V	0,37	V	90,48	V	0,00	V	1,54	V	135,41	V	19623	V
2024/07/23 14	SR	43,60	V	0,40	V	88,05	V	0,00	V	1,52	V	135,92	V	19589	V
2024/07/23 15	SR	18,03	V	0,36	V	114,08	V	0,00	V	1,92	V	123,13	V	18015	V
2024/07/23 16	SR	19,98	V	0,39	V	137,61	V	0,00	V	1,24	V	125,36	V	17930	V
2024/07/23 17	SR	60,37	V	0,72	V	88,04	V	0,02	V	1,34	V	130,95	V	19621	V
2024/07/23 18	SR	79,43	V	1,34	V	82,21	V	0,19	V	3,47	V	117,76	V	18577	V
2024/07/23 19	SR	67,56	V	1,17	V	94,08	V	0,17	V	1,23	V	120,16	V	18917	V
2024/07/23 20	SR	130,97	V	4,09	V	81,32	V	1,16	V	4,39	V	113,57	V	18379	V
2024/07/23 21	SR	87,28	V	1,54	V	76,14	V	0,43	V	1,26	V	111,24	V	18713	V
2024/07/23 22	SR	44,15	V	0,47	V	81,94	V	0,43	V	1,16	V	115,43	V	18932	V
2024/07/23 23	SR	65,82	V	0,50	V	74,22	V	0,00	V	0,90	V	115,53	V	18800	V
2024/07/23 24	SR	131,93	V	0,96	V	59,22	V	0,00	V	0,82	V	115,25	V	18546	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.0-131.9	0.3-4.1	59.2-137.6	0.0-1.2	0.8-4.4	111.2-135.9	17930.4-19849.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.2	0.7	93.7	0.1	1.6	124.8	19102
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/24 01	SR	139,69	V	1,05	V	61,75	V	0,01	V	1,01	V	115,38	V	18772	V
2024/07/24 02	SR	90,05	V	0,60	V	72,83	V	0,00	V	0,95	V	115,80	V	18961	V
2024/07/24 03	SR	50,62	V	0,42	V	86,60	V	0,00	V	1,08	V	116,05	V	19207	V
2024/07/24 04	SR	50,00	V	0,43	V	92,42	V	0,00	V	1,14	V	116,00	V	19196	V
2024/07/24 05	SR	95,07	V	0,70	V	74,66	V	0,00	V	1,06	V	115,91	V	18992	V
2024/07/24 06	SR	105,70	V	0,90	V	71,54	V	0,01	V	1,02	V	115,72	V	18874	V
2024/07/24 07	SR	120,10	V	0,93	V	68,07	V	0,02	V	1,14	V	125,69	V	19009	V
2024/07/24 08	SR	144,20	V	4,36	V	96,13	V	1,66	V	1,27	V	131,25	V	19193	V
2024/07/24 09	SR	71,75	V	0,47	V	84,57	V	0,00	V	1,05	V	131,16	V	19338	V
2024/07/24 10	SR	23,60	V	0,35	V	111,01	V	0,00	V	1,44	V	132,45	V	19534	V
2024/07/24 11	SR	25,85	V	0,36	V	108,64	V	0,00	V	1,02	V	132,97	V	19545	V
2024/07/24 12	SR	14,82	V	0,34	V	121,81	V	0,00	V	1,11	V	133,11	V	19540	V
2024/07/24 13	SR	12,47	V	0,31	V	123,60	V	0,00	V	1,09	V	133,35	V	19599	V
2024/07/24 14	SR	11,40	V	0,33	V	128,63	V	0,00	V	1,75	V	133,22	V	19576	V
2024/07/24 15	SR	77,09	V	0,96	V	95,54	V	0,03	V	6,92	V	131,52	V	19242	V
2024/07/24 16	SR	84,31	V	1,19	V	91,95	V	0,26	V	1,58	V	129,99	V	19186	V
2024/07/24 17	SR	38,33	V	0,47	V	111,68	V	1,82	V	1,31	V	130,11	V	19400	V
2024/07/24 18	SR	57,12	V	0,66	V	97,70	V	2,59	V	1,34	V	130,18	V	19301	V
2024/07/24 19	SR	115,58	V	1,29	V	70,63	V	0,78	V	1,32	V	130,84	V	19230	V
2024/07/24 20	SR	50,69	V	0,52	V	92,47	V	0,20	V	1,55	V	127,41	V	19113	V
2024/07/24 21	SR	55,60	V	0,44	V	83,08	V	0,00	V	1,11	V	111,22	V	18653	V
2024/07/24 22	SR	64,30	V	0,49	V	74,75	V	0,00	V	1,15	V	116,07	V	18876	V
2024/07/24 23	SR	59,28	V	0,51	V	81,08	V	0,00	V	1,12	V	115,97	V	18883	V
2024/07/24 24	SR	50,49	V	0,46	V	82,22	V	0,00	V	1,12	V	115,76	V	18853	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.4 144.2	0.3 4.4	61.7 128.6	0.0-2.6	0.9-6.9	111.2-133.3	18652.5-19599.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67	0.8	91	0.3	1.4	124.5	19169.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/25 01	SR	55,34	V	0,55	V	82,97	V	0,00	V	1,21	V	115,44	V	18803	V
2024/07/25 02	SR	61,26	V	0,52	V	77,20	V	0,00	V	1,22	V	115,57	V	18906	V
2024/07/25 03	SR	84,01	V	0,58	V	68,07	V	0,00	V	1,31	V	115,85	V	18932	V
2024/07/25 04	SR	79,06	V	0,55	V	70,25	V	0,00	V	1,20	V	116,04	V	18822	V
2024/07/25 05	SR	101,67	V	0,88	V	68,52	V	0,00	V	1,16	V	115,98	V	18867	V
2024/07/25 06	SR	128,75	V	1,37	V	69,15	V	0,03	V	1,15	V	115,74	V	18668	V
2024/07/25 07	SR	29,08	V	0,37	V	100,38	V	0,00	V	1,18	V	115,97	V	18889	V
2024/07/25 08	SR	32,14	V	0,41	V	97,30	V	0,00	V	1,27	V	116,14	V	18891	V
2024/07/25 09	SR	19,44	V	0,41	V	115,27	V	0,00	V	1,34	V	116,15	V	18868	V
2024/07/25 10	SR	23,56	V	0,37	V	105,56	V	0,00	V	1,27	V	116,25	V	18840	V
2024/07/25 11	SR	16,11	V	0,35	V	112,14	V	0,00	V	1,23	V	115,99	V	18778	V
2024/07/25 12	SR	22,22	V	0,36	V	106,06	V	0,00	V	1,27	V	116,55	V	18722	V
2024/07/25 13	SR	20,37	V	0,33	V	105,67	V	0,00	V	1,19	V	116,64	V	18718	V
2024/07/25 14	SR	65,70	V	1,32	V	92,91	V	0,13	V	1,77	V	114,82	V	18560	V
2024/07/25 15	SR	79,15	V	0,64	V	78,10	V	0,00	V	1,34	V	126,82	V	18971	V
2024/07/25 16	SR	38,52	V	0,36	V	95,97	V	0,00	V	1,27	V	130,63	V	19299	V
2024/07/25 17	SR	56,23	V	0,46	V	83,88	V	0,00	V	1,25	V	131,23	V	19705	V
2024/07/25 18	SR	56,19	V	0,44	V	84,06	V	0,00	V	1,39	V	119,86	V	18987	V
2024/07/25 19	SR	86,51	V	1,44	V	85,38	V	0,10	V	0,92	V	114,06	V	19080	V
2024/07/25 20	SR	39,45	V	0,38	V	90,08	V	0,00	V	0,99	V	116,19	V	19171	V
2024/07/25 21	SR	138,29	V	1,44	V	59,06	V	0,05	V	1,16	V	116,42	V	18938	V
2024/07/25 22	SR	131,73	V	1,94	V	67,98	V	0,13	V	1,14	V	115,85	V	18831	V
2024/07/25 23	SR	73,57	V	0,71	V	79,54	V	0,00	V	1,13	V	115,88	V	18830	V
2024/07/25 24	SR	52,03	V	0,48	V	86,71	V	0,00	V	1,14	V	116,10	V	18886	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.1-138.3	0.3-1.9	59.1-115.3	0.0-0.1	0.9-1.8	114.1-131.2	18559.9-19705.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.1	0.7	86.8	0	1.2	117.8	18915.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/26 01	SR	38,34	V	0,40	V	86,66	V	0,00	V	1,17	V	115,75	V	18991	V
2024/07/26 02	SR	95,51	V	0,95	V	81,58	V	0,00	V	1,15	V	115,86	V	18823	V
2024/07/26 03	SR	117,86	V	0,97	V	74,55	V	0,00	V	1,06	V	115,57	V	18928	V
2024/07/26 04	SR	43,39	V	0,55	V	98,50	V	0,00	V	1,05	V	116,22	V	19082	V
2024/07/26 05	SR	87,01	V	1,83	V	91,12	V	0,02	V	1,13	V	113,85	V	18864	V
2024/07/26 06	SR	31,39	V	0,58	V	108,60	V	0,00	V	1,37	V	113,83	V	18837	V
2024/07/26 07	SR	1326,17	18	2,37	NV	176,54	V	0,72	V	2,38	NV	127,92	V	20341	NV
2024/07/26 08	SR	75,06	V	1,39	V	113,21	V	0,00	V	1,26	V	129,86	V	19959	V
2024/07/26 09	SR	108,49	V	2,41	V	92,50	V	0,01	V	1,17	V	130,77	V	19717	V
2024/07/26 10	SR	114,70	V	1,67	V	82,61	V	0,00	V	1,06	V	132,26	V	19602	V
2024/07/26 11	SR	113,34	V	1,92	V	84,69	V	0,00	V	1,13	V	133,03	V	19654	V
2024/07/26 12	SR	20,49	V	0,58	V	100,90	V	0,00	V	1,28	V	133,81	V	19653	V
2024/07/26 13	SR	20,65	V	0,46	V	101,64	V	0,00	V	1,25	V	134,20	V	19586	V
2024/07/26 14	SR	6,98	V	0,31	V	114,32	V	0,00	V	1,28	V	134,40	V	19585	V
2024/07/26 15	SR	29,43	V	0,37	V	90,59	V	0,00	V	1,27	V	134,80	V	19515	V
2024/07/26 16	SR	24,05	V	0,33	V	93,31	V	0,00	V	1,27	V	135,10	V	19485	V
2024/07/26 17	SR	52,25	V	0,43	V	80,26	V	0,00	V	1,24	V	135,22	V	19371	V
2024/07/26 18	SR	32,34	V	0,46	V	98,33	V	0,00	V	1,09	V	135,59	V	19409	V
2024/07/26 19	SR	21,29	V	0,35	V	100,57	V	0,00	V	1,12	V	135,64	V	19410	V
2024/07/26 20	SR	186,52	V	1,64	V	50,37	V	0,00	V	1,04	V	135,02	V	18645	V
2024/07/26 21	SR	63,00	V	0,51	V	70,23	V	0,00	V	1,11	V	135,48	V	19048	V
2024/07/26 22	SR	39,10	V	0,39	V	79,65	V	0,00	V	1,21	V	136,01	V	19229	V
2024/07/26 23	SR	42,40	V	0,44	V	80,54	V	0,00	V	1,24	V	136,49	V	19254	V
2024/07/26 24	SR	39,38	V	0,40	V	87,03	V	0,00	V	1,22	V	136,68	V	19210	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.0-326.2	0.3-2.4	50.4-176.5	0.0-0.7	1.0-1.4	113.8-136.7	18644.7-19958.8
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72	0.8	93.3	0	1.2	129.3	19298.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	INV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/27 01	SR	27,68	V	0,37	V	96,55	V	0,00	V	1,17	V	136,70	V	19295	V
2024/07/27 02	SR	33,22	V	0,40	V	94,06	V	0,00	V	1,20	V	136,98	V	19243	V
2024/07/27 03	SR	50,38	V	0,43	V	80,15	V	0,00	V	1,25	V	137,23	V	19129	V
2024/07/27 04	SR	28,46	V	0,36	V	95,18	V	0,00	V	1,29	V	137,33	V	19195	V
2024/07/27 05	SR	70,54	V	0,66	V	74,95	V	0,00	V	1,30	V	137,53	V	19188	V
2024/07/27 06	SR	66,89	V	0,73	V	81,33	V	0,00	V	2,33	V	124,04	V	18615	V
2024/07/27 07	SR	119,98	V	1,18	V	60,95	V	0,01	V	2,96	V	115,26	V	18435	V
2024/07/27 08	SR	116,54	V	2,66	V	68,56	V	0,40	V	3,12	V	116,21	V	18423	V
2024/07/27 09	SR	89,57	V	0,80	V	69,87	V	0,00	V	1,72	V	116,50	V	18587	V
2024/07/27 10	SR	119,18	V	2,16	V	70,87	V	0,21	V	1,28	V	115,71	V	18493	V
2024/07/27 11	SR	75,07	V	1,00	V	81,92	V	0,04	V	1,29	V	115,75	V	18693	V
2024/07/27 12	SR	100,42	V	1,82	V	76,82	V	0,15	V	1,24	V	115,71	V	18631	V
2024/07/27 13	SR	90,60	V	1,79	V	80,67	V	0,24	V	2,13	V	114,30	V	18329	V
2024/07/27 14	SR	53,61	V	0,71	V	82,37	V	0,02	V	1,03	V	107,23	V	18307	V
2024/07/27 15	SR	14,65	V	0,36	V	111,34	V	0,00	V	1,00	V	107,13	V	18261	V
2024/07/27 16	SR	13,05	V	0,34	V	114,32	V	0,00	V	0,93	V	107,23	V	18291	V
2024/07/27 17	SR	8,80	V	0,36	V	128,52	V	0,00	V	0,93	V	108,65	V	18401	V
2024/07/27 18	SR	8,34	V	0,36	V	128,75	V	0,00	V	1,23	V	121,08	V	19033	V
2024/07/27 19	SR	10,26	V	0,36	V	122,03	V	0,00	V	1,33	V	131,28	V	19397	V
2024/07/27 20	SR	15,21	V	0,39	V	115,89	V	0,00	V	1,30	V	132,09	V	19357	V
2024/07/27 21	SR	35,73	V	0,49	V	94,47	V	0,00	V	1,33	V	132,64	V	19287	V
2024/07/27 22	SR	45,09	V	0,55	V	89,29	V	0,00	V	1,42	V	133,07	V	19344	V
2024/07/27 23	SR	32,83	V	0,43	V	91,98	V	0,00	V	1,35	V	133,28	V	19357	V
2024/07/27 24	SR	20,01	V	0,39	V	103,84	V	0,00	V	1,34	V	133,52	V	19294	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.3-120.0	0.3-2.7	60.9-128.8	0.0-0.4	0.9-3.1	107.1-137.5	18260.8-19396.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.9	0.8	92.3	0	1.5	123.6	18857.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/28 01	SR	29,89	V	0,52	V	99,15	V	0,00	V	1,38	V	128,47	V	19004	V
2024/07/28 02	SR	31,83	V	0,42	V	96,10	V	0,00	V	1,05	V	111,33	V	18146	V
2024/07/28 03	SR	44,47	V	0,49	V	90,14	V	0,00	V	1,15	V	116,54	V	18608	V
2024/07/28 04	SR	20,46	V	0,36	V	103,79	V	0,00	V	1,17	V	117,14	V	18721	V
2024/07/28 05	SR	13,76	V	0,30	V	110,79	V	0,00	V	1,15	V	117,11	V	18952	V
2024/07/28 06	SR	81,23	V	0,92	V	79,39	V	0,03	V	1,47	V	116,85	V	18729	V
2024/07/28 07	SR	96,53	V	0,81	V	70,10	V	0,00	V	5,82	V	116,06	V	18537	V
2024/07/28 08	SR	97,78	V	1,40	V	73,73	V	0,09	V	1,45	V	115,78	V	18747	V
2024/07/28 09	SR	143,14	V	2,15	V	66,14	V	0,20	V	1,35	V	116,06	V	18601	V
2024/07/28 10	SR	74,47	V	0,63	V	78,56	V	0,00	V	1,29	V	116,45	V	18678	V
2024/07/28 11	SR	41,65	V	0,35	V	84,84	V	0,00	V	1,16	V	116,78	V	18753	V
2024/07/28 12	SR	53,98	V	0,43	V	77,50	V	0,00	V	1,40	V	116,74	V	18642	V
2024/07/28 13	SR	88,18	V	0,67	V	64,73	V	0,01	V	1,12	V	116,01	V	18413	V
2024/07/28 14	SR	43,10	V	0,36	V	87,67	V	0,00	V	1,19	V	116,23	V	18676	V
2024/07/28 15	SR	20,71	V	0,30	V	103,67	V	0,00	V	1,18	V	116,38	V	18750	V
2024/07/28 16	SR	21,14	V	0,29	V	103,81	V	0,00	V	1,18	V	116,46	V	18701	V
2024/07/28 17	SR	30,07	V	0,34	V	99,91	V	0,00	V	1,22	V	116,46	V	18680	V
2024/07/28 18	SR	29,51	V	0,31	V	94,53	V	0,00	V	1,20	V	116,61	V	18619	V
2024/07/28 19	SR	53,36	V	0,42	V	79,94	V	0,00	V	1,24	V	116,72	V	18570	V
2024/07/28 20	SR	63,79	V	0,46	V	78,85	V	0,00	V	1,28	V	116,89	V	18525	V
2024/07/28 21	SR	117,67	V	1,04	V	61,75	V	0,03	V	1,30	V	116,95	V	18487	V
2024/07/28 22	SR	107,50	V	0,77	V	64,37	V	0,01	V	1,36	V	116,91	V	18534	V
2024/07/28 23	SR	55,12	V	0,47	V	86,15	V	0,00	V	1,28	V	116,98	V	18567	V
2024/07/28 24	SP	179,09	V	1,22	V	185,05	V	0,09	V	2,90	V	124,83	V	19442	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.8-143.1	0.3-2.2	61.7-110.8	0.0-0.2	1.1-5.8	111.3-128.5	18145.8-19003.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.1	0.6	85	0	1.5	116.9	18636.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/29 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	2,30	V	124,37	V	0,00	NV
2024/07/29 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,50	V	119,68	V	0,00	NV
2024/07/29 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,56	V	115,52	V	0,00	NV
2024/07/29 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,53	V	121,74	V	0,00	NV
2024/07/29 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,00	V	122,61	V	0,00	NV
2024/07/29 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,64	V	119,07	V	0,00	NV
2024/07/29 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/29 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/29 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/29 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/29 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/29 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/29 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/29 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/29 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/29 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/07/29 17	AV	161,33	NV	29,94	NV	76,51	NV	1,31	NV	2,71	V	66,82	V	10482	NV
2024/07/29 18	AV	457,26	V	44,05	V	102,61	V	2,33	V	2,68	V	66,73	V	11541	V
2024/07/29 19	AV	976,15	NV	54,34	NV	203,53	NV	3,36	NV	1,41	V	64,37	V	12745	NV
2024/07/29 20	AV	935,73	V	39,32	V	222,88	V	1,59	V	1,19	V	63,23	V	10948	V
2024/07/29 21	AV	853,61	V	25,00	V	218,88	V	0,69	V	1,12	V	65,77	V	10998	V
2024/07/29 22	AV	132,39	V	4,44	V	189,96	V	0,00	V	0,82	V	72,45	V	12928	V
2024/07/29 23	AV	0,00	V	3,01	V	187,44	V	0,00	V	0,64	V	80,66	V	12603	V
2024/07/29 24	AV	0,00	V	2,10	V	178,33	V	1,40	V	4,06	V	96,38	V	16518	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/30 01	SR	0,11	V	1,23	V	164,05	V	0,09	V	2,61	V	108,54	V	18709	V
2024/07/30 02	SR	1,88	V	0,98	V	162,96	V	0,00	V	1,69	V	116,12	V	20407	V
2024/07/30 03	SR	12,00	V	0,76	V	105,36	V	0,00	V	2,10	V	109,77	V	19739	V
2024/07/30 04	SR	10,75	V	0,63	V	99,41	V	0,00	V	1,40	V	108,77	V	19813	V
2024/07/30 05	SR	5,50	V	0,62	V	119,10	V	0,00	V	1,56	V	111,27	V	20021	V
2024/07/30 06	SR	9,03	V	0,53	V	108,90	V	0,00	V	1,80	V	120,60	V	20279	V
2024/07/30 07	SR	14,48	V	0,48	V	96,94	V	0,00	V	1,74	V	121,43	V	20230	V
2024/07/30 08	SR	20,68	V	0,44	V	87,12	V	0,00	V	1,59	V	122,76	V	20069	V
2024/07/30 09	SR	20,92	V	0,44	V	82,87	V	0,00	V	1,57	V	124,10	V	20002	V
2024/07/30 10	SR	32,70	V	0,43	V	74,66	V	0,00	V	1,52	V	124,90	V	19833	V
2024/07/30 11	SR	52,09	V	0,68	V	66,55	V	0,01	V	1,57	V	125,57	V	19582	V
2024/07/30 12	SR	43,62	V	0,48	V	68,47	V	0,00	V	1,59	V	126,31	V	19658	V
2024/07/30 13	SR	102,07	V	0,83	V	56,09	V	0,00	V	1,49	V	126,90	V	19429	V
2024/07/30 14	SR	97,31	V	0,80	V	55,67	V	0,00	V	1,53	V	128,20	V	19388	V
2024/07/30 15	SR	35,57	V	0,51	V	78,88	V	0,00	V	1,56	V	129,52	V	19482	V
2024/07/30 16	SR	30,85	V	0,54	V	77,55	V	0,00	V	1,59	V	129,83	V	19369	V
2024/07/30 17	SR	68,63	V	0,72	V	58,48	V	0,00	V	1,63	V	130,44	V	19248	V
2024/07/30 18	SR	92,15	V	1,72	V	62,42	V	0,12	V	1,59	V	131,52	V	19121	V
2024/07/30 19	SR	91,87	V	0,97	V	51,94	V	0,00	V	1,61	V	131,98	V	19074	V
2024/07/30 20	SR	91,07	V	0,90	V	50,39	V	0,00	V	1,69	V	132,13	V	19087	V
2024/07/30 21	SR	109,47	V	1,35	V	51,73	V	0,00	V	1,75	V	131,97	V	19150	V
2024/07/30 22	SR	85,39	V	0,97	V	56,25	V	0,00	V	1,91	V	115,54	V	18399	V
2024/07/30 23	SR	67,43	V	0,87	V	61,89	V	0,00	V	1,51	V	116,21	V	18676	V
2024/07/30 24	SR	64,88	V	0,61	V	59,77	V	0,00	V	1,49	V	116,07	V	18636	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-109.5	0.4-1.7	50.4-164.1	0.0-0.1	1.4-2.6	108.5-132.1	18399.4-20407.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.4	0.8	81.6	0	1.7	122.5	19475.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/07/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/07/31 01	SR	103,68	V	0,82	V	51,20	V	0,00	V	1,52	V	116,44	V	18606	V
2024/07/31 02	SR	68,48	V	0,62	V	62,95	V	0,00	V	1,49	V	116,41	V	18584	V
2024/07/31 03	SR	41,52	V	0,38	V	73,54	V	0,00	V	1,45	V	116,16	V	18742	V
2024/07/31 04	SR	40,90	V	0,33	V	75,96	V	0,00	V	1,39	V	116,42	V	18855	V
2024/07/31 05	SR	34,84	V	0,49	V	80,54	V	0,00	V	1,48	V	116,53	V	18604	V
2024/07/31 06	SR	29,48	V	0,44	V	85,90	V	0,00	V	1,44	V	116,51	V	18601	V
2024/07/31 07	SR	33,40	V	0,41	V	80,95	V	0,00	V	1,61	V	116,66	V	18554	V
2024/07/31 08	SR	31,33	V	0,43	V	83,86	V	0,00	V	2,35	V	116,71	V	18482	V
2024/07/31 09	SR	55,17	V	0,56	V	80,28	V	0,00	V	1,79	V	114,77	V	18374	V
2024/07/31 10	SR	67,64	V	0,61	V	71,33	V	0,00	V	2,02	V	114,82	V	18296	V
2024/07/31 11	SR	51,91	V	0,54	V	77,73	V	0,00	V	3,00	V	115,17	V	18220	V
2024/07/31 12	SR	36,66	V	0,51	V	79,45	V	0,00	V	4,21	V	115,32	V	18099	V
2024/07/31 13	SR	35,59	V	0,53	V	84,74	V	0,00	V	5,96	V	125,26	V	18350	V
2024/07/31 14	SR	18,46	V	0,49	V	92,04	V	0,00	V	4,90	V	130,68	V	18436	V
2024/07/31 15	SR	31,47	V	0,49	V	80,26	V	0,00	V	5,91	V	132,23	V	18309	V
2024/07/31 16	SR	21,44	V	0,48	V	90,31	V	0,00	V	5,31	V	132,58	V	18197	V
2024/07/31 17	SR	19,86	V	0,45	V	95,05	V	0,00	V	5,05	V	132,66	V	18144	V
2024/07/31 18	SR	53,02	V	0,51	V	71,98	V	0,00	V	4,48	V	133,54	V	17995	V
2024/07/31 19	SR	41,50	V	0,50	V	74,98	V	0,00	V	4,54	V	134,28	V	17887	V
2024/07/31 20	SR	51,97	V	0,56	V	69,19	V	0,00	V	4,06	V	134,93	V	17820	V
2024/07/31 21	SR	152,35	V	2,67	V	57,71	V	0,33	V	3,24	V	136,13	V	17583	V
2024/07/31 22	SR	105,27	V	0,87	V	61,11	V	0,00	V	3,11	V	136,90	V	17613	V
2024/07/31 23	SR	111,29	V	1,45	V	72,70	V	0,05	V	3,07	V	110,52	V	16332	V
2024/07/31 24	SR	140,07	V	2,77	V	71,68	V	0,41	V	1,72	V	110,56	V	16652	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.5-152.3	0.3-2.8	51.2-95.0	0.0-0.4	1.4-6.0	110.5-136.9	16332.0-18855.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.4	0.7	76.1	0	3.1	122.6	18138.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

