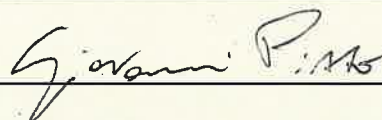



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/15 01	SR	65,84	V	0,73	V	80,44	V	0,32	V	2,37	V	144,68	V	31265	V
2022/07/15 02	SR	12,73	V	0,26	V	119,35	V	0,23	V	2,40	V	144,79	V	31824	V
2022/07/15 03	SR	14,56	V	0,27	V	115,84	V	0,31	V	2,36	V	144,95	V	31866	V
2022/07/15 04	SR	15,34	V	0,28	V	112,65	V	0,31	V	2,35	V	145,30	V	32047	V
2022/07/15 05	SR	9,31	V	0,25	V	124,48	V	0,30	V	2,49	V	145,33	V	32017	V
2022/07/15 06	SR	19,07	V	0,28	V	108,23	V	0,16	V	2,30	V	145,35	V	31945	V
2022/07/15 07	SR	19,46	V	0,29	V	107,24	V	0,06	V	2,28	V	145,44	V	31368	V
2022/07/15 08	SR	14,19	V	0,25	V	110,88	V	0,07	V	2,65	V	144,77	V	30926	V
2022/07/15 09	SR	16,16	V	0,25	V	106,70	V	0,06	V	2,16	V	142,60	V	31668	V
2022/07/15 10	SR	23,32	V	0,26	V	95,79	V	0,04	V	2,05	V	142,93	V	31695	V
2022/07/15 11	SR	28,54	V	0,28	V	87,96	V	0,05	V	2,09	V	143,18	V	31492	V
2022/07/15 12	SR	27,54	V	0,28	V	93,15	V	0,07	V	1,95	V	143,59	V	31563	V
2022/07/15 13	SR	38,23	V	0,32	V	81,54	V	0,05	V	1,96	V	143,51	V	31082	V
2022/07/15 14	SR	20,87	V	0,27	V	98,97	V	0,06	V	2,05	V	143,88	V	31774	V
2022/07/15 15	SR	23,83	V	0,26	V	97,07	V	0,05	V	2,19	V	144,58	V	31497	V
2022/07/15 16	SR	33,94	V	0,28	V	88,73	V	0,04	V	2,27	V	145,58	V	31007	V
2022/07/15 17	SR	73,66	V	0,44	V	71,17	V	0,03	V	1,98	V	146,25	V	30997	V
2022/07/15 18	SR	61,35	V	0,38	V	79,59	V	0,05	V	1,94	V	146,61	V	31609	V
2022/07/15 19	SR	37,70	V	0,31	V	92,96	V	0,08	V	1,98	V	146,74	V	30988	V
2022/07/15 20	SR	14,28	V	0,27	V	115,07	V	0,12	V	2,21	V	146,80	V	30999	V
2022/07/15 21	SR	8,90	V	0,28	V	127,50	V	0,13	V	2,25	V	146,63	V	31197	V
2022/07/15 22	SR	6,45	V	0,26	V	126,34	V	0,36	V	2,41	V	146,32	V	31584	V
2022/07/15 23	SR	0,54	V	0,27	V	143,02	V	0,54	V	2,49	V	146,02	V	31942	V
2022/07/15 24	SR	1,26	V	0,29	V	137,21	V	0,30	V	2,24	V	145,91	V	31914	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.5-73.7	0.3-0.7	71.2-143.0	0.0-0.5	1.9-2.7	142.6-146.8	30925.8-32046.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.5	0.3	105.1	0.2	2.2	145.1	31511
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIMOASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/16 01	SR	6,32	V	0,28	V	129,36	V	0,37	V	2,41	V	145,61	V	31531	V
2022/07/16 02	SR	14,87	V	0,29	V	118,55	V	0,33	V	2,48	V	145,56	V	31190	V
2022/07/16 03	SR	34,42	V	0,39	V	100,17	V	0,33	V	2,64	V	145,88	V	31155	V
2022/07/16 04	SR	22,73	V	0,31	V	111,60	V	0,26	V	2,59	V	146,08	V	31322	V
2022/07/16 05	SR	12,79	V	0,31	V	122,63	V	0,30	V	2,86	V	145,90	V	31364	V
2022/07/16 06	SR	19,95	V	0,30	V	114,59	V	0,29	V	3,08	V	146,07	V	31280	V
2022/07/16 07	SR	68,46	V	0,79	V	96,99	V	0,03	V	2,99	V	146,36	V	31477	V
2022/07/16 08	SR	52,10	V	0,53	V	94,06	V	0,02	V	2,99	V	146,67	V	31118	V
2022/07/16 09	SR	110,16	V	1,12	V	74,27	V	0,07	V	2,61	V	147,06	V	30468	V
2022/07/16 10	SR	103,65	V	1,04	V	74,77	V	0,07	V	2,41	V	147,39	V	30196	V
2022/07/16 11	SR	105,66	V	0,90	V	70,49	V	0,04	V	2,35	V	147,88	V	30091	V
2022/07/16 12	SR	90,71	V	0,94	V	85,02	V	0,20	V	2,67	V	148,00	V	30456	V
2022/07/16 13	SR	96,04	V	0,74	V	75,96	V	0,17	V	2,66	V	148,41	V	30213	V
2022/07/16 14	SR	138,62	V	1,51	V	64,64	V	0,24	V	1,68	V	148,36	V	29951	V
2022/07/16 15	SR	70,07	V	0,39	V	68,00	V	0,07	V	1,89	V	148,33	V	30248	V
2022/07/16 16	SR	37,62	V	0,26	V	82,37	V	0,07	V	1,53	V	148,86	V	30669	V
2022/07/16 17	SR	20,64	V	0,25	V	100,62	V	0,11	V	1,42	V	149,47	V	31088	V
2022/07/16 18	SR	73,98	V	0,72	V	75,83	V	0,16	V	1,34	V	148,86	V	29966	V
2022/07/16 19	SR	87,40	V	0,89	V	66,71	V	0,18	V	1,35	V	148,35	V	29774	V
2022/07/16 20	SR	68,81	V	0,53	V	70,59	V	0,16	V	1,38	V	148,27	V	29764	V
2022/07/16 21	SR	80,75	V	0,86	V	84,94	V	0,36	V	1,82	V	147,40	V	29823	V
2022/07/16 22	SR	83,04	V	1,23	V	90,72	V	0,51	V	1,47	V	143,35	V	29618	V
2022/07/16 23	SR	79,37	V	1,00	V	90,09	V	0,40	V	1,39	V	142,32	V	29903	V
2022/07/16 24	SR	60,75	V	0,56	V	86,07	V	0,36	V	1,26	V	142,15	V	29949	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-138.6	0.2-1.5	64.6-129.4	0.0-0.5	1.3-3.1	142.2-149.5	29617.9-31531.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.1	0.7	89.5	0.2	2.1	146.8	30525.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/17 01	SR	79,09	V	0,81	V	72,86	V	0,43	V	1,03	V	141,59	V	29586	V
2022/07/17 02	SR	8,89	V	0,24	V	115,19	V	0,32	V	1,28	V	142,76	V	31606	V
2022/07/17 03	SR	5,14	V	0,25	V	136,47	V	0,31	V	1,52	V	144,66	V	32997	V
2022/07/17 04	SR	9,89	V	0,24	V	126,40	V	0,36	V	1,46	V	145,06	V	32683	V
2022/07/17 05	SR	40,88	V	3,04	V	128,25	V	5,45	V	1,71	V	145,38	V	32305	V
2022/07/17 06	SR	13,18	V	0,34	V	121,82	V	0,60	V	1,41	V	145,69	V	32424	V
2022/07/17 07	SR	10,81	V	0,28	V	120,54	V	0,33	V	1,43	V	145,72	V	32599	V
2022/07/17 08	SR	16,79	V	0,27	V	119,03	V	0,22	V	1,40	V	145,80	V	32424	V
2022/07/17 09	SR	30,10	V	0,45	V	113,76	V	0,22	V	1,46	V	146,15	V	32132	V
2022/07/17 10	SR	36,05	V	0,35	V	100,90	V	0,02	V	1,22	V	146,42	V	31766	V
2022/07/17 11	SR	20,92	V	0,25	V	115,75	V	0,01	V	1,42	V	147,63	V	32297	V
2022/07/17 12	SR	22,56	V	0,24	V	108,70	V	0,01	V	1,84	V	147,50	V	31786	V
2022/07/17 13	SR	30,93	V	0,26	V	93,52	V	0,00	V	1,33	V	145,12	V	31540	V
2022/07/17 14	SR	30,16	V	0,26	V	100,39	V	0,01	V	1,31	V	144,50	V	31819	V
2022/07/17 15	SR	35,11	V	0,28	V	99,08	V	0,00	V	1,21	V	144,94	V	31308	V
2022/07/17 16	SR	44,01	V	0,36	V	96,58	V	0,03	V	1,48	V	144,82	V	31983	V
2022/07/17 17	SR	39,27	V	0,29	V	96,99	V	0,02	V	1,20	V	144,03	V	32272	V
2022/07/17 18	SR	56,95	V	0,35	V	88,19	V	0,01	V	1,06	V	144,84	V	32095	V
2022/07/17 19	SR	59,43	V	0,58	V	90,52	V	0,06	V	1,17	V	145,57	V	32046	V
2022/07/17 20	SR	40,66	V	0,55	V	100,05	V	0,07	V	1,15	V	146,18	V	32577	V
2022/07/17 21	SR	58,10	V	0,84	V	90,71	V	0,14	V	1,18	V	146,35	V	32317	V
2022/07/17 22	SR	31,64	V	0,26	V	97,48	V	0,03	V	1,27	V	146,07	V	32624	V
2022/07/17 23	SR	32,35	V	0,26	V	98,55	V	0,06	V	1,28	V	146,17	V	32716	V
2022/07/17 24	SR	41,30	V	0,28	V	90,72	V	0,05	V	1,27	V	146,34	V	32578	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-79.1	0.2-3.0	72.9-136.5	0.0-5.5	1.0-1.8	141.6-147.6	29585.7-32996.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.1	0.5	105.1	0.4	1.3	145.4	32103.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/18 01	SR	25,65	V	0,26	V	105,41	V	0,06	V	1,29	V	146,51	V	32762	V
2022/07/18 02	SR	44,88	V	0,29	V	87,39	V	0,06	V	1,31	V	146,60	V	32396	V
2022/07/18 03	SR	59,27	V	0,41	V	89,03	V	0,07	V	1,41	V	146,88	V	32287	V
2022/07/18 04	SR	33,51	V	0,29	V	97,62	V	0,03	V	1,43	V	147,17	V	32911	V
2022/07/18 05	SR	22,49	V	0,25	V	102,46	V	0,05	V	1,41	V	147,32	V	32974	V
2022/07/18 06	SR	22,31	V	0,26	V	100,48	V	0,05	V	1,37	V	147,63	V	32824	V
2022/07/18 07	SR	36,82	V	0,28	V	86,74	V	0,09	V	1,30	V	147,93	V	32601	V
2022/07/18 08	SR	40,79	V	0,28	V	85,24	V	0,07	V	1,23	V	148,17	V	32019	V
2022/07/18 09	SR	37,51	V	0,26	V	86,00	V	0,10	V	1,32	V	148,54	V	31511	V
2022/07/18 10	SR	61,28	V	0,35	V	74,07	V	0,11	V	1,20	V	148,87	V	31147	V
2022/07/18 11	SR	51,75	V	0,31	V	78,10	V	0,06	V	1,21	V	149,02	V	31657	V
2022/07/18 12	SR	51,15	V	0,31	V	79,90	V	0,00	V	1,24	V	149,56	V	32633	V
2022/07/18 13	SR	88,51	V	0,45	V	71,40	V	0,02	V	1,16	V	149,91	V	32125	V
2022/07/18 14	SR	84,03	V	0,43	V	72,96	V	0,02	V	1,20	V	150,13	V	32189	V
2022/07/18 15	SR	40,04	V	0,29	V	96,59	V	0,04	V	1,25	V	150,60	V	32320	V
2022/07/18 16	SR	97,05	V	0,91	V	75,54	V	0,12	V	1,44	V	150,79	V	31746	V
2022/07/18 17	SR	76,92	V	0,45	V	68,23	V	0,02	V	3,10	V	151,39	V	31377	V
2022/07/18 18	SR	60,80	V	0,51	V	82,71	V	0,05	V	5,20	V	147,71	V	31686	V
2022/07/18 19	SR	38,80	V	0,34	V	91,99	V	0,05	V	2,18	V	143,72	V	32417	V
2022/07/18 20	SR	20,46	V	0,27	V	108,78	V	0,12	V	1,95	V	143,01	V	32768	V
2022/07/18 21	SR	22,29	V	0,30	V	104,54	V	0,08	V	2,03	V	142,54	V	33033	V
2022/07/18 22	SR	14,18	V	0,28	V	121,18	V	0,34	V	2,17	V	142,17	V	32966	V
2022/07/18 23	SR	9,20	V	0,28	V	138,58	V	0,49	V	2,21	V	141,92	V	33230	V
2022/07/18 24	SR	25,21	V	0,30	V	111,19	V	0,19	V	2,12	V	142,18	V	32563	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-97.1	0.2-0.9	68.2-138.6	0.0-0.5	1.2-5.2	141.9-151.4	31147.0-33230.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.4	0.3	92.3	0.1	1.7	147.1	32339.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

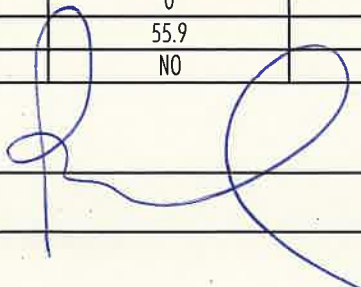
RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/19 01	SR	63,51	V	0,58	V	86,73	V	0,11	V	2,12	V	142,66	V	32391	V
2022/07/19 02	SR	39,39	V	0,35	V	99,69	V	0,13	V	1,98	V	143,27	V	32529	V
2022/07/19 03	SR	96,97	V	0,96	V	72,74	V	0,20	V	1,85	V	143,29	V	32181	V
2022/07/19 04	SR	91,34	V	0,67	V	73,84	V	0,13	V	1,92	V	143,85	V	32330	V
2022/07/19 05	SR	61,17	V	0,49	V	84,43	V	0,09	V	1,89	V	144,43	V	32420	V
2022/07/19 06	SR	47,56	V	0,36	V	90,70	V	0,08	V	1,81	V	144,50	V	32500	V
2022/07/19 07	SR	152,89	V	1,19	V	56,28	V	0,08	V	2,06	V	144,60	V	32157	V
2022/07/19 08	SR	54,83	V	0,29	V	75,43	V	0,00	V	1,20	V	141,84	V	31769	V
2022/07/19 09	SR	29,20	V	0,29	V	94,23	V	0,01	V	1,21	V	140,71	V	32261	V
2022/07/19 10	SR	23,55	V	0,25	V	102,38	V	0,01	V	1,47	V	141,48	V	32557	V
2022/07/19 11	SR	31,91	V	0,27	V	97,36	V	0,00	V	1,61	V	142,79	V	32758	V
2022/07/19 12	SR	38,93	V	0,30	V	89,31	V	0,02	V	1,56	V	143,57	V	32890	V
2022/07/19 13	SR	70,33	V	0,48	V	75,28	V	0,04	V	1,37	V	143,99	V	32107	V
2022/07/19 14	SR	74,82	V	0,49	V	81,16	V	0,05	V	1,33	V	144,73	V	32169	V
2022/07/19 15	SR	78,62	V	0,51	V	72,88	V	0,04	V	1,32	V	145,35	V	32101	V
2022/07/19 16	SR	78,35	V	0,38	V	69,76	V	0,03	V	1,11	V	144,92	V	31971	V
2022/07/19 17	SR	101,22	V	0,55	V	70,53	V	0,03	V	0,99	V	144,00	V	31505	V
2022/07/19 18	SR	51,81	V	0,46	V	97,37	V	0,07	V	1,16	V	143,88	V	32064	V
2022/07/19 19	SR	5,02	V	0,25	V	138,27	V	0,12	V	1,28	V	145,99	V	32902	V
2022/07/19 20	SR	4,09	V	0,26	V	142,46	V	0,17	V	1,24	V	146,53	V	32964	V
2022/07/19 21	SR	14,24	V	0,27	V	113,41	V	0,07	V	1,15	V	146,30	V	32226	V
2022/07/19 22	SR	21,35	V	0,27	V	102,34	V	0,09	V	1,38	V	146,76	V	32172	V
2022/07/19 23	SR	14,46	V	0,26	V	119,91	V	0,16	V	1,52	V	147,41	V	32399	V
2022/07/19 24	SR	94,99	V	2,78	V	101,05	V	0,84	V	1,85	V	147,16	V	31543	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.1-152.9	0.3-2.8	56.3-142.5	0.0-0.8	1.0-2.1	140.7-147.4	31505.0-32964.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.9	0.5	92	0.1	1.5	144.3	32286.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/20 01	SR	106,85	V	1,99	V	85,96	V	0,37	V	1,90	V	147,54	V	31725	V
2022/07/20 02	SR	59,35	V	0,77	V	87,99	V	0,19	V	1,61	V	147,88	V	32042	V
2022/07/20 03	SR	41,23	V	0,43	V	98,07	V	0,11	V	1,40	V	147,53	V	32145	V
2022/07/20 04	SR	36,68	V	0,29	V	94,96	V	0,08	V	1,31	V	147,41	V	32004	V
2022/07/20 05	SR	30,43	V	0,26	V	93,86	V	0,09	V	1,18	V	147,15	V	31961	V
2022/07/20 06	SR	31,44	V	0,26	V	96,30	V	0,07	V	1,22	V	147,90	V	32237	V
2022/07/20 07	SR	22,75	V	0,26	V	110,80	V	0,05	V	1,46	V	148,64	V	32462	V
2022/07/20 08	SR	9,36	V	0,28	V	161,53	V	0,14	V	1,55	V	148,82	V	32351	V
2022/07/20 09	SR	11,96	V	0,28	V	140,11	V	0,06	V	1,74	V	149,15	V	32378	V
2022/07/20 10	SR	9,96	V	0,28	V	140,28	V	0,00	V	2,08	V	148,86	V	32564	V
2022/07/20 11	SR	8,16	V	0,26	V	139,15	V	0,00	V	1,49	V	146,15	V	32566	V
2022/07/20 12	SR	7,23	V	0,24	V	141,96	V	0,00	V	1,47	V	145,27	V	32771	V
2022/07/20 13	SR	6,85	V	0,25	V	147,08	V	0,00	V	1,55	V	145,25	V	32788	V
2022/07/20 14	SR	12,74	V	0,24	V	127,26	V	0,00	V	1,55	V	145,44	V	32626	V
2022/07/20 15	SR	27,67	V	0,62	V	118,68	V	0,09	V	1,36	V	144,97	V	32319	V
2022/07/20 16	SR	30,13	V	0,28	V	103,35	V	0,00	V	1,37	V	145,08	V	32067	V
2022/07/20 17	SR	70,72	V	0,71	V	86,22	V	0,05	V	1,42	V	145,93	V	31811	V
2022/07/20 18	SR	100,50	V	0,64	V	76,31	V	0,01	V	1,19	V	146,50	V	31724	V
2022/07/20 19	SR	69,52	V	0,48	V	85,17	V	0,01	V	1,04	V	146,45	V	31798	V
2022/07/20 20	SR	43,54	V	0,31	V	87,93	V	0,00	V	0,95	V	146,23	V	31739	V
2022/07/20 21	SR	19,86	V	0,28	V	113,12	V	0,00	V	1,23	V	146,48	V	32435	V
2022/07/20 22	SR	26,41	V	0,26	V	95,41	V	0,00	V	1,19	V	146,84	V	32027	V
2022/07/20 23	SR	4,82	V	0,25	V	158,27	V	0,08	V	1,63	V	145,41	V	32772	V
2022/07/20 24	SR	27,40	V	0,29	V	116,32	V	0,10	V	1,78	V	144,29	V	32346	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.8-106.9	0.2-2.0	76.3-161.5	0.0-0.4	1.0-2.1	144.3-149.2	31723.6-32787.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34	0.4	112.8	0.1	1.4	146.7	32235.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/21 01	SR	53,41	V	0,37	V	93,07	V	0,08	V	1,57	V	143,75	V	32068	V
2022/07/21 02	SR	78,54	V	0,57	V	86,01	V	0,05	V	1,40	V	143,56	V	31708	V
2022/07/21 03	SR	47,70	V	0,30	V	94,64	V	0,06	V	1,44	V	144,06	V	31811	V
2022/07/21 04	SR	75,92	V	0,44	V	80,86	V	0,06	V	1,38	V	144,44	V	31638	V
2022/07/21 05	SR	53,30	V	0,31	V	89,10	V	0,03	V	1,33	V	144,61	V	31678	V
2022/07/21 06	SR	31,03	V	0,25	V	107,51	V	0,02	V	1,38	V	145,19	V	32158	V
2022/07/21 07	SR	56,11	V	0,31	V	86,81	V	0,06	V	1,25	V	145,94	V	31878	V
2022/07/21 08	SR	48,77	V	0,30	V	86,22	V	0,06	V	1,29	V	146,20	V	31711	V
2022/07/21 09	SR	44,84	V	0,29	V	87,82	V	0,08	V	1,29	V	146,61	V	31683	V
2022/07/21 10	SR	29,85	V	0,25	V	102,26	V	0,15	V	2,42	V	146,80	V	31810	V
2022/07/21 11	SR	36,74	V	0,26	V	86,43	V	0,02	V	3,80	V	142,98	V	31651	V
2022/07/21 12	SR	37,44	V	0,25	V	83,20	V	0,02	V	1,23	V	142,49	V	31788	V
2022/07/21 13	SR	32,68	V	0,25	V	85,91	V	0,01	V	1,11	V	143,00	V	31833	V
2022/07/21 14	SR	15,09	V	0,24	V	103,04	V	0,03	V	1,21	V	143,47	V	32218	V
2022/07/21 15	SR	13,69	V	0,24	V	116,79	V	0,08	V	1,31	V	143,90	V	32314	V
2022/07/21 16	SR	19,07	V	0,23	V	121,93	V	1,69	V	4,69	V	143,72	V	31680	V
2022/07/21 17	SR	21,06	V	0,26	V	128,29	V	1,25	V	1,49	V	141,68	V	32207	V
2022/07/21 18	SR	37,40	V	0,40	V	108,89	V	1,13	V	1,26	V	141,16	V	32093	V
2022/07/21 19	SR	36,13	V	0,33	V	102,18	V	1,28	V	1,12	V	141,15	V	31939	V
2022/07/21 20	SR	21,55	V	0,28	V	110,51	V	1,35	V	1,19	V	141,42	V	32180	V
2022/07/21 21	SR	18,06	V	0,28	V	113,77	V	1,34	V	1,16	V	141,39	V	32133	V
2022/07/21 22	SR	17,92	V	0,28	V	114,51	V	1,60	V	1,08	V	141,45	V	32167	V
2022/07/21 23	SR	9,88	V	0,26	V	130,81	V	1,62	V	1,44	V	142,20	V	32633	V
2022/07/21 24	SR	18,85	V	0,28	V	117,09	V	1,34	V	1,28	V	142,28	V	32366	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.9-78.5	0.2-0.6	80.9-130.8	0.0-1.7	1.1-4.7	141.2-146.8	31638.5-32632.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.6	0.3	101.6	0.6	1.6	143.5	31972.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/22 01	SR	5,24	V	0,25	V	130,99	V	1,43	V	1,12	V	142,27	V	32843	V
2022/07/22 02	SR	2,00	V	0,26	V	158,03	V	1,36	V	1,30	V	143,10	V	33659	V
2022/07/22 03	SR	6,34	V	0,25	V	145,00	V	1,06	V	1,27	V	143,04	V	32696	V
2022/07/22 04	SR	51,28	V	0,59	V	105,01	V	1,11	V	1,29	V	141,76	V	31517	V
2022/07/22 05	SR	54,45	V	0,41	V	97,72	V	0,83	V	1,27	V	141,52	V	31172	V
2022/07/22 06	SR	24,03	V	0,27	V	117,30	V	0,54	V	1,39	V	142,52	V	31902	V
2022/07/22 07	SR	22,05	V	0,29	V	125,23	V	0,44	V	1,53	V	143,16	V	32013	V
2022/07/22 08	SR	34,17	V	0,48	V	130,97	V	0,41	V	1,62	V	143,86	V	32180	V
2022/07/22 09	SR	72,37	V	0,82	V	110,14	V	0,55	V	1,46	V	143,06	V	31473	V
2022/07/22 10	SR	45,03	V	0,42	V	116,10	V	1,97	V	1,14	V	140,75	V	31416	V
2022/07/22 11	SR	27,65	V	0,28	V	120,18	V	1,62	V	1,23	V	139,76	V	31908	V
2022/07/22 12	SR	50,32	V	0,38	V	115,67	V	2,01	V	1,17	V	140,22	V	32219	V
2022/07/22 13	SR	39,58	V	0,36	V	111,95	V	1,73	V	1,05	V	140,34	V	32139	V
2022/07/22 14	SR	21,59	V	0,25	V	117,06	V	1,10	V	1,07	V	141,11	V	31869	V
2022/07/22 15	SR	13,52	V	0,24	V	124,50	V	1,04	V	1,16	V	142,07	V	31269	V
2022/07/22 16	SR	44,98	V	0,42	V	117,29	V	0,81	V	1,56	V	142,80	V	31175	V
2022/07/22 17	SR	118,59	V	1,87	V	101,66	V	1,27	V	1,47	V	140,95	V	30395	V
2022/07/22 18	SR	39,30	V	0,37	V	112,19	V	1,20	V	1,71	V	141,59	V	31117	V
2022/07/22 19	SR	53,56	V	0,70	V	116,91	V	1,14	V	1,69	V	141,72	V	30963	V
2022/07/22 20	SR	13,81	V	0,25	V	134,22	V	0,96	V	1,67	V	142,63	V	31487	V
2022/07/22 21	SR	4,91	V	0,25	V	135,54	V	1,10	V	1,56	V	142,98	V	31963	V
2022/07/22 22	SR	1,13	V	0,25	V	147,65	V	0,94	V	1,46	V	143,23	V	32960	V
2022/07/22 23	SR	3,63	V	0,24	V	132,62	V	0,96	V	1,40	V	143,46	V	32726	V
2022/07/22 24	SR	5,02	V	0,24	V	128,77	V	0,86	V	1,29	V	143,62	V	32845	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.1-118.6	0.2-1.9	97.7-158.0	0.4-2.0	1.0-1.7	139.8-143.9	30394.8-33659.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.4	0.4	123	1.1	1.4	142.1	31912.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/23 01	SR	4,77	V	0,24	V	133,38	V	0,83	V	1,37	V	143,96	V	32983	V
2022/07/23 02	SR	4,61	V	0,24	V	131,27	V	0,73	V	1,29	V	144,36	V	32991	V
2022/07/23 03	SR	4,26	V	0,28	V	136,07	V	0,80	V	1,42	V	144,59	V	33050	V
2022/07/23 04	SR	4,72	V	0,28	V	140,49	V	0,78	V	1,44	V	144,82	V	33122	V
2022/07/23 05	SR	10,62	V	0,27	V	129,05	V	0,54	V	1,49	V	144,76	V	32833	V
2022/07/23 06	SR	13,21	V	0,28	V	122,06	V	0,55	V	1,50	V	145,15	V	32651	V
2022/07/23 07	SR	19,28	V	0,31	V	123,65	V	0,03	V	1,56	V	145,40	V	32702	V
2022/07/23 08	SR	18,09	V	0,28	V	126,44	V	0,03	V	1,66	V	145,39	V	32322	V
2022/07/23 09	SR	38,04	V	0,28	V	95,69	V	0,02	V	1,57	V	143,67	V	30782	V
2022/07/23 10	SR	40,46	V	0,33	V	96,62	V	0,03	V	1,42	V	140,71	V	30979	V
2022/07/23 11	SR	65,93	V	0,44	V	93,32	V	0,10	V	1,48	V	140,88	V	31266	V
2022/07/23 12	SR	61,88	V	0,38	V	96,56	V	0,09	V	1,67	V	141,80	V	31577	V
2022/07/23 13	SR	57,01	V	0,36	V	87,29	V	0,04	V	1,48	V	142,89	V	31410	V
2022/07/23 14	SR	51,53	V	0,38	V	97,83	V	0,03	V	1,29	V	143,42	V	31679	V
2022/07/23 15	SR	22,28	V	0,27	V	124,25	V	0,21	V	1,61	V	144,81	V	32322	V
2022/07/23 16	SR	32,43	V	0,25	V	101,56	V	0,15	V	1,47	V	144,85	V	31882	V
2022/07/23 17	SR	24,84	V	0,25	V	104,73	V	0,09	V	1,36	V	144,93	V	31949	V
2022/07/23 18	SR	9,83	V	0,24	V	128,23	V	0,20	V	1,45	V	145,78	V	32407	V
2022/07/23 19	SR	14,72	V	0,24	V	120,25	V	0,16	V	1,41	V	146,08	V	32220	V
2022/07/23 20	SR	15,09	V	0,24	V	112,86	V	0,09	V	1,38	V	146,18	V	32166	V
2022/07/23 21	SR	18,75	V	0,25	V	103,96	V	0,05	V	1,41	V	146,23	V	31849	V
2022/07/23 22	SR	25,73	V	0,26	V	106,95	V	0,09	V	1,44	V	146,34	V	31811	V
2022/07/23 23	SR	35,43	V	0,29	V	93,78	V	0,09	V	1,15	V	146,32	V	31453	V
2022/07/23 24	SR	119,23	V	1,53	V	71,50	V	0,29	V	1,21	V	145,87	V	30888	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.3-119.2	0.2-1.5	71.5-140.5	0.0-0.8	1.1-1.7	140.7-146.3	30782.2-33122.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	29.7	0.3	111.6	0.3	1.4	144.6	32053.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pizz

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/24 01	SR	74,90	V	0,56	V	74,71	V	0,10	V	1,22	V	144,73	V	30827	V
2022/07/24 02	SR	22,71	V	0,26	V	99,99	V	0,09	V	1,47	V	145,40	V	31864	V
2022/07/24 03	SR	15,64	V	0,25	V	106,36	V	0,10	V	1,51	V	146,30	V	32112	V
2022/07/24 04	SR	17,45	V	0,27	V	107,51	V	0,05	V	1,64	V	146,91	V	32252	V
2022/07/24 05	SR	18,73	V	0,31	V	109,32	V	0,05	V	1,61	V	147,39	V	32169	V
2022/07/24 06	SR	27,14	V	0,28	V	101,04	V	0,04	V	1,83	V	146,86	V	31983	V
2022/07/24 07	SR	16,03	V	0,28	V	112,98	V	0,03	V	1,74	V	144,01	V	32793	V
2022/07/24 08	SR	14,61	V	0,27	V	113,50	V	0,02	V	1,60	V	144,16	V	32729	V
2022/07/24 09	SR	13,22	V	0,26	V	116,71	V	0,03	V	1,73	V	144,73	V	32591	V
2022/07/24 10	SR	15,97	V	0,25	V	110,40	V	0,04	V	1,71	V	145,08	V	32204	V
2022/07/24 11	SR	15,55	V	0,25	V	113,45	V	0,02	V	1,81	V	145,67	V	32416	V
2022/07/24 12	SR	28,33	V	0,25	V	101,85	V	0,02	V	1,68	V	146,21	V	32173	V
2022/07/24 13	SR	35,75	V	0,29	V	95,76	V	0,05	V	1,76	V	146,70	V	32096	V
2022/07/24 14	SR	20,11	V	0,24	V	113,18	V	0,10	V	1,74	V	147,28	V	32066	V
2022/07/24 15	SR	40,37	V	0,26	V	97,33	V	0,05	V	1,80	V	147,81	V	32079	V
2022/07/24 16	SR	27,88	V	0,24	V	108,73	V	0,07	V	1,75	V	148,09	V	32018	V
2022/07/24 17	SR	18,47	V	0,25	V	122,89	V	0,07	V	1,95	V	148,25	V	32040	V
2022/07/24 18	SR	15,48	V	0,23	V	119,74	V	0,10	V	6,26	V	147,09	V	31743	V
2022/07/24 19	SR	8,54	V	0,26	V	161,67	V	0,29	V	1,89	V	145,96	V	32435	V
2022/07/24 20	SR	5,94	V	0,27	V	162,49	V	0,31	V	1,79	V	145,74	V	32680	V
2022/07/24 21	SR	18,41	V	0,29	V	130,82	V	0,26	V	1,78	V	146,15	V	32249	V
2022/07/24 22	SR	40,94	V	0,33	V	100,28	V	0,20	V	1,67	V	146,41	V	31934	V
2022/07/24 23	SR	17,00	V	0,27	V	126,30	V	0,33	V	1,67	V	146,24	V	32334	V
2022/07/24 24	SR	15,45	V	0,27	V	126,47	V	0,30	V	1,73	V	146,37	V	32271	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-74.9	0.2-0.6	74.7-162.5	0.0-0.3	1.2-6.3	144.0-148.2	30827.0-32793.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.7	0.3	113.9	0.1	1.9	146.2	32169.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pata

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/25 01	SR	62,78	V	0,82	V	94,25	V	0,34	V	1,60	V	146,24	V	31681	V
2022/07/25 02	SR	37,51	V	0,30	V	101,63	V	0,24	V	1,64	V	145,94	V	31641	V
2022/07/25 03	SR	26,93	V	0,32	V	113,95	V	0,32	V	1,71	V	146,26	V	31928	V
2022/07/25 04	SR	21,61	V	0,29	V	117,62	V	0,26	V	1,51	V	146,94	V	31994	V
2022/07/25 05	SR	21,19	V	0,28	V	118,25	V	0,21	V	1,66	V	147,27	V	32058	V
2022/07/25 06	SR	47,73	V	0,30	V	93,23	V	0,27	V	1,49	V	147,08	V	31642	V
2022/07/25 07	SR	30,50	V	0,29	V	105,66	V	0,06	V	1,58	V	147,38	V	31941	V
2022/07/25 08	SR	25,46	V	0,25	V	110,41	V	0,42	V	1,87	V	145,45	V	31638	V
2022/07/25 09	SR	40,85	V	0,33	V	103,33	V	0,44	V	1,52	V	142,68	V	31586	V
2022/07/25 10	SR	53,67	V	0,33	V	92,09	V	0,50	V	1,40	V	142,13	V	31074	V
2022/07/25 11	SR	30,48	V	0,27	V	104,25	V	0,44	V	1,38	V	142,81	V	31462	V
2022/07/25 12	SR	24,70	V	0,25	V	106,00	V	0,26	V	1,44	V	143,66	V	31546	V
2022/07/25 13	SR	24,17	V	0,25	V	104,65	V	0,08	V	1,33	V	144,18	V	31694	V
2022/07/25 14	SR	26,38	V	0,25	V	97,85	V	0,13	V	1,38	V	144,52	V	31747	V
2022/07/25 15	SR	25,11	V	0,24	V	91,37	V	0,31	V	1,42	V	145,26	V	31554	V
2022/07/25 16	SR	25,54	V	0,27	V	91,01	V	0,53	V	1,60	V	146,19	V	31393	V
2022/07/25 17	SR	118,24	V	2,31	V	77,25	V	1,09	V	2,15	V	147,30	V	30869	V
2022/07/25 18	SR	113,56	V	3,40	V	94,72	V	1,27	V	2,12	V	147,94	V	30902	V
2022/07/25 19	SR	140,14	V	2,87	V	88,16	V	0,45	V	2,28	V	147,85	V	31073	V
2022/07/25 20	SR	47,68	V	0,39	V	101,42	V	0,00	V	1,94	V	148,04	V	31526	V
2022/07/25 21	SR	16,61	V	0,25	V	110,11	V	0,00	V	1,71	V	147,98	V	32054	V
2022/07/25 22	SR	10,95	V	0,25	V	108,50	V	0,00	V	1,56	V	147,64	V	32067	V
2022/07/25 23	SR	10,98	V	0,25	V	103,86	V	0,00	V	1,32	V	147,01	V	31852	V
2022/07/25 24	SR	18,91	V	0,25	V	95,01	V	0,00	V	1,45	V	147,49	V	31971	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.0-140.1	0.2-3.4	77.3-118.2	0.0-1.3	1.3-2.3	142.1-148.0	30869.3-32066.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.7	0.6	101	0.3	1.6	146.1	31620.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Duke

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]