

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/16 01	SR	31,86	V	0,28	V	103,65	V	0,00	V	0,83	V	139,02	V	31485	V
2022/05/16 02	SR	28,83	V	0,28	V	110,39	V	0,01	V	0,86	V	139,87	V	31764	V
2022/05/16 03	SR	28,22	V	0,28	V	112,65	V	0,00	V	0,86	V	140,27	V	31738	V
2022/05/16 04	SR	28,09	V	0,29	V	107,57	V	0,01	V	0,87	V	140,87	V	31996	V
2022/05/16 05	SR	29,82	V	0,28	V	97,56	V	0,01	V	0,92	V	141,68	V	32071	V
2022/05/16 06	SR	37,20	V	0,30	V	88,44	V	0,00	V	0,88	V	142,08	V	32147	V
2022/05/16 07	SR	52,93	V	0,37	V	67,11	V	0,00	V	0,95	V	142,08	V	31498	V
2022/05/16 08	SR	68,30	V	0,43	V	60,53	V	0,00	V	0,74	V	139,35	V	30844	V
2022/05/16 09	SR	77,12	V	0,49	V	57,50	V	0,00	V	0,74	V	139,20	V	30775	V
2022/05/16 10	SR	93,80	V	0,58	V	52,72	V	0,00	V	0,77	V	139,76	V	30760	V
2022/05/16 11	SR	115,20	V	0,88	V	50,61	V	0,01	V	0,65	V	139,71	V	30208	V
2022/05/16 12	SR	83,25	V	0,54	V	57,82	V	0,00	V	0,65	V	139,87	V	30441	V
2022/05/16 13	SR	118,53	V	0,82	V	50,33	V	0,02	V	0,66	V	139,99	V	30340	V
2022/05/16 14	SR	113,27	V	0,83	V	53,57	V	0,02	V	0,71	V	141,05	V	30794	V
2022/05/16 15	SR	75,33	V	0,59	V	76,83	V	0,01	V	0,74	V	142,05	V	31367	V
2022/05/16 16	SR	64,07	V	0,45	V	76,56	V	0,00	V	0,75	V	142,93	V	31461	V
2022/05/16 17	SR	54,18	V	0,39	V	79,87	V	0,00	V	0,78	V	143,37	V	31384	V
2022/05/16 18	SR	74,10	V	0,49	V	70,94	V	0,00	V	0,73	V	143,13	V	31160	V
2022/05/16 19	SR	77,54	V	0,53	V	72,23	V	0,00	V	0,71	V	143,66	V	31232	V
2022/05/16 20	SR	82,00	V	0,79	V	71,54	V	0,06	V	0,78	V	143,89	V	31310	V
2022/05/16 21	SR	26,87	V	0,32	V	100,27	V	0,03	V	0,75	V	143,87	V	31896	V
2022/05/16 22	SR	60,29	V	0,46	V	70,56	V	0,01	V	0,79	V	143,41	V	30987	V
2022/05/16 23	SR	81,36	V	0,54	V	59,12	V	0,01	V	0,63	V	140,59	V	30652	V
2022/05/16 24	SR	55,41	V	0,38	V	67,18	V	0,01	V	0,62	V	140,14	V	30874	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.9-118.5	0.3-0.9	50.3-112.7	0.0-0.1	0.6-1.0	139.0-143.9	30208.0-32146.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.9	0.5	75.6	0	0.8	141.3	31216
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/17 01	SR	36,40	V	0,32	V	76,74	V	0,02	V	0,69	V	140,12	V	31129	V
2022/05/17 02	SR	55,77	V	0,39	V	64,57	V	0,02	V	0,62	V	140,40	V	30808	V
2022/05/17 03	SR	56,80	V	0,38	V	60,94	V	0,01	V	0,62	V	140,13	V	30479	V
2022/05/17 04	SR	43,33	V	0,35	V	69,68	V	0,00	V	0,62	V	140,31	V	30919	V
2022/05/17 05	SR	50,57	V	0,38	V	67,50	V	0,00	V	0,69	V	141,43	V	31327	V
2022/05/17 06	SR	57,56	V	0,40	V	61,27	V	0,01	V	0,75	V	142,25	V	31455	V
2022/05/17 07	SR	56,56	V	0,41	V	59,83	V	0,00	V	1,20	V	142,02	V	31431	V
2022/05/17 08	SR	63,85	V	0,45	V	55,89	V	0,00	V	0,76	V	141,35	V	31454	V
2022/05/17 09	SR	98,82	V	0,67	V	49,58	V	0,00	V	0,74	V	141,90	V	31280	V
2022/05/17 10	SR	75,15	V	0,47	V	54,71	V	0,00	V	0,70	V	142,11	V	31000	V
2022/05/17 11	SR	95,34	V	0,70	V	50,71	V	0,00	V	0,70	V	142,92	V	30967	V
2022/05/17 12	SR	127,38	V	1,30	V	47,62	V	0,06	V	0,66	V	143,78	V	30813	V
2022/05/17 13	SR	128,43	V	1,39	V	50,97	V	0,04	V	0,69	V	144,28	V	31113	V
2022/05/17 14	SR	114,89	V	1,37	V	56,89	V	0,03	V	0,71	V	144,68	V	31191	V
2022/05/17 15	SR	78,77	V	0,81	V	65,05	V	0,01	V	0,69	V	145,13	V	31372	V
2022/05/17 16	SR	16,09	V	0,27	V	104,15	V	0,00	V	0,76	V	145,48	V	31834	V
2022/05/17 17	SR	72,87	V	0,80	V	69,16	V	0,04	V	0,80	V	145,32	V	31433	V
2022/05/17 18	SR	98,51	V	0,80	V	54,03	V	0,03	V	0,73	V	145,14	V	31220	V
2022/05/17 19	SR	93,59	V	0,71	V	57,55	V	0,01	V	0,70	V	145,27	V	31290	V
2022/05/17 20	SR	50,32	V	0,47	V	72,44	V	0,02	V	0,69	V	144,96	V	31432	V
2022/05/17 21	SR	61,45	V	0,39	V	65,37	V	0,00	V	0,65	V	144,41	V	30795	V
2022/05/17 22	SR	48,11	V	0,35	V	78,23	V	0,00	V	0,72	V	142,66	V	30484	V
2022/05/17 23	SR	40,63	V	0,32	V	87,91	V	0,00	V	0,68	V	139,89	V	30627	V
2022/05/17 24	SR	53,02	V	0,45	V	81,86	V	0,00	V	0,71	V	140,46	V	31301	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.1-128.4	0.3-1.4	47.6-104.1	0.0-0.1	0.6-1.2	139.9-145.5	30479.2-31834.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.8	0.6	65.1	0	0.7	142.8	31131.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/18 01	SR	61,72	V	0,46	V	74,49	V	0,00	V	0,70	V	141,11	V	31016	V
2022/05/18 02	SR	75,14	V	0,60	V	72,58	V	0,01	V	0,63	V	140,73	V	30715	V
2022/05/18 03	SR	52,69	V	0,35	V	81,24	V	0,00	V	0,68	V	140,74	V	30878	V
2022/05/18 04	SR	52,75	V	0,33	V	79,11	V	0,00	V	0,69	V	140,90	V	30731	V
2022/05/18 05	SR	80,02	V	0,60	V	73,77	V	0,01	V	0,65	V	141,01	V	30456	V
2022/05/18 06	SR	44,26	V	0,43	V	92,16	V	0,01	V	0,76	V	141,79	V	31182	V
2022/05/18 07	SR	24,49	V	0,30	V	106,06	V	0,00	V	0,85	V	143,22	V	32513	V
2022/05/18 08	SR	22,78	V	0,29	V	105,67	V	0,00	V	0,82	V	144,08	V	32022	V
2022/05/18 09	SR	25,68	V	0,29	V	98,12	V	0,00	V	0,80	V	144,33	V	31644	V
2022/05/18 10	SR	19,32	V	0,29	V	111,66	V	0,00	V	0,86	V	144,73	V	31846	V
2022/05/18 11	SR	52,28	V	1,03	V	92,16	V	0,13	V	0,74	V	144,21	V	31169	V
2022/05/18 12	SR	21,02	V	0,29	V	103,30	V	0,00	V	0,75	V	144,20	V	31554	V
2022/05/18 13	SR	14,26	V	0,28	V	112,77	V	0,00	V	0,75	V	144,54	V	31704	V
2022/05/18 14	SR	7,63	V	0,28	V	125,10	V	0,02	V	0,77	V	145,15	V	32214	V
2022/05/18 15	SR	14,87	V	0,29	V	115,65	V	0,02	V	3,19	V	143,77	V	31652	V
2022/05/18 16	SR	20,68	V	0,30	V	112,33	V	0,02	V	1,03	V	137,29	V	30767	V
2022/05/18 17	SR	34,41	V	0,40	V	97,89	V	0,01	V	0,86	V	136,40	V	31014	V
2022/05/18 18	SR	53,49	V	0,50	V	76,64	V	0,01	V	0,80	V	136,83	V	30712	V
2022/05/18 19	SR	39,46	V	0,34	V	78,45	V	0,01	V	0,73	V	137,76	V	30892	V
2022/05/18 20	SR	130,49	V	1,06	V	49,33	V	0,08	V	0,60	V	138,34	V	30360	V
2022/05/18 21	SR	112,61	V	1,85	V	67,76	V	0,27	V	0,58	V	138,24	V	30399	V
2022/05/18 22	SR	78,90	V	0,70	V	69,56	V	0,05	V	0,60	V	138,76	V	30494	V
2022/05/18 23	SR	54,11	V	0,58	V	85,37	V	0,07	V	0,60	V	138,30	V	31215	V
2022/05/18 24	SR	21,02	V	0,31	V	109,58	V	0,05	V	0,59	V	139,08	V	31859	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.6-130.5	0.3-1.9	49.3-125.1	0.0-0.3	0.6-3.2	136.4-145.2	30359.8-32512.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.4	0.5	91.3	0	0.8	141.1	31208.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/19 01	SR	17,74	V	0,29	V	111,43	V	0,00	V	0,64	V	139,53	V	31903	V
2022/05/19 02	SR	25,48	V	0,29	V	95,48	V	0,01	V	0,60	V	139,32	V	31143	V
2022/05/19 03	SR	25,96	V	0,29	V	95,92	V	0,01	V	0,58	V	139,15	V	30907	V
2022/05/19 04	SR	15,54	V	0,29	V	109,73	V	0,00	V	0,65	V	139,64	V	31396	V
2022/05/19 05	SR	13,51	V	0,29	V	113,93	V	0,00	V	0,68	V	140,33	V	31596	V
2022/05/19 06	SR	62,35	V	1,21	V	81,88	V	0,16	V	0,67	V	140,08	V	30711	V
2022/05/19 07	SR	84,01	V	0,70	V	60,54	V	0,02	V	0,62	V	139,44	V	30726	V
2022/05/19 08	SR	35,38	V	0,31	V	80,09	V	0,00	V	0,67	V	139,09	V	30921	V
2022/05/19 09	SR	32,19	V	0,46	V	93,02	V	0,01	V	0,67	V	138,25	V	31362	V
2022/05/19 10	SR	19,58	V	0,28	V	101,37	V	0,00	V	0,69	V	138,97	V	31808	V
2022/05/19 11	SR	21,70	V	0,27	V	96,15	V	0,00	V	0,71	V	139,73	V	31703	V
2022/05/19 12	SR	23,42	V	0,27	V	93,84	V	0,00	V	0,66	V	140,08	V	31612	V
2022/05/19 13	SR	24,79	V	0,26	V	92,41	V	0,00	V	0,69	V	140,53	V	31794	V
2022/05/19 14	SR	40,91	V	0,34	V	74,77	V	0,00	V	0,68	V	141,03	V	31578	V
2022/05/19 15	SR	130,68	V	1,54	V	47,42	V	0,15	V	0,61	V	141,31	V	30829	V
2022/05/19 16	SR	79,09	V	0,82	V	63,38	V	0,04	V	0,71	V	140,67	V	31173	V
2022/05/19 17	SR	89,53	V	0,68	V	63,74	V	0,00	V	0,61	V	140,56	V	31719	V
2022/05/19 18	SR	114,08	V	1,47	V	70,14	V	0,01	V	0,60	V	141,38	V	32053	V
2022/05/19 19	SR	78,78	V	0,98	V	81,64	V	0,00	V	0,57	V	141,94	V	32206	V
2022/05/19 20	SR	49,52	V	0,48	V	88,76	V	0,00	V	0,64	V	141,97	V	32354	V
2022/05/19 21	SR	23,32	V	0,31	V	109,95	V	0,00	V	0,68	V	141,42	V	32674	V
2022/05/19 22	SR	68,79	V	0,42	V	71,85	V	0,00	V	0,60	V	140,14	V	31010	V
2022/05/19 23	SR	137,93	V	1,84	V	51,69	V	0,21	V	0,53	V	138,34	V	30408	V
2022/05/19 24	SR	52,95	V	0,43	V	77,20	V	0,01	V	0,55	V	137,88	V	30876	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.5-137.9	0.3-1.8	47.4-113.9	0.0-0.2	0.5-0.7	137.9-142.0	30407.7-32674.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.8	0.6	84.4	0	0.6	140	31436
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/20

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/20 01	SR	29,95	V	0,29	V	93,70	V	0,00	V	0,62	V	139,21	V	31737	V
2022/05/20 02	SR	18,17	V	0,26	V	104,62	V	0,00	V	0,70	V	140,63	V	32237	V
2022/05/20 03	SR	33,42	V	0,31	V	86,66	V	0,00	V	0,63	V	141,22	V	31693	V
2022/05/20 04	SR	39,27	V	0,36	V	80,01	V	0,00	V	0,63	V	141,06	V	31318	V
2022/05/20 05	SR	40,29	V	0,43	V	86,08	V	0,01	V	0,67	V	141,75	V	31637	V
2022/05/20 06	SR	64,80	V	0,44	V	62,86	V	0,00	V	0,60	V	141,72	V	31038	V
2022/05/20 07	SR	52,42	V	0,51	V	65,61	V	0,02	V	0,66	V	141,94	V	31289	V
2022/05/20 08	SR	43,00	V	0,32	V	69,09	V	0,00	V	0,63	V	142,58	V	30983	V
2022/05/20 09	SR	26,08	V	0,30	V	85,08	V	0,00	V	0,68	V	143,06	V	31391	V
2022/05/20 10	SR	21,24	V	0,28	V	94,07	V	0,00	V	0,65	V	143,76	V	31661	V
2022/05/20 11	SR	17,74	V	0,27	V	99,23	V	0,00	V	0,85	V	144,53	V	31944	V
2022/05/20 12	SR	17,99	V	0,25	V	95,77	V	0,00	V	0,71	V	142,27	V	31494	V
2022/05/20 13	SR	50,66	V	0,50	V	70,77	V	0,02	V	0,70	V	141,16	V	31148	V
2022/05/20 14	SR	28,15	V	0,31	V	84,57	V	0,00	V	0,74	V	141,48	V	31727	V
2022/05/20 15	SR	120,91	V	0,94	V	44,49	V	0,05	V	0,60	V	141,28	V	30605	V
2022/05/20 16	SR	118,45	V	0,75	V	48,11	V	0,01	V	0,68	V	141,42	V	30584	V
2022/05/20 17	SR	81,90	V	0,55	V	58,72	V	0,00	V	0,59	V	141,24	V	30738	V
2022/05/20 18	SR	26,73	V	0,29	V	90,25	V	0,00	V	0,74	V	141,89	V	31518	V
2022/05/20 19	SR	22,07	V	0,29	V	90,79	V	0,00	V	0,80	V	143,26	V	31848	V
2022/05/20 20	SR	56,22	V	0,66	V	69,01	V	0,08	V	0,74	V	143,74	V	31526	V
2022/05/20 21	SR	43,59	V	0,33	V	74,90	V	0,01	V	0,69	V	143,82	V	31607	V
2022/05/20 22	SR	25,02	V	0,30	V	89,92	V	0,00	V	0,68	V	144,44	V	32169	V
2022/05/20 23	SR	19,34	V	0,30	V	100,03	V	0,01	V	0,68	V	144,36	V	32402	V
2022/05/20 24	SR	15,98	V	0,29	V	101,65	V	0,02	V	0,65	V	143,42	V	32033	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.0-120.9	0.3-0.9	44.5-104.6	0.0-0.1	0.6-0.9	139.2-144.5	30583.8-32401.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.2	0.4	81.1	0	0.7	142.3	31513.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/21 01	SR	16,76	V	0,30	V	96,96	V	0,03	V	0,62	V	142,62	V	31788	V
2022/05/21 02	SR	33,42	V	0,33	V	75,14	V	0,03	V	0,60	V	142,15	V	31312	V
2022/05/21 03	SR	82,69	V	0,59	V	52,79	V	0,03	V	0,54	V	141,46	V	30540	V
2022/05/21 04	SR	90,90	V	0,62	V	52,45	V	0,07	V	0,57	V	141,27	V	30797	V
2022/05/21 05	SR	84,21	V	0,67	V	52,64	V	0,09	V	0,57	V	141,86	V	30844	V
2022/05/21 06	SR	37,65	V	0,36	V	76,75	V	0,06	V	0,66	V	143,06	V	31512	V
2022/05/21 07	SR	45,43	V	0,42	V	75,21	V	0,00	V	0,78	V	143,64	V	30421	V
2022/05/21 08	SR	26,69	V	0,29	V	89,91	V	0,00	V	0,69	V	141,00	V	30248	V
2022/05/21 09	SR	47,68	V	0,40	V	67,19	V	0,01	V	0,65	V	140,35	V	29741	V
2022/05/21 10	SR	37,47	V	0,30	V	77,41	V	0,00	V	0,62	V	140,45	V	30030	V
2022/05/21 11	SR	39,85	V	0,46	V	74,20	V	0,01	V	0,56	NV	140,56	V	29979	V
2022/05/21 12	SR	29,74	V	0,29	V	84,46	V	0,00	V	0,66	V	140,93	V	30235	V
2022/05/21 13	SR	34,92	V	0,33	V	78,06	V	0,00	V	0,68	V	142,23	V	30631	V
2022/05/21 14	SR	25,48	V	0,29	V	86,05	V	0,00	V	0,78	V	143,11	V	31207	V
2022/05/21 15	SR	31,85	V	0,31	V	82,17	V	0,00	V	0,76	V	144,09	V	30698	V
2022/05/21 16	SR	34,11	V	0,38	V	80,80	V	0,01	V	0,76	V	144,41	V	30733	V
2022/05/21 17	SR	18,13	V	0,27	V	100,51	V	0,00	V	0,73	V	144,90	V	31077	V
2022/05/21 18	SR	16,64	V	0,30	V	105,26	V	0,01	V	0,78	V	145,65	V	31449	V
2022/05/21 19	SR	30,27	V	0,32	V	83,79	V	0,06	V	0,70	V	145,66	V	30805	V
2022/05/21 20	SR	46,77	V	0,42	V	73,33	V	0,14	V	0,69	V	145,42	V	30368	V
2022/05/21 21	SR	44,63	V	0,35	V	72,08	V	0,14	V	0,78	V	145,73	V	30740	V
2022/05/21 22	SR	83,09	V	0,68	V	54,53	V	0,28	V	0,83	V	144,90	V	30140	V
2022/05/21 23	SR	71,80	V	0,76	V	61,53	V	0,32	V	0,68	V	142,40	V	29887	V
2022/05/21 24	SR	47,14	V	0,40	V	70,17	V	0,29	V	0,69	V	142,33	V	30249	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.6-90.9	0.3-0.8	52.5-105.3	0.0-0.3	0.5-0.8	140.3-145.7	29741.3-31787.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.1	0.4	76	0.1	0.7	142.9	30643.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Full

RESPONSABILE IMPIANTO:

Full

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/22 01	SR	47,68	V	0,36	V	72,99	V	0,09	V	0,71	V	142,70	V	30364	V
2022/05/22 02	SR	54,23	V	0,36	V	67,97	V	0,00	V	0,71	V	142,71	V	30227	V
2022/05/22 03	SR	36,18	V	0,30	V	79,79	V	0,00	V	0,68	V	142,82	V	30636	V
2022/05/22 04	SR	38,59	V	0,31	V	74,82	V	0,00	V	0,74	V	143,78	V	30892	V
2022/05/22 05	SR	42,85	V	0,30	V	71,47	V	0,00	V	0,72	V	144,61	V	30915	V
2022/05/22 06	SR	43,66	V	0,34	V	73,04	V	0,00	V	0,76	V	145,11	V	31056	V
2022/05/22 07	SR	57,07	V	0,39	V	65,43	V	0,00	V	0,70	V	145,32	V	31622	V
2022/05/22 08	SR	89,62	V	0,56	V	57,37	V	0,00	V	0,64	V	145,45	V	31208	V
2022/05/22 09	SR	84,95	V	0,95	V	63,08	V	0,11	V	0,77	V	144,96	V	30933	V
2022/05/22 10	SR	31,11	V	0,29	V	90,23	V	0,03	V	0,76	V	143,69	V	31933	V
2022/05/22 11	SR	40,61	V	0,31	V	82,98	V	0,13	V	0,75	V	143,97	V	32075	V
2022/05/22 12	SR	27,74	V	0,29	V	95,00	V	0,05	V	0,73	V	144,42	V	32183	V
2022/05/22 13	SR	17,33	V	0,28	V	115,71	V	0,00	V	0,73	V	144,74	V	32384	V
2022/05/22 14	SR	14,72	V	0,27	V	120,71	V	0,00	V	0,76	V	145,03	V	32263	V
2022/05/22 15	SR	21,60	V	0,27	V	102,03	V	0,02	V	0,74	V	145,21	V	32103	V
2022/05/22 16	SR	23,13	V	0,27	V	99,41	V	0,11	V	0,70	V	145,53	V	32000	V
2022/05/22 17	SR	41,56	V	0,32	V	79,90	V	0,12	V	0,72	V	145,71	V	31570	V
2022/05/22 18	SR	78,10	V	0,74	V	66,35	V	0,14	V	0,71	V	145,64	V	31207	V
2022/05/22 19	SR	61,32	V	0,41	V	64,65	V	0,28	V	0,68	V	145,44	V	31199	V
2022/05/22 20	SR	64,00	V	0,46	V	67,66	V	0,35	V	0,71	V	146,08	V	31576	V
2022/05/22 21	SR	87,73	V	0,82	V	59,83	V	0,30	V	0,78	V	146,41	V	31756	V
2022/05/22 22	SR	53,27	V	0,37	V	66,99	V	0,31	V	0,70	V	143,79	V	31842	V
2022/05/22 23	SR	65,23	V	0,48	V	65,34	V	0,24	V	0,72	V	142,86	V	32208	V
2022/05/22 24	SR	104,54	V	1,45	V	55,97	V	0,31	V	0,70	V	142,77	V	32016	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.7-104.5	0.3-1.5	56.0-120.7	0.0-0.3	0.6-0.8	142.7-146.4	30226.7-32384.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.1	0.5	77.4	0.1	0.7	144.5	31506.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/23 01	SR	50,69	V	0,39	V	69,75	V	0,13	V	0,69	V	142,64	V	32279	V
2022/05/23 02	SR	57,54	V	0,46	V	70,61	V	0,08	V	0,66	V	142,41	V	31093	V
2022/05/23 03	SR	102,46	V	0,63	V	54,24	V	0,07	V	0,61	V	142,58	V	30721	V
2022/05/23 04	SR	110,50	V	0,60	V	54,17	V	0,03	V	0,66	V	143,43	V	30942	V
2022/05/23 05	SR	52,40	V	0,41	V	78,99	V	0,02	V	0,68	V	144,51	V	31591	V
2022/05/23 06	SR	28,76	V	0,30	V	94,05	V	0,02	V	0,76	V	145,60	V	31761	V
2022/05/23 07	SR	61,53	V	1,47	V	84,42	V	0,15	V	0,86	V	146,09	V	31894	V
2022/05/23 08	SR	44,06	V	0,33	V	79,27	V	0,00	V	0,82	V	146,68	V	32330	V
2022/05/23 09	SR	42,15	V	0,30	V	79,24	V	0,00	V	0,87	V	146,28	V	32374	V
2022/05/23 10	SR	30,71	V	0,27	V	87,91	V	0,00	V	0,72	V	143,68	V	32586	V
2022/05/23 11	SR	21,23	V	0,29	V	102,26	V	0,00	V	0,81	V	143,69	V	32765	V
2022/05/23 12	SR	22,66	V	0,27	V	99,83	V	0,00	V	0,74	V	144,27	V	32855	V
2022/05/23 13	SR	29,42	V	0,28	V	92,00	V	0,00	V	0,77	V	144,68	V	32693	V
2022/05/23 14	SR	37,92	V	0,32	V	80,17	V	0,00	V	2,72	V	144,62	V	32051	V
2022/05/23 15	SR	76,67	V	0,44	V	57,43	V	0,00	V	0,74	V	139,03	V	30537	V
2022/05/23 16	SR	119,21	V	2,07	V	55,32	V	0,86	V	0,66	V	137,36	V	31590	V
2022/05/23 17	SR	123,26	V	1,78	V	54,98	V	0,29	V	0,62	V	137,84	V	31396	V
2022/05/23 18	SR	61,80	V	0,39	V	69,94	V	0,00	V	0,60	V	137,72	V	31997	V
2022/05/23 19	SR	18,98	V	0,28	V	105,65	V	0,00	V	0,74	V	138,71	V	32895	V
2022/05/23 20	SR	58,99	V	0,52	V	77,51	V	0,01	V	0,73	V	139,28	V	32280	V
2022/05/23 21	SR	91,08	V	0,62	V	60,28	V	0,01	V	0,68	V	138,50	V	31742	V
2022/05/23 22	SR	72,35	V	0,53	V	68,50	V	0,00	V	0,67	V	139,25	V	32180	V
2022/05/23 23	SR	51,19	V	0,42	V	83,11	V	0,00	V	0,69	V	140,04	V	32694	V
2022/05/23 24	SR	49,54	V	0,52	V	87,12	V	0,00	V	0,70	V	140,69	V	32786	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.0-123.3	0.3-2.1	54.2-105.7	0.0-0.9	0.6-2.7	137.4-146.7	30537.1-32895.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59	0.6	76.9	0.1	0.8	142.1	32001.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

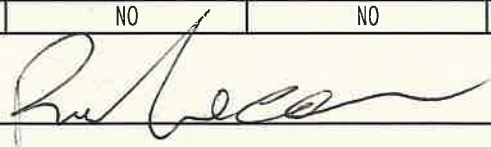

RESPONSABILE IMPIANTO:

