

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/04 01	SR	41,11	V	0,42	V	105,77	V	0,00	V	0,30	V	141,06	V	27294	V
2020/05/04 02	SR	86,80	V	0,91	V	80,73	V	0,00	V	0,28	V	141,44	V	26843	V
2020/05/04 03	SR	68,56	V	0,77	V	87,24	V	0,00	V	0,29	V	141,88	V	27295	V
2020/05/04 04	SR	132,00	V	3,26	V	76,06	V	0,44	V	0,27	V	142,48	V	26874	V
2020/05/04 05	SR	70,95	V	0,96	V	82,93	V	0,03	V	0,31	V	142,48	V	28032	V
2020/05/04 06	SR	117,05	V	1,64	V	69,57	V	0,03	V	0,30	V	142,50	V	27724	V
2020/05/04 07	SR	74,49	V	0,75	V	79,27	V	0,00	V	0,31	V	142,94	V	27706	V
2020/05/04 08	SR	67,67	V	0,66	V	79,30	V	0,00	V	0,33	V	143,41	V	27543	V
2020/05/04 09	SR	51,17	V	0,46	V	81,63	V	0,00	V	0,31	V	140,88	V	27447	V
2020/05/04 10	SR	20,37	V	0,31	V	102,10	V	0,00	V	0,32	V	139,60	V	29272	V
2020/05/04 11	SR	12,88	V	0,28	V	122,20	V	0,00	V	0,33	V	139,99	V	29496	V
2020/05/04 12	SR	38,06	V	0,36	V	88,31	V	0,00	V	0,32	V	140,28	V	29013	V
2020/05/04 13	SR	39,57	V	0,35	V	87,36	V	0,00	V	0,33	V	140,54	V	28938	V
2020/05/04 14	SR	24,66	V	0,31	V	101,86	V	0,00	V	0,33	V	140,99	V	28971	V
2020/05/04 15	SR	6,65	V	0,27	V	141,52	V	0,00	V	0,35	V	140,03	V	29306	V
2020/05/04 16	SR	6,67	V	0,27	V	160,68	V	0,00	V	0,39	V	139,37	V	29428	V
2020/05/04 17	SR	14,41	V	0,25	V	123,56	V	0,00	V	0,37	V	139,12	V	28625	V
2020/05/04 18	SR	21,46	V	0,24	V	106,67	V	0,00	V	0,39	V	138,90	V	28438	V
2020/05/04 19	SR	32,56	V	0,28	V	92,88	V	0,00	V	0,37	V	139,27	V	28337	V
2020/05/04 20	SR	51,32	V	0,38	V	77,18	V	0,00	V	0,38	V	139,37	V	28249	V
2020/05/04 21	SR	67,99	V	0,51	V	64,41	V	0,00	V	0,36	V	139,95	V	28378	V
2020/05/04 22	SR	71,93	V	0,66	V	57,26	V	0,00	V	0,37	V	140,06	V	28254	V
2020/05/04 23	SR	126,28	V	1,56	V	47,30	V	0,00	V	0,35	V	140,58	V	27839	V
2020/05/04 24	SR	93,84	V	1,46	V	69,83	V	0,00	V	0,34	V	141,37	V	28386	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.6-132.0	0.2-3.3	47.3-160.7	0.0-0.4	0.3-0.4	138.9-143.4	26842.8-29496.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.8	0.7	91.1	0	0.3	140.8	28237
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/05 01	SR	55,91	V	0,63	V	75,49	V	0,00	V	0,34	V	141,44	V	28306	V
2020/05/05 02	SR	56,31	V	0,39	V	69,99	V	0,00	V	0,32	V	141,59	V	28251	V
2020/05/05 03	SR	64,77	V	0,53	V	69,77	V	0,00	V	0,34	V	141,75	V	28225	V
2020/05/05 04	SR	72,99	V	0,54	V	61,87	V	0,00	V	0,34	V	142,15	V	28068	V
2020/05/05 05	SR	92,09	V	0,65	V	54,60	V	0,00	V	0,33	V	142,45	V	28039	V
2020/05/05 06	SR	33,00	V	0,41	V	114,42	V	0,00	V	0,37	V	142,00	V	28830	V
2020/05/05 07	SR	28,52	V	0,43	V	115,41	V	0,00	V	0,37	V	139,09	V	29198	V
2020/05/05 08	SR	27,79	V	0,35	V	102,97	V	0,00	V	0,36	V	138,62	V	29158	V
2020/05/05 09	SR	11,84	V	0,33	V	122,54	V	0,00	V	0,36	V	138,64	V	29614	V
2020/05/05 10	SR	11,95	V	0,71	V	126,41	V	0,00	V	0,37	V	138,68	V	29286	V
2020/05/05 11	SR	15,81	V	0,41	V	121,10	V	0,00	V	0,38	V	139,25	V	28968	V
2020/05/05 12	SR	20,50	V	0,33	V	113,65	V	0,00	V	0,37	V	139,81	V	28828	V
2020/05/05 13	SR	25,07	V	0,40	V	139,56	V	0,00	V	0,34	V	137,82	V	25722	V
2020/05/05 14	SR	11,57	V	0,26	V	127,13	V	0,00	V	0,35	V	136,82	V	28670	V
2020/05/05 15	SR	36,73	V	0,33	V	96,85	V	0,00	V	0,34	V	138,93	V	28539	V
2020/05/05 16	SR	105,35	V	0,89	V	65,84	V	0,00	V	0,31	V	140,31	V	27900	V
2020/05/05 17	SR	93,70	V	0,60	V	71,72	V	0,00	V	0,33	V	140,75	V	27751	V
2020/05/05 18	SR	47,02	V	0,35	V	89,60	V	0,00	V	0,37	V	139,79	V	27968	V
2020/05/05 19	SR	55,56	V	0,35	V	78,83	V	0,00	V	0,36	V	139,86	V	27925	V
2020/05/05 20	SR	65,55	V	0,43	V	71,53	V	0,00	V	0,36	V	140,35	V	27877	V
2020/05/05 21	SR	81,23	V	0,56	V	72,86	V	0,00	V	0,33	V	141,00	V	27382	V
2020/05/05 22	SR	65,05	V	0,61	V	67,63	V	0,00	V	0,34	V	141,19	V	27663	V
2020/05/05 23	SR	86,15	V	0,66	V	59,57	V	0,00	V	0,33	V	141,49	V	27350	V
2020/05/05 24	SR	76,11	V	0,50	V	66,89	V	0,00	V	0,33	V	141,51	V	27700	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.6-105.4	0.3-0.9	54.6-139.6	0.0-0.0	0.3-0.4	136.8-142.5	25722.0-29613.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.7	0.5	89.8	0	0.3	140.2	28217.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

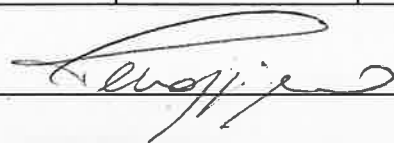

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/06 01	SR	63,61	V	0,44	V	73,71	V	0,00	V	0,57	V	142,68	V	28108	V
2020/05/06 02	SR	67,91	V	0,49	V	72,40	V	0,00	V	0,37	V	143,59	V	28134	V
2020/05/06 03	SR	74,96	V	0,50	V	69,91	V	0,00	V	0,37	V	144,00	V	28059	V
2020/05/06 04	SR	76,54	V	0,84	V	68,67	V	0,02	V	0,38	V	144,30	V	28009	V
2020/05/06 05	SR	88,17	V	0,62	V	60,63	V	0,00	V	0,37	V	144,67	V	27894	V
2020/05/06 06	SR	83,48	V	0,66	V	54,31	V	0,00	V	0,36	V	142,04	V	27542	V
2020/05/06 07	SR	77,78	V	0,64	V	46,15	V	0,00	V	0,38	V	140,77	V	27993	V
2020/05/06 08	SR	31,72	V	0,37	V	86,38	V	0,00	V	0,39	V	141,26	V	28372	V
2020/05/06 09	SR	24,57	V	0,30	V	106,18	V	0,00	V	0,40	V	141,79	V	28021	V
2020/05/06 10	SR	15,73	V	0,30	V	115,23	V	0,00	V	0,39	V	142,08	V	29085	V
2020/05/06 11	SR	11,85	V	0,29	V	127,44	V	0,00	V	0,40	V	141,97	V	28970	V
2020/05/06 12	SR	17,89	V	0,30	V	105,49	V	0,00	V	0,38	V	142,74	V	28690	V
2020/05/06 13	SR	16,19	V	0,29	V	108,15	V	0,00	V	0,40	V	142,46	V	28843	V
2020/05/06 14	SR	9,00	V	0,28	V	134,42	V	0,00	V	0,40	V	140,88	V	28556	V
2020/05/06 15	SR	7,09	V	0,27	V	144,87	V	0,00	V	0,39	V	140,19	V	28648	V
2020/05/06 16	SR	9,98	V	0,26	V	123,16	V	0,00	V	0,45	V	138,60	V	28988	V
2020/05/06 17	SR	11,71	V	0,26	V	116,59	V	0,00	V	0,42	V	136,88	V	29004	V
2020/05/06 18	SR	8,58	V	0,27	V	124,62	V	0,00	V	0,40	V	136,65	V	29036	V
2020/05/06 19	SR	17,66	V	0,30	V	105,48	V	0,00	V	0,40	V	137,73	V	28839	V
2020/05/06 20	SR	18,65	V	0,32	V	112,75	V	0,00	V	0,39	V	137,68	V	28851	V
2020/05/06 21	SR	96,18	V	1,58	V	80,32	V	0,05	V	0,40	V	137,47	V	28175	V
2020/05/06 22	SR	19,43	V	0,29	V	105,26	V	0,00	V	0,40	V	138,17	V	28586	V
2020/05/06 23	SR	20,68	V	0,30	V	109,13	V	0,00	V	0,40	V	138,03	V	28207	V
2020/05/06 24	SR	15,23	V	0,28	V	104,14	V	0,00	V	0,43	V	138,22	V	28344	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.1-96.2	0.3-1.6	46.1-144.9	0.0-0.1	0.4-0.6	136.7-144.7	27542.5-29085.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.9	0.4	98.1	0	0.4	140.6	28456.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

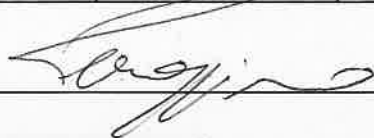

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/07 01	SR	30,90	V	0,70	V	190,34	V	0,00	V	0,36	V	132,25	V	22449	V
2020/05/07 02	SR	79,45	V	2,00	V	202,73	V	0,26	V	0,45	V	130,27	V	26952	V
2020/05/07 03	SR	46,13	V	0,46	V	86,33	V	0,00	V	0,40	V	134,19	V	27815	V
2020/05/07 04	SR	89,00	V	0,96	V	60,69	V	0,00	V	0,38	V	136,96	V	28144	V
2020/05/07 05	SR	69,77	V	0,72	V	67,80	V	0,00	V	0,35	V	138,30	V	26059	V
2020/05/07 06	SR	0,31	V	0,35	V	215,16	V	0,00	V	0,17	V	130,46	V	22904	V
2020/05/07 07	SR	0,00	V	0,38	V	232,95	V	0,00	V	0,16	V	126,08	V	23270	V
2020/05/07 08	SR	90,83	V	1,59	V	121,64	V	0,06	V	0,25	V	127,23	V	25265	V
2020/05/07 09	SR	35,30	V	0,37	V	102,14	V	0,00	V	0,33	V	135,15	V	28018	V
2020/05/07 10	SR	74,40	V	0,71	V	74,80	V	0,00	V	0,32	V	139,41	V	28653	V
2020/05/07 11	SR	50,58	V	0,46	V	82,83	V	0,00	V	0,32	V	141,58	V	28482	V
2020/05/07 12	SR	74,33	V	0,73	V	80,39	V	0,00	V	0,30	V	140,39	V	28215	V
2020/05/07 13	SR	71,48	V	0,68	V	79,29	V	0,00	V	0,29	V	140,69	V	28112	V
2020/05/07 14	SR	40,04	V	0,37	V	93,41	V	0,00	V	0,35	V	144,21	V	28363	V
2020/05/07 15	SR	61,33	V	0,55	V	76,84	V	0,01	V	0,33	V	142,88	V	27770	V
2020/05/07 16	SR	48,87	V	0,38	V	93,83	V	0,00	V	0,35	V	140,91	V	27071	V
2020/05/07 17	SR	65,97	V	4,18	V	126,40	V	1,78	V	0,20	V	133,19	V	21879	V
2020/05/07 18	SR	95,76	V	1,30	V	89,99	V	0,03	V	0,49	V	133,45	V	26447	V
2020/05/07 19	SR	81,13	V	0,50	V	77,09	V	0,00	V	0,35	V	133,42	V	27900	V
2020/05/07 20	SR	87,13	V	0,64	V	74,41	V	0,00	V	0,28	V	133,50	V	27111	V
2020/05/07 21	SR	110,14	V	0,87	V	54,11	V	0,00	V	0,26	V	133,06	V	27196	V
2020/05/07 22	SR	100,72	V	1,02	V	69,81	V	0,00	V	0,30	V	133,06	V	28597	V
2020/05/07 23	SR	85,14	V	0,99	V	86,29	V	0,00	V	0,36	V	134,13	V	29578	V
2020/05/07 24	SR	119,25	V	2,15	V	86,94	V	0,00	V	0,36	V	133,87	V	29479	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-119.3	0.3-4.2	54.1-233.0	0.0-1.8	0.2-0.5	126.1-144.2	21879.5-29577.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67	1	105.3	0.1	0.3	135.4	26905.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/08 01	SR	144,13	V	4,68	V	92,33	V	0,25	V	0,36	V	134,22	V	29220	V
2020/05/08 02	SR	50,54	V	1,12	V	116,34	V	0,00	V	0,37	V	134,62	V	29347	V
2020/05/08 03	SR	38,47	V	0,48	V	110,33	V	0,00	V	0,34	V	134,54	V	29336	V
2020/05/08 04	SR	75,23	V	0,66	V	81,47	V	0,00	V	0,29	V	134,92	V	28175	V
2020/05/08 05	SR	35,88	V	0,31	V	92,74	V	0,00	V	0,30	V	134,44	V	28336	V
2020/05/08 06	SR	9,93	V	0,25	V	129,31	V	0,00	V	0,34	V	135,81	V	29586	V
2020/05/08 07	SR	33,47	V	0,36	V	109,87	V	0,00	V	0,33	V	137,54	V	28521	V
2020/05/08 08	SR	61,66	V	1,72	V	115,98	V	0,14	V	0,37	V	138,32	V	27554	V
2020/05/08 09	SR	5,79	V	0,33	V	151,46	V	0,00	V	0,40	V	139,07	V	29526	V
2020/05/08 10	SR	6,42	V	0,33	V	148,10	V	0,00	V	0,39	V	138,22	V	30017	V
2020/05/08 11	SR	8,02	V	0,31	V	131,57	V	0,00	V	0,39	V	137,96	V	29775	V
2020/05/08 12	SR	3,06	V	0,32	V	184,34	V	0,00	V	0,33	V	136,15	V	27303	V
2020/05/08 13	SR	0,13	V	0,31	V	211,41	V	0,00	V	0,22	V	129,70	V	24469	V
2020/05/08 14	SR	3,58	V	0,25	V	155,55	V	0,00	V	0,41	V	135,56	V	29503	V
2020/05/08 15	SR	17,43	V	0,25	V	119,03	V	0,00	V	0,36	V	136,47	V	28495	V
2020/05/08 16	SR	32,41	V	0,28	V	99,14	V	0,00	V	0,38	V	136,95	V	28324	V
2020/05/08 17	SR	25,94	V	0,26	V	107,34	V	0,00	V	0,39	V	138,56	V	28580	V
2020/05/08 18	SR	22,46	V	0,26	V	107,83	V	0,00	V	0,39	V	139,02	V	28276	V
2020/05/08 19	SR	38,80	V	0,40	V	92,28	V	0,00	V	0,36	V	139,08	V	27682	V
2020/05/08 20	SR	33,79	V	0,31	V	95,35	V	0,00	V	0,32	V	137,94	V	27149	V
2020/05/08 21	SR	36,48	V	0,30	V	90,94	V	0,00	V	0,32	V	136,09	V	27361	V
2020/05/08 22	SR	31,31	V	0,34	V	107,20	V	0,00	V	0,32	V	136,89	V	26919	V
2020/05/08 23	SR	69,16	V	0,53	V	79,84	V	0,00	V	0,30	V	136,43	V	27340	V
2020/05/08 24	SR	73,36	V	0,51	V	75,93	V	0,00	V	0,29	V	136,22	V	27378	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-144.1	0.2-4.7	75.9-211.4	0.0-0.2	0.2-0.4	129.7-139.1	24468.9-30017.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.7	0.6	116.9	0	0.3	136.4	28257.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/09 01	SR	55,35	V	0,46	V	85,77	V	0,00	V	0,30	V	136,95	V	27712	V
2020/05/09 02	SR	14,59	V	0,25	V	120,13	V	0,00	V	0,36	V	138,36	V	28854	V
2020/05/09 03	SR	11,98	V	0,24	V	123,07	V	0,00	V	0,32	V	137,74	V	28283	V
2020/05/09 04	SR	6,32	V	0,26	V	144,31	V	0,00	V	0,36	V	137,64	V	28957	V
2020/05/09 05	SR	7,28	V	0,26	V	132,11	V	0,00	V	0,32	V	136,62	V	28353	V
2020/05/09 06	SR	7,71	V	0,26	V	131,68	V	0,00	V	0,33	V	136,72	V	28553	V
2020/05/09 07	SR	16,68	V	0,30	V	131,63	V	0,00	V	0,36	V	137,00	V	28550	V
2020/05/09 08	SR	14,64	V	0,34	V	140,11	V	0,00	V	0,37	V	136,17	V	29052	V
2020/05/09 09	SR	19,00	V	0,33	V	123,99	V	0,00	V	0,38	V	135,08	V	28593	V
2020/05/09 10	SR	15,20	V	0,33	V	131,56	V	0,00	V	0,35	V	135,73	V	28085	V
2020/05/09 11	SR	14,78	V	0,29	V	128,89	V	0,00	V	0,34	V	136,90	V	27571	V
2020/05/09 12	SR	13,29	V	0,26	V	128,65	V	0,00	V	0,37	V	137,42	V	27910	V
2020/05/09 13	SR	43,24	V	0,39	V	96,36	V	0,00	V	0,34	V	137,71	V	27302	V
2020/05/09 14	SR	90,49	V	0,93	V	77,61	V	0,01	V	0,35	V	138,92	V	26816	V
2020/05/09 15	SR	100,84	V	1,14	V	85,16	V	0,00	V	0,34	V	140,06	V	26864	V
2020/05/09 16	SR	124,34	V	2,96	V	96,09	V	0,26	V	0,36	V	139,65	V	24963	V
2020/05/09 17	SR	75,32	V	1,28	V	116,94	V	0,01	V	0,37	V	140,76	V	26671	V
2020/05/09 18	SR	78,11	V	1,38	V	110,60	V	0,01	V	0,36	V	140,97	V	26797	V
2020/05/09 19	SR	38,50	V	0,36	V	119,39	V	0,00	V	0,42	V	141,20	V	27431	V
2020/05/09 20	SR	85,48	V	1,41	V	99,81	V	0,12	V	0,40	V	140,40	V	27272	V
2020/05/09 21	SR	76,03	V	1,59	V	116,70	V	0,12	V	0,43	V	139,98	V	27789	V
2020/05/09 22	SR	80,83	V	0,72	V	93,84	V	0,01	V	0,40	V	139,50	V	27438	V
2020/05/09 23	SR	41,28	V	0,38	V	106,31	V	0,00	V	0,39	V	140,04	V	27700	V
2020/05/09 24	SR	21,60	V	0,29	V	119,74	V	0,00	V	0,42	V	140,71	V	28185	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-124.3	0.2-3.0	77.6-144.3	0.0-0.3	0.3-0.4	135.1-141.2	24962.6-29051.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.9	0.7	115	0	0.4	138.4	27737.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/10 01	SR	12,68	V	0,27	V	130,64	V	0,00	V	0,40	V	140,66	V	28187	V
2020/05/10 02	SR	47,98	V	0,48	V	101,94	V	0,00	V	0,39	V	139,98	V	27549	V
2020/05/10 03	SR	12,93	V	0,29	V	138,86	V	0,00	V	0,40	V	140,84	V	28586	V
2020/05/10 04	SR	71,46	V	0,91	V	95,76	V	0,02	V	0,36	V	140,54	V	27168	V
2020/05/10 05	SR	95,68	V	1,68	V	85,21	V	0,11	V	0,37	V	140,67	V	27229	V
2020/05/10 06	SR	14,75	V	0,34	V	142,86	V	0,00	V	0,43	V	142,59	V	27515	V
2020/05/10 07	SR	82,50	V	1,29	V	90,37	V	0,04	V	0,38	V	141,83	V	27143	V
2020/05/10 08	SR	79,31	V	1,14	V	73,76	V	0,08	V	0,35	V	138,01	V	26537	V
2020/05/10 09	SR	27,29	V	0,30	V	102,37	V	0,00	V	0,39	V	138,78	V	27565	V
2020/05/10 10	SR	45,82	V	0,65	V	104,90	V	0,01	V	0,42	V	139,99	V	27295	V
2020/05/10 11	SR	20,87	V	0,26	V	118,42	V	0,00	V	0,40	V	140,33	V	27227	V
2020/05/10 12	SR	13,95	V	0,24	V	126,21	V	0,00	V	0,44	V	140,94	V	27641	V
2020/05/10 13	SR	25,86	V	0,29	V	110,80	V	0,00	V	0,44	V	140,61	V	27308	V
2020/05/10 14	SR	16,92	V	0,26	V	127,95	V	0,00	V	0,43	V	141,12	V	27552	V
2020/05/10 15	SR	10,76	V	0,23	V	139,81	V	0,00	V	0,59	V	141,98	V	27967	V
2020/05/10 16	SR	9,61	V	0,22	V	132,49	V	0,00	V	0,48	V	142,05	V	27836	V
2020/05/10 17	SR	11,60	V	0,23	V	131,53	V	0,00	V	0,50	V	140,88	V	27852	V
2020/05/10 18	SR	21,05	V	0,30	V	118,03	V	0,00	V	0,45	V	140,11	V	27838	V
2020/05/10 19	SR	25,35	V	0,30	V	110,46	V	0,00	V	0,44	V	139,77	V	27743	V
2020/05/10 20	SR	21,61	V	0,29	V	112,35	V	0,00	V	0,42	V	139,75	V	27787	V
2020/05/10 21	SR	22,78	V	0,27	V	110,97	V	0,00	V	0,44	V	140,20	V	27749	V
2020/05/10 22	SR	16,20	V	0,32	V	129,82	V	0,00	V	0,47	V	140,47	V	26831	V
2020/05/10 23	SR	16,80	V	0,30	V	129,99	V	0,00	V	0,43	V	140,65	V	28377	V
2020/05/10 24	SR	21,78	V	0,25	V	106,02	V	0,00	V	0,44	V	140,63	V	28073	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-95.7	0.2-1.7	73.8-142.9	0.0-0.1	0.4-0.6	138.0-142.6	26536.6-28586.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.1	0.5	115.5	0	0.4	140.6	27606.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/11 01	SR	36,86	V	0,30	V	91,97	V	0,00	V	0,43	V	141,18	V	27910	V
2020/05/11 02	SR	52,69	V	0,46	V	84,12	V	0,00	V	0,42	V	141,23	V	27840	V
2020/05/11 03	SR	26,20	V	0,27	V	113,85	V	0,00	V	0,45	V	141,09	V	27980	V
2020/05/11 04	SR	50,09	V	0,43	V	108,98	V	0,00	V	0,45	V	140,91	V	27593	V
2020/05/11 05	SR	79,89	V	1,68	V	113,34	V	0,21	V	0,46	V	141,27	V	26264	V
2020/05/11 06	SR	41,59	V	0,85	V	121,43	V	0,08	V	0,44	V	141,62	V	27484	V
2020/05/11 07	SR	66,30	V	0,69	V	97,70	V	0,00	V	0,64	V	138,86	V	26737	V
2020/05/11 08	SR	83,59	V	0,95	V	103,22	V	0,02	V	0,45	V	136,26	V	27545	V
2020/05/11 09	SR	41,19	V	0,34	V	110,98	V	0,00	V	0,42	V	136,41	V	27803	V
2020/05/11 10	SR	65,83	V	0,82	V	111,06	V	0,01	V	0,44	V	137,05	V	27057	V
2020/05/11 11	SR	114,19	V	3,45	V	103,08	V	0,59	V	0,44	V	137,61	V	26662	V
2020/05/11 12	SR	96,20	V	2,68	V	107,95	V	0,36	V	0,44	V	137,05	V	26611	V
2020/05/11 13	SR	24,18	V	0,26	V	120,77	V	0,00	V	0,50	V	135,62	V	27570	V
2020/05/11 14	SR	43,76	V	0,41	V	94,78	V	0,00	V	0,49	V	135,63	V	26118	V
2020/05/11 15	SR	55,95	V	0,37	V	80,00	V	0,00	V	0,48	V	135,55	V	27054	V
2020/05/11 16	SR	55,52	V	0,38	V	82,69	V	0,00	V	0,52	V	135,51	V	27063	V
2020/05/11 17	SR	85,43	V	0,68	V	72,27	V	0,00	V	0,47	V	135,96	V	26887	V
2020/05/11 18	SR	120,63	V	2,26	V	76,04	V	0,37	V	0,52	V	135,82	V	25296	V
2020/05/11 19	SR	64,90	V	0,43	V	91,39	V	0,00	V	0,49	V	135,54	V	26196	V
2020/05/11 20	SR	35,91	V	0,29	V	104,86	V	0,00	V	0,50	V	135,72	V	26566	V
2020/05/11 21	SR	46,79	V	0,37	V	95,82	V	0,00	V	0,48	V	135,44	V	26488	V
2020/05/11 22	SR	39,62	V	0,35	V	113,58	V	0,00	V	0,50	V	135,13	V	27037	V
2020/05/11 23	SR	105,95	V	0,89	V	80,98	V	0,00	V	0,55	V	134,93	V	26927	V
2020/05/11 24	SR	149,94	V	2,19	V	81,58	V	0,06	V	0,51	V	135,43	V	26775	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.2-149.9	0.3-3.5	72.3-121.4	0.0-0.6	0.4-0.6	134.9-141.6	25296.3-27979.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66	0.9	98.4	0.1	0.5	137.4	26977.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

