

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/01 01	SR	13,90	V	0,46	V	71,56	V	0,00	V	6,94	V	133,98	V	27839	V
2022/03/01 02	SR	11,13	V	0,46	V	76,66	V	0,00	V	8,21	V	134,59	V	28390	V
2022/03/01 03	SR	16,41	V	0,51	V	72,46	V	0,00	V	7,82	V	134,78	V	28201	V
2022/03/01 04	SR	43,10	V	0,83	V	51,79	V	0,00	V	4,56	V	132,67	V	26216	V
2022/03/01 05	SR	22,30	V	0,49	V	65,78	V	0,00	V	2,64	V	131,98	V	25706	V
2022/03/01 06	SR	12,84	V	0,46	V	77,11	V	0,00	V	3,92	V	132,89	V	27171	V
2022/03/01 07	SR	14,16	V	0,46	V	72,16	V	0,00	V	4,03	V	134,28	V	28891	V
2022/03/01 08	SR	11,15	V	0,42	V	77,02	V	0,00	V	4,51	V	135,03	V	28291	V
2022/03/01 09	SR	20,31	V	0,54	V	70,08	V	0,00	V	4,75	V	135,46	V	28214	V
2022/03/01 10	SR	46,04	V	0,84	V	51,10	V	0,00	V	5,35	V	136,48	V	28126	V
2022/03/01 11	SR	44,99	V	0,83	V	52,93	V	0,00	V	5,89	V	137,74	V	28843	V
2022/03/01 12	SR	66,38	V	1,24	V	47,89	V	0,00	V	5,20	V	137,72	V	28711	V
2022/03/01 13	SR	23,23	V	0,50	V	63,26	V	0,00	V	5,78	V	138,95	V	29407	V
2022/03/01 14	SR	20,75	V	0,46	V	65,41	V	0,00	V	6,78	V	138,49	V	28654	V
2022/03/01 15	SR	27,20	V	0,56	V	61,19	V	0,00	V	6,51	V	137,09	V	28279	V
2022/03/01 16	SR	38,20	V	0,73	V	51,91	V	0,00	V	6,58	V	137,53	V	28712	V
2022/03/01 17	SR	98,75	V	2,00	V	31,21	V	0,01	V	5,90	V	137,58	V	27954	V
2022/03/01 18	SR	108,24	V	1,96	V	32,20	V	0,00	V	5,94	V	138,21	V	28274	V
2022/03/01 19	SR	134,69	V	2,88	V	32,45	V	0,11	V	5,91	V	139,04	V	28173	V
2022/03/01 20	SR	74,57	V	1,77	V	43,19	V	0,01	V	7,22	V	140,35	V	28968	V
2022/03/01 21	SR	53,17	V	1,17	V	47,52	V	0,00	V	7,27	V	139,44	V	28531	V
2022/03/01 22	SR	45,64	V	0,89	V	48,81	V	0,00	V	6,36	V	138,59	V	28566	V
2022/03/01 23	SR	52,67	V	1,15	V	55,17	V	0,02	V	5,86	V	138,49	V	28408	V
2022/03/01 24	SR	42,97	V	0,81	V	50,78	V	0,00	V	5,86	V	139,17	V	28605	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.1-134.7	0.4-2.9	31.2-77.1	0.0-0.1	2.6-8.2	132.0-140.4	25705.5-29407.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.4	0.9	57.1	0	5.8	136.7	28213.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Duke

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/02 01	SR	44,98	V	1,03	V	51,68	V	0,00	V	6,16	V	139,60	V	28771	V
2022/03/02 02	SR	84,98	V	1,94	V	41,66	V	0,02	V	5,87	V	139,79	V	28427	V
2022/03/02 03	SR	73,07	V	1,67	V	48,55	V	0,00	V	6,13	V	139,71	V	28373	V
2022/03/02 04	SR	37,09	V	0,84	V	61,02	V	0,00	V	6,40	V	140,26	V	28703	V
2022/03/02 05	SR	36,41	V	0,76	V	63,76	V	0,00	V	5,86	V	140,40	V	28482	V
2022/03/02 06	SR	21,54	V	0,51	V	72,97	V	0,00	V	7,67	V	140,71	V	28764	V
2022/03/02 07	SR	3,96	V	0,40	V	97,17	V	0,00	V	6,97	V	141,50	V	29276	V
2022/03/02 08	SR	6,88	V	0,42	V	86,73	V	0,00	V	7,26	V	142,25	V	28745	V
2022/03/02 09	SR	5,06	V	0,41	V	94,46	V	0,00	V	7,21	V	142,54	V	28618	V
2022/03/02 10	SR	3,30	V	0,40	V	99,30	V	0,00	V	6,91	V	142,46	V	28228	V
2022/03/02 11	SR	11,67	V	0,45	V	81,17	V	0,00	V	7,02	V	141,92	V	28150	V
2022/03/02 12	SR	54,80	V	0,99	V	48,02	V	0,00	V	6,40	V	142,67	V	27572	V
2022/03/02 13	SR	78,48	V	1,29	V	42,84	V	0,01	V	6,16	V	142,43	V	26879	V
2022/03/02 14	SR	44,08	V	0,78	V	54,95	V	0,00	V	6,66	V	142,89	V	27483	V
2022/03/02 15	SR	32,48	V	0,66	V	59,58	V	0,00	V	7,35	V	144,38	V	27926	V
2022/03/02 16	SR	112,63	V	2,24	V	37,20	V	0,03	V	7,23	V	143,21	V	26787	V
2022/03/02 17	SR	63,43	V	1,08	V	48,60	V	0,01	V	3,47	V	139,16	V	26697	V
2022/03/02 18	SR	75,92	V	2,19	V	73,89	V	0,20	V	2,49	V	137,98	V	26854	V
2022/03/02 19	SR	75,51	V	1,76	V	66,56	V	0,06	V	6,32	V	137,25	V	26744	V
2022/03/02 20	SR	63,85	V	1,40	V	50,48	V	0,00	V	3,08	V	136,60	V	26955	V
2022/03/02 21	SR	136,02	V	2,58	V	38,22	V	0,05	V	1,96	V	137,55	V	26957	V
2022/03/02 22	SR	87,79	V	1,95	V	53,14	V	0,05	V	1,94	V	138,57	V	27297	V
2022/03/02 23	SR	41,09	V	0,89	V	69,17	V	0,01	V	1,68	V	138,68	V	27417	V
2022/03/02 24	SR	19,77	V	0,51	V	81,06	V	0,00	V	1,68	V	138,74	V	27634	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.3-136.0	0.4-2.6	37.2-99.3	0.0-0.2	1.7-7.7	136.6-144.4	26697.5-29276.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.6	1.1	63.4	0	5.4	140.5	27822.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

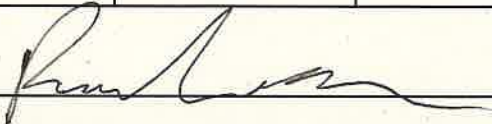

RESPONSABILE IMPIANTO:

