

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/14 01	SR	62,51	V	0,89	V	69,39	V	0,01	V	0,73	V	134,91	V	31754	V
2022/03/14 02	SR	59,93	V	0,90	V	72,43	V	0,01	V	0,70	V	135,36	V	32000	V
2022/03/14 03	SR	108,06	V	1,80	V	61,04	V	0,03	V	0,62	V	135,48	V	31443	V
2022/03/14 04	SR	129,62	V	3,15	V	60,38	V	0,38	V	0,62	V	135,60	V	31511	V
2022/03/14 05	SR	39,82	V	0,62	V	80,87	V	0,01	V	0,62	V	135,58	V	31561	V
2022/03/14 06	SR	19,18	V	0,39	V	91,14	V	0,00	V	0,64	V	135,77	V	32055	V
2022/03/14 07	SR	17,01	V	0,38	V	95,07	V	0,00	V	0,69	V	136,12	V	33173	V
2022/03/14 08	SR	4,73	V	0,35	V	122,49	V	0,00	V	0,69	V	136,18	V	33376	V
2022/03/14 09	SR	6,16	V	0,36	V	112,46	V	0,00	V	0,64	V	135,98	V	33333	V
2022/03/14 10	SR	8,20	V	0,37	V	107,72	V	0,00	V	0,68	V	136,25	V	33147	V
2022/03/14 11	SR	14,29	V	0,39	V	96,48	V	0,00	V	0,71	V	135,94	V	33110	V
2022/03/14 12	SR	22,92	V	0,42	V	83,65	V	0,00	V	0,72	V	134,15	V	32785	V
2022/03/14 13	SR	17,29	V	0,39	V	91,69	V	0,00	V	0,77	V	134,07	V	33000	V
2022/03/14 14	SR	37,88	V	0,55	V	71,36	V	0,00	V	0,69	V	135,22	V	32562	V
2022/03/14 15	SR	45,47	V	0,63	V	71,50	V	0,00	V	0,66	V	137,78	V	32568	V
2022/03/14 16	SR	25,25	V	0,44	V	78,34	V	0,00	V	0,65	V	138,62	V	32573	V
2022/03/14 17	SR	26,42	V	0,45	V	78,20	V	0,00	V	0,70	V	139,36	V	32687	V
2022/03/14 18	SR	21,58	V	0,46	V	85,69	V	0,00	V	0,71	V	140,06	V	32667	V
2022/03/14 19	SR	51,18	V	0,83	V	65,37	V	0,00	V	0,80	V	139,15	V	32464	V
2022/03/14 20	SR	41,24	V	0,72	V	72,26	V	0,00	V	0,67	V	137,92	V	32469	V
2022/03/14 21	SR	10,71	V	0,43	V	97,53	V	0,00	V	0,71	V	138,61	V	32903	V
2022/03/14 22	SR	6,00	V	0,40	V	101,40	V	0,00	V	0,68	V	138,95	V	32770	V
2022/03/14 23	SR	23,79	V	0,58	V	79,25	V	0,00	V	0,71	V	139,12	V	32660	V
2022/03/14 24	SR	23,08	V	0,57	V	80,03	V	0,00	V	0,73	V	139,35	V	32603	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-129.6	0.3-3.2	60.4-122.5	0.0-0.4	0.6-0.8	134.1-140.1	31443.4-33375.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.3	0.7	84.4	0	0.7	136.9	32548.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/15 01	SR	11,87	V	0,47	V	89,94	V	0,00	V	0,72	V	139,37	V	32786	V
2022/03/15 02	SR	24,40	V	0,64	V	78,54	V	0,00	V	0,69	V	139,44	V	32828	V
2022/03/15 03	SR	37,99	V	0,78	V	67,83	V	0,00	V	0,68	V	139,80	V	32549	V
2022/03/15 04	SR	20,05	V	0,51	V	84,74	V	0,00	V	0,64	V	140,18	V	32584	V
2022/03/15 05	SR	10,54	V	0,42	V	92,06	V	0,00	V	0,69	V	140,83	V	32661	V
2022/03/15 06	SR	8,82	V	0,44	V	99,14	V	0,00	V	0,67	V	141,32	V	32612	V
2022/03/15 07	SR	10,12	V	0,46	V	92,79	V	0,00	V	0,65	V	141,61	V	32864	V
2022/03/15 08	SR	5,72	V	0,43	V	100,09	V	0,00	V	0,82	V	141,73	V	31828	V
2022/03/15 09	SR	30,47	V	0,63	V	72,08	V	0,00	V	0,80	V	140,33	V	32634	V
2022/03/15 10	SR	29,19	V	0,71	V	73,27	V	0,00	V	0,74	V	139,04	V	32568	V
2022/03/15 11	SR	50,11	V	1,16	V	66,34	V	0,03	V	0,72	V	139,36	V	32571	V
2022/03/15 12	SR	127,23	V	2,65	V	46,33	V	0,09	V	0,70	V	139,34	V	32252	V
2022/03/15 13	SR	68,49	V	1,34	V	58,78	V	0,01	V	0,74	V	139,58	V	32499	V
2022/03/15 14	SR	73,03	V	1,12	V	53,57	V	0,00	V	0,78	V	139,87	V	32342	V
2022/03/15 15	SR	151,49	V	2,39	V	39,58	V	0,06	V	0,81	V	140,52	V	32285	V
2022/03/15 16	SR	135,37	V	2,14	V	43,21	V	0,02	V	0,79	V	141,27	V	32057	V
2022/03/15 17	SR	152,07	V	2,15	V	41,23	V	0,04	V	0,88	V	141,50	V	32053	V
2022/03/15 18	SR	101,84	V	1,45	V	44,06	V	0,01	V	0,90	V	142,22	V	31994	V
2022/03/15 19	SR	130,67	V	2,21	V	47,76	V	0,10	V	1,04	V	142,47	V	31895	V
2022/03/15 20	SR	72,01	V	0,90	V	53,21	V	0,00	V	0,88	V	141,11	V	31941	V
2022/03/15 21	SR	104,08	V	1,25	V	48,18	V	0,01	V	0,92	V	140,93	V	31977	V
2022/03/15 22	SR	105,86	V	1,39	V	46,60	V	0,00	V	2,22	V	140,41	V	31929	V
2022/03/15 23	SR	57,38	V	1,00	V	61,33	V	0,02	V	1,03	V	139,64	V	32180	V
2022/03/15 24	SR	20,69	V	0,60	V	78,22	V	0,01	V	0,99	V	139,64	V	32411	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.7-152.1	0.4-2.7	39.6-100.1	0.0-0.1	0.6-2.2	139.0-142.5	31828.5-32863.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.1	1.1	65.8	0	0.9	140.5	32345.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/16 01	SR	37,29	V	0,84	V	66,03	V	0,02	V	0,95	V	139,66	V	32496	V
2022/03/16 02	SR	38,57	V	0,88	V	66,32	V	0,01	V	0,91	V	139,73	V	32524	V
2022/03/16 03	SR	37,86	V	0,91	V	67,75	V	0,02	V	0,89	V	140,03	V	32501	V
2022/03/16 04	SR	8,21	V	0,42	V	93,76	V	0,01	V	0,91	V	140,09	V	32622	V
2022/03/16 05	SR	43,19	V	0,93	V	67,37	V	0,02	V	0,85	V	140,47	V	32594	V
2022/03/16 06	SR	48,58	V	1,02	V	64,68	V	0,02	V	0,84	V	141,14	V	32482	V
2022/03/16 07	SR	131,11	V	2,74	V	47,91	V	0,00	V	0,83	V	141,50	V	32522	V
2022/03/16 08	SR	38,85	V	0,96	V	74,51	V	0,00	V	1,16	V	141,64	V	32182	V
2022/03/16 09	SR	102,05	V	2,43	V	49,75	V	0,02	V	0,98	V	139,42	V	31921	V
2022/03/16 10	SR	93,74	V	2,14	V	54,08	V	0,00	V	0,94	V	138,10	V	31843	V
2022/03/16 11	SR	137,42	V	3,24	V	48,88	V	0,02	V	0,96	V	138,23	V	32059	V
2022/03/16 12	SR	85,33	V	3,18	V	65,92	V	0,04	V	1,14	V	138,37	V	32114	V
2022/03/16 13	SR	84,64	V	3,32	V	61,51	V	0,08	V	1,00	V	137,78	V	31769	V
2022/03/16 14	SR	68,53	V	1,65	V	55,75	V	0,00	V	1,08	V	137,93	V	31699	V
2022/03/16 15	SR	117,16	V	1,98	V	45,05	V	0,01	V	1,17	V	138,49	V	31494	V
2022/03/16 16	SR	112,53	V	1,64	V	44,66	V	0,00	V	1,00	V	138,86	V	31449	V
2022/03/16 17	SR	143,29	V	2,01	V	42,22	V	0,01	V	1,07	V	139,86	V	31311	V
2022/03/16 18	SR	54,15	V	0,69	V	64,02	V	0,00	V	1,01	V	139,82	V	31498	V
2022/03/16 19	SR	46,72	V	0,60	V	71,57	V	0,00	V	0,99	V	139,54	V	31689	V
2022/03/16 20	SR	122,79	V	2,16	V	56,51	V	0,11	V	0,88	V	139,74	V	31488	V
2022/03/16 21	SR	66,37	V	0,89	V	76,39	V	0,00	V	0,95	V	140,33	V	31723	V
2022/03/16 22	SR	34,93	V	0,64	V	87,91	V	0,01	V	1,03	V	140,44	V	31658	V
2022/03/16 23	SR	15,72	V	0,46	V	97,93	V	0,00	V	1,01	V	140,40	V	31898	V
2022/03/16 24	SR	109,54	V	1,28	V	52,70	V	0,01	V	0,98	V	140,76	V	31559	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.2-143.3	0.4-3.3	42.2-97.9	0.0-0.1	0.8-1.2	137.8-141.6	31311.1-32622.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.1	1.5	63.5	0	1	139.7	31962.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

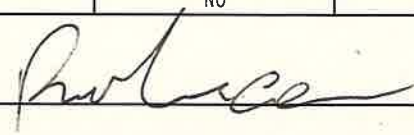

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/17 01	SR	55,10	V	0,67	V	61,36	V	0,00	V	1,06	V	141,29	V	31736	V
2022/03/17 02	SR	67,53	V	0,86	V	59,62	V	0,00	V	0,95	V	141,74	V	31603	V
2022/03/17 03	SR	43,43	V	0,65	V	66,16	V	0,00	V	0,98	V	142,02	V	31652	V
2022/03/17 04	SR	62,01	V	0,81	V	56,95	V	0,00	V	0,98	V	142,20	V	31629	V
2022/03/17 05	SR	76,41	V	1,12	V	55,63	V	0,01	V	0,93	V	142,63	V	31445	V
2022/03/17 06	SR	18,63	V	0,47	V	80,28	V	0,00	V	0,98	V	142,80	V	31654	V
2022/03/17 07	SR	26,57	V	0,55	V	74,63	V	0,00	V	1,06	V	142,60	V	32696	V
2022/03/17 08	SR	20,68	V	0,52	V	81,56	V	0,00	V	1,15	V	142,54	V	32180	V
2022/03/17 09	SR	36,43	V	0,64	V	67,18	V	0,00	V	1,22	V	143,10	V	32042	V
2022/03/17 10	SR	51,84	V	0,79	V	66,04	V	0,00	V	1,32	V	143,74	V	32119	V
2022/03/17 11	SR	18,60	V	0,52	V	85,60	V	0,00	V	1,15	V	143,84	V	31884	V
2022/03/17 12	SR	5,74	V	0,43	V	99,06	V	0,00	V	1,60	V	141,85	V	32287	V
2022/03/17 13	SR	1,40	V	0,41	V	115,41	V	0,00	V	1,12	V	139,48	V	32343	V
2022/03/17 14	SR	3,68	V	0,42	V	104,07	V	0,00	V	1,25	V	139,51	V	32179	V
2022/03/17 15	SR	35,67	V	0,96	V	85,02	V	0,02	V	3,52	V	139,17	V	32368	V
2022/03/17 16	SR	88,53	V	2,24	V	61,58	V	0,13	V	1,22	V	136,00	V	30855	V
2022/03/17 17	SR	5,48	V	0,39	V	105,50	V	0,00	V	1,11	V	135,68	V	32448	V
2022/03/17 18	SR	37,03	V	0,68	V	66,54	V	0,00	V	1,04	V	136,56	V	32257	V
2022/03/17 19	SR	78,69	V	1,21	V	52,96	V	0,02	V	0,97	V	137,10	V	32084	V
2022/03/17 20	SR	96,99	V	1,61	V	53,96	V	0,02	V	0,91	V	137,26	V	31762	V
2022/03/17 21	SR	63,90	V	1,54	V	69,32	V	0,07	V	1,05	V	136,88	V	31885	V
2022/03/17 22	SR	27,04	V	0,66	V	76,42	V	0,00	V	0,92	V	136,87	V	32408	V
2022/03/17 23	SR	44,16	V	1,00	V	68,82	V	0,00	V	1,15	V	136,86	V	32123	V
2022/03/17 24	SR	7,60	V	0,49	V	94,06	V	0,00	V	1,31	V	137,04	V	32314	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.4-97.0	0.4-2.2	53.0-115.4	0.0-0.1	0.9-3.5	135.7-143.8	30854.6-32696.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.5	0.8	75.3	0	1.2	139.9	31998.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

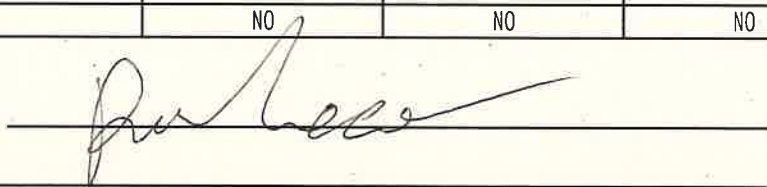

RESPONSABILE IMPIANTO:

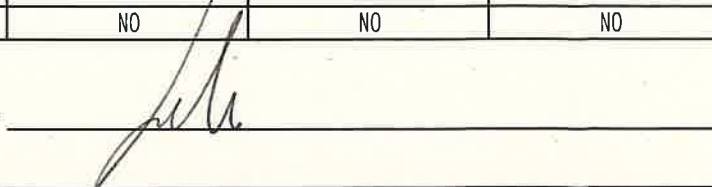

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/18 01	SR	8,67	V	0,49	V	88,45	V	0,00	V	1,05	V	137,00	V	32264	V
2022/03/18 02	SR	15,79	V	0,55	V	78,72	V	0,00	V	0,97	V	136,94	V	32308	V
2022/03/18 03	SR	55,40	V	1,28	V	65,36	V	0,00	V	0,90	V	137,03	V	32377	V
2022/03/18 04	SR	43,90	V	0,99	V	61,22	V	0,00	V	0,93	V	137,85	V	32107	V
2022/03/18 05	SR	34,14	V	0,82	V	67,60	V	0,00	V	0,95	V	138,65	V	32223	V
2022/03/18 06	SR	19,82	V	0,54	V	76,69	V	0,00	V	1,00	V	139,01	V	32215	V
2022/03/18 07	SR	61,90	V	1,24	V	63,51	V	0,01	V	0,93	V	139,39	V	32870	V
2022/03/18 08	SR	92,88	V	2,67	V	66,53	V	0,20	V	0,95	V	139,62	V	32303	V
2022/03/18 09	SR	17,03	V	0,49	V	87,82	V	0,00	V	1,09	V	139,34	V	32368	V
2022/03/18 10	SR	22,03	V	0,50	V	86,40	V	0,00	V	0,96	V	138,54	V	32363	V
2022/03/18 11	SR	60,88	V	1,44	V	80,95	V	0,05	V	1,03	V	138,45	V	32460	V
2022/03/18 12	SR	71,22	V	1,19	V	62,12	V	0,01	V	1,02	V	139,25	V	32211	V
2022/03/18 13	SR	53,85	V	0,95	V	64,19	V	0,00	V	0,97	V	140,23	V	32347	V
2022/03/18 14	SR	89,18	V	1,51	V	48,88	V	0,00	V	1,03	V	140,31	V	32238	V
2022/03/18 15	SR	50,94	V	0,80	V	61,55	V	0,00	V	1,18	V	140,49	V	32128	V
2022/03/18 16	SR	126,28	V	2,33	V	56,57	V	0,09	V	1,00	V	140,26	V	31904	V
2022/03/18 17	SR	115,24	V	3,71	V	65,51	V	1,23	V	1,00	V	140,12	V	31733	V
2022/03/18 18	SR	29,32	V	0,69	V	90,84	V	0,00	V	0,98	V	140,20	V	32356	V
2022/03/18 19	SR	93,68	V	1,60	V	63,38	V	0,00	V	1,10	V	140,28	V	31716	V
2022/03/18 20	SR	15,26	V	0,56	V	86,53	V	0,00	V	0,96	V	139,63	V	32503	V
2022/03/18 21	SR	101,29	V	2,41	V	54,84	V	0,08	V	0,91	V	139,72	V	31846	V
2022/03/18 22	SR	74,38	V	1,31	V	68,14	V	0,00	V	0,86	V	139,34	V	31585	V
2022/03/18 23	SR	4,26	V	0,50	V	110,59	V	0,00	V	0,93	V	139,81	V	32673	V
2022/03/18 24	SR	11,09	V	0,50	V	94,71	V	0,00	V	1,01	V	140,25	V	32520	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.3-126.3	0.5-3.7	48.9-110.6	0.0-1.2	0.9-1.2	136.9-140.5	31585.3-32870.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.9	1.2	73	0.1	1	139.2	32234.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/19 01	SR	4,54	V	0,48	V	106,90	V	0,00	V	1,02	V	140,34	V	32495	V
2022/03/19 02	SR	6,73	V	0,49	V	91,39	V	0,00	V	1,05	V	140,17	V	32457	V
2022/03/19 03	SR	11,08	V	0,51	V	81,48	V	0,00	V	1,06	V	140,25	V	32375	V
2022/03/19 04	SR	15,58	V	0,55	V	81,37	V	0,00	V	1,02	V	140,41	V	32418	V
2022/03/19 05	SR	32,26	V	0,70	V	72,66	V	0,00	V	1,24	V	140,53	V	32297	V
2022/03/19 06	SR	20,55	V	0,58	V	76,37	V	0,00	V	1,10	V	140,65	V	32413	V
2022/03/19 07	SR	33,88	V	0,72	V	69,64	V	0,00	V	1,03	V	141,06	V	33298	V
2022/03/19 08	SR	68,75	V	1,13	V	55,22	V	0,00	V	1,05	V	141,55	V	32794	V
2022/03/19 09	SR	72,39	V	1,14	V	54,75	V	0,01	V	0,96	V	141,90	V	32723	V
2022/03/19 10	SR	104,28	V	1,55	V	48,26	V	0,01	V	0,94	V	142,09	V	32211	V
2022/03/19 11	SR	20,37	V	0,50	V	72,46	V	0,00	V	0,99	V	143,15	V	32515	V
2022/03/19 12	SR	75,92	V	0,99	V	49,75	V	0,00	V	1,11	V	143,86	V	32178	V
2022/03/19 13	SR	57,34	V	0,64	V	56,22	V	0,00	V	0,86	V	141,01	V	31601	V
2022/03/19 14	SR	65,64	V	0,87	V	60,65	V	0,00	V	0,96	V	140,16	V	31890	V
2022/03/19 15	SR	63,70	V	1,06	V	65,01	V	0,03	V	1,18	V	140,23	V	32029	V
2022/03/19 16	SR	83,66	V	2,03	V	82,39	V	0,07	V	1,20	V	140,36	V	32404	V
2022/03/19 17	SR	124,72	V	3,17	V	67,62	V	0,26	V	1,08	V	140,44	V	31958	V
2022/03/19 18	SR	112,41	V	3,19	V	72,68	V	0,24	V	1,13	V	140,66	V	32169	V
2022/03/19 19	SR	91,70	V	2,18	V	81,47	V	0,11	V	1,12	V	141,03	V	32273	V
2022/03/19 20	SR	59,72	V	1,88	V	86,01	V	0,24	V	1,19	V	140,03	V	31977	V
2022/03/19 21	SR	8,09	V	0,38	V	93,90	V	0,00	V	1,06	V	139,69	V	32612	V
2022/03/19 22	SR	13,80	V	0,40	V	86,47	V	0,00	V	0,95	V	140,16	V	32672	V
2022/03/19 23	SR	4,52	V	0,37	V	108,11	V	0,00	V	1,02	V	140,45	V	32771	V
2022/03/19 24	SR	30,99	V	0,48	V	68,36	V	0,00	V	0,90	V	140,69	V	32358	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.5-124.7	0.4-3.2	48.3-108.1	0.0-0.3	0.9-1.2	139.7-143.9	31600.7-33298.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.3	1.1	74.5	0	1.1	140.9	32370.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/20 01	SR	26,04	V	0,46	V	72,78	V	0,00	V	0,99	V	141,27	V	32834	V
2022/03/20 02	SR	22,02	V	0,44	V	78,39	V	0,00	V	0,97	V	141,54	V	32796	V
2022/03/20 03	SR	21,47	V	0,43	V	80,88	V	0,00	V	0,93	V	141,64	V	32821	V
2022/03/20 04	SR	14,07	V	0,43	V	88,63	V	0,00	V	1,03	V	141,49	V	32808	V
2022/03/20 05	SR	17,48	V	0,48	V	86,06	V	0,00	V	1,00	V	141,30	V	32939	V
2022/03/20 06	SR	10,95	V	0,41	V	91,14	V	0,00	V	0,99	V	141,39	V	32967	V
2022/03/20 07	SR	3,35	V	0,44	V	114,43	V	0,00	V	1,11	V	141,71	V	33313	V
2022/03/20 08	SR	17,21	V	0,45	V	82,41	V	0,00	V	1,03	V	141,77	V	33079	V
2022/03/20 09	SR	33,05	V	0,56	V	68,70	V	0,00	V	1,05	V	142,28	V	32794	V
2022/03/20 10	SR	123,74	V	2,14	V	46,79	V	0,09	V	0,99	V	142,58	V	32195	V
2022/03/20 11	SR	75,32	V	1,30	V	61,29	V	0,04	V	1,02	V	142,75	V	32183	V
2022/03/20 12	SR	78,07	V	1,24	V	60,87	V	0,02	V	1,05	V	142,83	V	31732	V
2022/03/20 13	SR	83,35	V	1,02	V	53,65	V	0,00	V	1,09	V	143,50	V	32052	V
2022/03/20 14	SR	83,39	V	1,00	V	51,37	V	0,00	V	1,32	V	143,92	V	32008	V
2022/03/20 15	SR	98,86	V	1,57	V	53,34	V	0,09	V	1,01	V	140,67	V	31684	V
2022/03/20 16	SR	108,89	V	1,87	V	51,19	V	0,06	V	4,75	V	138,15	V	31432	V
2022/03/20 17	SR	27,88	V	0,47	V	76,07	V	0,00	V	1,25	V	136,55	V	32319	V
2022/03/20 18	SR	7,13	V	0,36	V	106,95	V	0,00	V	1,21	V	137,39	V	32607	V
2022/03/20 19	SR	8,63	V	0,38	V	101,25	V	0,00	V	1,13	V	137,92	V	32747	V
2022/03/20 20	SR	8,85	V	0,42	V	102,05	V	0,00	V	1,09	V	138,12	V	32765	V
2022/03/20 21	SR	12,49	V	0,42	V	100,78	V	0,00	V	1,10	V	138,20	V	32717	V
2022/03/20 22	SR	2,40	V	0,38	V	121,99	V	0,00	V	1,12	V	138,75	V	32857	V
2022/03/20 23	SR	4,74	V	0,38	V	111,67	V	0,00	V	1,07	V	139,08	V	32671	V
2022/03/20 24	SR	2,38	V	0,40	V	125,96	V	0,00	V	1,15	V	139,29	V	32653	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.4-123.7	0.4-2.1	46.8-126.0	0.0-0.1	0.9-4.8	136.5-143.9	31431.9-33312.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.2	0.7	82.9	0	1.2	140.6	32540.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

[Signature]

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]