

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/21 01	SR	9,04	V	0,41	V	107,47	V	0,00	V	1,14	V	139,41	V	32746	V
2022/03/21 02	SR	23,30	V	0,53	V	86,07	V	0,00	V	1,03	V	140,03	V	32517	V
2022/03/21 03	SR	17,23	V	0,42	V	90,05	V	0,00	V	1,01	V	140,17	V	32347	V
2022/03/21 04	SR	8,08	V	0,39	V	97,99	V	0,00	V	1,00	V	140,40	V	32621	V
2022/03/21 05	SR	22,64	V	0,51	V	88,93	V	0,00	V	1,02	V	140,70	V	32432	V
2022/03/21 06	SR	16,15	V	0,47	V	97,06	V	0,00	V	1,01	V	140,64	V	32322	V
2022/03/21 07	SR	8,71	V	0,42	V	110,73	V	0,00	V	1,05	V	140,64	V	33164	V
2022/03/21 08	SR	6,33	V	0,38	V	106,03	V	0,00	V	1,42	V	139,77	V	32782	V
2022/03/21 09	SR	17,27	V	0,48	V	90,98	V	0,00	V	0,94	V	136,54	V	32084	V
2022/03/21 10	SR	18,10	V	0,48	V	85,21	V	0,00	V	0,94	V	135,49	V	31813	V
2022/03/21 11	SR	45,30	V	0,89	V	78,24	V	0,00	V	0,94	V	135,66	V	31591	V
2022/03/21 12	SR	24,86	V	0,47	V	78,11	V	0,00	V	0,94	V	135,98	V	31957	V
2022/03/21 13	SR	63,88	V	0,94	V	56,67	V	0,00	V	1,00	V	136,99	V	31799	V
2022/03/21 14	SR	126,15	V	1,86	V	41,97	V	0,02	V	0,97	V	137,58	V	31508	V
2022/03/21 15	SR	83,71	V	1,33	V	52,59	V	0,01	V	1,00	V	138,63	V	31870	V
2022/03/21 16	SR	44,98	V	0,74	V	71,75	V	0,00	V	1,02	V	140,21	V	32165	V
2022/03/21 17	SR	23,09	V	0,47	V	84,58	V	0,00	V	1,01	V	140,62	V	32292	V
2022/03/21 18	SR	24,54	V	0,60	V	81,53	V	0,00	V	0,97	V	141,03	V	32299	V
2022/03/21 19	SR	70,12	V	1,75	V	64,76	V	0,00	V	1,02	V	141,46	V	32180	V
2022/03/21 20	SR	111,65	V	4,05	V	58,50	V	0,08	V	0,98	V	142,16	V	32033	V
2022/03/21 21	SR	85,55	V	3,72	V	57,64	V	0,08	V	1,11	V	142,10	V	32114	V
2022/03/21 22	SR	55,05	V	2,13	V	62,16	V	0,02	V	1,11	V	142,03	V	32086	V
2022/03/21 23	SR	87,61	V	2,95	V	51,31	V	0,05	V	1,07	V	142,20	V	32111	V
2022/03/21 24	SR	65,14	V	1,91	V	55,37	V	0,00	V	1,09	V	142,60	V	32054	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-126.1	0.4-4.1	42.0-110.7	0.0-0.1	0.9-1.4	135.5-142.6	31508.3-33163.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.1	1.2	77.3	0	1	139.7	32203.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/22 01	SR	118,55	V	3,65	V	47,33	V	0,07	V	1,04	V	142,94	V	31942	V
2022/03/22 02	SR	27,45	V	0,92	V	73,37	V	0,00	V	1,19	V	142,85	V	32138	V
2022/03/22 03	SR	39,31	V	1,20	V	68,91	V	0,00	V	1,16	V	143,02	V	32201	V
2022/03/22 04	SR	35,37	V	1,02	V	67,43	V	0,00	V	1,13	V	143,25	V	32093	V
2022/03/22 05	SR	8,91	V	0,52	V	86,17	V	0,00	V	1,23	V	143,34	V	32109	V
2022/03/22 06	SR	35,66	V	0,94	V	65,87	V	0,00	V	1,16	V	143,61	V	32049	V
2022/03/22 07	SR	70,55	V	1,69	V	51,18	V	0,00	V	1,26	V	142,93	V	32152	V
2022/03/22 08	SR	149,97	V	3,90	V	41,02	V	0,11	V	2,42	V	138,91	V	30812	V
2022/03/22 09	SR	115,23	V	3,51	V	55,40	V	0,07	V	1,19	V	135,83	V	31488	V
2022/03/22 10	SR	93,74	V	3,32	V	58,24	V	0,01	V	1,19	V	136,47	V	32010	V
2022/03/22 11	SR	146,27	V	6,58	V	49,71	V	0,24	V	1,12	V	137,37	V	31739	V
2022/03/22 12	SR	174,99	V	7,55	V	50,85	V	0,43	V	1,10	V	138,22	V	31556	V
2022/03/22 13	SR	60,49	V	2,86	V	68,61	V	0,07	V	1,18	V	138,34	V	31622	V
2022/03/22 14	SR	93,98	V	4,40	V	60,96	V	0,08	V	1,33	V	138,26	V	31460	V
2022/03/22 15	SR	43,46	V	1,45	V	68,27	V	0,00	V	1,22	V	137,97	V	31669	V
2022/03/22 16	SR	76,32	V	2,81	V	60,11	V	0,01	V	1,17	V	138,35	V	31457	V
2022/03/22 17	SR	85,04	V	3,38	V	57,85	V	0,05	V	1,17	V	138,81	V	31422	V
2022/03/22 18	SP	108,64	V	4,84	V	94,76	V	0,39	V	1,36	V	135,23	V	27606	V
2022/03/22 19	AV	529,92	V	30,79	V	126,31	V	2,69	V	0,84	V	125,52	V	26938	V
2022/03/22 20	AV	971,91	V	33,39	V	71,28	V	3,24	V	0,61	V	123,48	V	26740	V
2022/03/22 21	AV	1000,00	V	53,52	V	109,26	V	5,05	V	0,81	V	124,77	V	28140	V
2022/03/22 22	AV	738,28	V	60,62	V	100,97	V	6,17	V	1,08	V	131,25	V	33101	V
2022/03/22 23	AV	0,18	V	0,89	V	143,07	V	0,00	V	0,53	V	134,18	V	30206	V
2022/03/22 24	SR	3,58	V	0,80	V	136,31	V	0,00	V	0,48	V	130,10	V	29549	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-175.0	0.5-7.6	41.0-136.3	0.0-0.4	0.5-2.4	130.1-143.6	29548.5-32201.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.6	2.8	64.9	0.1	1.2	139.5	31637
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. B.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/23 01	SR	0,15	V	0,80	V	141,32	V	0,00	V	0,52	V	128,38	V	28933	V
2022/03/23 02	SR	0,00	V	0,91	V	141,50	V	0,00	V	0,74	V	125,68	V	27416	V
2022/03/23 03	SR	0,00	V	0,78	V	126,71	V	0,00	V	0,85	V	120,70	V	26217	V
2022/03/23 04	SR	0,00	V	0,75	V	128,37	V	0,00	V	0,63	V	119,29	V	26837	V
2022/03/23 05	SR	0,00	V	0,66	V	120,74	V	0,00	V	0,69	V	117,92	V	25712	V
2022/03/23 06	SR	0,00	V	0,80	V	123,33	V	0,00	V	0,65	V	116,54	V	25433	V
2022/03/23 07	SR	0,00	V	0,64	V	146,25	V	0,00	V	0,89	V	118,55	V	28225	V
2022/03/23 08	SR	1,31	V	0,54	V	112,93	V	0,00	V	0,95	V	125,62	V	29655	V
2022/03/23 09	SR	0,00	V	0,67	V	138,12	V	0,00	V	0,90	V	125,93	V	28060	V
2022/03/23 10	SR	0,01	V	0,49	V	125,78	V	0,00	V	0,77	V	125,98	V	28206	V
2022/03/23 11	SR	0,00	V	0,46	V	115,23	V	0,00	V	0,49	V	126,37	V	26963	V
2022/03/23 12	SR	0,00	V	0,43	V	114,29	V	0,00	V	0,58	V	125,35	V	26176	V
2022/03/23 13	SR	0,23	V	0,43	V	94,85	V	0,00	V	0,37	V	124,60	V	25198	V
2022/03/23 14	SR	0,17	V	0,44	V	98,02	V	0,00	V	0,45	V	124,69	V	25189	V
2022/03/23 15	SR	0,04	V	0,46	V	106,54	V	0,00	V	0,49	V	124,99	V	25374	V
2022/03/23 16	SR	0,00	V	0,46	V	118,69	V	0,00	V	0,39	V	124,57	V	25182	V
2022/03/23 17	SR	0,00	V	0,44	V	110,94	V	0,00	V	0,45	V	124,35	V	24902	V
2022/03/23 18	SR	0,02	V	0,43	V	108,74	V	0,00	V	0,30	V	124,08	V	24345	V
2022/03/23 19	SR	0,29	V	0,46	V	94,57	V	0,00	V	0,26	V	123,42	V	24052	V
2022/03/23 20	SR	3,08	V	0,60	V	75,81	V	0,00	V	0,31	V	123,85	V	24397	V
2022/03/23 21	SR	3,09	V	0,54	V	75,88	V	0,00	V	0,43	V	124,25	V	24682	V
2022/03/23 22	SR	25,52	V	0,70	V	51,80	V	0,00	V	0,24	V	123,78	V	23922	V
2022/03/23 23	SR	17,88	V	0,64	V	58,95	V	0,00	V	0,27	V	123,76	V	23953	V
2022/03/23 24	SR	7,69	V	0,56	V	69,83	V	0,00	V	0,25	V	123,17	V	23310	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-25.5	0.4-0.9	51.8-146.3	0.0-0.0	0.2-0.9	116.5-128.4	23310.3-29655.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	2.5	0.6	108.3	0	0.5	123.6	25930.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/24 01	SR	1,87	V	0,52	V	79,57	V	0,00	V	0,28	V	122,36	V	23128	V
2022/03/24 02	SR	0,23	V	0,51	V	97,24	V	0,00	V	0,48	V	123,18	V	24473	V
2022/03/24 03	SR	0,78	V	0,56	V	90,45	V	0,00	V	0,27	V	123,27	V	24187	V
2022/03/24 04	SR	3,83	V	0,66	V	73,94	V	0,00	V	0,29	V	123,70	V	24213	V
2022/03/24 05	SR	1,23	V	0,52	V	84,67	V	0,00	V	0,51	V	124,97	V	25371	V
2022/03/24 06	SR	4,52	V	0,54	V	76,46	V	0,00	V	0,38	V	126,19	V	25871	V
2022/03/24 07	SR	22,45	V	0,84	V	49,29	V	0,00	V	0,66	V	128,00	V	27210	V
2022/03/24 08	SR	129,30	V	2,07	V	96,64	V	0,08	V	0,91	V	128,94	V	26625	V
2022/03/24 09	SR	37,60	V	0,63	V	52,43	V	0,00	V	0,30	V	128,20	V	26209	V
2022/03/24 10	SR	39,14	V	0,75	V	43,60	V	0,00	V	0,29	V	127,99	V	24934	V
2022/03/24 11	SR	19,92	V	0,55	V	52,08	V	0,00	V	0,30	V	127,13	V	23932	V
2022/03/24 12	SR	8,59	V	0,44	V	60,07	V	0,00	V	0,29	V	126,59	V	23605	V
2022/03/24 13	SR	1,64	V	0,40	V	80,52	V	0,00	V	0,42	V	125,67	V	23369	V
2022/03/24 14	SR	3,16	V	0,40	V	73,55	V	0,00	V	0,28	V	125,84	V	23370	V
2022/03/24 15	SR	0,26	V	0,40	V	96,14	V	0,00	V	0,44	V	126,28	V	24019	V
2022/03/24 16	SR	0,00	V	0,40	V	109,25	V	0,00	V	0,47	V	126,67	V	24199	V
2022/03/24 17	SR	0,00	V	0,43	V	112,63	V	0,00	V	0,49	V	126,77	V	24630	V
2022/03/24 18	SR	0,03	V	0,44	V	108,32	V	0,00	V	0,44	V	127,71	V	24814	V
2022/03/24 19	SR	0,86	V	0,64	V	101,60	V	0,00	V	0,53	V	128,32	V	25277	V
2022/03/24 20	SR	68,72	V	2,04	V	67,66	V	0,00	V	1,20	V	132,25	V	24020	V
2022/03/24 21	SR	8,19	V	0,55	V	110,35	V	0,00	V	0,79	V	130,24	V	25311	V
2022/03/24 22	SR	0,31	V	0,46	V	112,32	V	0,00	V	0,34	V	129,69	V	25798	V
2022/03/24 23	SR	0,57	V	0,50	V	103,87	V	0,01	V	0,47	V	129,51	V	25210	V
2022/03/24 24	SR	0,61	V	0,45	V	109,88	V	0,00	V	0,71	V	129,30	V	26189	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-129.3	0.4-2.1	43.6-112.6	0.0-0.1	0.3-1.2	122.4-132.3	23127.9-27210.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	14.7	0.7	85.1	0	0.5	127	24831.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

C. Jovani *P. 440*

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/25 01	SR	0,18	V	0,47	V	107,49	V	0,00	V	0,25	V	127,74	V	24597	V
2022/03/25 02	SR	1,20	V	0,52	V	103,36	V	0,00	V	0,24	V	127,85	V	25001	V
2022/03/25 03	SR	0,07	V	0,54	V	114,80	V	0,00	V	0,58	V	128,34	V	25557	V
2022/03/25 04	SR	0,00	V	0,47	V	118,23	V	0,00	V	0,37	V	128,91	V	26002	V
2022/03/25 05	SR	0,00	V	0,60	V	123,52	V	0,00	V	0,94	V	130,55	V	27614	V
2022/03/25 06	SR	0,01	V	0,57	V	118,99	V	0,00	V	0,97	V	132,18	V	28071	V
2022/03/25 07	SR	2,22	V	0,80	V	102,68	V	0,00	V	0,97	V	133,21	V	28100	V
2022/03/25 08	SR	0,67	V	0,62	V	107,98	V	0,00	V	0,87	V	134,07	V	26947	V
2022/03/25 09	SR	0,01	V	0,58	V	126,05	V	0,00	V	0,72	V	131,52	V	25992	V
2022/03/25 10	SR	3,51	V	0,50	V	103,28	V	0,00	V	0,80	V	132,07	V	26425	V
2022/03/25 11	SR	1,05	V	0,49	V	110,20	V	0,00	V	0,81	V	134,04	V	26416	V
2022/03/25 12	SR	0,53	V	0,49	V	114,27	V	0,00	V	0,68	V	134,04	V	25679	V
2022/03/25 13	SR	0,06	V	0,46	V	115,30	V	0,00	V	0,36	V	132,23	V	25156	V
2022/03/25 14	SR	0,21	V	0,44	V	111,61	V	0,00	V	0,75	V	132,03	V	25101	V
2022/03/25 15	SR	0,56	V	0,44	V	109,19	V	0,00	V	0,68	V	132,02	V	25143	V
2022/03/25 16	SR	1,30	V	0,42	V	91,91	V	0,00	V	0,26	V	130,09	V	23431	V
2022/03/25 17	SR	9,27	V	0,50	V	69,19	V	0,00	V	0,23	V	128,66	V	22920	V
2022/03/25 18	SR	4,64	V	0,49	V	73,69	V	0,00	V	0,27	V	128,75	V	23127	V
2022/03/25 19	SR	2,46	V	0,61	V	88,03	V	0,00	V	0,67	V	130,02	V	24149	V
2022/03/25 20	SR	2,66	V	0,57	V	83,83	V	0,00	V	0,31	V	130,27	V	24169	V
2022/03/25 21	SR	7,64	V	0,56	V	71,32	V	0,00	V	0,34	V	130,24	V	23970	V
2022/03/25 22	SR	6,28	V	0,50	V	77,09	V	0,00	V	0,61	V	131,02	V	24763	V
2022/03/25 23	SR	7,62	V	0,58	V	68,50	V	0,00	V	0,40	V	131,50	V	23863	V
2022/03/25 24	SR	0,77	V	0,47	V	81,37	V	0,00	V	0,92	V	132,58	V	25285	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-9.3	0.4-0.8	68.5-126.1	0.0-0.0	0.2-1.0	127.7-134.1	22920.4-28099.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	2.2	0.5	99.7	0	0.6	131	25311.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/27

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/27 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,20	V	96,75	V	0,00	NV
2022/03/27 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,21	NV	94,89	NV	0,00	NV
2022/03/27 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/27 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

fill

RESPONSABILE IMPIANTO:

fill

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/26 01	SR	0,49	V	0,45	V	83,75	V	0,00	V	0,36	V	132,87	V	24946	V
2022/03/26 02	SR	0,44	V	0,46	V	85,79	V	0,00	V	0,79	V	133,08	V	25343	V
2022/03/26 03	SR	0,90	V	0,43	V	86,26	V	0,00	V	0,42	V	133,13	V	25029	V
2022/03/26 04	SR	0,08	V	0,41	V	93,38	V	0,00	V	0,64	V	132,85	V	25165	V
2022/03/26 05	SR	0,30	V	0,40	V	89,64	V	0,00	V	0,72	V	133,08	V	25179	V
2022/03/26 06	SR	2,74	V	0,41	V	77,70	V	0,00	V	0,33	V	133,21	V	25269	V
2022/03/26 07	SR	2,88	V	0,46	V	77,76	V	0,00	V	1,14	V	135,23	V	27443	V
2022/03/26 08	SR	0,53	V	0,49	V	92,58	V	0,00	V	0,92	V	136,80	V	26558	V
2022/03/26 09	SR	0,00	V	0,51	V	119,70	V	0,00	V	0,82	V	134,58	V	25413	V
2022/03/26 10	SR	0,00	V	0,49	V	134,40	V	0,00	V	0,34	V	132,03	V	24625	V
2022/03/26 11	SR	0,00	V	0,50	V	138,46	V	0,00	V	0,33	V	130,27	V	24298	V
2022/03/26 12	SR	0,00	V	0,52	V	142,32	V	0,00	V	0,34	V	129,08	V	23834	V
2022/03/26 13	SR	0,00	V	0,51	V	140,70	V	0,00	V	0,37	V	128,54	V	23808	V
2022/03/26 14	SR	0,00	V	0,50	V	137,39	V	0,00	V	0,54	V	128,30	V	23854	V
2022/03/26 15	SR	0,00	V	0,48	V	134,51	V	0,00	V	0,35	V	128,46	V	23763	V
2022/03/26 16	SR	0,03	V	0,41	V	98,51	V	0,00	V	0,41	V	129,18	V	23586	V
2022/03/26 17	SR	0,09	V	0,42	V	89,28	V	0,00	V	0,45	V	130,27	V	24085	V
2022/03/26 18	SR	1,70	V	0,42	V	90,47	V	0,00	V	0,52	V	131,83	V	24232	V
2022/03/26 19	SR	0,40	V	0,48	V	103,78	V	0,00	V	0,74	V	134,85	V	25241	V
2022/03/26 20	SP	272,94	V	10,20	NV	133,72	V	0,88	V	0,97	V	134,85	V	24801	NV
2022/03/26 21	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,29	V	117,97	V	0,00	NV
2022/03/26 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,25	V	108,58	V	0,00	NV
2022/03/26 23	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,24	V	103,11	V	0,00	NV
2022/03/26 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,22	V	99,44	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-2.9	0.4-0.5	77.7-142.3	0.0-0.0	0.3-1.1	128.3-136.8	23585.8-27443.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0.6	0.5	106.1	0	0.6	132	24824.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/28

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/28 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/28 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/29 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/29 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/30 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/30 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

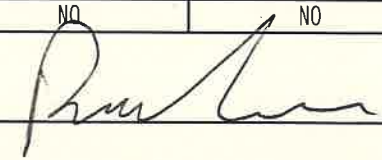
RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/31 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/03/31 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 