


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/22 01	SR	94,42	V	1,08	V	45,92	V	0,01	V	0,28	V	142,29	V	30194	V
2021/03/22 02	SR	81,59	V	0,86	V	47,36	V	0,00	V	0,28	V	142,64	V	30340	V
2021/03/22 03	SR	84,75	V	1,00	V	49,11	V	0,00	V	0,28	V	143,01	V	30301	V
2021/03/22 04	SR	70,07	NV	0,68	NV	48,07	NV	0,00	NV	0,27	NV	143,24	V	30565	NV
2021/03/22 05	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	143,30	V	0,00	NV
2021/03/22 06	SR	49,58	NV	0,71	NV	49,53	NV	0,10	NV	0,40	NV	142,40	V	26242	NV
2021/03/22 07	SR	19,85	NV	0,49	NV	76,50	NV	0,00	NV	0,30	NV	141,26	V	30062	NV
2021/03/22 08	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	141,07	V	0,00	NV
2021/03/22 09	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	141,37	V	0,00	NV
2021/03/22 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	140,52	V	0,00	NV
2021/03/22 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	138,38	NV	0,00	NV
2021/03/22 12	SR	124,86	V	1,28	V	44,14	V	0,00	V	0,27	V	138,74	V	31093	V
2021/03/22 13	SR	57,01	V	0,67	V	63,94	V	0,00	V	0,28	V	139,67	V	31441	V
2021/03/22 14	SR	19,31	V	0,38	V	82,88	V	0,00	V	0,27	V	139,87	V	30775	V
2021/03/22 15	SR	10,63	V	0,34	V	90,07	V	0,00	V	0,28	V	139,29	V	31308	V
2021/03/22 16	SR	18,87	V	0,34	V	70,86	V	0,00	V	0,26	V	138,71	V	30944	V
2021/03/22 17	SR	23,79	V	0,38	V	71,98	V	0,00	V	0,25	V	138,76	V	30769	V
2021/03/22 18	SR	20,92	V	0,45	V	117,67	V	0,00	V	0,36	V	138,97	V	31717	V
2021/03/22 19	SR	13,86	V	0,75	V	114,97	V	0,03	V	0,28	V	135,40	V	27854	V
2021/03/22 20	SR	23,26	V	0,42	V	69,89	V	0,00	V	0,25	V	139,03	V	31439	V
2021/03/22 21	SR	33,79	V	0,42	V	61,42	V	0,00	V	0,24	V	140,17	V	30984	V
2021/03/22 22	SR	102,97	V	0,88	V	46,75	V	0,01	V	0,21	V	140,03	V	30214	V
2021/03/22 23	SR	93,07	V	1,34	V	58,14	V	0,12	V	0,26	V	139,73	V	29685	V
2021/03/22 24	SR	45,08	V	0,47	V	61,45	V	0,00	V	0,21	V	140,25	V	29691	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.6-124.9	0.3-1.3	44.1-117.7	0.0-0.1	0.2-0.4	135.4-143.3	27853.5-31717.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53	0.7	68.5	0	0.3	140.4	30546.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

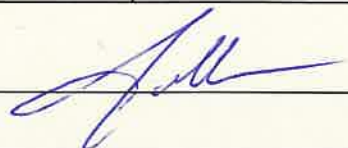

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/23 01	SR	69,48	V	0,66	V	48,54	V	0,00	V	0,23	V	141,05	V	30088	V
2021/03/23 02	SR	128,61	V	1,53	V	44,06	V	0,05	V	0,23	V	142,03	V	30138	V
2021/03/23 03	SR	55,67	V	0,60	V	54,61	V	0,00	V	0,23	V	142,27	V	30280	V
2021/03/23 04	SR	65,24	V	0,67	V	49,01	V	0,00	V	0,23	V	142,62	V	30280	V
2021/03/23 05	SR	63,33	V	0,60	V	47,25	V	0,00	V	0,24	V	143,03	V	30180	V
2021/03/23 06	SR	60,68	V	0,66	V	51,72	V	0,01	V	0,24	V	143,21	V	30190	V
2021/03/23 07	SR	56,20	V	0,59	V	54,58	V	0,00	V	0,24	V	143,49	V	30306	V
2021/03/23 08	SR	101,99	V	1,12	V	48,31	V	0,02	V	0,28	V	143,05	V	30393	V
2021/03/23 09	SR	82,42	V	0,95	V	58,16	V	0,00	V	0,93	V	140,64	V	29482	V
2021/03/23 10	SR	151,49	V	2,19	V	55,12	V	0,06	V	0,35	V	138,57	V	31803	V
2021/03/23 11	SR	24,78	V	0,49	V	87,90	V	0,00	V	0,26	V	138,24	V	32374	V
2021/03/23 12	SR	24,75	V	0,44	V	82,91	V	0,00	V	0,26	V	138,87	V	31914	V
2021/03/23 13	SR	36,29	V	0,49	V	74,66	V	0,00	V	0,24	V	139,33	V	31902	V
2021/03/23 14	SR	20,15	V	0,39	V	83,05	V	0,00	V	0,25	V	139,49	V	31707	V
2021/03/23 15	SR	32,54	V	0,43	V	71,74	V	0,00	V	0,25	V	139,76	V	31608	V
2021/03/23 16	SR	23,68	V	0,39	V	70,90	V	0,00	V	0,25	V	140,26	V	31600	V
2021/03/23 17	SR	11,15	V	0,38	V	87,36	V	0,00	V	0,42	V	140,48	V	31567	V
2021/03/23 18	SR	38,11	V	0,49	V	64,75	V	0,00	V	0,25	V	140,60	V	31408	V
2021/03/23 19	SR	41,27	V	0,54	V	65,17	V	0,00	V	0,25	V	141,03	V	31118	V
2021/03/23 20	SR	82,25	V	1,13	V	55,72	V	0,04	V	0,22	V	141,06	V	30494	V
2021/03/23 21	SR	93,54	V	1,56	V	55,56	V	0,12	V	0,21	V	140,79	V	30325	V
2021/03/23 22	SR	37,40	V	0,47	V	65,08	V	0,00	V	0,22	V	141,10	V	30816	V
2021/03/23 23	SR	3,74	V	0,37	V	108,51	V	0,00	V	0,28	V	141,78	V	31719	V
2021/03/23 24	SR	16,67	V	0,39	V	85,63	V	0,00	V	0,28	V	141,98	V	31615	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.7-151.5	0.4-2.2	44.1-108.5	0.0-0.1	0.2-0.9	138.2-143.5	29481.6-32374.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.1	0.7	65.4	0	0.3	141	30971
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

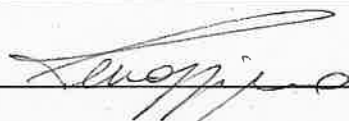

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/24

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/24 01	SR	8,96	V	0,37	V	103,85	V	0,00	V	0,30	V	142,12	V	31449	V
2021/03/24 02	SR	26,13	V	0,50	V	90,31	V	0,00	V	0,44	V	141,85	V	31578	V
2021/03/24 03	SR	18,60	V	0,40	V	91,77	V	0,00	V	0,30	V	142,18	V	31541	V
2021/03/24 04	SR	49,89	V	0,84	V	77,01	V	0,04	V	0,31	V	142,12	V	31632	V
2021/03/24 05	SR	29,87	V	0,58	V	77,43	V	0,02	V	0,29	V	142,37	V	31371	V
2021/03/24 06	SR	30,74	V	0,43	V	71,91	V	0,00	V	0,28	V	142,83	V	31449	V
2021/03/24 07	SR	20,20	V	0,40	V	77,58	V	0,00	V	0,29	V	143,05	V	31417	V
2021/03/24 08	SR	32,80	V	0,53	V	68,32	V	0,00	V	0,29	V	143,33	V	31365	V
2021/03/24 09	SR	74,67	V	1,05	V	53,53	V	0,04	V	0,40	V	143,68	V	31166	V
2021/03/24 10	SR	70,20	V	0,86	V	61,48	V	0,02	V	0,68	V	141,45	V	31840	V
2021/03/24 11	SR	40,32	V	0,53	V	66,30	V	0,00	V	0,32	V	139,32	V	31958	V
2021/03/24 12	SR	51,14	V	0,98	V	65,04	V	0,15	V	0,33	V	139,50	V	31395	V
2021/03/24 13	SR	58,08	V	0,84	V	61,08	V	0,03	V	0,32	V	140,10	V	31479	V
2021/03/24 14	SR	14,67	V	0,36	V	80,20	V	0,00	V	0,33	V	140,35	V	31585	V
2021/03/24 15	SR	17,88	V	0,37	V	78,72	V	0,00	V	0,32	V	140,53	V	31510	V
2021/03/24 16	SR	18,27	V	0,39	V	80,87	V	0,00	V	0,29	V	140,97	V	31619	V
2021/03/24 17	SR	21,09	V	0,40	V	78,79	V	0,00	V	0,28	V	141,20	V	31890	V
2021/03/24 18	SR	58,26	V	0,87	V	67,24	V	0,05	V	0,28	V	141,63	V	31488	V
2021/03/24 19	SR	54,70	V	0,57	V	65,16	V	0,00	V	0,26	V	142,52	V	31658	V
2021/03/24 20	SR	63,49	V	0,77	V	62,30	V	0,00	V	0,30	V	142,37	V	31181	V
2021/03/24 21	SR	31,08	V	0,47	V	83,85	V	0,00	V	0,24	V	140,37	V	31095	V
2021/03/24 22	SR	11,52	V	0,42	V	95,74	V	0,00	V	0,28	V	140,80	V	31693	V
2021/03/24 23	SR	13,03	V	0,40	V	96,20	V	0,00	V	0,29	V	141,34	V	31736	V
2021/03/24 24	SR	67,98	V	0,86	V	74,70	V	0,02	V	0,27	V	141,53	V	31645	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-74.7	0.4-1.1	53.5-103.9	0.0-0.1	0.2-0.7	139.3-143.7	31094.5-31958.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.8	0.6	76.2	0	0.3	141.6	31530.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/25 01	SR	47,98	V	0,59	V	81,03	V	0,00	V	0,28	V	141,88	V	31439	V
2021/03/25 02	SR	89,18	V	1,32	V	66,10	V	0,06	V	0,29	V	141,77	V	31404	V
2021/03/25 03	SR	70,22	V	0,99	V	70,51	V	0,04	V	0,29	V	142,39	V	31196	V
2021/03/25 04	SR	30,01	V	0,49	V	82,29	V	0,00	V	0,29	V	142,45	V	31516	V
2021/03/25 05	SR	87,90	V	1,09	V	53,99	V	0,05	V	0,33	V	142,58	V	31349	V
2021/03/25 06	SR	88,48	V	1,00	V	49,36	V	0,03	V	0,35	V	142,70	V	31224	V
2021/03/25 07	SR	67,81	V	0,70	V	52,12	V	0,00	V	0,33	V	143,10	V	31229	V
2021/03/25 08	SR	40,64	V	0,66	V	65,06	V	0,00	V	0,31	V	143,75	V	31115	V
2021/03/25 09	SR	22,01	V	0,56	V	75,55	V	0,00	V	0,28	V	143,57	V	31151	V
2021/03/25 10	SR	136,33	V	1,62	V	34,68	V	0,05	V	0,43	V	143,54	V	31671	V
2021/03/25 11	SR	90,21	V	1,28	V	52,10	V	0,08	V	1,45	V	142,76	V	31310	V
2021/03/25 12	SR	80,91	V	1,33	V	66,75	V	0,12	V	0,47	V	140,57	V	30949	V
2021/03/25 13	SR	32,64	V	0,42	V	80,05	V	0,00	V	0,35	V	140,48	V	31561	V
2021/03/25 14	SR	66,23	V	0,77	V	71,37	V	0,03	V	0,33	V	141,11	V	31699	V
2021/03/25 15	SR	82,43	V	1,08	V	59,43	V	0,09	V	0,35	V	141,65	V	31593	V
2021/03/25 16	SR	39,95	V	0,53	V	64,25	V	0,00	V	0,32	V	141,06	V	31491	V
2021/03/25 17	SR	67,11	V	0,74	V	54,20	V	0,00	V	0,27	V	140,40	V	31694	V
2021/03/25 18	SR	52,17	V	0,64	V	56,94	V	0,00	V	0,27	V	140,34	V	31599	V
2021/03/25 19	SR	81,32	V	0,95	V	49,29	V	0,02	V	0,27	V	140,49	V	31588	V
2021/03/25 20	SR	45,09	V	0,64	V	62,57	V	0,00	V	0,26	V	139,98	V	31194	V
2021/03/25 21	SR	98,50	V	1,18	V	58,65	V	0,03	V	0,27	V	139,00	V	31295	V
2021/03/25 22	SR	70,40	V	1,01	V	56,40	V	0,04	V	0,31	V	139,64	V	31665	V
2021/03/25 23	SR	67,81	V	1,42	V	64,45	V	0,14	V	0,28	V	140,67	V	31572	V
2021/03/25 24	SR	27,24	V	0,51	V	79,89	V	0,00	V	0,28	V	140,86	V	31898	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.0-136.3	0.4-1.6	34.7-82.3	0.0-0.1	0.3-1.4	139.0-143.7	30948.9-31897.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.9	0.9	62.8	0	0.4	141.5	31433.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

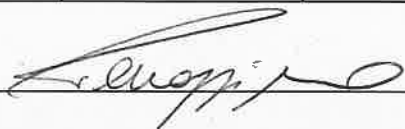

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/26 01	SR	39,55	V	0,54	V	72,64	V	0,00	V	0,28	V	140,57	V	31766	V
2021/03/26 02	SR	24,43	V	0,48	V	81,48	V	0,00	V	0,31	V	140,86	V	31840	V
2021/03/26 03	SR	45,56	V	0,54	V	73,91	V	0,00	V	0,28	V	141,06	V	31826	V
2021/03/26 04	SR	33,26	V	0,65	V	78,93	V	0,00	V	0,30	V	141,33	V	31889	V
2021/03/26 05	SR	101,65	V	1,10	V	49,98	V	0,03	V	0,33	V	141,55	V	31770	V
2021/03/26 06	SR	63,28	V	0,68	V	59,51	V	0,00	V	0,31	V	141,84	V	31635	V
2021/03/26 07	SR	71,72	V	1,00	V	70,93	V	0,02	V	0,33	V	142,31	V	31566	V
2021/03/26 08	SR	38,75	V	0,68	V	77,92	V	0,02	V	0,40	V	141,69	V	31655	V
2021/03/26 09	SR	80,08	V	0,86	V	55,20	V	0,01	V	0,83	V	139,26	V	31489	V
2021/03/26 10	SR	87,95	V	0,82	V	57,08	V	0,00	V	0,48	V	138,39	V	31868	V
2021/03/26 11	SR	63,58	V	0,68	V	63,17	V	0,01	V	0,36	V	138,95	V	32232	V
2021/03/26 12	SR	51,43	V	0,52	V	69,42	V	0,00	V	0,33	V	139,85	V	32098	V
2021/03/26 13	SR	25,59	V	0,39	V	81,24	V	0,00	V	0,33	V	140,30	V	32066	V
2021/03/26 14	SR	21,56	V	0,35	V	81,94	V	0,00	V	0,30	V	140,70	V	32006	V
2021/03/26 15	SR	50,63	V	0,49	V	65,90	V	0,00	V	0,32	V	140,84	V	31599	V
2021/03/26 16	SR	76,45	V	0,64	V	54,72	V	0,00	V	0,24	V	140,16	V	31022	V
2021/03/26 17	SR	85,32	V	0,78	V	53,76	V	0,01	V	0,27	V	140,34	V	31247	V
2021/03/26 18	SR	29,79	V	0,46	V	70,01	V	0,00	V	0,27	V	140,60	V	31831	V
2021/03/26 19	SR	61,82	V	0,64	V	61,45	V	0,00	V	0,28	V	140,91	V	31633	V
2021/03/26 20	SR	68,92	V	0,91	V	61,76	V	0,00	V	0,27	V	141,01	V	31715	V
2021/03/26 21	SR	81,32	V	1,37	V	65,64	V	0,02	V	0,25	V	141,07	V	31616	V
2021/03/26 22	SR	86,93	V	1,68	V	67,70	V	0,03	V	0,24	V	141,49	V	31385	V
2021/03/26 23	SR	37,55	V	0,90	V	80,38	V	0,01	V	0,24	V	141,19	V	31671	V
2021/03/26 24	SR	101,63	V	2,47	V	67,19	V	0,21	V	0,21	V	140,20	V	31677	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.6-101.7	0.4-2.5	50.0-81.9	0.0-0.2	0.2-0.8	138.4-142.3	31021.5-32231.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.5	0.8	67.6	0	0.3	140.7	31712.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/27 01	SR	47,06	V	1,14	V	75,40	V	0,00	V	0,21	V	139,97	V	31837	V
2021/03/27 02	SR	100,07	V	1,66	V	60,47	V	0,01	V	0,22	V	140,31	V	31665	V
2021/03/27 03	SR	53,68	V	0,78	V	67,31	V	0,00	V	0,24	V	140,74	V	31550	V
2021/03/27 04	SR	69,14	V	0,76	V	59,58	V	0,00	V	0,24	V	140,89	V	31606	V
2021/03/27 05	SR	61,97	V	0,65	V	57,37	V	0,00	V	0,25	V	140,89	V	31609	V
2021/03/27 06	SR	77,55	V	0,84	V	49,79	V	0,02	V	0,28	V	141,36	V	31562	V
2021/03/27 07	SR	58,44	V	0,61	V	52,99	V	0,00	V	0,27	V	142,04	V	31658	V
2021/03/27 08	SR	56,47	V	0,57	V	58,59	V	0,00	V	0,27	V	142,33	V	31607	V
2021/03/27 09	SR	72,61	V	0,63	V	49,97	V	0,00	V	0,31	V	141,95	V	31560	V
2021/03/27 10	SR	49,34	V	0,56	V	57,88	V	0,00	V	0,28	V	141,42	V	32160	V
2021/03/27 11	SR	54,07	V	0,53	V	58,49	V	0,00	V	0,28	V	141,57	V	32039	V
2021/03/27 12	SR	92,63	V	0,78	V	51,81	V	0,01	V	0,26	V	142,08	V	31914	V
2021/03/27 13	SR	95,83	V	0,74	V	50,27	V	0,00	V	0,27	V	142,38	V	31609	V
2021/03/27 14	SR	90,61	V	0,76	V	53,82	V	0,00	V	0,26	V	142,67	V	31419	V
2021/03/27 15	SR	67,50	V	0,77	V	60,89	V	0,02	V	1,09	V	142,14	V	31276	V
2021/03/27 16	SR	71,43	V	0,70	V	61,94	V	0,00	V	0,31	V	141,09	V	31326	V
2021/03/27 17	SR	123,13	V	1,84	V	55,04	V	0,17	V	0,32	V	141,16	V	31285	V
2021/03/27 18	SR	65,65	V	0,68	V	62,03	V	0,00	V	0,30	V	140,24	V	31377	V
2021/03/27 19	SR	54,48	V	0,58	V	59,51	V	0,00	V	0,31	V	140,32	V	31384	V
2021/03/27 20	SR	78,15	V	0,88	V	52,84	V	0,02	V	0,33	V	140,70	V	31311	V
2021/03/27 21	SR	66,76	V	0,71	V	52,39	V	0,00	V	0,29	V	140,57	V	31433	V
2021/03/27 22	SR	60,46	V	0,72	V	57,32	V	0,01	V	0,29	V	140,32	V	31305	V
2021/03/27 23	SR	19,58	V	0,45	V	77,17	V	0,00	V	0,30	V	140,14	V	31790	V
2021/03/27 24	SR	12,76	V	0,48	V	86,06	V	0,00	V	0,30	V	140,29	V	31881	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.8-123.1	0.4-1.8	49.8-86.1	0.0-0.2	0.2-1.1	140.0-142.7	31276.0-32159.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.6	0.8	59.5	0	0.3	141.1	31590.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/28 01	SR	17,46	V	0,45	V	81,66	V	0,00	V	0,41	V	140,60	V	31976	V
2021/03/28 02	SR	27,09	V	0,49	V	73,53	V	0,00	V	0,30	V	140,84	V	31906	V
2021/03/28 03	SR	45,13	V	0,56	V	62,08	V	0,00	V	0,28	V	140,88	V	31829	V
2021/03/28 04	SR	36,29	V	0,46	V	65,64	V	0,00	V	0,29	V	141,19	V	31796	V
2021/03/28 05	SR	46,55	V	0,57	V	66,19	V	0,00	V	0,28	V	141,44	V	31792	V
2021/03/28 06	SR	68,45	V	0,95	V	64,41	V	0,03	V	0,28	V	141,68	V	31541	V
2021/03/28 07	SR	49,95	V	0,63	V	66,59	V	0,00	V	0,29	V	141,61	V	31684	V
2021/03/28 08	SR	90,05	V	1,09	V	59,52	V	0,02	V	0,33	V	141,27	V	31692	V
2021/03/28 09	SR	42,71	V	0,51	V	68,89	V	0,00	V	0,31	V	140,58	V	31872	V
2021/03/28 10	SR	67,68	V	1,82	V	64,06	V	0,78	V	0,31	V	141,02	V	33377	V
2021/03/28 11	SR	125,32	V	6,28	V	59,63	V	4,65	V	0,27	V	140,13	V	31953	V
2021/03/28 12	SR	15,98	V	0,40	V	85,80	V	0,00	V	0,26	V	139,96	V	32997	V
2021/03/28 13	SR	40,95	V	0,54	V	68,31	V	0,00	V	0,25	V	140,14	V	32678	V
2021/03/28 14	SR	42,40	V	0,64	V	80,05	V	0,01	V	0,34	V	140,64	V	32441	V
2021/03/28 15	SR	119,68	V	3,06	V	56,36	V	0,76	V	0,32	V	141,77	V	31741	V
2021/03/28 16	SR	49,38	V	0,88	V	81,91	V	0,08	V	0,30	V	142,05	V	31760	V
2021/03/28 17	SR	49,70	V	1,13	V	74,75	V	0,17	V	0,95	V	141,82	V	31739	V
2021/03/28 18	SR	55,70	V	0,63	V	75,30	V	0,00	V	0,31	V	139,39	V	31714	V
2021/03/28 19	SR	43,87	V	0,77	V	90,71	V	0,01	V	0,36	V	139,55	V	32235	V
2021/03/28 20	SR	48,99	V	0,92	V	78,16	V	0,06	V	0,28	V	139,55	V	32263	V
2021/03/28 21	SR	21,77	V	0,44	V	86,49	V	0,00	V	0,30	V	139,71	V	32501	V
2021/03/28 22	SR	32,39	V	0,59	V	82,87	V	0,01	V	0,30	V	140,03	V	32276	V
2021/03/28 23	SR	21,59	V	0,39	V	79,69	V	0,00	V	0,27	V	139,95	V	32248	V
2021/03/28 24	SR	20,33	V	0,35	V	79,14	V	0,00	V	0,29	V	140,05	V	32301	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.0-125.3	0.3-6.3	56.4-90.7	0.0-4.6	0.3-1.0	139.4-142.1	31541.3-33376.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.1	1	73	0.3	0.3	140.7	32096.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

