

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/03 01	SR	42,01	V	0,95	V	91,39	V	0,08	V	0,92	V	105,92	V	26555	V
2020/03/03 02	SR	68,64	V	1,25	V	61,25	V	0,00	V	0,81	V	105,53	V	26439	V
2020/03/03 03	SR	106,12	V	2,53	V	47,83	V	0,04	V	0,85	V	105,26	V	26564	V
2020/03/03 04	SR	79,95	V	1,58	V	58,84	V	0,01	V	0,71	V	105,62	V	26388	V
2020/03/03 05	SR	99,05	V	1,90	V	43,77	V	0,00	V	0,63	V	105,63	V	26628	V
2020/03/03 06	SR	117,60	V	2,25	V	40,93	V	0,03	V	0,62	V	106,00	V	26329	V
2020/03/03 07	SR	87,92	V	1,72	V	50,56	V	0,00	V	0,61	V	105,82	V	26311	V
2020/03/03 08	SR	77,97	V	1,69	V	51,90	V	0,01	V	0,65	V	106,31	V	26374	V
2020/03/03 09	SR	114,51	V	2,31	V	54,83	V	0,00	V	0,74	V	105,65	V	26091	V
2020/03/03 10	SR	87,52	V	1,52	V	50,97	V	0,00	V	0,68	V	106,74	V	28371	V
2020/03/03 11	SR	93,61	V	1,81	V	42,32	V	0,00	V	0,65	V	107,10	V	26424	V
2020/03/03 12	SR	85,84	V	1,56	V	59,94	V	0,01	V	0,68	V	106,83	V	26601	V
2020/03/03 13	SR	36,80	V	0,57	V	79,61	V	0,00	V	0,70	V	106,77	V	26694	V
2020/03/03 14	SR	76,99	V	1,44	V	62,55	V	0,03	V	0,74	V	106,97	V	26574	V
2020/03/03 15	SR	59,48	V	0,88	V	66,54	V	0,00	V	0,68	V	107,00	V	26850	V
2020/03/03 16	SR	62,70	V	0,83	V	69,99	V	0,00	V	0,61	V	107,06	V	26832	V
2020/03/03 17	SR	94,23	V	1,66	V	71,95	V	0,03	V	0,66	V	106,70	V	26413	V
2020/03/03 18	SR	89,24	V	2,03	V	72,22	V	0,18	V	0,66	V	106,12	V	26338	V
2020/03/03 19	SR	34,24	V	0,64	V	91,72	V	0,00	V	0,59	V	106,73	V	27096	V
2020/03/03 20	SR	53,58	V	0,86	V	76,89	V	0,00	V	0,59	V	107,48	V	26852	V
2020/03/03 21	SR	31,61	V	0,50	V	86,67	V	0,00	V	0,65	V	107,20	V	27449	V
2020/03/03 22	SR	48,64	V	0,64	V	69,76	V	0,00	V	0,86	V	107,05	V	27391	V
2020/03/03 23	SR	27,88	V	0,45	V	80,89	V	0,00	V	0,65	V	106,68	V	27453	V
2020/03/03 24	SR	41,48	V	0,60	V	73,19	V	0,00	V	0,63	V	107,02	V	27713	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.9-117.6	0.5-2.5	40.9-91.7	0.0-0.2	0.6-0.9	105.3-107.5	26091.5-28370.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.6	1.3	64.9	0	0.7	106.5	26780.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/04 01	SR	78,09	V	0,98	V	60,69	V	0,00	V	0,64	V	106,74	V	27101	V
2020/03/04 02	SR	32,33	V	0,49	V	89,73	V	0,00	V	0,82	V	105,89	V	27233	V
2020/03/04 03	SR	61,00	V	0,82	V	81,68	V	0,00	V	0,65	V	105,70	V	27405	V
2020/03/04 04	SR	82,89	V	1,03	V	66,51	V	0,00	V	0,59	V	106,00	V	26815	V
2020/03/04 05	SR	56,90	V	0,61	V	70,72	V	0,00	V	0,71	V	105,67	V	26775	V
2020/03/04 06	SR	25,82	V	0,40	V	88,56	V	0,00	V	0,71	V	105,59	V	27214	V
2020/03/04 07	SR	28,28	V	0,44	V	87,25	V	0,00	V	0,66	V	105,66	V	27507	V
2020/03/04 08	SR	56,61	V	0,73	V	76,30	V	0,00	V	0,59	V	106,81	V	27207	V
2020/03/04 09	SR	52,96	V	0,73	V	69,60	V	0,00	V	0,71	V	106,49	V	26786	V
2020/03/04 10	SR	95,45	V	1,66	V	54,42	V	0,02	V	0,80	V	105,58	V	28430	V
2020/03/04 11	SR	89,47	V	1,74	V	66,47	V	0,05	V	0,69	V	106,35	V	27347	V
2020/03/04 12	SR	82,07	V	1,64	V	72,86	V	0,09	V	0,65	V	106,04	V	27685	V
2020/03/04 13	SR	72,29	V	1,67	V	83,64	V	0,10	V	0,64	V	106,24	V	27631	V
2020/03/04 14	SR	74,95	V	1,19	V	67,82	V	0,00	V	0,77	V	105,93	V	27233	V
2020/03/04 15	SR	56,91	V	0,74	V	74,66	V	0,00	V	0,84	V	105,76	V	27192	V
2020/03/04 16	SR	65,55	V	0,91	V	63,75	V	0,00	V	0,77	V	105,82	V	27174	V
2020/03/04 17	SR	118,35	V	2,25	V	59,03	V	0,06	V	0,72	V	105,71	V	26866	V
2020/03/04 18	SR	16,52	V	0,28	V	110,29	V	0,00	V	0,65	V	106,29	V	28300	V
2020/03/04 19	SR	52,80	V	0,68	V	68,72	V	0,00	V	0,62	V	107,61	V	28311	V
2020/03/04 20	SR	58,55	V	0,80	V	69,91	V	0,00	V	0,61	V	107,66	V	28324	V
2020/03/04 21	SR	35,22	V	0,48	V	84,42	V	0,00	V	0,62	V	106,98	V	28458	V
2020/03/04 22	SR	35,68	V	0,47	V	91,16	V	0,00	V	0,63	V	106,74	V	28348	V
2020/03/04 23	SR	96,12	V	2,58	V	77,61	V	0,32	V	0,69	V	106,51	V	27589	V
2020/03/04 24	SR	38,78	V	1,09	V	99,64	V	0,18	V	0,99	V	105,35	V	28061	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.5-118.4	0.3-2.6	54.4-110.3	0.0-0.3	0.6-1.0	105.4-107.7	26775.2-28458.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61	1	76.5	0	0.7	106.2	27541.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/05 01	SR	110,09	V	3,27	V	61,76	V	0,36	V	0,87	V	105,63	V	26902	V
2020/03/05 02	SR	54,57	V	0,76	V	87,70	V	0,00	V	1,02	V	105,52	V	27167	V
2020/03/05 03	SR	18,31	V	0,36	V	106,32	V	0,00	V	0,92	V	105,43	V	27551	V
2020/03/05 04	SR	37,16	V	0,49	V	95,80	V	0,00	V	0,82	V	105,48	V	27481	V
2020/03/05 05	SR	53,31	V	0,60	V	86,79	V	0,00	V	0,89	V	105,49	V	27232	V
2020/03/05 06	SR	47,37	V	0,66	V	94,03	V	0,00	V	0,84	V	105,31	V	27897	V
2020/03/05 07	SR	78,81	V	1,52	V	74,44	V	0,03	V	0,85	V	105,44	V	26975	V
2020/03/05 08	SR	144,02	V	6,53	V	74,80	V	1,63	V	0,70	V	105,09	V	26730	V
2020/03/05 09	SR	18,77	V	0,38	V	126,23	V	0,00	V	0,59	V	106,09	V	28070	V
2020/03/05 10	SR	30,65	V	1,69	V	121,82	V	0,48	V	0,45	V	106,48	V	28482	V
2020/03/05 11	SR	0,00	V	0,57	V	189,26	V	0,00	V	0,19	V	107,84	V	11363	V
2020/03/05 12	SR	48,90	V	1,06	V	211,01	V	0,00	V	0,26	V	102,08	V	14553	V
2020/03/05 13	SR	38,33	V	0,90	V	171,17	V	0,03	V	0,64	V	110,55	V	26383	V
2020/03/05 14	SR	70,85	V	0,99	V	77,64	V	0,03	V	0,74	V	121,35	V	28026	V
2020/03/05 15	SR	72,74	V	0,83	V	68,07	V	0,00	V	0,93	V	125,03	V	29070	V
2020/03/05 16	SR	43,95	V	0,50	V	78,93	V	0,00	V	1,01	V	126,93	V	29536	V
2020/03/05 17	SR	25,17	V	0,36	V	88,62	V	0,00	V	1,05	V	128,72	V	29811	V
2020/03/05 18	SR	39,73	V	0,47	V	80,05	V	0,00	V	0,98	V	129,97	V	29480	V
2020/03/05 19	SR	53,54	V	0,60	V	69,31	V	0,00	V	0,96	V	129,87	V	28894	V
2020/03/05 20	SR	41,21	V	0,51	V	79,07	V	0,00	V	0,96	V	128,87	V	29742	V
2020/03/05 21	SR	58,51	V	0,64	V	74,25	V	0,00	V	1,42	V	108,05	V	28103	V
2020/03/05 22	SR	98,23	V	0,98	V	67,09	V	0,00	V	0,43	V	106,72	V	27730	V
2020/03/05 23	SR	42,00	V	0,50	V	88,70	V	0,00	V	0,45	V	106,79	V	28756	V
2020/03/05 24	SR	40,93	V	0,50	V	86,95	V	0,00	V	0,41	V	106,71	V	28245	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-144.0	0.4-6.5	61.8-211.0	0.0-1.6	0.2-1.4	102.1-130.0	11362.9-29811.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.8	1.1	98.3	0.1	0.8	112.3	26840.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/06 01	SR	33,00	V	0,43	V	93,17	V	0,00	V	0,47	V	106,81	V	28426	V
2020/03/06 02	SR	31,61	V	0,43	V	100,69	V	0,00	V	0,60	V	106,89	V	28882	V
2020/03/06 03	SR	22,31	V	0,34	V	104,38	V	0,00	V	0,64	V	106,36	V	28867	V
2020/03/06 04	SR	21,31	V	0,31	V	102,91	V	0,00	V	0,64	V	106,27	V	28803	V
2020/03/06 05	SR	49,34	V	0,46	V	80,76	V	0,00	V	0,62	V	105,90	V	28085	V
2020/03/06 06	SR	32,25	V	0,40	V	86,18	V	0,00	V	0,68	V	105,83	V	28553	V
2020/03/06 07	SR	131,53	V	1,59	V	55,47	V	0,07	V	0,75	V	105,95	V	27692	V
2020/03/06 08	SR	123,95	V	1,56	V	60,06	V	0,04	V	0,68	V	106,15	V	27161	V
2020/03/06 09	SR	99,15	V	1,29	V	71,89	V	0,01	V	0,57	V	107,11	V	28012	V
2020/03/06 10	SR	146,05	V	3,52	V	62,70	V	0,02	V	0,60	V	107,26	V	29368	V
2020/03/06 11	SR	167,74	V	4,69	V	75,63	V	0,04	V	0,65	V	107,34	V	27560	V
2020/03/06 12	SR	104,20	V	2,44	V	80,94	V	0,00	V	0,72	V	107,61	V	28460	V
2020/03/06 13	SR	69,60	V	1,55	V	83,42	V	0,00	V	0,68	V	107,53	V	28282	V
2020/03/06 14	SR	99,76	V	2,04	V	64,14	V	0,00	V	0,70	V	107,56	V	27938	V
2020/03/06 15	SR	51,33	V	0,80	V	65,19	V	0,00	V	0,75	V	107,37	V	28357	V
2020/03/06 16	SR	41,75	V	0,61	V	64,47	V	0,00	V	0,76	V	107,57	V	28067	V
2020/03/06 17	SR	27,37	V	0,43	V	80,73	V	0,00	V	0,76	V	107,64	V	28202	V
2020/03/06 18	SR	44,83	V	0,67	V	103,21	V	0,00	V	0,76	V	107,62	V	28452	V
2020/03/06 19	SR	137,31	V	1,97	V	51,69	V	0,01	V	1,18	V	107,62	V	27773	V
2020/03/06 20	SR	59,07	V	0,97	V	64,36	V	0,00	V	0,96	V	107,41	V	27971	V
2020/03/06 21	SR	156,55	V	2,93	V	57,45	V	0,02	V	0,88	V	107,49	V	27592	V
2020/03/06 22	SR	59,14	V	0,76	V	75,92	V	0,00	V	0,79	V	107,64	V	27794	V
2020/03/06 23	SR	162,03	V	1,79	V	43,42	V	0,01	V	0,68	V	107,44	V	26863	V
2020/03/06 24	SR	131,66	V	1,99	V	63,68	V	0,00	V	0,90	V	107,25	V	27321	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.3-167.7	0.3-4.7	43.4-104.4	0.0-0.1	0.5-1.2	105.8-107.6	26862.8-29367.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	83.5	1.4	74.7	0	0.7	107.1	28103.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/07 01	SR	115,48	V	2,38	V	75,32	V	0,01	V	1,04	V	106,39	V	27647	V
2020/03/07 02	SR	64,51	V	1,14	V	81,05	V	0,00	V	1,11	V	105,86	V	27794	V
2020/03/07 03	SR	133,42	V	2,87	V	65,09	V	0,00	V	0,85	V	105,88	V	27534	V
2020/03/07 04	SR	40,70	V	1,09	V	96,16	V	0,00	V	0,89	V	105,86	V	28119	V
2020/03/07 05	SR	13,81	V	0,53	V	121,76	V	0,00	V	0,79	V	106,42	V	28525	V
2020/03/07 06	SR	12,41	V	0,46	V	118,43	V	0,00	V	0,75	V	106,94	V	28311	V
2020/03/07 07	SR	131,54	V	2,62	V	76,44	V	0,07	V	1,55	V	106,93	V	27027	V
2020/03/07 08	SR	85,57	V	1,62	V	87,87	V	0,00	V	0,80	V	106,84	V	27349	V
2020/03/07 09	SR	117,99	V	2,37	V	73,41	V	0,00	V	0,73	V	107,35	V	27029	V
2020/03/07 10	SR	115,01	V	2,03	V	65,33	V	0,00	V	0,65	V	107,43	V	29503	V
2020/03/07 11	SR	84,55	V	1,48	V	74,34	V	0,00	V	0,74	V	107,61	V	27511	V
2020/03/07 12	SR	75,51	V	1,13	V	72,54	V	0,00	V	0,85	V	107,26	V	27797	V
2020/03/07 13	SR	49,36	V	0,66	V	78,56	V	0,00	V	0,96	V	106,34	V	27568	V
2020/03/07 14	SR	62,52	V	0,96	V	66,39	V	0,00	V	0,85	V	106,32	V	27455	V
2020/03/07 15	SR	24,66	V	0,38	V	84,38	V	0,00	V	0,85	V	107,01	V	27937	V
2020/03/07 16	SR	25,28	V	0,44	V	85,30	V	0,00	V	0,87	V	107,09	V	28191	V
2020/03/07 17	SR	64,19	V	0,91	V	62,12	V	0,00	V	0,93	V	107,45	V	27939	V
2020/03/07 18	SR	63,86	V	0,89	V	60,90	V	0,00	V	0,83	V	107,80	V	27858	V
2020/03/07 19	SR	56,64	V	0,85	V	64,94	V	0,00	V	0,88	V	107,63	V	27710	V
2020/03/07 20	SR	41,52	V	0,67	V	76,06	V	0,00	V	0,86	V	107,24	V	27619	V
2020/03/07 21	SR	100,63	V	1,93	V	59,10	V	0,08	V	0,80	V	106,94	V	27386	V
2020/03/07 22	SR	83,82	V	1,26	V	69,30	V	0,00	V	0,92	V	106,57	V	27584	V
2020/03/07 23	SR	31,75	V	0,50	V	93,84	V	0,00	V	0,97	V	106,22	V	28238	V
2020/03/07 24	SR	62,19	V	0,73	V	72,74	V	0,00	V	1,04	V	106,13	V	27869	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.4-133.4	0.4-2.9	59.1-121.8	0.0-0.1	0.6-1.5	105.9-107.8	27027.1-29502.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69	1.2	78.4	0	0.9	106.8	27812.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

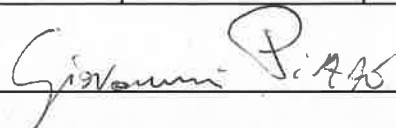

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/08 01	SR	77,61	V	0,99	V	68,41	V	0,00	V	1,01	V	106,03	V	27960	V
2020/03/08 02	SR	14,29	V	0,33	V	100,67	V	0,00	V	0,97	V	105,96	V	28475	V
2020/03/08 03	SR	7,29	V	0,26	V	116,37	V	0,00	V	0,96	V	105,99	V	28551	V
2020/03/08 04	SR	8,66	V	0,26	V	108,30	V	0,00	V	1,01	V	106,06	V	28586	V
2020/03/08 05	SR	11,54	V	0,27	V	109,12	V	0,00	V	1,02	V	105,97	V	28634	V
2020/03/08 06	SR	6,72	V	0,26	V	123,82	V	0,00	V	1,04	V	105,98	V	28615	V
2020/03/08 07	SR	7,07	V	0,26	V	122,28	V	0,00	V	0,94	V	105,88	V	28793	V
2020/03/08 08	SR	9,48	V	0,28	V	133,73	V	0,00	V	0,92	V	105,84	V	29128	V
2020/03/08 09	SR	12,58	V	0,27	V	97,98	V	0,00	V	0,93	V	107,90	V	29205	V
2020/03/08 10	SR	15,80	V	0,31	V	84,01	V	0,00	V	0,91	V	108,40	V	31599	V
2020/03/08 11	SR	38,37	V	0,50	V	63,98	V	0,00	V	0,92	V	108,09	V	28941	V
2020/03/08 12	SR	49,21	V	0,68	V	59,36	V	0,00	V	0,88	V	106,89	V	28933	V
2020/03/08 13	SR	118,45	V	2,00	V	46,12	V	0,01	V	0,93	V	106,52	V	28255	V
2020/03/08 14	SR	85,34	V	1,54	V	59,50	V	0,02	V	0,97	V	106,37	V	28416	V
2020/03/08 15	SR	31,75	V	0,56	V	79,99	V	0,00	V	0,87	V	106,14	V	28837	V
2020/03/08 16	SR	42,40	V	0,63	V	77,06	V	0,01	V	0,82	V	106,56	V	28666	V
2020/03/08 17	SR	73,11	V	0,89	V	70,42	V	0,02	V	0,89	V	106,52	V	28305	V
2020/03/08 18	SR	34,72	V	0,36	V	91,03	V	0,00	V	0,93	V	106,37	V	28711	V
2020/03/08 19	SR	54,69	V	0,46	V	76,96	V	0,00	V	0,92	V	106,41	V	28456	V
2020/03/08 20	SR	53,97	V	0,56	V	78,86	V	0,00	V	0,90	V	106,16	V	28577	V
2020/03/08 21	SR	138,47	V	3,07	V	118,33	V	0,45	V	1,62	V	110,28	V	27801	V
2020/03/08 22	SR	0,00	V	0,42	V	210,12	V	0,00	V	0,64	V	117,95	V	24291	V
2020/03/08 23	SR	28,41	V	0,39	V	106,26	V	0,00	V	1,23	V	124,05	V	28221	V
2020/03/08 24	SR	100,17	V	1,00	V	56,41	V	0,00	V	1,43	V	129,08	V	29184	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-138.5	0.3-3.1	46.1-210.1	0.0-0.4	0.6-1.6	105.8-129.1	24290.6-31598.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.5	0.7	94.1	0	1	108.8	28547.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

