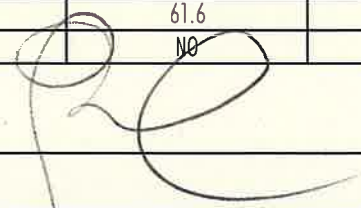



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/08 01	SR	110,24	V	1,99	V	72,88	V	0,10	V	0,72	V	137,86	V	31169	V
2022/03/08 02	SR	33,18	V	0,54	V	88,14	V	0,00	V	0,72	V	138,28	V	31158	V
2022/03/08 03	SR	24,62	V	0,47	V	87,58	V	0,00	V	0,70	V	138,40	V	31181	V
2022/03/08 04	SR	19,63	V	0,46	V	78,11	V	0,00	V	0,95	V	138,10	V	31502	V
2022/03/08 05	SR	76,07	V	1,03	V	46,19	V	0,00	V	0,80	V	136,34	V	31329	V
2022/03/08 06	SR	40,54	V	0,71	V	56,85	V	0,00	V	0,82	V	135,99	V	31381	V
2022/03/08 07	SR	12,11	V	0,52	V	84,02	V	0,00	V	0,74	V	136,18	V	32692	V
2022/03/08 08	SR	65,33	V	2,63	V	91,17	V	0,63	V	0,57	V	136,44	V	31948	V
2022/03/08 09	SR	74,35	V	1,20	V	59,48	V	0,01	V	0,60	V	136,46	V	31709	V
2022/03/08 10	SR	104,03	V	1,37	V	41,80	V	0,00	V	0,67	V	138,46	V	31654	V
2022/03/08 11	SR	118,79	V	1,73	V	41,02	V	0,02	V	0,83	V	139,42	V	31089	V
2022/03/08 12	SR	126,11	V	1,97	V	42,45	V	0,05	V	0,65	V	138,26	V	31128	V
2022/03/08 13	SR	144,64	V	2,18	V	40,62	V	0,04	V	3,35	V	136,58	V	30461	V
2022/03/08 14	SR	114,21	V	1,93	V	48,41	V	0,08	V	0,70	V	135,70	V	31374	V
2022/03/08 15	SR	83,38	V	1,12	V	57,38	V	0,00	V	0,79	V	136,26	V	31255	V
2022/03/08 16	SR	32,51	V	0,53	V	71,65	V	0,00	V	0,69	V	136,60	V	31688	V
2022/03/08 17	SR	83,34	V	1,24	V	55,14	V	0,01	V	0,79	V	136,41	V	32098	V
2022/03/08 18	SR	50,60	V	0,59	V	62,57	V	0,00	V	0,69	V	135,14	V	31987	V
2022/03/08 19	SR	33,01	V	0,66	V	75,05	V	0,01	V	0,62	V	134,89	V	32467	V
2022/03/08 20	SR	48,01	V	0,64	V	61,26	V	0,00	V	0,60	V	134,85	V	31688	V
2022/03/08 21	SR	33,46	V	0,66	V	94,67	V	0,00	V	0,68	V	135,78	V	32340	V
2022/03/08 22	SR	21,49	V	0,49	V	73,79	V	0,00	V	0,71	V	135,91	V	32451	V
2022/03/08 23	SR	18,26	V	0,45	V	73,99	V	0,00	V	0,70	V	136,31	V	31856	V
2022/03/08 24	SR	9,91	V	0,44	V	86,04	V	0,00	V	0,68	V	136,43	V	32046	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.9-144.6	0.4-2.6	40.6-94.7	0.0-0.6	0.6-3.4	134.8-139.4	30460.8-32691.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.6	1.1	66.3	0	0.8	136.7	31652.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

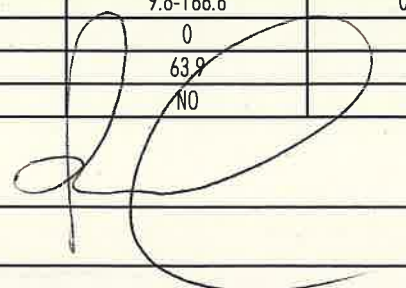
RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/09 01	SR	20,00	V	0,51	V	72,37	V	0,00	V	0,74	V	136,88	V	31992	V
2022/03/09 02	SR	11,44	V	0,48	V	83,37	V	0,00	V	0,70	V	137,21	V	31931	V
2022/03/09 03	SR	28,60	V	0,66	V	71,22	V	0,00	V	0,84	V	137,04	V	32003	V
2022/03/09 04	SR	53,72	V	0,85	V	58,80	V	0,00	V	0,65	V	135,68	V	31707	V
2022/03/09 05	SR	62,60	V	0,81	V	51,40	V	0,00	V	0,67	V	135,53	V	31753	V
2022/03/09 06	SR	48,90	V	0,75	V	53,55	V	0,00	V	0,72	V	136,30	V	31989	V
2022/03/09 07	SR	53,10	V	0,88	V	52,08	V	0,00	V	0,72	V	136,63	V	32766	V
2022/03/09 08	SR	25,47	V	0,66	V	80,17	V	0,00	V	0,72	V	137,36	V	32174	V
2022/03/09 09	SR	78,76	V	1,30	V	44,57	V	0,01	V	0,78	V	137,51	V	31646	V
2022/03/09 10	SR	156,81	V	2,63	V	130,33	V	0,42	V	1,11	V	136,33	V	32224	V
2022/03/09 11	SR	108,87	V	1,62	V	46,51	V	0,02	V	0,66	V	136,83	V	31685	V
2022/03/09 12	SR	166,60	V	2,68	V	30,08	V	0,09	V	0,68	V	138,27	V	31236	V
2022/03/09 13	SR	142,03	V	2,21	V	34,30	V	0,08	V	0,71	V	139,35	V	31193	V
2022/03/09 14	SR	144,26	V	2,23	V	34,65	V	0,08	V	0,80	V	140,53	V	31071	V
2022/03/09 15	SR	44,48	V	0,66	V	57,20	V	0,00	V	0,81	V	141,29	V	31070	V
2022/03/09 16	SR	87,54	V	1,79	V	51,32	V	0,18	V	0,81	V	141,42	V	31086	V
2022/03/09 17	SR	64,41	V	0,68	V	51,52	V	0,00	V	0,85	V	140,94	V	30997	V
2022/03/09 18	SR	36,57	V	0,56	V	65,07	V	0,00	V	0,67	V	139,99	V	30970	V
2022/03/09 19	SR	37,79	V	0,73	V	60,91	V	0,00	V	0,74	V	139,76	V	31185	V
2022/03/09 20	SR	30,63	V	0,69	V	61,15	V	0,00	V	0,78	V	139,43	V	31424	V
2022/03/09 21	SR	27,91	V	0,56	V	64,62	V	0,00	V	0,77	V	139,37	V	31570	V
2022/03/09 22	SR	46,58	V	0,66	V	58,29	V	0,00	V	0,74	V	139,49	V	31628	V
2022/03/09 23	SR	9,80	V	0,45	V	90,30	V	0,00	V	0,71	V	139,68	V	31851	V
2022/03/09 24	SR	47,78	V	0,73	V	64,43	V	0,00	V	0,68	V	140,10	V	31696	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.8-166.6	0.4-2.7	30.1-130.3	0.0-0.4	0.7-1.1	135.5-141.4	30970.1-32766.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.9	1.1	61.2	0	0.8	138.5	31618.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/10 01	SR	78,45	V	1,09	V	52,94	V	0,00	V	0,69	V	140,58	V	31562	V
2022/03/10 02	SR	37,95	V	0,64	V	73,23	V	0,00	V	0,74	V	141,11	V	31716	V
2022/03/10 03	SR	16,18	V	0,45	V	90,84	V	0,00	V	0,67	V	141,80	V	31783	V
2022/03/10 04	SR	23,86	V	0,50	V	80,81	V	0,00	V	0,66	V	141,73	V	31773	V
2022/03/10 05	SR	42,23	V	0,68	V	70,59	V	0,00	V	0,67	V	141,74	V	31708	V
2022/03/10 06	SR	22,50	V	0,45	V	78,50	V	0,00	V	0,85	V	140,87	V	31512	V
2022/03/10 07	SR	15,25	V	0,42	V	84,05	V	0,00	V	0,62	V	139,34	V	32590	V
2022/03/10 08	SR	16,43	V	0,44	V	84,64	V	0,00	V	0,66	V	139,49	V	32185	V
2022/03/10 09	SR	7,00	V	0,42	V	96,59	V	0,00	V	0,68	V	140,02	V	31912	V
2022/03/10 10	SR	26,06	V	0,51	V	73,62	V	0,00	V	0,81	V	140,00	V	31607	V
2022/03/10 11	SR	41,30	V	0,68	V	61,41	V	0,00	V	0,67	V	139,69	V	31582	V
2022/03/10 12	SR	62,30	V	0,93	V	51,24	V	0,00	V	0,73	V	139,82	V	31469	V
2022/03/10 13	SR	142,47	V	2,47	V	33,05	V	0,07	V	0,69	V	139,87	V	31041	V
2022/03/10 14	SR	134,63	V	1,76	V	32,54	V	0,01	V	0,66	V	140,11	V	30638	V
2022/03/10 15	SR	155,54	V	2,31	V	40,90	V	0,03	V	0,71	V	141,14	V	31060	V
2022/03/10 16	SR	95,54	V	1,70	V	55,29	V	0,03	V	2,36	V	141,28	V	31305	V
2022/03/10 17	SR	99,80	V	1,84	V	56,70	V	0,03	V	2,80	V	140,69	V	30097	V
2022/03/10 18	SR	132,34	V	2,81	V	60,33	V	0,05	V	3,20	V	136,09	V	31178	V
2022/03/10 19	SR	30,67	V	0,86	V	93,05	V	0,00	V	0,87	V	134,40	V	32153	V
2022/03/10 20	SR	139,44	V	3,68	V	57,42	V	0,08	V	0,79	V	133,86	V	31970	V
2022/03/10 21	SR	146,54	V	4,81	V	61,50	V	0,16	V	0,86	V	134,00	V	31948	V
2022/03/10 22	SR	131,03	V	4,84	V	67,47	V	0,16	V	0,96	V	134,89	V	32192	V
2022/03/10 23	SR	120,49	V	3,78	V	52,45	V	0,06	V	0,92	V	135,84	V	32212	V
2022/03/10 24	SR	99,13	V	2,91	V	65,94	V	0,04	V	0,83	V	136,02	V	32009	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.0-155.5	0.4-4.8	32.5-96.6	0.0-0.2	0.6-3.2	133.9-141.8	30096.7-32589.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.7	1.7	65.6	0	1	138.9	31633.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/11 01	SR	110,29	V	4,00	V	67,15	V	0,12	V	0,79	V	135,92	V	32222	V
2022/03/11 02	SR	121,98	V	4,04	V	56,45	V	0,11	V	0,80	V	136,37	V	32015	V
2022/03/11 03	SR	144,31	V	4,49	V	59,40	V	0,13	V	0,75	V	137,28	V	31743	V
2022/03/11 04	SR	46,20	V	0,91	V	83,19	V	0,00	V	0,68	V	137,98	V	32004	V
2022/03/11 05	SR	12,63	V	0,41	V	97,19	V	0,00	V	0,62	V	138,10	V	32124	V
2022/03/11 06	SR	16,37	V	0,43	V	91,90	V	0,00	V	0,59	V	137,67	V	31654	V
2022/03/11 07	SR	24,30	V	0,51	V	85,98	V	0,00	V	0,51	V	137,40	V	32296	V
2022/03/11 08	SR	40,01	V	0,66	V	79,35	V	0,01	V	0,62	V	136,99	V	31547	V
2022/03/11 09	SR	21,41	V	0,43	V	84,60	V	0,00	V	0,62	V	136,93	V	31639	V
2022/03/11 10	SR	26,40	V	0,44	V	77,91	V	0,00	V	0,74	V	136,96	V	32038	V
2022/03/11 11	SR	19,94	V	0,41	V	85,42	V	0,00	V	0,70	V	136,23	V	32734	V
2022/03/11 12	SR	27,42	V	0,48	V	75,70	V	0,00	V	0,63	V	135,80	V	32326	V
2022/03/11 13	SR	26,91	V	0,47	V	74,55	V	0,00	V	0,65	V	136,26	V	32391	V
2022/03/11 14	SR	55,77	V	0,74	V	61,02	V	0,00	V	0,61	V	136,46	V	31989	V
2022/03/11 15	SR	65,73	V	0,76	V	60,52	V	0,00	V	0,58	V	136,51	V	31975	V
2022/03/11 16	SR	85,55	V	0,99	V	60,12	V	0,00	V	0,58	V	137,01	V	32017	V
2022/03/11 17	SR	124,61	V	2,62	V	64,36	V	0,08	V	0,72	V	138,20	V	32255	V
2022/03/11 18	SR	34,26	V	0,80	V	89,34	V	0,00	V	0,60	V	137,65	V	32086	V
2022/03/11 19	SR	68,26	V	1,85	V	69,30	V	0,00	V	0,60	V	137,40	V	32314	V
2022/03/11 20	SR	95,32	V	2,49	V	67,47	V	0,06	V	0,62	V	137,79	V	32103	V
2022/03/11 21	SR	47,87	V	1,23	V	77,16	V	0,00	V	0,65	V	138,56	V	32203	V
2022/03/11 22	SR	33,79	V	0,68	V	81,51	V	0,00	V	0,83	V	138,38	V	32365	V
2022/03/11 23	SR	89,11	V	2,01	V	63,58	V	0,22	V	0,84	V	137,44	V	32161	V
2022/03/11 24	SR	82,95	V	1,15	V	58,70	V	0,02	V	0,71	V	137,84	V	32157	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.6-144.3	0.4-4.5	56.5-97.2	0.0-0.2	0.5-0.8	135.8-138.6	31547.1-32733.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.2	1.4	73.8	0	0.7	137.2	32098.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/12 01	SR	110,34	V	1,78	V	55,59	V	0,05	V	0,70	V	138,17	V	32143	V
2022/03/12 02	SR	60,50	V	0,96	V	64,70	V	0,04	V	0,73	V	138,53	V	32180	V
2022/03/12 03	SR	36,48	V	0,55	V	71,17	V	0,00	V	0,79	V	138,77	V	32392	V
2022/03/12 04	SR	41,89	V	0,57	V	65,42	V	0,00	V	0,78	V	138,98	V	32302	V
2022/03/12 05	SR	70,82	V	0,82	V	52,06	V	0,00	V	0,80	V	139,56	V	32080	V
2022/03/12 06	SR	79,35	V	0,98	V	51,35	V	0,01	V	0,74	V	139,95	V	32097	V
2022/03/12 07	SR	1,72	V	0,43	V	116,57	V	0,00	V	0,83	V	139,81	V	32812	V
2022/03/12 08	SR	19,50	V	0,54	V	85,38	V	0,00	V	0,81	V	139,21	V	32429	V
2022/03/12 09	SR	33,43	V	0,65	V	67,67	V	0,00	V	0,91	V	139,47	V	32124	V
2022/03/12 10	SR	68,48	V	1,11	V	54,18	V	0,00	V	0,87	V	139,99	V	32003	V
2022/03/12 11	SR	76,05	V	1,05	V	48,40	V	0,00	V	1,03	V	139,64	V	32092	V
2022/03/12 12	SR	54,06	V	0,77	V	58,88	V	0,00	V	0,83	V	138,15	V	32063	V
2022/03/12 13	SR	52,28	V	0,74	V	63,38	V	0,00	V	0,83	V	138,21	V	32048	V
2022/03/12 14	SR	67,40	V	0,91	V	56,70	V	0,00	V	0,84	V	138,68	V	32021	V
2022/03/12 15	SR	106,29	V	1,39	V	53,18	V	0,00	V	0,74	V	139,17	V	31951	V
2022/03/12 16	SR	134,16	V	2,07	V	49,38	V	0,00	V	0,73	V	139,80	V	31982	V
2022/03/12 17	SR	53,46	V	0,77	V	72,63	V	0,00	V	0,73	V	139,95	V	32047	V
2022/03/12 18	SR	77,34	V	1,03	V	63,04	V	0,00	V	0,80	V	140,29	V	32144	V
2022/03/12 19	SR	46,44	V	0,53	V	72,77	V	0,00	V	0,81	V	140,31	V	32265	V
2022/03/12 20	SR	51,55	V	0,59	V	71,78	V	0,00	V	0,87	V	139,70	V	31988	V
2022/03/12 21	SR	53,88	V	0,71	V	75,57	V	0,00	V	0,87	V	139,26	V	31667	V
2022/03/12 22	SR	70,62	V	0,96	V	73,42	V	0,01	V	0,86	V	137,42	V	31221	V
2022/03/12 23	SR	74,05	V	1,21	V	68,19	V	0,03	V	0,81	V	135,28	V	30900	V
2022/03/12 24	SR	85,23	V	1,18	V	56,33	V	0,02	V	0,67	V	135,67	V	31041	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.7-134.2	0.4-2.1	48.4-116.6	0.0-0.1	0.7-1.0	135.3-140.3	30899.5-32811.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.6	0.9	65.3	0	0.8	138.9	31999.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/13 01	SR	70,23	V	0,81	V	55,72	V	0,00	V	0,71	V	136,50	V	31364	V
2022/03/13 02	SR	110,66	V	1,83	V	52,71	V	0,07	V	0,71	V	137,50	V	31481	V
2022/03/13 03	SR	91,19	V	1,28	V	51,24	V	0,03	V	0,76	V	138,04	V	31527	V
2022/03/13 04	SR	100,10	V	1,64	V	49,78	V	0,05	V	0,77	V	139,49	V	31949	V
2022/03/13 05	SR	43,93	V	0,72	V	72,29	V	0,02	V	0,79	V	140,32	V	32048	V
2022/03/13 06	SR	85,49	V	1,16	V	50,70	V	0,00	V	0,75	V	140,27	V	32093	V
2022/03/13 07	SR	35,68	V	0,81	V	103,64	V	0,00	V	0,83	V	140,35	V	33053	V
2022/03/13 08	SR	59,16	V	0,77	V	61,40	V	0,00	V	0,76	V	140,23	V	32413	V
2022/03/13 09	SR	69,46	V	0,85	V	54,67	V	0,00	V	0,72	V	140,38	V	31976	V
2022/03/13 10	SR	45,77	V	0,64	V	67,38	V	0,00	V	0,77	V	140,66	V	32252	V
2022/03/13 11	SR	31,42	V	0,53	V	75,31	V	0,00	V	0,76	V	141,12	V	32259	V
2022/03/13 12	SR	31,73	V	0,49	V	75,02	V	0,00	V	0,69	V	141,32	V	32269	V
2022/03/13 13	SR	42,84	V	0,56	V	65,55	V	0,00	V	0,68	V	140,97	V	31688	V
2022/03/13 14	SR	14,63	V	0,38	V	94,18	V	0,00	V	0,67	V	141,16	V	31963	V
2022/03/13 15	SR	9,35	V	0,36	V	98,87	V	0,00	V	0,74	V	142,61	V	32142	V
2022/03/13 16	SR	7,99	V	0,37	V	101,21	V	0,00	V	0,70	V	143,42	V	32166	V
2022/03/13 17	SR	6,81	V	0,37	V	101,42	V	0,00	V	2,69	V	143,62	V	32157	V
2022/03/13 18	SR	22,55	V	0,41	V	80,96	V	0,00	V	2,64	V	138,43	V	31348	V
2022/03/13 19	SR	17,88	V	0,39	V	86,90	V	0,00	V	0,86	V	134,53	V	31601	V
2022/03/13 20	SR	50,07	V	0,66	V	69,77	V	0,00	V	0,83	V	134,58	V	31580	V
2022/03/13 21	SR	37,57	V	0,57	V	77,09	V	0,00	V	0,81	V	134,89	V	31767	V
2022/03/13 22	SR	64,29	V	0,89	V	67,73	V	0,00	V	0,79	V	135,44	V	31776	V
2022/03/13 23	SR	126,40	V	2,08	V	56,11	V	0,06	V	0,83	V	135,66	V	31570	V
2022/03/13 24	SR	47,84	V	0,64	V	74,62	V	0,00	V	0,71	V	135,07	V	31517	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.8-126.4	0.4-2.1	49.8-103.6	0.0-0.1	0.7-2.7	134.5-143.6	31348.3-33053.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51	0.8	72.7	0	0.9	139	31915
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: