

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/09 01	SR	69,77	V	0,68	V	66,16	V	0,00	V	1,80	V	132,52	V	29569	V
2020/03/09 02	SR	64,82	V	0,65	V	71,25	V	0,00	V	1,56	V	134,14	V	29628	V
2020/03/09 03	SR	65,84	V	0,64	V	71,41	V	0,00	V	1,33	V	134,22	V	29070	V
2020/03/09 04	SR	102,71	V	1,11	V	60,82	V	0,04	V	1,20	V	134,14	V	28420	V
2020/03/09 05	SR	111,64	V	1,21	V	52,74	V	0,00	V	2,33	V	120,86	V	28185	V
2020/03/09 06	SR	76,91	V	0,69	V	64,30	V	0,00	V	1,09	V	107,40	V	28321	V
2020/03/09 07	SR	80,48	V	0,78	V	63,02	V	0,00	V	0,92	V	106,74	V	28330	V
2020/03/09 08	SR	48,70	V	1,28	V	75,76	V	0,21	V	0,92	V	106,79	V	27370	V
2020/03/09 09	SR	12,68	V	0,46	V	154,27	V	0,05	V	0,69	V	123,81	V	26602	V
2020/03/09 10	SR	10,20	V	0,48	V	147,58	V	0,00	V	0,66	V	124,50	V	22244	V
2020/03/09 11	SR	0,00	V	0,88	V	156,92	V	0,00	V	0,22	V	109,17	V	11536	V
2020/03/09 12	SR	0,00	V	0,82	V	146,13	V	0,00	V	0,22	V	101,38	V	10862	V
2020/03/09 13	SR	0,00	V	0,78	V	143,45	V	0,00	V	0,21	V	98,14	V	11540	V
2020/03/09 14	SR	19,70	V	0,89	V	206,27	V	0,03	V	0,35	V	109,02	V	25435	V
2020/03/09 15	SR	78,37	V	0,95	V	95,88	V	0,00	V	0,91	V	120,26	V	27118	V
2020/03/09 16	SR	145,34	V	2,35	V	62,89	V	0,14	V	1,43	V	127,89	V	28649	V
2020/03/09 17	SR	64,33	V	0,62	V	73,59	V	0,00	V	1,67	V	132,14	V	29017	V
2020/03/09 18	SR	43,17	V	0,44	V	81,12	V	0,00	V	1,52	V	134,29	V	29207	V
2020/03/09 19	SR	54,15	V	0,51	V	73,56	V	0,00	V	1,58	V	135,71	V	29084	V
2020/03/09 20	SR	68,19	V	0,62	V	84,78	V	0,00	V	2,98	V	128,85	V	28460	V
2020/03/09 21	SR	78,64	V	0,64	V	74,56	V	0,00	V	1,19	V	108,17	V	27655	V
2020/03/09 22	SR	81,58	V	0,73	V	71,95	V	0,00	V	1,21	V	106,95	V	27464	V
2020/03/09 23	SR	40,37	V	0,56	V	86,83	V	0,00	V	1,36	V	106,48	V	28012	V
2020/03/09 24	SR	91,40	V	1,00	V	62,21	V	0,00	V	1,11	V	106,18	V	28112	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-145.3	0.4-2.3	52.7-206.3	0.0-0.2	0.2-3.0	98.1-135.7	10861.6-29628.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.7	0.8	93.6	0	1.2	118.7	25828.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

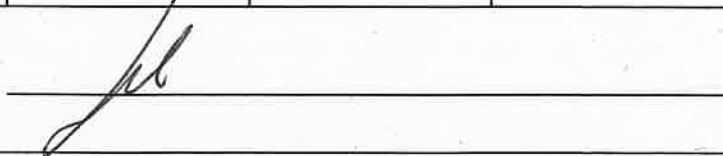

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/10 01	SR	86,02	V	0,72	V	67,92	V	0,00	V	1,12	V	106,24	V	27693	V
2020/03/10 02	SR	77,12	V	0,87	V	86,87	V	0,00	V	1,44	V	105,69	V	27797	V
2020/03/10 03	SR	100,40	V	0,81	V	75,17	V	0,00	V	1,24	V	106,15	V	27570	V
2020/03/10 04	SR	84,75	V	0,82	V	67,09	V	0,00	V	3,83	V	107,07	V	27275	V
2020/03/10 05	SR	59,19	V	0,58	V	81,72	V	0,00	V	1,63	V	135,03	V	29237	V
2020/03/10 06	SR	69,36	V	0,75	V	80,25	V	0,00	V	1,54	V	139,26	V	29361	V
2020/03/10 07	SR	56,68	V	0,61	V	87,45	V	0,00	V	1,53	V	140,02	V	29311	V
2020/03/10 08	SR	45,39	V	0,48	V	96,07	V	0,00	V	1,61	V	140,81	V	29558	V
2020/03/10 09	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2020/03/10 10	SR	55,05	NV	0,60	NV	69,42	NV	0,00	NV	1,21	NV	135,64	V	30950	NV
2020/03/10 11	SR	82,33	V	0,78	V	67,25	V	0,00	V	1,16	V	135,61	V	29306	V
2020/03/10 12	SR	43,34	V	0,46	V	80,29	V	0,00	V	1,36	V	136,68	V	29340	V
2020/03/10 13	SR	67,89	V	0,56	V	68,00	V	0,00	V	1,26	V	136,62	V	28392	V
2020/03/10 14	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2020/03/10 15	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2020/03/10 16	SR	51,42	NV	0,50	NV	71,45	NV	0,00	NV	1,19	NV	136,86	NV	28159	NV
2020/03/10 17	SR	54,91	V	0,58	V	74,18	V	0,00	V	1,33	V	137,96	V	28298	V
2020/03/10 18	SR	34,79	V	0,44	V	101,86	V	0,00	V	1,31	V	137,89	V	28670	V
2020/03/10 19	SR	56,37	V	0,50	V	71,85	V	0,00	V	1,20	V	138,18	V	27768	V
2020/03/10 20	SR	28,42	V	0,36	V	93,39	V	0,00	V	1,15	V	138,31	V	27952	V
2020/03/10 21	SR	7,62	V	0,26	V	117,70	V	0,00	V	1,23	V	138,34	V	28730	V
2020/03/10 22	SR	4,97	V	0,23	V	133,95	V	0,00	V	1,36	V	135,86	V	29312	V
2020/03/10 23	SR	35,43	V	0,41	V	105,02	V	0,00	V	4,72	V	122,58	V	28065	V
2020/03/10 24	SR	120,95	V	1,17	V	73,04	V	0,02	V	0,97	V	107,50	V	27250	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-120.9	0.2-1.2	67.1-133.9	0.0-0.0	1.0-4.7	105.7-140.8	27250.1-29558.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.7	0.6	85.7	0	1.6	129.1	28467.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/11 01	SR	156,05	V	2,53	V	73,20	V	0,07	V	0,83	V	106,90	V	27307	V
2020/03/11 02	SR	26,85	V	0,32	V	106,87	V	0,00	V	0,83	V	106,68	V	28400	V
2020/03/11 03	SR	30,20	V	0,34	V	99,61	V	0,00	V	0,76	V	106,54	V	27980	V
2020/03/11 04	SR	71,62	V	0,76	V	84,24	V	0,00	V	0,57	V	105,94	V	27237	V
2020/03/11 05	SR	44,41	V	0,38	V	83,66	V	0,00	V	0,43	V	105,99	V	27119	V
2020/03/11 06	SR	25,82	V	0,33	V	89,05	V	0,00	V	0,54	V	106,87	V	28013	V
2020/03/11 07	SR	23,50	V	0,35	V	95,12	V	0,00	V	0,67	V	107,45	V	28946	V
2020/03/11 08	SR	11,70	V	0,33	V	113,42	V	0,00	V	0,74	V	108,46	V	29451	V
2020/03/11 09	SR	37,54	V	0,46	V	92,51	V	0,00	V	0,69	V	108,10	V	28719	V
2020/03/11 10	SR	77,00	V	0,76	V	62,75	V	0,00	V	0,61	V	107,66	V	27557	V
2020/03/11 11	SR	36,78	V	0,43	V	81,14	V	0,00	V	0,69	V	108,31	V	29784	V
2020/03/11 12	SR	92,63	V	0,86	V	61,78	V	0,00	V	0,61	V	107,28	V	27323	V
2020/03/11 13	SR	86,97	V	0,63	V	62,44	V	0,00	V	0,66	V	107,07	V	26964	V
2020/03/11 14	SR	90,42	V	0,70	V	63,70	V	0,00	V	0,81	V	106,66	V	27249	V
2020/03/11 15	SR	52,94	V	0,39	V	74,43	V	0,00	V	0,78	V	106,14	V	27703	V
2020/03/11 16	SR	49,44	V	0,45	V	79,54	V	0,00	V	0,74	V	107,05	V	28237	V
2020/03/11 17	SR	18,79	V	0,28	V	96,70	V	0,00	V	0,92	V	107,50	V	29009	V
2020/03/11 18	SR	16,53	V	0,27	V	106,80	V	0,00	V	0,92	V	106,79	V	28769	V
2020/03/11 19	SR	12,02	V	0,30	V	118,96	V	0,00	V	0,89	V	106,63	V	28834	V
2020/03/11 20	SR	26,08	V	0,41	V	95,88	V	0,00	V	0,89	V	106,52	V	28588	V
2020/03/11 21	SR	100,24	V	1,23	V	58,80	V	0,00	V	0,90	V	106,73	V	28158	V
2020/03/11 22	SR	85,53	V	0,89	V	62,71	V	0,00	V	0,92	V	106,81	V	28234	V
2020/03/11 23	SR	96,77	V	1,04	V	63,92	V	0,00	V	1,18	V	106,52	V	27612	V
2020/03/11 24	SR	86,66	V	1,01	V	71,45	V	0,00	V	0,84	V	106,55	V	28016	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-156.1	0.3-2.5	58.8-119.0	0.0-0.1	0.4-1.2	105.9-108.5	26964.4-29783.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.5	0.6	83.3	0	0.8	107	28133.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/12 01	SR	75,32	V	0,79	V	71,37	V	0,00	V	0,86	V	106,71	V	28185	V
2020/03/12 02	SR	58,64	V	0,76	V	67,49	V	0,00	V	0,87	V	106,79	V	27896	V
2020/03/12 03	SR	107,05	V	1,10	V	62,94	V	0,00	V	0,97	V	106,70	V	27608	V
2020/03/12 04	SR	52,75	V	0,57	V	75,92	V	0,00	V	1,16	V	106,14	V	27719	V
2020/03/12 05	SR	50,65	V	0,86	V	75,76	V	0,00	V	1,12	V	105,86	V	27506	V
2020/03/12 06	SR	109,94	V	2,93	V	56,25	V	0,41	V	1,20	V	105,87	V	26944	V
2020/03/12 07	SR	13,92	V	0,35	V	113,11	V	0,00	V	0,97	V	105,58	V	28392	V
2020/03/12 08	SR	49,97	V	0,51	V	68,43	V	0,00	V	0,76	V	106,75	V	28364	V
2020/03/12 09	SR	42,30	V	0,46	V	69,86	V	0,00	V	0,71	V	106,45	V	28352	V
2020/03/12 10	SR	78,05	V	0,81	V	57,99	V	0,00	V	0,65	V	106,91	V	30097	V
2020/03/12 11	SR	44,21	V	0,44	V	74,88	V	0,00	V	0,74	V	108,24	V	28831	V
2020/03/12 12	SR	65,85	V	0,52	V	70,04	V	0,00	V	0,68	V	107,98	V	27872	V
2020/03/12 13	SR	58,33	V	0,81	V	81,78	V	0,04	V	0,63	V	108,07	V	28307	V
2020/03/12 14	SR	41,54	V	0,41	V	80,60	V	0,00	V	0,72	V	108,27	V	28611	V
2020/03/12 15	SR	78,39	V	0,73	V	64,20	V	0,00	V	0,73	V	107,04	V	27909	V
2020/03/12 16	SR	97,37	V	0,86	V	61,92	V	0,00	V	0,75	V	106,30	V	27667	V
2020/03/12 17	SR	71,13	V	0,60	V	72,47	V	0,00	V	0,70	V	106,51	V	28394	V
2020/03/12 18	SR	53,54	V	0,63	V	83,51	V	0,00	V	0,81	V	106,53	V	28940	V
2020/03/12 19	SR	71,91	V	1,14	V	78,30	V	0,02	V	0,88	V	106,74	V	29026	V
2020/03/12 20	SR	22,73	V	0,41	V	101,58	V	0,00	V	0,72	V	106,32	V	29057	V
2020/03/12 21	SR	28,20	V	0,42	V	102,92	V	0,00	V	0,77	V	106,54	V	29438	V
2020/03/12 22	SR	37,14	V	0,60	V	97,49	V	0,01	V	0,70	V	107,09	V	28958	V
2020/03/12 23	SR	71,10	V	0,85	V	87,83	V	0,00	V	1,04	V	106,76	V	27883	V
2020/03/12 24	SR	84,84	V	1,74	V	93,54	V	0,15	V	0,57	V	107,18	V	27439	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.9-109.9	0.3-2.9	56.3-113.1	0.0-0.4	0.6-1.2	105.6-108.3	26943.5-30097.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61	0.8	77.9	0	0.8	106.8	28308.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: