

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/23 01	SR	115,94	V	0,55	V	68,86	V	0,25	V	0,78	V	146,53	V	32185	V
2020/11/23 02	SR	58,15	V	0,50	V	76,27	V	0,01	V	0,48	V	146,39	V	33506	V
2020/11/23 03	SR	30,93	V	0,49	V	82,28	V	0,00	V	0,36	V	144,43	V	33598	V
2020/11/23 04	SR	26,64	V	0,50	V	88,03	V	0,00	V	0,39	V	143,61	V	32719	V
2020/11/23 05	SR	72,08	V	0,48	V	60,63	V	0,00	V	0,36	V	143,85	V	33966	V
2020/11/23 06	SR	63,49	V	0,49	V	58,68	V	0,00	V	0,36	V	144,22	V	33209	V
2020/11/23 07	SR	72,10	V	0,51	V	65,07	V	0,01	V	0,37	V	144,56	V	33253	V
2020/11/23 08	SR	128,23	V	0,64	V	73,12	V	0,65	V	0,40	V	144,81	V	33553	V
2020/11/23 09	SR	34,48	V	0,51	V	79,48	V	0,00	V	0,35	V	145,08	V	33772	V
2020/11/23 10	SR	90,27	V	0,51	V	52,99	V	0,01	V	0,37	V	144,97	V	31938	V
2020/11/23 11	SR	56,58	V	0,51	V	70,56	V	0,00	V	0,33	V	143,54	V	32966	V
2020/11/23 12	SR	70,16	V	0,54	V	76,52	V	0,00	V	0,36	V	143,42	V	33342	V
2020/11/23 13	SR	86,16	V	0,56	V	75,16	V	0,08	V	0,37	V	143,64	V	32098	V
2020/11/23 14	SR	58,96	V	0,53	V	79,67	V	0,00	V	0,33	V	144,01	V	33306	V
2020/11/23 15	SR	101,00	V	0,54	V	64,69	V	0,11	V	1,18	V	143,97	V	31716	V
2020/11/23 16	SR	105,82	V	0,58	V	88,01	V	0,38	V	1,78	V	142,28	V	32562	V
2020/11/23 17	SR	21,83	V	0,55	V	122,35	V	0,01	V	1,87	V	138,18	V	33268	V
2020/11/23 18	SR	133,96	V	0,60	V	88,94	V	0,63	V	1,07	V	136,75	V	32528	V
2020/11/23 19	SR	77,11	V	0,52	V	95,70	V	0,05	V	0,52	V	137,27	V	33751	V
2020/11/23 20	SR	56,02	V	0,53	V	100,85	V	0,04	V	0,46	V	137,33	V	32848	V
2020/11/23 21	SR	83,04	V	0,53	V	85,66	V	0,12	V	0,41	V	137,41	V	33255	V
2020/11/23 22	SR	139,87	V	0,59	V	74,11	V	0,58	V	0,41	V	137,84	V	33373	V
2020/11/23 23	SR	76,96	V	0,56	V	97,75	V	0,30	V	0,47	V	139,49	V	32150	V
2020/11/23 24	SR	125,99	V	0,66	V	89,73	V	0,93	V	0,42	V	140,07	V	33188	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263-Nm3/h
Min-Max	21.8-139.9	0.5-0.7	53.0-122.3	0.0-0.9	0.3-1.9	136.8-146.5	31715.5-33966.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.6	0.5	79.8	0.2	0.6	142.2	33002
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/24 01	SR	67,05	V	0,60	V	100,42	V	0,58	V	0,43	V	140,28	V	33206	V
2020/11/24 02	SR	73,50	V	0,52	V	88,58	V	0,15	V	0,47	V	141,07	V	32030	V
2020/11/24 03	SR	71,19	V	0,53	V	98,54	V	0,25	V	0,47	V	141,61	V	33287	V
2020/11/24 04	SR	83,63	V	0,52	V	97,19	V	0,30	V	0,49	V	142,09	V	31890	V
2020/11/24 05	SR	19,38	V	0,51	V	118,59	V	0,05	V	0,46	V	142,18	V	33371	V
2020/11/24 06	SR	36,04	V	0,54	V	108,99	V	0,06	V	0,45	V	142,30	V	33330	V
2020/11/24 07	SR	63,38	V	0,53	V	87,60	V	0,00	V	0,41	V	142,08	V	31948	V
2020/11/24 08	SR	46,03	V	0,52	V	89,12	V	0,00	V	0,39	V	142,19	V	33380	V
2020/11/24 09	SR	85,14	V	0,51	V	73,44	V	0,01	V	0,36	V	141,93	V	34306	V
2020/11/24 10	SR	83,56	V	0,52	V	75,42	V	0,01	V	0,43	V	142,05	V	32302	V
2020/11/24 11	SR	81,00	V	0,54	V	78,04	V	0,00	V	0,31	V	141,76	V	33494	V
2020/11/24 12	SR	43,20	V	0,53	V	89,18	V	0,00	V	0,39	V	141,23	V	32544	V
2020/11/24 13	SR	76,89	V	0,54	V	76,52	V	0,01	V	0,33	V	139,57	V	33814	V
2020/11/24 14	SR	99,67	V	0,54	V	71,38	V	0,04	V	0,32	V	139,48	V	33840	V
2020/11/24 15	SR	76,96	V	0,53	V	77,31	V	0,01	V	0,38	V	139,89	V	32586	V
2020/11/24 16	SR	32,59	V	0,53	V	89,02	V	0,00	V	0,36	V	139,79	V	33974	V
2020/11/24 17	SR	98,13	V	0,51	V	58,76	V	0,02	V	0,36	V	139,92	V	34110	V
2020/11/24 18	SR	114,56	V	0,53	V	59,44	V	0,14	V	0,36	V	139,87	V	32775	V
2020/11/24 19	SR	137,81	V	0,51	V	48,24	V	0,10	V	0,33	V	140,15	V	34036	V
2020/11/24 20	SR	126,87	V	0,53	V	55,39	V	0,08	V	0,32	V	140,75	V	33996	V
2020/11/24 21	SR	107,82	V	0,52	V	55,50	V	0,03	V	0,34	V	141,40	V	32872	V
2020/11/24 22	SR	163,62	V	0,52	V	50,88	V	0,06	V	0,32	V	141,94	V	33982	V
2020/11/24 23	SR	116,14	V	0,51	V	57,90	V	0,03	V	0,32	V	141,95	V	33940	V
2020/11/24 24	SR	42,25	V	0,51	V	74,40	V	0,00	V	0,39	V	142,26	V	32651	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.4-163.6	0.5-0.6	48.2-118.6	0.0-0.6	0.3-0.5	139.5-142.3	31890.0-34305.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.1	0.5	78.3	0.1	0.4	141.2	33236
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/25 01	SR	53,17	V	0,51	V	75,77	V	0,04	V	0,39	V	142,14	V	34163	V
2020/11/25 02	SR	60,99	V	0,49	V	72,83	V	0,00	V	0,39	V	141,70	V	34115	V
2020/11/25 03	SR	93,49	V	0,50	V	59,34	V	0,10	V	0,41	V	142,06	V	32821	V
2020/11/25 04	SR	71,28	V	0,47	V	71,19	V	0,01	V	0,39	V	142,99	V	33877	V
2020/11/25 05	SR	47,39	V	0,48	V	75,73	V	0,00	V	0,35	V	143,26	V	33726	V
2020/11/25 06	SR	60,92	V	0,53	V	72,13	V	0,00	V	0,37	V	143,29	V	32624	V
2020/11/25 07	SR	53,90	V	0,50	V	73,92	V	0,00	V	0,35	V	143,79	V	33989	V
2020/11/25 08	SR	29,73	V	0,51	V	89,60	V	0,00	V	0,36	V	144,04	V	34011	V
2020/11/25 09	SR	72,54	V	0,52	V	70,66	V	0,00	V	0,34	V	141,96	V	33257	V
2020/11/25 10	SR	60,16	V	0,53	V	80,78	V	0,00	V	0,77	V	140,79	V	31765	V
2020/11/25 11	SR	52,60	V	0,54	V	91,35	V	0,00	V	0,79	V	139,87	V	32987	V
2020/11/25 12	SR	65,35	V	0,56	V	81,84	V	0,01	V	0,40	V	140,55	V	33067	V
2020/11/25 13	SR	51,72	V	0,57	V	88,68	V	0,02	V	0,40	V	140,99	V	32461	V
2020/11/25 14	SR	48,42	V	0,57	V	84,35	V	0,00	V	0,40	V	141,42	V	33045	V
2020/11/25 15	SR	82,84	V	0,57	V	78,82	V	0,04	V	1,01	V	141,64	V	32876	V
2020/11/25 16	SR	47,81	V	0,56	V	84,61	V	0,00	V	0,42	V	141,34	V	33080	V
2020/11/25 17	SR	56,92	V	0,56	V	77,08	V	0,00	V	0,41	V	142,03	V	31925	V
2020/11/25 18	SR	194,20	V	0,57	V	51,57	V	0,18	V	0,35	V	142,81	V	32823	V
2020/11/25 19	SR	113,64	V	0,57	V	67,05	V	0,10	V	0,39	V	141,91	V	32224	V
2020/11/25 20	SR	48,53	V	0,57	V	71,76	V	0,00	V	0,34	V	140,46	V	32601	V
2020/11/25 21	SR	113,85	V	0,59	V	54,93	V	0,09	V	0,37	V	140,27	V	33139	V
2020/11/25 22	SR	93,38	V	0,61	V	56,13	V	0,02	V	0,36	V	139,85	V	33211	V
2020/11/25 23	SR	108,31	V	0,61	V	51,51	V	0,02	V	0,36	V	139,47	V	31968	V
2020/11/25 24	SR	115,61	V	0,62	V	58,51	V	0,09	V	0,34	V	139,45	V	33160	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.7-194.2	0.5-0.6	51.5-91.4	0.0-0.2	0.3-1.0	139.4-144.0	31764.8-34163.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.9	0.5	72.5	0	0.4	141.6	33038.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

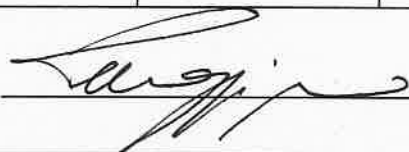

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/26 01	SR	67,81	V	0,59	V	66,73	V	0,01	V	0,35	V	138,97	V	33376	V
2020/11/26 02	SR	31,76	V	0,59	V	80,94	V	0,00	V	0,33	V	138,92	V	32189	V
2020/11/26 03	SR	93,12	V	0,55	V	58,11	V	0,00	V	0,30	V	139,28	V	33218	V
2020/11/26 04	SR	54,37	V	0,56	V	70,31	V	0,00	V	0,31	V	140,01	V	33261	V
2020/11/26 05	SR	69,25	V	0,56	V	61,13	V	0,00	V	0,33	V	140,09	V	32086	V
2020/11/26 06	SR	85,22	V	0,56	V	57,46	V	0,01	V	0,32	V	140,63	V	33163	V
2020/11/26 07	SR	78,04	V	0,57	V	51,86	V	0,00	V	0,34	V	140,95	V	32090	V
2020/11/26 08	SR	80,98	V	0,56	V	46,62	V	0,00	V	0,46	V	142,69	V	33030	V
2020/11/26 09	SR	55,16	V	0,59	V	72,14	V	0,00	V	0,39	V	141,37	V	33097	V
2020/11/26 10	SR	102,31	V	0,90	V	166,33	V	0,45	V	3,12	V	138,86	V	33899	V
2020/11/26 11	SR	58,06	V	0,58	V	62,91	V	0,00	V	0,41	V	138,57	V	32133	V
2020/11/26 12	SR	96,24	V	0,57	V	44,36	V	0,00	V	0,37	V	139,36	V	32406	V
2020/11/26 13	SR	120,38	V	0,57	V	42,13	V	0,01	V	0,35	V	139,72	V	32847	V
2020/11/26 14	SR	134,97	V	0,58	V	51,09	V	0,04	V	0,39	V	140,23	V	31657	V
2020/11/26 15	SR	84,06	V	0,57	V	65,50	V	0,18	V	0,41	V	141,53	V	32577	V
2020/11/26 16	SR	117,89	V	0,56	V	61,49	V	0,09	V	0,36	V	142,94	V	31302	V
2020/11/26 17	SR	107,36	V	0,56	V	62,76	V	0,23	V	0,34	V	143,37	V	32364	V
2020/11/26 18	SR	41,05	V	0,55	V	76,20	V	0,00	V	0,35	V	143,70	V	32566	V
2020/11/26 19	SR	120,28	V	0,54	V	45,60	V	0,00	V	0,43	V	143,18	V	31416	V
2020/11/26 20	SR	93,82	V	0,55	V	55,71	V	0,05	V	0,35	V	142,56	V	32763	V
2020/11/26 21	SR	80,11	V	0,55	V	52,73	V	0,01	V	0,38	V	142,83	V	31785	V
2020/11/26 22	SR	113,09	V	0,55	V	53,42	V	0,07	V	0,35	V	143,04	V	32496	V
2020/11/26 23	SR	73,91	V	0,54	V	60,15	V	0,00	V	0,35	V	143,70	V	32778	V
2020/11/26 24	SR	93,49	V	0,56	V	56,82	V	0,10	V	0,37	V	143,45	V	31588	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.8-135.0	0.5-0.9	42.1-166.3	0.0-0.5	0.3-3.1	138.6-143.7	31302.4-33898.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	85.5	0.6	63.4	0.1	0.5	141.2	32503.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/27 01	SR	71,28	V	0,55	V	54,04	V	0,02	V	0,38	V	143,12	V	32948	V
2020/11/27 02	SR	111,46	V	0,57	V	49,79	V	0,11	V	0,39	V	143,08	V	31756	V
2020/11/27 03	SR	77,93	V	0,58	V	61,74	V	0,15	V	0,37	V	144,12	V	32670	V
2020/11/27 04	SR	45,04	V	0,55	V	70,11	V	0,00	V	0,38	V	143,45	V	32926	V
2020/11/27 05	SR	77,53	V	0,54	V	55,21	V	0,00	V	0,35	V	143,25	V	31583	V
2020/11/27 06	SR	86,57	V	0,52	V	52,55	V	0,00	V	0,35	V	143,41	V	32922	V
2020/11/27 07	SR	119,70	V	0,55	V	47,85	V	0,01	V	0,40	V	144,04	V	31585	V
2020/11/27 08	SR	28,45	V	0,56	V	77,11	V	0,00	V	0,49	NV	144,23	V	33114	V
2020/11/27 09	SR	54,73	V	0,52	V	59,63	V	0,00	V	0,42	V	141,95	V	33422	V
2020/11/27 10	SR	59,79	NV	0,52	NV	54,41	NV	0,00	NV	0,37	NV	140,82	V	33031	NV
2020/11/27 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	141,23	V	0,00	NV
2020/11/27 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	141,91	V	0,00	NV
2020/11/27 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	142,37	V	0,00	NV
2020/11/27 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	142,56	V	0,00	NV
2020/11/27 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	142,73	NV	0,00	NV
2020/11/27 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/11/27 17	SR	40,67	NV	0,59	NV	105,33	NV	0,00	NV	0,32	NV	142,36	NV	31319	NV
2020/11/27 18	SR	93,69	V	0,58	V	80,66	V	0,10	V	0,32	V	142,94	V	29957	V
2020/11/27 19	SR	68,45	V	0,52	V	84,77	V	0,07	V	0,29	V	144,15	V	31849	V
2020/11/27 20	SR	58,53	V	0,51	V	79,96	V	0,02	V	0,32	V	144,95	V	30715	V
2020/11/27 21	SR	99,04	V	0,50	V	60,52	V	0,03	V	0,81	V	145,01	V	31871	V
2020/11/27 22	SR	58,19	V	0,50	V	77,50	V	0,03	V	0,80	V	141,52	V	30873	V
2020/11/27 23	SR	50,03	V	0,54	V	89,55	V	0,01	V	0,41	V	140,07	V	32396	V
2020/11/27 24	SR	95,85	V	0,67	V	75,74	V	0,49	V	0,39	V	139,60	V	32375	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.5-119.7	0.5-0.7	47.8-89.5	0.0-0.5	0.3-0.8	139.6-145.0	29957.3-33422.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.8	0.5	67.3	0.1	0.4	142.8	32060.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	INV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/28 01	SR	104,41	V	0,65	V	72,01	V	0,30	V	0,39	V	140,15	V	31174	V
2020/11/28 02	SR	36,45	V	0,58	V	100,87	V	0,00	V	0,35	V	140,63	V	32423	V
2020/11/28 03	SR	35,28	V	0,59	V	104,83	V	0,00	V	0,35	V	140,63	V	31341	V
2020/11/28 04	SR	46,76	V	0,57	V	92,31	V	0,00	V	0,34	V	140,77	V	32574	V
2020/11/28 05	SR	54,49	V	0,58	V	86,75	V	0,00	V	0,34	V	140,76	V	32752	V
2020/11/28 06	SR	41,17	V	0,60	V	86,78	V	0,00	V	0,35	V	141,01	V	31459	V
2020/11/28 07	SR	61,89	V	0,60	V	83,53	V	0,06	V	0,37	V	141,68	V	32540	V
2020/11/28 08	SR	44,59	V	0,60	V	88,98	V	0,00	V	0,38	V	142,45	V	31397	V
2020/11/28 09	SR	100,12	V	0,60	V	68,19	V	0,07	V	0,38	V	142,92	V	32460	V
2020/11/28 10	SR	57,39	V	0,57	V	75,28	V	0,00	V	0,35	V	143,39	V	33303	V
2020/11/28 11	SR	37,17	V	0,58	V	92,28	V	0,00	V	0,34	V	143,59	V	32983	V
2020/11/28 12	SR	58,35	V	0,59	V	86,11	V	0,00	V	0,43	V	143,11	V	31661	V
2020/11/28 13	SR	12,76	V	0,60	V	118,67	V	0,00	V	0,37	V	141,13	V	33106	V
2020/11/28 14	SR	27,66	V	0,58	V	111,01	V	0,00	V	0,37	V	140,57	V	33299	V
2020/11/28 15	SR	56,22	V	0,57	V	83,74	V	0,00	V	0,34	V	140,13	V	32000	V
2020/11/28 16	SR	54,28	V	0,56	V	79,45	V	0,00	V	0,30	V	140,10	V	33280	V
2020/11/28 17	SR	59,32	V	0,56	V	83,00	V	0,00	V	0,31	V	140,26	V	33086	V
2020/11/28 18	SR	50,26	V	0,57	V	82,90	V	0,00	V	0,46	V	140,63	V	32020	V
2020/11/28 19	SR	55,42	V	0,55	V	77,12	V	0,00	V	0,33	V	140,76	V	33399	V
2020/11/28 20	SR	34,00	V	0,57	V	87,66	V	0,00	V	0,30	V	140,90	V	33352	V
2020/11/28 21	SR	28,18	V	0,58	V	92,34	V	0,00	V	0,38	V	140,47	V	32206	V
2020/11/28 22	SR	33,49	V	0,57	V	83,71	V	0,00	V	0,32	V	140,11	V	33442	V
2020/11/28 23	SR	42,90	V	0,56	V	83,58	V	0,00	V	0,33	V	140,24	V	33464	V
2020/11/28 24	SR	23,84	V	0,54	V	95,06	V	0,00	V	0,31	V	140,28	V	33545	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.8-104.4	0.5-0.7	68.2-118.7	0.0-0.3	0.3-0.5	140.1-143.6	31173.9-33545.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.2	0.6	88.2	0	0.4	141.1	32594.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/29 01	SR	16,84	V	0,56	V	104,56	V	0,00	V	0,32	V	140,48	V	32256	V
2020/11/29 02	SR	14,20	V	0,55	V	109,99	V	0,00	V	0,33	V	140,76	V	33588	V
2020/11/29 03	SR	25,34	V	0,54	V	95,65	V	0,00	V	0,33	V	141,21	V	33426	V
2020/11/29 04	SR	60,68	V	0,53	V	69,81	V	0,00	V	0,33	V	141,89	V	32264	V
2020/11/29 05	SR	74,01	V	0,53	V	65,50	V	0,01	V	0,32	V	142,70	V	33226	V
2020/11/29 06	SR	50,51	V	0,54	V	74,21	V	0,00	V	0,77	V	143,37	V	33320	V
2020/11/29 07	SR	91,51	V	0,55	V	59,63	V	0,02	V	0,41	V	144,18	V	31914	V
2020/11/29 08	SR	83,20	V	0,54	V	76,74	V	0,05	V	0,34	V	143,90	V	33085	V
2020/11/29 09	SR	46,64	V	0,54	V	82,21	V	0,00	V	0,35	V	143,04	V	32687	V
2020/11/29 10	SR	60,45	V	0,57	V	91,72	V	0,03	V	0,36	V	143,45	V	33258	V
2020/11/29 11	SR	91,34	V	0,57	V	86,21	V	0,04	V	0,33	V	143,75	V	33058	V
2020/11/29 12	SR	58,19	V	0,57	V	88,58	V	0,00	V	0,73	V	143,92	V	31373	V
2020/11/29 13	SR	87,06	V	0,59	V	89,15	V	0,16	V	0,32	V	143,08	V	32498	V
2020/11/29 14	SR	53,71	V	0,57	V	88,35	V	0,00	V	0,29	V	142,93	V	31525	V
2020/11/29 15	SR	45,45	V	0,56	V	87,00	V	0,00	V	0,28	V	143,03	V	32650	V
2020/11/29 16	SR	85,51	V	0,56	V	68,89	V	0,00	V	0,34	V	142,36	V	31957	V
2020/11/29 17	SR	39,27	V	0,57	V	84,80	V	0,00	V	0,29	V	140,91	V	32247	V
2020/11/29 18	SR	39,85	V	0,57	V	84,69	V	0,00	V	0,29	V	140,51	V	32796	V
2020/11/29 19	SR	71,40	V	0,58	V	77,17	V	0,01	V	0,30	V	140,68	V	32053	V
2020/11/29 20	SR	51,74	V	0,57	V	82,17	V	0,00	V	0,43	V	140,83	V	32281	V
2020/11/29 21	SR	44,57	V	0,57	V	89,78	V	0,00	V	0,31	V	141,02	V	32771	V
2020/11/29 22	SR	29,34	V	0,59	V	98,51	V	0,00	V	0,34	V	141,36	V	32878	V
2020/11/29 23	SR	19,57	V	0,61	V	108,19	V	0,00	V	0,37	V	141,83	V	31826	V
2020/11/29 24	SR	56,51	V	0,59	V	79,10	V	0,03	V	0,37	V	142,15	V	32900	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.2-91.5	0.5-0.6	59.6-110.0	0.0-0.2	0.3-0.8	140.5-144.2	31373.0-33587.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54	0.6	85.1	0	0.4	142.2	32576.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: