


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/27 01	SR	61,44	V	0,48	V	71,29	V	0,13	V	1,11	V	137,42	V	32739	V
2022/11/27 02	SR	71,64	V	0,88	V	68,87	V	0,15	V	1,14	V	137,77	V	32717	V
2022/11/27 03	SR	43,12	V	0,31	V	88,20	V	0,14	V	1,00	V	138,14	V	32663	V
2022/11/27 04	SR	50,91	V	0,71	V	84,47	V	0,20	V	1,00	V	138,48	V	32986	V
2022/11/27 05	SR	61,18	V	0,45	V	62,58	V	0,14	V	1,07	V	138,40	V	32766	V
2022/11/27 06	SR	83,34	V	0,91	V	58,59	V	0,15	V	1,02	V	138,90	V	32603	V
2022/11/27 07	SR	33,26	V	0,07	V	78,88	V	0,06	V	1,08	V	139,42	V	32585	V
2022/11/27 08	SR	43,67	V	0,17	V	74,69	V	0,05	V	1,05	V	139,85	V	32765	V
2022/11/27 09	SR	114,53	V	1,22	V	51,87	V	0,12	V	1,10	V	140,44	V	32722	V
2022/11/27 10	SR	129,20	V	1,94	V	47,66	V	0,16	V	1,04	V	141,19	V	33692	V
2022/11/27 11	SR	112,70	V	1,55	V	52,50	V	0,19	V	0,98	V	142,11	V	33272	V
2022/11/27 12	SR	29,45	V	0,08	V	82,43	V	0,16	V	0,98	V	141,93	V	32905	V
2022/11/27 13	SR	15,39	V	0,01	V	101,01	V	0,17	V	1,05	V	142,00	V	32673	V
2022/11/27 14	SR	11,34	V	0,01	V	112,08	V	0,33	V	1,14	V	142,11	V	32692	V
2022/11/27 15	SR	42,58	V	0,22	V	79,15	V	0,32	V	1,06	V	141,35	V	32948	V
2022/11/27 16	SR	81,23	V	0,69	V	60,88	V	0,35	V	1,12	V	139,75	V	32982	V
2022/11/27 17	SR	81,27	V	1,32	V	64,77	V	0,44	V	1,07	V	139,64	V	32904	V
2022/11/27 18	SR	30,76	V	0,12	V	87,72	V	0,26	V	1,07	V	139,75	V	32864	V
2022/11/27 19	SR	37,93	V	0,25	V	83,74	V	0,33	V	1,14	V	139,88	V	32893	V
2022/11/27 20	SR	20,76	V	0,03	V	95,35	V	0,38	V	1,18	V	138,91	V	32855	V
2022/11/27 21	SR	13,79	V	0,02	V	111,36	V	0,36	V	1,09	V	137,59	V	32540	V
2022/11/27 22	SR	10,77	V	0,01	V	116,17	V	0,47	V	1,03	V	136,16	V	32124	V
2022/11/27 23	SR	6,90	V	0,01	V	128,81	V	0,53	V	1,34	V	135,06	V	32110	V
2022/11/27 24	SR	5,45	V	0,01	V	135,93	V	0,55	V	0,98	V	134,14	V	31847	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.5-129.2	0.0-1.9	47.7-135.9	0.1-0.6	1.0-1.3	134.1-142.1	31846.9-33691.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.7	0.5	83.3	0.3	1.1	139.2	32743.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

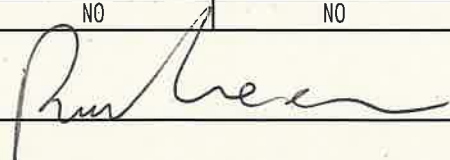

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/28 01	SR	19,58	V	0,04	V	99,97	V	0,48	V	0,78	V	133,08	V	30937	V
2022/11/28 02	SR	9,56	V	0,01	V	109,96	V	0,40	V	0,78	V	131,80	V	30127	V
2022/11/28 03	SR	9,28	V	0,01	V	110,25	V	0,50	V	0,73	V	131,03	V	29587	V
2022/11/28 04	SR	11,25	V	0,01	V	106,36	V	0,51	V	0,73	V	130,58	V	29303	V
2022/11/28 05	SR	15,42	V	0,04	V	101,28	V	0,49	V	0,71	V	130,77	V	29333	V
2022/11/28 06	SR	11,97	V	0,01	V	107,17	V	0,52	V	0,75	V	131,19	V	29455	V
2022/11/28 07	SR	5,15	V	0,02	V	125,06	V	0,56	V	0,84	V	132,50	V	30338	V
2022/11/28 08	SR	10,74	V	0,02	V	107,04	V	0,45	V	0,78	V	132,92	V	30255	V
2022/11/28 09	SR	36,24	V	0,31	V	82,09	V	0,48	V	0,90	V	133,72	V	30634	V
2022/11/28 10	SR	91,86	V	1,55	V	68,92	V	0,21	V	1,26	V	138,55	V	33126	V
2022/11/28 11	SR	35,69	V	0,19	V	88,54	V	0,21	V	1,36	V	140,59	V	32816	V
2022/11/28 12	SR	111,97	NV	3,58	NV	65,17	NV	0,37	NV	1,21	NV	141,32	V	33433	NV
2022/11/28 13	SR	80,93	V	1,34	V	73,47	V	0,39	V	1,15	V	140,45	V	32890	V
2022/11/28 14	SR	40,19	V	0,01	V	86,25	V	0,31	V	1,19	V	138,45	V	32840	V
2022/11/28 15	SR	40,81	V	0,01	V	89,19	V	0,42	V	1,20	V	137,98	V	32594	V
2022/11/28 16	SR	85,31	V	0,01	V	80,15	V	0,52	V	1,21	V	138,49	V	32370	V
2022/11/28 17	SR	104,39	V	5,24	NV	76,17	V	1,11	V	1,05	V	139,37	V	33131	V
2022/11/28 18	SR	76,14	V	3,73	V	85,04	V	0,30	V	1,11	V	139,72	V	32411	V
2022/11/28 19	SR	37,78	V	1,93	V	107,13	V	0,22	V	1,05	V	139,83	V	32276	V
2022/11/28 20	SR	79,60	V	3,93	V	94,72	V	0,37	V	1,09	V	140,14	V	32290	V
2022/11/28 21	SR	55,30	V	2,48	V	92,71	V	0,10	V	1,13	V	139,66	V	31811	V
2022/11/28 22	SR	50,72	V	1,69	V	88,28	V	0,08	V	1,16	V	138,10	V	32124	V
2022/11/28 23	SR	16,22	V	0,74	V	110,71	V	0,04	V	1,20	V	137,80	V	32249	V
2022/11/28 24	SR	15,22	V	0,37	V	114,58	V	0,14	V	1,21	V	137,99	V	32278	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-104.4	0.0-3.9	68.9-125.1	0.0-1.1	0.7-1.4	130.6-141.3	29303.0-33130.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.8	0.8	95.9	0.4	1	136.5	31529.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/29 01	SR	7,56	V	0,01	V	134,85	V	0,07	V	1,16	V	138,32	V	32185	V
2022/11/29 02	SR	29,25	V	0,01	V	131,13	V	0,18	V	1,15	V	138,70	V	31375	V
2022/11/29 03	SR	12,55	V	1,23	V	134,81	V	0,31	V	1,00	V	138,68	V	31484	V
2022/11/29 04	SR	57,93	V	3,46	V	123,50	V	0,63	V	0,91	V	139,51	V	31277	V
2022/11/29 05	SR	37,85	V	1,58	V	109,35	V	0,42	V	0,87	V	139,67	V	31717	V
2022/11/29 06	SR	73,03	V	3,03	V	79,93	V	0,24	V	0,86	V	139,96	V	31469	V
2022/11/29 07	SR	45,36	V	2,46	V	86,42	V	0,19	V	0,84	V	140,45	V	31380	V
2022/11/29 08	SR	69,67	V	1,81	V	66,84	V	0,13	V	0,87	V	140,31	V	31620	V
2022/11/29 09	SR	69,27	V	1,08	V	66,90	V	0,08	V	0,86	V	138,85	V	31737	V
2022/11/29 10	SR	99,39	V	1,00	V	55,92	V	0,07	V	0,85	V	138,87	V	32730	V
2022/11/29 11	SR	98,63	V	5,26	V	62,59	V	0,17	V	0,89	V	138,83	V	31893	V
2022/11/29 12	SR	136,53	V	5,27	V	65,99	V	0,35	V	0,92	V	139,16	V	31055	V
2022/11/29 13	SR	118,08	V	0,46	V	68,85	V	0,32	V	0,90	V	139,57	V	31154	V
2022/11/29 14	SR	107,76	V	3,60	V	69,92	V	0,23	V	0,94	V	139,85	V	31127	V
2022/11/29 15	SR	76,95	V	9,21	V	84,69	V	0,19	V	0,87	V	139,78	V	31747	V
2022/11/29 16	SR	93,33	V	5,67	V	81,24	V	0,36	V	0,86	V	138,82	V	33050	V
2022/11/29 17	SR	96,53	V	5,60	V	75,73	V	0,33	V	1,02	V	138,15	V	32574	V
2022/11/29 18	SR	73,06	V	6,20	V	88,22	V	0,19	V	0,94	V	136,28	V	31881	V
2022/11/29 19	SR	51,97	V	6,55	V	90,76	V	0,25	V	0,89	V	136,49	V	31739	V
2022/11/29 20	SR	59,86	V	7,00	V	89,69	V	0,32	V	0,89	V	136,70	V	31834	V
2022/11/29 21	SR	81,86	V	7,19	V	87,90	V	0,36	V	1,02	V	137,13	V	31703	V
2022/11/29 22	SR	49,92	V	7,50	V	102,03	V	0,25	V	0,95	V	137,49	V	31678	V
2022/11/29 23	SR	42,47	V	7,51	V	118,94	V	0,27	V	0,96	V	137,66	V	31436	V
2022/11/29 24	SR	6,41	V	6,75	V	139,24	V	0,19	V	1,14	V	136,97	V	31781	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-136.5	0.0-9.2	55.9-139.2	0.1-0.6	0.8-1.2	136.3-140.4	31055.0-33050.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.5	4.1	92.3	0.3	0.9	138.6	31734.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. 446

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]