

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/09 01	SR	67,16	V	0,86	V	62,10	V	0,00	V	0,34	V	144,29	V	32841	V
2020/11/09 02	SR	66,73	V	1,12	V	67,90	V	0,03	V	0,35	V	144,39	V	31573	V
2020/11/09 03	SR	86,80	V	1,01	V	55,27	V	0,01	V	0,36	V	144,82	V	32703	V
2020/11/09 04	SR	101,49	V	1,13	V	51,07	V	0,01	V	0,41	V	145,56	V	32613	V
2020/11/09 05	SR	94,51	V	1,10	V	55,38	V	0,01	V	0,40	V	146,02	V	32545	V
2020/11/09 06	SR	47,98	V	0,76	V	72,96	V	0,00	V	0,38	V	146,13	V	32561	V
2020/11/09 07	SR	40,85	V	0,76	V	81,36	V	0,00	V	0,35	V	145,97	V	32582	V
2020/11/09 08	SR	76,03	V	1,01	V	67,92	V	0,02	V	0,36	V	146,18	V	31334	V
2020/11/09 09	SR	96,18	V	1,04	V	58,25	V	0,00	V	0,34	V	146,66	V	32619	V
2020/11/09 10	SR	97,67	V	1,13	V	61,73	V	0,00	V	1,35	V	144,61	V	32427	V
2020/11/09 11	SR	64,71	V	0,92	V	80,04	V	0,00	V	0,50	V	141,14	V	32729	V
2020/11/09 12	SR	37,59	V	0,72	V	89,20	V	0,00	V	0,41	V	140,17	V	32959	V
2020/11/09 13	SR	82,11	V	0,91	V	70,00	V	0,00	V	0,40	V	139,81	V	32801	V
2020/11/09 14	SR	33,21	V	0,66	V	87,42	V	0,00	V	0,38	V	140,02	V	31565	V
2020/11/09 15	SR	62,55	V	0,78	V	65,73	V	0,00	V	0,36	V	140,52	V	32670	V
2020/11/09 16	SR	54,92	V	0,74	V	63,31	V	0,00	V	0,38	V	140,86	V	32365	V
2020/11/09 17	SR	49,85	V	0,77	V	67,88	V	0,00	V	0,46	V	141,26	V	32476	V
2020/11/09 18	SR	58,75	V	0,87	V	70,54	V	0,00	V	0,40	V	140,65	V	32533	V
2020/11/09 19	SR	36,05	V	0,80	V	90,35	V	0,00	V	0,38	V	140,55	V	32660	V
2020/11/09 20	SR	35,27	V	0,78	V	89,46	V	0,00	V	0,39	V	140,78	V	32690	V
2020/11/09 21	SR	46,70	V	1,01	V	85,33	V	0,03	V	0,41	V	141,07	V	31782	V
2020/11/09 22	SR	34,15	V	0,82	V	90,10	V	0,00	V	0,41	V	141,10	V	31912	V
2020/11/09 23	SR	42,65	V	1,21	V	99,88	V	0,04	V	0,46	V	141,67	V	32438	V
2020/11/09 24	SR	20,38	V	0,74	V	111,63	V	0,00	V	0,37	V	143,42	V	32284	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.4-101.5	0.7-1.2	51.1-111.6	0.0-0.0	0.3-1.3	139.8-146.7	31334.4-32958.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.8	0.9	74.8	0	0.4	142.8	32402.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/10 01	SR	76,27	V	1,96	V	92,09	V	0,14	V	0,35	V	144,04	V	32082	V
2020/11/10 02	SR	106,04	V	2,88	V	84,98	V	0,86	V	0,37	V	144,27	V	30763	V
2020/11/10 03	SR	126,29	V	3,11	V	92,78	V	1,32	V	0,32	V	144,56	V	32048	V
2020/11/10 04	SR	41,83	V	0,92	V	104,43	V	0,01	V	0,31	V	144,87	V	32230	V
2020/11/10 05	SR	18,44	V	0,72	V	115,47	V	0,00	V	0,33	V	144,72	V	32442	V
2020/11/10 06	SR	60,37	V	1,04	V	88,32	V	0,03	V	0,33	V	144,36	V	31255	V
2020/11/10 07	SR	41,82	V	0,74	V	93,13	V	0,00	V	0,30	V	144,10	V	32154	V
2020/11/10 08	SR	73,27	V	0,99	V	82,63	V	0,00	V	0,32	V	143,67	V	32372	V
2020/11/10 09	SR	53,73	V	0,80	V	77,86	V	0,00	V	0,39	V	144,24	V	32329	V
2020/11/10 10	SR	67,07	V	0,98	V	79,67	V	0,00	V	0,39	V	145,17	V	32383	V
2020/11/10 11	SR	18,83	V	0,71	V	91,97	V	0,00	V	0,40	V	145,57	V	32375	V
2020/11/10 12	SR	58,31	NV	1,56	NV	63,86	NV	0,00	NV	0,41	NV	143,46	NV	31996	NV
2020/11/10 13	SR	24,53	V	0,22	V	87,37	V	0,00	V	0,44	V	143,00	V	31079	V
2020/11/10 14	SR	55,30	V	0,89	V	71,36	V	0,01	V	0,48	V	143,01	V	32033	V
2020/11/10 15	SR	74,26	V	2,59	V	73,58	V	0,05	V	0,47	V	143,53	V	32330	V
2020/11/10 16	SR	58,48	V	1,53	V	76,02	V	0,00	V	0,52	V	143,83	V	32202	V
2020/11/10 17	SR	46,16	V	1,34	V	86,66	V	0,00	V	0,45	V	143,06	V	32399	V
2020/11/10 18	SR	65,32	V	2,56	V	80,07	V	0,00	V	0,49	V	142,70	V	32322	V
2020/11/10 19	SR	21,66	V	0,66	V	116,46	V	0,00	V	0,47	V	142,14	V	32026	V
2020/11/10 20	SR	50,41	V	0,90	V	87,16	V	0,00	V	0,43	V	142,26	V	31536	V
2020/11/10 21	SR	55,88	V	3,61	V	83,90	V	1,41	V	0,40	V	142,36	V	32236	V
2020/11/10 22	SR	14,12	V	0,01	V	114,83	V	0,00	V	0,44	V	142,22	V	32432	V
2020/11/10 23	SR	24,46	V	0,16	V	97,43	V	0,00	V	0,43	V	142,30	V	32349	V
2020/11/10 24	SR	53,09	V	1,01	V	82,39	V	0,00	V	0,37	V	142,49	V	32144	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.1-126.3	0.0-3.6	71.4-116.5	0.0-1.4	0.3-0.5	142.1-145.6	30762.6-32441.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.4	1.3	89.6	0.2	0.4	143.6	32066.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/11 01	SR	64,79	V	1,28	V	68,80	V	0,00	V	0,42	V	142,88	V	31041	V
2020/11/11 02	SR	36,98	V	0,27	V	81,36	V	0,00	V	0,45	V	144,02	V	32101	V
2020/11/11 03	SR	50,38	V	0,31	V	66,50	V	0,00	V	0,48	V	144,85	V	32233	V
2020/11/11 04	SR	47,84	V	1,19	V	77,32	V	0,03	V	0,45	V	145,28	V	32154	V
2020/11/11 05	SR	25,72	V	0,33	V	93,42	V	0,00	V	0,47	V	145,60	V	32139	V
2020/11/11 06	SR	38,98	V	1,00	V	85,02	V	0,00	V	0,50	V	145,86	V	30781	V
2020/11/11 07	SR	19,13	V	0,04	V	106,66	V	0,00	V	0,41	V	144,97	V	32512	V
2020/11/11 08	SR	24,99	V	0,09	V	111,55	V	0,00	V	0,36	V	143,98	V	32666	V
2020/11/11 09	SR	39,01	V	0,87	V	99,12	V	0,00	V	1,94	NV	143,81	V	32035	V
2020/11/11 10	SR	11,00	NV	0,00	NV	120,13	NV	0,00	NV	0,42	NV	142,09	NV	36227	NV
2020/11/11 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/11/11 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/11/11 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/11/11 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/11/11 15	SR	67,38	V	0,49	V	84,50	V	0,00	V	0,34	V	143,49	V	33441	V
2020/11/11 16	SR	40,50	V	0,48	V	91,07	V	0,00	V	0,41	V	144,04	V	33317	V
2020/11/11 17	SR	12,21	V	0,52	V	105,14	V	0,00	V	0,43	V	142,37	V	31967	V
2020/11/11 18	SR	27,31	V	0,53	V	99,77	V	0,00	V	0,43	V	140,22	V	33305	V
2020/11/11 19	SR	102,95	V	0,54	V	71,00	V	0,03	V	0,36	V	139,30	V	33581	V
2020/11/11 20	SR	126,22	V	0,56	V	54,32	V	0,15	V	0,33	V	139,32	V	33421	V
2020/11/11 21	SR	150,88	V	0,55	V	45,99	V	0,05	V	0,33	V	139,50	V	31939	V
2020/11/11 22	SR	159,91	V	0,69	V	69,98	V	1,04	V	0,33	V	140,00	V	32615	V
2020/11/11 23	SR	75,38	V	0,60	V	93,48	V	0,31	V	0,40	V	140,52	V	33008	V
2020/11/11 24	SR	65,69	V	0,61	V	90,60	V	0,30	V	0,37	V	141,64	V	32914	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.2-159.9	0.0-1.3	46.0-111.5	0.0-1.0	0.3-0.5	139.3-145.9	30781.2-33581.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.9	0.6	84	0.1	0.4	142.7	32482.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Full

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/12 01	SR	85,87	V	0,59	V	76,19	V	0,21	V	0,41	V	142,77	V	33066	V
2020/11/12 02	SR	56,85	V	0,59	V	88,71	V	0,03	V	0,43	V	143,44	V	33042	V
2020/11/12 03	SR	78,71	V	0,58	V	80,71	V	0,14	V	0,41	V	143,79	V	33065	V
2020/11/12 04	SR	121,90	V	0,76	V	74,51	V	1,40	V	0,36	V	143,99	V	32687	V
2020/11/12 05	SR	37,49	V	0,60	V	111,06	V	0,11	V	0,36	V	144,15	V	33093	V
2020/11/12 06	SR	44,64	V	0,60	V	88,49	V	0,00	V	0,35	V	143,79	V	33191	V
2020/11/12 07	SR	28,58	V	0,62	V	100,63	V	0,00	V	0,35	V	143,56	V	32008	V
2020/11/12 08	SR	17,15	V	0,62	V	114,37	V	0,00	V	0,34	V	143,52	V	33302	V
2020/11/12 09	SR	48,59	V	0,61	V	87,33	V	0,02	V	0,34	NV	143,75	V	33135	V
2020/11/12 10	SR	74,55	V	0,62	V	89,04	V	0,02	V	0,43	V	143,93	V	32355	V
2020/11/12 11	SR	16,71	V	0,62	V	123,04	V	0,00	V	0,30	V	141,62	V	32600	V
2020/11/12 12	SR	11,63	V	0,63	V	128,41	V	0,00	V	0,32	V	140,91	V	32779	V
2020/11/12 13	SR	14,04	V	0,63	V	121,80	V	0,00	V	0,34	V	140,81	V	31731	V
2020/11/12 14	SR	42,90	V	0,59	V	87,31	V	0,00	V	0,35	V	141,23	V	32488	V
2020/11/12 15	SR	127,02	V	0,61	V	65,22	V	0,17	V	0,35	V	142,16	V	32235	V
2020/11/12 16	SR	98,72	V	0,58	V	77,00	V	0,02	V	0,38	V	142,70	V	32356	V
2020/11/12 17	SR	152,34	V	0,64	V	78,84	V	0,25	V	0,43	V	142,99	V	32204	V
2020/11/12 18	SR	118,05	V	0,65	V	91,68	V	0,16	V	0,35	V	141,75	V	32234	V
2020/11/12 19	SR	119,15	V	0,65	V	87,91	V	0,05	V	0,36	V	141,22	V	31257	V
2020/11/12 20	SR	119,33	V	0,66	V	91,57	V	0,11	V	0,34	V	141,03	V	32451	V
2020/11/12 21	SR	104,01	V	0,66	V	93,41	V	0,11	V	0,34	V	141,18	V	32252	V
2020/11/12 22	SR	82,92	V	0,64	V	79,68	V	0,04	V	0,36	V	141,96	V	32352	V
2020/11/12 23	SR	90,73	V	0,66	V	67,69	V	0,02	V	0,37	V	142,60	V	31002	V
2020/11/12 24	SR	76,55	V	0,66	V	85,44	V	0,02	V	0,34	V	142,82	V	32249	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.6-152.3	0.6-0.8	65.2-128.4	0.0-1.4	0.3-0.4	140.8-144.1	31001.9-33301.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.7	0.6	91.3	0.1	0.4	142.6	32463.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	INV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/13 01	SR	83,96	V	0,65	V	72,64	V	0,04	V	0,32	V	142,74	V	32237	V
2020/11/13 02	SR	29,90	V	0,65	V	90,21	V	0,00	V	0,30	V	142,96	V	32162	V
2020/11/13 03	SR	77,18	V	0,72	V	79,20	V	0,33	V	0,33	V	143,14	V	30789	V
2020/11/13 04	SR	56,67	V	0,64	V	80,64	V	0,00	V	0,30	V	143,68	V	32037	V
2020/11/13 05	SR	77,40	V	0,66	V	84,19	V	0,04	V	0,30	V	143,70	V	32118	V
2020/11/13 06	SR	49,32	V	0,65	V	94,86	V	0,00	V	0,32	V	143,93	V	32047	V
2020/11/13 07	SR	38,11	V	0,65	V	96,16	V	0,00	V	0,34	V	144,61	V	32020	V
2020/11/13 08	SR	58,21	V	0,66	V	86,34	V	0,00	V	0,36	V	144,97	V	30918	V
2020/11/13 09	SR	91,45	V	0,67	V	79,24	V	0,12	V	1,54	V	144,93	V	32055	V
2020/11/13 10	SR	65,11	V	0,66	V	83,78	V	0,02	V	0,41	V	142,98	V	32238	V
2020/11/13 11	SR	72,45	V	0,63	V	81,74	V	0,05	V	0,37	V	142,53	V	32710	V
2020/11/13 12	SR	46,32	V	0,64	V	98,66	V	0,16	V	0,32	V	140,20	V	32512	V
2020/11/13 13	SR	54,71	V	0,66	V	99,15	V	0,31	V	0,34	V	140,02	V	32766	V
2020/11/13 14	SR	48,78	V	0,65	V	91,64	V	0,18	V	0,36	V	140,61	V	32861	V
2020/11/13 15	SR	104,80	V	0,74	V	77,98	V	0,61	V	1,11	V	140,95	V	31369	V
2020/11/13 16	SR	78,93	V	0,62	V	81,25	V	0,23	V	0,62	V	141,00	V	32234	V
2020/11/13 17	SR	46,07	V	0,61	V	102,86	V	0,66	V	0,33	V	141,21	V	32506	V
2020/11/13 18	SR	128,84	V	0,55	V	77,54	V	1,27	V	0,35	V	140,82	V	31234	V
2020/11/13 19	SR	90,87	V	0,60	V	87,50	V	1,83	V	0,28	V	139,90	V	32473	V
2020/11/13 20	SR	96,63	V	0,58	V	81,71	V	1,31	V	0,26	V	139,98	V	32527	V
2020/11/13 21	SR	111,76	V	0,56	V	74,52	V	0,87	V	0,29	V	139,80	V	32383	V
2020/11/13 22	SR	62,03	V	0,55	V	81,38	V	0,10	V	0,26	V	139,60	V	31496	V
2020/11/13 23	SR	95,11	V	0,55	V	76,57	V	0,17	V	0,25	V	139,35	V	32745	V
2020/11/13 24	SR	77,91	V	0,53	V	71,87	V	0,00	V	0,26	V	139,07	V	32924	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.9-128.8	0.5-0.7	71.9-102.9	0.0-1.8	0.3-1.5	139.1-145.0	30789.0-32924.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.6	0.6	84.7	0.3	0.4	141.8	32140
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

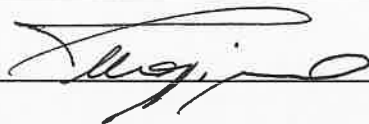

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/14 01	SR	54,29	V	0,54	V	70,52	V	0,00	V	0,27	V	139,26	V	31730	V
2020/11/14 02	SR	58,20	V	0,53	V	64,79	V	0,00	V	0,27	V	139,69	V	32749	V
2020/11/14 03	SR	57,15	V	0,54	V	62,05	V	0,00	V	0,39	V	139,86	V	32853	V
2020/11/14 04	SR	104,40	V	0,54	V	50,08	V	0,05	V	0,29	V	140,10	V	31770	V
2020/11/14 05	SR	83,69	V	0,53	V	58,24	V	0,02	V	0,27	V	140,33	V	32575	V
2020/11/14 06	SR	44,12	V	0,55	V	79,81	V	0,00	V	0,28	V	140,31	V	32887	V
2020/11/14 07	SR	73,12	V	0,55	V	60,56	V	0,00	V	0,29	V	140,71	V	32867	V
2020/11/14 08	SR	90,36	V	0,57	V	57,49	V	0,00	V	0,44	V	141,39	V	31580	V
2020/11/14 09	SR	134,31	V	0,56	V	44,59	V	0,01	V	0,39	V	140,70	V	32851	V
2020/11/14 10	SR	110,89	V	0,57	V	52,54	V	0,02	V	0,37	V	140,44	V	32744	V
2020/11/14 11	SR	133,40	V	0,54	V	45,40	V	0,01	V	0,36	V	140,50	V	33186	V
2020/11/14 12	SR	32,50	V	0,52	V	83,67	V	0,00	V	0,40	V	140,69	V	32841	V
2020/11/14 13	SR	50,78	V	0,52	V	78,98	V	0,00	V	0,51	V	140,60	V	31614	V
2020/11/14 14	SR	29,55	V	0,51	V	91,49	V	0,00	V	0,40	V	140,07	V	33111	V
2020/11/14 15	SR	85,70	V	0,51	V	71,03	V	0,05	V	0,39	V	140,79	V	32768	V
2020/11/14 16	SR	66,21	V	0,48	V	74,22	V	0,01	V	0,40	V	142,68	V	31409	V
2020/11/14 17	SR	100,33	V	0,51	V	72,88	V	0,02	V	0,32	V	142,85	V	32564	V
2020/11/14 18	SR	97,44	V	0,54	V	79,11	V	0,05	V	0,31	V	142,73	V	32472	V
2020/11/14 19	SR	41,56	V	0,52	V	92,41	V	0,00	V	0,32	V	143,02	V	32657	V
2020/11/14 20	SR	119,28	V	0,54	V	70,99	V	0,08	V	0,38	V	143,12	V	31343	V
2020/11/14 21	SR	75,73	V	0,54	V	76,99	V	0,10	V	0,30	V	142,47	V	32643	V
2020/11/14 22	SR	51,51	V	0,52	V	79,18	V	0,00	V	0,31	V	142,52	V	32599	V
2020/11/14 23	SR	45,07	V	0,54	V	81,24	V	0,00	V	0,28	V	142,60	V	32020	V
2020/11/14 24	SR	66,13	V	0,54	V	69,71	V	0,00	V	0,29	V	142,17	V	32223	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.6-134.3	0.5-0.6	44.6-92.4	0.0-0.1	0.3-0.5	139.3-143.1	31342.9-33185.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.2	0.5	69.5	0	0.3	141.2	32419
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

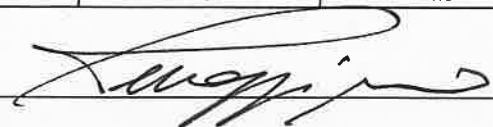

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/15 01	SR	62,59	V	0,54	V	75,24	V	0,02	V	0,30	V	142,04	V	32873	V
2020/11/15 02	SR	50,59	V	0,55	V	75,63	V	0,00	V	0,32	V	142,15	V	32945	V
2020/11/15 03	SR	72,47	V	0,55	V	68,16	V	0,00	V	0,34	V	142,52	V	31686	V
2020/11/15 04	SR	39,36	V	0,55	V	82,46	V	0,00	V	0,35	V	142,92	V	33068	V
2020/11/15 05	SR	29,32	V	0,54	V	90,70	V	0,00	V	0,68	V	143,08	V	33135	V
2020/11/15 06	SR	31,05	V	0,52	V	91,90	V	0,00	V	0,41	V	142,91	V	33230	V
2020/11/15 07	SR	28,57	V	0,52	V	99,27	V	0,00	V	0,40	V	142,97	V	32102	V
2020/11/15 08	SR	40,78	V	0,50	V	94,65	V	0,00	V	0,36	V	143,15	V	33277	V
2020/11/15 09	SR	47,65	V	0,51	V	87,81	V	0,00	V	0,35	V	143,57	V	33168	V
2020/11/15 10	SR	70,17	V	0,52	V	75,75	V	0,02	V	0,38	V	143,82	V	31823	V
2020/11/15 11	SR	131,40	V	0,55	V	65,66	V	0,10	V	0,34	V	144,21	V	32767	V
2020/11/15 12	SR	164,39	V	0,58	V	69,36	V	0,17	V	0,43	V	144,05	V	32483	V
2020/11/15 13	SR	28,86	V	0,51	V	97,99	V	0,00	V	0,40	V	142,60	V	33030	V
2020/11/15 14	SR	31,02	V	0,53	V	89,96	V	0,00	V	0,52	V	142,25	V	31374	V
2020/11/15 15	SR	68,77	V	0,54	V	85,70	V	0,12	V	0,42	V	142,08	V	32311	V
2020/11/15 16	SR	78,02	V	0,54	V	79,22	V	0,17	V	0,42	V	142,82	V	31765	V
2020/11/15 17	SR	69,34	V	0,53	V	74,74	V	0,02	V	0,39	V	143,01	V	30831	V
2020/11/15 18	SR	87,22	V	0,55	V	81,04	V	0,11	V	0,39	V	143,48	V	31691	V
2020/11/15 19	SR	55,65	V	0,55	V	91,38	V	0,16	V	0,42	V	143,90	V	32061	V
2020/11/15 20	SR	79,73	V	0,59	V	86,79	V	0,44	V	0,51	V	143,67	V	31462	V
2020/11/15 21	SR	33,65	V	0,54	V	105,03	V	0,03	V	0,46	V	143,12	V	31428	V
2020/11/15 22	SR	67,15	V	0,54	V	88,93	V	0,16	V	0,46	V	143,39	V	32181	V
2020/11/15 23	SR	37,33	V	0,54	V	95,46	V	0,01	V	0,47	V	143,88	V	32186	V
2020/11/15 24	SR	20,23	V	0,54	V	106,33	V	0,00	V	0,44	V	144,05	V	31758	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.2-164.4	0.5-0.6	65.7-106.3	0.0-0.4	0.3-0.7	142.0-144.2	30831.3-33277.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.4	0.5	85.8	0.1	0.4	143.2	32276.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: