


## CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/20

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |


| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2020/10/20 01 | SR       | 70,36    | V     | 3,80      | V     | 48,52         | V     | 0,02      | V     | 0,40      | V     | 142,16         | V     | 33096            | V     |
| 2020/10/20 02 | SR       | 91,27    | V     | 5,71      | V     | 48,55         | V     | 0,03      | V     | 0,38      | V     | 142,28         | V     | 33032            | V     |
| 2020/10/20 03 | SR       | 73,94    | V     | 4,12      | V     | 54,27         | V     | 0,00      | V     | 0,39      | V     | 142,84         | V     | 33006            | V     |
| 2020/10/20 04 | SR       | 41,65    | V     | 1,66      | V     | 70,50         | V     | 0,00      | V     | 0,36      | V     | 143,34         | V     | 31800            | V     |
| 2020/10/20 05 | SR       | 122,23   | V     | 8,05      | V     | 53,87         | V     | 0,23      | V     | 0,33      | V     | 143,32         | V     | 33126            | V     |
| 2020/10/20 06 | SR       | 101,86   | V     | 5,70      | V     | 58,72         | V     | 0,64      | V     | 0,31      | V     | 143,87         | V     | 33132            | V     |
| 2020/10/20 07 | SR       | 21,27    | V     | 1,19      | V     | 98,51         | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 143,62         | V     | 33752            | V     |
| 2020/10/20 08 | SR       | 54,58    | V     | 2,92      | V     | 79,96         | V     | 0,02      | V     | 0,35      | V     | 143,67         | V     | 33707            | V     |
| 2020/10/20 09 | SR       | 50,08    | V     | 2,04      | V     | 68,83         | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 141,90         | V     | 33946            | V     |
| 2020/10/20 10 | SR       | 48,06    | V     | 1,87      | V     | 75,94         | V     | 0,04      | V     | 0,28      | V     | 141,76         | V     | 31939            | V     |
| 2020/10/20 11 | SR       | 26,83    | V     | 0,84      | V     | 82,02         | V     | 0,02      | V     | 0,26      | V     | 141,96         | V     | 33851            | V     |
| 2020/10/20 12 | SR       | 57,20    | V     | 2,81      | V     | 75,46         | V     | 0,18      | V     | 0,25      | V     | 142,43         | V     | 33783            | V     |
| 2020/10/20 13 | SR       | 95,99    | V     | 5,08      | V     | 55,50         | V     | 0,24      | V     | 0,28      | V     | 142,88         | V     | 34228            | V     |
| 2020/10/20 14 | SR       | 71,89    | V     | 3,19      | V     | 64,73         | V     | 0,03      | V     | 0,39      | V     | 144,02         | V     | 34016            | V     |
| 2020/10/20 15 | SR       | 27,79    | V     | 0,44      | V     | 84,62         | V     | 0,00      | V     | 1,18      | V     | 144,22         | V     | 33799            | V     |
| 2020/10/20 16 | SR       | 108,17   | V     | 5,66      | V     | 61,73         | V     | 0,25      | V     | 0,53      | V     | 143,29         | V     | 32122            | V     |
| 2020/10/20 17 | SR       | 73,31    | V     | 3,28      | V     | 70,35         | V     | 0,20      | V     | 0,39      | V     | 142,69         | V     | 34103            | V     |
| 2020/10/20 18 | SR       | 113,83   | V     | 7,26      | V     | 63,04         | V     | 0,22      | V     | 0,39      | V     | 143,01         | V     | 34081            | V     |
| 2020/10/20 19 | SR       | 113,02   | V     | 7,43      | V     | 63,33         | V     | 0,09      | V     | 0,34      | V     | 143,33         | V     | 33903            | V     |
| 2020/10/20 20 | SR       | 95,01    | V     | 5,67      | V     | 60,72         | V     | 0,03      | V     | 0,42      | V     | 143,43         | V     | 32425            | V     |
| 2020/10/20 21 | SR       | 108,69   | V     | 7,45      | V     | 62,58         | V     | 0,58      | V     | 0,37      | V     | 143,25         | V     | 33691            | V     |
| 2020/10/20 22 | SR       | 79,22    | V     | 5,23      | V     | 83,15         | V     | 0,17      | V     | 0,34      | V     | 143,24         | V     | 33697            | V     |
| 2020/10/20 23 | SR       | 24,01    | V     | 1,17      | V     | 110,57        | V     | 0,00      | V     | 0,33      | V     | 142,53         | V     | 33676            | V     |
| 2020/10/20 24 | SR       | 37,26    | V     | 1,58      | V     | 95,77         | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 142,28         | V     | 33413            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 21.3-122.2   | 0.4-8.0     | 48.5-110.6   | 0.0-0.6      | 0.3-1.2     | 141.8-144.2 | 31800.4-34227.8 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 71.1         | 3.9         | 70.5         | 0.1          | 0.4         | 143         | 33388.6         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

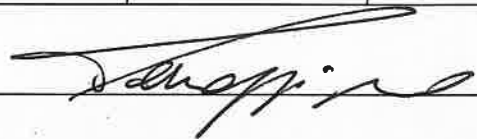

RESPONSABILE IMPIANTO:




# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/21

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |


| ORA           | IMPIANTO | CO R021 |       | COT R057 |       | NOX NO2 R027 |       | SO2 R026 |       | PLV R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2020/10/21 01 | SR       | 42,63   | V     | 2,85     | V     | 119,66       | V     | 0,01     | V     | 0,31     | V     | 142,01         | V     | 32564            | V     |
| 2020/10/21 02 | SR       | 51,37   | V     | 3,34     | V     | 109,45       | V     | 0,01     | V     | 0,32     | V     | 142,16         | V     | 33671            | V     |
| 2020/10/21 03 | SR       | 104,57  | V     | 6,84     | V     | 78,61        | V     | 0,05     | V     | 0,32     | V     | 142,67         | V     | 33752            | V     |
| 2020/10/21 04 | SR       | 30,47   | V     | 0,70     | V     | 81,96        | V     | 0,00     | V     | 0,35     | V     | 143,32         | V     | 33567            | V     |
| 2020/10/21 05 | SR       | 24,26   | V     | 0,78     | V     | 91,59        | V     | 0,00     | V     | 0,34     | V     | 143,50         | V     | 33677            | V     |
| 2020/10/21 06 | SR       | 75,25   | V     | 4,55     | V     | 80,53        | V     | 0,00     | V     | 0,35     | V     | 143,36         | V     | 33731            | V     |
| 2020/10/21 07 | SR       | 72,36   | V     | 4,85     | V     | 105,20       | V     | 0,08     | V     | 0,33     | V     | 143,60         | V     | 32745            | V     |
| 2020/10/21 08 | SR       | 38,64   | V     | 1,99     | V     | 101,02       | V     | 0,00     | V     | 0,36     | V     | 142,85         | V     | 33900            | V     |
| 2020/10/21 09 | SR       | 85,14   | V     | 6,41     | V     | 75,41        | V     | 0,00     | V     | 0,64     | V     | 141,99         | V     | 33610            | V     |
| 2020/10/21 10 | SR       | 65,92   | V     | 4,70     | V     | 84,65        | V     | 0,01     | V     | 0,57     | V     | 142,18         | V     | 33666            | V     |
| 2020/10/21 11 | SR       | 69,70   | V     | 3,76     | V     | 79,30        | V     | 0,01     | V     | 0,58     | V     | 142,60         | V     | 31431            | V     |
| 2020/10/21 12 | SR       | 79,70   | V     | 4,69     | V     | 78,15        | V     | 0,02     | V     | 1,20     | V     | 140,75         | V     | 33423            | V     |
| 2020/10/21 13 | SR       | 61,21   | V     | 3,12     | V     | 78,90        | V     | 0,08     | V     | 0,35     | V     | 139,15         | V     | 33888            | V     |
| 2020/10/21 14 | SR       | 49,77   | V     | 2,50     | V     | 81,36        | V     | 0,03     | V     | 0,42     | V     | 139,93         | V     | 33752            | V     |
| 2020/10/21 15 | SR       | 47,65   | V     | 2,18     | V     | 85,54        | V     | 0,30     | V     | 0,42     | V     | 141,40         | V     | 33706            | V     |
| 2020/10/21 16 | SR       | 105,17  | V     | 6,95     | V     | 94,85        | V     | 0,82     | V     | 0,38     | V     | 141,99         | V     | 32096            | V     |
| 2020/10/21 17 | SR       | 62,09   | V     | 5,22     | V     | 109,90       | V     | 0,17     | V     | 0,36     | V     | 142,38         | V     | 33699            | V     |
| 2020/10/21 18 | SR       | 50,45   | V     | 4,48     | V     | 131,00       | V     | 0,07     | V     | 0,36     | V     | 142,89         | V     | 33568            | V     |
| 2020/10/21 19 | SR       | 64,72   | V     | 6,20     | V     | 127,02       | V     | 0,17     | V     | 0,40     | V     | 143,52         | V     | 33539            | V     |
| 2020/10/21 20 | SR       | 87,88   | V     | 8,02     | V     | 116,38       | V     | 0,83     | V     | 0,39     | V     | 143,25         | V     | 33317            | V     |
| 2020/10/21 21 | SR       | 67,72   | V     | 5,80     | V     | 101,82       | V     | 0,05     | V     | 0,35     | V     | 143,37         | V     | 32123            | V     |
| 2020/10/21 22 | SR       | 85,87   | V     | 5,53     | V     | 84,22        | V     | 0,09     | V     | 0,30     | V     | 143,35         | V     | 33434            | V     |
| 2020/10/21 23 | SR       | 71,40   | V     | 3,98     | V     | 72,70        | V     | 0,00     | V     | 0,29     | V     | 142,29         | V     | 33441            | V     |
| 2020/10/21 24 | SR       | 98,23   | V     | 6,54     | V     | 73,03        | V     | 0,08     | V     | 0,31     | V     | 141,54         | V     | 33470            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 24.3-105.2   | 0.7-8.0     | 72.7-131.0   | 0.0-0.8      | 0.3-1.2     | 139.2-143.6 | 31431.0-33900.3 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 66.3         | 4.4         | 93.4         | 0.1          | 0.4         | 142.3       | 33323.7         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

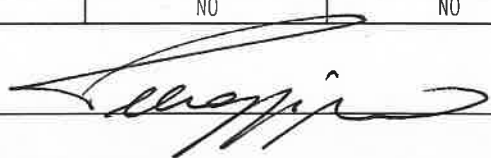

RESPONSABILE IMPIANTO:



## CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/22

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2020/10/22 01 | SR       | 52,57    | V     | 3,26      | V     | 86,86         | V     | 0,10      | V     | 0,30      | V     | 141,21         | V     | 31839            | V     |
| 2020/10/22 02 | SR       | 121,63   | V     | 9,33      | V     | 78,02         | V     | 0,18      | V     | 0,28      | V     | 141,29         | V     | 33122            | V     |
| 2020/10/22 03 | SR       | 41,48    | V     | 2,51      | V     | 96,06         | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 141,85         | V     | 33199            | V     |
| 2020/10/22 04 | SR       | 60,79    | V     | 4,60      | V     | 105,83        | V     | 0,07      | V     | 0,29      | V     | 141,92         | V     | 32108            | V     |
| 2020/10/22 05 | SR       | 88,86    | V     | 7,09      | V     | 87,49         | V     | 0,04      | V     | 0,63      | V     | 142,05         | V     | 33008            | V     |
| 2020/10/22 06 | SR       | 28,77    | V     | 1,57      | V     | 104,66        | V     | 0,00      | V     | 0,33      | V     | 142,46         | V     | 33322            | V     |
| 2020/10/22 07 | SR       | 20,58    | V     | 0,99      | V     | 104,57        | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 142,79         | V     | 33826            | V     |
| 2020/10/22 08 | SR       | 114,21   | V     | 8,62      | V     | 85,91         | V     | 0,18      | V     | 0,39      | V     | 142,38         | V     | 33692            | V     |
| 2020/10/22 09 | SR       | 143,23   | V     | 10,43     | V     | 68,49         | V     | 0,34      | V     | 0,31      | V     | 141,57         | V     | 32198            | V     |
| 2020/10/22 10 | SR       | 92,59    | V     | 5,72      | V     | 62,82         | V     | 0,01      | V     | 0,29      | V     | 142,10         | V     | 33584            | V     |
| 2020/10/22 11 | SR       | 85,78    | V     | 5,87      | V     | 65,83         | V     | 0,07      | V     | 0,31      | V     | 142,60         | V     | 33583            | V     |
| 2020/10/22 12 | SR       | 49,72    | V     | 2,56      | V     | 71,35         | V     | 0,00      | V     | 0,34      | V     | 142,80         | V     | 33721            | V     |
| 2020/10/22 13 | SR       | 57,19    | V     | 3,43      | V     | 72,84         | V     | 0,00      | V     | 0,42      | V     | 143,11         | V     | 32421            | V     |
| 2020/10/22 14 | SR       | 92,99    | V     | 6,79      | V     | 77,46         | V     | 0,06      | V     | 0,41      | V     | 143,31         | V     | 33562            | V     |
| 2020/10/22 15 | SR       | 57,33    | V     | 3,75      | V     | 76,57         | V     | 0,05      | V     | 0,39      | V     | 144,34         | V     | 33548            | V     |
| 2020/10/22 16 | SR       | 109,65   | V     | 8,43      | V     | 75,13         | V     | 0,61      | V     | 0,40      | V     | 145,17         | V     | 33427            | V     |
| 2020/10/22 17 | SR       | 87,95    | V     | 7,10      | V     | 79,88         | V     | 0,13      | V     | 0,35      | V     | 145,37         | V     | 33188            | V     |
| 2020/10/22 18 | SR       | 23,17    | V     | 1,75      | V     | 110,02        | V     | 0,00      | V     | 0,46      | V     | 145,87         | V     | 33532            | V     |
| 2020/10/22 19 | SR       | 22,98    | V     | 2,19      | V     | 115,17        | V     | 0,00      | V     | 0,46      | V     | 145,17         | V     | 33537            | V     |
| 2020/10/22 20 | SR       | 43,95    | V     | 3,81      | V     | 105,55        | V     | 0,00      | V     | 0,53      | V     | 145,00         | V     | 32203            | V     |
| 2020/10/22 21 | SR       | 22,23    | V     | 1,44      | V     | 112,11        | V     | 0,00      | V     | 0,44      | V     | 144,86         | V     | 33798            | V     |
| 2020/10/22 22 | SR       | 27,40    | V     | 2,04      | V     | 106,63        | V     | 0,00      | V     | 0,45      | V     | 145,23         | V     | 33815            | V     |
| 2020/10/22 23 | SR       | 8,97     | V     | 1,02      | V     | 136,51        | V     | 0,00      | V     | 0,41      | V     | 144,60         | V     | 33983            | V     |
| 2020/10/22 24 | SR       | 35,38    | V     | 2,56      | V     | 117,20        | V     | 0,00      | V     | 0,35      | V     | 143,43         | V     | 33947            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 9.0-143.2    | 1.0-10.4    | 62.8-136.5   | 0.0-0.6      | 0.3-0.6     | 141.2-145.9 | 31838.7-33982.7 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 62.1         | 4.5         | 91.8         | 0.1          | 0.4         | 143.4       | 33256.8         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

