


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/23 01	SR	56,87	V	3,68	V	108,26	V	0,01	V	0,33	V	142,86	V	34079	V
2020/10/23 02	SR	53,21	V	3,56	V	106,88	V	0,00	V	0,32	V	143,21	V	33891	V
2020/10/23 03	SR	81,50	V	5,06	V	88,91	V	0,01	V	0,31	V	143,64	V	33928	V
2020/10/23 04	SR	44,02	V	2,04	V	101,38	V	0,00	V	0,29	V	143,61	V	33916	V
2020/10/23 05	SR	39,36	V	2,20	V	112,66	V	0,00	V	0,31	V	143,39	V	32439	V
2020/10/23 06	SR	41,13	V	3,01	V	112,62	V	0,00	V	0,34	V	144,04	V	34029	V
2020/10/23 07	SR	48,55	V	3,50	V	98,93	V	0,01	V	0,34	V	144,71	V	33923	V
2020/10/23 08	SR	48,11	V	3,61	V	97,84	V	0,00	V	0,38	V	145,02	V	33834	V
2020/10/23 09	SR	96,97	V	7,09	V	84,82	V	0,66	V	0,36	V	145,40	V	33677	V
2020/10/23 10	SR	89,81	V	6,35	V	79,55	V	0,13	V	0,44	V	145,42	V	33535	V
2020/10/23 11	SR	56,53	V	4,74	V	93,55	V	0,03	V	0,42	V	143,94	V	32234	V
2020/10/23 12	SR	58,81	V	5,43	V	92,03	V	0,07	V	0,42	V	143,75	V	33374	V
2020/10/23 13	SR	24,41	V	2,98	V	123,71	V	0,01	V	0,40	V	143,88	V	33672	V
2020/10/23 14	SR	37,61	V	3,39	V	121,64	V	0,01	V	0,36	V	143,93	V	33622	V
2020/10/23 15	SR	28,17	V	2,09	V	133,00	V	0,01	V	0,43	V	143,89	V	33798	V
2020/10/23 16	SR	42,42	V	4,77	V	129,11	V	0,11	V	0,35	V	143,01	V	33717	V
2020/10/23 17	SR	57,28	V	5,13	V	112,66	V	0,10	V	0,35	V	142,37	V	32248	V
2020/10/23 18	SR	127,55	V	9,98	V	86,73	V	0,53	V	0,32	V	142,38	V	33341	V
2020/10/23 19	SR	104,17	V	6,94	V	78,85	V	0,07	V	0,31	V	142,60	V	33357	V
2020/10/23 20	SR	77,20	V	2,94	V	74,93	V	0,04	V	0,31	V	143,11	V	33379	V
2020/10/23 21	SR	58,04	V	1,93	V	77,30	V	0,00	V	0,29	V	143,47	V	33321	V
2020/10/23 22	SR	46,66	V	2,21	V	90,20	V	0,02	V	0,28	V	143,74	V	33343	V
2020/10/23 23	SR	98,69	V	5,06	V	70,18	V	0,03	V	0,26	V	143,77	V	33215	V
2020/10/23 24	SR	86,08	V	4,65	V	70,76	V	0,01	V	0,26	V	143,92	V	33244	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.4-127.6	1.9-10.0	70.2-133.0	0.0-0.7	0.3-0.4	142.4-145.4	32234.1-34078.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.6	4.3	97.8	0.1	0.3	143.7	33463.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/24 01	SR	118,04	V	6,61	V	65,87	V	0,08	V	0,24	V	144,34	V	33140	V
2020/10/24 02	SR	78,63	V	3,42	V	71,57	V	0,01	V	0,25	V	144,25	V	31651	V
2020/10/24 03	SR	65,60	V	3,23	V	75,93	V	0,00	V	0,23	V	144,42	V	33344	V
2020/10/24 04	SR	23,47	V	1,42	V	96,37	V	0,00	V	0,22	V	144,67	V	33286	V
2020/10/24 05	SR	63,67	V	3,29	V	73,93	V	0,01	V	0,23	V	144,87	V	33318	V
2020/10/24 06	SR	93,55	V	6,95	V	71,75	V	0,52	V	0,64	V	146,31	V	33168	V
2020/10/24 07	SR	86,29	V	6,14	V	73,84	V	0,13	V	0,94	V	144,57	V	32840	V
2020/10/24 08	SR	94,17	V	7,38	V	64,71	V	0,04	V	0,46	V	142,70	V	33223	V
2020/10/24 09	SR	109,34	V	10,32	V	65,52	V	0,05	V	0,38	V	142,25	V	33081	V
2020/10/24 10	SR	44,73	V	4,49	V	84,64	V	0,00	V	0,36	V	142,69	V	33187	V
2020/10/24 11	SR	105,85	V	8,99	V	73,57	V	0,25	V	0,37	V	143,42	V	31642	V
2020/10/24 12	SR	138,33	V	9,72	V	70,83	V	0,37	V	0,35	V	143,90	V	32878	V
2020/10/24 13	SR	46,75	V	2,78	V	103,27	V	0,19	V	0,40	V	143,77	V	32959	V
2020/10/24 14	SR	36,05	V	0,88	V	94,91	V	0,03	V	0,34	V	143,13	V	32818	V
2020/10/24 15	SR	33,53	V	0,57	V	97,64	V	0,00	V	0,33	V	141,98	V	33090	V
2020/10/24 16	SR	73,74	V	3,20	V	78,36	V	0,00	V	0,34	V	141,56	V	33077	V
2020/10/24 17	SR	74,95	V	3,43	V	76,36	V	0,00	V	0,32	V	141,75	V	32970	V
2020/10/24 18	SR	60,63	V	5,02	V	80,29	V	0,00	V	0,31	V	141,74	V	32836	V
2020/10/24 19	SR	77,59	V	8,33	V	73,92	V	0,00	V	0,44	V	141,24	V	32751	V
2020/10/24 20	SR	48,66	V	3,18	V	84,30	V	0,00	V	0,32	V	140,95	V	32930	V
2020/10/24 21	SR	51,36	V	2,34	V	81,07	V	0,00	V	0,32	V	140,45	V	33080	V
2020/10/24 22	SR	59,45	V	2,13	V	82,19	V	0,00	V	0,33	V	140,39	V	33085	V
2020/10/24 23	SR	59,82	V	2,39	V	76,70	V	0,00	V	0,29	V	141,19	V	33070	V
2020/10/24 24	SR	100,88	V	4,45	V	69,44	V	0,02	V	0,28	V	141,69	V	33060	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.5-138.3	0.6-10.3	64.7-103.3	0.0-0.5	0.2-0.9	140.4-146.3	31641.7-33343.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.7	4.6	78.6	0.1	0.4	142.8	32936.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/25 01	SR	74,69	V	2,78	V	79,90	V	0,00	V	0,27	V	141,18	V	33089	V
2020/10/25 02	SR	68,14	V	1,97	V	80,56	V	0,00	V	0,25	V	140,59	V	33189	V
2020/10/25 03	SR	57,32	V	1,04	V	81,18	V	0,00	V	0,24	V	140,70	V	33243	V
2020/10/25 04	SR	48,97	V	0,63	V	85,31	V	0,00	V	0,25	V	140,79	V	33209	V
2020/10/25 05	SR	55,56	V	0,90	V	77,72	V	0,00	V	0,25	V	141,04	V	33352	V
2020/10/25 06	SR	50,11	V	0,88	V	85,46	V	0,00	V	0,27	V	141,38	V	32031	V
2020/10/25 07	SR	70,86	V	4,64	V	92,65	V	0,05	V	0,74	V	142,66	V	33476	V
2020/10/25 08	SR	92,74	V	5,33	V	83,66	V	0,02	V	1,11	V	142,46	V	33269	V
2020/10/25 09	SR	103,49	V	7,15	V	80,19	V	0,05	V	0,40	V	141,04	V	33670	V
2020/10/25 10	SR	63,23	V	5,18	V	94,41	V	0,14	V	0,34	V	140,72	V	32528	V
2020/10/25 11	SR	55,56	V	3,24	V	88,45	V	0,00	V	0,33	V	141,51	V	32786	V
2020/10/25 12	SR	68,58	V	3,81	V	85,15	V	0,02	V	0,32	V	142,13	V	33021	V
2020/10/25 13	SR	36,89	V	1,26	V	97,38	V	0,00	V	0,37	V	142,78	V	33137	V
2020/10/25 14	SR	132,38	V	9,67	V	98,25	V	1,98	V	0,30	V	142,20	V	32340	V
2020/10/25 15	SR	7,02	V	0,09	V	139,13	V	0,00	V	0,32	V	141,98	V	33087	V
2020/10/25 16	SR	23,29	V	0,87	V	106,76	V	0,00	V	0,32	V	140,90	V	33143	V
2020/10/25 17	SR	69,37	V	3,43	V	80,60	V	0,00	V	0,32	V	141,13	V	33160	V
2020/10/25 18	SR	45,24	V	2,15	V	82,58	V	0,00	V	0,31	V	141,22	V	33131	V
2020/10/25 19	SR	53,95	V	2,53	V	73,72	V	0,00	V	0,30	V	141,38	V	33071	V
2020/10/25 20	SR	52,81	V	2,63	V	75,59	V	0,00	V	0,31	V	141,28	V	33180	V
2020/10/25 21	SR	53,13	V	2,15	V	73,49	V	0,00	V	1,11	V	141,39	V	33173	V
2020/10/25 22	SR	59,11	V	2,79	V	70,33	V	0,00	V	0,45	V	140,85	V	33164	V
2020/10/25 23	SR	65,91	V	2,71	V	68,09	V	0,00	V	0,36	V	140,44	V	32612	V
2020/10/25 24	SR	24,15	V	0,72	V	100,45	V	0,00	V	0,36	V	140,39	V	32322	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.0-132.4	0.1-9.7	68.1-139.1	0.0-2.0	0.2-1.1	140.4-142.8	32030.7-33670.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.7	2.9	86.7	0.1	0.4	141.3	33015.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pelli

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/26 01	SR	11,97	V	0,71	V	120,06	V	0,00	V	0,34	V	140,15	V	33391	V
2020/10/26 02	SR	60,52	V	2,97	V	85,57	V	0,00	V	0,33	V	140,28	V	33450	V
2020/10/26 03	SR	66,81	V	3,48	V	67,81	V	0,00	V	0,36	V	140,96	V	33328	V
2020/10/26 04	SR	96,69	V	5,71	V	53,28	V	0,00	V	0,41	V	142,04	V	33303	V
2020/10/26 05	SR	118,94	V	7,87	V	64,72	V	0,16	V	0,41	V	142,28	V	31861	V
2020/10/26 06	SR	132,57	V	10,26	V	63,60	V	0,17	V	0,39	V	142,26	V	32882	V
2020/10/26 07	SR	85,11	V	6,10	V	86,10	V	0,09	V	0,38	V	143,35	V	32525	V
2020/10/26 08	SR	103,29	V	7,75	V	91,00	V	0,13	V	0,52	V	144,60	V	31960	V
2020/10/26 09	SR	109,63	V	7,98	V	91,49	V	0,22	V	1,75	V	143,25	V	31844	V
2020/10/26 10	SR	82,41	V	6,52	V	98,98	V	0,23	V	0,47	V	140,85	V	30666	V
2020/10/26 11	SR	46,07	V	3,20	V	108,44	V	0,04	V	0,39	V	140,45	V	32276	V
2020/10/26 12	SR	41,46	V	2,41	V	107,40	V	0,16	V	0,38	V	140,66	V	32470	V
2020/10/26 13	SR	52,85	V	3,04	V	101,91	V	0,10	V	0,37	V	141,25	V	32335	V
2020/10/26 14	SR	35,16	V	1,49	V	96,06	V	0,07	V	0,35	V	141,75	V	32266	V
2020/10/26 15	SR	60,46	V	3,76	V	94,47	V	0,16	V	0,35	V	142,39	V	30673	V
2020/10/26 16	SR	43,83	V	2,46	V	99,49	V	0,07	V	0,36	V	141,59	V	32476	V
2020/10/26 17	SR	96,84	V	6,71	V	79,53	V	0,06	V	0,29	V	139,47	V	32210	V
2020/10/26 18	SR	172,67	V	13,16	V	66,46	V	0,64	V	0,29	V	138,36	V	30856	V
2020/10/26 19	SR	84,36	V	4,79	V	78,39	V	0,15	V	0,26	V	138,54	V	32261	V
2020/10/26 20	SR	28,26	V	0,30	V	99,27	V	0,06	V	0,25	V	138,77	V	32548	V
2020/10/26 21	SR	53,28	V	1,70	V	83,55	V	0,04	V	0,25	V	138,68	V	32546	V
2020/10/26 22	SR	30,29	V	0,48	V	94,18	V	0,05	V	0,26	V	138,31	V	32566	V
2020/10/26 23	SR	144,11	V	9,78	V	61,26	V	0,06	V	0,33	V	138,59	V	30962	V
2020/10/26 24	SR	109,33	V	5,67	V	59,69	V	0,03	V	0,35	V	139,42	V	32535	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.0-172.7	0.3-13.2	53.3-120.1	0.0-0.6	0.2-1.7	138.3-144.6	30665.7-33450.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.8	4.9	85.5	0.1	0.4	140.8	32257.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

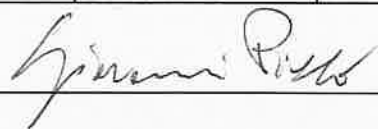

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/27 01	SR	96,88	V	4,92	V	66,18	V	0,10	V	0,34	V	139,68	V	32458	V
2020/10/27 02	SR	73,79	V	3,26	V	54,61	V	0,01	V	0,36	V	139,46	V	32511	V
2020/10/27 03	SR	109,18	V	7,16	V	61,65	V	0,11	V	0,37	V	139,60	V	31074	V
2020/10/27 04	SR	23,89	V	0,66	V	103,60	V	0,00	V	0,36	V	139,24	V	32756	V
2020/10/27 05	SR	64,94	V	3,23	V	74,69	V	0,01	V	0,35	V	139,59	V	32611	V
2020/10/27 06	SR	49,22	V	2,08	V	79,28	V	0,00	V	0,35	V	139,84	V	32619	V
2020/10/27 07	SR	34,48	V	0,81	V	95,74	V	0,00	V	0,46	V	140,08	V	32794	V
2020/10/27 08	SR	27,13	V	0,64	V	101,46	V	0,00	V	0,34	V	140,23	V	32439	V
2020/10/27 09	SR	96,16	V	5,12	V	71,21	V	0,07	V	0,34	V	140,30	V	30840	V
2020/10/27 10	SR	78,73	V	4,54	V	77,86	V	0,04	V	0,32	V	141,02	V	32326	V
2020/10/27 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/10/27 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/10/27 13	SR	35,21	NV	1,66	NV	81,12	NV	0,00	NV	0,36	NV	144,89	NV	32112	NV
2020/10/27 14	SR	90,23	V	1,51	V	68,51	V	0,07	V	0,45	V	144,42	V	32518	V
2020/10/27 15	SR	101,50	V	1,63	V	73,26	V	0,05	V	0,35	V	142,31	V	32389	V
2020/10/27 16	SR	98,95	V	2,31	V	82,36	V	0,22	V	0,39	V	141,77	V	32443	V
2020/10/27 17	SR	118,37	V	2,14	V	69,69	V	0,15	V	0,43	V	141,06	V	30722	V
2020/10/27 18	SR	95,04	V	1,38	V	85,36	V	0,03	V	0,37	V	141,52	V	32162	V
2020/10/27 19	SR	30,51	V	0,75	V	109,79	V	0,00	V	0,33	V	141,99	V	32133	V
2020/10/27 20	SR	51,30	V	1,09	V	107,96	V	0,04	V	0,33	V	141,33	V	32247	V
2020/10/27 21	SR	72,41	V	0,94	V	75,05	V	0,00	V	0,36	V	140,85	V	30857	V
2020/10/27 22	SR	78,98	V	1,22	V	78,32	V	0,04	V	0,34	V	140,77	V	32329	V
2020/10/27 23	SR	27,72	V	0,61	V	101,72	V	0,00	V	0,33	V	141,54	V	32278	V
2020/10/27 24	SR	32,06	V	0,09	V	99,12	V	0,00	V	0,33	V	141,94	V	31869	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.9-118.4	0.1-7.2	54.6-109.8	0.0-0.2	0.3-0.5	139.2-144.4	30722.1-32793.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.1	2.2	82.7	0	0.4	140.9	32113.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pina

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/28 01	SR	47,11	V	0,09	V	90,31	V	0,00	V	0,35	V	141,57	V	31189	V
2020/10/28 02	SR	84,06	V	0,10	V	69,35	V	0,00	V	0,35	V	141,69	V	32264	V
2020/10/28 03	SR	51,62	V	0,09	V	83,48	V	0,00	V	0,35	V	141,84	V	32245	V
2020/10/28 04	SR	131,24	V	0,34	V	65,93	V	0,06	V	0,35	V	141,80	V	30606	V
2020/10/28 05	SR	54,58	V	0,09	V	83,21	V	0,00	V	0,32	V	141,63	V	32318	V
2020/10/28 06	SR	28,66	V	0,00	NV	92,25	V	0,00	V	0,34	V	141,09	V	32414	V
2020/10/28 07	SR	36,21	V	0,92	NV	89,05	V	0,00	V	0,35	V	141,03	V	33002	V
2020/10/28 08	SR	74,74	V	0,95	NV	79,42	V	0,05	V	0,36	V	141,20	V	32822	V
2020/10/28 09	SR	69,38	V	1,02	NV	81,61	V	0,03	V	0,37	V	142,18	V	31223	V
2020/10/28 10	SR	42,28	V	0,76	V	89,71	V	0,00	V	0,45	V	143,06	V	32676	V
2020/10/28 11	SR	90,11	V	1,31	V	74,04	V	0,07	V	0,34	V	141,74	V	32764	V
2020/10/28 12	SR	54,52	V	0,93	V	85,92	V	0,03	V	0,36	V	141,46	V	31289	V
2020/10/28 13	SR	94,45	V	1,22	V	73,81	V	0,03	V	0,33	V	141,95	V	32667	V
2020/10/28 14	SR	95,64	V	1,55	V	70,32	V	0,12	V	0,36	V	142,94	V	32561	V
2020/10/28 15	SR	22,41	V	0,68	V	112,56	V	0,00	V	0,30	V	143,51	V	32318	V
2020/10/28 16	SR	94,82	V	1,95	V	94,71	V	0,17	V	0,28	V	143,33	V	30908	V
2020/10/28 17	SR	40,16	V	0,81	V	103,00	V	0,00	V	0,27	V	143,07	V	32431	V
2020/10/28 18	SR	104,80	V	1,98	V	108,38	V	0,13	V	0,26	V	142,63	V	32273	V
2020/10/28 19	SR	69,63	V	1,62	V	100,72	V	0,14	V	0,31	V	142,27	V	32357	V
2020/10/28 20	SR	37,05	V	1,91	V	146,96	V	0,26	V	0,26	V	138,55	V	25029	V
2020/10/28 21	SR	0,12	V	0,79	V	193,92	V	0,00	V	0,15	V	129,38	V	25405	V
2020/10/28 22	SR	0,00	V	0,81	V	201,62	V	0,00	V	0,16	V	126,03	V	25340	V
2020/10/28 23	SR	0,00	V	0,84	V	209,16	V	0,00	V	0,16	V	124,27	V	24908	V
2020/10/28 24	SR	45,69	V	1,29	V	120,41	V	1,64	V	0,30	V	130,26	V	30430	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-131.2	0.1-2.0	65.9-209.2	0.0-1.6	0.2-0.4	124.3-143.5	24908.1-33002.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.1	1	105	0.1	0.3	139.5	30893.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____



RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/29 01	SR	76,71	V	1,21	V	93,54	V	0,50	V	0,28	V	139,57	V	32416	V
2020/10/29 02	SR	86,09	V	1,85	V	78,35	V	0,38	V	0,31	V	142,98	V	32430	V
2020/10/29 03	SR	91,93	V	1,62	V	74,50	V	0,13	V	0,33	V	143,52	V	31842	V
2020/10/29 04	SR	68,02	V	1,24	V	74,46	V	0,10	V	0,31	V	143,91	V	31514	V
2020/10/29 05	SR	99,06	V	1,18	V	63,46	V	0,03	V	0,32	V	144,34	V	32384	V
2020/10/29 06	SR	63,42	V	0,88	V	79,40	V	0,00	V	0,30	V	144,62	V	32377	V
2020/10/29 07	SR	69,03	V	1,04	V	78,81	V	0,03	V	0,31	V	144,28	V	31897	V
2020/10/29 08	SR	68,17	V	1,12	V	71,72	V	0,05	V	0,36	V	143,43	V	32929	V
2020/10/29 09	SR	86,09	V	1,23	V	78,77	V	0,06	V	0,30	V	141,99	V	32411	V
2020/10/29 10	SR	62,96	V	0,83	V	83,18	V	0,00	V	0,27	V	142,35	V	31836	V
2020/10/29 11	SR	52,24	V	0,85	V	81,95	V	0,02	V	0,27	V	142,75	V	32880	V
2020/10/29 12	SR	60,40	V	0,77	V	68,75	V	0,00	V	0,27	V	143,28	V	32741	V
2020/10/29 13	SR	96,94	V	1,16	V	71,59	V	0,04	V	0,46	V	143,63	V	31122	V
2020/10/29 14	SR	65,01	V	0,96	V	80,08	V	0,04	V	0,29	V	144,02	V	32582	V
2020/10/29 15	SR	33,50	V	0,77	V	100,26	V	0,29	V	0,34	V	144,26	V	29197	V
2020/10/29 16	SR	112,58	V	1,41	V	65,79	V	0,03	V	0,34	V	144,50	V	28870	V
2020/10/29 17	SR	51,21	V	0,87	V	80,37	V	0,00	V	0,34	V	144,62	V	27763	V
2020/10/29 18	SR	39,74	V	0,88	V	84,20	V	0,00	V	0,32	V	144,90	V	29197	V
2020/10/29 19	SR	64,91	V	1,01	V	77,84	V	0,00	V	0,31	V	145,26	V	28826	V
2020/10/29 20	SR	92,40	V	1,27	V	69,02	V	0,01	V	0,29	V	145,51	V	28582	V
2020/10/29 21	SR	113,39	V	1,63	V	66,85	V	0,03	V	0,33	V	145,78	V	27409	V
2020/10/29 22	SR	148,54	V	2,85	V	62,46	V	0,27	V	0,43	V	146,11	V	28326	V
2020/10/29 23	SR	62,90	V	1,08	V	80,21	V	0,00	V	0,41	V	144,98	V	28481	V
2020/10/29 24	SR	123,73	V	2,35	V	69,42	V	0,30	V	0,38	V	145,25	V	28510	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.5-148.5	0.8-2.9	62.5-100.3	0.0-0.5	0.3-0.5	139.6-146.1	27409.2-32928.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.7	1.3	76.5	0.1	0.3	144	30688.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/30 01	SR	52,50	V	1,03	V	84,64	V	0,00	V	0,41	V	145,31	V	27733	V
2020/10/30 02	SR	119,68	V	2,97	V	85,69	V	0,33	V	0,40	V	145,68	V	28480	V
2020/10/30 03	SR	53,22	V	1,35	V	107,43	V	0,05	V	0,40	V	145,79	V	29024	V
2020/10/30 04	SR	24,06	V	0,88	V	120,31	V	0,00	V	0,43	V	145,92	V	29210	V
2020/10/30 05	SR	28,50	V	0,88	V	111,64	V	0,00	V	0,44	V	146,29	V	28985	V
2020/10/30 06	SR	21,87	V	0,79	V	109,51	V	0,00	V	0,43	V	146,62	V	29118	V
2020/10/30 07	SR	29,18	V	0,73	V	96,06	V	0,00	V	0,36	V	146,91	V	31952	V
2020/10/30 08	SR	40,19	V	0,70	V	84,54	V	0,00	V	0,44	V	146,77	V	32325	V
2020/10/30 09	SR	40,66	V	0,73	V	77,32	V	0,00	V	1,46	V	144,47	V	32161	V
2020/10/30 10	SR	61,93	V	0,79	V	69,19	V	0,00	V	0,41	V	142,10	V	33036	V
2020/10/30 11	SR	67,96	V	0,96	V	73,77	V	0,18	V	0,39	V	142,04	V	32781	V
2020/10/30 12	SR	47,14	V	0,76	V	85,88	V	0,29	V	0,35	V	141,87	V	32657	V
2020/10/30 13	SR	73,26	V	0,99	V	81,95	V	0,49	V	0,35	V	141,80	V	31461	V
2020/10/30 14	SR	46,09	V	0,97	V	106,11	V	1,37	V	0,33	V	141,81	V	32320	V
2020/10/30 15	SR	52,52	V	0,85	V	102,20	V	1,75	V	0,35	V	142,20	V	32452	V
2020/10/30 16	SR	57,08	V	0,81	V	78,88	V	1,09	V	0,38	V	142,90	V	32576	V
2020/10/30 17	SR	121,84	V	1,79	V	74,63	V	0,40	V	0,37	V	143,51	V	32218	V
2020/10/30 18	SR	71,18	V	1,24	V	91,20	V	0,41	V	0,36	V	143,59	V	32175	V
2020/10/30 19	SR	71,79	V	0,99	V	83,39	V	0,32	V	0,34	V	143,64	V	32099	V
2020/10/30 20	SR	87,36	V	1,00	V	74,50	V	0,20	V	0,33	V	143,88	V	32169	V
2020/10/30 21	SR	70,34	V	0,83	V	69,76	V	0,11	V	0,33	V	143,89	V	31071	V
2020/10/30 22	SR	135,41	V	1,17	V	53,69	V	0,18	V	0,30	V	144,26	V	32288	V
2020/10/30 23	SR	100,70	V	1,56	V	80,27	V	0,09	V	0,30	V	145,15	V	32224	V
2020/10/30 24	SR	52,98	V	0,81	V	77,87	V	0,01	V	0,29	V	146,34	V	32206	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.9-135.4	0.7-3.0	53.7-120.3	0.0-1.8	0.3-1.5	141.8-146.9	27733.1-33036.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.6	1.1	86.7	0.3	0.4	144.3	31363.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/31

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/31 01	SR	23,56	V	0,71	V	105,66	V	0,04	V	0,33	V	146,54	V	32359	V
2020/10/31 02	SR	35,35	V	0,74	V	95,51	V	0,10	V	0,35	V	146,86	V	32370	V
2020/10/31 03	SR	24,06	V	0,69	V	101,12	V	0,10	V	0,36	V	146,94	V	31254	V
2020/10/31 04	SR	49,96	V	0,82	V	86,94	V	0,08	V	0,33	V	147,13	V	32359	V
2020/10/31 05	SR	50,16	V	0,86	V	85,30	V	0,14	V	0,33	V	147,28	V	32655	V
2020/10/31 06	SR	57,70	V	0,82	V	81,40	V	0,11	V	0,33	V	147,48	V	32537	V
2020/10/31 07	SR	55,94	V	0,93	V	85,93	V	0,01	V	0,33	V	147,70	V	32492	V
2020/10/31 08	SR	28,07	V	0,71	V	98,03	V	0,00	V	0,78	V	147,45	V	31603	V
2020/10/31 09	SR	88,79	V	1,15	V	83,19	V	0,21	V	0,99	V	142,99	V	31722	V
2020/10/31 10	SR	20,33	V	0,74	V	104,53	V	0,00	V	0,32	V	140,85	V	33304	V
2020/10/31 11	SR	19,95	V	0,71	V	103,08	V	0,00	V	0,31	V	140,79	V	33319	V
2020/10/31 12	SR	24,48	V	0,69	V	93,79	V	0,00	V	0,32	V	141,19	V	33252	V
2020/10/31 13	SR	45,31	V	0,72	V	81,90	V	0,00	V	0,30	V	141,39	V	33094	V
2020/10/31 14	SR	36,17	V	0,68	V	93,01	V	0,00	V	0,30	V	141,57	V	33195	V
2020/10/31 15	SR	27,81	V	0,66	V	107,60	V	0,00	V	0,32	V	141,77	V	32964	V
2020/10/31 16	SR	63,06	V	0,82	V	85,08	V	0,00	V	0,35	V	141,88	V	32548	V
2020/10/31 17	SR	26,42	V	0,69	V	106,94	V	0,00	V	0,39	V	142,01	V	31489	V
2020/10/31 18	SR	37,25	V	0,80	V	100,87	V	0,00	V	0,36	V	142,16	V	32990	V
2020/10/31 19	SR	42,23	V	0,84	V	93,01	V	0,00	V	0,34	V	142,30	V	32847	V
2020/10/31 20	SR	71,72	V	0,95	V	81,97	V	0,00	V	0,35	V	142,38	V	32859	V
2020/10/31 21	SR	113,11	V	1,42	V	76,47	V	0,02	V	0,41	V	142,65	V	32974	V
2020/10/31 22	SR	60,13	V	0,88	V	92,93	V	0,00	V	0,43	V	141,69	V	31493	V
2020/10/31 23	SR	86,08	V	1,14	V	89,31	V	0,01	V	0,53	V	140,55	V	32502	V
2020/10/31 24	SR	25,42	V	0,79	V	112,98	V	0,00	V	0,40	V	140,09	V	32702	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.0-113.1	0.7-1.4	76.5-113.0	0.0-0.2	0.3-1.0	140.1-147.7	31254.0-33318.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.4	0.8	93.6	0	0.4	143.5	32536.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: