


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/04 01	SR	21,91	V	0,12	V	121,59	V	0,08	V	1,29	V	138,60	V	32367	V
2022/10/04 02	SR	33,19	V	0,30	V	109,90	V	0,06	V	1,25	V	138,95	V	32305	V
2022/10/04 03	SR	54,54	V	0,68	V	98,72	V	0,06	V	1,31	V	138,98	V	32376	V
2022/10/04 04	SR	27,02	V	0,21	V	102,39	V	0,02	V	1,41	V	139,42	V	32680	V
2022/10/04 05	SR	33,04	V	0,13	V	91,69	V	0,01	V	1,27	V	139,38	V	32324	V
2022/10/04 06	SR	8,42	V	0,01	V	132,73	V	0,02	V	1,38	V	139,67	V	32734	V
2022/10/04 07	SR	5,11	V	0,03	V	145,34	V	0,03	V	1,45	V	139,88	V	33127	V
2022/10/04 08	SR	20,71	V	0,08	V	111,39	V	0,01	V	1,43	V	139,91	V	32830	V
2022/10/04 09	SR	25,63	V	0,05	V	103,18	V	0,28	V	1,37	V	138,73	V	32658	V
2022/10/04 10	SR	55,31	V	0,74	V	82,03	V	0,40	V	1,36	V	138,36	V	32476	V
2022/10/04 11	SR	80,57	V	0,76	V	73,66	V	0,50	V	1,38	V	139,13	V	32109	V
2022/10/04 12	SR	75,87	V	0,92	V	78,30	V	0,59	V	1,36	V	139,78	V	32415	V
2022/10/04 13	SR	60,74	V	0,54	V	75,43	V	0,68	V	1,43	V	140,23	V	32367	V
2022/10/04 14	SR	13,84	V	0,01	V	109,16	V	0,82	V	1,39	V	140,66	V	32633	V
2022/10/04 15	SR	13,58	V	0,01	V	116,73	V	0,88	V	1,54	V	141,06	V	32580	V
2022/10/04 16	SR	11,41	V	0,01	V	123,35	V	0,77	V	1,68	V	141,26	V	32486	V
2022/10/04 17	SR	21,93	V	0,02	V	100,97	V	0,82	V	1,65	V	140,26	V	32558	V
2022/10/04 18	SR	20,40	V	0,02	V	105,82	V	0,93	V	1,78	V	139,28	V	32636	V
2022/10/04 19	SR	5,30	V	0,01	V	143,20	V	1,04	V	1,78	V	139,20	V	32784	V
2022/10/04 20	SR	8,93	V	0,01	V	130,64	V	1,08	V	1,96	V	139,52	V	32677	V
2022/10/04 21	SR	7,49	V	0,01	V	137,54	V	0,96	V	2,16	V	139,77	V	32434	V
2022/10/04 22	SR	31,50	V	0,16	V	108,40	V	1,02	V	2,00	V	138,72	V	32458	V
2022/10/04 23	SR	18,04	V	0,02	V	107,97	V	1,04	V	2,05	V	138,67	V	32542	V
2022/10/04 24	SR	15,73	V	0,02	V	113,60	V	1,01	V	2,17	V	138,90	V	32689	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-80.6	0.0-0.9	73.7-145.3	0.0-1.1	1.3-2.2	138.4-141.3	32109.2-33127.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.9	0.2	109.3	0.5	1.6	139.5	32552
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

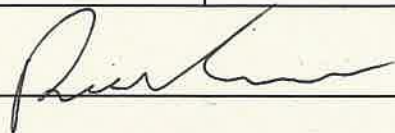
CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/05

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/05 01	SR	13,96	V	0,01	V	111,39	V	1,05	V	2,57	V	139,20	V	32652	V
2022/10/05 02	SR	34,55	V	0,54	V	104,66	V	1,09	V	2,61	V	139,60	V	32438	V
2022/10/05 03	SR	13,02	V	0,01	V	111,09	V	0,96	V	2,61	V	140,19	V	32526	V
2022/10/05 04	SR	27,36	V	0,07	V	98,98	V	1,06	V	1,56	V	140,41	V	32410	V
2022/10/05 05	SR	40,40	V	0,13	V	82,14	V	1,04	V	1,01	V	140,86	V	32258	V
2022/10/05 06	SR	87,57	V	1,24	V	69,17	V	1,11	V	0,98	V	141,38	V	32014	V
2022/10/05 07	SR	14,04	V	0,01	V	104,24	V	1,01	V	1,09	V	141,58	V	32132	V
2022/10/05 08	SR	59,44	V	0,79	V	83,84	V	1,05	V	1,05	V	140,33	V	32115	V
2022/10/05 09	SR	24,69	V	0,05	V	95,16	V	0,03	V	0,93	V	139,46	V	32705	V
2022/10/05 10	SR	53,67	V	0,50	V	84,83	V	0,18	V	0,91	V	139,62	V	32820	V
2022/10/05 11	SR	21,75	V	0,02	V	98,62	V	0,33	V	1,65	V	139,77	V	32835	V
2022/10/05 12	SR	71,66	V	0,65	V	76,57	V	0,35	V	2,47	V	140,34	V	32786	V
2022/10/05 13	SR	54,60	V	0,36	V	85,80	V	0,36	V	3,15	V	141,01	V	32857	V
2022/10/05 14	SR	68,81	V	0,69	V	77,23	V	0,39	V	2,16	V	141,44	V	32653	V
2022/10/05 15	SR	52,45	V	0,10	V	68,20	V	0,23	V	2,12	V	142,26	V	32661	V
2022/10/05 16	SR	69,53	V	1,16	V	81,92	V	0,44	V	3,57	V	140,22	V	32275	V
2022/10/05 17	SR	39,06	V	0,53	V	102,91	V	0,44	V	2,08	V	137,72	V	32872	V
2022/10/05 18	SR	50,71	V	0,74	V	114,83	V	0,56	V	1,90	V	137,41	V	33047	V
2022/10/05 19	SR	41,53	V	0,44	V	112,89	V	0,59	V	1,75	V	137,12	V	32996	V
2022/10/05 20	SR	60,23	V	0,79	V	103,99	V	1,25	V	2,10	V	137,20	V	32865	V
2022/10/05 21	SR	45,57	V	0,51	V	102,41	V	1,41	V	1,84	V	137,37	V	32945	V
2022/10/05 22	SR	53,10	V	0,64	V	88,92	V	1,09	V	2,00	V	138,00	V	32885	V
2022/10/05 23	SR	43,33	V	0,46	V	102,83	V	0,59	V	1,98	V	138,37	V	32879	V
2022/10/05 24	SR	13,03	V	0,01	V	116,48	V	0,51	V	2,22	V	138,62	V	33029	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.0-87.6	0.0-1.2	68.2-116.5	0.0-1.4	0.9-3.6	137.1-142.3	32014.0-33046.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.9	0.4	95	0.7	1.9	139.6	32652.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

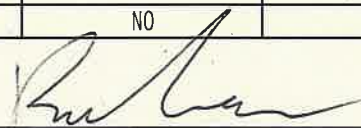


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/06 01	SR	18,59	V	0,02	V	108,92	V	0,49	V	1,90	V	138,73	V	33121	V
2022/10/06 02	SR	27,68	V	0,06	V	100,37	V	0,31	V	1,60	V	138,72	V	33155	V
2022/10/06 03	SR	18,99	V	0,01	V	101,10	V	0,40	V	1,57	V	138,82	V	33250	V
2022/10/06 04	SR	23,18	V	0,03	V	97,28	V	0,39	V	1,30	V	138,94	V	33277	V
2022/10/06 05	SR	5,95	V	0,01	V	162,04	V	0,63	V	1,38	V	138,89	V	33241	V
2022/10/06 06	SR	1,05	V	0,01	V	176,60	V	0,98	V	1,11	V	135,65	V	33614	V
2022/10/06 07	SR	71,00	V	1,49	V	102,65	V	1,20	V	0,82	V	133,35	V	32462	V
2022/10/06 08	SR	59,15	V	1,96	V	114,76	V	1,61	V	1,03	V	134,02	V	33189	V
2022/10/06 09	SR	6,94	V	0,04	V	142,15	V	1,14	V	0,99	V	135,44	V	33445	V
2022/10/06 10	SR	6,85	V	0,01	V	131,50	V	1,14	V	0,98	V	136,45	V	32997	V
2022/10/06 11	SR	7,33	V	0,01	V	130,52	V	1,25	V	1,00	V	136,82	V	32798	V
2022/10/06 12	SR	9,34	V	0,03	V	124,64	V	1,44	V	1,01	V	137,11	V	32799	V
2022/10/06 13	SR	6,15	V	0,01	V	135,43	V	1,92	V	1,07	V	137,33	V	32909	V
2022/10/06 14	SR	16,63	V	0,11	V	118,33	V	2,16	V	0,97	V	137,29	V	33077	V
2022/10/06 15	SR	17,04	V	0,12	V	129,64	V	2,15	V	0,99	V	137,94	V	32912	V
2022/10/06 16	SR	7,18	V	0,01	V	125,46	V	1,99	V	0,97	V	139,22	V	33074	V
2022/10/06 17	SR	96,40	V	5,82	V	96,59	V	7,26	V	1,10	V	139,65	V	32137	V
2022/10/06 18	SR	33,82	V	0,51	V	104,14	V	1,38	V	1,19	V	139,46	V	32904	V
2022/10/06 19	SR	16,85	V	0,12	V	123,80	V	1,00	V	1,18	V	139,44	V	33062	V
2022/10/06 20	SR	57,99	V	1,30	V	108,71	V	1,15	V	1,20	V	139,54	V	32952	V
2022/10/06 21	SR	19,21	V	0,09	V	122,61	V	1,28	V	1,13	V	139,10	V	32859	V
2022/10/06 22	SR	31,90	V	0,17	V	107,07	V	0,84	V	1,12	V	139,21	V	32931	V
2022/10/06 23	SR	26,86	V	0,19	V	109,26	V	1,21	V	1,11	V	139,40	V	32897	V
2022/10/06 24	SR	16,34	V	0,02	V	116,93	V	2,50	V	1,09	V	139,45	V	33004	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.1-96.4	0.0-5.8	96.6-176.6	0.3-7.3	0.8-1.9	133.4-139.7	32137.3-33613.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.1	0.5	120.4	1.5	1.2	137.9	33002.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/07 01	SR	36,97	V	0,26	V	98,53	V	2,07	V	1,19	V	139,07	V	33033	V
2022/10/07 02	SR	56,29	V	0,53	V	89,44	V	2,17	V	1,17	V	139,06	V	32990	V
2022/10/07 03	SR	95,45	V	1,49	V	81,76	V	1,80	V	1,20	V	139,53	V	32985	V
2022/10/07 04	SR	67,89	V	0,94	V	84,50	V	1,65	V	1,21	V	140,20	V	33040	V
2022/10/07 05	SR	70,95	V	0,75	V	80,83	V	1,71	V	1,22	V	140,44	V	32977	V
2022/10/07 06	SR	55,29	V	0,50	V	92,01	V	1,19	V	1,30	V	140,43	V	32910	V
2022/10/07 07	SR	50,88	V	0,28	V	87,45	V	1,05	V	1,27	V	140,69	V	32725	V
2022/10/07 08	SR	67,19	V	1,36	V	98,43	V	1,13	V	1,41	V	139,62	V	32612	V
2022/10/07 09	SR	45,26	V	0,34	V	86,42	V	0,16	V	1,34	V	138,59	V	32850	V
2022/10/07 10	SR	84,92	V	0,56	V	70,00	V	0,08	V	1,24	V	139,05	V	32488	V
2022/10/07 11	SR	28,31	V	0,01	V	88,97	V	0,00	V	1,29	V	139,53	V	32596	V
2022/10/07 12	SR	30,35	V	0,03	V	91,94	V	0,04	V	1,25	V	139,32	V	32899	V
2022/10/07 13	SR	62,69	V	0,22	V	71,46	V	0,03	V	1,19	V	139,45	V	32714	V
2022/10/07 14	SR	49,53	V	0,40	V	94,83	V	0,02	V	1,26	V	139,89	V	32624	V
2022/10/07 15	SR	77,41	V	0,90	V	87,64	V	0,05	V	1,09	V	140,35	V	32526	V
2022/10/07 16	SR	35,63	V	0,16	V	101,14	V	0,00	V	1,12	V	140,60	V	32414	V
2022/10/07 17	SR	24,24	V	0,15	V	111,80	V	0,01	V	1,10	V	140,89	V	32320	V
2022/10/07 18	SR	81,67	V	1,48	V	98,74	V	0,09	V	1,14	V	141,21	V	32364	V
2022/10/07 19	SR	72,21	V	1,33	V	111,51	V	0,20	V	1,14	V	141,25	V	32237	V
2022/10/07 20	SR	65,70	V	1,96	V	128,83	V	0,51	V	1,20	V	141,05	V	32313	V
2022/10/07 21	SR	98,56	V	3,02	V	118,44	V	3,60	V	1,30	V	140,52	V	32522	V
2022/10/07 22	SR	12,18	V	0,01	V	143,19	V	1,12	V	1,35	V	140,53	V	32616	V
2022/10/07 23	SR	6,59	V	0,01	V	144,75	V	0,29	V	1,35	V	140,23	V	32486	V
2022/10/07 24	SR	16,70	V	0,01	V	117,71	V	0,00	V	1,26	V	140,31	V	32436	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.6-98.6	0.0-3.0	70.0-144.8	0.0-3.6	1.1-1.4	138.6-141.2	32237.3-33039.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.9	0.7	99.2	0.8	1.2	140.1	32653.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/08 01	SR	44,22	V	0,14	V	95,79	V	0,00	V	1,30	V	140,76	V	32426	V
2022/10/08 02	SR	19,32	V	0,01	V	111,51	V	0,00	V	1,25	V	141,29	V	32367	V
2022/10/08 03	SR	22,31	V	0,15	V	126,22	V	0,00	V	1,24	V	141,35	V	32321	V
2022/10/08 04	SR	29,54	V	0,39	V	113,75	V	0,02	V	1,27	V	141,59	V	32271	V
2022/10/08 05	SR	28,17	V	0,06	V	105,97	V	0,00	V	1,17	V	141,84	V	32404	V
2022/10/08 06	SR	29,52	V	0,10	V	103,15	V	0,00	V	1,20	V	142,30	V	32753	V
2022/10/08 07	SR	25,98	V	0,01	V	101,53	V	0,00	V	1,28	V	142,70	V	32761	V
2022/10/08 08	SR	26,19	V	0,03	V	102,35	V	0,00	V	1,26	V	142,98	V	32551	V
2022/10/08 09	SR	27,98	V	0,06	V	102,23	V	0,01	V	1,36	V	143,35	V	32149	V
2022/10/08 10	SR	17,62	V	0,01	V	112,39	V	0,02	V	1,35	V	143,67	V	31896	V
2022/10/08 11	SR	21,54	V	0,03	V	106,06	V	0,03	V	1,44	V	144,11	V	32046	V
2022/10/08 12	SR	55,05	V	0,41	V	83,99	V	0,06	V	1,42	V	141,51	V	31906	V
2022/10/08 13	SR	84,10	V	0,73	V	72,29	V	0,03	V	1,61	V	140,16	V	31617	V
2022/10/08 14	SR	83,07	V	1,64	V	93,64	V	0,33	V	3,85	V	139,13	V	31527	V
2022/10/08 15	SR	85,54	V	2,05	V	101,48	V	0,41	V	1,23	V	138,67	V	32040	V
2022/10/08 16	SR	58,79	V	0,95	V	117,97	V	0,45	V	1,27	V	138,47	V	32365	V
2022/10/08 17	SR	24,18	V	0,17	V	121,87	V	0,66	V	1,20	V	138,63	V	32685	V
2022/10/08 18	SR	28,34	V	0,34	V	118,78	V	0,68	V	1,25	V	138,86	V	32770	V
2022/10/08 19	SR	33,35	V	0,08	V	105,79	V	0,62	V	1,38	V	138,59	V	32519	V
2022/10/08 20	SR	48,79	V	0,23	V	91,87	V	0,53	V	1,34	V	136,89	V	32330	V
2022/10/08 21	SR	66,74	V	0,77	V	85,61	V	0,70	V	1,30	V	136,47	V	31962	V
2022/10/08 22	SR	27,44	V	0,02	V	96,92	V	0,58	V	1,26	V	135,98	V	32608	V
2022/10/08 23	SR	15,74	V	0,01	V	105,26	V	0,50	V	1,34	V	136,64	V	32932	V
2022/10/08 24	SR	19,56	V	0,01	V	96,93	V	0,38	V	1,34	V	137,19	V	32822	V

Compo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.7-85.5	0.0-2.1	72.3-126.2	0.0-0.7	1.2-3.8	136.0-144.1	31526.9-32932.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.5	0.3	103.1	0.3	1.4	140.1	32334.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/09 01	SR	31,05	V	0,03	V	87,03	V	0,43	V	1,25	V	137,63	V	32794	V
2022/10/09 02	SR	46,29	V	0,03	V	74,12	V	0,42	V	1,25	V	138,13	V	32521	V
2022/10/09 03	SR	36,42	V	0,01	V	80,82	V	0,26	V	1,15	V	138,60	V	32721	V
2022/10/09 04	SR	31,94	V	0,02	V	82,96	V	0,39	V	1,17	V	139,07	V	32675	V
2022/10/09 05	SR	25,24	V	0,01	V	89,02	V	0,42	V	1,15	V	139,41	V	32737	V
2022/10/09 06	SR	16,90	V	0,01	V	105,13	V	0,45	V	1,19	V	139,74	V	32564	V
2022/10/09 07	SR	31,42	V	0,01	V	88,66	V	0,44	V	1,25	V	139,81	V	32540	V
2022/10/09 08	SR	23,83	V	0,02	V	105,68	V	0,50	V	1,25	V	139,72	V	32473	V
2022/10/09 09	SR	58,27	NV	0,29	NV	78,39	NV	0,01	NV	1,22	NV	139,63	V	32920	NV
2022/10/09 10	SR	53,33	V	0,38	V	82,20	V	0,02	V	1,21	V	139,92	V	32651	V
2022/10/09 11	SR	35,01	V	0,09	V	93,29	V	0,00	V	1,25	V	140,32	V	32521	V
2022/10/09 12	SR	29,30	V	0,03	V	94,53	V	0,01	V	1,32	V	140,44	V	32748	V
2022/10/09 13	SR	46,50	V	0,22	V	82,80	V	0,01	V	1,31	V	140,82	V	32565	V
2022/10/09 14	SR	51,58	V	0,36	V	93,24	V	0,02	V	1,48	V	140,18	V	32581	V
2022/10/09 15	SR	34,47	V	0,09	V	101,99	V	0,01	V	1,33	V	138,61	V	32373	V
2022/10/09 16	SR	45,00	V	0,85	V	117,54	V	0,09	V	1,23	V	138,67	V	32438	V
2022/10/09 17	SR	104,22	V	2,84	V	96,51	V	0,41	V	1,85	V	138,87	V	30997	V
2022/10/09 18	SR	52,15	V	0,65	V	104,22	V	0,13	V	1,04	V	138,87	V	31930	V
2022/10/09 19	SR	81,08	V	1,00	V	87,36	V	0,14	V	1,14	V	139,29	V	32132	V
2022/10/09 20	SR	108,14	V	2,06	V	85,95	V	0,21	V	1,10	V	138,14	V	32218	V
2022/10/09 21	SR	78,30	V	1,98	V	90,38	V	0,31	V	1,07	V	136,52	V	32129	V
2022/10/09 22	SR	40,30	V	0,53	V	111,91	V	0,07	V	1,11	V	136,23	V	32188	V
2022/10/09 23	SR	12,97	V	0,01	V	124,16	V	0,08	V	1,06	V	136,27	V	32330	V
2022/10/09 24	SR	9,74	V	0,01	V	126,54	V	0,06	V	1,12	V	136,48	V	32358	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.7-108.1	0.0-2.8	74.1-126.5	0.0-0.5	1.0-1.8	136.2-140.8	30997.4-32793.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.6	0.5	95.9	0.2	1.2	138.8	32399.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: