

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/05 01	SR	31,15	V	0,06	V	105,48	V	0,00	V	0,45	V	139,43	V	30586	V
2020/10/05 02	SR	103,04	V	1,66	V	77,36	V	0,01	V	0,40	V	138,91	V	29947	V
2020/10/05 03	SR	33,14	V	0,01	V	93,40	V	0,00	V	0,39	V	139,24	V	30226	V
2020/10/05 04	SR	89,56	V	0,78	V	71,64	V	0,00	V	0,39	V	138,72	V	30121	V
2020/10/05 05	SR	71,03	V	0,52	V	75,85	V	0,00	V	0,39	V	139,01	V	29880	V
2020/10/05 06	SR	32,39	V	0,01	V	89,31	V	0,00	V	0,41	V	139,01	V	30222	V
2020/10/05 07	SR	93,35	V	4,15	V	84,28	V	0,18	V	0,44	V	139,14	V	31508	V
2020/10/05 08	SR	22,50	V	0,04	V	107,88	V	0,00	V	0,49	V	139,75	V	31545	V
2020/10/05 09	SR	16,91	V	0,01	V	120,77	V	0,00	V	0,41	V	138,62	V	31450	V
2020/10/05 10	SR	43,63	NV	0,28	NV	106,83	NV	0,00	NV	0,37	NV	138,01	NV	31390	NV
2020/10/05 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/10/05 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/10/05 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/10/05 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/10/05 15	SR	41,89	NV	1,45	NV	90,53	NV	0,00	NV	0,35	NV	140,92	NV	33247	NV
2020/10/05 16	SR	48,76	V	2,23	V	92,32	V	0,01	V	0,34	V	141,61	V	32408	V
2020/10/05 17	SR	32,73	V	0,98	V	97,43	V	0,00	V	0,38	V	142,03	V	32364	V
2020/10/05 18	SR	24,71	V	0,40	V	106,63	V	0,00	V	0,37	V	141,10	V	30887	V
2020/10/05 19	SR	25,64	V	0,78	V	108,86	V	0,00	V	0,34	V	140,05	V	31921	V
2020/10/05 20	SR	79,04	V	6,11	V	100,27	V	0,52	V	0,36	V	139,83	V	31163	V
2020/10/05 21	SR	63,81	V	4,05	V	94,81	V	0,01	V	0,36	V	140,38	V	31210	V
2020/10/05 22	SR	69,15	V	4,48	V	93,88	V	0,22	V	0,32	V	141,03	V	31003	V
2020/10/05 23	SR	89,56	V	5,13	V	76,20	V	0,02	V	0,29	V	141,37	V	31041	V
2020/10/05 24	SR	69,99	V	3,12	V	79,99	V	0,00	V	0,28	V	141,73	V	30857	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.9-103.0	0.0-6.1	71.6-120.8	0.0-0.5	0.3-0.5	138.6-142.0	29879.7-32408.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.4	1.9	93.1	0.1	0.4	140.1	31018.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/06 01	SR	26,56	V	0,30	V	99,82	V	0,00	V	0,29	V	141,43	V	31251	V
2020/10/06 02	SR	26,86	V	0,29	V	95,39	V	0,00	V	0,30	V	141,05	V	31315	V
2020/10/06 03	SR	21,44	V	0,11	V	99,92	V	0,00	V	0,32	V	140,89	V	31593	V
2020/10/06 04	SR	52,22	V	2,14	V	80,88	V	0,00	V	0,33	V	140,80	V	31518	V
2020/10/06 05	SR	69,87	V	3,49	V	72,54	V	0,01	V	0,30	V	141,40	V	31431	V
2020/10/06 06	SR	29,03	V	0,53	V	91,43	V	0,00	V	0,31	V	141,23	V	31087	V
2020/10/06 07	SR	22,32	V	0,46	NV	99,64	V	0,00	V	0,37	V	140,87	V	33802	V
2020/10/06 08	SR	50,47	V	2,14	V	75,74	V	0,00	V	0,31	V	139,31	V	34047	V
2020/10/06 09	SR	58,71	V	2,36	NV	69,30	V	0,00	V	0,32	V	139,58	V	34095	V
2020/10/06 10	SR	95,65	V	4,63	V	59,96	V	0,02	V	0,32	V	140,20	V	33874	V
2020/10/06 11	SR	66,97	V	1,43	V	68,00	V	0,08	V	0,25	V	141,28	V	34482	V
2020/10/06 12	SR	35,71	V	0,09	V	77,65	V	0,00	V	0,28	V	141,81	V	34269	V
2020/10/06 13	SR	29,90	V	0,77	V	96,65	V	0,00	V	0,25	V	142,09	V	34289	V
2020/10/06 14	SR	71,94	V	4,56	NV	81,88	V	0,01	V	0,25	V	142,55	V	33715	V
2020/10/06 15	SR	82,93	V	4,80	V	90,44	V	0,02	V	0,21	V	143,97	V	33655	V
2020/10/06 16	SR	55,48	V	2,53	V	112,56	V	0,14	V	0,19	V	144,37	V	33878	V
2020/10/06 17	SR	70,16	V	3,43	V	103,88	V	0,55	V	0,73	V	144,36	V	33118	V
2020/10/06 18	SR	120,59	V	7,00	V	87,43	V	1,91	V	0,73	V	141,07	V	31522	V
2020/10/06 19	SR	13,32	V	0,21	V	140,17	V	4,47	V	0,25	V	138,54	V	33273	V
2020/10/06 20	SR	28,30	V	1,24	V	124,32	V	3,92	V	0,26	V	139,01	V	32864	V
2020/10/06 21	SR	41,69	V	2,42	V	118,00	V	3,52	V	0,26	V	139,57	V	33161	V
2020/10/06 22	SR	41,50	V	2,51	V	112,43	V	3,70	V	0,27	V	139,50	V	32888	V
2020/10/06 23	SR	45,88	V	2,65	V	111,25	V	3,39	V	0,24	V	139,20	V	33147	V
2020/10/06 24	SR	32,66	V	0,92	V	116,33	V	3,33	V	0,24	V	139,21	V	33211	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.3-120.6	0.1-7.0	60.0-140.2	0.0-4.5	0.2-0.7	138.5-144.4	31086.8-34482.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.6	2.1	95.2	1	0.3	141	32978.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

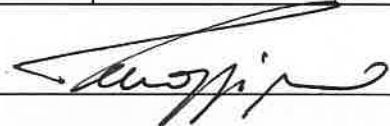

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/07 01	SR	8,97	V	0,04	V	137,83	V	3,20	V	0,26	V	139,39	V	33245	V
2020/10/07 02	SR	42,32	V	2,26	V	114,77	V	1,92	V	0,27	V	139,78	V	33272	V
2020/10/07 03	SR	28,81	V	1,35	V	113,48	V	1,44	V	0,29	V	140,04	V	33147	V
2020/10/07 04	SR	41,91	V	2,16	V	102,53	V	1,24	V	0,28	V	140,07	V	33351	V
2020/10/07 05	SR	43,60	V	2,70	V	112,06	V	1,52	V	0,38	V	139,80	V	33572	V
2020/10/07 06	SR	45,01	V	2,24	V	115,16	V	0,67	V	0,31	V	139,91	V	32348	V
2020/10/07 07	SR	66,14	V	4,26	V	112,57	V	0,98	V	0,37	V	139,70	V	33924	V
2020/10/07 08	SR	85,33	V	5,39	V	98,59	V	1,83	V	0,28	NV	138,39	V	33725	V
2020/10/07 09	SR	66,36	V	3,76	V	97,43	V	1,47	V	0,30	V	136,87	V	33911	V
2020/10/07 10	SR	89,00	V	5,46	V	82,79	V	0,97	V	0,31	V	137,56	V	32130	V
2020/10/07 11	SR	114,32	V	8,39	V	86,87	V	1,48	V	0,36	V	138,09	V	33137	V
2020/10/07 12	SR	114,51	V	8,16	V	105,21	V	2,72	V	0,31	V	138,38	V	32957	V
2020/10/07 13	SR	73,08	V	5,02	V	115,15	V	2,56	V	0,30	V	139,02	V	31822	V
2020/10/07 14	SR	75,38	V	4,98	V	116,53	V	3,87	V	0,27	V	139,75	V	33106	V
2020/10/07 15	SR	25,50	V	0,35	V	117,57	V	1,60	V	0,28	V	139,90	V	32990	V
2020/10/07 16	SR	32,69	V	0,89	V	111,03	V	0,97	V	0,32	V	140,43	V	32817	V
2020/10/07 17	SR	22,48	V	0,66	V	120,05	V	0,61	V	0,28	V	140,27	V	32748	V
2020/10/07 18	SR	47,38	V	1,80	V	96,68	V	0,06	V	0,25	V	140,08	V	32795	V
2020/10/07 19	SR	48,44	V	1,52	V	97,70	V	0,21	V	0,25	V	139,82	V	31373	V
2020/10/07 20	SR	98,70	V	5,49	V	83,73	V	0,63	V	0,23	V	139,92	V	32579	V
2020/10/07 21	SR	105,80	V	6,19	V	82,67	V	0,68	V	0,23	V	139,99	V	32293	V
2020/10/07 22	SR	72,06	V	3,01	V	80,51	V	0,64	V	0,42	V	140,22	V	31131	V
2020/10/07 23	SR	51,53	V	1,96	V	95,86	V	1,07	V	0,23	V	140,75	V	32382	V
2020/10/07 24	SR	81,28	V	5,40	V	88,26	V	1,94	V	0,25	V	140,67	V	32375	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-114.5	0.0-8.4	80.5-137.8	0.1-3.9	0.2-0.4	136.9-140.8	31131.1-33924.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.7	3.5	103.5	1.4	0.3	139.5	32797.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

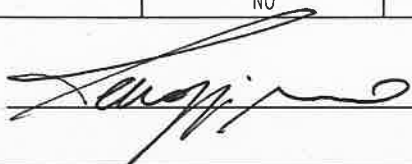

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/08 01	SR	38,26	V	1,78	V	98,98	V	0,99	V	0,24	V	140,85	V	32227	V
2020/10/08 02	SR	75,50	V	4,41	V	81,49	V	0,81	V	0,24	V	140,84	V	31121	V
2020/10/08 03	SR	83,45	V	5,11	V	83,05	V	1,11	V	0,22	V	141,39	V	32392	V
2020/10/08 04	SR	29,99	V	0,48	V	103,43	V	0,80	V	0,21	V	141,77	V	32347	V
2020/10/08 05	SR	39,41	V	1,92	V	99,98	V	0,50	V	0,21	V	141,83	V	32420	V
2020/10/08 06	SR	17,60	V	0,32	V	110,24	V	0,65	V	0,21	V	141,97	V	32276	V
2020/10/08 07	SR	21,72	V	0,41	V	99,85	V	0,94	V	0,34	V	142,11	V	33718	V
2020/10/08 08	SR	20,88	V	0,41	V	104,22	V	1,35	V	0,74	V	139,63	V	34096	V
2020/10/08 09	SR	60,46	V	3,86	V	91,43	V	2,56	V	0,27	V	138,01	V	34423	V
2020/10/08 10	SR	72,87	V	3,78	V	85,07	V	1,39	V	0,25	V	138,93	V	32187	V
2020/10/08 11	SR	54,55	V	2,39	V	90,51	V	2,66	V	0,30	V	140,02	V	33796	V
2020/10/08 12	SR	50,01	V	1,35	V	82,78	V	2,49	V	0,38	V	141,32	V	33658	V
2020/10/08 13	SR	39,43	V	0,54	V	84,08	V	2,10	V	0,36	V	142,44	V	33501	V
2020/10/08 14	SR	95,55	V	5,03	V	90,20	V	1,88	V	0,42	V	143,12	V	33113	V
2020/10/08 15	SR	95,39	V	5,89	V	97,47	V	2,82	V	0,32	V	142,36	V	33043	V
2020/10/08 16	SR	95,50	V	5,69	V	100,58	V	3,51	V	0,27	V	141,16	V	32629	V
2020/10/08 17	SR	31,66	V	0,63	V	111,85	V	1,52	V	0,26	V	141,11	V	32928	V
2020/10/08 18	SR	85,84	V	5,29	V	99,17	V	1,08	V	0,24	V	141,87	V	32898	V
2020/10/08 19	SR	75,68	V	4,74	V	96,73	V	1,34	V	0,21	V	141,34	V	32692	V
2020/10/08 20	SR	74,58	V	3,97	V	98,71	V	1,75	V	0,24	V	141,64	V	33031	V
2020/10/08 21	SR	111,36	V	7,14	V	89,38	V	1,56	V	0,23	V	141,27	V	32881	V
2020/10/08 22	SR	19,80	V	0,06	V	108,59	V	0,71	V	0,26	V	140,50	V	33140	V
2020/10/08 23	SR	24,43	V	0,29	V	101,90	V	0,97	V	0,29	V	139,07	V	33313	V
2020/10/08 24	SR	67,39	V	2,87	V	78,35	V	1,70	V	0,24	V	138,86	V	33029	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.6-111.4	0.1-7.1	78.3-111.8	0.5-3.5	0.2-0.7	138.0-143.1	31121.0-34423.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.6	2.8	95.3	1.5	0.3	141	32952.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN EASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/09 01	SR	46,52	V	1,51	V	92,03	V	2,53	V	0,28	V	139,38	V	33627	V
2020/10/09 02	SR	11,45	V	0,05	V	125,25	V	3,24	V	0,29	V	139,40	V	33732	V
2020/10/09 03	SR	28,40	V	0,62	V	108,65	V	3,81	V	0,27	V	139,04	V	33734	V
2020/10/09 04	SR	10,05	V	0,06	V	127,96	V	3,07	V	0,28	V	139,41	V	33887	V
2020/10/09 05	SR	18,64	V	0,23	V	116,77	V	2,82	V	0,28	V	138,84	V	33897	V
2020/10/09 06	SR	74,86	V	3,78	V	91,43	V	1,83	V	0,31	V	138,98	V	33959	V
2020/10/09 07	SR	60,37	V	3,26	V	99,59	V	2,38	V	0,34	V	138,81	V	34795	V
2020/10/09 08	SR	59,98	V	3,51	V	104,31	V	4,87	V	0,31	V	138,43	V	35083	V
2020/10/09 09	SR	80,62	V	4,96	V	99,28	V	6,29	V	0,34	V	138,21	V	34905	V
2020/10/09 10	SR	35,94	V	1,23	V	106,40	V	6,65	V	0,30	V	139,05	V	34736	V
2020/10/09 11	SR	48,31	V	1,65	V	105,10	V	5,32	V	0,29	V	139,96	V	32859	V
2020/10/09 12	SR	25,52	V	0,35	V	107,49	V	5,10	V	0,28	V	140,99	V	34480	V
2020/10/09 13	SR	43,07	V	1,07	V	90,43	V	3,01	V	0,28	V	142,12	V	34246	V
2020/10/09 14	SR	41,13	V	1,90	V	110,61	V	2,71	V	0,34	V	142,94	V	33956	V
2020/10/09 15	SR	123,49	V	7,35	V	92,18	V	5,37	V	1,38	V	142,54	V	33535	V
2020/10/09 16	SR	81,47	V	4,52	V	101,63	V	9,05	V	0,33	V	139,43	V	33671	V
2020/10/09 17	SR	150,94	V	10,37	V	87,01	V	9,58	V	0,29	V	139,00	V	33457	V
2020/10/09 18	SR	56,07	V	3,04	V	115,90	V	9,30	V	0,32	V	139,06	V	33793	V
2020/10/09 19	SR	50,52	V	2,05	V	98,22	V	5,32	V	0,27	V	139,30	V	33839	V
2020/10/09 20	SR	78,09	V	2,69	V	83,25	V	2,84	V	0,25	V	139,68	V	34097	V
2020/10/09 21	SR	89,81	V	3,38	V	80,53	V	2,09	V	0,25	V	140,08	V	34006	V
2020/10/09 22	SR	37,76	V	0,68	V	99,42	V	1,07	V	0,26	V	140,16	V	34089	V
2020/10/09 23	SR	18,44	V	0,03	V	105,44	V	1,26	V	0,28	V	140,09	V	34376	V
2020/10/09 24	SR	22,24	V	0,04	V	95,20	V	1,48	V	0,26	V	139,96	V	34152	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.1-150.9	0.0-10.4	80.5-128.0	1.1-9.6	0.3-1.4	138.2-142.9	32859.2-35082.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.9	2.4	101.8	4.2	0.3	139.8	34038
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/10 01	SR	15,38	V	0,01	V	106,78	V	0,96	V	0,25	V	140,23	V	34350	V
2020/10/10 02	SR	12,51	V	0,01	V	113,20	V	0,62	V	0,25	V	140,40	V	34346	V
2020/10/10 03	SR	29,49	V	0,10	V	93,17	V	0,54	V	0,24	V	140,11	V	34243	V
2020/10/10 04	SR	14,42	V	0,01	V	112,87	V	0,03	V	0,24	V	139,82	V	34448	V
2020/10/10 05	SR	18,98	V	0,04	V	110,55	V	0,51	V	0,22	V	139,71	V	34509	V
2020/10/10 06	SR	33,88	V	0,20	V	92,40	V	0,33	V	0,24	V	139,95	V	34575	V
2020/10/10 07	SR	35,91	V	0,50	V	88,55	V	0,11	V	0,23	V	140,12	V	34188	V
2020/10/10 08	SR	37,58	V	0,43	V	90,70	V	0,00	V	0,23	V	140,36	V	34142	V
2020/10/10 09	SR	26,07	V	0,63	V	103,43	V	0,03	V	0,25	V	141,56	V	34376	V
2020/10/10 10	SR	32,51	V	0,57	V	94,42	V	0,37	V	0,24	V	142,66	V	34213	V
2020/10/10 11	SR	38,01	V	0,50	V	88,65	V	0,21	V	0,28	V	143,56	V	32628	V
2020/10/10 12	SR	39,87	V	0,93	V	96,27	V	0,13	V	0,30	V	143,57	V	33368	V
2020/10/10 13	SR	76,65	V	3,30	V	78,36	V	1,09	V	0,31	V	143,25	V	34229	V
2020/10/10 14	SR	73,06	V	3,70	V	89,14	V	2,19	V	0,28	V	142,95	V	34090	V
2020/10/10 15	SR	39,85	V	1,22	V	102,17	V	2,35	V	0,29	V	143,00	V	34029	V
2020/10/10 16	SR	91,87	V	5,34	V	86,47	V	1,73	V	0,29	V	143,19	V	32469	V
2020/10/10 17	SR	40,34	V	1,43	V	104,25	V	4,23	V	0,73	V	142,25	V	33685	V
2020/10/10 18	SR	25,21	V	0,22	V	108,24	V	4,39	V	0,46	V	140,42	V	34112	V
2020/10/10 19	SR	18,96	V	0,21	V	109,97	V	3,90	V	0,38	V	139,87	V	33986	V
2020/10/10 20	SR	61,11	V	2,75	V	91,33	V	3,09	V	0,28	V	139,64	V	33858	V
2020/10/10 21	SR	40,81	V	0,87	V	96,34	V	3,44	V	0,26	V	139,80	V	33506	V
2020/10/10 22	SR	20,25	V	0,11	V	109,38	V	1,86	V	0,27	V	139,97	V	33565	V
2020/10/10 23	SR	18,14	V	0,13	V	115,48	V	2,09	V	0,28	V	140,17	V	33772	V
2020/10/10 24	SR	17,63	V	0,09	V	113,13	V	1,79	V	0,28	V	140,37	V	34012	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.5-91.9	0.0-5.3	78.4-115.5	0.0-4.4	0.2-0.7	139.6-143.6	32468.8-34575.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.8	1	99.8	1.5	0.3	141.1	33945.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/11 01	SR	18,10	V	0,03	V	107,73	V	1,74	V	0,33	V	140,59	V	33941	V
2020/10/11 02	SR	30,84	V	0,50	V	100,76	V	2,38	V	0,29	V	140,03	V	33969	V
2020/10/11 03	SR	29,91	V	0,19	V	100,48	V	2,35	V	0,25	V	140,00	V	33896	V
2020/10/11 04	SR	32,63	V	0,44	V	99,93	V	2,04	V	0,27	V	140,07	V	33993	V
2020/10/11 05	SR	37,45	V	0,46	V	93,87	V	2,39	V	0,24	V	140,08	V	34222	V
2020/10/11 06	SR	19,18	V	0,07	V	113,62	V	2,71	V	0,25	V	140,14	V	34122	V
2020/10/11 07	SR	58,58	V	2,95	V	107,84	V	4,59	V	0,24	V	141,00	V	33764	V
2020/10/11 08	SR	59,59	V	2,52	V	111,15	V	5,54	V	0,23	V	141,46	V	33615	V
2020/10/11 09	SR	70,90	V	3,64	V	117,87	V	5,95	V	1,33	V	141,48	V	33399	V
2020/10/11 10	SR	113,01	V	7,53	V	106,58	V	8,54	V	0,43	V	139,43	V	31914	V
2020/10/11 11	SR	102,80	V	6,18	V	106,41	V	12,39	V	0,33	V	138,72	V	33389	V
2020/10/11 12	SR	74,05	V	4,16	V	117,70	V	13,58	V	0,28	V	137,87	V	33613	V
2020/10/11 13	SR	63,34	V	3,57	V	118,88	V	12,58	V	0,26	V	137,87	V	33552	V
2020/10/11 14	SR	14,64	V	0,08	V	120,53	V	9,98	V	0,31	V	137,99	V	33950	V
2020/10/11 15	SR	39,45	V	0,83	V	97,93	V	6,59	V	0,30	V	137,53	V	32342	V
2020/10/11 16	SR	50,15	V	1,52	V	87,05	V	5,32	V	0,29	V	137,54	V	33522	V
2020/10/11 17	SR	57,28	V	2,03	V	83,73	V	3,62	V	0,32	V	138,11	V	33517	V
2020/10/11 18	SR	66,92	V	2,83	V	86,03	V	2,62	V	0,31	V	138,59	V	33358	V
2020/10/11 19	SR	34,77	V	0,64	V	90,23	V	2,27	V	0,31	V	138,86	V	33540	V
2020/10/11 20	SR	57,16	V	1,62	V	79,55	V	1,43	V	0,29	V	139,25	V	33507	V
2020/10/11 21	SR	46,79	V	0,71	V	87,65	V	1,18	V	0,28	V	139,63	V	33534	V
2020/10/11 22	SR	22,47	V	0,11	V	107,02	V	0,84	V	0,29	V	139,91	V	33537	V
2020/10/11 23	SR	43,23	V	1,24	V	90,51	V	0,58	V	0,29	V	140,09	V	33175	V
2020/10/11 24	SR	87,87	V	4,21	V	75,20	V	0,10	V	0,29	V	140,58	V	32350	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.6-113.0	0.0-7.5	75.2-120.5	0.1-13.6	0.2-1.3	137.5-141.5	31914.1-34221.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.3	2	100.3	4.6	0.3	139.5	33488.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Gianni Pigo

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]