


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/01 01	SR	20,38	V	1,02	V	85,39	V	0,00	V	0,67	V	141,13	V	34036	V
2021/09/01 02	SR	38,27	V	1,24	V	75,11	V	0,00	V	0,66	V	141,34	V	33833	V
2021/09/01 03	SR	82,18	V	2,14	V	62,25	V	0,00	V	0,64	V	141,78	V	33582	V
2021/09/01 04	SR	64,46	V	1,94	V	69,42	V	0,00	V	0,65	V	142,00	V	33711	V
2021/09/01 05	SR	80,23	V	2,45	V	63,60	V	0,00	V	0,68	V	142,28	V	33662	V
2021/09/01 06	SR	91,25	V	1,86	V	49,48	V	0,00	V	0,70	V	143,41	V	33292	V
2021/09/01 07	SR	109,02	V	2,49	V	49,79	V	0,01	V	0,77	V	145,18	V	33327	V
2021/09/01 08	SR	98,82	V	2,22	V	52,55	V	0,04	V	2,82	V	142,92	V	32879	V
2021/09/01 09	SR	73,37	V	1,79	V	65,79	V	0,00	V	0,66	V	141,99	V	33656	V
2021/09/01 10	SR	61,76	V	1,52	V	71,26	V	0,00	V	0,60	V	142,50	V	33764	V
2021/09/01 11	SR	61,74	V	1,36	V	67,97	V	0,00	V	0,58	V	142,10	V	33494	V
2021/09/01 12	SR	67,99	V	1,37	V	60,73	V	0,00	V	0,54	V	141,16	V	33688	V
2021/09/01 13	SR	85,12	V	1,65	V	56,50	V	0,01	V	0,53	V	141,41	V	33582	V
2021/09/01 14	SR	41,28	V	1,04	V	70,95	V	0,00	V	0,59	V	141,86	V	33606	V
2021/09/01 15	SR	28,18	V	0,88	V	74,35	V	0,00	V	0,58	V	141,72	V	33607	V
2021/09/01 16	SR	22,10	V	0,83	V	82,74	V	0,00	V	0,55	V	141,58	V	33712	V
2021/09/01 17	SR	19,61	V	0,93	V	85,72	V	0,00	V	0,59	V	141,79	V	33650	V
2021/09/01 18	SR	0,72	V	1,23	V	176,56	V	0,00	V	0,64	V	138,45	V	32745	V
2021/09/01 19	SR	0,00	V	1,47	V	182,49	V	0,00	V	0,44	V	127,97	V	23159	V
2021/09/01 20	SR	0,00	V	1,35	V	174,21	V	0,00	V	0,49	V	122,73	V	26452	V
2021/09/01 21	SR	0,00	V	1,06	V	173,78	V	0,00	V	0,53	V	123,89	V	27339	V
2021/09/01 22	SR	0,25	V	0,97	V	113,79	V	0,00	V	0,37	V	123,38	V	25210	V
2021/09/01 23	SR	2,90	V	0,95	V	75,03	V	0,00	V	0,41	V	123,33	V	25187	V
2021/09/01 24	SR	11,07	V	1,02	V	60,60	V	0,00	V	0,41	V	123,55	V	24716	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-109.0	0.8-2.5	49.5-182.5	0.0-0.0	0.4-2.8	122.7-145.2	23159.5-34035.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.2	1.4	87.5	0	0.7	137.5	31495.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/02 01	SR	13,19	V	0,93	V	57,23	V	0,00	V	0,30	V	123,14	V	24093	V
2021/09/02 02	SR	9,86	V	0,82	V	63,74	V	0,00	V	0,18	V	122,99	V	23505	V
2021/09/02 03	SR	13,30	V	0,82	V	59,95	V	0,00	V	0,15	V	122,92	V	23166	V
2021/09/02 04	SR	9,76	V	0,80	V	68,98	V	0,00	V	0,15	V	123,11	V	23432	V
2021/09/02 05	SR	5,48	V	0,72	V	79,08	V	0,00	V	0,16	V	123,50	V	23730	V
2021/09/02 06	SR	2,22	V	0,84	V	107,07	V	0,00	V	0,19	V	123,69	V	24020	V
2021/09/02 07	SR	1,09	V	0,96	V	97,27	V	0,00	V	0,17	V	123,89	V	24560	V
2021/09/02 08	SR	1226,46	18	0,97	NV	137,52	V	0,19	V	0,20	NV	122,00	V	23354	NV
2021/09/02 09	SP	116,87	V	10,28	V	117,95	V	10,11	V	0,39	V	115,76	V	13235	V
2021/09/02 10	SP	640,85	V	40,45	V	130,72	V	14,11	V	0,60	V	107,80	V	4012	V
2021/09/02 11	SP	904,61	V	105,06	V	135,45	V	157,77	V	0,92	V	101,78	V	3902	V
2021/09/02 12	SP	1000,00	NV	225,73	NV	64,66	NV	452,99	NV	1,40	V	98,14	V	3721	NV
2021/09/02 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,44	V	95,72	V	0,00	NV
2021/09/02 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,26	V	94,09	V	0,00	NV
2021/09/02 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,27	NV	93,12	NV	0,00	NV
2021/09/02 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/09/02 17	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,23	NV	91,38	NV	0,00	NV
2021/09/02 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/09/02 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/09/02 20	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,62	NV	89,73	NV	0,00	NV
2021/09/02 21	AV	1000,00	NV	159,72	NV	88,62	NV	104,41	NV	0,47	V	90,24	V	4062	NV
2021/09/02 22	AV	547,22	NV	100,79	NV	174,35	NV	39,31	NV	0,69	V	97,94	V	19768	NV
2021/09/02 23	AV	190,12	V	75,48	V	176,51	V	0,83	V	0,65	V	111,46	V	23034	V
2021/09/02 24	AV	9,42	V	44,72	V	145,30	V	0,07	V	0,35	V	111,97	V	19160	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.1-226.5	0.7-1.0	57.2-137.5	0.0-0.2	0.2-0.3	122.0-123.9	23165.9-24560.3
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.2	0.8	83.9	0	0.2	123.2	23786.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/03 01	AV	4,83	V	31,37	V	142,56	V	0,00	V	0,25	V	109,84	V	15558	V
2021/09/03 02	AV	20,53	V	22,66	V	126,01	V	0,20	V	0,32	V	110,75	V	17873	V
2021/09/03 03	AV	52,91	V	20,10	V	98,34	V	0,26	V	0,30	V	112,20	V	19848	V
2021/09/03 04	AV	0,29	V	12,74	V	127,21	V	0,00	V	0,35	V	111,51	V	19736	V
2021/09/03 05	AV	0,08	V	10,96	V	138,45	V	0,00	V	0,36	V	110,32	V	20080	V
2021/09/03 06	AV	14,89	V	10,56	V	140,45	V	0,05	V	0,44	V	110,95	V	22286	V
2021/09/03 07	AV	0,32	V	9,68	V	163,74	V	0,00	V	0,29	V	112,81	V	23938	V
2021/09/03 08	AV	0,22	V	7,91	V	164,02	V	0,00	V	0,33	V	113,59	V	24349	V
2021/09/03 09	AV	0,28	V	6,89	V	160,63	V	0,00	V	0,50	V	115,37	V	26442	V
2021/09/03 10	SR	1,07	V	6,25	V	161,86	V	0,00	V	0,76	V	118,88	V	29477	V
2021/09/03 11	SR	12,49	V	5,45	V	115,63	V	0,00	V	0,56	V	121,77	V	29012	V
2021/09/03 12	SR	0,86	V	4,66	V	111,11	V	0,00	V	0,33	V	124,76	V	28418	V
2021/09/03 13	SR	39,29	V	4,58	V	79,87	V	0,02	V	2,19	V	132,04	V	32597	V
2021/09/03 14	SR	20,70	V	4,02	V	87,45	V	0,00	V	1,28	V	140,44	V	34798	V
2021/09/03 15	SR	45,42	V	3,92	V	78,45	V	0,00	V	1,11	V	142,63	V	34630	V
2021/09/03 16	SR	45,01	V	4,55	V	89,37	V	0,00	V	0,91	V	143,88	V	34436	V
2021/09/03 17	SR	30,85	V	3,82	V	93,22	V	0,00	V	0,65	V	144,52	V	33836	V
2021/09/03 18	SR	54,02	V	3,60	V	78,87	V	0,00	V	0,41	V	143,87	V	32661	V
2021/09/03 19	SR	37,27	V	3,27	V	77,56	V	0,00	V	0,34	V	143,21	V	32154	V
2021/09/03 20	SR	55,26	V	3,29	V	65,81	V	0,00	V	0,38	V	143,00	V	32165	V
2021/09/03 21	SR	56,63	V	3,19	V	64,19	V	0,00	V	0,41	V	143,78	V	32655	V
2021/09/03 22	SR	27,85	V	2,71	V	84,22	V	0,00	V	0,41	V	144,28	V	32859	V
2021/09/03 23	SR	39,71	V	2,64	V	80,57	V	0,00	V	0,49	V	146,12	V	33410	V
2021/09/03 24	SR	52,57	V	2,56	V	69,81	V	0,00	V	0,41	V	145,42	V	32511	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.9-56.6	2.6-6.2	64.2-161.9	0.0-0.0	0.3-2.2	118.9-146.1	28418.1-34798.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.6	3.9	89.2	0	0.7	138.6	32374.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

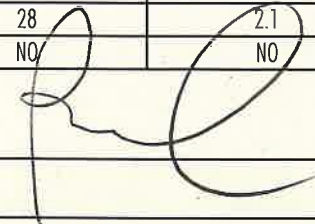
RESPONSABILE IMPIANTO: _____


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/04 01	SR	84,42	V	2,73	V	59,95	V	0,01	V	0,41	V	145,00	V	32060	V
2021/09/04 02	SR	85,07	V	2,64	V	59,40	V	0,00	V	0,42	V	145,09	V	31969	V
2021/09/04 03	SR	37,23	V	2,26	V	77,43	V	0,00	V	0,48	V	145,84	V	32438	V
2021/09/04 04	SR	11,51	V	2,12	V	98,65	V	0,00	V	0,56	V	147,22	V	33402	V
2021/09/04 05	SR	15,55	V	2,06	V	89,10	V	0,00	V	0,51	V	147,55	V	33107	V
2021/09/04 06	SR	10,42	V	2,07	V	95,34	V	0,00	V	0,49	V	147,40	V	33053	V
2021/09/04 07	SR	7,51	V	2,64	V	106,13	V	0,00	V	1,64	V	148,18	V	33710	V
2021/09/04 08	SR	11,59	V	2,57	V	104,49	V	0,00	V	1,74	V	145,26	V	33757	V
2021/09/04 09	SR	17,96	V	2,07	V	92,98	V	0,00	V	0,55	V	142,39	V	33055	V
2021/09/04 10	SR	16,12	V	1,91	V	95,14	V	0,00	V	0,60	V	140,92	V	33103	V
2021/09/04 11	SR	16,29	V	1,82	V	95,72	V	0,00	V	0,42	V	138,85	V	33259	V
2021/09/04 12	SR	12,67	V	1,74	V	103,75	V	0,00	V	0,45	V	138,77	V	33670	V
2021/09/04 13	SR	11,34	V	1,70	V	107,64	V	0,00	V	0,46	V	139,86	V	34467	V
2021/09/04 14	SR	13,74	V	1,77	V	108,12	V	0,00	V	0,48	V	140,54	V	34587	V
2021/09/04 15	SR	71,11	V	2,72	V	72,50	V	0,00	V	0,50	V	141,34	V	33954	V
2021/09/04 16	SR	90,47	V	3,25	V	67,50	V	0,00	V	0,54	V	142,44	V	33664	V
2021/09/04 17	SR	36,97	V	2,06	V	89,53	V	0,00	V	0,53	V	143,15	V	33808	V
2021/09/04 18	SR	13,10	V	1,65	V	108,38	V	0,00	V	0,54	V	143,45	V	33953	V
2021/09/04 19	SR	16,22	V	1,57	V	99,21	V	0,00	V	0,53	V	143,26	V	33999	V
2021/09/04 20	SR	14,64	V	1,59	V	99,37	V	0,00	V	0,45	V	142,95	V	33868	V
2021/09/04 21	SR	4,49	V	1,63	V	129,92	V	0,00	V	0,45	V	142,66	V	34496	V
2021/09/04 22	SR	12,80	V	1,56	V	110,89	V	0,00	V	0,50	V	141,98	V	33750	V
2021/09/04 23	SR	28,51	V	1,55	V	84,42	V	0,00	V	0,45	V	141,94	V	33308	V
2021/09/04 24	SR	33,19	V	1,56	V	79,51	V	0,00	V	0,39	V	141,74	V	32948	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.5-90.5	1.6-3.2	59.4-129.9	0.0-0.0	0.4-1.7	138.8-148.2	31968.6-34586.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28	2.1	93.1	0	0.6	143.2	33474.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

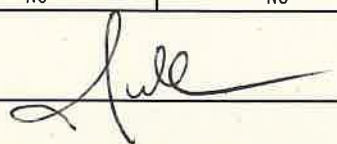
RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/05 01	SR	25,48	V	1,53	V	84,37	V	0,00	V	0,45	V	142,45	V	33481	V
2021/09/05 02	SR	58,89	V	1,68	V	60,99	V	0,00	V	0,47	V	143,01	V	33197	V
2021/09/05 03	SR	76,16	V	1,89	V	55,92	V	0,00	V	0,48	V	143,14	V	33066	V
2021/09/05 04	SR	53,46	V	1,68	V	63,63	V	0,00	V	0,52	V	143,98	V	33385	V
2021/09/05 05	SR	49,62	V	1,56	V	67,09	V	0,00	V	0,50	V	144,57	V	33527	V
2021/09/05 06	SR	51,12	V	1,70	V	71,36	V	0,00	V	0,46	V	145,12	V	33607	V
2021/09/05 07	SR	16,39	V	1,66	V	92,34	V	0,00	V	0,45	V	145,33	V	34250	V
2021/09/05 08	SR	14,88	V	1,45	V	95,71	V	0,00	V	0,63	V	144,82	V	34322	V
2021/09/05 09	SR	17,76	V	1,48	V	90,14	V	0,00	V	0,51	V	142,48	V	34512	V
2021/09/05 10	SR	34,56	V	1,56	V	73,62	V	0,00	V	0,56	V	142,32	V	34381	V
2021/09/05 11	SR	103,96	V	2,86	V	50,86	V	0,01	V	0,61	V	142,65	V	34097	V
2021/09/05 12	SR	56,12	V	1,94	V	62,39	V	0,00	V	0,66	V	143,18	V	34225	V
2021/09/05 13	SR	45,66	V	1,64	V	66,39	V	0,00	V	0,61	V	143,82	V	34188	V
2021/09/05 14	SR	90,37	V	2,53	V	52,25	V	0,00	V	0,77	V	144,18	V	34108	V
2021/09/05 15	SR	46,26	V	1,70	V	72,56	V	0,00	V	0,64	V	143,23	V	34282	V
2021/09/05 16	SR	18,12	V	1,32	V	92,13	V	0,00	V	0,54	V	143,08	V	34211	V
2021/09/05 17	SR	21,54	V	1,29	V	86,63	V	0,00	V	0,57	V	143,46	V	34100	V
2021/09/05 18	SR	50,46	V	1,93	V	75,52	V	0,00	V	0,62	V	143,80	V	34152	V
2021/09/05 19	SR	67,13	V	2,56	V	67,30	V	0,01	V	0,83	V	143,44	V	34130	V
2021/09/05 20	SR	47,11	V	2,14	V	69,01	V	0,00	V	0,81	V	142,57	V	34389	V
2021/09/05 21	SR	119,37	V	4,46	V	54,07	V	0,04	V	0,85	V	142,70	V	34213	V
2021/09/05 22	SR	119,90	V	3,08	V	61,31	V	0,05	V	2,95	V	142,81	V	33708	V
2021/09/05 23	SR	147,81	V	3,16	V	44,92	V	0,03	V	0,75	V	141,24	V	33078	V
2021/09/05 24	SR	96,68	V	2,46	V	57,77	V	0,00	V	0,71	V	142,54	V	34000	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.9-147.8	1.3-4.5	44.9-95.7	0.0-0.1	0.4-2.9	141.2-145.3	33066.3-34512.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.5	2.1	69.5	0	0.7	143.3	33942.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 