



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/12 01	SR	22,20	V	0,08	V	122,74	V	0,35	V	0,76	V	146,36	V	31729	V
2022/09/12 02	SR	36,54	V	0,12	V	105,97	V	0,29	V	0,76	V	146,94	V	31476	V
2022/09/12 03	SR	29,82	V	0,08	V	110,01	V	0,43	V	0,75	V	147,03	V	31648	V
2022/09/12 04	SR	25,22	V	0,07	V	108,89	V	0,33	V	0,74	V	147,24	V	31536	V
2022/09/12 05	SR	43,67	V	0,13	V	97,43	V	0,14	V	0,73	V	147,54	V	31267	V
2022/09/12 06	SR	80,69	V	0,38	V	86,56	V	0,20	V	0,74	V	148,11	V	31147	V
2022/09/12 07	SR	41,97	V	0,16	V	95,85	V	0,11	V	0,80	V	148,37	V	31598	V
2022/09/12 08	SR	42,05	V	0,12	V	99,91	V	0,11	V	0,78	V	148,60	V	31485	V
2022/09/12 09	SR	115,36	V	0,62	V	75,99	V	0,13	V	0,90	V	146,75	V	30950	V
2022/09/12 10	SR	91,58	V	0,44	V	82,13	V	0,16	V	0,71	V	144,74	V	31285	V
2022/09/12 11	SR	48,50	V	0,10	V	95,53	V	0,11	V	0,72	V	145,22	V	31805	V
2022/09/12 12	SR	48,72	V	0,09	V	92,13	V	0,08	V	0,77	V	145,72	V	31357	V
2022/09/12 13	SR	42,04	V	0,08	V	99,38	V	0,21	V	0,81	V	145,74	V	31526	V
2022/09/12 14	SR	65,71	V	0,18	V	81,02	V	0,19	V	3,42	V	145,60	V	31026	V
2022/09/12 15	SR	97,34	V	0,34	V	81,54	V	0,38	V	1,06	V	140,55	V	31331	V
2022/09/12 16	SR	77,72	V	0,37	V	77,09	V	0,17	V	0,90	V	139,79	V	31394	V
2022/09/12 17	SR	24,94	V	0,02	V	100,12	V	0,12	V	0,77	V	140,01	V	31709	V
2022/09/12 18	SR	108,23	V	0,93	V	73,90	V	0,23	V	0,71	V	140,41	V	31136	V
2022/09/12 19	SR	109,46	V	1,10	V	78,26	V	0,26	V	0,72	V	140,31	V	31187	V
2022/09/12 20	SR	44,06	V	0,12	V	100,22	V	0,13	V	0,68	V	139,53	V	31907	V
2022/09/12 21	SR	66,45	V	0,24	V	86,94	V	0,17	V	0,68	V	139,44	V	31715	V
2022/09/12 22	SR	46,39	V	0,28	V	86,59	V	0,18	V	0,64	V	139,48	V	31794	V
2022/09/12 23	SR	13,04	V	0,01	V	131,88	V	0,23	V	0,69	V	139,51	V	32110	V
2022/09/12 24	SR	6,15	V	0,01	V	185,40	V	0,69	V	0,75	V	139,48	V	32145	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C-	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.2-115.4	0.0-1.1	73.9-185.4	0.1-0.7	0.6-3.4	139.4-148.6	30949.9-32145.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.3	0.3	98.1	0.2	0.9	143.9	31510.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/13 01	SR	41,56	V	0,24	V	130,15	V	0,72	V	0,77	V	139,83	V	31606	V
2022/09/13 02	SR	68,18	V	0,76	V	122,04	V	0,72	V	0,79	V	139,86	V	31639	V
2022/09/13 03	SR	77,76	V	1,23	V	120,35	V	0,52	V	0,81	V	140,08	V	31711	V
2022/09/13 04	SR	47,48	V	0,20	V	120,58	V	0,38	V	0,76	V	140,15	V	31686	V
2022/09/13 05	SR	27,10	V	0,07	V	126,08	V	0,34	V	0,77	V	140,19	V	31860	V
2022/09/13 06	SR	24,51	V	0,02	V	117,91	V	0,29	V	0,76	V	140,78	V	32007	V
2022/09/13 07	SR	34,01	V	0,08	V	104,48	V	0,42	V	0,80	V	141,12	V	32005	V
2022/09/13 08	SR	70,71	V	0,38	V	93,66	V	0,51	V	0,70	V	141,45	V	31531	V
2022/09/13 09	SR	99,68	V	1,14	V	82,02	V	0,66	V	0,68	V	141,67	V	30960	V
2022/09/13 10	SR	56,64	V	0,57	V	109,35	V	0,56	V	0,72	V	142,97	V	31415	V
2022/09/13 11	SR	55,72	V	0,29	V	97,62	V	0,60	V	0,67	V	143,76	V	31231	V
2022/09/13 12	SR	78,72	V	0,50	V	92,43	V	0,67	V	0,70	V	144,09	V	31167	V
2022/09/13 13	SR	67,42	V	0,29	V	89,70	V	0,52	V	0,69	V	144,18	V	31214	V
2022/09/13 14	SR	59,06	V	0,53	V	90,13	V	0,68	V	0,77	V	143,13	V	30879	V
2022/09/13 15	SR	14,74	V	0,02	V	120,25	V	0,70	V	0,76	V	141,24	V	31665	V
2022/09/13 16	SR	10,36	V	0,07	V	133,37	V	1,10	V	0,72	V	141,02	V	31937	V
2022/09/13 17	SR	85,36	V	1,83	V	95,32	V	1,09	V	0,76	V	141,17	V	31361	V
2022/09/13 18	SR	96,78	V	0,63	V	94,47	V	0,95	V	0,69	V	140,95	V	31077	V
2022/09/13 19	SR	65,94	V	0,29	V	94,19	V	0,95	V	0,72	V	141,28	V	31060	V
2022/09/13 20	SR	40,57	V	0,31	V	95,28	V	0,83	V	0,68	V	139,96	V	31311	V
2022/09/13 21	SR	7,11	V	0,06	V	130,45	V	0,92	V	0,50	V	135,95	V	27576	V
2022/09/13 22	SR	0,00	V	0,06	V	161,39	V	1,01	V	0,22	V	127,62	V	24556	V
2022/09/13 23	SR	0,83	V	0,06	V	145,96	V	0,96	V	0,21	V	125,08	V	24366	V
2022/09/13 24	SR	5,43	V	0,08	V	130,98	V	0,88	V	0,21	V	123,49	V	23298	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-99.7	0.0-1.8	82.0-161.4	0.3-1.1	0.2-0.8	123.5-144.2	23297.7-32006.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41,3	0,4	112,4	0,7	0,7	139,2	30379,9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

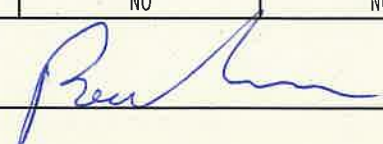
RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/14 01	SR	8,09	V	0,08	V	123,51	V	0,91	V	0,20	V	122,80	V	23072	V
2022/09/14 02	SR	31,04	V	0,18	V	103,52	V	0,91	V	0,20	V	122,35	V	22750	V
2022/09/14 03	SR	69,66	V	0,47	V	80,36	V	0,81	V	0,19	V	122,21	V	22411	V
2022/09/14 04	SR	55,52	V	0,28	V	71,50	V	0,93	V	0,19	V	122,10	V	21971	V
2022/09/14 05	SR	67,98	V	0,36	V	60,53	V	0,97	V	0,19	V	121,41	V	21828	V
2022/09/14 06	SR	59,15	V	0,31	V	56,49	V	1,05	V	0,42	V	120,82	V	21260	V
2022/09/14 07	SR	5,05	V	0,11	V	97,00	V	0,08	V	0,24	V	119,09	V	18722	V
2022/09/14 08	SR	141,76	V	10,47	V	76,62	V	7,68	V	0,70	V	116,38	V	18961	V
2022/09/14 09	FG	571,22	NV	74,38	NV	17,47	NV	81,60	NV	4,21	NV	118,45	NV	12517	NV
2022/09/14 10	FG	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/09/14 11	FG	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/09/14 12	FG	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/09/14 13	FG	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/09/14 14	FG	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/09/14 15	FG	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/09/14 16	FG	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/09/14 17	FG	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/09/14 18	FG	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/09/14 19	FG	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/09/14 20	SR	13,58	NV	0,01	NV	128,62	NV	5,99	NV	0,87	NV	128,09	NV	32083	NV
2022/09/14 21	SR	45,85	V	0,01	V	103,21	V	3,92	V	0,72	V	127,92	V	30993	V
2022/09/14 22	SR	51,45	V	0,01	V	108,04	V	3,60	V	0,60	V	126,95	V	30688	V
2022/09/14 23	SR	27,56	V	0,01	V	113,37	V	2,40	V	0,64	V	127,79	V	31291	V
2022/09/14 24	SR	68,09	V	0,01	V	98,65	V	2,30	V	0,54	V	128,00	V	30569	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-141.8	0.0-10.5	56.5-123.5	0.1-7.7	0.2-0.7	116.4-128.0	18722.3-31290.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.6	1	91.1	2.1	0.4	123.2	24543
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/15 01	SR	94,94	V	0,04	V	98,11	V	3,06	V	0,52	V	127,26	V	30480	V
2022/09/15 02	SR	73,18	V	0,01	V	105,67	V	3,84	V	0,61	V	127,69	V	31286	V
2022/09/15 03	SR	88,06	V	0,62	V	127,11	V	5,24	V	0,71	V	129,12	V	31903	V
2022/09/15 04	SR	75,41	V	2,82	V	119,58	V	6,21	V	0,69	V	129,23	V	31358	V
2022/09/15 05	SR	4,32	V	0,01	V	160,41	V	2,57	V	0,70	V	130,66	V	32392	V
2022/09/15 06	SR	6,30	V	0,01	V	153,10	V	1,91	V	0,63	V	131,17	V	31671	V
2022/09/15 07	SR	4,06	V	0,59	V	161,11	V	1,91	V	0,57	V	130,07	V	30812	V
2022/09/15 08	SR	9,11	V	0,51	V	154,36	V	1,58	V	0,53	V	129,42	V	30163	V
2022/09/15 09	SR	28,41	V	0,71	V	136,05	V	2,24	V	0,43	V	129,48	V	27639	V
2022/09/15 10	SR	35,70	V	1,08	V	144,83	V	2,28	V	0,21	V	129,17	V	26468	V
2022/09/15 11	SR	14,54	V	0,29	V	133,65	V	3,14	V	0,17	V	130,44	V	24894	V
2022/09/15 12	SR	1,21	V	0,25	V	149,72	V	3,33	V	0,34	V	130,18	V	27027	V
2022/09/15 13	SR	4,65	V	0,21	V	150,34	V	6,26	V	0,21	V	128,47	V	26571	V
2022/09/15 14	SR	0,00	V	0,17	V	173,73	V	4,17	V	0,22	V	127,49	V	26598	V
2022/09/15 15	SR	4,12	V	0,18	V	164,58	V	4,26	V	0,62	V	130,17	V	29659	V
2022/09/15 16	SR	24,54	V	0,79	V	148,24	V	5,38	V	0,66	V	136,86	V	31447	V
2022/09/15 17	SR	35,10	V	0,42	V	99,96	V	3,12	V	0,94	V	140,24	V	30211	V
2022/09/15 18	SR	74,57	V	0,54	V	74,11	V	1,20	V	0,89	V	142,38	V	30245	V
2022/09/15 19	SR	101,82	V	0,96	V	59,96	V	0,61	V	0,88	V	144,18	V	29892	V
2022/09/15 20	SR	125,28	V	1,10	V	56,26	V	0,53	V	0,91	V	144,90	V	29869	V
2022/09/15 21	SR	43,98	V	0,22	V	82,14	V	0,32	V	0,91	V	144,86	V	30281	V
2022/09/15 22	SR	63,31	V	0,59	V	91,82	V	0,57	V	1,01	V	144,81	V	30316	V
2022/09/15 23	SR	21,57	V	0,11	V	111,11	V	0,26	V	0,93	V	144,89	V	30783	V
2022/09/15 24	SR	79,93	V	0,41	V	78,64	V	0,04	V	0,95	V	145,55	V	30350	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-125.3	0.0-2.8	56.3-173.7	0.0-6.3	0.2-1.0	127.3-145.6	24894.0-32392.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.3	0.5	122.3	2.7	0.6	134.5	29679.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/16 01	SR	92,03	V	0,74	V	84,30	V	0,06	V	0,87	V	145,93	V	30230	V
2022/09/16 02	SR	76,35	V	0,61	V	90,24	V	0,04	V	0,88	V	146,06	V	30302	V
2022/09/16 03	SR	90,77	V	0,73	V	82,59	V	0,05	V	0,87	V	146,48	V	30209	V
2022/09/16 04	SR	72,53	V	0,54	V	84,86	V	0,05	V	0,88	V	146,78	V	30275	V
2022/09/16 05	SR	86,81	V	0,54	V	83,27	V	0,02	V	0,92	V	146,85	V	30408	V
2022/09/16 06	SR	31,07	V	0,10	V	114,04	V	0,00	V	0,94	V	146,93	V	30477	V
2022/09/16 07	SR	14,94	V	0,13	V	135,67	V	0,22	V	0,98	V	146,57	V	31143	V
2022/09/16 08	SR	16,39	V	0,06	V	126,59	V	0,08	V	0,95	V	146,66	V	30611	V
2022/09/16 09	SR	47,20	V	0,22	V	103,18	V	0,08	V	0,96	V	146,16	V	30288	V
2022/09/16 10	SR	47,71	V	0,23	V	96,93	V	0,16	V	0,87	V	144,65	V	30251	V
2022/09/16 11	SR	35,45	V	0,09	V	96,18	V	0,25	V	0,84	V	144,89	V	30421	V
2022/09/16 12	SR	66,08	V	0,35	V	86,30	V	0,23	V	0,87	V	145,28	V	30401	V
2022/09/16 13	SR	64,86	V	0,27	V	91,14	V	0,31	V	0,88	V	145,65	V	30460	V
2022/09/16 14	SR	95,22	V	0,46	V	73,75	V	0,30	V	0,88	V	146,00	V	30133	V
2022/09/16 15	SR	89,78	V	0,24	V	62,38	V	0,09	V	0,87	V	146,82	V	30272	V
2022/09/16 16	SR	100,77	V	0,40	V	67,98	V	0,16	V	0,86	V	147,51	V	30281	V
2022/09/16 17	SR	130,96	V	0,95	V	61,11	V	0,24	V	0,86	V	147,96	V	30068	V
2022/09/16 18	SR	74,03	V	0,47	V	78,78	V	0,23	V	0,95	V	148,19	V	30203	V
2022/09/16 19	SR	75,70	V	0,31	V	64,30	V	0,20	V	0,98	V	147,00	V	29984	V
2022/09/16 20	SR	153,18	V	0,91	V	55,90	V	0,33	V	0,87	V	146,29	V	30074	V
2022/09/16 21	SR	66,34	V	0,16	V	79,21	V	0,11	V	0,89	V	146,24	V	30625	V
2022/09/16 22	SR	47,59	V	0,10	V	93,00	V	0,01	V	0,92	V	146,01	V	30929	V
2022/09/16 23	SR	117,06	V	0,56	V	71,14	V	0,01	V	0,89	V	146,43	V	30333	V
2022/09/16 24	SR	107,00	V	1,26	V	79,34	V	0,16	V	0,86	V	147,20	V	30034	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.9-153.2	0.1-1.3	55.9-135.7	0.0-0.3	0.8-1.0	144.7-148.2	29984.4-31142.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75	0.4	85.9	0.1	0.9	146.4	30350.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/17 01	SR	122,88	V	0,71	V	66,99	V	0,03	V	0,81	V	147,99	V	29834	V
2022/09/17 02	SR	90,17	V	1,54	V	92,52	V	1,16	V	0,85	V	148,39	V	29896	V
2022/09/17 03	SR	74,59	V	0,50	V	93,39	V	0,03	V	0,85	V	148,56	V	30171	V
2022/09/17 04	SR	69,70	V	0,28	V	97,07	V	0,01	V	0,82	V	148,73	V	30165	V
2022/09/17 05	SR	89,70	V	0,34	V	93,59	V	0,00	V	0,84	V	148,95	V	30200	V
2022/09/17 06	SR	54,20	V	0,20	V	105,16	V	0,00	V	0,82	V	149,01	V	30251	V
2022/09/17 07	SR	15,61	V	0,01	V	121,17	V	0,08	V	0,82	V	149,00	V	31031	V
2022/09/17 08	SR	26,14	V	0,03	V	112,85	V	0,01	V	1,12	V	148,53	V	30787	V
2022/09/17 09	SR	51,44	V	0,11	V	96,38	V	0,00	V	2,38	V	143,82	V	30240	V
2022/09/17 10	SR	20,26	V	0,02	V	119,42	V	0,01	V	0,83	V	142,23	V	31105	V
2022/09/17 11	SR	36,45	V	0,06	V	106,49	V	0,00	V	0,79	V	142,48	V	30975	V
2022/09/17 12	SR	20,02	V	0,01	V	119,51	V	0,00	V	0,79	V	142,98	V	31195	V
2022/09/17 13	SR	20,75	V	0,02	V	130,69	V	0,31	V	0,88	V	143,30	V	31368	V
2022/09/17 14	SR	34,78	V	0,07	V	110,74	V	0,34	V	0,92	V	143,62	V	31171	V
2022/09/17 15	SR	29,02	V	0,06	V	116,47	V	0,25	V	0,86	V	143,84	V	31161	V
2022/09/17 16	SR	34,08	V	0,06	V	109,08	V	0,20	V	0,89	V	144,02	V	31093	V
2022/09/17 17	SR	90,18	V	0,36	V	84,58	V	0,11	V	0,89	V	144,34	V	30717	V
2022/09/17 18	SR	110,14	V	0,62	V	75,11	V	0,20	V	0,86	V	144,63	V	30503	V
2022/09/17 19	SR	85,82	V	0,36	V	84,66	V	0,36	V	0,86	V	144,81	V	30636	V
2022/09/17 20	SR	101,95	V	0,72	V	74,86	V	0,17	V	0,83	V	145,15	V	30472	V
2022/09/17 21	SR	116,96	V	1,09	V	75,91	V	0,17	V	0,85	V	145,69	V	30505	V
2022/09/17 22	SR	62,00	V	0,27	V	94,64	V	0,14	V	0,86	V	145,86	V	30698	V
2022/09/17 23	SR	84,15	V	0,42	V	84,70	V	0,13	V	0,85	V	145,97	V	30528	V
2022/09/17 24	SR	61,13	V	0,25	V	93,53	V	0,06	V	0,86	V	146,46	V	30602	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.6-122.9	0.0-1.5	67.0-130.7	0.0-1.2	0.8-2.4	142.2-149.0	29833.6-31367.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.6	0.3	98.3	0.2	0.9	145.8	30637.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/18 01	SR	64,51	V	0,24	V	85,41	V	0,02	V	1,05	V	146,87	V	30553	V
2022/09/18 02	SR	64,52	V	0,19	V	86,04	V	0,04	V	0,86	V	147,16	V	30551	V
2022/09/18 03	SR	91,62	V	0,33	V	83,62	V	0,03	V	0,92	V	147,13	V	30627	V
2022/09/18 04	SR	106,12	V	1,06	V	78,50	V	0,14	V	0,92	V	147,36	V	30487	V
2022/09/18 05	SR	94,44	V	0,70	V	87,58	V	0,09	V	0,97	V	147,61	V	30595	V
2022/09/18 06	SR	97,68	V	0,70	V	90,49	V	0,07	V	0,98	V	147,77	V	30602	V
2022/09/18 07	SR	52,94	V	0,18	V	98,37	V	0,17	V	0,97	V	147,84	V	31875	V
2022/09/18 08	SR	109,46	V	0,57	V	84,64	V	0,15	V	0,93	V	148,13	V	31407	V
2022/09/18 09	SR	18,59	V	0,01	V	128,91	V	0,13	V	0,92	V	148,41	V	31674	V
2022/09/18 10	SR	32,94	V	0,02	V	115,22	V	0,12	V	1,02	V	148,63	V	31625	V
2022/09/18 11	SR	41,90	V	0,03	V	100,09	V	0,02	V	0,97	V	149,69	V	31401	V
2022/09/18 12	SR	27,93	V	0,02	V	108,63	V	0,00	V	0,86	V	150,16	V	31379	V
2022/09/18 13	SR	14,41	V	0,01	V	120,07	V	0,00	V	1,00	V	150,15	V	31463	V
2022/09/18 14	SR	21,26	V	0,01	V	109,18	V	0,00	V	0,82	V	146,72	V	31351	V
2022/09/18 15	SR	9,45	V	0,01	V	125,12	V	0,00	V	0,76	V	144,56	V	31740	V
2022/09/18 16	SR	7,80	V	0,01	V	126,43	V	0,00	V	0,76	V	144,20	V	31911	V
2022/09/18 17	SR	7,17	V	0,01	V	124,63	V	0,00	V	0,78	V	144,18	V	31999	V
2022/09/18 18	SR	20,52	V	0,08	V	111,76	V	0,01	V	0,75	V	144,49	V	31850	V
2022/09/18 19	SR	16,53	V	0,01	V	102,58	V	0,00	V	0,81	V	144,54	V	31596	V
2022/09/18 20	SR	14,04	V	0,01	V	110,82	V	0,00	V	0,75	V	143,78	V	31912	V
2022/09/18 21	SR	10,12	V	0,01	V	114,92	V	0,01	V	0,80	V	143,65	V	31969	V
2022/09/18 22	SR	28,90	V	0,11	V	95,55	V	0,03	V	1,58	V	141,51	V	31163	V
2022/09/18 23	SR	25,52	V	0,01	V	88,16	V	0,03	V	0,80	V	142,49	V	31671	V
2022/09/18 24	SR	67,93	V	0,26	V	72,85	V	0,03	V	0,83	V	143,38	V	31351	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-109.5	0.0-1.1	72.9-128.9	0.0-0.2	0.7-1.6	141.5-150.2	30487.2-31999.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.6	0.2	102.1	0	0.9	146.3	31364.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: