

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/14 01	SR	51,62	V	0,40	V	77,76	V	0,01	V	0,35	V	139,37	V	28334	V
2020/09/14 02	SR	29,92	V	0,03	V	87,52	V	0,00	V	0,38	V	140,00	V	28851	V
2020/09/14 03	SR	33,29	V	0,10	V	96,35	V	0,00	V	0,40	V	140,64	V	28913	V
2020/09/14 04	SR	27,56	V	0,01	V	93,35	V	0,00	V	0,38	V	140,77	V	28757	V
2020/09/14 05	SR	19,79	V	0,01	V	97,01	V	0,00	V	0,40	V	141,09	V	29101	V
2020/09/14 06	SR	35,57	V	0,04	V	87,72	V	0,00	V	0,37	V	141,17	V	28808	V
2020/09/14 07	SR	18,52	V	0,01	V	100,28	V	0,00	V	0,38	V	141,45	V	29663	V
2020/09/14 08	SR	43,36	V	0,59	V	80,80	V	0,02	V	0,40	V	142,00	V	29368	V
2020/09/14 09	SR	18,95	V	0,01	V	91,50	V	0,00	V	0,39	V	142,65	V	29709	V
2020/09/14 10	SR	11,59	V	0,01	V	111,18	V	0,00	V	0,32	V	142,07	V	29068	V
2020/09/14 11	SR	2,31	V	0,01	V	139,09	V	0,00	V	0,28	V	139,82	V	27894	V
2020/09/14 12	SR	16,84	V	0,09	V	105,15	V	0,00	V	0,39	V	139,20	V	28707	V
2020/09/14 13	SR	11,30	V	0,01	V	108,52	V	0,00	V	0,41	V	138,89	V	29412	V
2020/09/14 14	SR	7,69	V	0,01	V	130,29	V	0,00	V	0,47	V	139,70	V	29981	V
2020/09/14 15	SR	13,26	V	0,01	V	127,88	V	0,00	V	0,42	V	140,15	V	29598	V
2020/09/14 16	SR	16,33	V	0,06	V	129,28	V	0,00	V	0,36	V	140,57	V	28973	V
2020/09/14 17	SR	25,24	V	0,01	V	89,68	V	0,00	V	0,37	V	141,28	V	29434	V
2020/09/14 18	SR	36,40	V	0,18	V	88,44	V	0,00	V	0,34	V	141,56	V	29079	V
2020/09/14 19	SR	42,53	V	0,01	V	77,89	V	0,00	V	0,28	V	141,32	V	28380	V
2020/09/14 20	SR	39,90	V	0,06	V	82,25	V	0,00	V	0,32	V	141,82	V	28510	V
2020/09/14 21	SR	37,40	V	0,05	V	76,45	V	0,00	V	0,31	V	142,04	V	28888	V
2020/09/14 22	SR	45,61	V	0,03	V	65,82	V	0,00	V	0,30	V	142,10	V	28559	V
2020/09/14 23	SR	44,76	V	0,23	V	71,22	V	0,00	V	0,31	V	142,72	V	28849	V
2020/09/14 24	SR	23,12	V	0,01	V	86,04	V	0,00	V	0,39	V	143,31	V	29707	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.3-51.6	0.0-0.6	65.8-139.1	0.0-0.0	0.3-0.5	138.9-143.3	27894.3-29981.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.2	0.1	95.9	0	0.4	141.1	29022.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/15 01	SR	49,62	V	0,08	V	62,32	V	0,00	V	0,33	V	142,77	V	29298	V
2020/09/15 02	SR	51,50	V	0,31	V	62,74	V	0,01	V	0,33	V	142,27	V	29044	V
2020/09/15 03	SR	45,90	V	0,06	V	64,35	V	0,00	V	0,34	V	142,03	V	29068	V
2020/09/15 04	SR	40,23	V	0,28	V	74,98	V	0,00	V	0,37	V	142,07	V	29390	V
2020/09/15 05	SR	39,84	V	0,14	V	79,14	V	0,00	V	0,36	V	142,00	V	29213	V
2020/09/15 06	SR	46,02	V	0,22	V	76,45	V	0,00	V	0,38	V	142,24	V	29259	V
2020/09/15 07	SR	62,18	V	0,64	V	67,35	V	0,00	V	0,45	V	142,56	V	28916	V
2020/09/15 08	SR	77,23	V	0,90	V	64,11	V	0,01	V	0,79	V	140,45	V	28193	V
2020/09/15 09	SR	81,13	V	1,32	V	65,93	V	0,01	V	0,85	V	139,49	V	28226	V
2020/09/15 10	SR	24,15	V	0,01	V	94,49	V	0,00	V	0,59	V	137,55	V	29275	V
2020/09/15 11	SR	17,11	V	0,01	V	109,71	V	0,00	V	0,46	V	138,23	V	29804	V
2020/09/15 12	SR	16,01	V	0,01	V	109,17	V	0,00	V	0,44	V	139,07	V	29862	V
2020/09/15 13	SR	38,99	V	1,65	V	95,83	V	1,22	V	0,42	V	139,85	V	29599	V
2020/09/15 14	SR	7,21	V	0,01	V	139,39	V	0,00	V	0,51	V	140,79	V	30835	V
2020/09/15 15	SR	12,08	V	0,01	V	116,76	V	0,00	V	0,48	V	141,46	V	30796	V
2020/09/15 16	SR	16,12	V	0,01	V	100,10	V	0,00	V	0,41	V	141,40	V	30557	V
2020/09/15 17	SR	25,18	V	0,67	V	99,37	V	0,20	V	0,38	V	140,56	V	30145	V
2020/09/15 18	SR	15,14	V	0,01	V	100,15	V	0,00	V	0,31	V	139,19	V	30002	V
2020/09/15 19	SR	10,47	V	0,01	V	117,82	V	0,00	V	0,34	V	138,61	V	30362	V
2020/09/15 20	SR	12,02	V	0,01	V	119,18	V	0,00	V	0,38	V	139,02	V	30355	V
2020/09/15 21	SR	18,18	V	0,02	V	110,95	V	0,00	V	0,44	V	139,67	V	30431	V
2020/09/15 22	SR	33,76	V	0,17	V	94,23	V	0,00	V	0,37	V	140,03	V	29771	V
2020/09/15 23	SR	60,00	V	1,01	V	82,20	V	0,01	V	0,33	V	140,08	V	29051	V
2020/09/15 24	SR	67,65	V	0,37	V	71,73	V	0,00	V	0,35	V	140,96	V	29251	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-81.1	0.0-1.7	62.3-139.4	0.0-1.2	0.3-0.9	137.6-142.8	28192.8-30835.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.2	0.3	90.8	0.1	0.4	140.5	29612.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/16 01	SR	45,59	V	0,12	V	87,63	V	0,00	V	0,35	V	141,77	V	29786	V
2020/09/16 02	SR	34,88	V	0,03	V	87,49	V	0,00	V	0,31	V	141,88	V	29727	V
2020/09/16 03	SR	53,47	V	0,12	V	89,05	V	0,00	V	0,36	V	142,60	V	30781	V
2020/09/16 04	SR	55,99	V	0,43	V	90,19	V	0,00	V	0,37	V	143,73	V	30987	V
2020/09/16 05	SR	44,27	V	0,08	V	92,25	V	0,00	V	0,37	V	144,36	V	31057	V
2020/09/16 06	SR	51,63	V	0,01	V	79,11	V	0,00	V	0,39	V	145,06	V	30799	V
2020/09/16 07	SR	72,83	V	0,42	V	70,00	V	0,00	V	0,42	V	145,43	V	30450	V
2020/09/16 08	SR	52,11	V	0,02	V	66,79	V	0,00	V	0,45	V	145,94	V	29760	V
2020/09/16 09	SR	22,07	V	0,01	V	90,17	V	0,00	V	0,72	V	146,46	V	29863	V
2020/09/16 10	SR	23,37	V	0,01	V	94,19	V	0,00	V	1,08	V	142,73	V	29467	V
2020/09/16 11	SR	10,33	V	0,01	V	117,06	V	0,00	V	0,52	V	141,08	V	29799	V
2020/09/16 12	SR	7,17	V	0,01	V	129,32	V	0,00	V	0,48	V	140,97	V	30148	V
2020/09/16 13	SR	34,20	V	4,49	V	137,35	V	2,71	V	0,52	V	141,45	V	30006	V
2020/09/16 14	SR	30,07	V	0,45	V	123,66	V	0,00	V	0,49	V	141,55	V	29699	V
2020/09/16 15	SR	120,56	V	3,46	V	70,74	V	0,21	V	0,36	V	139,70	V	27949	V
2020/09/16 16	SR	52,10	V	0,05	V	63,21	V	0,00	V	0,40	V	139,65	V	29033	V
2020/09/16 17	SR	22,68	V	0,37	V	80,64	V	0,00	V	0,43	V	140,46	V	29533	V
2020/09/16 18	SR	51,67	V	1,08	V	70,03	V	0,04	V	0,51	V	141,73	V	29843	V
2020/09/16 19	SR	33,31	V	0,01	V	65,07	V	0,00	V	0,41	V	141,18	V	29404	V
2020/09/16 20	SR	79,74	V	0,25	V	45,57	V	0,00	V	0,41	V	141,70	V	29522	V
2020/09/16 21	SR	52,60	V	0,17	V	58,36	V	0,00	V	0,47	V	142,87	V	29954	V
2020/09/16 22	SR	26,96	V	0,02	V	68,89	V	0,00	V	0,49	V	143,69	V	30120	V
2020/09/16 23	SR	63,36	V	0,51	V	54,92	V	0,00	V	0,50	V	143,58	V	29668	V
2020/09/16 24	SR	48,61	V	0,16	V	61,40	V	0,00	V	0,50	V	143,44	V	29592	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-120.6	0.0-4.5	45.6-137.3	0.0-2.7	0.3-1.1	139.7-146.5	27949.3-31056.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.4	0.5	83	0.1	0.5	142.6	29872.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

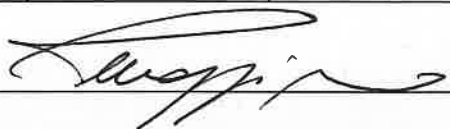

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/17 01	SR	39,55	V	0,01	V	64,06	V	0,00	V	0,52	V	143,89	V	29973	V
2020/09/17 02	SR	65,17	V	1,08	V	61,28	V	0,05	V	0,50	V	144,12	V	29636	V
2020/09/17 03	SR	46,58	V	0,31	V	63,65	V	0,00	V	0,48	V	144,02	V	29435	V
2020/09/17 04	SR	31,36	V	0,42	V	86,06	V	0,01	V	0,49	V	143,82	V	29840	V
2020/09/17 05	SR	15,23	V	0,01	V	104,20	V	0,00	V	0,50	V	144,11	V	30247	V
2020/09/17 06	SR	13,68	V	0,01	V	101,36	V	0,00	V	0,47	V	143,92	V	29976	V
2020/09/17 07	SR	12,43	V	0,01	V	105,81	V	0,00	V	0,47	V	144,46	V	30390	V
2020/09/17 08	SR	9,38	V	0,01	V	108,82	V	0,00	V	0,47	V	144,92	V	30397	V
2020/09/17 09	SR	44,73	V	0,91	V	85,26	V	0,10	V	0,51	V	143,79	V	29223	V
2020/09/17 10	SR	19,59	V	0,02	V	95,18	V	0,00	V	0,35	V	139,17	V	28288	V
2020/09/17 11	SR	85,48	V	1,27	V	60,05	V	0,06	V	0,36	V	138,49	V	27985	V
2020/09/17 12	SR	54,70	V	0,53	V	72,22	V	0,00	V	0,40	V	138,86	V	28012	V
2020/09/17 13	SR	30,39	V	0,03	V	80,50	V	0,00	V	0,36	V	139,33	V	28607	V
2020/09/17 14	SR	22,25	V	0,01	V	86,15	V	0,00	V	0,43	V	140,27	V	29181	V
2020/09/17 15	SR	38,75	V	0,01	V	67,02	V	0,00	V	0,36	V	141,16	V	28759	V
2020/09/17 16	SR	53,13	V	0,01	V	60,71	V	0,00	V	0,35	V	141,59	V	28572	V
2020/09/17 17	SR	70,16	V	0,11	V	59,01	V	0,00	V	0,34	V	142,27	V	28618	V
2020/09/17 18	SR	120,26	V	2,14	V	61,51	V	0,00	V	0,37	V	142,64	V	29041	V
2020/09/17 19	SR	44,34	V	0,05	V	86,05	V	0,00	V	1,32	V	144,79	V	30116	V
2020/09/17 20	SR	32,16	V	0,01	V	80,73	V	0,00	V	0,51	V	141,48	V	28856	V
2020/09/17 21	SR	19,99	V	0,01	V	83,93	V	0,00	V	0,32	V	139,23	V	28986	V
2020/09/17 22	SR	17,87	V	0,01	V	93,80	V	0,00	V	0,32	V	138,98	V	29569	V
2020/09/17 23	SR	32,00	V	0,01	V	94,42	V	0,00	V	0,36	V	140,01	V	30233	V
2020/09/17 24	SR	58,34	V	0,10	V	75,70	V	0,00	V	0,31	V	139,80	V	29406	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-120.3	0.0-2.1	59.0-108.8	0.0-0.1	0.3-1.3	138.5-144.9	27985.1-30396.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.7	0.3	80.7	0	0.5	141.9	29305.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

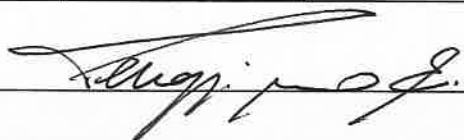

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/18 01	SR	46,21	V	0,01	V	80,82	V	0,00	V	0,32	V	139,83	V	29559	V
2020/09/18 02	SR	33,50	V	0,01	V	86,19	V	0,00	V	0,32	V	140,04	V	29523	V
2020/09/18 03	SR	38,98	V	0,01	V	88,99	V	0,00	V	0,34	V	140,93	V	29926	V
2020/09/18 04	SR	71,50	V	0,54	V	78,02	V	0,04	V	0,34	V	141,72	V	29706	V
2020/09/18 05	SR	60,08	V	0,06	V	80,04	V	0,00	V	0,34	V	141,91	V	29632	V
2020/09/18 06	SR	44,90	V	0,02	V	86,33	V	0,00	V	0,36	V	142,39	V	29850	V
2020/09/18 07	SR	32,91	V	0,01	V	83,81	V	0,00	V	0,45	V	143,45	V	30548	V
2020/09/18 08	SR	29,08	V	0,01	V	90,88	V	0,00	V	0,38	V	142,86	V	30564	V
2020/09/18 09	SR	77,46	V	0,63	V	64,20	V	0,23	V	0,37	V	142,35	V	30097	V
2020/09/18 10	SR	60,83	V	0,04	V	66,01	V	0,49	V	0,39	V	142,72	V	30385	V
2020/09/18 11	SR	41,53	V	0,01	V	70,88	V	0,40	V	0,36	V	143,26	V	30375	V
2020/09/18 12	SR	48,41	V	0,01	V	61,27	V	0,55	V	0,41	V	143,25	V	29775	V
2020/09/18 13	SR	42,75	V	0,01	V	59,28	V	0,01	V	0,35	V	142,28	V	29362	V
2020/09/18 14	SR	23,07	V	0,01	V	82,49	V	0,38	V	1,00	V	141,60	V	29504	V
2020/09/18 15	SR	23,90	V	0,79	V	102,15	V	0,96	V	0,76	V	140,97	V	30509	V
2020/09/18 16	SR	7,80	V	0,01	V	119,16	V	0,79	V	0,36	V	141,39	V	31114	V
2020/09/18 17	SR	5,18	V	0,01	V	129,78	V	0,78	V	0,35	V	141,79	V	31138	V
2020/09/18 18	SR	5,12	V	0,01	V	139,91	V	0,87	V	0,37	V	141,99	V	31175	V
2020/09/18 19	SR	7,51	V	0,01	V	122,15	V	0,85	V	0,35	V	142,44	V	30924	V
2020/09/18 20	SR	25,18	V	1,11	V	110,64	V	1,11	V	0,31	V	142,11	V	29897	V
2020/09/18 21	SR	8,40	V	0,01	V	127,19	V	0,64	V	0,33	V	141,85	V	30123	V
2020/09/18 22	SR	16,62	V	0,01	V	104,42	V	0,72	V	0,31	V	142,28	V	29765	V
2020/09/18 23	SR	28,67	V	0,01	V	81,45	V	0,63	V	0,27	V	141,50	V	28759	V
2020/09/18 24	SR	31,30	V	0,08	V	74,22	V	0,58	V	0,27	V	141,10	V	28196	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-77.5	0.0-1.1	59.3-139.9	0.0-1.1	0.3-1.0	139.8-143.5	28196.2-31175.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.8	0.1	91.3	0.4	0.4	141.9	30016.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/19 01	SR	32,23	V	0,01	V	75,43	V	0,07	V	0,28	V	140,42	V	28332	V
2020/09/19 02	SR	44,36	V	0,08	V	75,78	V	0,44	V	0,31	V	140,93	V	28752	V
2020/09/19 03	SR	63,82	V	1,08	V	75,93	V	0,61	V	0,34	V	141,74	V	28677	V
2020/09/19 04	SR	38,06	V	0,17	V	83,40	V	0,60	V	0,40	V	143,38	V	29177	V
2020/09/19 05	SR	11,53	V	0,01	V	118,84	V	0,60	V	0,42	V	144,64	V	30154	V
2020/09/19 06	SR	6,31	V	0,01	V	137,73	V	0,44	V	0,43	V	145,45	V	30483	V
2020/09/19 07	SR	5,65	V	0,01	V	146,08	V	0,11	V	0,43	V	145,80	V	30740	V
2020/09/19 08	SR	8,30	V	0,01	V	131,29	V	0,00	V	0,41	V	146,09	V	30191	V
2020/09/19 09	SR	11,91	V	0,02	V	123,87	V	0,00	V	0,40	V	146,44	V	30432	V
2020/09/19 10	SR	17,01	V	0,01	V	106,57	V	0,00	V	0,38	V	146,33	V	29937	V
2020/09/19 11	SR	20,65	V	0,01	V	92,65	V	0,00	V	0,45	V	145,79	V	29503	V
2020/09/19 12	SR	21,97	V	0,01	V	92,86	V	0,00	V	0,30	V	141,95	V	29846	V
2020/09/19 13	SR	16,18	V	0,01	V	100,63	V	0,00	V	0,39	V	141,00	V	30151	V
2020/09/19 14	SR	24,68	V	1,01	V	116,59	V	0,73	V	1,25	V	140,74	V	30147	V
2020/09/19 15	SR	7,72	V	0,01	V	139,04	V	0,00	V	0,44	V	138,80	V	30313	V
2020/09/19 16	SR	11,97	V	0,18	V	136,09	V	0,00	V	0,41	V	138,69	V	30145	V
2020/09/19 17	SR	7,78	V	0,01	V	137,87	V	0,00	V	0,53	V	139,33	V	30661	V
2020/09/19 18	SR	11,36	V	0,01	V	113,80	V	0,00	V	0,40	V	140,19	V	30398	V
2020/09/19 19	SR	25,07	V	0,01	V	79,55	V	0,00	V	0,36	V	140,16	V	29915	V
2020/09/19 20	SR	23,27	V	0,00	V	80,96	V	0,00	V	0,41	V	140,05	V	29899	V
2020/09/19 21	SR	39,26	V	2,26	V	80,55	V	1,42	V	0,37	V	138,81	V	29713	V
2020/09/19 22	SR	29,92	V	0,01	V	74,36	V	0,00	V	0,39	V	139,43	V	30231	V
2020/09/19 23	SR	19,65	V	0,01	V	85,30	V	0,00	V	0,38	V	139,68	V	27527	V
2020/09/19 24	SR	5,12	V	0,01	V	184,95	V	0,00	V	0,33	V	131,17	V	21288	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-63.8	0.0-2.3	74.4-184.9	0.0-1.4	0.3-1.2	131.2-146.4	21287.7-30739.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21	0.2	107.9	0.2	0.4	141.5	29442.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/20 01	SR	7,20	V	0,01	V	130,72	V	0,00	V	0,28	V	131,19	V	29163	V
2020/09/20 02	SR	32,76	V	1,01	V	94,28	V	0,62	V	0,32	V	136,55	V	29577	V
2020/09/20 03	SR	24,95	V	0,07	V	97,06	V	0,00	V	0,31	V	138,25	V	29373	V
2020/09/20 04	SR	14,47	V	0,01	V	118,43	V	0,00	V	0,36	V	139,28	V	30035	V
2020/09/20 05	SR	10,87	V	0,01	V	123,66	V	0,00	V	0,36	V	140,02	V	30195	V
2020/09/20 06	SR	10,02	V	0,01	V	123,15	V	0,00	V	0,36	V	140,29	V	30142	V
2020/09/20 07	SR	33,83	V	0,81	V	119,99	V	0,02	V	0,43	V	140,13	V	29397	V
2020/09/20 08	SR	58,14	V	0,95	V	95,67	V	0,01	V	0,35	V	138,45	V	27979	V
2020/09/20 09	SR	67,29	V	1,51	V	93,81	V	0,03	V	0,36	V	137,69	V	28551	V
2020/09/20 10	SR	52,39	V	1,00	V	102,24	V	0,01	V	0,33	V	137,76	V	28651	V
2020/09/20 11	SR	28,64	V	0,16	V	110,49	V	0,00	V	0,38	V	138,43	V	28878	V
2020/09/20 12	SR	12,57	V	0,01	V	128,39	V	0,00	V	0,39	V	138,45	V	30077	V
2020/09/20 13	SR	13,97	V	0,01	V	126,45	V	0,00	V	0,39	V	139,31	V	30192	V
2020/09/20 14	SR	11,55	V	0,01	V	131,12	V	0,00	V	0,43	V	139,73	V	30021	V
2020/09/20 15	SR	27,13	V	0,20	V	118,79	V	0,00	V	0,37	V	140,29	V	29309	V
2020/09/20 16	SR	86,96	V	2,90	V	97,38	V	0,07	V	0,34	V	140,05	V	28250	V
2020/09/20 17	SR	37,71	V	0,09	V	100,84	V	0,00	V	0,34	V	140,43	V	28649	V
2020/09/20 18	SR	84,50	V	2,41	V	93,22	V	0,25	V	1,33	V	139,99	V	28300	V
2020/09/20 19	SR	137,01	V	5,69	V	95,01	V	0,49	V	0,36	V	137,14	V	28315	V
2020/09/20 20	SR	46,74	V	1,05	V	107,64	V	0,08	V	0,41	V	136,82	V	28751	V
2020/09/20 21	SR	25,63	V	0,01	V	100,30	V	0,00	V	0,38	V	137,10	V	29004	V
2020/09/20 22	SR	10,49	V	0,01	V	142,03	V	0,00	V	0,46	V	137,92	V	30167	V
2020/09/20 23	SR	46,18	V	0,19	V	92,11	V	0,00	V	0,40	V	139,10	V	30405	V
2020/09/20 24	SR	75,33	V	0,85	V	62,62	V	0,00	V	0,35	V	137,24	V	28910	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-137.0	0.0-5.7	62.6-142.0	0.0-0.6	0.3-1.3	131.2-140.4	27978.8-30404.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.8	0.8	108.6	0.1	0.4	138.4	29262.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

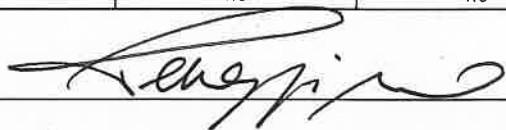

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/21 01	SR	58,61	V	0,04	V	68,60	V	0,00	V	0,37	V	137,23	V	29075	V
2020/09/21 02	SR	46,97	V	0,19	V	78,02	V	0,00	V	0,38	V	137,57	V	27407	V
2020/09/21 03	SR	46,38	V	0,06	V	81,28	V	0,00	V	0,36	V	138,23	V	29060	V
2020/09/21 04	SR	57,28	V	0,06	V	72,91	V	0,00	V	0,37	V	138,58	V	28808	V
2020/09/21 05	SR	17,13	V	0,01	V	137,60	V	0,00	V	0,42	V	133,98	V	22661	V
2020/09/21 06	SR	13,97	V	0,03	V	165,54	V	0,00	V	0,29	V	129,60	V	28418	V
2020/09/21 07	SR	86,02	V	1,45	V	76,83	V	0,01	V	0,41	V	134,12	V	28520	V
2020/09/21 08	SR	66,92	V	0,50	V	80,13	V	0,00	V	0,42	V	135,39	V	28732	V
2020/09/21 09	SR	54,55	V	0,82	V	89,69	V	0,04	V	0,40	V	136,42	V	28486	V
2020/09/21 10	SR	26,23	V	0,82	V	161,71	V	0,01	V	0,24	V	130,96	V	23071	V
2020/09/21 11	SR	0,02	V	0,01	V	216,13	V	0,00	V	0,25	V	126,38	V	24322	V
2020/09/21 12	SR	6,40	V	0,01	V	173,92	V	0,00	V	0,24	V	126,15	V	26318	V
2020/09/21 13	SR	68,37	V	0,71	V	85,21	V	0,01	V	0,50	V	132,88	V	29231	V
2020/09/21 14	SR	83,63	V	1,83	V	87,68	V	0,16	V	0,50	V	138,22	V	29290	V
2020/09/21 15	SR	112,05	V	3,02	V	87,23	V	0,22	V	0,41	V	140,03	V	27866	V
2020/09/21 16	SR	72,37	V	2,04	V	95,05	V	0,05	V	0,40	V	141,04	V	29312	V
2020/09/21 17	SR	68,74	V	0,87	V	89,67	V	0,05	V	0,39	V	141,77	V	29433	V
2020/09/21 18	SR	125,83	V	4,06	V	87,84	V	0,13	V	0,35	V	142,24	V	29026	V
2020/09/21 19	SR	80,73	V	0,81	V	86,10	V	0,01	V	0,34	V	142,83	V	29202	V
2020/09/21 20	SR	78,82	V	0,22	V	78,31	V	0,00	V	0,33	V	143,32	V	29287	V
2020/09/21 21	SR	63,25	V	0,01	V	76,97	V	0,00	V	0,32	V	143,63	V	29348	V
2020/09/21 22	SR	99,20	V	0,23	V	60,34	V	0,00	V	0,33	V	143,71	V	29132	V
2020/09/21 23	SR	105,73	V	0,58	V	64,75	V	0,00	V	0,33	V	143,71	V	29192	V
2020/09/21 24	SR	91,06	V	1,16	V	80,71	V	0,00	V	0,33	V	143,75	V	29687	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-125.8	0.0-4.1	60.3-216.1	0.0-0.2	0.2-0.5	126.1-143.7	22661.4-29687.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.8	0.8	99.3	0	0.4	137.6	28120.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: