

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/20 01	SR	60,86	V	1,68	V	76,04	V	0,02	V	0,49	V	144,18	V	30699	V
2021/09/20 02	SR	47,96	V	2,59	V	93,89	V	0,72	V	0,45	V	144,09	V	30795	V
2021/09/20 03	SR	77,23	V	2,45	V	78,92	V	0,05	V	0,50	V	144,83	V	30707	V
2021/09/20 04	SR	41,21	V	1,52	V	90,39	V	0,00	V	0,47	V	144,88	V	30938	V
2021/09/20 05	SR	120,03	V	2,45	V	63,42	V	0,01	V	0,46	V	145,34	V	31044	V
2021/09/20 06	SR	34,78	V	1,40	V	97,63	V	0,00	V	0,44	V	144,82	V	31744	V
2021/09/20 07	SR	41,41	V	1,22	V	83,90	V	0,00	V	0,56	V	144,00	V	32480	V
2021/09/20 08	SR	68,58	V	1,20	V	67,28	V	0,00	V	0,47	V	142,24	V	32204	V
2021/09/20 09	SR	106,76	V	1,35	V	54,58	V	0,00	V	0,46	V	141,37	V	32260	V
2021/09/20 10	SR	117,89	V	1,34	V	47,88	V	0,00	V	0,48	V	141,66	V	32236	V
2021/09/20 11	SR	90,39	V	2,80	V	77,71	V	0,09	V	0,50	V	142,16	V	30905	V
2021/09/20 12	SR	39,73	V	1,22	V	79,53	V	0,00	V	0,46	V	142,29	V	32284	V
2021/09/20 13	SR	56,49	V	1,02	V	71,15	V	0,00	V	0,45	V	142,50	V	32191	V
2021/09/20 14	SR	82,00	V	1,11	V	60,90	V	0,00	V	0,44	V	142,74	V	32045	V
2021/09/20 15	SR	33,54	V	0,93	V	84,88	V	0,00	V	0,43	V	143,19	V	32382	V
2021/09/20 16	SR	13,17	V	0,94	V	122,53	V	0,00	V	0,43	V	143,14	V	32520	V
2021/09/20 17	SP	658,10	NV	61,38	NV	262,11	NV	6,17	NV	0,52	V	130,59	V	21460	NV
2021/09/20 18	AV	92,35	V	14,08	V	180,30	V	0,67	V	0,37	V	125,72	V	27136	V
2021/09/20 19	SR	42,53	V	2,45	V	87,04	V	0,00	V	0,37	V	137,15	V	32002	V
2021/09/20 20	SR	71,70	V	2,04	V	68,41	V	0,00	V	0,35	V	141,53	V	31826	V
2021/09/20 21	SR	30,05	V	1,56	V	89,94	V	0,00	V	0,40	V	143,70	V	32850	V
2021/09/20 22	SR	31,99	V	1,18	V	85,51	V	0,00	V	0,42	V	145,03	V	32853	V
2021/09/20 23	SR	57,40	V	1,42	V	69,05	V	0,00	V	0,45	V	145,54	V	32601	V
2021/09/20 24	SR	65,97	V	1,37	V	64,39	V	0,00	V	0,42	V	145,05	V	32040	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-120.0	0.9-2.8	47.9-122.5	0.0-0.7	0.4-0.6	137.2-145.5	30699.1-32853.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.5	1.6	78	0	0.4	143.2	31891.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

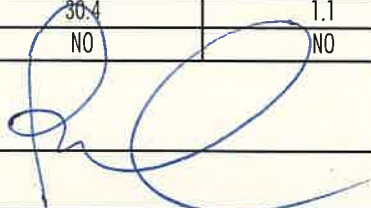
RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/21 01	SR	48,75	V	1,36	V	75,46	V	0,00	V	0,48	V	144,27	V	31701	V
2021/09/21 02	SR	19,85	V	1,10	V	97,31	V	0,00	V	0,36	V	140,99	V	30847	V
2021/09/21 03	SR	7,27	V	1,02	V	126,36	V	0,00	V	0,42	V	138,86	V	31863	V
2021/09/21 04	SR	11,55	V	0,88	V	113,62	V	0,00	V	0,41	V	139,24	V	32317	V
2021/09/21 05	SR	14,39	V	0,85	V	104,35	V	0,00	V	0,38	V	139,98	V	32296	V
2021/09/21 06	SR	14,98	V	0,94	V	100,66	V	0,00	V	0,34	V	140,02	V	31815	V
2021/09/21 07	SR	33,72	V	1,15	V	82,99	V	0,00	V	0,25	V	139,67	V	32029	V
2021/09/21 08	SR	40,43	V	0,95	V	85,72	V	0,00	V	0,27	V	140,49	V	32696	V
2021/09/21 09	SR	34,04	V	1,02	V	91,35	V	0,00	V	0,29	V	142,05	V	33159	V
2021/09/21 10	SR	33,90	V	1,01	V	90,54	V	0,00	V	0,31	V	143,22	V	33302	V
2021/09/21 11	SR	26,40	V	0,88	V	91,02	V	0,00	V	0,35	V	143,96	V	33414	V
2021/09/21 12	SR	32,55	V	0,90	V	84,17	V	0,00	V	0,36	V	144,53	V	33357	V
2021/09/21 13	SR	23,68	V	0,87	V	92,66	V	0,00	V	0,36	V	144,66	V	33400	V
2021/09/21 14	SR	23,65	V	0,92	V	91,63	V	0,00	V	1,75	V	146,29	V	33681	V
2021/09/21 15	SR	21,14	V	0,92	V	98,15	V	0,00	V	1,12	V	143,29	V	33149	V
2021/09/21 16	SR	19,76	V	1,16	V	107,80	V	0,00	V	0,49	V	142,50	V	33398	V
2021/09/21 17	SR	21,67	V	1,04	V	103,13	V	0,00	V	0,46	V	143,40	V	33709	V
2021/09/21 18	SR	17,48	V	1,01	V	101,93	V	0,00	V	0,41	V	143,40	V	33169	V
2021/09/21 19	SR	14,37	V	1,20	V	106,72	V	0,00	V	0,42	V	143,58	V	33592	V
2021/09/21 20	SR	24,10	V	1,15	V	97,11	V	0,00	V	0,41	V	143,80	V	33817	V
2021/09/21 21	SR	46,61	V	1,32	V	88,23	V	0,00	V	0,46	V	144,36	V	34009	V
2021/09/21 22	SR	55,80	V	1,35	V	75,30	V	0,00	V	0,49	V	145,36	V	34020	V
2021/09/21 23	SR	93,17	V	1,74	V	60,78	V	0,02	V	0,50	V	145,74	V	33873	V
2021/09/21 24	SR	50,23	V	1,17	V	71,51	V	0,00	V	0,52	V	145,91	V	34046	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.3-93.2	0.9-1.7	60.8-126.4	0.0-0.0	0.3-1.8	138.9-146.3	30847.2-34046.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	30.4	1.1	93.3	0	0.5	142.9	33027.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

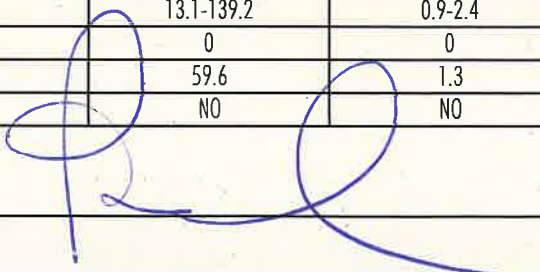
DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/22 01	SR	81,96	V	1,32	V	57,66	V	0,00	V	0,50	V	146,30	V	33985	V
2021/09/22 02	SR	46,84	V	1,24	V	74,12	V	0,02	V	0,48	V	146,47	V	34063	V
2021/09/22 03	SR	13,48	V	0,96	V	99,81	V	0,00	V	0,49	V	146,49	V	34394	V
2021/09/22 04	SR	21,26	V	0,95	V	88,33	V	0,00	V	0,50	V	146,51	V	34304	V
2021/09/22 05	SR	26,27	V	0,94	V	82,04	V	0,00	V	0,51	V	146,68	V	34166	V
2021/09/22 06	SR	16,00	V	1,01	V	95,15	V	0,00	V	0,49	V	146,71	V	34220	V
2021/09/22 07	SR	47,37	V	1,20	V	78,76	V	0,00	V	0,51	V	146,86	V	34109	V
2021/09/22 08	SR	72,33	V	1,15	V	59,17	V	0,00	V	0,47	V	147,01	V	33450	V
2021/09/22 09	SR	48,14	V	1,07	V	68,64	V	0,00	V	0,64	V	146,07	V	33368	V
2021/09/22 10	SR	68,01	V	1,17	V	64,81	V	0,01	V	0,47	V	141,57	V	33231	V
2021/09/22 11	SR	70,11	V	1,09	V	62,72	V	0,00	V	0,48	V	140,80	V	33285	V
2021/09/22 12	SR	84,65	V	1,23	V	58,23	V	0,01	V	0,48	V	141,23	V	33387	V
2021/09/22 13	SR	78,42	V	1,31	V	62,50	V	0,03	V	0,48	V	141,71	V	33414	V
2021/09/22 14	SR	65,86	V	1,07	V	64,67	V	0,00	V	0,49	V	142,38	V	33652	V
2021/09/22 15	SR	70,77	V	1,07	V	64,15	V	0,00	V	0,58	V	142,17	V	33542	V
2021/09/22 16	SR	139,23	V	1,67	V	49,32	V	0,04	V	0,45	V	141,77	V	33229	V
2021/09/22 17	SR	13,15	V	1,11	V	132,75	V	0,18	V	0,36	V	137,51	V	26769	V
2021/09/22 18	SR	69,43	V	1,30	V	98,91	V	0,08	V	0,27	V	137,02	V	32220	V
2021/09/22 19	SR	135,00	V	2,41	V	65,96	V	0,13	V	0,35	V	140,13	V	32777	V
2021/09/22 20	SR	27,63	V	1,17	V	97,00	V	0,07	V	0,42	V	143,12	V	34154	V
2021/09/22 21	SR	40,96	V	1,23	V	89,55	V	0,02	V	0,41	V	144,03	V	34046	V
2021/09/22 22	SR	21,14	V	1,13	V	99,48	V	0,00	V	0,42	V	144,35	V	33975	V
2021/09/22 23	SR	124,45	V	2,44	V	51,96	V	0,20	V	0,45	V	144,58	V	32761	V
2021/09/22 24	SR	47,08	V	1,23	V	65,56	V	0,00	V	0,43	V	144,54	V	33615	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-139.2	0.9-2.4	49.3-132.7	0.0-0.2	0.3-0.6	137.0-147.0	26768.6-34394.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.6	1.3	76.3	0	0.5	143.6	33338.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/23 01	SR	52,07	V	1,24	V	64,43	V	0,01	V	0,47	V	145,15	V	33635	V
2021/09/23 02	SR	68,13	V	1,36	V	59,93	V	0,02	V	0,45	V	146,05	V	33487	V
2021/09/23 03	SR	100,17	V	1,61	V	49,95	V	0,02	V	0,48	V	146,92	V	33282	V
2021/09/23 04	SR	70,51	V	1,67	V	63,10	V	0,08	V	0,47	V	147,13	V	33351	V
2021/09/23 05	SR	46,64	V	1,18	V	69,33	V	0,01	V	0,47	V	147,31	V	33550	V
2021/09/23 06	SR	51,77	V	1,25	V	67,62	V	0,00	V	0,42	V	147,28	V	33140	V
2021/09/23 07	SR	51,42	V	1,21	V	71,46	V	0,00	V	0,43	V	147,43	V	33554	V
2021/09/23 08	SR	42,23	V	1,15	V	75,42	V	0,00	V	0,46	V	147,90	V	33446	V
2021/09/23 09	SR	55,91	V	1,12	V	67,53	V	0,00	V	1,47	V	148,09	V	33272	V
2021/09/23 10	SR	46,31	V	1,00	V	73,74	V	0,00	V	1,11	V	143,40	V	32843	V
2021/09/23 11	SR	43,98	V	1,07	V	79,98	V	0,00	V	0,54	V	142,81	V	33539	V
2021/09/23 12	SR	29,75	V	0,90	V	88,74	V	0,00	V	0,47	V	143,52	V	33501	V
2021/09/23 13	SR	46,46	V	0,97	V	80,37	V	0,00	V	0,45	V	143,96	V	33443	V
2021/09/23 14	SR	56,49	V	1,16	V	75,86	V	0,00	V	0,44	V	144,35	V	33545	V
2021/09/23 15	SR	84,46	V	1,48	V	68,85	V	0,00	V	0,40	V	144,73	V	33374	V
2021/09/23 16	SR	70,96	V	1,25	V	72,27	V	0,00	V	0,41	V	144,96	V	33404	V
2021/09/23 17	SR	52,77	V	1,03	V	80,47	V	0,00	V	0,40	V	145,12	V	33443	V
2021/09/23 18	SR	125,39	V	1,74	V	55,97	V	0,00	V	0,41	V	145,74	V	33077	V
2021/09/23 19	SR	160,01	V	2,92	V	60,01	V	0,06	V	0,41	V	146,18	V	32922	V
2021/09/23 20	SR	3,32	V	1,09	V	151,51	V	0,00	V	0,45	V	145,07	V	33840	V
2021/09/23 21	SR	4,68	V	1,06	V	146,59	V	0,00	V	0,41	V	143,98	V	33822	V
2021/09/23 22	SR	30,49	V	0,95	V	83,06	V	0,00	V	0,61	V	143,06	V	33119	V
2021/09/23 23	SR	34,04	V	0,88	V	81,28	V	0,00	V	0,60	V	142,08	V	33435	V
2021/09/23 24	SR	109,19	V	2,05	V	62,96	V	0,05	V	0,51	V	142,36	V	33112	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.3-160.0	0.9-2.9	50.0-151.5	0.0-0.1	0.4-1.5	142.1-148.1	32842.5-33839.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.9	1.3	77.1	0	0.5	145.2	33380.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 